



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ ที่...พอ. ๕/๒๕๖๐

ใบแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
และใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์)

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์) โดยมีราคากลางของงานจ้างในการสอบครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๘๐.๔๔ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาและรับซองต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และให้สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP มาด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
๒. ผู้ขอรับเอกสารต้องเคยผ่านงานด้านตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย โดยผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. ผู้เสนอราคาและรับซองจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล พร้อมทั้งให้แนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับกรณีบุคคล และสำหรับกรณีนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
๔. ถ้าผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
๕. ผู้รับซองหรือผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้เคยทำงานของทางราชการ, รัฐวิสาหกิจ
๖. ต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการเป็นการขัดขวางของการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๗. มีบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานตามรายการใน(เอกสารแนบ) นำมาแสดงในวันเปิดซองสอบราคา

เงื่อนไขในการจ้าง

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความต่างๆ ในการเสนอราคาลงในแบบฟอร์มเฉพาะต้นฉบับใบสอบราคาจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น (ห้ามใช้สำเนา)
๒. ผู้เสนอราคาให้เสนอราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาที่ตกลงจ้าง
๓. ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ของราคาที่จ้างเหมา

๔. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายในกำหนด ๖๐ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้

๕. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลารวมในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง/ค่าครองชีพและที่พัก หรือค่าล่วงเวลา) ระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่างานจะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิที่จะทำการยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้และทำการสอบราคาใหม่หรือยกเลิกโดยไม่สอบราคาอีกต่อไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ยื่นขอสอบราคาครั้งนี้จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามแบบแผนผังเลขที่ SA๒-๐๑๕/๕๒๐๑๔ จำนวน ๔ แผ่น และถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ.

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดด้านบุคลากร, ยานพาหนะ, เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (เช่น รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย, ถุงมือ, เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายกันตก เป็นต้น) และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๙. ผู้ขอรับเอกสารต้องไม่เป็นผู้ที่เคยรับของสอบราคาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไม่มายื่นเสนอราคาติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง

สถานที่รับของสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการยื่นของสอบราคา

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์


กำหนดการเปิดของสอบราคา

กำหนดเปิดของสอบราคาในวันเดียวกับวันยื่นของสอบราคา ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามรายละเอียดในเอกสารการสอบราคานี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และในการยื่นของให้ผู้เสนอราคายื่นซองแยกเป็น ๒ ซอง ได้แก่ ซองคุณสมบัติผู้เสนอราคา และซองใบสอบราคาจ้างด้วย



๑ ๔ กพ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่

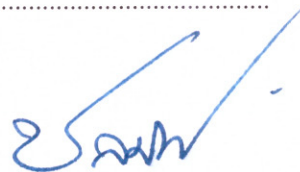


(นายชลทิศ สุขหอม)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

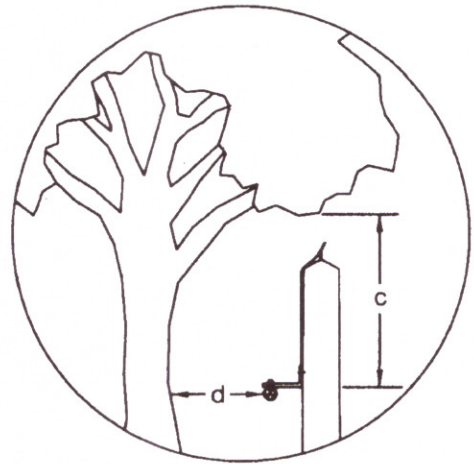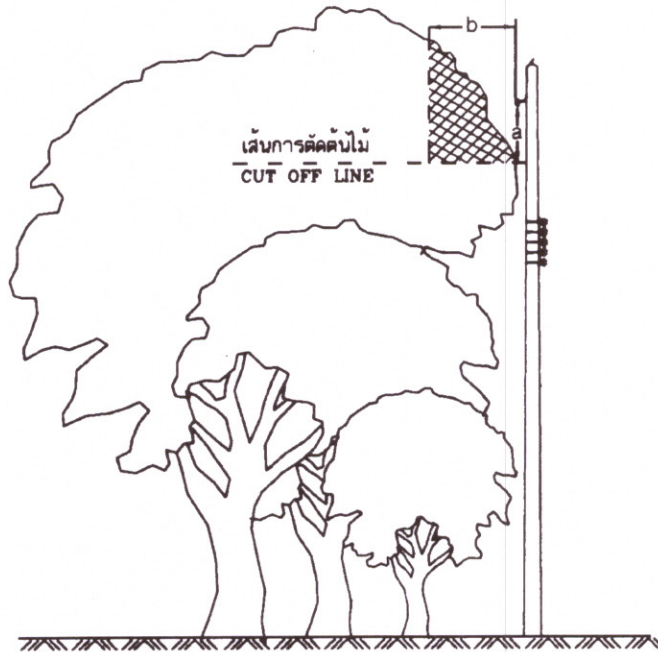


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

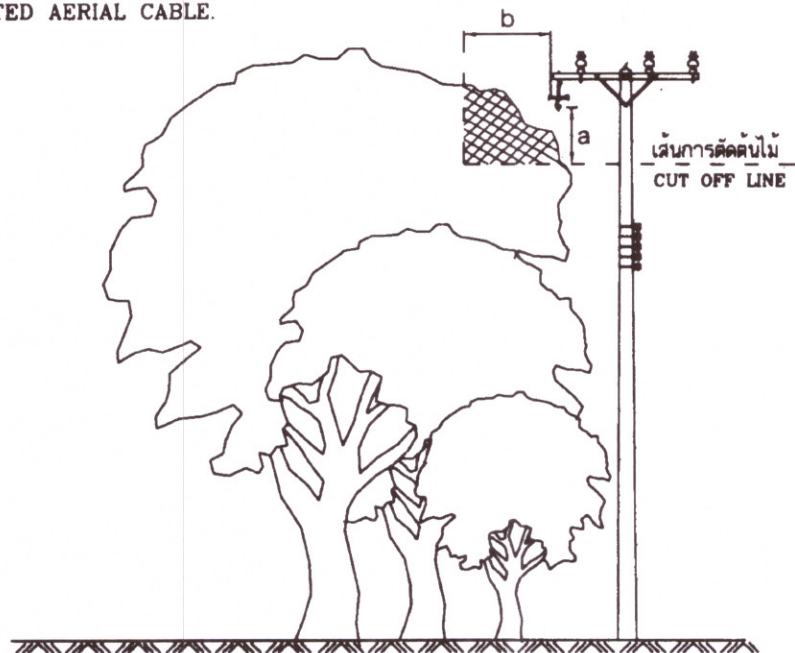

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 2-0-0-2552	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่
รองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ พัฒนาระบบไฟฟ้า.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร..... มาตราส่วน... 1:125.....
20 ส.ค. 2552	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

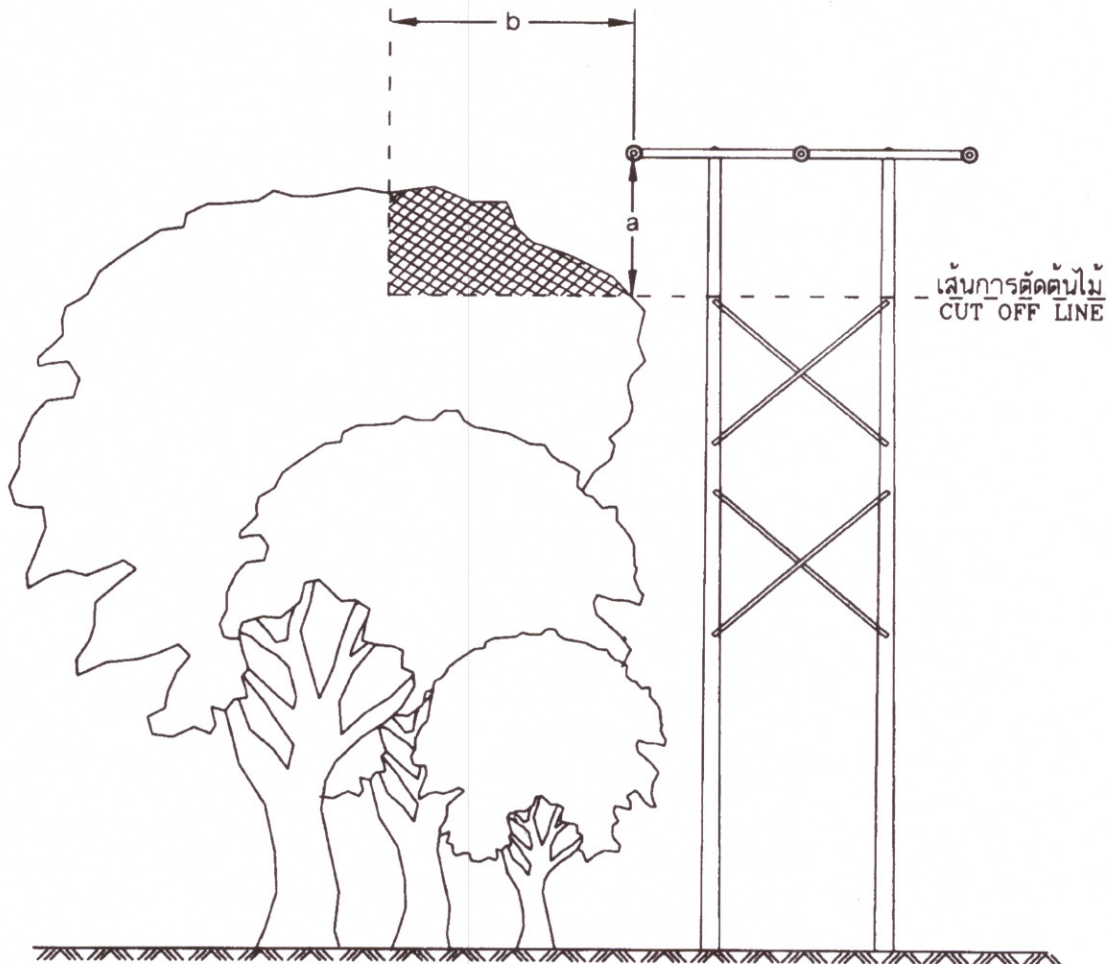

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเบลี้อยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	10 ส.ค. 2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น .. มิติลิเมตร
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน ... 1:125
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการฝ่าย	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
พัฒนาระบบไฟฟ้า		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพฤษชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเต็มพิกัดเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน <i>[Signature]</i> ผู้สำรวจ <i>[Signature]</i> วิศวกร <i>[Signature]</i> หัวหน้าแผนก <i>[Signature]</i> ผู้อำนวยการกอง <i>[Signature]</i> ผู้อำนวยการฝ่าย <i>[Signature]</i>	ผู้ว่าการ <i>[Signature]</i> 20 ส.ค. 2552 การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า <i>[Signature]</i>	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มิติเป็น... มิติลิเมตร..... มาตราส่วน... 1:125.....
20 ส.ค. 2552		แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

แบบฟอร์มคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า

ชื่อผู้รับจ้าง(บริษัท/หจก.,นาย,นาง,นางสาว).....

ลำดับ	รายการ	จำนวน/ทีม/ชุด
๑	จำนวนคนงาน	
๒	รถยนต์ ๑ คัน	
๓	รถยนต์บรรทุก ๒ คัน	
๔	รถเครน	
๕	เลื่อยโซ่ ขนาด ...๑๒..... นิ้ว	
๖	เลื่อยคั่นธนูรถยนต์ ๒๑ นิ้ว	
๗	กรรไกรตัดต้นไม้ขนาดใหญ่	
๘	มีดตัดต้นไม้ขนาดใหญ่	
๙	มีดตะขอเกี่ยวยาว ๕-๖ นิ้ว	
๑๐	มีดตะขอเกี่ยวยาว ๗ นิ้ว	
๑๑	บันได ขนาด ๕-๗ เมตร	
๑๒	เชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม. ยาว ๕๐ เมตร พร้อมรอก ๑ อัน	
๑๓	หินลับมีด	
๑๔	ป้ายไฟ ติดท้ายรถยนต์	
๑๕	กรวยจราจร ๘๐ ซม.	
๑๖	สัญญาณไฟเตือน (หัว-ท้าย) ตามมาตรฐาน กฟผ.๑๒๐x๖๐ ซม.	
๑๗	ถุงมือผ้า(เท่าจำนวนคน)	
๑๘	หมวกพร้อมหน้ากากกันสะเก็ดไม้	
๑๙	อื่นๆ.....	
๒๐	อื่นๆ.....	

หมายเหตุ ช่องที่แสดง จำนวน/ชุด/ทีม หากรายการใดไม่มีให้ขีด (-) ด้วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานตัดต้นไม้

ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (แบบเฉพาะคราว)
(เขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์.)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๓,๒๘๐.๔๔ บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๒. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๗๗๓,๒๘๐.๔๔ บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ราคา/หน่วย ตามรายการดังนี้ (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๒.๑ ฟัดเดอร์ 3 สถานีฯ พช. แผนผังเลขที่ PF03-015/60 F3H1-H2 เป็นเงิน ๒๔๓,๘๖๓.๗๐ บาท

๒.๒ ฟัดเดอร์ 4 สถานีฯ พช. แผนผังเลขที่ PF03-015/60 F4H1 เป็นเงิน ๑๕๔,๙๓๗.๐๗ บาท

๒.๓ ฟัดเดอร์ 5 สถานีฯ พช. แผนผังเลขที่ PF03-015/60 F5H1 เป็นเงิน ๑๔๘,๘๓๑.๖๕ บาท

๒.๔ ฟัดเดอร์ 6 สถานีฯ พช. แผนผังเลขที่ PF03-015/60 F6H1-H2 เป็นเงิน ๒๒๕,๖๔๘.๐๒ บาท

๓. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๓.๑ อนุมัติ ผจก.กฟจ.พช. ที่ น.๓พช.(ปป) ๔๑๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ นายจำรัสขุนคำ พชง.๗ ผบ.พช.

ที่ มท ๕๓๐๗.๓๒/พช.(ปป)- ๒๑๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์
๒ ถนนสนามชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสอบราคาจ้างเหมาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ชุด

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์เขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนำส่งสำเนาเอกสารประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์เขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลทิศ สุขหอม)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเพชรบูรณ์

๑
14/02/60