




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

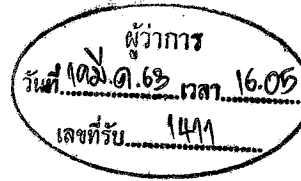

1034

สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
วางแผนและพัฒนาาระบบไฟฟ้า
เลขที่รับ 115
วันที่ 16 มี.ค. 2563

สท.(ว)
เลขทะเบียน 1162
เลขที่เอกสาร
วันที่ 17 มี.ค. 2563

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.)

ถึง ผ.ว.

เลขที่ กคก.(น.) ๒๕๖๒/๒๕๖๓

วันที่ 17 มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

เรียน อ.ผ.ว.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผ.ว. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กคก.(น.) ๑๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) (เอกสารแนบ ๑) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

๑.๑.๑ ยกเลิกอนุมัติในหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ตามข้อ ๓.๓ และข้อ ๓.๔ ตามอนุมัติ ผ.ว. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หนังสือ กคก. ที่ กคก.(น) ๗๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (เอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ในส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) และโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพก.) ให้ดำเนินการตามอนุมัติเดิม

๑.๑.๒ อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

๑) งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม (ถ้ามี), หม้อแปลง (ถ้ามี)) แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑.๑) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย (สำหรับการขยายเขตในทุกระยะทาง) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๑.๒) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย แต่ระยะทางในการขยายเขตฯ รวมไม่เกิน ๑๔๐ เมตร ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (งบ Co๑.๑)

๑.๓) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย และระยะทางในการขยายเขตฯ รวมเกิน ๑๔๐ เมตร ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑)

๒) งานขยายเขตฯ...

๒) งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี เหนือดิน ให้ กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑)

๓) ให้ กฟฟ.สาขา รายงานสถานะผลการดำเนินงานรายเดือนส่งมาที่ กฟฟ.จตุรรวมงาน และ กฟฟ.จตุรรวมงาน รวบรวมส่งมาที่ กฟช. เพื่อรวบรวมส่ง กกค.

๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอขยายเขตฯ ของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๒.๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หนังสือ กกค. ที่ กกค.(ฉ) ๗๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (เอกสารแนบ ๒) อนุมัติในหลักการให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

๒.๒ ตามหนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) เลขที่ กกค.(น.) ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓) ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติให้ กกค. นำประเด็นคำถามต่างๆ จากส่วนเกี่ยวข้อง มาประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

๒.๓ ตามหนังสือ กกค. เลขที่ กกค.(น.) ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๔) สรุปแจ้งมติที่ประชุมหารือประเด็นต่างๆ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ที่เกี่ยวข้อง กับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. ข้อพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความคล่องตัว จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กกค.) เลขที่ กกค.(น.) ๑๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) (เอกสารแนบ ๑)

๓.๒ ขออนุมัติในการกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

๓.๒.๑ การพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้า/งานปรับปรุง และอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ ดังนี้

๑) ให้ อช./ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๒) ให้ อช./ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา เป็นผู้พิจารณา และมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้า ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

ทั้งนี้ให้ กฟฟ.สาขา และ กฟฟ.จตุรรวมงาน รายงานสถานะผลการดำเนินงานรายเดือนส่งมาที่ กฟช. เพื่อรวบรวมส่ง กกค.

๓) ให้ อช./...

๓) ให้ อช./ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
จัดงานขยายเขตไฟฟ้าจากงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (I) และงบบุคลากร (C)

๔) ให้ อช./ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
จัดงานปรับปรุงระบบจำหน่าย จากงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (I)

๕) ให้ อช./ผจก.กฟฟ.จตุรรวมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
จัดงานขยายเขตไฟฟ้า และรับชำระเงินกรณีผู้ขอใช้ไฟประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด (๑๐๐%)

ทั้งนี้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้า/ปรับปรุงระบบจำหน่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ หรือระเบียบฯ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากผู้ขอขยายเขตฯ ยื่นคำร้องที่ กฟช./กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขาใด ให้การไฟฟ้าที่รับคำร้องนั้น
มีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบดังกล่าว

๓.๒.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอขยายเขตไฟฟ้า สำหรับงานขยายเขต
ระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (I) และงบบุคลากร (C)

๑) มีบ้านเลขที่ มีทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว ของสถานที่
ที่ขอใช้ไฟฟ้า กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้

๑.๑) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น จะต้องหนังสือรับรอง
จากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีมิได้รับอนุญาต มาประกอบ
การขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๑.๒) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่
สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๑.๓) กรณีพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย จะต้องหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ที่ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒) ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร ซึ่งผู้ประกอบการต้อง
เป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้

๓) ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ และไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
ก่อสร้าง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่
หวงห้ามดังกล่าว จะต้องหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น มาเพื่อประกอบการพิจารณาจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าของ กฟผ.

๔) มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกใน
ทุกฤดูกาล

๓.๒.๓ สรุปการใช้งบประมาณในกรณีต่างๆ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ประเภทผู้ใช้ไฟ/ ผู้ใช้ไฟ	วงเงิน	ระยะทาง	จัดเข้า ประเภท	รหัสบ	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๑) ผู้ใช้ไฟรายใหม่ บ้านที่อยู่อาศัย/ ผู้ใช้ไฟแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูงหรือ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง (ถ้ามี))	ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	ทุกระยะทาง	งบ P (คพม.๒)	-	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def P
	เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๔๐ เมตร	งบ I	Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
		*ทุกระยะทาง	งบ P (คพม.๒)	-	ผู้ใช้ไฟ สมทบใน ส่วนที่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	เปิดงาน Project Def P
		*เกิน ๑๔๐ เมตร	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	
๒) ผู้ใช้ไฟรายใหม่ นอกเหนือจากบ้าน ที่อยู่อาศัย/ ผู้ใช้ไฟแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูงหรือ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง (ถ้ามี))	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	
๓) ผู้ใช้ไฟแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
๔) ผู้ใช้ไฟแรงต่ำเดิม (ขยายเขต เนื่องจากปัจจุบันถนน ได้เปลี่ยนเป็นถนน สาธารณะแล้ว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	เปิดงาน Project Def C

ประเภทผู้ใช้ไฟ/ ผู้ใช้ไฟ	วงเงิน	ระยะทาง	จัดเข้า ประเภท	รหัสงบ	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๕) ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ขอใช้ไฟระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี (มีทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนบ้านชั่วคราว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	
๖) ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ ที่ประสงค์จะออก ค่าใช้จ่าย ๑๐๐%	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ C	Co๒.๑	ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C / เช่น กรณีที่ อบต. ประสงค์ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การขยายเขตระบบไฟฟ้า
๗) ผู้ขอใช้ไฟ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ ไม่มีทะเบียนบ้าน ชั่วคราว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ C	Co๒.๑	ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
๘) ผู้ขอใช้ไฟ ระบบจำหน่าย ๒๒/ ๓๓ เควี (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ ไม่มีทะเบียนบ้าน ชั่วคราว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I,C	Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	เปิดงาน Project Def C

หมายเหตุ : *ให้ กฟข./กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา พิจารณาทางเลือกให้ผู้ขอใช้ไฟ

๓.๒.๔ แนวทางในการดำเนินการตามระเบียบงานขยายเขตไฟฟ้ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/
ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ สรุปได้ดังนี้

๑) กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟยื่นคำร้องก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ กฟภ. ยังไม่ได้รับชำระเงิน
ให้ กฟข./กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตามระเบียบมติที่ประชุม
คณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕)

๒) กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟยื่นคำร้องก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ กฟภ. รับชำระเงินแล้ว
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ กฟข./กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตาม
ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๖)

๓) กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟยื่นคำร้องก่อน/หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ กฟภ. รับชำระเงิน
หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่ง กฟภ. คิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ อช./ผจก.กฟฟ.จตุรรมงาน/ผจก.กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติคืนเงินค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตระบบไฟฟ้า และคิดค่าใช้จ่ายใหม่ตามระเบียบมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕)

๔) กรณี...


๔) กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟยื่นคำร้องหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และ กฟผ. ยังไม่ได้รับชำระเงิน ให้ กฟข./กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา คัดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตามระเบียบมติที่ประชุม คณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณานุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน รผก.(ว) ผ่าน ผชก.(ว)  16 มี.ค. 2563

เพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก.
พิจารณานุมัติ ตามที่ กคก. เสนอต่อไป



(นายทรงวุฒิ ชันดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
13 มี.ค. 2563

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณานุมัติ ตามที่ กคก.
และ ผวร. เสนอต่อไป



(นายเสกสรรค์ เสริมพงศ์)
รผก.(ว)
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติจากผวก.



(นายสหพงษ์ ปริเวท)
ผวก.

23 มี.ค. 2563

Scan ส่ง

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

ที่ กคก. (น.) ๑๔๓๖/๒๕๖๒

เรียน รผก.(กบ), รผก.(อ), รผก.(ธ), รผก.(บ), รผก.(ป),
รผก.(วศ), รผก.(อ), รผก.(ภ๑-ภ๔), อช.(ทุกเขต),
อผ.วบ.(ทุกเขต), อผ.ปบ.(ทุกเขต), อผ.บพ.(ทุกเขต),
อผ.รฟ., อผ.งป., อผ.บข., อผ.นศ., อผ.วธ.(ภ๑-ภ๔),
อก.งป., อก.ปง., อก.คจ., อก.วร., อก.รฟ.(น.ธ.ต.),
อก.รฟ.(ก), อก.ทค., อก.บส(ทุกเขต), อก.ภค(ทุกเขต),
อก.ชช.(ทุกเขต), อก.วว.(ทุกเขต), อก.บญ.(ทุกเขต),
มจก.(ทุกการไฟฟ้า)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ดังนี้

สำเนาอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
(เลขที่ กคก.(น) ๑๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)



(นายณัฐวุฒิ ถวิลแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

หมายเหตุ: ๑. ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป

๒. สำหรับรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กคก.
จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยาย
เขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ
จำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ผ่านทาง VDO Conference
ต่อไป

ผคก.๑(น)

โทร ๕๗๑๓








การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.)
เลขที่ ทก. (น.) ๑๔๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

เรียน อ.ฟ.ร.

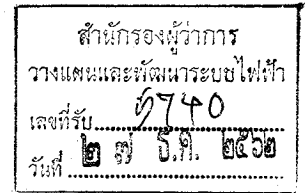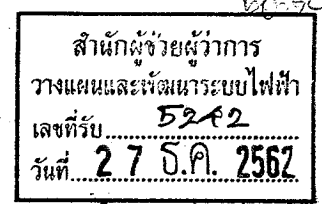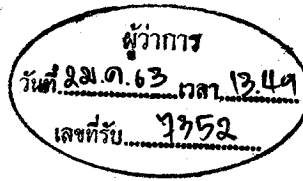

ถึง ผ.ร.
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก) ๕๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยมีหน้าที่ พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๑.๒ ตามหนังสือ กฟภ.๓ ที่ ก.๓ กบล.(ก.) ๒๙๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานด้านบริการเทียบเคียงกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๓) ให้ความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑.๑ เพิ่มคำนิยาม “ผู้ขอขยายเขต” หมายความว่า ผู้ที่จะขอใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ให้ กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าต่อจากระบบไฟฟ้าเดิมของ กฟภ. ไปยังสถานที่ที่จะขอใช้ไฟฟ้า

๒.๑.๒ แก้ไขระเบียบฯ ข้อที่ ๗ ประเภทงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ ๗.๒ งานขยายเขตระบบไฟฟ้า ข้อย่อย ๗.๒.๓ งานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
๑.	การขยายเขต ระบบจำหน่าย แรงสูง	ระเบียบฯ ข้อ ๑) ระบบจำหน่ายแรงสูง ภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.) ข้อย่อย ๑.๓)	ระเบียบฯ ข้อ ๑) ระบบ จำหน่าย ๒๒/๓๓ kV ภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.) ข้อ ย่อย ๑.๓)	๑.๓) เนื่องจากระเบียบ เดิมผู้ขอขยายเขตรายแรก จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ส่วนผู้ขอขยายเขต ภายหลังและอยู่ระหว่าง ผู้ขอขยายเขต รายแรกกับ

๑.๓) ค่าใช้จ่าย...

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
		๑.๓) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิม ไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. และผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละครึ่ง สำหรับการขยายเขตฯ ภายในบริเวณโครงการบ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อนึ่ง หากแนวขยายเขตฯ มีแผนงานหรือมีความเหมาะสมที่จะใช้สายขนาดใหญ่มากกว่าที่ออกแบบให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนที่เกินนี้	๑.๓) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เหนือดิน ต่อจากระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เดิม ไปถึงหน้าบริเวณสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าโดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ ๕๐% กรณีมีการปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เดิม กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน สำหรับกรณีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการจ่ายไฟของ กฟภ. (ตลอดแนวการขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ kV ใหม่) ที่สูงกว่าความจำเป็นของผู้ขยายเขต กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนที่เกินทั้งหมด สำหรับการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เช่น บริเวณโครงการบ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ อาคารสำหรับให้เช่า (factory) เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขยายเขตทั้งหมด	ระบบจำหน่ายเดิมจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟเท่านั้น จึงทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ขอขยายเขต รายแรก ดังนั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขยายเขต ให้เข้าถึงการให้บริการภาครัฐ จึงได้กำหนดระยะทางในการขยายเขต ๑๔๐ เมตรแรก โดย กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฝ่ายละ ๕๐%

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
๒.	การขยายเขต ระบบจำหน่าย แรงต่ำ	ระเบียบฯ ข้อ ๓) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ข้อย่อย ๓.๑) - ๓.๓) ๓.๑) ถ้าสามารถขยายเขตฯ ต่อจาก แนวแรงต่ำเดิมได้ ให้คิดค่าใช้จ่ายจาก ผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ๓.๒) ถ้าหากในการขยายเขต จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสายแรงต่ำ เดิมให้ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มจำนวนสาย ก็ให้ คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผู้ขอ ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ๓.๓) กรณีที่มีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ต่อจากปลายสายจำหน่ายแรงต่ำเดิม ซึ่งแรงดันปลายสายต่ำกว่าหรือใกล้เคียง กับพิกัดแรงดันตก ถึงแม้ปลายสายนั้น จะห่างจากหม้อแปลงไม่ถึง ๑ กิโลเมตร ก็ตาม ก็ให้ขยายเขตโดยติดตั้งหม้อแปลง ใหม่เพิ่มอีก ๑ เครื่อง บริเวณใกล้ปลาย สายนั้นแล้วตัดจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ตาม ความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการขยาย เขตต่อออกไปในอนาคตด้วย โดยผู้ขอใช้ ไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขยาย เขตแรงต่ำ ปรับปรุงแรงต่ำ และค่าส่วน เฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้าตามขนาดมิเตอร์ นอกเหนือจากนั้น กฟภ. เป็นผู้ลงทุน	ระเบียบฯ ข้อ ๓) ระบบจำหน่าย แรงต่ำ ข้อย่อย ๓.๑) - ๓.๓) ๓.๑) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน ต่อ จากระบบจำหน่ายแรงต่ำ หรือ ระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เดิม โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก รวม หม้อแปลง กฟภ. เป็นผู้ลงทุน สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต ลงทุนฝ่าย ละ ๕๐% ๓.๒) กรณีต้องมีการปรับปรุง แรงสูงต้นทางตามมาตรฐาน ของ กฟภ. ค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ เหนือดิน ต่อจากระบบ จำหน่ายแรงต่ำ หรือระบบ จำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เดิม ให้ คิดค่าใช้จ่ายระบบจำหน่ายแรง สูงและหรือแรงต่ำ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% สำหรับหม้อแปลง กฟภ. ลงทุน ๑๐๐% ๓.๓) กรณีมีการปรับปรุงระบบ จำหน่ายเดิม กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน สำหรับกรณี เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถ และ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟของ กฟภ. (ตลอดแนวการขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงต่ำใหม่) ที่สูงกว่าความจำเป็นของ ผู้ขอขยายเขต กฟภ. จะเป็นผู้ ลงทุนในส่วนที่เกินทั้งหมด	๓.๑) เนื่องจากระเบียบเดิม ผู้ขอขยายเขตรายแรกจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนผู้ขอขยายเขตภายหลัง และอยู่ระหว่างผู้ขอขยายเขต รายแรกกับระบบจำหน่าย เดิมจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ เท่านั้น จึงทำให้เกิดความไม่ เป็นธรรมกับผู้ขอขยายเขต รายแรก ดังนั้น เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมและความเท่า เทียมกันของผู้ขอขยายเขต รายแรกและผู้ขอขยายเขต รายอื่น จึงได้กำหนด ระยะทางในการขยายเขต ๑๔๐ เมตรแรก โดย กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฝ่ายละ ๕๐%

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หนังสือ กคก. ที่ กคก.(ฉ) ๗๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (เอกสารแนบ ๔) อนุมัติในหลักการให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ ขออนุมัติในหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการ/แผนงานของ กฟผ. ดังนี้

๑) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟข. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)

๒) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟข. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๓) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟข. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) โดยจัดงานเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จนกระทั่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กรม. ไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง ให้ กฟข. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดส่งให้ กคก. เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป

๔) ในส่วนที่วงเงินลงทุนเฉลี่ยเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน (ตามข้อ ๑)) และเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน (ตามข้อ ๒)) ให้ อช. เป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบบางส่วน สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือท้องถิ่น ฯลฯ แจ้งความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสมทบส่วนที่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ ๗๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

๒.๒.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เข้าดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

๑) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร และมีผู้อยู่อาศัยจริง

๒) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่มีบ้านเลขที่ มีทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้

๒.๑) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น จะต้องมียกย่องรับรองจากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีได้รับอนุญาต มาประกอบขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๒) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องมียกย่องรับรองจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๓) กรณีพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย จะต้องมียกย่องรับรองการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๓) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้

๔) เป็นบ้านเรือน...

๔) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ และไม่มีปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าว จะต้องหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น มาเพื่อประกอบการจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าของ กฟผ.

๕) มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล

๖) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ โครงการบ้านมั่นคง ไทยเข้มแข็ง หมู่บ้านที่ตั้งกิ่งอำเภอ หมู่บ้านที่ตั้งสภาตำบล หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง หมู่บ้าน อพป. หมู่บ้านตามโครงการของราชการ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของหน่วยราชการอื่นๆ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างขอให้ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการจะต้องเป็นเส้นทางสาธารณะ หรือทางภาระจำยอม ฯลฯ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของ กฟผ. อย่างชัดเจน

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรเพียง ๑ ครั้วเรือนด้วย

๒.๓ ตามหนังสือ กคก. เลขที่ กคก.(น.) ๑๔๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕) สรุปมติที่ประชุมหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด พอสรุปได้ดังนี้

๒.๓.๑ สรุปหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทผู้ขอใช้ไฟ	ระยะทาง	วงเงิน	จัดเข้างบประมาณ	รหัสงบ	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๑) บ้านที่อยู่อาศัย/ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม (ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี))	ทุกระยะทาง	<=๗๕,๐๐๐ บาท	งบ P (คพม.๒)	-	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def P
	<=๑๔๐ เมตร	>๗๕,๐๐๐ บาท	งบ I	C๐๑.๑	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
	>๑๔๐ เมตร	>๗๕,๐๐๐ บาท	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก C๐๑.๑	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร C๐๓.๑	กฟผ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	
๒) ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี	ทุกระยะทาง	ทุกวงเงิน	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก C๐๑.๑	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร C๐๓.๑	กฟผ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	

๒.๓.๒ ให้ กกค. นำข้อเสนอขออนุมัติให้ ผจก. มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ ในส่วนงานที่วงเงินค่าขยายเขตฯ ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย ใช้งบโครงการ คพม.๒ โดยให้ ผจก. มีอำนาจอนุมัติเสมือนการใช้งบ C ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๔ ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๖) หมวดที่ ๒ การขอใช้ไฟฟ้า กล่าวถึงกรณีการขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ

๓. ข้อพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ยกเลิกอนุมัติในหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ตามข้อ ๒.๒.๑ และข้อ ๒.๒.๒ ของอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หนังสือ กกค. ที่ กกค.(ณ) ๗๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) และโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ให้ดำเนินการตามอนุมัติเดิม

๓.๒ อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

๓.๒.๑ งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม (ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย (สำหรับการขยายเขตในทุกระยะทาง) ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย กฟผ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๒) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย แต่ระยะทางในการขยายเขตฯ รวมไม่เกิน ๑๔๐ เมตร ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย กฟผ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (งบ Co๑.๑)

๓) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย และระยะทางในการขยายเขตฯ รวมเกิน ๑๔๐ เมตร ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟผ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟผ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑)

๓.๒.๒ งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี เหนือดิน ให้ กฟฟ.จตุรรมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟผ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟผ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑)

๓.๒.๓ ให้ กฟฟ.สาขา รายงานสถานะผลการดำเนินงานรายเดือนส่งมาที่ กฟฟ.จตุรรมงาน และ กฟฟ.จตุรรมงาน รวบรวมส่งมาที่ กฟข. เพื่อรวบรวมส่ง กกค.

๓.๒.๔ หลักเกณฑ์...

๓.๒.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอขยายเขตฯ ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๒.๔

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณออนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน รผก.(ว) ผ่าน ผชก.(ว) *Wool*

เพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก.
พิจารณออนุมัติ ตามที่ กคก. เสนอต่อไป



(นายทรงวุฒิ ชันดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
26 ธ.ค. 2562

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณออนุมัติ
ตามที่ กคก. และ ผวร. เสนอต่อไป



(นายเสกสรรค์ เสริมพงศ์)
รผก.(ว)

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒


อนุมัติตามเสนอ



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.

- 6 ม.ค. 2563

ผวก.



(นายเสกสรรค์ เสริมพงศ์)
รผก.(ว)

๖ ม.ค. ๒๕๖๓ กคก.

ผคก.๑(น)
โทร. ๕๗๑๓



7 ม.ค. 63

รผก. 10
ผวก. 1 (น)



สม (ผวก.)
- 6 ม.ค. 2563

๗ ม.ค. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคก.

เลขที่ **ทก. (ค) ๗๑๑ ๗๕๖๑**

ถึง ผวร.

วันที่ **๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑**

เรื่อง ขออนุมัติหลักการให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
เรียน อ.ผ.วร.

ผู้ว่าการ
ในที่ 52.6/1 เวลา 14.130
เลขที่รับ 3381

2161
สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
เลขที่รับ 2120
วันที่ 30 พ.ค. 2561

สรก.(ว)
เลขที่รับ 2302
เลขที่เอกสาร
วันที่ 31 พ.ค. 2561

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๐๗๕๘๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตามเอกสารแนบ ๑) แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) วงเงินลงทุน ๖,๕๖๕ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินรายได้ กฟผ. จำนวน ๑,๖๔๒ ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศจำนวน ๔,๙๒๓ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑๔๑,๙๖๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปัจจุบัน กฟผ. ใช้หลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ (ตามบันทึก กคก. ที่ กคก.(ณ.)๑๗๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘) (ตามเอกสารแนบ ๒) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑.๑ อนุมัติหลักการให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามแผนงานของ กฟผ. ดังนี้

๑) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟข. พิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการตามโครงการปัจจุบันต่อไปได้

๒) ให้ อช. เป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบบางส่วน สำหรับงานขยายเขตที่มีวงเงินลงทุนเฉลี่ยเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือท้องถิ่น ฯลฯ แจ้งความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสบทบส่วนที่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟข. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดส่งให้ กคก. เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าต่อไป

๒.๑.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

๑) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร มีบ้านเลขที่ และมีผู้อยู่อาศัยจริง โดยไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้

๒) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของทางราชการ และมีปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ

๓) เป็นบ้านเรือน...

๓) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่เจ้าของบ้านได้ดำเนินการยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า และชำระค่าติดตั้งมิเตอร์ครบถ้วนตามจำนวนที่ยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว

๔) มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวก ในทุกฤดูกาล

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรเพียง ๑ ครัวเรือนด้วย

๒.๒ ตามอนุมัติ รมก.(ส) รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (ตามบันทึก กคก. ที่ กคก.(ณ.)๑๖๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) (ตามเอกสารแนบ ๓) อนุมัติหลักการให้ชะลอ การใช้หลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตามข้อ ๒.๑.๒ ข้อ ๓) “เป็นบ้านเรือนราษฎรที่เจ้าของบ้านได้ดำเนินการยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า และชำระ ค่าติดตั้งมิเตอร์ครบถ้วนตามจำนวนที่ยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว” จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการยื่นขอขยายเขตไฟฟ้า และรับชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับ งานขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเสร็จ

๒.๓ ตามข้อสั่งการ ผวก. ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ตามบันทึก กอธ. ที่ กอธ(ลพ.) ๔๑๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) (ตามเอกสารแนบ ๔) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับการขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือป่าสงวน กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้น ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้

๒.๓.๑ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น จะต้องมียกย่องรับรอง จากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีมิได้รับอนุญาต มาประกอบ ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๓.๒ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องมียกย่องรับรองจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๓.๓ กรณีพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองตามกฎหมาย จะต้องมียกย่องรับรองการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้าน ในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๓. ข้อพิจารณา

กคก. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อ กฟผ. จึงเห็นควร ขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๓.๑ ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการให้ กฟผ. พิจารณา คัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามแผนงานของ กฟผ. และหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ยกเลิกอนุมัติ รมก.(ส) รักษาการแทน ผวก. ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ชะลอ การใช้หลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อ ๒.๒

๓.๓ ขออนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการ/แผนงานของ กฟผ. ดังนี้

๓.๓.๑ งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณাজัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)

๓.๓.๒ งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณাজัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๓.๓.๓ งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณাজัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพก.) โดยจัดงานเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จนกระทั่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง ให้ กฟช. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดส่งให้ กกค. เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป

๓.๓.๔ ในส่วนที่วงเงินลงทุนเฉลี่ยเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน (ตามข้อ ๓.๓.๑) และเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน (ตามข้อ ๓.๓.๒) ให้ อช. เป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบบางส่วน สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือท้องถิ่น ฯลฯ แจ้งความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสมทบส่วนที่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ ๗๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

๓.๔ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เข้าดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

๓.๔.๑ เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร และมีผู้อยู่อาศัยจริง

๓.๔.๒ เป็นบ้านเรือนราษฎรที่มีบ้านเลขที่ มีทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้

๑) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น จะต้องมียกย่องรับรองจากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีมิได้รับอนุญาต มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะหรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องมียกย่องยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๓) กรณีพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย จะต้องมียกย่องยินยอมการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๓.๔.๓ เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้

๓.๔.๔ เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ และไม่มีปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าว จะต้องมียินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น มาเพื่อประกอบการจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าของ กฟผ.

๓.๔.๕ มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล

๓.๔.๖ เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ โครงการบ้านมั่นคง ไทยเข้มแข็ง หมู่บ้านที่ตั้งกิ่งอำเภอ หมู่บ้านที่ตั้งสภาตำบล หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง หมู่บ้าน อพป. หมู่บ้านตามโครงการของราชการ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของหน่วยราชการอื่นๆ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างขอให้ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการจะต้องเป็นเส้นทางสาธารณะ หรือทางภาระจำยอม ฯลฯ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของ กฟผ. อย่างชัดเจน

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรเพียง ๑ ครัวเรือนด้วย

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณานุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ว่าที่ ร.ต.พิศิษฐ์ พิทักษ์สงคราม)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ กคก.
และ ผวร. เสนอต่อไป

เรียน รผก.(ว) ผ่าน ผชก.(ว)

เพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก.
พิจารณานุมัติ ตามที่ กคก. เสนอต่อไป

วอช ๒๕๖๑
(นายพงษ์กร ยุทธโกวิท)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑

อนุมัติในหลักการตามเสนอ

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
รทก.(ว)

๔ ส.ย. ๒๕๖๑

วอช ๒๕๖๑

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผวก.

กคก.
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑
๓๓๓ ๒ (ค)

ผวร.

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
รทก.(ว)

๑๓ ส.ย. ๒๕๖๑


ผวก.๒(ฉ)
โทร. ๕๗๑๔

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

๑๕ ส.ย. ๒๕๖๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขาธิการคณะกรรมการฯ (กคก.)

ถึง สรภ.(ว), สชภ.(ว), กฟข.(ทุกเขต), ฝวธ., ฝงป., ฝรฟ.,
ฝบข., ฝนศ., ฝวบ.(ทุกเขต), ฝบพ.(ทุกเขต), ฝนภ.,
กรฟ.(ก), กทค., กปง., กบล.(ทุกเขต), กคค.(ทุกเขต),
กชข.(ทุกเขต), กฟฟ.(ทุกเขตไฟฟ้า)

เลขที่ กคก.(น.) ๓๖/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

เรียน รผภ.(ว), ผชภ.(ว), อช.(ทุกเขต), อฝ.วร., อฝ.งป., อฝ.รฟ., อฝ.บข., อฝ.นศ., อฝ.วบ.(ทุกเขต), อฝ.บพ.(ทุกเขต),
อฝ.นภ., อกรฟ.(ก), อกรทค., อกรปง., อกรบล.(ทุกเขต), อกรคค.(ทุกเขต), อกรชข.(ทุกเขต), ผจก.(ทุกเขตไฟฟ้า)

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือ กคก. เลขที่ กคก.(น.)
๑๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) (เอกสารแนบ ๑) อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ นั้น

กคก. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญ
ท่านหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้างดงกล่าว
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๓ อาคาร LED
โดยมี รผภ.(ว) เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และสำหรับผู้เกี่ยวข้องแต่ละ กฟข. โปรดเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ประจำเขตในสังกัด พร้อมนี้ได้แนบบวาระการประชุมโดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

เรียน รผภ.(ว)

(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เพื่อโปรดเป็นประธานการประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

ผคก.๑(น)
โทร. ๕๗๑๓

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

วาระการประชุม

ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๓ อาคาร LED




- วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ ๒ ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (กคก.)
- วาระที่ ๓ ประเด็น ถาม - ตอบ
- วาระที่ ๔ อื่นๆ (ถ้ามี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.)
เลขที่ กคก. (น.) ๑๕๓๖/๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย
แรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

เรียน อ.ผ.ว.

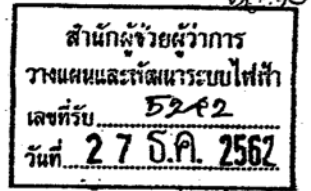

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.ก) ๕๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยมีหน้าที่ พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๑.๒ ตามหนังสือ กฟผ.๓ ที่ ก.๓ กบส.(ก.) ๒๔๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานด้านบริการเทียบเคียงกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๓) ให้ความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑.๑ เพิ่มคำนิยาม “ผู้ขยายเขต” หมายความว่า ผู้ที่จะขอใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ให้ กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าต่อจากระบบไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. ไปยังสถานที่ที่จะขอใช้ไฟฟ้า

๒.๑.๒ แก้ไขระเบียบฯ ข้อที่ ๗ ประเภทงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ ๗.๒ งานขยายเขตระบบไฟฟ้า ข้อย่อย ๗.๒.๓ งานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
๑.	การขยายเขต ระบบจำหน่าย แรงสูง	ระเบียบฯ ข้อ ๑) ระบบจำหน่ายแรงสูง ภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.) ข้อย่อย ๑.๓)	ระเบียบฯ ข้อ ๑) ระบบ จำหน่าย ๒๒/๓๓ kV ภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.) ข้อ ย่อย ๑.๓)	๑.๓) เนื่องจากระเบียบ เดิมผู้ขยายเขตรายแรก จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ส่วนผู้ขยายเขต ภายหลังและอยู่ระหว่าง ผู้ขยายเขต รายแรกกับ

๑.๓) ค่าใช้จ่าย...

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
		๑.๓) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิม ไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. และผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละครึ่ง สำหรับการขยายเขตฯ ภายในบริเวณโครงการบ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อนึ่ง หากแนวขยายเขตฯ มีแผนงานหรือมีความเหมาะสมที่จะใช้สายขนาดใหญ่มากกว่าที่ออกแบบให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนที่เกินนี้	๑.๓) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ KV เหนือดิน ต่อจากระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ KV เดิม ไปถึงหน้าบริเวณสถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้าโดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ ๕๐% กรณีมีการปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ KV เดิม กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน สำหรับกรณีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการจ่ายไฟของ กฟภ. (ตลอดแนวการขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ KV ใหม่) ที่สูงกว่าความจำเป็นของผู้ขยายเขต กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนที่เกินทั้งหมด สำหรับการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เช่น บริเวณโครงการบ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ อาคารสำหรับให้เช่า (factory) เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขยายเขตทั้งหมด	ระบบจำหน่ายเดิมจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟเท่านั้น จึงทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ขอขยายเขต รายแรก ดังนั้น เพื่อลดการค่าใช้จ่ายของผู้ขยายเขต ให้เข้าถึงการให้บริการภาครัฐ จึงได้กำหนดระยะทางในการขยายเขต ๑๔๐ เมตรแรก โดย กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฝ่ายละ ๕๐%

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
๒.	การขยายเขต ระบบจำหน่าย แรงต่ำ	ระเบียบฯ ข้อ ๓) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ข้อย่อย ๓.๑) - ๓.๓) ๓.๑) ถ้าสามารถขยายเขตฯ ต่อจาก แนวแรงต่ำเดิมได้ ให้คิดค่าใช้จ่ายจาก ผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ๓.๒) ถ้าหากในการขยายเขต จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสายแรงต่ำ เดิมให้ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มจำนวนสาย ก็ให้ คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผู้ขอ ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ๓.๓) กรณีที่มีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ต่อจากปลายสายจำหน่ายแรงต่ำเดิม ซึ่งแรงดันปลายสายต่ำกว่าหรือใกล้เคียง กับพิกัดแรงดันตก ถึงแม้ปลายสายนั้น จะห่างจากหม้อแปลงไม่ถึง ๑ กิโลเมตร ก็ตาม ก็ให้ขยายเขตโดยติดตั้งหม้อแปลง ใหม่เพิ่มอีก ๑ เครื่อง บริเวณใกล้ปลาย สายนั้นแล้วตัดจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ตาม ความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการขยาย เขตต่อออกไปในอนาคตด้วย โดยผู้ขอใช้ ไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขยาย เขตแรงต่ำ ปรับปรุงแรงต่ำ และค่าส่วน เฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้าตามขนาดมิเตอร์ นอกเหนือจากนั้น กฟภ. เป็นผู้ลงทุน	ระเบียบฯ ข้อ ๓) ระบบจำหน่าย แรงต่ำ ข้อย่อย ๓.๑) - ๓.๓) ๓.๑) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน ต่อ จากระบบจำหน่ายแรงต่ำ หรือ ระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เดิม โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก รวม หม้อแปลง กฟภ. เป็นผู้ลงทุน สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ ๕๐% ๓.๒) กรณีต้องมีการปรับปรุง แรงสูงดันทางตามมาตรฐาน ของ กฟภ. ค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ เหนือดิน ต่อจากระบบ จำหน่ายแรงต่ำ หรือระบบ จำหน่าย ๒๒/๓๓ kV เดิม ให้ คิดค่าใช้จ่ายระบบจำหน่ายแรง สูงและหรือแรงต่ำ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% สำหรับหม้อแปลง กฟภ. ลงทุน ๑๐๐% ๓.๓) กรณีมีการปรับปรุงระบบ จำหน่ายเดิม กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน สำหรับกรณี เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถ และ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟของ กฟภ. (ตลอดแนวการขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงต่ำใหม่) ที่สูงกว่าความจำเป็นของ ผู้ขยายเขต กฟภ. จะเป็นผู้ ลงทุนในส่วนที่เกินทั้งหมด	๓.๑) เนื่องจากระเบียบเดิม ผู้ขยายเขตรายแรกจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนผู้ขยายเขตภายหลัง และอยู่ระหว่างผู้ขยายเขต รายแรกกับระบบจำหน่าย เดิมจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ เท่านั้น จึงทำให้เกิดความไม่ เป็นธรรมกับผู้ขยายเขต รายแรก ดังนั้น เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมและความเท่า เทียมกันของผู้ขยายเขต รายแรกและผู้ขยายเขต รายอื่น จึงได้กำหนด ระยะทางในการขยายเขต ๑๔๐ เมตรแรก โดย กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร กฟภ. และผู้ขยายเขต รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ฝ่ายละ ๕๐%

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป.

๒.๒ ตามอนุมัติ ผวก....

๒.๒ ตามอนุมัติในหลักการ ผวก. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หนังสือ กคก. ที่ กคก.(อ) ๗๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (เอกสารแนบ ๔) อนุมัติในหลักการให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ ขออนุมัติในหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการ/แผนงานของ กฟช. ดังนี้

๑) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)

๒) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๓) งานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ให้ กฟช. พิจารณาจัดงานเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพก.) โดยจัดงานเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จนกระทั่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก กรม. ไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง ให้ กฟช. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดส่งให้ กคก. เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป

๔) ในส่วนที่วงเงินลงทุนเฉลี่ยเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน (ตามข้อ ๑)) และเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน (ตามข้อ ๒)) ให้ อช. เป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบบางส่วน สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าหรือท้องถิ่น ฯลฯ แจ้งความประสงค์จะออกค่าใช้จ่ายสมทบส่วนที่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ ๗๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

๒.๒.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

๑) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร และมีผู้อยู่อาศัยจริง

๒) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่มีบ้านเลขที่ มีทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว กรณีที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้

๒.๑) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น จะต้องมิหนังสือรับรองจากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีมิได้รับอนุญาต มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๒) กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน จะต้องมิหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๒.๓) กรณีพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย จะต้องมิหนังสือยินยอมการใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บ้านในทะเบียนบ้านชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม

๓) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้

๔) เป็นบ้านเรือน...

๔) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ และไม่มีปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหาร ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามดังกล่าว จะต้องหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น มาเพื่อประกอบการจัดงานเข้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าของ กฟผ.

๕) มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สามารถเข้าไปให้บริการได้อย่างสะดวกในทุกฤดูกาล

๖) เป็นบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ โครงการบ้านมั่นคง ไทยเข้มแข็ง หมู่บ้านที่ตั้งกิ่งอำเภอ หมู่บ้านที่ตั้งสภาตำบล หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง หมู่บ้าน อพป. หมู่บ้านตามโครงการของราชการ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของหน่วยราชการอื่นๆ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างขอให้ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการจะต้องเป็นเส้นทางสาธารณะ หรือทางสาธารณะจ่ายอม ฯลฯ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของ กฟผ. อย่างชัดเจน

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรเพียง ๑ คร้วเรือนด้วย

๒.๓ ตามหนังสือ กกก. เลขที่ กกก.(น.) ๑๔๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕) สรุปมติที่ประชุมหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานขยายเขตให้ผู้มีไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด พอสรุปได้ดังนี้

๒.๓.๑ สรุปหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	ระยะทาง	วงเงิน	จัดเข้างบประมาณ	รหัสงบ	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๑) บ้านที่อยู่อาศัย/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม (ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี))	ทุกระยะทาง	<=๗๕,๐๐๐ บาท	งบ P (กฟผ.๒)	-	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def P
	<=๑๔๐ เมตร	>๗๕,๐๐๐ บาท	งบ I	Co๑.๑	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
	>๑๔๐ เมตร	>๗๕,๐๐๐ บาท	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟผ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	
๒) ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี	ทุกระยะทาง	ทุกวงเงิน	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟผ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟผ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	

๒.๓.๒ ให้ กกก. นำข้อเสนอขออนุมัติให้ ผจก. มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ ในส่วนงานที่วงเงินค่าขยายเขตฯ ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย ใช้งบโครงการ คพม.๒ โดยให้ ผจก. มีอำนาจอนุมัติเหมือนการใช้งบ C ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๔ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๖) หมวดที่ ๒ การขอใช้ไฟฟ้า กล่าวถึงกรณีการขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ

๓. ข้อพิจารณา

เลขาธิการคณะกรรมการฯ (อก.คก.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้ระเบียบงานขยายเขตฯ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ยกเลิกอนุมัติในหลักการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ กฟช. พิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒) ตามข้อ ๒.๒.๑ และข้อ ๒.๒.๒ ของอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หนังสือ กกก. ที่ กกก.(อ) ๗๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ทั้งนี้ในส่วนโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) และโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คพก.) ให้ดำเนินการตามอนุมัติเดิม

๓.๒ อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตฯ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

๓.๒.๑ งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน (ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม (ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย (สำหรับการขยายเขต ในทุกระยะทาง) ให้ กฟฟ.จุดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คพม.๒)

๒) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย แต่ระยะทางในการขยายเขตฯ รวมไม่เกิน ๑๔๐ เมตร ให้ กฟฟ.จุดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% จากงบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (งบ Co๑.๑)

๓) กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย และระยะทางในการขยายเขตฯ รวมเกิน ๑๔๐ เมตร ให้ กฟฟ.จุดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑)

๓.๒.๒ งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี เหนือดิน ให้ กฟฟ.จุดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑)

๓.๒.๓ ให้ กฟฟ.สาขา รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนส่งมาที่ กฟฟ.จุดรวมงาน และ กฟฟ.จุดรวมงาน รวบรวมส่งมาที่ กฟช. เพื่อรวบรวมส่ง กกก.

๓.๒.๔ หลักเกณฑ์...

๓.๒.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอขยายเขตฯ ของผู้ขอใช้ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๒.๔

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก. พิจารณานุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน รผก.(ว) ผ่าน ผชก.(ว) รผก.(ว)


เพื่อขอได้โปรดพิจารณานำเรียน ผวก.
พิจารณานุมัติ ตามที่ กคก. เสนอต่อไป



(นายทรงวุฒิ จันดี)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
26 ธ.ค. 2562

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณานุมัติ
ตามที่ กคก. และ ผว. เสนอต่อไป



(นายเสกสรรค์ เสริมพงศ์)
รผก.(ว)

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒

อนุมัติตามเสนอ



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.

- 6 ม.ค. 2563

สว.



(นายเสกสรรค์ เสริมพงศ์)
รผก.(ว)

๕๖ ม.ค. ๒๕๖๓ กคก.

รผก. 10
ผวก. 1 (น)

รผก. (น)


- 6 ม.ค. 2563



๗ ม.ค. 2563

ผกก.๑(น)


โทร. ๕๗๑๓



7 ม.ค. 63



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
CPROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กคก. ถึง ผ.ว., กบ.ล.(ฉ.๒, ก.๒, ก.๓, ต.๒), กรฟ.(ก)
เลขที่ กคก.(น.) ๒๐๓/๒๕๖๓ วันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก.
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน อ.ผ.ว., อ.ก.บ.ล.(ฉ.๒, ก.๒, ก.๓, ต.๒), อ.กรฟ.(ก)

ตามหนังสือ กคก. ที่ กคก.(น.) ๒๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
จัดส่งรายงานการประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่
๖ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กคก. ได้แก้ไขรายงานการประชุมใน ข้อ ๓, ๔ และ ๕.๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

รายงานการประชุมหารือหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ฝวร. ชั้น ๑๑ อาคาร LED

ผู้เข้าร่วมประชุม

	อฝ.วร.	ประธานในที่ประชุม
๑. นาย ทรงวุฒิ ชันดี		
๒. นาย สุรเชษฐ นิ่มเจริญ	อก.บล.(ก.๒)	
๓. นาย ธงชัย กลิ่นมาลา	อก.บล.(จ.๒)	
๔. นาย พิชิต สุวรรณพิทักษ์	รก.บล.(ก.๒)	
๕. นาย สมศักดิ์ เกตุมนิรัตน์	รก.บล.(ก.๓)	
๖. นาย ไพศาล แก้วขิง	รก.บล.(ต.๒)	
๗. นาย จักรพันธ์ จุฑพันธุ์	รก.รฟ.(ก)	
๘. นาย ตฤณ เสาวรา	วศก.๑๐ สรก.(วศ)	
๙. นาย จักรพงษ์ ชโยดมเดชา	ชก.คก.	
๑๐. นาย อมรพงศ์ สุขอมรา	ทผ.บธ. กบล.(ก.๓)	
๑๑. นาย สมพงษ์ อินทร์อำพันธ์	ทผ.บธ. กบล.(ก.๒)	
๑๒. นาย พีระยุทธ์ ทองศิริ	ทผ.บธ. กบล.(ต.๒)	
๑๓. นาย พชร พาอ่อนตา	ชผ.บธ. กบล.(จ.๒)	
๑๔. นาย ศุภวัฒน์ ไสภารัตนกุล	วศก.๖ ผบธ. กบล.(ก.๓)	
๑๕. นาย สุทธิชัย เรืองประภาวุฒิ	วศก.๖ ผคก.๑(น) กคก.	
๑๖. น.ส. กชกานต์ ถวิลวิทยานนท์	วศก.๔ ผคก.๑(น) กคก.	

รายงานการประชุมหารือหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ฝวร. ชั้น ๑๑ อาคาร LED

ผู้เข้าร่วมประชุม

	อฝ.วร.	ประธานในที่ประชุม
๑. นาย ทรงวุฒิ ชันดี		
๒. นาย สุรเชษฐ นิ่มเจริญ	อก.บล.(ก.๒)	
๓. นาย ธงชัย กลิ่นมาลา	อก.บล.(จ.๒)	
๔. นาย พิชิต สุวรรณพิทักษ์	รก.บล.(ก.๒)	
๕. นาย สมศักดิ์ เกตุมนิรัตน์	รก.บล.(ก.๓)	
๖. นาย ไพศาล แก้วช้าง	รก.บล.(ต.๒)	
๗. นาย จักรพันธ์ จุฑพันธุ์	รก.รฟ.(ก)	
๘. นาย ตฤณ เสาวรา	วศก.๑๐ สรก.(วศ)	
๙. นาย จักรพงษ์ ชโยดมเดชา	ชก.คก.	
๑๐. นาย อมรพงศ์ สุ่มรา	ทผ.บธ. กบล.(ก.๓)	
๑๑. นาย สมพงษ์ อินทร์อำพันธ์	ทผ.บธ. กบล.(ก.๒)	
๑๒. นาย พิระยุทธ์ ทองศิริ	ทผ.บธ. กบล.(ต.๒)	
๑๓. นาย พชร พาอ้อนตา	ชผ.บธ. กบล.(จ.๒)	
๑๔. นาย ศุภวัฒน์ โสภารัตนกุล	วศก.๖ ผบธ. กบล.(ก.๓)	
๑๕. นาย สุทธิชัย เรืองประภาวุฒิ	วศก.๖ ผคก.๑(น) กคก.	
๑๖. น.ส. กชกานต์ ถวิลวิทยานนท์	วศก.๔ ผคก.๑(น) กคก.	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

สรุปประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

๑. ให้ กฟช./กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ และมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ โดยแบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑.๑ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน โดยใช้งบโครงการ คพม.๒

๑.๒ มีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ กรณีการขยายเขตฯ ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน โดยใช้งบโครงการ คพม.๒

ทั้งนี้ให้ กฟฟ.สาขา และกฟฟ.จตุรรวมงาน รายงานสถานะผลการดำเนินงานรายเดือนส่งมาที่ กฟช. เพื่อรวบรวมส่ง กกค.

๑.๓ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑) โดยใช้งบ I/C

ทั้งนี้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ หรือระเบียบฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ หากผู้ขยายเขตฯ ยื่นคำร้องที่ กฟช./กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา ใด ให้การไฟฟ้าที่รับคำร้องนั้น มีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบดังกล่าว

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาการขยายเขตฯ

โครงการ คพม.๒	หลักเกณฑ์ 140 เมตร
๑. บ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร และมีผู้อยู่อาศัยจริง	-
๒. มีบ้านเลขที่, ทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว ของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า	มีบ้านเลขที่, ทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราว ของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
๓. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร / ตึกแถว / อาคารพาณิชย์	ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร / ที่ดินจัดสรร
๔. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน, ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ฯลฯ	ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน, ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ฯลฯ
๕. มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ	มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ
๖. บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ, โครงการบ้านมั่นคง, ไทยเข้มแข็ง ฯลฯ	บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ, โครงการบ้านมั่นคง, ไทยเข้มแข็ง ฯลฯ

๓. สรุปการใช้...

๓. สรุปการใช้งบประมาณในกรณีต่างๆ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ประเภทผู้ใช้ไฟ/ ผู้ใช้ไฟ	วงเงิน	ระยะทาง	จัดเข้างบประเภท	รหัสงบ	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๓.๑ ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ บ้านที่อยู่อาศัย/ ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงหรือระบบจำหน่ายแรงต่ำเดิม(ถ้ำมี), หม้อแปลง(ถ้ำมี))	ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	ทุกระยะทาง	งบ P (คพม.๒)	-	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def P
	เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๔๐ เมตร	งบ I	Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
		*ทุกระยะทาง	งบ P (คพม.๒)	-	ผู้ขอใช้ไฟ สมทบใน ส่วนที่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	เปิดงาน Project Def P
		*เกิน ๑๔๐ เมตร	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	
๓.๒ ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ นอกเหนือจากบ้านที่อยู่อาศัย/ ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงหรือระบบจำหน่ายแรงต่ำเดิม(ถ้ำมี), หม้อแปลง(ถ้ำมี))	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	
๓.๓ ผู้ใช้ไฟแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
๓.๔ ผู้ใช้ไฟแรงต่ำเดิม (ขอขยายเขต เนื่องจากปัจจุบันถนนได้เปลี่ยนเป็นถนนสาธารณะแล้ว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	เปิดงาน Project Def C
๓.๕ ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ขอใช้ไฟระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เครวี (มี ทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนบ้านชั่วคราว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๔๐ เมตรแรก Co๑.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	
๓.๖ ผู้ขอใช้ไฟแรงต่ำ รายใหม่ที่ประสงค์จะออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ C	Co๒.๑	ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C / เช่น กรณีที่ อบต. ประสงค์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้า

ประเภทผู้ใช้ไฟ/ ผู้ใช้ไฟ	วงเงิน	ระยะทาง	จัดเข้า ประเภท	รหัส	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๓.๗ ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ขอใช้ไฟระบบจำหน่าย แรงต่ำ (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ ไม่มีทะเบียนบ้าน ชั่วคราว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ C	Co๒.๑	ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐%	
๓.๘ ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ขอใช้ไฟระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี (ไม่มีทะเบียนบ้าน/ ไม่มีทะเบียนบ้าน ชั่วคราว)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I,C	Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๕๐%	

หมายเหตุ : *ให้ กฟข./กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา พิจารณาทางเลือกให้ผู้ขอขยายเขต


๔. สรุปการขยายเขตฯ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณี	โครงการ คพ.๒ (งบ P)	หลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร (งบ I,C)	ไม่เข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
๔.๑ ดึงแถว, อาคารพาณิชย์, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม (ที่ไม่อยู่ในโครงการจัดสรร)		✓		ต้องอยู่ในแนว ถนนสาธารณะ
๔.๒ หน่วยงานราชการ		✓		
๔.๓ ศาลากลาง			✓ (วงเงินลงทุนไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึก ผนวก. เลขที่ รพ.๐๐๖/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๓๘)	
๔.๔ ธุรกิจเอกชน		✓		
๔.๕ งานปักเสาเข็มไลน์	✓	✓		
๔.๖ การติดตั้งเมนชาวยคา			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๗ ระบบไฟฟ้าชั่วคราว (ระบบไฟฟ้าชั่วคราว งาน ประเพณี, งานประจำปี, เพื่อการก่อสร้างสะพานหรือบ้าน ที่อยู่อาศัย)			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๘ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมขอปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส หรือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม		✓ (ทุกระยะทาง ตามข้อ ๓.๓)		
๔.๙ กรณีเป็นพื้นที่โล่ง, ไม่มีเลขที่บ้าน, ไม่มีทะเบียนบ้าน ถาวรหรือชั่วคราว			✓ (ตามข้อ ๓.๗, ๓.๘)	
๔.๑๐ สาธารณะประโยชน์ (ไม่มีทะเบียนบ้าน) เช่น ประตู ระบายน้ำ, CCTV, ศาลาอเนกประสงค์)			✓ (ตามข้อ ๓.๗)	

กรณี	โครงการ คพม.๒ (งบ P)	หลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร (งบ I,C)	ไม่เข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
๔.๑๑ งานขยายเขต ติดตั้งโพงสาธารณะ			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๒ ที่ดินแบ่งขาย (ต้องมีบ้านและเลขที่บ้าน) ไม่จดทะเบียน พรบ. จัดสรร	✓	✓		
๔.๑๓ ภายนอกพื้นที่โครงการจัดสรร		✓		
๔.๑๔ ภายในพื้นที่ ที่ดินจัดสรร / หมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียน พรบ. จัดสรร			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๕ ติดตั้งหม้อแปลงให้แขวงทางหลวง เช่นกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาล ฯลฯ			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๖ ย้ายแนวระบบไฟฟ้า			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๗ โครงการบ้านมั่นคง	✓	✓		

๕. สรุปประเด็นคำถามต่างๆ จากส่วนเกี่ยวข้องข้อเพิ่มเติม


๕.๑ กรณีผู้ใช้ไฟยินดีชำระเงิน แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์โครงการ คพม.๒, คชก.๒ และกรณีเข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร และ คพม.๒, คชก.๒ แต่ผู้ใช้ไฟยินดีชำระเงิน

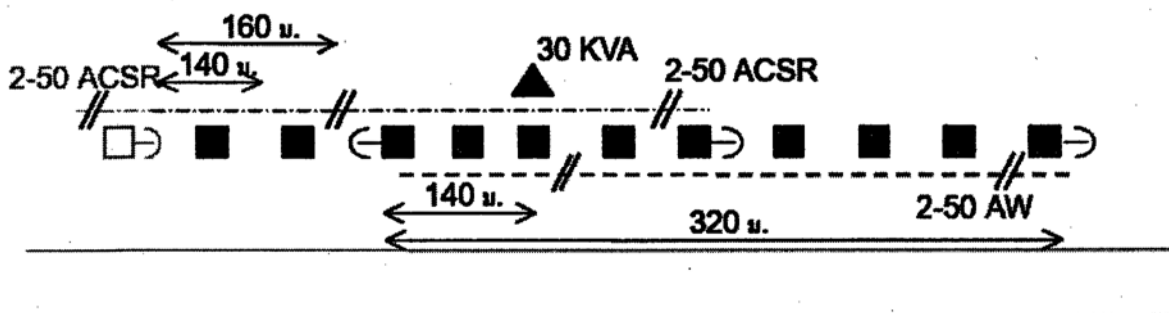

คำถาม : ผู้ใช้ไฟสามารถชำระเงินได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องชำระอย่างไร

ตอบ : สามารถชำระได้ โดยผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐% (งบ C๒๒.๑) รายละเอียดตามสรุปการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ ข้อ ๓.๖

๕.๒ กรณีผู้ใช้ไฟขยายเขต แต่ไม่มีอาคารบ้านอยู่อาศัย

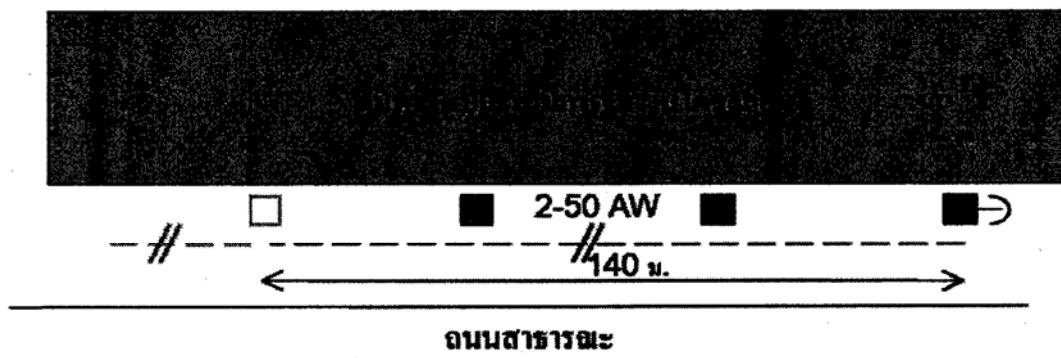


คำถาม : หาก...

คำถาม : หาก อบต., เทศบาล หรือผู้ใช้ไฟต้องการขยายเขตไฟฟ้าไม่เกิน ๑๔๐ เมตร แต่ไม่มีอาคารบ้านอยู่อาศัย หรือการใช้งานใดๆ เข้าหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่ อย่างไร

ตอบ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร และโครงการ คพม.๒ โดยผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐% เนื่องจากไม่มี บ้านเลขที่, ทะเบียนบ้านถาวร, ทะเบียนบ้านชั่วคราว


๕.๓ กรณีงานขยายเขตแรงต่ำมีระยะทางเกิน ๑๔๐ เมตร

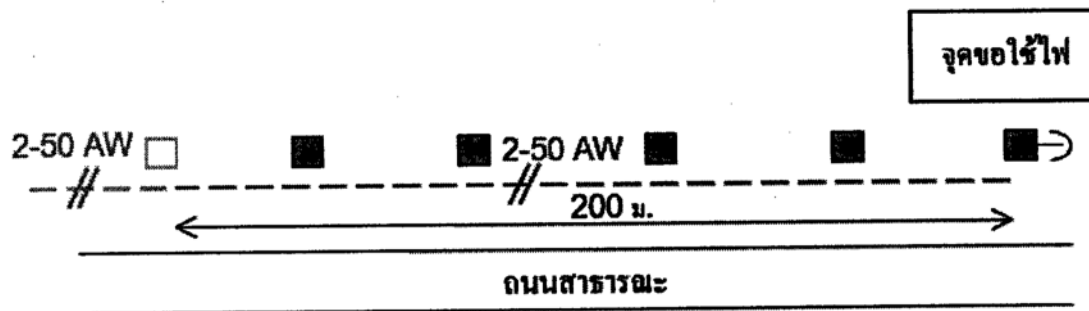

คำถาม : โดยผู้ใช้ไฟ ๑ ราย มีเงินลงทุน ๗๐,๐๐๐ บาท จะสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่

ตอบ : สามารถดำเนินการได้ตามโครงการ คพม.๒ รายละเอียดตามสรุปการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ ข้อ ๓.๑


๕.๔ กรณีผู้ใช้ไฟ ๑ ราย มีระบบจำหน่ายแรงสูงพาดผ่าน มีเงินลงทุน ๘๐,๐๐๐ บาท

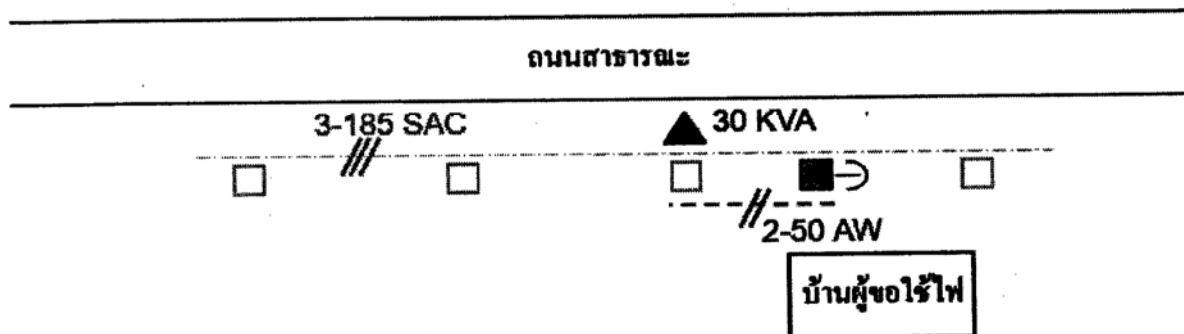

คำถาม : สามารถพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่

ตอบ : เข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตรหรือโครงการ คพม.๒ หากเป็นผู้ขอขยายเขตแรงต่ำ พิจารณา ทางเลือกให้ผู้ขยายเขต ๑. กรณีหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร โดยระยะทาง ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๔๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑) โดยใช้งบ VC หรือ ๒. กรณีงบโครงการ คพม.๒ ผู้ขยายเขตชำระเงินสมทบ ในส่วนที่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน รายละเอียดตามสรุปการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ ข้อ ๓.๑


๕.๕ กรณีงานขยายเขตเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวก่อสร้างบ้าน

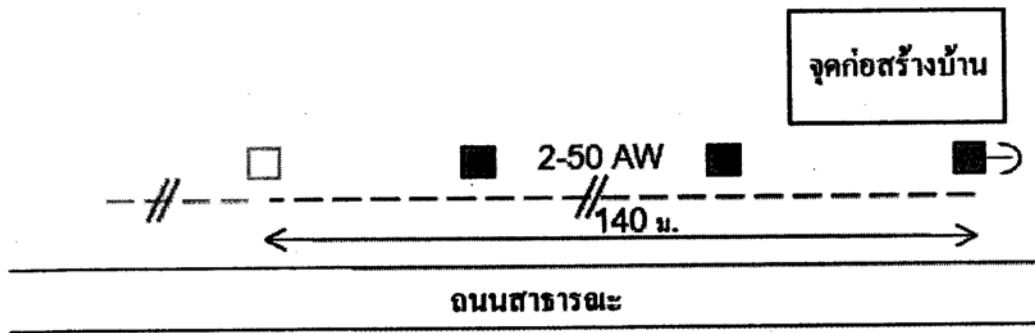

คำถาม : เนื่องจากบ้านหลังนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่มีทะเบียนบ้าน ดังนั้นเข้าหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร


ตอบ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร อย่างน้อยต้องมีทะเบียนบ้านชั่วคราวก่อน ถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ได้

๕.๖ กรณีขยายเขตเมนสายคาไม่เกิน ๑๔๐ ม.

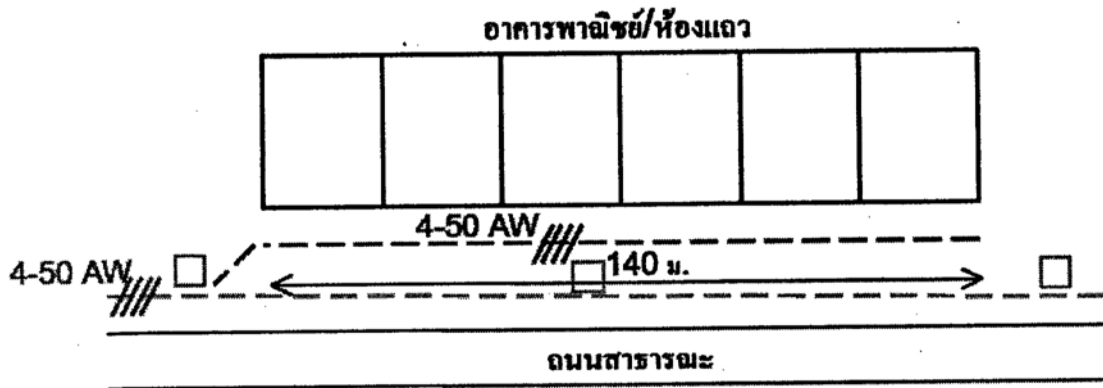

ตอบ : กรณีขยายเขตเมนสายคาไม่เข้าหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ. ศ. ๒๕๕๔ หรือระเบียบฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

๕.๗ กรณีอาคารพาณิชย์ แต่ไม่ใช่เมนสายคา จะอยู่ในหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่

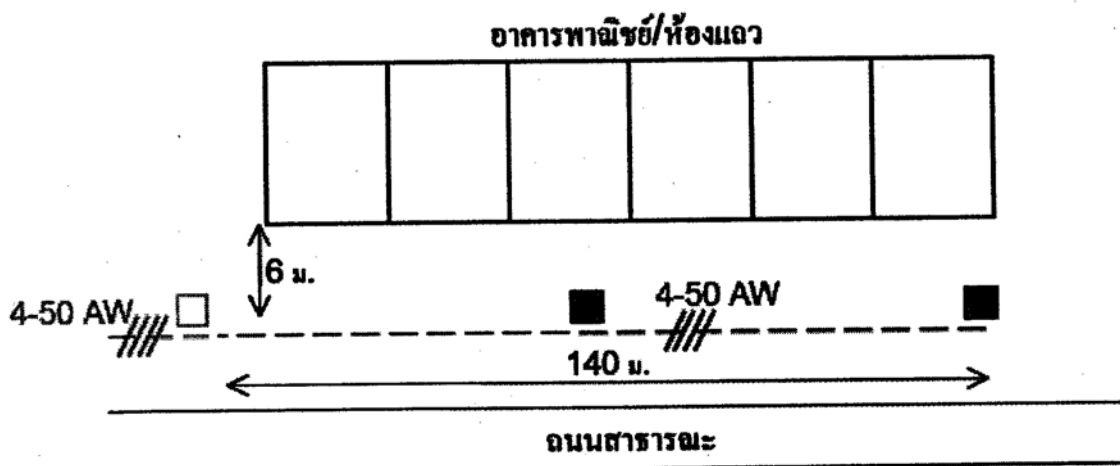

คำถาม : หากออกแบบอยู่บนเสา กฟภ. จะอยู่ในหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่

ตอบ : เข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามสรุปการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ ข้อ ๓.๒

ที่มาประเด็นคำถามต่างๆ : กบล.(ฉ.๒)

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : ๑. ให้ กกก. พิจารณานำเสนอขออนุมัติในหลักการแนวทางปฏิบัติสำหรับการขยายเขตระบบไฟฟ้าตามระเบียบใหม่นี้ โดยมีรายละเอียด ตามข้อ ๑ - ๔ ให้ ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

๒. ให้ กกก. เชิญส่วนเกี่ยวข้องประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

น.ส.กชกานต์ ถวิลวิทยานนท์ วศก.๔ กกก./
นายสุทธิชัย เรืองประภาวุฒิ วศก.๖ กกก.
ผู้จตรายงานการประชุม

นายจักรพงษ์ ชโยดมเดชา ชก.คก.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Scan ส่ง

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓

จาก กกก.

ถึง สรภ.(ว), สชภ.(ว), ผว., กบล.(ฉ.๒, ก.๒, ก.๓, ค.๒),
กรฟ.(ก)

เลขที่ ทคก.(น.)๒๐๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก.
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน อผ.вр., อก.บธ.(ฉ.๒, ก.๒, ก.๓, ค.๒), อก.รฟ.(ก)

ตามหนังสือ กกก. ที่ กกก.(น.) ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
จัดส่งรายงานการประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่
๖ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา โดยหากมีความประสงค์จะแก้ไขหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ให้แจ้ง กกก. ทราบภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ กกก. ได้แก้ไขรายงานการประชุมใน ข้อ ๑, ๒, ๓, ๕.๓ และ ๕.๔ ตามที่ กบล.(ค.๒)
แจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน รผภ.(ว), ผชภ.(ว)

เพื่อโปรดทราบ


(นายณัฐวุฒิ สิริแสงสว่าง)
ผู้อำนวยการกองโครงการ

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓

ผกก.๑(น)

รายงานการประชุมหรือหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ผู้ใช้ไฟฟ้า
กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ฝวร. ชั้น ๑๑ อาคาร LED

ผู้เข้าร่วมประชุม

	อฝ.вр.	ประธานในที่ประชุม
๑. นาย ทรงวุฒิ ชันดี		
๒. นาย สุรเชษฐ นิ่มเจริญ	อก.บล.(ก.๒)	
๓. นาย ธงชัย กลิ่นมณฑา	อก.บล.(จ.๒)	
๔. นาย พิชิต สุวรรณพิทักษ์	รก.บล.(ก.๒)	
๕. นาย สมศักดิ์ เกตุณวัฒน์	รก.บล.(ก.๓)	
๖. นาย ไพศาล แก้วซัง	รก.บล.(ค.๒)	
๗. นาย จักรพันธ์ จุฑพันธุ์	รก.รฟ.(ก)	
๘. นาย ตฤณ เสาวรา	วศก.๑๐ กรฟ.(ก)	
๙. นาย จักรพงษ์ ขโยคมเตชา	ชก.กก.	
๑๐. นาย อมรพงศ์ สุอมรา	พน.บธ. กบล.(ก.๓)	
๑๑. นาย สมพงษ์ อินทร์อำพัน	พน.บธ. กบล.(ก.๒)	
๑๒. นาย พิระยุทธ ทองศิริ	พน.บธ. กบล.(ค.๒)	
๑๓. นาย พชร ทำอ่อนตา	ชน.บธ. กบล.(จ.๒)	
๑๔. นาย ศุภวัฒน์ ไสภารัตนกุล	วศก.๖ ผบธ. กบล.(ก.๓)	
๑๕. นาย สุทธิชัย เรืองประภาวุฒิ	วศก.๖ ผกก.๑(น) กกก.	
๑๖. น.ส. กชกานต์ ถวิลวิทยานนท์	วศก.๔ ผกก.๑(น) กกก.	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

สรุปประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

๑. ให้ กฟช./กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขต และมีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ โดยแบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑.๑ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขต ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน โดยใช้งบโครงการ คพม.๒

๑.๒ มีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ กรณีการขยายเขต ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน โดยใช้งบโครงการ คพม.๒.

ทั้งนี้ให้ กฟฟ.สาขา และกฟฟ.จตุรรวมงาน รายงานสถานะผลการดำเนินงานรายเดือนส่งมาที่ กฟช. เพื่อรวบรวมส่ง กกก.

๑.๓ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง ๑๕๐ เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐% (งบ Co๑.๑) สำหรับส่วนที่เกิน ๑๕๐ เมตรแรก กฟภ. และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ ๕๐% (งบ Co๓.๑) โดยใช้งบ VC

ทั้งนี้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๙ หรือระเบียบฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ หากผู้ขยายเขตฯ ยื่นคำร้องที่ กฟช./กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา ใด ให้การไฟฟ้าที่รับคำร้องนั้น มีอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบดังกล่าว

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาการขยายเขตฯ

โครงการ คพม.๒	หลักเกณฑ์ 140 เมตร
๑. บ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างถาวร และมีผู้อยู่อาศัยจริง	
๒. มีบ้านเลขที่, ทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราวของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า	มีบ้านเลขที่, ทะเบียนบ้านถาวร หรือทะเบียนบ้านชั่วคราวของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
๓. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร / ตึกแถว / อาคารพาณิชย์	ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร / ที่ดินจัดสรร
๔. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน, ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ฯลฯ	ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการ เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน, ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ฯลฯ
๕. มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ	มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ
๖. บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ, โครงการบ้านมั่นคง, ไทยเข้มแข็ง ฯลฯ	บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับการจัดตั้งหรือการสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น หมู่บ้านโครงการพระราชดำริ, โครงการบ้านมั่นคง, ไทยเข้มแข็ง ฯลฯ

๓. สรุปการใช้...

๓. สรุปการใช้งบประมาณในกรณีต่างๆ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	วงเงิน	ระยะทาง	จัดจ้าง ประเภท	รหัสงบ	ผู้ลงทุน	หมายเหตุ
๓.๑ บ้านที่อยู่อาศัย / ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูงหรือ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เดิม(เดิม), หม้อแปลง (เดิม))	ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	ทุกระยะทาง	งบ P (กทผ.๒)	-	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def P
	เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๕๐ เมตร	งบ I	Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
		ทุกระยะทาง	งบ P (กทผ.๒)	-	ผู้ใช้ไฟฟ้า สนทนใน ส่วนที่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท	เปิดงาน Project Def P
		เกิน ๑๕๐ เมตร	งบ I I	๑๕๐ เมตรแรก Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๕๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	
๓.๒ นอกเหนือจาก บ้านที่อยู่อาศัย / ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ (ก่อสร้าง/ขยายเขต/ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูงหรือ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เดิม(เดิม), หม้อแปลง (เดิม))	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๕๐ เมตรแรก Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๕๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	
๓.๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงต่ำจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส หรือ การปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าเดิม)	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
๓.๔ ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ จำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ I	๑๕๐ เมตรแรก Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C
			งบ I,C	ส่วนที่เกิน ๑๕๐ เมตร Co๓.๑	กฟภ. ลงทุน ๕๐% ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๕๐%	
๓.๕ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประสงค์ที่จะออก ค่าใช้จ่าย ๑๐๐%	ทุกวงเงิน	ทุกระยะทาง	งบ C	Co๒.๑	ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทุน ๑๐๐%	เปิดงาน Project Def C / กรณีอื่นๆที่ไม่เข้า หลักเกณฑ์ ๑๕๐ เมตรและ โครงการ กทผ.๒


หมายเหตุ : "ให้ กอช./กฟภ.จัดรวมงาน/กฟภ.สาขา พิจารณาทางเลือกให้ผู้ขอขยายเขต

๔. สรุปการขยายเขตฯ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณี	โครงการ คพ.๒ (จป P)	หลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร (จป LC)	ไม่เข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
๔.๑ คิกแถว, อาคารพาณิชย์, ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม (ที่ไม่อยู่ในโครงการจัดสรร)		✓		ต้องอยู่ในแนว ถนนสาธารณะ
๔.๒ หน่วยงานราชการ		✓		
๔.๓ ศาสนสถาน			✓ (วงเงินลงทุนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คพ.บันทึก ผวก. เลขที่ รป.๐๐๖/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๖ ม.ก. ๒๕๓๘)	
๔.๔ ธุรกิจเอกชน		✓		
๔.๕ งานปิกเสาหม้อไอน้ำ	✓	✓		
๔.๖ การคิดค่าธรรมเนียมขยายฯ, ระบบไฟฟ้าชั่วคราว (ระบบ ไฟฟ้าชั่วคราว งานประเพณี, งานประจำปี, เพื่อการ ก่อสร้างสะพานหรือบ้านที่อยู่อาศัย)			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๗ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมขอปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จาก ๓ เฟส เป็น ๓ เฟส หรือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม		✓		
๔.๘ กรณีเป็นพื้นที่โล่ง, ไม่มีเลขที่บ้าน, ไม่มีทะเบียนบ้าน ถาวรหรือชั่วคราว หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ คพ.๒ และ ๑๔๐ เมตร			✓ (ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐%)	
๔.๙ งานขยายเขต ติดตั้งไฟสาธารณะ			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๐ ที่ดินแบ่งขาย (ต้องมีบ้านและเลขที่บ้าน) ไม่จดทะเบียน พรบ. จัดสรร	✓	✓		
๔.๑๑ ภายนอกพื้นที่โครงการจัดสรร		✓		
๔.๑๒ ภายในพื้นที่ ที่ดินจัดสรร / หมู่บ้านจัดสรร จดทะเบียน พรบ. จัดสรร			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๓ ติดตั้งหม้อแปลงให้แก่องค์การทาง เช่นกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาล ฯลฯ			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๔ ย้ายแนวระบบไฟฟ้า			✓ (ระเบียบเดิม)	
๔.๑๕ โครงการบ้านมั่นคง	✓	✓		

๕. สรุปประเด็นคำถามต่างๆ จากส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม


๕.๑ กรณีผู้ใช้ไฟโอนสิทธิ์ชำระเงิน แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์โครงการ คพม.๒, คชก.๒ และกรณีเข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร และ คพม.๒, คชก.๒ แต่ผู้ใช้ไฟโอนสิทธิ์ชำระเงิน

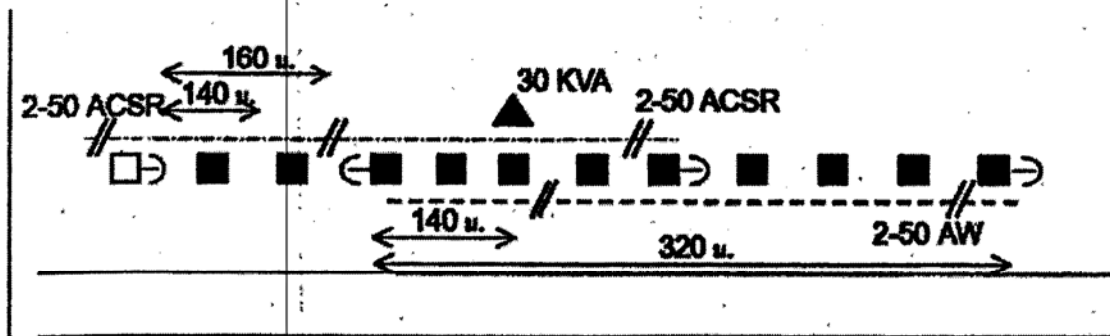

คำถาม : ผู้ใช้ไฟสามารถชำระเงินได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องชำระอย่างไร

ตอบ : สามารถชำระได้ โดยผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐% (งบ Cob.๑) รายละเอียดคานสรุปการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ ข้อ ๓.๔


๕.๒ กรณีผู้ใช้ไฟขอขยายเขต แต่ไม่มีอาคารบ้านอยู่อาศัย

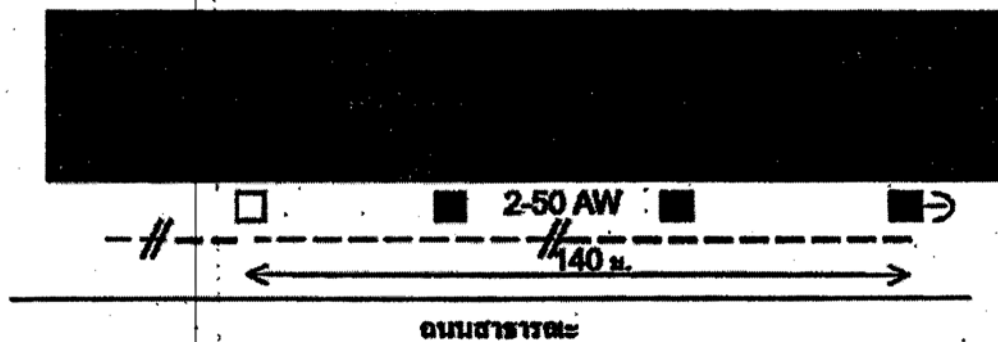

คำถาม : หาก อบต., เทศบาล หรือผู้ใช้ไฟต้องการขยายเขตไฟฟ้าไม่เกิน ๑๔๐ เมตร แต่ไม่มีอาคารบ้านอยู่อาศัย หรือการใช้งานใดๆ เข้าหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่ อย่างไร

ตอบ : ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร และโครงการ คพม.๒ โดยผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๑๐๐% เนื่องจากไม่มีบ้านเลขที่, ทะเบียนบ้านถาวร, ทะเบียนบ้านชั่วคราว

๕.๓ กรณีงานขยายเขตแรงต่ำมีระยะทางเกิน ๑๔๐ เมตร

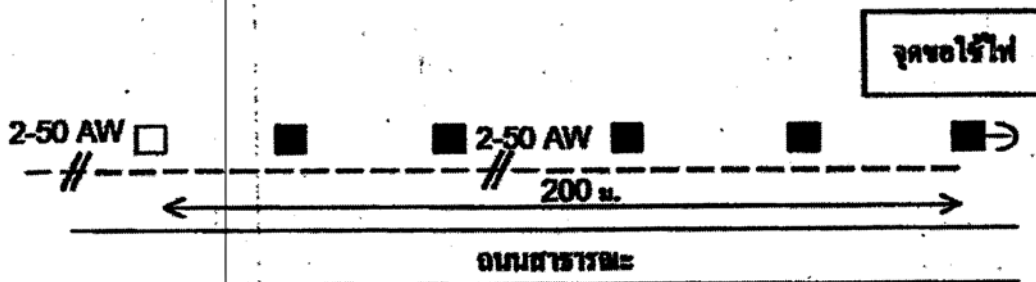


คำถาม : โดยผู้ใช้ไฟ ๑ ราย มีเงินลงทุน ๗๐,๐๐๐ บาท จะสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่

ตอบ : สามารถดำเนินการได้ตามโครงการ คพม.๒ รายละเอียดคานสรุปการใช้งบประมาณกรณีต่างๆ ข้อ ๓.๑

๕.๔ กรณีผู้ใช้ไฟ...

๕.๗ กรณีอาคารพาณิชย์ แต่ไม่ใช่แมนชาเยคา จะอยู่ในหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่

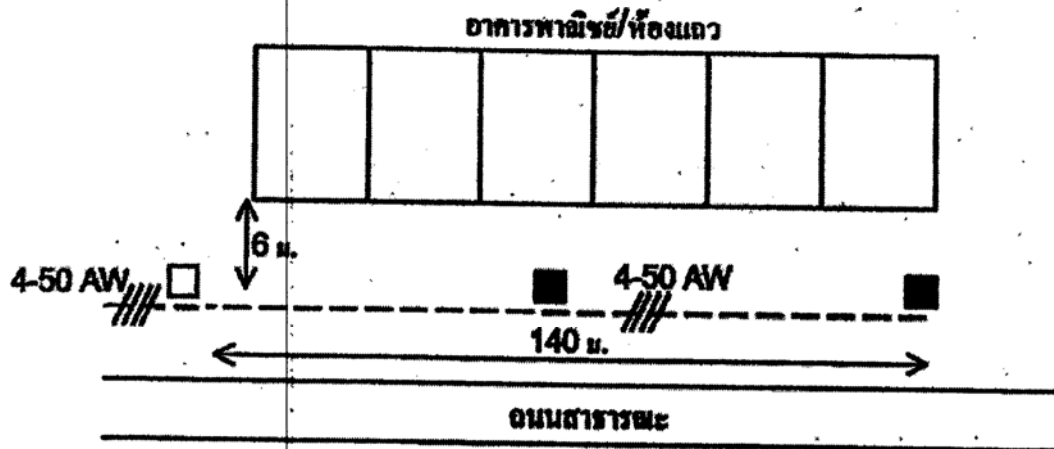

คำถาม : หากออกแบบอยู่บนเสา กฟผ. จะอยู่ในหลักเกณฑ์ใหม่หรือไม่

ตอบ : เข้าหลักเกณฑ์ ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามสรุปการใช้งานประมาณการณ์ต่างๆ ข้อ ๓.๒
ที่มาประเด็นคำถามต่างๆ : กบ.๒๒)

มติที่ประชุม : ๑. ให้ กก. พิจารณานำเสนอขออนุมัติในหลักการแนวทางปฏิบัติสำหรับการขยายเขตระบบไฟฟ้าตามระเบียบใหม่ โดยมีรายละเอียด ตามข้อ ๑ - ๔ ให้ ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

๒. ให้ กก. ศึกษาวิจัยข้อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

น.ส.ชกานต์ ฤทธิวิทยานนท์ วศก.๔ กก.ค/

นายสุทธิชัย เรืองประภาวุฒิ วศก.๖ กก.ค.

ผู้ตรวจราชการประชุม

นายจักรพงษ์ ชโยดมเดชา ชก.คก.

ผู้ตรวจราชการประชุม

เลขที่ กคก.(น) 1102/2562

เรียน รผก.(ว), อก.คก.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ได้แจ้งมติคณะกรรมการ กฟภ.
เพื่อให้ดำเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว โดยเอกสารติดอยู่ระหว่าง
จัดทำรายละเอียดและการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟภ. นั้น
บัดนี้ กคก. ได้จัดทำรายละเอียดและการพิจารณาของ
คณะกรรมการ กฟภ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายปกรณ์ นุดบุญเลิศ)
ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน
เลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.

26 พ.ย. 2562

แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ.

โทร. 5194

วาระที่ 5.2.2 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตาม คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 57/2562 สัณ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 57/2562 สัณ ณ วันที่ 28 ม.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยมีหน้าที่พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง (กฟภ.3) มีหนังสือ ลว. 24 ก.ย. 2561 เสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานด้านบริการเทียบเคียงกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

2. การดำเนินการ

2.1 กองโครงการ (กคก.) มีหนังสือ ลว. 13 ส.ค. 2562 สรุปมติที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้ากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ
1.	การขยายเขต ระบบจำหน่าย แรงสูง	ระเบียบฯ ข้อ 1) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.) ข้อย่อย 1.3) 1.3) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิม ไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. และผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละครึ่ง สำหรับการขยายเขตฯ ภายในบริเวณโครงการบ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อนึ่ง หากแนวขยายเขตฯ มีแผนงานหรือมีความเหมาะสมที่จะใช้สายขนาดใหญ่กว่าที่ออกแบบให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนที่เกินนี้	ระเบียบฯ ข้อ 1) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.) ข้อย่อย 1.3) 1.3) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิม ไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้า โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละ 50% กรณีการขอใช้ไฟฟ้าจะต้องมีการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการจ่ายไฟ กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด (ตลอดแนวระยะทางการขยายเขต)

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ
			สำหรับการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เช่น บริเวณโครงการบ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อนึ่ง หากแนวขยายเขตฯ มีแผนงานหรือมีความเหมาะสมที่จะใช้สายขนาดใหญ่มากกว่าที่ออกแบบให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนที่เกินนี้
2.	การขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ระเบียบฯ ข้อ 3) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ข้อ 3.1) – 3.3) 3.1) ถ้าสามารถขยายเขตฯ ต่อจากแนวแรงต่ำเดิมได้ ให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 3.2) ถ้าหากในการขยายเขตจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสายแรงต่ำเดิมให้ใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มจำนวนสาย ก็ให้คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า 3.3) กรณีที่มีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต่อจากปลายสายจำหน่ายแรงต่ำเดิม ซึ่งแรงดันปลายสายต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับพิกัดแรงดันตกถึงแม้ปลายสายนั้นจะห่างจากหม้อแปลงไม่ถึง 1 กม. ก็ตาม ก็ให้ขยายเขตโดยติดตั้งหม้อแปลงใหม่เพิ่มอีก 1 เครื่อง บริเวณใกล้ปลายสายนั้นแล้วตัดจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการขยายเขตต่อออกไปในอนาคตด้วย โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขยายเขตแรงต่ำปรับปรุงแรงต่ำ และค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าตามขนาดมิเตอร์ นอกเหนือจากนั้น กฟภ. เป็นผู้ลงทุน	ระเบียบฯ ข้อ 3) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ข้อ 3.1) – 3.3) 3.1) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน (ระยะทางไม่เกิน 1 กม.) โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละ 50% 3.2) สำหรับการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน (ที่อยู่ห่างจากระบบไฟฟ้าเดิมมากกว่า 1 กม.) ให้คิดค่าใช้จ่ายทั้งระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก รวมหม้อแปลง กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละ 50% 3.3) กรณีหากการขอใช้ไฟฟ้าจะต้องมีการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการจ่ายไฟ กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด (ตลอดแนวระยะทางการขยายเขต)

2.2 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 ได้พิจารณาวาระที่ 2.1 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า โดยมีมติให้กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคกลาง) (กรฟ.ก)) และกองโครงการ (กคก.) นำแนวทางในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า ตามที่ได้ประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้ากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 (ข้อที่ 2.2) ทาหรือเกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า กลุ่มย่อย ครั้งที่ 4

2.3 กคก. มีหนังสือ ลว. 3 ก.ย. 2562 สรุปมติที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้ากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562 โดยสรุปวงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ กฟภ. จะรับภาระงานดังกล่าว ได้ดังนี้

ลำดับ	รายการ	เงินลงทุน (ล้านบาท)
1	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 140 เมตรแรก (กฟภ. ลงทุนทั้งหมด)	1,600
2	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 140 เมตรแรก (กฟภ. ลงทุนทั้งหมด)	1,600
3	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร (กฟภ. และ ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ลงทุนฝ่ายละ 50%)	900
	รวม	4,100

ทั้งนี้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,100 ล้านบาท จะใช้งบประมาณจากงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) โดยในปี 2563 - 2564 มีงบประมาณทั้งหมด 3,367 ล้านบาท และงบประมาณงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้าที่ตั้งไว้ในปี 2563 วงเงิน 1,590 ล้านบาท รวมมีงบประมาณรองรับในปี 2563 ทั้งสิ้น 4,957 ล้านบาท และให้กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน (กคจ.) พิจารณาสถานะการเงินของ กฟภ. กรณีต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม หากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว

2.4 กคจ. มีหนังสือ ลว. 5 ก.ย. 2562 ยืนยันสถานะทางการเงินของ กฟภ. กรณีปรับปรุงระเบียบในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ เนื่องจากใช้งบประมาณจาก คพม.2 และงบประมาณงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า จึงทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของ กฟภ. แต่อย่างใด

2.5 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อ 2.1 และข้อ 2.3

2.6 คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า มีหนังสือ ลว. 6 ก.ย. 2562 ขออนุมัติปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559

2.7 ตามความเห็นประธานกรรมการบริหาร กฟภ. เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมแนวทางการคิดค่าใช้จ่ายการขยายเขตรบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำที่ผู้ขอใช้ไฟลงทุนส่วนที่เกิน 140 เมตร รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 25% และพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม

2.8 กคก. ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของประธานกรรมการบริหาร แบ่งเป็น 4 กรณี สรุปได้ดังนี้

2.8.1 กรณีที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตรบบจำหน่ายระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ 50% วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,650 ล้านบาท

2.8.2 กรณีที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตรบบจำหน่ายระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. ลงทุน 75% และผู้ขอขยายเขต ลงทุน 25% วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,375 ล้านบาท

2.8.3 กรณีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตรบบจำหน่าย กฟภ. ลงทุน 100% วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,100 ล้านบาท

2.8.4 กรณีที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตรบบจำหน่ายที่จุดคั่นทุน 75,000 บาท ต่อราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,841 ล้านบาท

2.9 กคก. มีหนังสือ ลว. 20 ก.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ กคจ. วิเคราะห์สถานะการเงินกรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุนตามข้อ 2.8

2.10 กคจ. มีหนังสือ ลว. 25 ก.ย. 2562 แจ้งผลการวิเคราะห์สถานะการเงินกรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุนตามข้อ 2.8 โดยเปรียบเทียบสถานะการเงินของทั้ง 4 กรณีกับกรณีฐาน ในช่วงปี 2562 - 2566 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2.10.1 กรณีที่ 1 และกรณีที่ 4 มีเงินลงทุนไม่เกินกว่ากรณีฐาน จึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินเมื่อเทียบกับกรณีฐาน

2.10.2 กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 มีกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ เฉลี่ยต่ำกว่ากรณีฐาน เนื่องจากรายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างที่ได้รับจากผู้ใช้ไฟสมทบลดลง ซึ่ง กฟภ. ต้องจัดหาแหล่งเงินสำหรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

2.10.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ได้แก่ อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน DSCR ROIC และ ROA มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายการขยายเขตรบบจำหน่ายฯ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมาตรฐานการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีกับผู้ไฟฟ้าแล้ว เงินลงทุนที่ กฟภ. ลงทุนเพิ่มขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุน (Invested Capital) เพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) ในการพิจารณาฐานะการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ROIC=4.73%) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำให้ลดผลกระทบจากการถูกเรียกคืนเงินรายได้ของ กฟภ.

2.11 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก๊ส ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 มีมติเห็นชอบ สรุปลงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ กฟภ. จะรับภาระงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายการ	เงินลงทุน (ล้านบาท)
1	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 140 เมตรแรก (กฟภ. ลงทุนทั้งหมด)	1,600
2	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร (กฟภ. และผู้ขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ 50%)	900
3	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง 140 เมตรแรก (กฟภ. ลงทุนทั้งหมด)	1,600
4	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง สำหรับส่วนที่เกิน ระยะทาง 140 เมตร (กฟภ. และผู้ขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ 50%)	550
	รวม	4,650

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟ กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟ ระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ตาม พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า

มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 42 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมกิจการของ กฟภ. อำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง

(5) กำหนดอัตราค่าขายพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

3.2 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 8/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ กฟภ. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลับกรอระเบียบข้อบังคับ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

4. การพิจารณา

เพื่อเป็นการแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบระหว่าง กฟภ. กับ กฟน. เห็นควรอนุมัติปรับปรุงระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ดังนี้

4.1 เพิ่มคำนิยาม “ผู้ขยายเขต” หมายความว่า ผู้ที่จะขอใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ให้ กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าต่อจากระบบไฟฟ้าเดิมของ กฟภ. ไปยังสถานที่ที่จะขอใช้ไฟฟ้า

4.2 แก้ไขระเบียบฯ ข้อที่ 7 ประเภทงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ข้อที่ 7.2 งานขยายเขตระบบไฟฟ้า ข้อย่อย 7.2.3 งานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
1.	การขยายเขต ระบบจำหน่าย แรงสูง	ระเบียบฯ ข้อ 1) ระบบจำหน่าย แรงสูงภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.) ข้อย่อย 1.3) 1.3) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิม ไปถึงหน้า บริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. และผู้ขอ ใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละครึ่ง สำหรับการ ขยายเขตฯ ภายในบริเวณโครงการ บ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น ให้คิดค่าใช้จ่าย จากผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อนึ่ง หากแนวขยายเขตฯ มีแผนงาน หรือมีความเหมาะสมที่จะใช้ สายขนาดใหญ่กว่าที่ออกแบบ ให้กับผู้ขอใช้ไฟฟ้า กฟภ. จะเป็น ผู้ลงทุนในส่วนที่เกินนี้	ระเบียบฯ ข้อ 1) ระบบ จำหน่าย 22/33 kV ภายนอก (ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.) ข้อย่อย 1.3) 1.3) ค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตระบบจำหน่าย 22/33 kV เหนือดิน ต่อจากระบบ จำหน่าย 22/33 kV เดิม ไปถึงหน้าบริเวณสถานที่ ที่ขอใช้ไฟฟ้าโดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ. เป็น ผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับ ส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอขยายเขต ลงทุนฝ่ายละ 50% กรณีมีการปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22/33 kV เดิม กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน สำหรับกรณีเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถ และ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ของ กฟภ. (ตลอดแนวการ ขยายเขตระบบจำหน่าย 22/33 kV ใหม่) ที่สูงกว่า ความจำเป็นของผู้ขยายเขต กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วน ที่เกินทั้งหมด สำหรับการ ขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน เช่น บริเวณโครงการบ้าน จัดสรร/ที่ดินจัดสรร ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ อาคารสำหรับให้เช่า (factory) เป็นต้น ให้คิด ค่าใช้จ่ายจากผู้ขอขยายเขต ทั้งหมด	1.3) เนื่องจากระเบียบ เดิมผู้ขยายเขตรายแรก จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนผู้ขอ ขยายเขตภายหลังและ อยู่ระหว่างผู้ขยายเขต รายแรกกับระบบจำหน่าย เดิมจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ เท่านั้น จึงทำให้เกิดความ ไม่เป็นธรรมกับผู้ขอ ขยายเขตรายแรก ดังนั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ ผู้ขยายเขตให้เข้าถึง การให้บริการภาครัฐ จึงได้ กำหนดระยะทางในการ ขยายเขต 140 เมตรแรก โดย กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน ทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอ ขยายเขต รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ฝ่ายละ 50%

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
2.	การขยาย เขตระบบ จำหน่าย แรงต่ำ	ระเบียบฯ ข้อ 3) ระบบจำหน่าย แรงต่ำ ข้อย่อย 3.1) – 3.3) 3.1) ถ้าสามารถขยายเขตฯ ต่อจากแนวแรงต่ำเดิมได้ ให้คิดค่าใช้จ่าย จากผู้ขยายเขต/ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 3.2) ถ้าหากในการขยายเขต จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสายแรงต่ำเดิม ให้ใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนสาย ก็ให้คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้า 3.3) กรณีที่มีผู้ขยายเขต/ ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ต่อจากปลายสายจำหน่าย แรงต่ำเดิม ซึ่งแรงดัน ปลายสายต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับ พิกัดแรงดันตก ถึงแม้ปลายสายนั้น จะห่างจากหม้อแปลงไม่ถึง 1 กม. ก็ตาม ก็ให้ขยายเขตโดยติดตั้ง หม้อแปลงใหม่เพิ่มอีก 1 เครื่อง บริเวณ ใกล้ปลายสายนั้นแล้วตัดจ่ายไฟฟ้าแรง ต่ำใหม่ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง การขยายเขตต่อออกไปในอนาคตด้วย โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้า จะออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขยายเขตแรง ต่ำปรับปรุงแรงต่ำ และค่าส่วนเฉลี่ยการ ใช้พลังงานไฟฟ้าตามขนาดมิเตอร์ นอกเหนือจากนั้น กฟภ. เป็น ผู้ลงทุน	ระเบียบฯ ข้อ 3) ระบบ จำหน่ายแรงต่ำ ข้อย่อย 3.1) – 3.3) 3.1) ค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ เหนือดิน ต่อจากระบบ จำหน่ายแรงต่ำ หรือระบบ จำหน่าย 22/33 kV เดิม โดยระยะทาง 140 เมตรแรก รวมหม้อแปลง กฟภ. เป็น ผู้ลงทุน สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และ ผู้ขยายเขต ลงทุน ฝ่ายละ 50% 3.2) กรณีต้องมีการปรับปรุง แรงสูงต้นทางตามมาตรฐาน ของ กฟภ. ค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำเหนือดิน ต่อจาก ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หรือ ระบบจำหน่าย 22/33 kV เดิม ให้คิดค่าใช้จ่ายระบบ จำหน่ายแรงสูงและหรือ 140 เมตรแรก กฟภ. เป็นผู้ลงทุน ส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และ ผู้ขยายเขตลงทุน ฝ่ายละ 50% สำหรับ หม้อแปลง กฟภ. ลงทุน 100%	3.1 เนื่องจากระเบียบ เดิมผู้ขยายเขตรายแรก จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วน ผู้ขยายเขตภายหลัง และอยู่ระหว่างผู้ขอ ขยายเขตรายแรกกับระบบ จำหน่ายเดิมจะเสีย ค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการขอ ใช้ไฟเท่านั้น จึงทำให้ เกิดความไม่เป็นธรรมกับ ผู้ขยายเขตรายแรก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมและความ เท่าเทียมกันของผู้ขอ ขยายเขตรายแรกและ ผู้ขยายเขตรายอื่น จึงได้กำหนดระยะทาง ในการขยายเขต 140 เมตรแรก โดย กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ขอ ขยายเขต รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ฝ่ายละ 50%

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (เดิม)	นำเสนอปรับปรุงระเบียบฯ	เหตุผลในการปรับปรุง ระเบียบฯ
			3.3) กรณีมีการปรับปรุง ระบบจำหน่ายเดิม กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุน สำหรับกรณี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ของ กฟภ. (ตลอดแนวการ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรง ต่ำใหม่) ที่สูงกว่าความ จำเป็นของผู้ขยายเขต กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วน ที่เกิดขึ้นทั้งหมด	

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 3 ต.ค. 2562 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาถ้อยแถลงในการประชุมครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ.
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดการพิจารณาข้อ 4 ต่อไป

การพิจารณาของกรรมการ กฟภ.

นายยงยุทธ โกเมศ กรรมการ มีความเห็นว่า เนื่องจาก ผู้ใช้ไฟของ กฟภ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกับเขต
ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร้องเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายในงานบริการขอใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่เป็นธรรมและมีความแตกต่างกัน โดย กฟน. ได้ยกเว้นค่าขยายเขตให้ในระยะทางไม่เกิน
500 เมตร ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 ผมจึงขอให้พิจารณาแนวทางการคิดค่าใช้จ่าย
การขยายเขตระบบจำหน่ายให้ได้ข้อสรุปที่กระชับ ชัดเจน สดท้ายวงเงินเฉลี่ยที่ กฟภ.
จะรับผิดชอบให้ผู้ใช่ไฟ คือ 47,691.11 บาท/ราย คำนวณเป็นระยะทางได้ 140 เมตร
ส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ. และผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนฝ่ายละ 50% ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกับ
กฟน. ได้ เนื่องจาก กฟน. ได้ขยายพื้นที่ให้บริการเต็มจำนวนแล้ว ฉะนั้น การขอความ
เห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตฯ ครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมเพื่อแก้ไข
ให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้ไฟในพื้นที่รับผิดชอบ
ระหว่าง กฟภ. และ กฟน. ได้ จึงเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อพิจารณา
ต่อไป

ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล กรรมการ สอบถามว่า การปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรสุทธิของ กฟภ. หรือไม่

นายสุชาติ โชติกิจธิกุล รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ด้านการเงินจะมีผลกระทบอยู่บ้าง เพียงแต่ยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่ชัดได้ในเวลานี้ แต่อย่างไรก็ดี การปรับปรุงระเบียบ น่าจะทำให้ Capacity เพิ่มขึ้น

นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กฟภ. มีงบประมาณจากการขยายเขตแรงต่ำ โดยเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ 47,691.11 บาท/ราย หากคิดเป็นส่วนของรายได้ที่จะหายไปต่อปี จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท แต่หากพิจารณาจาก Capital gain ที่จะได้รับประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในอนาคต ก็จะได้รับต่อไปตามอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และขอเรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบัน กฟภ. ถูกควบคุม ROIC อยู่ ฉะนั้น หากผู้ใช้ไฟเป็นผู้ลงทุนเอง Capital gain จะหายไป เพราะไม่สามารถนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าได้ ในส่วนนี้คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ ที่รุนแรงมาก แต่ผลกระทบที่น่ากังวลมากที่สุดคือ หากผู้ใช้ไฟเปลี่ยนไปขอใช้ไฟฟ้าจาก กปน. หรือร้องเรียนว่า กฟภ. เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไม่เป็นธรรม เกินกว่าจะทำให้มี จำนวนของผู้ใช้ไฟน้อยลง และจะมีผลในเชิงของการตลาดซึ่งรุนแรงมากกว่า เนื่องจากมีการ เปรียบเทียบมาโดยตลอดว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระหว่าง กฟภ. กับ กปน. จึงไม่เท่ากัน

รองศาสตราจารย์ อีร์ เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ มีความเห็นและสอบถามว่า นอกจากแนวทางการพิจารณา ที่เสนอขอความเห็นชอบในวันนี้ กฟภ. มีการศึกษาแนวทางอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น ในระยะไม่เกิน 140 เมตร กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เกิน 140 เมตร ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ลงทุน 100%

นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ชี้แจงว่า เนื่องจากการขยายเขต การใช้ไฟฟ้าในระบบของ กฟภ. มี 2 ส่วนคือ การขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง และการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซึ่งจากเดิมในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง กฟภ. และผู้ขอขยายเขตฯ ลงทุนฝ่ายละ 50% ซึ่งหากกำหนดระยะทาง 140 เมตร โดยส่วนที่เกิน จากระยะนี้ ผู้ขอขยายเขตเป็นผู้ลงทุน 100% จะเหมือนเป็นการลดสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟ จึงพิจารณาว่า กฟภ. จะยกเว้นค่าขยายเขตฯ ให้ในระยะทาง 140 เมตรแรก ส่วนที่เกินจาก ระยะนี้จึงกำหนดว่า ให้ กฟภ. และผู้ขอขยายเขตฯ ลงทุนฝ่ายละ 50% เพื่อไม่ให้เป็นการลด สิทธิ์จากระเบียบเดิม

-10-

นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ มีความเห็นว่า สมมติถ้ามีบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมาขอขยายเขตฯ แล้วต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการขยายเขตร่วมกับ กฟภ. ฝ่ายละ 50% ต่อมา หากมีผู้มาอาศัยในบริเวณโดยรอบ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ กรณีนี้อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ขยายเขตฯ รายแรก

นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ มีความเห็นและสอบถามว่า การลงทุนในการขยายเขตฯ ควรจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้ไฟ เช่น บ้าน 10 หลัง กับหลังเดียว ก็น่าจะมีทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกัน หากมีบ้าน 10 หลัง ก็ควรเฉลี่ยให้เท่ากัน ไม่เช่นนั้น กฟภ. จะต้องเดินสายไฟฟ้าไปให้บ้านหลังเดียวใช้ จึงขอทราบว่า กฟภ. มี Incentive หรือ Economic model ที่จะทำให้เกิดการใช้งานที่จะมี unit การใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่ากับการเดินสายไฟฟ้าหรือไม่ เช่น ในระยะทาง 100 ม. หรือ 1 กม. หาก กฟภ. ไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายในการปักเสา จะมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่หน่วย หรือหากบริเวณที่มีบ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังคาเรือน และได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ กฟภ. มีการตั้งสมมติฐานเรื่องการใช้ไฟในแต่ละพื้นที่หรือไม่

นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ชี้แจงว่า เดิมทีการขยายเขตฯ เป็นดังที่ท่านดยุชกล่าว คือ ผู้ขยายเขตฯ เข้าพื้นที่รายแรกจะต้องรับภาระหนัก คือ สมมติว่าต้องการขยายเขต 500 เมตร ก็ต้องจ่าย 100% แต่ปัจจุบัน กฟภ. มีโมเดล 140 เมตร คือ ถ้ามีผู้ขยายเขตฯ ในระยะทาง 140 เมตรอยู่ก่อนแล้ว ผู้ขยายเขตฯ รายต่อไปก็แทบจะไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถขยายระยะทางต่อไป เหมือนกับเมืองที่ขยายตัวออกไปตามพื้นที่ โดยส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับว่า ผู้ขยายเขตฯ รายแรกมีความต้องการใช้ไฟฟ้าก่อนหรือไม่ แต่ถ้ายังไม่ปรับปรุงระเบียบฯ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง 100% กฟภ. จึงได้พยายามลดภาระในส่วนนี้ลง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการขยายเขตฯ ให้มากขึ้น เช่น ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระยะห่างกันไม่เกิน 140 เมตร ก็ให้รายแรกขยายเขตฯ ไปก่อน 140 เมตร และรายถัดไปที่มาขยายเขตฯ อีกในระยะไม่เกิน 140 เมตร ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ยังทำให้ กฟภ. สามารถบริหารจัดการโหลดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการทยอยขยายเขตฯ เพราะหากต้องขยายเขตฯ ในคราวเดียวที่ระยะทาง 500 เมตร จะต้องปรับปรุงโหลดจำหน่ายแรงสูงค่อนข้างมาก การบริหารจัดการอาจเกิดปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าตก ส่วนเรื่องความเหมาะสม เท่าที่ทราบความหนาแน่นของมิเตอร์ในพื้นที่ของ กฟน. กับพื้นที่ของ กฟภ. มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เปรียบเทียบง่าย ๆ คือ กฟน. จะมีโหลดรวม 3 จังหวัด ประมาณ 9,000 - 10,000 เมกกะวัตต์ เมื่อเทียบเคียงจังหวัดที่มีโหลดขนาดใหญ่ของ กฟภ. เช่น จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ที่มีโหลดการใช้ไฟประมาณ 3,000 เมกกะวัตต์ แต่ถ้าดูขนาดพื้นที่ จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ จะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกันแล้ว โอกาสที่จะ scale ได้ น่าจะเป็น 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 4 ซึ่ง กฟน. มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในเรื่องของมิเตอร์ที่ติดตั้ง แต่จะมีต้นทุนที่สูงกว่าในเรื่องของการที่ไม่สามารถปักเสาได้ เนื่องจากระเบียบของ กฟน.

-11-

ไม่สามารถปักเสาได้แล้วในกรุงเทพฯ ทำได้เพียงแค่พาดสาย ฉะนั้นจึงไม่มีค่าเสา ทำให้ไม่สามารถทราบต้นทุนจริงของ กฟน. ได้ เนื่องจากได้ดำเนินการปักเสาไปหมดแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการลำดับถัดไปคือ การนำสายไฟลงใต้ดินในระยะทาง 1 กม. ซึ่ง กฟภ. มีมิเตอร์ประมาณ 20 เครื่อง ที่เป็นของผู้ใช้ไฟแบบ Residential ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่าง cost subsidy คือให้ผู้ใช่ไฟรายใหญ่สมทบในการลงทุน นอกจากนี้ ระเบียบนี้จะใช้สำหรับผู้ใช่ไฟรายย่อยที่ขยายเขตฯ ในพื้นที่เปิด ไม่รวมบ้านจัดสรรและสนามกอล์ฟ ซึ่ง Developer จะเป็นผู้ลงทุนเอง โดย กฟภ. จะลงทุนให้ในระยะ 140 เมตร ในพื้นที่สาธารณะ หลังจากขยายเขตเข้าไปในพื้นที่แล้ว ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ