



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ทผ.ปบ.กฟอ.ตากาลี
เลขที่

ถึง ผจก.กฟอ.ตากาลี
วันที่ - 7 พ.ค. 2558

เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน Big Cleaning Line ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙

อ้างถึง บันทึกขออนุมัติโครงการ Big Cleaning Line ลว.๑๘ มิ.ย.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังการจ่ายไฟฟ้าและรายละเอียดงาน

จำนวน ๑ แผ่น

เรียน ผจก.กฟอ.ตากาลี. ผ่าน ขจก.(ท) กฟอ.ตากาลี

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกเลขที่ น.๓ ต.ค.(ปบ.) ๑๐๘๐/๒๕๕๘ ลว. ๘ พ.ค.๒๕๕๘ เนื่องจากชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ ได้รับความเดือดร้อนจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งนั้น ทาง ผบ.กฟอ.ตากาลี ได้เข้าตรวจสอบสาเหตุพบว่า เกิดจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความทรุดโทรม ต้นไม้ วัชพืชขึ้นปกคลุมระบบจำหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อีกทั้งจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นเหตุให้หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายโหลดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเป็นผลทำให้เกิดแรงดันตกปลายสายเป็นบางส่วนนั้น

๒. ข้อมูลและการดำเนินการ

ตามบันทึกขออนุมัติโครงการ Big Cleaning Line ลว.๑๘ มิ.ย.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการระดมทีมงานที่มีอยู่ของ กฟอ.ตากาลี และ กฟย.ในสังกัด มาร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ทรุดโทรม ให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการรองรับการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ จากการดำเนินการโครงการ Big Cleaning Line ที่ผ่านมานั้นพบว่าสถิติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายลดลง ทำให้กระแสไฟฟ้าดับบ่อยลง และ ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

กฟอ.ตากาลี, กฟต.หัวหวาย, กฟต.ช่องแค, เทศบาลเมืองตากาลี พร้อมด้วยผู้ใช้ไฟฟ้าชุมชนบ้านใหม่โพนทองชุมชนที่ ๙ จึงได้ร่วมกันวางแผนงานเพื่อนำโครงการ Big Cleaning Line มาปฏิบัติเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในชุมชนบ้านใหม่โพนทองเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบจำหน่าย โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ (รายละเอียดงานและแผนผังตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)

๒.๑ ทีมงานชุดหม้อแปลง กฟอ.ตากาลี ดำเนินการรื้อถอนหม้อแปลงชุมชนบ้านใหม่โพนทองชุมชนที่ ๙ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. ซึ่งจ่ายโหลดเกิน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของหม้อแปลง ไปสับ-เปลี่ยน บริเวณบ้านแม่ศรี เป็นหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จ่ายโหลดไฟฟ้าประมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ของหม้อแปลง ซึ่งจะทำให้ชุมชนบ้านใหม่โพนทองมีขนาดหม้อแปลงที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับโหลดไฟฟ้าภายในชุมชน และแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก

๒.๒ ทีมงานแผนกก่อสร้าง กฟอ.ตากาลี ดำเนินการพาดสายแรงต่ำเพิ่มเฟส จาก ๑ เฟส ๒ สาย เป็น ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ วงจร ในพื้นที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามากแต่มีสายเฟสแค่เส้นเดียว จึงทำให้เกิดการ Unbalance Load ของหม้อแปลงซึ่งเป็นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าตก

๒.๓ ทีมงานแผนกมิเตอร์ กฟอ.ตากลี ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ แก๊สแป้นมิเตอร์ชำรุด พร้อมปรับแต่งมิเตอร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

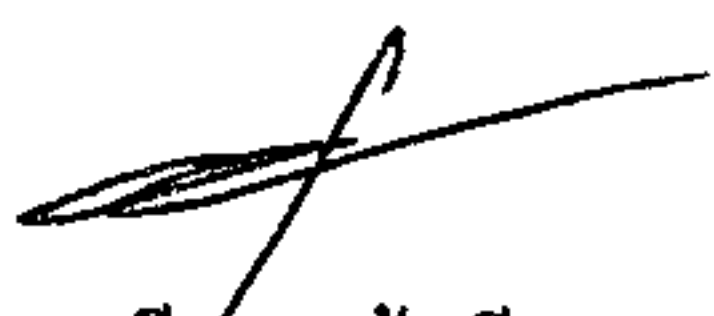
๒.๔ ทีมงานชุดซ่อมแซม กฟอ.ตากลี ดำเนินการปรับแต่งเสาที่เอนเอียงให้ตรง แก๊สสายไฟที่หย่อนยานให้ตึง ปักเสาเพิ่มเติมช่วงที่มีระยะห่างของเสามากเกินไปให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. และตรวจสอบ-แก๊ส จุดต่อ-จุดสัมผัสทางไฟฟ้าที่หลวม ชำรุด ให้อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ

๒.๕ ทีมงานชุดซ่อมแซม กฟต.หัวหวาย, กฟต.ช่องแค พร้อมประชาชนชาวชุมชนบ้านใหม่โพนทองชุมชนที่ ๙ และเทศบาลเมืองตากลี ร่วมกันดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า กำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และตรวจสอบ-แก๊ส อุปกรณ์ไฟฟ้า จุดต่อ-จุดสัมผัสทางไฟฟ้าที่หลวม ชำรุด ให้อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ

๓. ข้อพิจารณา

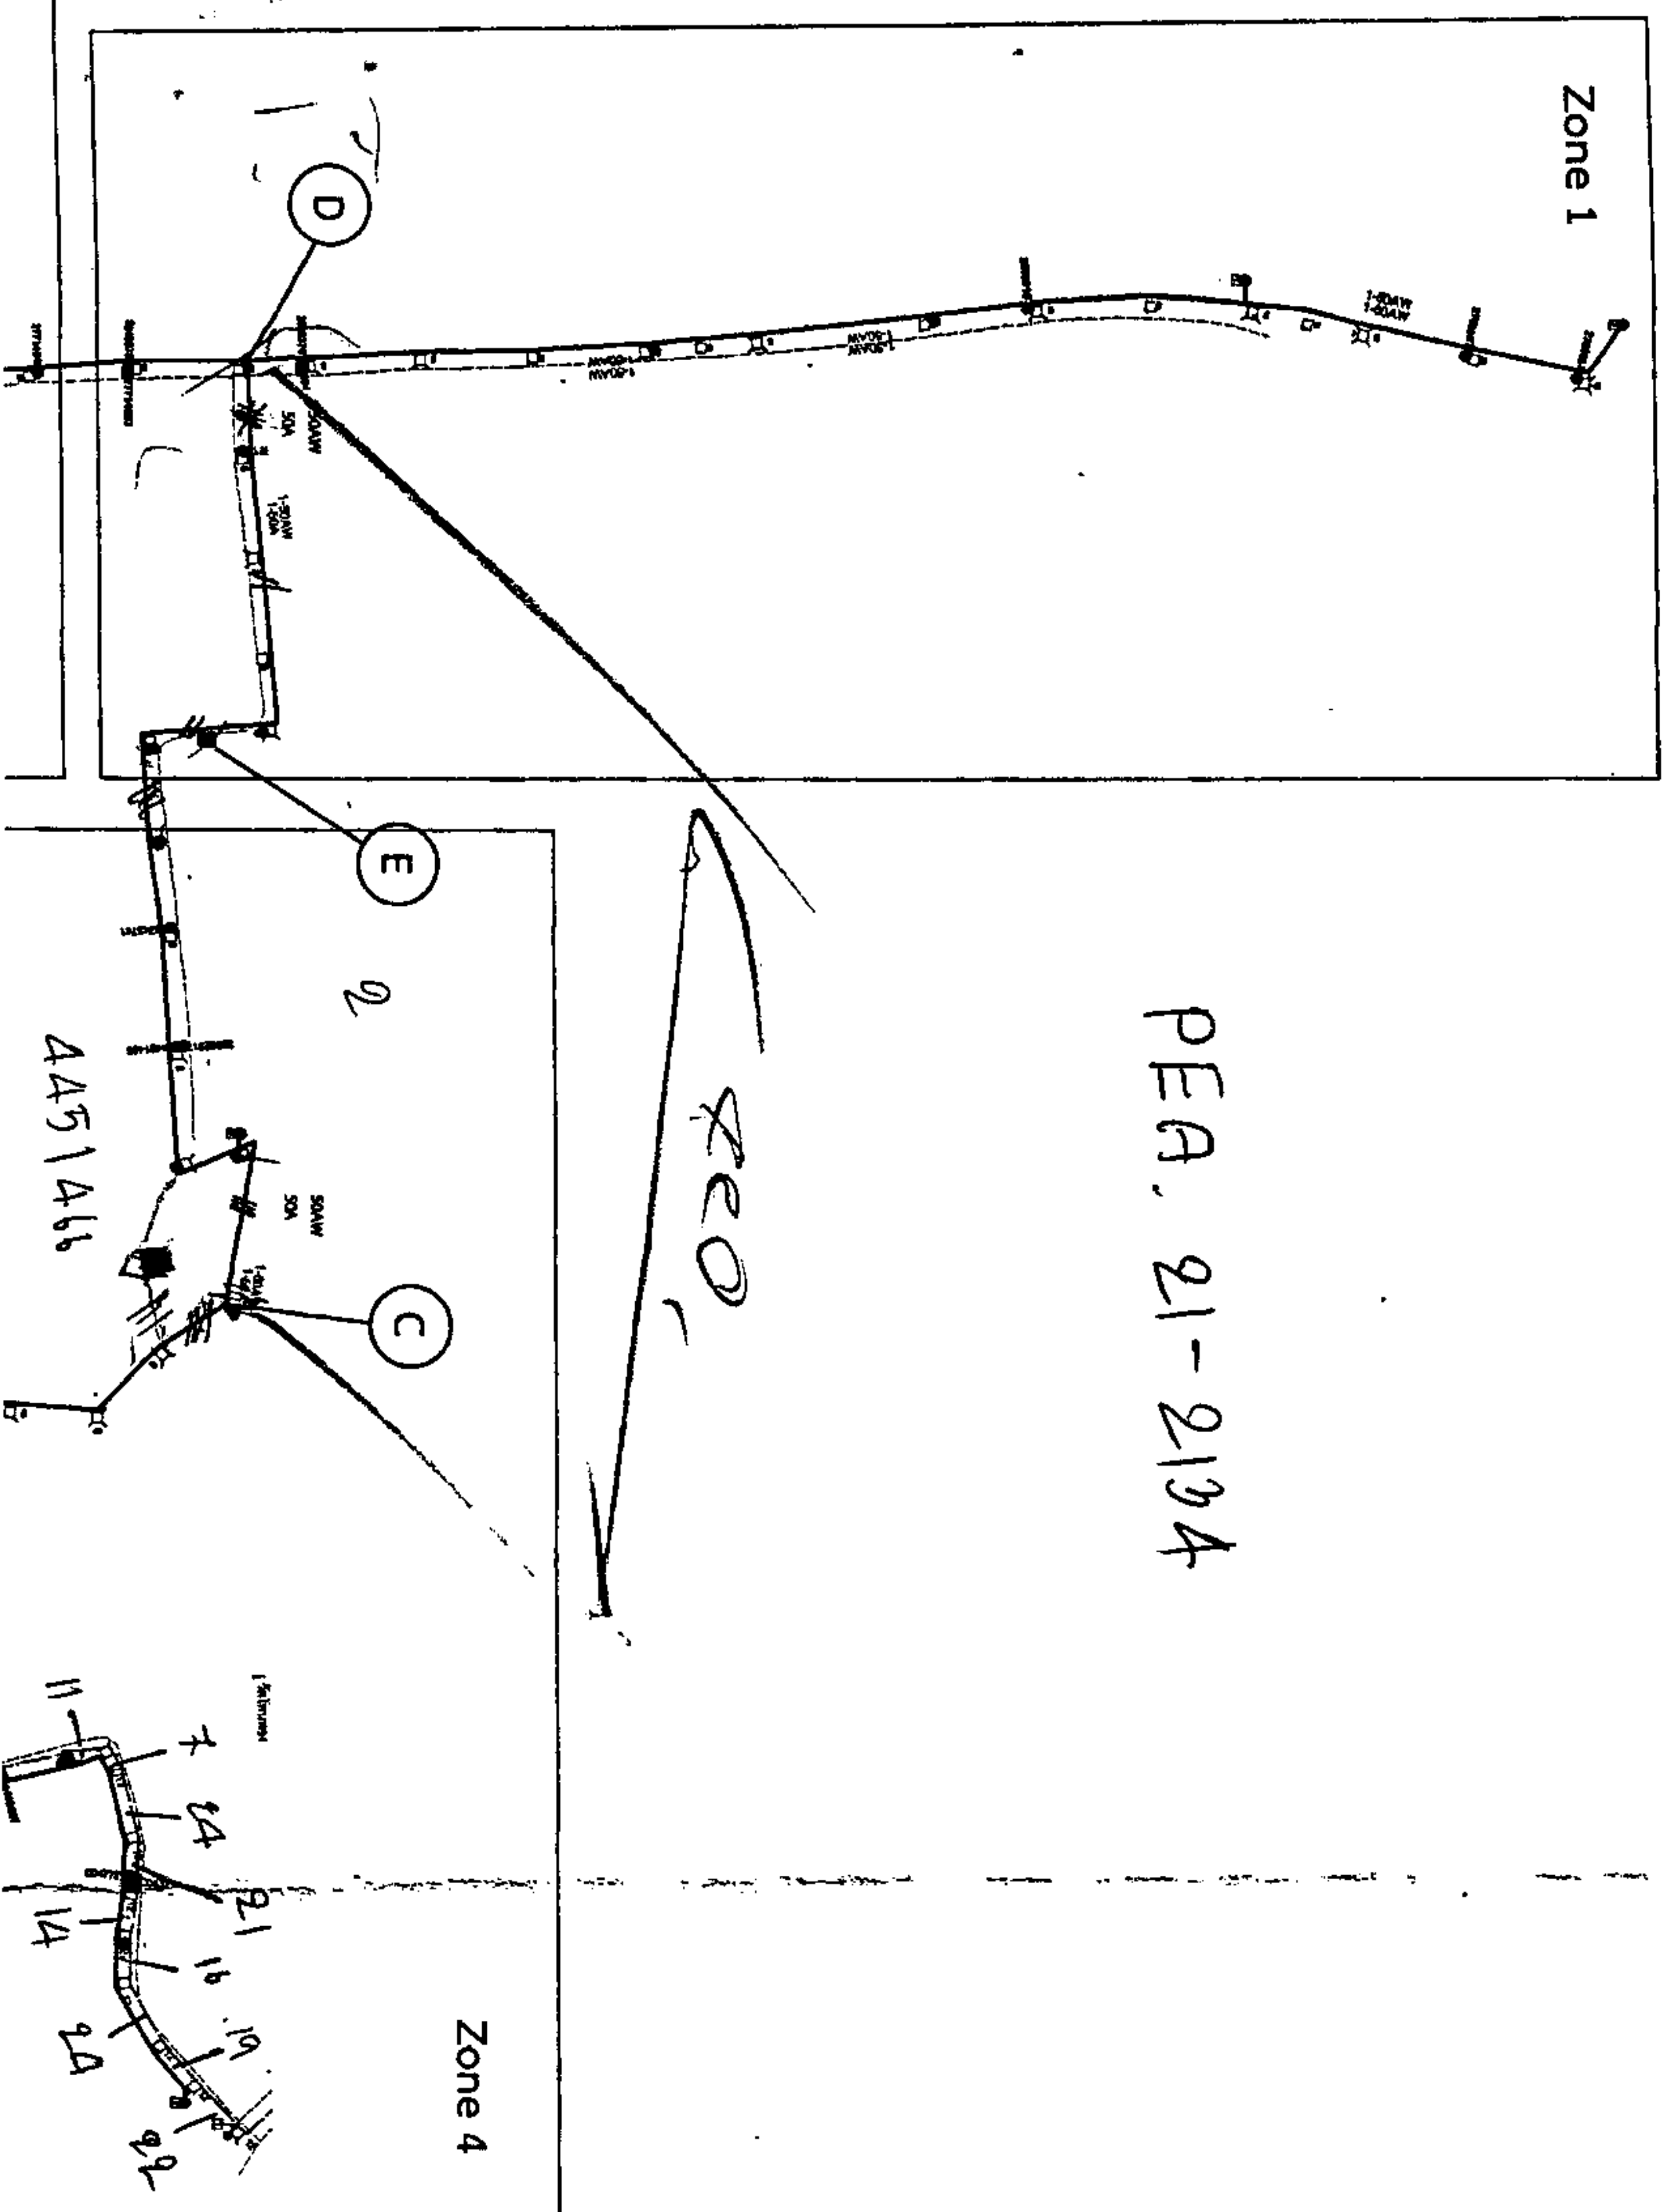
ผบ.กฟอ.ตากลี ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของชุมชนบ้านใหม่โพนทองชุมชนที่ ๙ มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการรองรับการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ เพื่อป้องกันการร้องเรียนเรื่องปัญหากระแสไฟฟ้ายาก ดับ ที่เกิดขึ้น สร้างความสามัคคีและภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่าง กฟภ.กับ ผู้ใช้ไฟฟ้า และสามารถควบคุมค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอขออนุมัติจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Line ชุมชนบ้านใหม่โพนทองชุมชนที่ ๙ ต่อไป

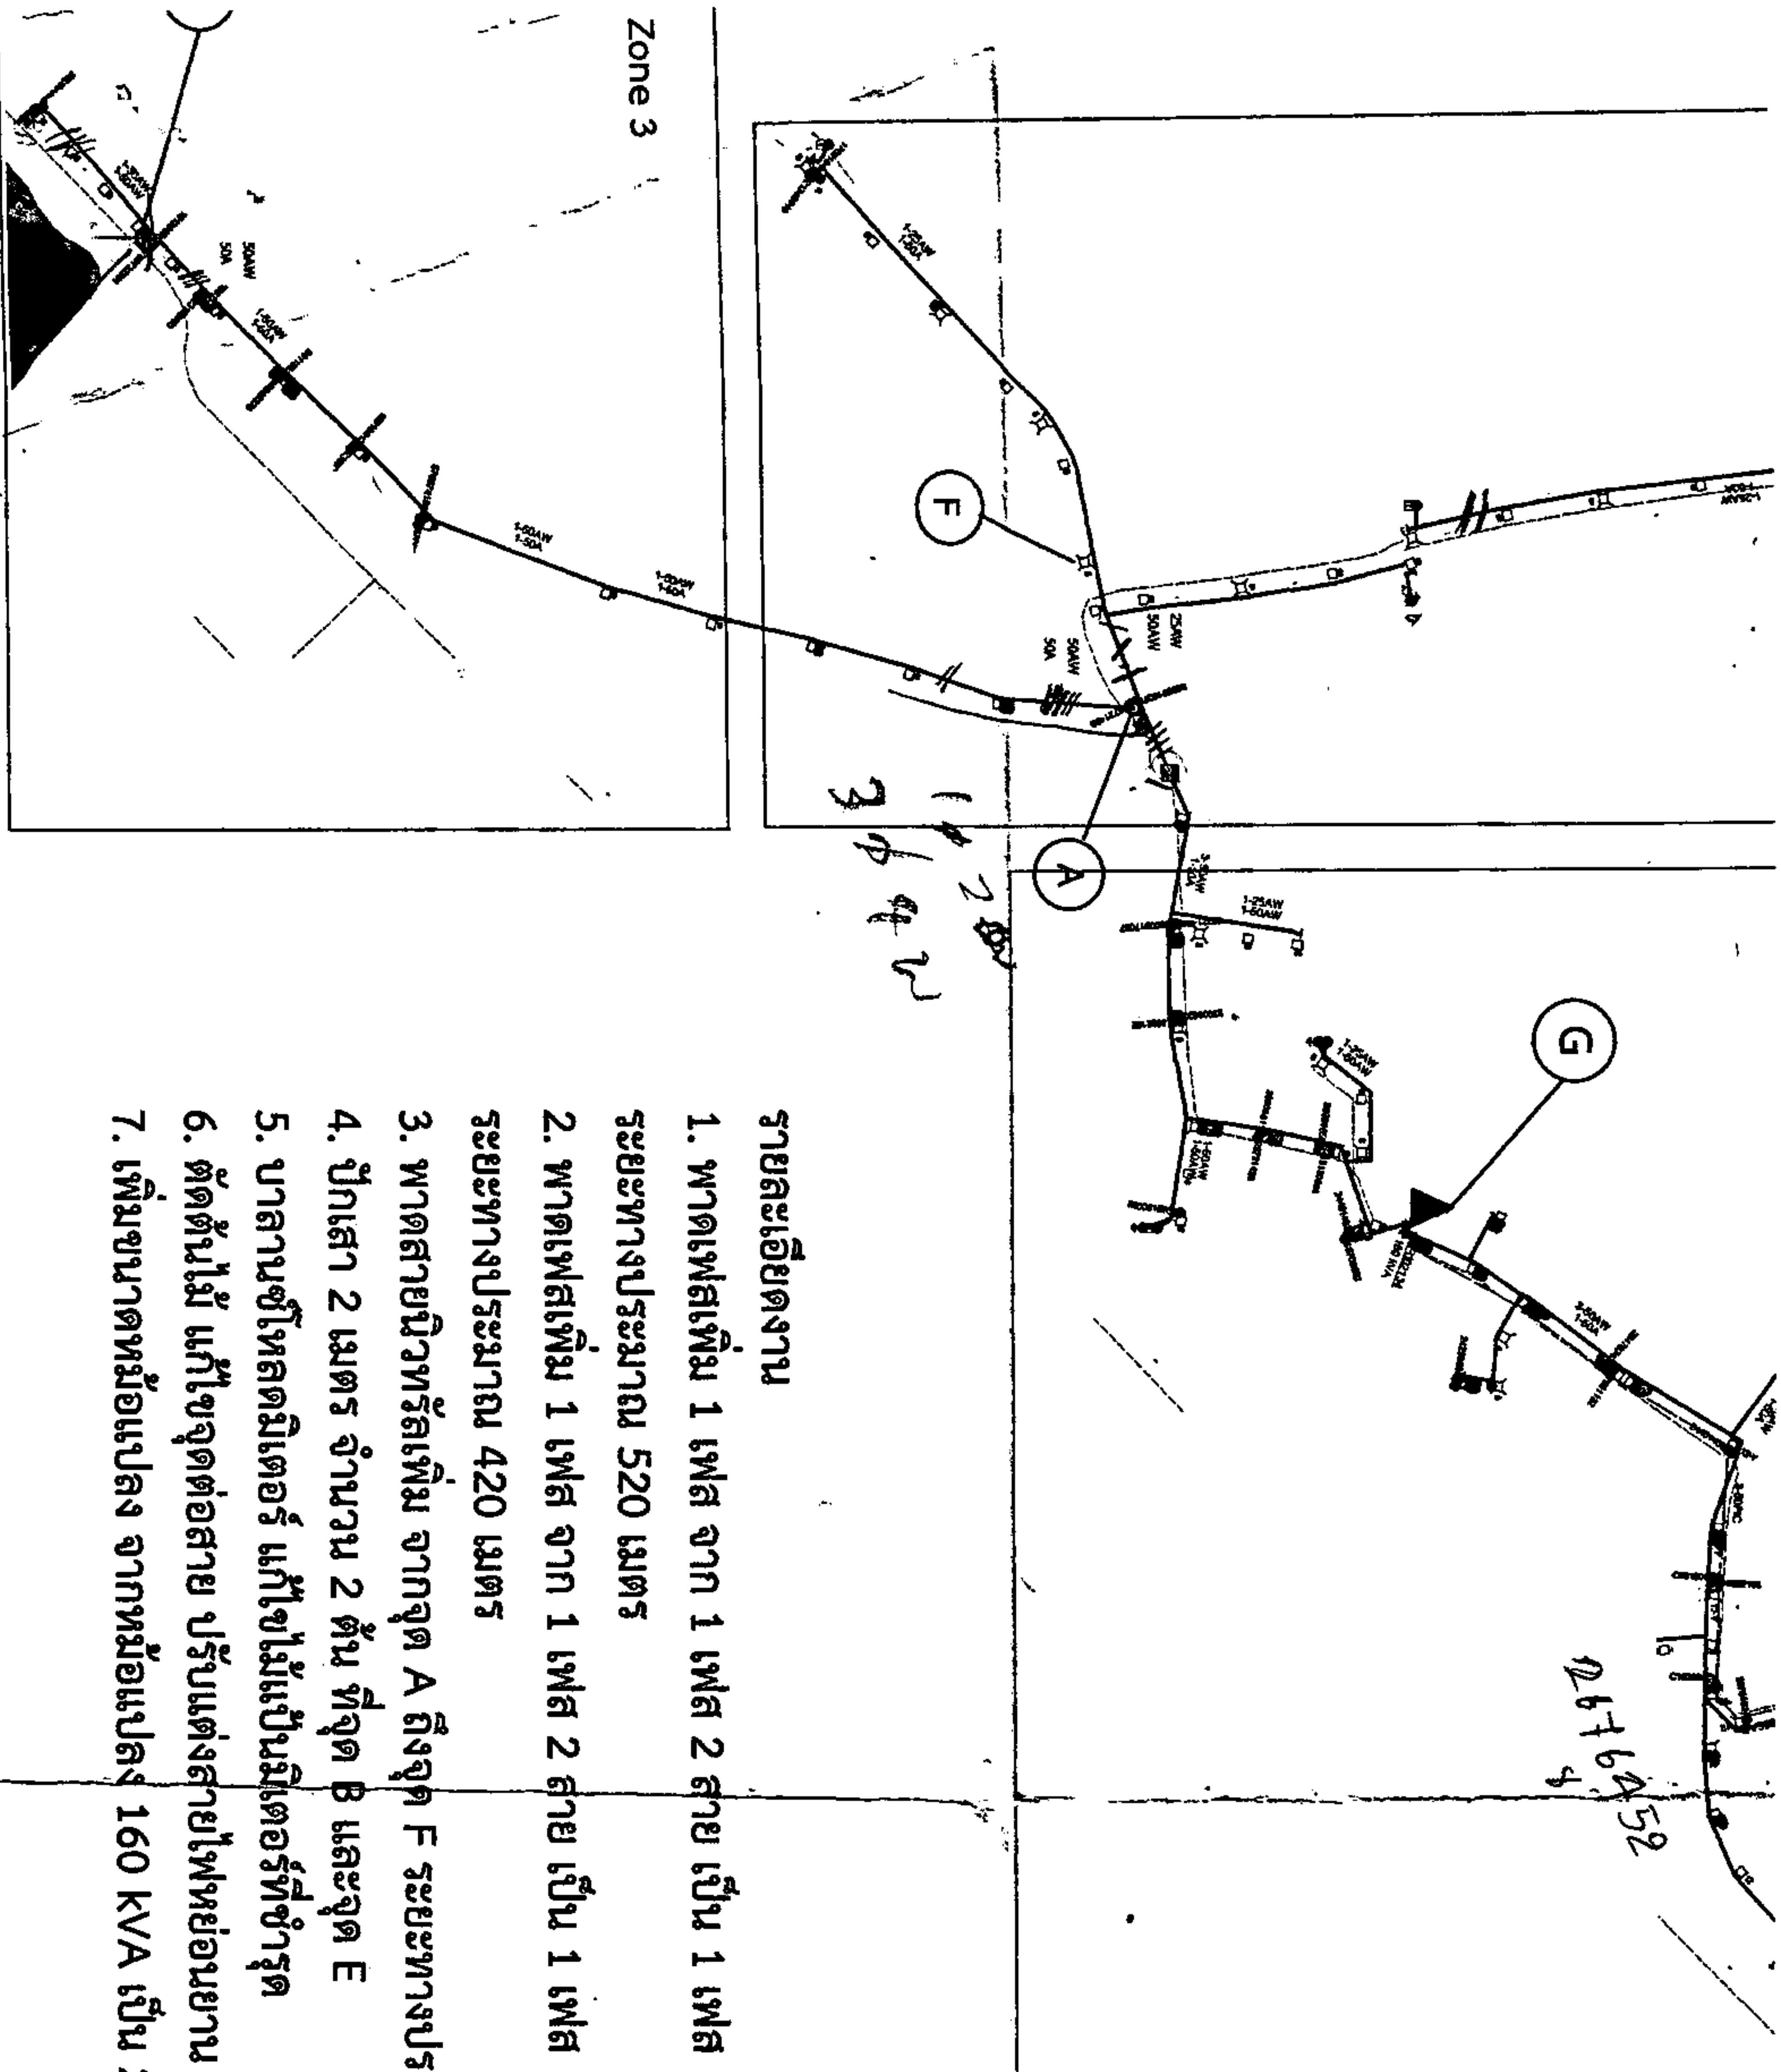
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายเฉลียว แก้วเขียว)
ผบ.กฟอ.ตากลี


อ.พิชิต ชุตินันต์ชัย

(นายพิชิต ชุตินันต์ชัย)
ปฏิบัติงานแทน ผจก.ตากลี

[illegible]



รายละเอียดงาน

1. พาดเฟสเพิ่ม 1 เฟส จาก 1 เฟส 2 สาย เป็น 1 เฟส 3 สาย จากจุด A ถึงจุด B ระยะทางประมาณ 520 เมตร
2. พาดเฟสเพิ่ม 1 เฟส จาก 1 เฟส 2 สาย เป็น 1 เฟส 3 สาย จากจุด C ถึงจุด D ระยะทางประมาณ 420 เมตร
3. พาดสายนิวทรีลเพิ่ม จากจุด A ถึงจุด F ระยะทางประมาณ 40 เมตร
4. ปีกเสา 2 เมตร จำนวน 2 ต้น ที่จุด B และจุด E
5. บาลานซีโหลดมิเตอร์ แก้วไข่ม่มมีเตอร์ที่ชำรุด
6. ตัดต้นไม้ แก้วไข่ม่มมีเตอร์สาย ปรับแต่งสายไฟหย่อนยาน ทั้งระบบจำหน่าย
7. เพิ่มขนาดหม้อแปลง จากหม้อแปลง 160 kVA เป็น 250 kVA ที่จุด G



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท. ๕๓๑๐.๓๒/ตค.(ปป.) -๑๐๘๘/๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี

๖๙ ถ.พหลโยธิน ตำบลตากลี

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน นายกเทศบาลเมืองตากลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี ได้รับหนังสือจากชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ไฟฟ้า เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าในหมู่บ้านมีการช็อต และดับบ่อย จึงได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว เพื่อเป็นการสนองความต้องการ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยอย่างเร่งด่วน จึงมีแผนงานดำเนินการ แก้ปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. เพิ่ม และเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงจากขนาด ๑๖๐ KVA เป็นขนาด ๒๕๐ KVA
๒. ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง และแรงต่ำ
๓. ตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้า และใกล้แนวสายไฟฟ้าป้องกันต้นไม้โค่นทับเสา,สายไฟฟ้า
๔. ตรวจสอบ ระบบแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน กับหน่วยงานราชการ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี จึงได้จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING LINE ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ร่วมกับชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ เป็นกิจกรรมนาร่อง จึงขอความอนุเคราะห์รถกระบะเข้า,รถยนต์ขนส่งกิ่งไม้,เลื่อยยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ ตรวจสอบ ระบบแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือตัวแทนถาวรผู้ร่วมกันก่อนเริ่มทำกิจกรรม ในอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลา SML ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศิษฐ์ ชูติมันต์ชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี

โทร. ๐-๕๖๒๖-๑๒๓๓ ต่อ ๑๔๗๕๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท. ๕๓๑๐.๓๒/ตค.(ปป.) ๑๐๙๐/๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลิ

๖๙ ถ.พหลโยธิน ตำบลตากลิ

อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ประธานชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ มท. ๕๓๑๐.๓๒/ตค.(ปป.)-๑๐๘๘/๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลิ ได้รับหนังสือจากชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ไฟฟ้า เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าในหมู่บ้านมีการช็อต และดับบ่อย จึงได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว เพื่อเป็นการสนองความต้องการ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และปลอดภัยอย่างเร่งด่วน จึงมีแผนงานดำเนินการ แก้ปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. เพิ่ม และเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงจากขนาด ๑๖๐ KVA เป็นขนาด ๒๕๐ KVA
๒. ปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง และแรงต่ำ
๓. ตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้า และใกล้แนวสายไฟฟ้าป้องกันต้นไม้โค่นทับเสา,สายไฟฟ้า
๔. ตรวจสอบ ระบบแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน กับหน่วยงานราชการ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลิ จึงได้จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING LINE ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ เป็นกิจกรรมนาร่อง จึงขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือชุมชนร่วมกิจกรรม ดังกล่าว โดยช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้า และ ใกล้แนวสายไฟฟ้าป้องกันต้นไม้โค่นทับเสา,สายไฟฟ้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากลิ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลิ จึงขอเรียนเชิญท่าน และประชาชนชุมชน บ้านใหม่โพนทอง ชุมชนที่ ๙ ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเริ่มทำกิจกรรม ในอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลา SML ชุมชนบ้านใหม่โพนทอง หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเดิม และจะขอดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศิษฐ์ ชุตินันต์ชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลิ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลิ

โทร. ๐-๕๖๒๖-๑๒๓๓ ต่อ ๑๔๗๕๕

เขียน พงศ.มด. ฝ่าย จดจ. (๓)

ตามที่ได้แจ้งมาของหม่อมราชวงศ์...
ดังนี้

1. พิจารณาคุณสมบัติของหม่อมราชวงศ์... 160 KVA ...
... 30% ... 250 KVA ...
... 35%
2. ...
...
...
3. ...
... 1, 2 ...
... 2558

...
...
...

...
...
...

นาย ...
...

...
...

SCAN

ส่งวันที่... ร. ๗. ๖. ๖๕๕๘...

ရက်စွဲ ၆ နှစ်လအတွက် ၁၉၅၈

[illegible]

ឋាន ក្នុងការពង្រីកក្រុមហ៊ុន ០. ៣៣៣

การไฟฟ้าอำเภอตากคลี

เลขที่รับ 1736

วันที่ 6 พ.ค. 2558

เมื่อทราบคุณสมบัติใหม่ ทิศทาง จุดที่ ๑ ได้รวบรวมได้ส่วนมากกรณีนี้ให้ ทราบ
 แล่นไปลงให้ทำใหม่ใหม่เกิดกรณีนี้ทุกจุดปล่อย เป็นไปสำหรับ ทราบ ทราบจุดที่ ๑/๑
 มาจากจุดที่ ๑: ได้ลงตามนี้ เพื่อแสดงการลงแล้วแต่ใหม่ใหม่

កម្ពុជានៅក្នុងកំឡុងពេលនេះ មានឱកាសដ៏អន្លង់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ស្ថានភាពក្នុង
ក្រុង ចំពោះ ភ្នាក់ងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัย

በጋራ

☐ ขจก.(ท) ☐ ผชน.9 (บ) ☒ ผชน.9(ท) ☐ ผจก.ตพ.

☐ กทช.(บ) ☐ พท.บพ. ☐ ท.ป. ☐ มจก.ช.

๗๐๑๕๐๙๐๓๒๖๖๖

☐ นท.ทอ. ☐ นท.ม. ☐ นท.ป. ☐ นท.ท.ว.

☐ นส.บค. ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป

☒ ~~เหตุทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป~~

សិរីរាជ ស្រីរាជ

(အလှူအတန်း အစဉ်အတိုင်း)

ឧបករណ៍ទទួលស្គាល់។

(นายพิศิษฐ์ ขุติมันต์ชัย)

ชงก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ค.ค.

~~- 6 W.F. 2558~~

vineum

ការសម្ភាសន៍

1. ตามข้อ ๑๐ มาตรา ๒๖ ในกฎหมาย.

21.01.2021

092-2560393

รายชื่อ	หมายเลข	รายชื่อ
ศิริชัย วัฒนพงษ์	66/6	พรชัย
วิภา วัฒนพงษ์	81/1	
สมศักดิ์ วัฒนพงษ์	107	
สุวิ วัฒนพงษ์	66/6	
ศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์	66/4	วิวัฒน์
ดร. วิวัฒน์ วัฒนพงษ์	51	ดร. วิวัฒน์
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	24	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	70	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	31/3	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	141	นางสาววิภา
ดร. วิวัฒน์ วัฒนพงษ์	17/1	ดร. วิวัฒน์
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	141/1	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	20	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	20	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	21/1	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	51	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	49	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	36	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	35	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	26	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	25	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	66/5	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	83/1	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	79	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	111	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	113	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	115	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	81/2	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	141/3	นางสาววิภา
นางสาววิภา วัฒนพงษ์		
นางสาววิภา วัฒนพงษ์		
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	23/1	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	101	
นางสาววิภา วัฒนพงษ์	77	

[illegible]

ชื่อ	นามสกุล	ปีเกิด	ปีเกิด	ชื่อ
นางสาว	สมใจ	๒๐๑๖	๖๙/๑	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒๐๑๖	๖๙/๑	นางสาว
นางสาว	กมล	๒/๕๐๐๖	๖๑/๑	นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	...	นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	...	นางสาว

๑๑/๗๗๗๗๗๗

๑๑/๗๗๗๗๗๗

นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖	๗๓
--------	------	--------	----

นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	๕๙	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖		นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖		นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖		นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	๑๑๗	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖	๑๑๗	นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	๑๑๕	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖	๑๑๗/๑	นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	๑๔	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖	๑๔	นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	๗๐	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖	๑๖/๑	นางสาว
นางสาว	สมใจ	๒/๕๐๐๖	๑๘	นางสาว
นางสาว	วิมล	๒/๕๐๐๖	๓๔	นางสาว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โครงการ BIG CLEANING LINE

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

ณ ชุมชนบ้านใหม่โพมทอง ชุมชนที่ ๙

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี

ร่วมกับ

เทศบาลเมืองตากลี

นำโดย นางเพลินพิศ สุขอาษา นายกเทศบาลเมืองตากลี

ชุมชนบ้านใหม่โพมทอง ชุมชนที่ ๙

นำโดย นางสุวรรณมา สุขอาษา ประธานชุมชนที่ ๙

