

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ณ.๒ ตผ.(บห.)๐๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอตระการพืชผล (สาขา 128) ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ ซื้อดรอพเอาต์ ฟิวส์คัทเออร์ ขนาด 22KV.100A จำนวน 200 ชุด โครงการ คพจ.1(แผน3) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ 027/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
 - ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
 - ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน


เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท

อนุมัติ



(นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ตผ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายโกศล ฮงทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายมรกต พุฒผา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเมธาวิน ปลั่งนิล)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๐๔๗๒๕๐๓๒๔

เลขคู่มือสัญญา๖๒๐๕๑๔๐๔๙๗๗๔

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๒๐๕A๑๐๗๕๘๕๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นาง. น. น. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ข้าพเจ้า นาย. น. น. ตำแหน่ง น.อ. ก.

เลขประจำตัว ๙๙๙๙๙๙

ได้รับการ ☐ จ้างทดลองปฏิบัติงาน ☒ บรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑ เดือน พ.ย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำการไฟฟ้า นครราชสีมา แผนก / หมวด น.อ. ก. กอง

ฝ่าย / สำนัก / เขต ๒ ในรอบปีงบประมาณที่แล้วมีวันลาพักผ่อนสะสม ๑๔ วันทำการ มีวันลาพักผ่อน

ประจำปีงบประมาณนี้อีก ๑๐ วันทำการ รวมเป็น ๓๐ วันทำการ

ขอลาหยุดงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายการดังต่อไปนี้

วันที่ ยื่นใบลา	วันที่ลา	จำนวนวันลา (วันทำการ)			สาเหตุการลา เฉพาะ การลาป่วย และการลากิจ ส่วนตัว	ผู้ปฏิบัติ งานแทน เฉพาะ การลา พักผ่อน	ลงชื่อ			หมายเหตุ
		ป่วย	ลากิจ ส่วนตัว	พักผ่อน			ผู้ขออนุญาต	ผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น	ผู้มีอำนาจ อนุญาต	
๑๔ พ.ย. ๖๒	๑๕ - ๒๐ พ.ย. ๖๒	-	-	๑๒	-	เม.อ. น. น.				๒๕.๐
๑๓ พ.ย. ๖๒	๑๒ พ.ย. ๖๒	๑	-	-	เม.อ. น. น.	-				
๑๓ พ.ย. ๖๒	๑๔ - ๑๕ พ.ย. ๖๒	-	-	๒	-	ร.ร. น. น.				
๑๒ พ.ย. ๖๒	๑ - ๑๑ พ.ย. ๖๒	-	-	-	ติดเชื้อไวรัส	-				
๑๒ พ.ย. ๖๒	๗, ๘, ๑๐	-	-	๓	ท.น. น. น.	ร.ร. น. น.				๒๕.๐



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายงานการตรวจรับ	พัสดุ อุปกรณ์	เลขที่	047/2562	ลว.	๗ พ.ค. ๒๕๖๒
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อเลขที่	3001542226	ลว.	29 เมษายน 2562		
ผู้ขาย	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ผลิตภัณฑ์ของ	GKP		
ที่อยู่	1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร โทร.02-2425800				
ประกวดราคาเลขที่/สอบราคา	เบิกจ่ายงบ				

เรียน ผจก.ตผ.

ตามอนุมัติ ผจก.ตผ. ให้ผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นกรรมการตรวจรับสิ่งของตามใบสั่งซื้อข้างต้น ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่ ผคพ.อบ.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นการจัดส่ง ภายในกำหนดเวลา ส่งมอบ ณ คลังพัสดุอุบลราชธานี
ใบรับฝากพัสดุเลขที่ 5002560805 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒ กพอ.ตผ. มีประวัติการซื้อขายดรอปเอาร์ท กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มาหลายชุด (ใบสั่งซื้อ) และตามเอกสารแนบการเสนอราคาของบริษัท มีรายงานผล TEST REPORT จาก กฟผ. คณะกรรมการอ่านค่าผลการ TEST แล้ว เป็นค่าที่ผ่านเกณฑ์ ตามสเปค กฟผ. และการจัดส่งปริมาณถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขการสั่งซื้อเพื่อใช้งานเร่งด่วน จึงเห็นควรรับของดังกล่าวไว้ใช้งาน และให้คลังพัสดุรับเข้าระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	รวม
1	1-04-001-0002	ดรอปเอาร์ทฟิวส์คัทเอาร์ท หนึ่งอินชูละเตอร์ 22 เควี 100 แอม	ชุด	200	2,247.00	449,400.00
สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)			449,400.00

ทั้งนี้รายละเอียดการตรวจรับดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการได้แนบใบตรวจรับการจัดซื้อ e-GP พร้อมลงลายมือชื่อรับรองมาด้วยแล้ว

ผคพ.อบ. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับไว้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่
(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง



ใบรับฝากพัสดุ

เลขที่เอกสาร: 5002560805
รหัสคลังผู้รับฝาก: E010
เลขที่ใบส่งชื่อ: 3001542226
รหัสผู้ขาย: 200011
หมายเหตุ: 3001542226 ลว.29.04.2019

วันที่รับฝาก: 03/05/2019
ชื่อคลังผู้รับฝาก: คลังพัสดุ อุบลราชธานี
เลขที่ใบส่งของผู้ขาย: GSIT19-002324
ชื่อผู้ขาย: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด

หน้า: 1 / 1

ลำดับที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน รับฝาก	หน่วย	จำนวน ตามใบส่งของ	หน่วย
		รายละเอียดที่บ่อ				
0001	1-04-001-0002 กฟอ.ตระการฯ จัดซอ	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA	200	ชิ้น	0.000	

ตรวจรับแล้ว ลงวันที่ 03/05/2019

ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบยินยอมรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ส่งมอบก่อนที่จะมีการตรวจรับของผู้ซื้อ

ลงนามผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ	ที่		☐ ส่งผู้ขาย
(ลงชื่อ)	เรียน		☐ ส่งกองจัดหา
(.....)		เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป	☐ ส่งผู้ใช้พัสดุ กอง/เขต.....
ตำแหน่ง	(ลงชื่อ)		☐ ส่งประธานกรรมการตรวจรับ
...../...../.....	(.....)		☐ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ลงนามผู้รับของ	ตำแหน่ง		☐ ส่งแผนกบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)		/...../.....	
(.....)			
ตำแหน่ง			
...../...../.....			



- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001542226
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 29 เม.ย 2562
เลขที่สัญญา(Your Ref.) :
เลขที่สัญญาล่วงหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : E14 กฟอ.ตผ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 156 ม.1 ถ.ตระการพืชผล-เขมราฐ ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

ถึง (Vendor's name) : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่(Vendor's address) :

1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ก๊อค์ ชั้น 8

ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท

จ.กรุงเทพมหานคร 10400 10400

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
1	1-04-001-0002	200.000	2,100.00	420,000.00
	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA	ชิ้น		
มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				420,000.00
(Total Exclude VAT)				
ส่วนลด(Discount)				0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				420,000.00
(Net Total Exclude VAT)				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)				29,400.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				449,400.00
(Grand Total Include VAT)				

(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(นายวัลลภ บุตรนุช)

ตำแหน่ง(Position)
ผจก.กฟอ.ตผ.

วันที่(Date)
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(นายวัลลภ บุตรนุช)

ตำแหน่ง(Position)
ผจก.กฟอ.ตผ.

วันที่(Date)
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบห.กฟอ.ตผ.

ที่ ฉ.๒ ตผ.(บห.) ๐๒๗/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.ตผ. ผ่าน ผบ.บห.ตผ.

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหลอดไฟ ขนาด ๒๒KV.๑๐๐A จำนวน ๒๐๐ ชุด โครงการ คพจ.๑(แผน๓) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) จำนวน ๒๐๐ ชุด	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	๔๔๙,๔๐๐.๐๐	๔๔๙,๔๐๐.๐๐
รวม			๔๔๙,๔๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

อนุมัติ

(นายวัลลภ บุตรนุช)

ผจก.กฟอ.ตผ.
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒

(นางอุษา ชันเลข)

นพด.๗ ผคพ.กฟอ.ตผ.

เจ้าหน้าที่พัสดุ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเออร์ ขนาด ๒๒KV.๑๐๐A จำนวน ๒๐๐ ชุด โครงการ
คพจ.๑(แผน๓) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ ซื้อดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเออร์ ขนาด ๒๒KV.๑๐๐A จำนวน
๒๐๐ ชุด โครงการ คพจ.๑(แผน๓) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) จำนวน ๒๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กันกุลเอ็นจิ
เนียริง จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวัลลภ บุตรนุช)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอตระการพืชผล

ที่ RS0367/2562

29 เมษายน 2562



เรื่อง ยืนยันราคา


เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตระการพืชผล

อ้างถึง ใบเสนอราคาเลขที่ GSQ019-002841 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตระการพืชผล ได้ขอต่อรองราคาตามเอกสารใบเสนอราคาที่ยังถึง นั้น เสนอดรอปเอาต์ฟิวส์คัทเอาต์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคอ จำนวน 200 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 449,400 บาท ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บริษัทฯ ไม่สามารถปรับลดราคาสินค้าลงได้อีก เนื่องจากราคาที่เสนอไปนั้น เป็นราคาที่คำนวณจากต้นทุนในการผลิตสินค้าที่มีการปรับสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยราคาที่เสนอได้รวมค่าขนส่งถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

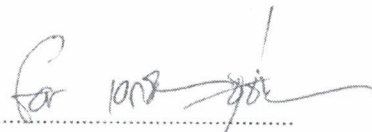
.....
(นางสาวกัญญวรินทร์ ชัยวลีวงศ์)

พนักงานขาย

เรียน


☐ รจก.(ท) ☐ รจก.(บ)
☐ ผชน.๑ ☐ ผจก.....
☒ ทผ.๖๔.....

ขอส่งการ

☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

29 เม.ย. 2562





HIGH VOLTAGE TESTING DEPARTMENT
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND

88 Moo 13 Bang Na – Trad Road, Bang Phli Yai, Bang Phli, Samutprakan 10540

Tel. (662) 436 8782 & Fax. (662) 436 8781 ext. 5049

TEST REPORT

Job No.: T2180109

Object : Fuse Cutout 27 kV 100 A, Type GFC-27100
Drawing no. CO-GFC-G005 Rev-00

Manufacturer : G.K. Power Products Co., Ltd.

Client : G.K. Power Products Co., Ltd.

Address : 9 Moo 2 Krungthep-Bangkruai Road, Mahasawad Sub-district, Bangkruai
District, Nonthaburi, 11130, Thailand
Tel. (662)-879-9148-9, Fax. (662)-447-5798

Receive date : September 7, 2018

Condition as-received : New and ready for test

Test date : September 9-10, 2018

No. of pages : 48

Test item(s) : 1. Dielectric tests
2. Critical impulse flashover voltage tests
3. Mechanical strength (operation) test for the fuse cutouts
4. Measurement of minimum creepage factor and shed overhang of insulator

Reference standard(s) : 1. IEEE C37.41 (2016)
2. IEEE C37.42 (2016)
3. PEA's specification no.RPRO-012/2556 Rev. No.: 2


Tested by : Sripong Dusitanara
(Mr. Sripong Dusitanara)
Technician Level 7

Checked by : Sor
(Mr. Suthat Suksakoolpanya)
Head, High Voltage Equipment Testing Section

Approved by : S. Likhitsupin
(Mr. Suwapich Likhitsupin)
Chief, High Voltage Testing Department

Date September 11, 2018

This record of proving test applies only to the specific piece of apparatus tested.
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of EGAT's High Voltage Testing Department



1. Summary

Clause	Test item	Result	Requirement
5	Mechanical strength (operation) test for the fuse cutouts Sample no. 4 Sample no. 5 Sample no. 6	Passed Passed Passed	
7	Measurement of minimum creepage factor and shed overhang of insulator Sample no. 4 - Upper part - Lower part Sample no. 5 - Upper part - Lower part Sample no. 6 - Upper part - Lower part Shed overhang (mm)	2.01 2.06 2.02 2.05 2.03 2.06 16.54	 } ≥ 2 ≥ 15



Job No. T2180109






HIGH-VOLTAGE DISTRIBUTION FUSE CUTOUTS

TYPE GFC

GFC Model

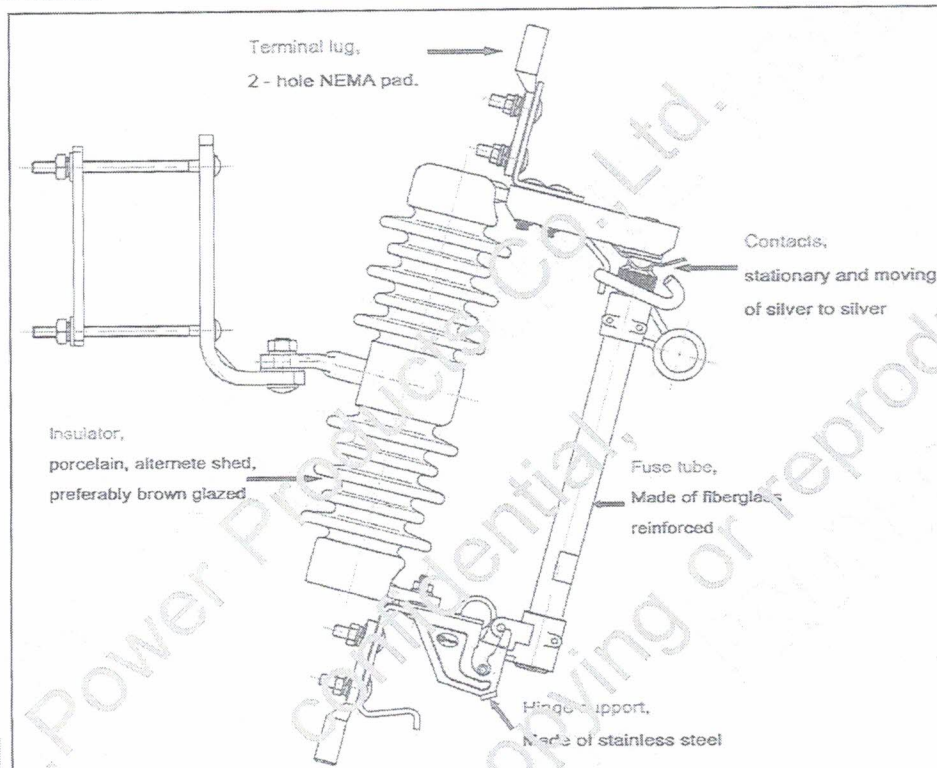

RATINGS AND SPECIFICATIONS

Applied standard: ANSI/IEEE C37.42

Nominal system voltage	kV	22	33
Catalog number	-	GFC-27100	GFC-38100
Rated maximum voltage	kV	27	38
Rated frequency	Hz	50	50
Rated continuous current	A r.m.s.	100	100
Rated interrupting current (asym/sym)	kA r.m.s.	12/8	8/5
Basic impulse insulation level (BIL)	kV peak	125	150
Minimum power frequency withstand voltage (dry/wet), terminal to ground	kV r.m.s.	42/36	70/60
Minimum critical impulse flashover voltage (CFO)	kV peak	140	165
Minimum creepage distance of porcelain insulator from live part to ground	mm.	320	650
Minimum creepage factor of insulator (Creepage distance / Arcing distance)	-	2.0	2.3

G.K. POWER PRODUCTS CO., LTD.

9 Moo 2, Krungthep-Bangkrui Rd., Mahasawat Sub-District, Bangkrui District, Nonthaburi 11130, Thailand

Tel : (662) 985-2250-3 Fax : (662) 985-2254



HIGH-VOLTAGE DISTRIBUTION FUSE CUTOUTS

TYPE GFC

APPLICATION

The GFC cutout represents a concerted effort by GK to bring the industry a truly outstanding cutout. The GFC designed to provide over-current protection for equipment that may be damaged by system overload or fault condition. This cutout meet ANSI C37.42 standard.

In addition the GFC offers the user a long list of features, which result in: -

- Single venting
- Ease of installation: Easy tube insertion and removal
- Safe and trouble-free: Positive alignment when closing.
- Long life: Completely reliable dropout, regardless of fault-current level
- Bird proof design

The type GFC distribution cutout provides fault current protection to distribution circuits through 38 kV. These cutouts operate with fuse links from all major suppliers.

FEATURES OF TYPE GFC CUTOUT

Upper and Lower Silver-Plated Copper Contacts with Stainless-Steel Backup Spring

Offer high electrical conductivity Silver-plating exhibits excellent corrosion-resistant properties. Combines the superior current-carrying characteristic of copper with the mechanical strength of stainless steel to provide an excellent electrical and mechanical contact area with the fuse holder when it is in its closed position.

Positive Latch by back-up spring pressure

Prevents accidental opening of the fuse holder. Minimizes the downward impact on the fuse link when the cutout is closed. Provides effective wiping action. Prevents contact burning under fault conditions due to the positioning of the contacts.

Load Break Hook

Provides the cutout to be opened under load with the use of portable load break tools.

Fuse Holders with Solid Caps

Enable its full range safe operations and give flexibility application regardless of installation environment. Single-piece design simplifies the removal of the fuse holder with a hook stick. Design contributes to higher interrupting ratings.

Fuse Tubes

Constructed of the fiberglass reinforced tube with bone fiber linings for arc-quenching provides the high strength necessary for the higher interrupting ratings.

Interchangeability

The GFC cutout designed to interchange fuse holder with other cutouts which has similar design and rating.

Standard Cross-Arm Mounting Bracket

Can be cross-arm, pole or wall mounted according to NEMA Standard.

G.K. POWER PRODUCTS CO., LTD.

9 Moo 2, Krungthep-Bangkrui Rd., Mahasawat Sub-District, Bangkrui District, Nonthaburi 11130, Thailand

Tel : (662) 985-2250-3 Fax : (662) 985-2254



ที่ ออก 0704/ 00069



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

๒๒ พฤษภาคม 2560

เรื่อง อนุมัติรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

อ้างถึง คำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2560

ตามเอกสารที่อ้างถึง บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-บางกรวย ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อรับการสนับสนุนในการจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 605-5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

“ฟิวส์คัทเอาต์ (High Voltage Distribution Fuse Cutouts)

(1) Rated maximum voltage 27 kV Rated continuous current 100A,
Rated interrupting current 12 kA

(2) Rated maximum voltage 38 kV Rated continuous current 100A,
Rated interrupting current 8 kA

ตามมาตรฐาน IEEE C37.42-2009 ”

การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมีอายุ 5 ปี สิ้นอายุวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และจักได้นำเผยแพร่ลงในคู่มือผู้ซื้อ ส่วนจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ www.tisi.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ คณะกรรมการฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการระบุนโยบาย “ทำในประเทศไทย” บนผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์จดทะเบียนด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรรณู คชชาญ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ

คณะกรรมการพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ 0 2202 3375

โทรสาร 0 2354 2316




ใบรับรองเลขที่ QMS10043/1339

certification

ISO9001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ 2 ถนนกรุงเทพ-บางกรวย

ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่

มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สำหรับขอบข่าย :

1. การผลิต

1) ล่อฟ้าแรงต่ำ

2) ล่อฟ้าแรงสูง

3) ฟิวส์ลิ่งค์

4) ฟิวส์คัทเออร์

5) สวิตช์ใบมีดแรงสูง

6) เอชอาร์ซีฟิวส์ลิ่งค์แรงต่ำ

7) สวิตช์ตัดตอนแรงสูงชนิด SF6 แบบ 3 เฟส (ชนิดเปิดได้

เมื่อมีไหลและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานได้ในระยะไกล)

8) เครื่องมือสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้แก่ ไม้ชักฟิวส์

และเครื่องมือต่อสายลงดิน

9) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดพนักซิลิคอน

2. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์ชุดควบคุมการรับแสง

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรม


ออกให้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

มีผลถึง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553

(นางพรรณ อังสุสิงห์)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

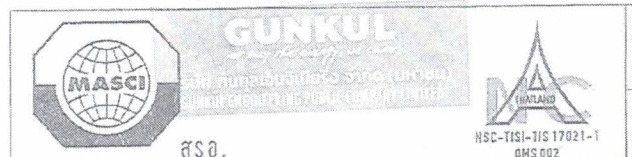



บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
G.K. Power Products Co., Ltd.

ที่ GKP 005/56

22 มีนาคม 2556

เรื่อง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบสายส่งและระบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "GKP" ซึ่งแสดงบนผลิตภัณฑ์ และขอแต่งตั้งให้ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้นภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง อาริวรรณ รุ่งประพันธ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส สายโรงงาน



1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนน พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

TEL: 0-2242-5800 FAX: 0-2242-5817-9, 0-2242-5832-3-5832- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107552000146

TO. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตระการพืชผล (สาขาที่ 00128)

-SA-10-01: 01-12-2009
ใบเสนอราคาเลขที่/SALES QUOTATION NO: GSQO19-002841

ATTN. เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตระการพืชผล

วันที่/DATE: 22/04/2019

TEL. 045-481-744

อ้างอิง/YOUR REF: 027/2562

FAX. 045-481-743

รหัสผู้ขาย 200011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอตระการพืชผล
เลขที่รับ 2734
วันที่ 22 เม.ย. 2562
เวลา 14.57 น.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย ไม่รวมภาษี	ส่วนลด (%)	ราคารวม		
					ราคาสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวมทั้งสิ้น
1	ดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เควี 1PEDF000027 รหัสพัสดุ 1040010002 SETS	200.00	2,100.00		420,000.00	29,400.00	449,400.00

100.00 แอมป์ 12 เควี
file PDF ส่งไปรษณีย์ + ยัด Test

เรียน

☐ รรท.(ท) ☐ รรท.(บ)
☐ กชน.9..... ☐ ผจก.....
☒ พล.อ.ม.

ขอส่งการ

☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพงศธร กาฬอ่อนศรี)

รกรท.(บ) บัณฑิตใหม่ ผจก.กพอ.ตม.

22 เม.ย. 2562

ผิด, ตก ยกเว้น, E.&OE.

หมายเหตุ/ Remark:

กำหนดส่งของ: 15 วัน
DELIVERY TIME DAYS AFTER RECEIPT ORDER
กำหนดขึ้นราคา: 30 วัน
VALIDITY DAYS FROM QUOTE DATE
กำหนดชำระเงิน: 60 วัน
PAYMENT DAYS AFTER DELIVERY

รวม 420,000.00
29,400.00
449,400.00

ขอแสดงความนับถือ

YOURS FAITHFULLY

พนักงานขาย/SALES:

กัญจน์เกตุ เกษวิตร

เบอร์ติดต่อภายใน/EXT:

093-5562416

โทรสารแผนก/FAX:


02-2425818

แผนก/DEPT:

ฝ่ายขายภูมิภาค

อนุมัติ/APPROVED:

ผู้จัดการฝ่ายขาย/SALES MANAGER

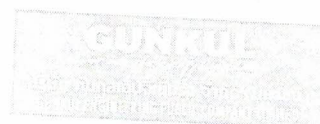



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบห.กฟอ.ตผ.

ที่ ฉ.๒ ตผ.(บห.) ๐๒๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อ เพื่อดำเนินการจัดซื้อดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเอาท์ ขนาด ๒๒KV.๑๐๐A. โครงการ คพจ.๑ แผน ๓
เลขที่ ๐๒๗

เรียน ผจก.ตผ.

ด้วย ผบห.กฟอ.ตผ.มีความประสงค์จะ ซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ขนาด ๒๒KV.๑๐๐A จำนวน ๒๐๐ ชุด โครงการ คพจ.๑(แผน๓) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

กฟอ.ตผ. ได้รับอนุมัติงานในโครงการ คพจ.๑ แผน ๓ เป็นจำนวนมาก ทำให้พัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จัดซื้อตามสเปค กฟภ. เลขที่ RPRO-๐๑๒/๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโกศล ฮงทอง

ประธานกรรมการฯ

ผ.ปป.กพอ.ตผ.

๒. นายมรกต พุฒผา

กรรมการ

ผ.กส.กพอ.ตผ.

๓. นายเมธาวิณ ปลั่งนิล

กรรมการ

ชผ.บค.กพอ.ตผ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
เห็นควรแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยนางอุษา ชั้นเลข นพต.๗ เป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ขาย

โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นางกุลวดี พบลาภ)

ชผ.บห. รักษาการแทน

ผ.บห.กพอ.ตผ.

อนุมัติ



(นายวัลลภ บุตรนุช)

ผจก.กพอ.ตผ.

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตระการพืชผล (สาขา 128) (S50634000012)

เลขที่โครงการ : 62047250324

ชื่อโครงการ : ซ่อมรอฟเอาท์เฟิร์สค์ทเอาท์ ขนาด 22KV.100A จำนวน 200 ชุด โครงการ คพจ.1(แผน3) วิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ 027/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00)	460,100.00	460,100.00	อนุมัติ รพท.(อ) ลว. 13 มี.ค. 2562 เลขที่ กวผ.(ก)228

วันที่แสดงข้อมูล 19/04/2562

ผู้จัดทำ : อุษา ชันเลข



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ตผ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ พัสตุประเภททรอปเอวาร์ฟวส์คัทเอวาร์ ขนาด 22KV.100A. โครงการ คพจ.1 (แผน 3)

เรียน ผจก.ตผ.

ถึง ผจก.ตผ.

วันที่ 11 เม.ย. 2562

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ กฟอ.ตผ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการ คพจ.1 (แผน 3) ตามบันทึกโอนงบประมาณเลขที่ ฉ.2 กชข.(งป.)1502/2562 ลว. 9 เม.ย. 2562 งบประมาณ เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท (วงเงินงบประมาณไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เอกสารแนบ 1)

1.2 ผบ.ตผ. รวบรวมความต้องการพัสดุ ทรอปเอวาร์ฟวส์คัทเอวาร์ ขนาด 22KV.100A. จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ คพจ.1 (แผน 3) พร้อมแนบรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) file name 28 11/24.

2. ข้อเท็จจริง

ณ ปัจจุบัน กฟอ.ตผ. ได้รับอนุมัติงานในโครงการ คพจ.1 แผน 3 เป็นจำนวนมาก ทำให้พัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง

3. ข้อเสนอ

เพื่อการจัดซื้อให้มีพัสดุสำหรับใช้งานโครงการ คพจ.1 (แผน 3) แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ รวดเร็วทันกับความต้องการใช้งานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของ กฟอ. และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ กฟอ. จึงเห็นควรอนุมัติให้ ผบ.ตผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 460,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อยู่ในอำนาจอนุมัติของ ผจก.กฟอ.ตผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ ที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย		เงินงบประมาณ (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	วงเงิน รวมภาษี (บาท)
			ราคา งบประมาณ	ราคากลาง			
1	ทรอปเอวาร์ฟวส์ 22KV.100A. 12KA. สเปค RPRO-012/2556	200	2,150.00	2,150.00	430,000.00	30,100.00	460,100.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							460,100.00

แหล่งที่มาของราคากลาง อนุมัติ รพท.(อ) ลว. 13 มี.ค. 2562 เลขที่ กวท.(ก) 228/2562 ครั้งที่ 2 เรื่องขออนุมัติกำหนดราคามาตรฐานพัสดุดังลงทุนและราคากลางพัสดุ ประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายโกศล อังทอง)

ผบ.ตผ. กฟอ.ตผ.

ผบ.ท., ผบ.ตผ.

- อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(.....)

(นายวัลลภ บุตรนุช)

ผจก.กฟอ.ตผ.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

ผบ.ตผ.

โทร.15755

		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง (Purchase Requisition)		หน่วยงานผู้เสนอซื้อ/จ้าง กฟอ.ตระการพิรุณ วันที่ส่งมอบ/...../.....		รหัสกลุ่มจัดซื้อของผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง คลัง/สถานที่รับบริการ (รจ.)E010.....		เลขที่ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง (PR No.) 110243689 เลขที่ติดตาม (Tracking No.) 62E14ตม027	
ประเภทเอกสาร (Document Type)				หมวดการกำหนดบัญชี (Account Assignment Category:A)					
☐ PR มาตรฐาน (ZNB1) ☐ PR จากปฏิบัติงาน (ZNB3)		☐ มาตรฐาน ()		☐ พัสดุสารองคลัง ()		☐ คชจ.เข้าหน่วยงาน (K) ☒ ทรัพย์สินถาวรพร้อมใช้งาน (Z)		☐ งานจ้างเหมาเปิดเสร็จ (P)	
☐ PR จาก MRP (ZNB2) ☐ PR สัญญาล่วงหน้า (ZRV1)		☐ การรับเหมาช่วง (L)		☒ พัสดุล่วงโครงการที่มีแผน (Q) ☐ คชจ.เข้าใบสั่งซ่อม/งานบริการ (F)		☐ พัสดุล่วงโครงการที่มีแผน (Q) ☐ คชจ.เข้าใบสั่งซ่อม/งานบริการ (F)		☐ งานจ้างเหมาบางส่วน (N)	
บันทึกส่วนหัว (Header Note): ขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ คพจ.1 (แผน 3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,100.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)									
ลำดับที่	รหัสวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มวัสดุ	รหัสบัญชี G/L	เงินทุน	หมวดการกำหนดบัญชี
				ต่อหน่วย	ราคารวม	สกุลเงิน			ศูนย์ต้นทุน/องค์ประกอบ WBS/ รหัสงบประมาณ (WBS)/รหัสใบสั่ง
รายการ(ข้อความแบบสั้น)									รหัสโครงการ
1	1-04-001-0002	200.00	ชิ้น	2,300.50	460,100.00	THB			แหล่งเงินทุน P-TDD01.3-E-TPPXX.1000
ดรอพเอาท์ที่วิสัยทัศน์ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งแผน หนึ่งโครงการ หนึ่งปี 12 เดือน 22 เครดิต 100 หน่วย									
รวม				1	รายการ	รวมมูลค่า	460,100.00	ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผู้เสนอซื้อ/จ้าง		(นายโกศล สทอง)		ผู้อนุมัติ		(นายวิมล บุตระนุช)		ผู้บันทึก	
ตำแหน่ง		หน.บ.บ.ต.ผ. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖		ตำแหน่ง		ผจก.กฟอ.ต.ผ. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖		ตำแหน่ง	
วันที่		๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖		วันที่		๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖		วันที่	

หมายเหตุ กรณีรายการเพิ่มเติมจากแบบฟอร์มนี้ ให้กรอกรายการส่วนที่เพิ่มเติมแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้างเพิ่มเติม (Purchase Requisition-Addition)(PURIF02.2)
กรณีหมวดรายการเป็นการรับเหมาช่วง (L) ต้องกรอกรายละเอียดส่วนประกอบแบบฟอร์ม: ใบขอเสนอซื้อ/จ้าง-ส่วนประกอบ (Purchase Requisition-Component)(PURIF02.3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอศรีนครินทร์
เลขที่รับ 1670
วันที่ 9 เม.ย. 2562
เวลา 15.51 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชช.ฉ.2

ถึง กกค.ฉ.2, กว.ฉ.2, กบุญ.ฉ.2, กฟฟ.ชั้น 1 - 3

ยกเว้น กฟอ.วราช.

เลขที่ ฉ.2กชช.(งป.) 1502/62

วันที่ 9 เม.ย. 2562

เรื่อง โอนงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน โครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3

เรียน กกค.ฉ.2, กว.ฉ.2, กบุญ.ฉ.2, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3 ยกเว้น กฟอ.วราช.

ตามหนังสือ กบุญ.ฉ.2 เลขที่ ฉ.2 กบุญ.(บพ.) 2162/2562 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2562 เรื่อง
ขอโอนงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน โครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 นั้น กชช.ฉ.2 ได้ทำการบันทึก
งบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

โอนงบประมาณจาก	จำนวนเงิน	กฟฟ.ที่รับโอน	จำนวนเงิน
P-TDD01.3-E-POPBG.1000	26,000,000.00	P-TDD01.3-E-UBNXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-SJKXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-YSTXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-MHKXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-KLSXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-ROEXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-MDHXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-ANCXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-SLPXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-SDJXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-KTLXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-DUDXX.1000	2,000,000.00
		P-TDD01.3-E-TPPXX.1000	2,000,000.00
	26,000,000.00	รวม	26,000,000.00

ยื่น
☐ รจท.(ท) ☐ รจก.(ชม)
☐ ผชน.9..... ☐ ผจก.....
☐ ทน.....

คำสั่งการ
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป.

(นายสิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒน์กุล)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตม.
แผนกงบประมาณ กองซื้อขายไฟฟ้า

เม.ย. 2562

โทร.10411-10412

ส่งทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

(นายรุ่งศักดิ์ ไชยศรี)
อก.ชช.(ฉ.2)