



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว

เลขที่ ต.๑ทย.(ส)๐๐๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำที่.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี.....
เมื่อวันที่.....๒๔.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย.....นายพัชรภัฏ พชรวิระรัชต์... ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง.....สำนักงานตั้งอยู่
เลขที่.....๑๔๕.....หมู่.....๕.....ซอย.....-.....ถนน.....ชลประทานคลองสาย๓.....ตำบล.....ท่ายาง.....
อำเภอ.....ท่ายาง.....จังหวัด.....เพชรบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....๗๖๑๓๐.....ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์.....อยู่บ้านเลขที่...๒๒๑/๒.....หมู่ที่.....๖.....
ซอย.....-.....ถนน.....-.....ตำบล.....ท่าไม้รวก.....อำเภอ.....ท่ายาง.....จังหวัด.....เพชรบุรี.....
รหัสไปรษณีย์๗๖๑๓๐.....ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ของ
ผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทน
มาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
กำหนดซึ่งมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

.....-รายละเอียดการจ้างเหมาตัดต้นไม้(เอกสารแนบ).....
.....-แผนผังการตัดต้นไม้(เอกสารแนบ๒).....
.....
.....

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
บุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่๐๐๕/๒๕๖๖....

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓. แบบฟอร์มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตัดต้นไม้.

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน.....๗,๑๐๐.....บาท (...เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.....)มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่นๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔๒,๐๐๐...บาท (...สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน.....)โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑งวดเดียว.....

๕.๒

๕.๓

ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในการตรวจรับงานตามข้อ ๖.๒ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๖.๓ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเอง และริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาผู้รับจ้างรับว่า จะดำเนินการแก้ไขและจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...๒๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ....๒๕๖๖.....

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๒๓.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรืออันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของตัวรับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่ที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่๐๐๕/๒๕๖๖...

ในการบอกเลิกสัญญาฯ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดประมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๒. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา....(๓๐...) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๓. กำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างในครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๕. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๑๖. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสือยื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ที่๐๐๕/๒๕๖๖...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายพัชรวิชญ์ พชรวีระรัชต์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายบุญธรรม พงษ์ทรัพย์)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



พยาน

(นายชินนทร์ ละมั่งทอง)

หัวหน้าส่วนงานก่อสร้างปฏิบัติการและมิเตอร์

ลงชื่อ



พยาน

(นางสาวปิยดา สุทัศนกก)

หัวหน้าส่วนทีมสนับสนุน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สกป.ทย

ถึง ผจก.กฟส.ทย.

เลขที่

วันที่

เรื่อง อนุมัติจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แบบรายครั้งคราว

เรียน ผจก.ทย.

ด้วย สกป.ทย. ได้สำรวจต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ที่ครบวาระที่ต้องตัดตามแผนงาน เนื่องจาก กฟส.ทย. มีพนักงานและพาหนะจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดได้ อาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ จึงเห็นควรขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. KDA๒F-๗๙ ไสน์ยางชุม
๒. KDA๒F-๑๔๕ หนองตาฉาว
๓. KDA๒R-๑๔๙ บ้านทุ่งเกลือ
๔. KDA๒R-๑๐๐ วังข้าวสาร
๕. KDA๒F-๑๘๐ บ้านท่าลาว
๖. KDA๒R-๐๓ บ้านเขากระปุก

ระยะทาง ๕๓.๕๑ วงจร-กม. แยกประเภทต้นไม้ ได้ดังนี้

ประเภท	ระยะทาง (กม.)
หนาที่บ (มากกว่า ๘๐ต้น)	๒๐
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๓๓.๕๑
เบาบาง (๑๐-๔๐ต้น)	๑๑๗
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๕๓.๕๑
รวม	

๒. เหตุผลการขอดำเนินการสถานที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ที่ครบวาระต้องตัด หากปล่อยไว้อาจเป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างทำให้เกิดผลเสียหายต่อ กฟภ.

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ต้องให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสั่งจ้าง

๔. การจ้างเหมาครั้ง ติดต่อผู้รับเหมาได้จำนวน ๑ ราย คือ

๑) นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์ ๒๒๑/๒ หมู่ ๖ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

๕. พร้อมพาตุสถานที่ และขอเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

๖. คัดราคากลางตัดต้นไม้ ตามหลักเกณฑ์ ของ กฟภ. และอนุมัติผจก.ทย. ลว.

เป็นเงิน ๑๔๘,๔๖๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๗. ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้จำนวน ๑ รายคือ ๑.นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ -บาท คณะกรรมการฯ ได้ขอต่อรองราคาลงอีก นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์ อ้างว่าไม่สามารถลดราคาได้อีกเนื่องจากเป็นราคาที่เหมาตามความหนาแน่นของต้นไม้แล้ว สรุปคงเหลือราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้เคียงระบบจำหน่าย ๑ ราย เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายาง กำหนด แล้วอีกทั้งยังเป็นราคาที่เหมาตามสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันด้วย

๘. ผกป.ทย. จึงขออนุมัติจ้างเหมา ๑.นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์ ในวงเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๒๐)

๙. นายเกษมศักดิ์ ผินเนตร ตำแหน่ง พชง.๗ สกป.กฟส.ทย. เป็นผู้ควบคุมงานดังกล่าว

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ ประกอบด้วย

นายนิมิตร อภิชาติบุตร	ตำแหน่ง พชง.๗ สกป.กฟส.ทย.	ประธานกรรมการ
นายอนุชา กิตธารเมธี	ตำแหน่ง พชง.๗ กฟส.ทมร.	กรรมการ
นายศุภาวัฒน์ สีง	ตำแหน่ง พชง.๗ สกป.กฟส.ทย.	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายชินนทร์ ละมั่งทอง)

อส.กป.ทย.

19 ม.ค. 2566

ที่ ต.๑ ทย. (กป.) ๖๕/๒๕๖๖

เรียน สส.กป.และ คณะกรรมการ

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป




(นายพัชรชัย พิชรวิระรัชต์)

ผจก.กฟส.ทย.

19 ม.ค. 2566

SCAN

ก.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์

ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

“การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ตัดต้นไม้ สำหรับชุดงานตัดต้นไม้
และการตัดต้นไม้ตามหลักภูมิสถาปัตย์”



ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคาร กฟต.๑

ให้ใช้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐


W. H. H. H.

(นายปรกรณ์ นุตบุญเลิศ)

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี

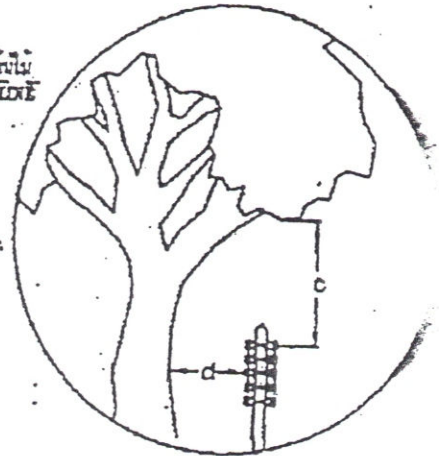
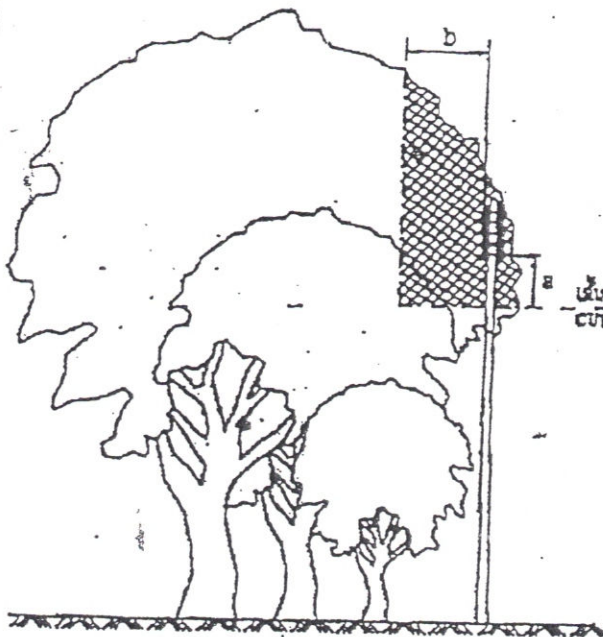


การตัดต้นไม้สำหรับสายพหุคูณแรงต่ำ หรือสายทวิรวม
หรือสายดับไฟดับ
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE

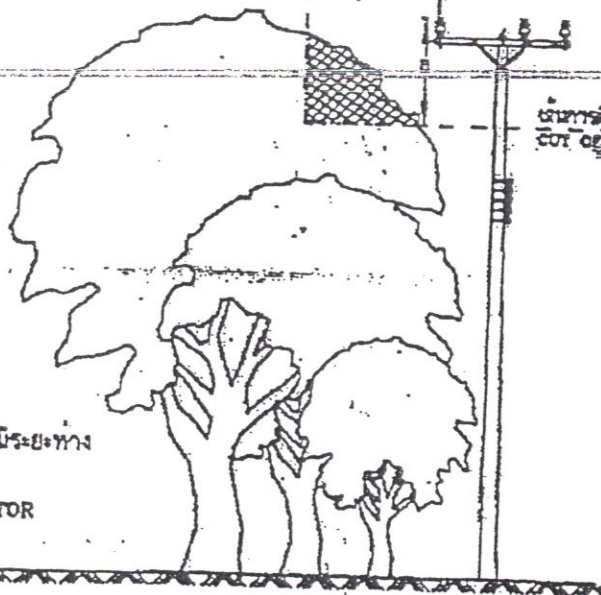


การตัดต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงต่ำที่มีระยะทาง
ระหว่างเสาเข็มกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

คณะกรรมการไฟฟ้า จังหวัดสุพรรณบุรี	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้ตามแบบ สอ 2-015/1607
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	ผู้ว่าการ..... 3.0.3.1. 2552	ถูกแทนด้วยแบบ
หัวหน้างาน.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	ใช้แบบ สอ 2-015/1607
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	ฉบับที่ 1. 2552 จำนวน 4. หมื่น

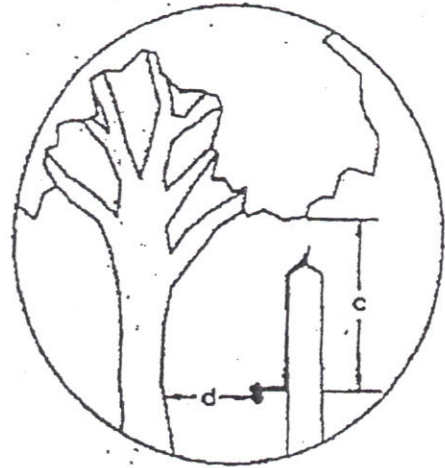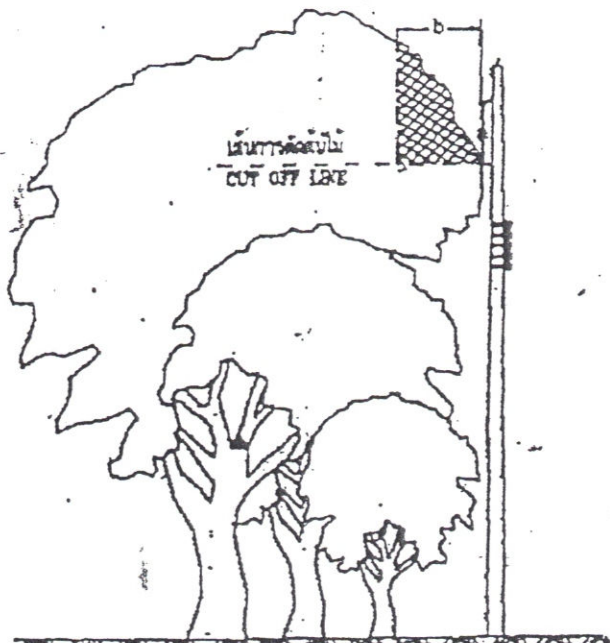


การตัดต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบบิดเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE

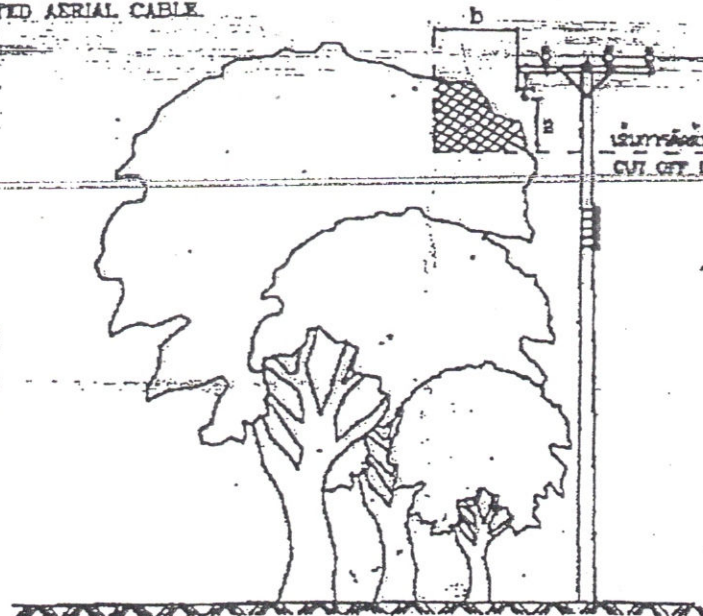

การตัดต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิดหรือสายอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE

กองบริหารระบบไฟฟ้า กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้ตามแบบ ๕๐๒-๕๑๕/๒๕๖๐
ผู้รับ ผู้ตรวจ ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา	ผู้ทำการ.....	กฎหมายฉบับ.....
ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา	การจัดการพิกัดสถานที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๐
ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา ผู้พิจารณา	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบที่ ๑๕๕-๕๑๕/๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๕๕/๒๕๖๐

การประกอบเลขที่ 8803
ASSEMBLY NO.

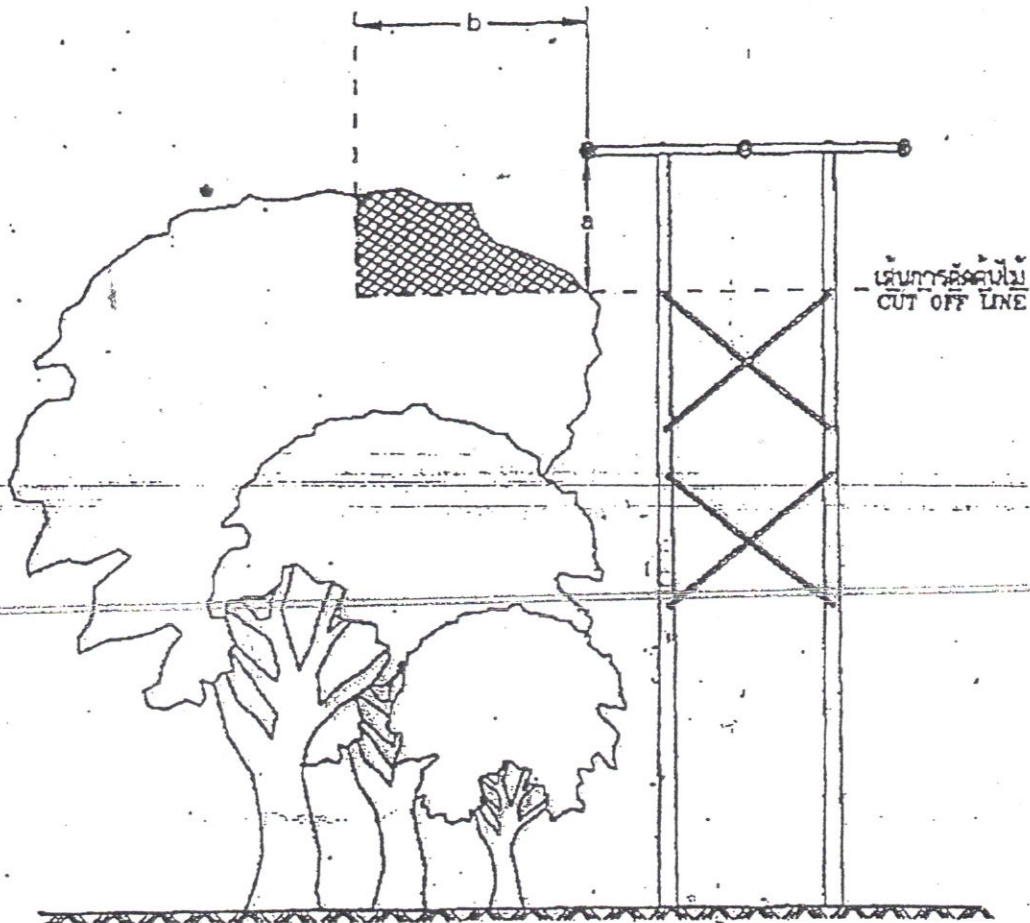

การตัดต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทางระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า แผนกการควบคุมการประกอบ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ 802-015/18930 ชุดทบทวนแบบ
ผู้รับ..... ผู้ตรวจ..... ผู้พิจารณา..... ผู้ดำเนินการ..... ผู้ควบคุมงาน.....	ผู้ว่าการ..... Camp 10-3-0-2552	เขียนเสร็จวันที่มี.ค. 2552 บันทึกวันที่
.....	การจัดการพิกัดชาติที่อยู่ใกล้เคียงสายจำหน่าย	ฉบับ..... มาตราส่วน.....
.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ 802-015/18930 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ตาราง ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพืชนานาชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง ที่แนะนำ RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงดันสูง (22 และ 33 KV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 KV)			
		FIG, SAC OR TAC	A SPAN < 100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงสายไฟฟ้าที่ห้อยลงมา TO OVERHANGING LINES (c)	150	300	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายทองแดงเคลือบอะลูมิเนียม
สายทองแดงแบบไม่เคลือบอะลูมิเนียม
สายเคเบิลอากาศ
สายทองแดงแบบเคลือบอะลูมิเนียม

กองบริหารระบบไฟฟ้า กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้ตามแบบ 502-015/16070 ทุกแห่งโดยสมบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....	ผู้ว่าราชการจังหวัด.....	เขียนเสร็จวันที่ ๓ ส.ค. 2552
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด.....	ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด.....	นักแบบวันที่.....
หัวหน้างาน.....	การจัดการพืชนานาชาติที่อนุภูมิภาคแนวสายจำหน่าย	มีฉบับ.....
ผู้ควบคุมงาน.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มาตรฐาน.....
ผู้ตรวจสอบงาน.....		แบบร่างที่ 512-015/52014
ผู้จัดทำรายงาน.....		แผ่นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐

การไฟฟ้าอำเภอท่ายาง
รับวันที่ 17/1/66 เวลา.....
หนังสือรับเลขที่ 285

บ้านเลขที่ 221/2 หมู่ที่ 6
ตำบล พะโค้ว อำเภอ พะโค้ว
จังหวัด พะโค้ว

วันที่ 17

เรื่อง การขอต่อรองราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง

ตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย แรงสูง และ แรงต่ำ
ตามหนังสือเลขที่ มท. 530/4/ทว. 1455 บริเวณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๓ หมู่ พะโค้ว

รวมระยะทาง 53.5/ กม. ในวงเงิน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)

เจ้าหน้าที่พัสดุทำการตกลงและต่อรองราคา ขอให้ข้าพเจ้าลดราคาลงอีกนั้น

- ☐ ข้าพเจ้ายินยอมลดราคาให้อีก เป็นเงิน.....บาท
☒ ไม่สามารถลดราคาได้อีก


เนื่องจาก หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท/142,000

จึงขอเพิ่มราคาได้อีก

คงเหลือวงเงินการจ้างเหมาในครั้งนี้ เป็นเงิน 142,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) 
(พิชัย พิชัยรัตน์)

เรียน 804.ทว.
เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายพิชัย พิชัยรัตน์)

ผจก.กฟส.ทย.

16 ม.ค. 2565

การไฟฟ้าอำเภอท่ายาง
รับวันที่ 17 / 1 / 66 เวลา.....
หนังสือรับเลขที่ 260

บ้านเลขที่ 221/2 หมู่ 6
ตำบล ท่าทราย อำเภอ ท่ายาง
จังหวัด พะเยา

วันที่.....

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือเลขที่ มท.๕๓๐๑.๔/ทย.1455 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่ายาง มีงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย นั้น

ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดสถานที่ และการดำเนินการแล้ว จึงขอเสนอราคาในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระดังนี้

๑. KDA๒F-๐๗๙ ไลน์ยางชุม

๒. KDA๒F-๑๔๕ หนองตาฉาว

๓. KDA๒R-๑๔๙ บ้านทุ่งเกลือ

๔. KDA๒R-๑๐๐ วังข้าวสาร

๕. KDA๒F-๑๘๐ บ้านท่าลาว

๖. KDA๒R-๐๐๓ บ้านเขากระปุก

ระยะทาง ๕๓.๕๑ กม. เป็นเงิน 142,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)


(Mr. Oran Kiatprad)

เขียน
เพื่อดำเนินการต่อไป


(นายพัชรชัย พิชรวิระสิทธิ์)
ผจก.กฟส.ทย.

ส่ง SCAN
ณ 17 ส.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

มท. ๕๓๐๑.๔/ทย. ๑๔๕๕

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยาง
๑๔๕ ม.๕ ต.ท้ายาง อ.ท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐
โทร ๐๓๒-๔๖๑๕๐๒ โทรสาร ๐๓๒-๗๗๑๐๗๔

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างเหมาตัดต้นไม้ยืนใบเสนอราคา

เรียน นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์

สิ่งที่แนบมาด้วย คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบพัสดุ / งานจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาให้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวระบบไฟฟ้า พื้นที่ กพย.ท่าไม้รวก ระยะทาง ๗๐.๘ กม. โดยมีรายละเอียดราคากลางดังนี้

ประเภท	ระยะทาง (กม.)	ราคากลาง/กม.	รวม
หนาที่บ (มากกว่า ๘๐ต้น)		๕,๒๓๒	
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๒๐	๓,๐๐๗	๖๐,๑๔๐
เบาบาง (๑๐-๔๐ต้น)	๓๓.๕๑	๑,๙๕๕	๖๕,๕๑๒
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๑๑๗	๑๙๕	๒๒,๘๑๕
รวม	๕๓.๕๑	-	๑๔๘,๕๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยาง จึงขอให้นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์ เข้าร่วมเสนอราคาภายใน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ที่ส่วนงานก่อสร้างปฏิบัติการบำรุงรักษาและ
มิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยาง ทั้งนี้ได้จัดส่งใบเสนอราคามาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว โดย
ขอให้จัดส่งด้วยตัวเองเท่านั้น หากท่านไม่สามารถเสนอราคาภายในวันและเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชรชัย พิศุทธิรักษ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

มท. ๕๓๐๑.๔/ทย. ๑๔๕๖

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง
๑๔๕ ม.๕ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐
โทร ๐๓๒-๔๖๑๕๐๒ โทรสาร ๐๓๒-๗๗๑๐๗๙

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างเหมาตัดต้นไม้ยืนใบเสนอราคา

เรียน นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์

สิ่งที่แนบมาด้วย คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบพัสดุ / งานจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง มีความประสงค์จะจ้างเหมาให้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวระบบไฟฟ้า พื้นที่ กพย.ท่าไม้รวก ระยะทาง ๗๐.๘ กม. โดยมีรายละเอียดราคากลางดังนี้

ประเภท	ระยะทาง (กม.)	ราคากลาง/กม.	รวม
หนาที่บ (มากกว่า ๘๐ต้น)		๕,๒๓๒	
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๒๐	๓,๐๐๗	๖๐,๑๔๐
เบาบาง (๑๐-๔๐ต้น)	๓๓.๕๑	๑,๙๕๕	๖๕,๕๑๒
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๑๑๗	๑๙๕	๒๒,๘๑๕
รวม	๕๓.๕๑	-	๑๔๘,๔๖๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง จึงขอให้นายบุญธรรม พ่วงทรัพย์ เข้าร่วมเสนอราคาภายใน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ที่ส่วนงานก่อสร้างปฏิบัติการบำรุงรักษาและ
มิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง ทั้งนี้ได้จัดส่งใบเสนอราคามาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว โดย
ขอให้จัดส่งด้วยตัวเองเท่านั้น หากท่านไม่สามารถเสนอราคาภายในวันและเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัชรชฎ์ พัชรวีระรัชต์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เสนอราคา ต้องมีอาชีพรับจ้างดังกล่าว
- ๑.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบราชการ
- ๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
- ๑.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๑.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๑.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๑.๘ ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ

๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติ ดังนี้

- ๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อ/จ้าง
- ๒ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบพัสดุแล้ว
- ๓ ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

๓. เกณฑ์การพิจารณาราคา จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำที่สุดและไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด

๔. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

- ๔.๑ กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน โดยนับถึจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- ๔.๒ สถานที่ส่งมอบพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- ๔.๓ ระยะเวลาประกันคุณภาพ ๓๐ วัน
- ๔.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง เกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ/งานจ้าง ที่ยังมิได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ค่าปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท
- ๔.๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่า พัก/งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือขอลดค่าปรับไม่ได้

หมายเหตุ

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ ๑.๕-๑.๗ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สกป.ทย.

ถึง ผจก.ทย.

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แบบเฉพาะครั้งคราว

เรียน ผจก.ทย.

ด้วย สกป.ทย. มีความประสงค์จะจ้างเหมาตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๑.๑ จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าตามแผนที่ได้รับอนุมัติประจำปี ๒๕๖๕

๑.๒ ป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากต้นไม้

๑.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับระบบจำหน่าย และลดค่า SAIFI ที่มีสาเหตุมาจากต้นไม้และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่เนื่องจาก ผจก.ทย. มีพนักงานและพาหนะจำกัด ทำให้มีปริมาณต้นไม้จำนวนมากและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

๒. รายละเอียดของพัสดุนานที่จะจ้าง

๑. KDA๒F-๗๙ โล้นยางชุม

๒. KDA๒F-๑๔๕ หนองตาฉาว

๓. KDA๒R-๑๔๙ บ้านทุ่งเกลือ

๔. KDA๒R-๑๐๐ วังข้าวสาร

๕. KDA๒F-๑๘๐ บ้านท่าลาว

๖. KDA๒R-๐๓ บ้านเขากระปุก

จ้างเหมาตัดต้นไม้รวม ระยะทาง ๕๓.๕๑ กม.

ตามแผนงานการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า พื้นที่ กพย.ท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๖ (รายละเอียดแนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว)

๓. ราคากลางของพัสดุนานที่จะจ้าง

ราคากลางเป็นไปตามข้อ ๖ วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือตามอนุมัติ ผจก.ทย. ลว. การกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าไลน์

๑. KDA๒F-๗๙ โล้นยางชุม

๒. KDA๒F-๑๔๕ หนองตาฉาว

๓. KDA๒R-๑๔๙ บ้านทุ่งเกลือ

๔. KDA๒R-๑๐๐ วังข้าวสาร

๕. KDA๒F-๑๘๐ บ้านท่าลาว

๖. KDA๒R-๐๓ บ้านเขากระปุก

จ้างเหมาตัดต้นไม้รวม ระยะทาง ๕๓.๕๑ กม. (ตามรายละเอียดแนบ)

๔.วงเงินที่จะจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

งบประมาณที่จะจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๕๖๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ รหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๒๐ ค่าใช้จ่ายงานตัดต้นไม้ที่ได้รับจัดสรร ตาม อนุมัติเลขที่ ต.๑-กบข.(ตบ.)๓๕๗๘๗/๒๕๖๓ ลว.๒๙ ก.ย.๒๕๖๓

๕.กำหนดเวลางานที่ต้องการให้แล้วเสร็จ

กำหนดวันส่งมอบงานแล้วเสร็จและจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน ตามที่กำหนดใน สัญญาจ้าง / ใบสั่ง

๖.วิธีจ้าง และเหตุผลที่จ้าง

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม มาตรา ๕๖(๒)(ข) เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้ราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยใช้หลักเกณฑ์เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด

๘.ข้อเสนออื่นๆ

๘.๑ เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดยให้

นายชินนทร์ ละมั่งทอง ตำแหน่ง หส.กป.กฟส.ทย. เป็นผู้ติดต่อกับผู้รับจ้างโดยตรง

นายอนุชา กิตติธารเมธี ตำแหน่ง พชง.๗ จบค.ทมร. เป็นผู้สำรวจต้นไม้หน้างาน

๘.๒ แต่งตั้งให้ นายเกษมศักดิ์ ผินเนตร ตำแหน่ง พชง.๗ สกป.กฟส.ทย. เป็นผู้ควบคุมงาน

๘.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายนิมิตร อภิชาติบุตร ตำแหน่ง พชง.๗ สกป.กฟส.ทย. ประธานกรรมการ

นายอนุชา กิตติธารเมธี ตำแหน่ง พชง.๗ จบค.ทมร. กรรมการ

นายสุภาวัฒน์ สีง ตำแหน่ง พชง.๗ สกป.กฟส.ทย. กรรมการ

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผจก.กฟส.ทย. ตามคำสั่ง พ.(ม)๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่องมอบ อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและค่าเช่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) ตามรายละเอียด ในรายงาน ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(นายชินนทร์ ละมั่งทอง)

หส.กป.ทย.

10 ม.ค. 2566

ที่ ต.๑ ทย.(กป.) ๒๓/๒๕๖๖

เรียน หส.กป.และ คณะกรรมการ

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป



(นายพัชรินทร์ พัชรวีระรัชต์)

ผจก.กฟส.ทย.

10 ม.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.ทย.

ถึง ผจก.กฟส.ทย.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอตแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาและต่อรองราคาในการจ้างเหมาตัดต้นไม้

เรียน ผจก.ทย.

ตามบันทึกที่ ต.๑- กบช.(ตบ.) ๑๗๗๗/๒๕๖๔ ลว. ๑ ก.ย. ๖๔ ขออนุมัติปรับปรุงราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

ตามแผนงานดังกล่าว ในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ กฟส.ทย. มีแผนการดำเนินการ ในไลน์

๑. KDA๒F-๗๙ ไลน์ยางชุม
๒. KDA๒F-๑๔๕ หนองตาฉาว
๓. KDA๒R-๑๔๙ บ้านทุ่งเกลือ
๔. KDA๒R-๑๐๐ วังข้าวสาร
๕. KDA๒F-๑๘๐ บ้านท่าลาว
๖. KDA๒R-๐๓ บ้านเขากระปุก

รวมระยะทาง ๕๓.๕๑ วงจร-กม. และเพื่อให้การจ้างเหมาตัดต้นไม้ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผกป.ทย.จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ๑.นายชินนทร์ ละมั่งทอง | ทส.สกป.กฟส.ทย. |
| ๒.นายวิโรจน์ เม่งพิต | ผจก.ศบค.กฟส.ทย. |
| ๓.นางสาวปิยดา สุทัศน์กนก | ทส.ทสส.กฟส.ทย. |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไป


(นายชินนทร์ ละมั่งทอง)

ทส.สกป.กฟส.ทย.

- 5 ม.ค. 2565

ที่ ต.๑ ทย.(กป.) ๑๑/๒๕๖๔

เรียน ทส.สกป.และ คณะกรรมการ

อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป



(นายพัชรชฎ์ พิชรวิระรัตน์)

ผจก.กฟส.ทย.

- 5 ม.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการ

ถึง ผจก.ทย.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอกำหนดราคาในการจ้างเหมาตัดต้นไม้

เรียน ผจก.ทย.

ตามอนุมัติ ผจก.ทย ลว.

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาในการจ้างเหมา

ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในไลน์

๑. KDA๒F-๗๙ ไลน์ยางชุม
๒. KDA๒F-๑๔๕ หนองตาฉาว
๓. KDA๒R-๑๔๙ บ้านทุ่งเกลือ
๔. KDA๒R-๑๐๐ วังข้าวสาร
๕. KDA๒F-๑๘๐ บ้านท่าลาว
๖. KDA๒R-๐๓ บ้านเขากระปุก

คณะกรรมการได้คิดราคาในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลนดังกล่าว ตามสภาพการจ้างในพื้นที่ของกฟส.แก่งกระเจาน โดยอ้างอิงจาก อนุมัติเลขที่ ต.๑- กบข.(ตบ.) ๑๗๗๗/๒๕๖๔ ลว. ๑ ก.ย. ๖๔ เรื่องอนุมัติปรับปรุงราคากลางในการจ้างเหมาเอกซลตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสรุปราคาในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในไลน์ ได้ดังนี้

ประเภท	ระยะทาง (กม.)	ราคากลาง/กม.	รวม
หนาที่บ (มากกว่า ๘๐ต้น)		๕,๒๓๒	
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๒๐	๓,๐๐๗	๖๐,๑๔๐
เบาบาง (๑๐-๔๐ต้น)	๓๓.๕๑	๑,๙๕๕	๖๕,๕๑๒
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น)	๑๑๗	๑๙๕	๒๒,๘๑๕
รวม	๕๓.๕๑	-	๑๔๘,๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไป


๑.นายชินนทร์ ละมั่งทอง

ทส.สกป.กฟส.ทย.

-5 ม.ค. 2565


๒.นายวิโรจน์ เม่งพัด

ผจก.ศบค.กฟส.ทย.

-5 ม.ค. 2565



๓.นางสาวปิยดา สุทัศน์กนก

ทส.ทสส.กฟส.ทย.

-5 ม.ค. 2565

ที่ ต.๑ ทย.(กป.) ๑๒/๒๕๖๕

เรียน ทส.สกป.และ คณะกรรมการ
อนุมัติ-ดำเนินการต่อไป



(นายพัชรชัย พิชรวิระรัตน์)

ผจก.กฟส.ทย.

-5 ม.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝปป.(ต.๑)

ถึง กฟต.๑

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผชก.(ต๑)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อย้ายบันทึก สร.(ปร.)๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑) กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของ กฟผ. ว่าด้วยการจ้างที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน และให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ และค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ที่รับจ้าง โดยทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ ของทุกปี

๑.๒ ตามคำสั่งที่ ต.๑-(พ)๑๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒) ผชก.(ต๑) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือที่ ต.๑กบช.(ตบ.)๑๙๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) สรุปได้ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าตามแนวทางที่ กปร. กำหนด (หนังสือที่ กปร.(ก) ๑๙๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) (เอกสารแนบ ๔) โดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตัดต้นไม้ อัตราค่าแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงาน อัตราค่าแรงรายวันตามสภาพการจ้างของแต่ละพื้นที่ จำนวนคนงานที่ใช้ในการดำเนินการ อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ค่ายานพาหนะ และเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต้นไม้ สรุปดังนี้

- ค่าแรงงาน : ใช้ค่าแรงขั้นต่ำตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้สรุปผลปรับค่าแรงขั้นต่ำปี ๒๕๖๕ โดยปรับขึ้นสูงสุด ๓๕๔ บาท ต่ำสุด ๓๒๘ บาท มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยค่าแรงเฉลี่ยของทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กฟต.๑ จำนวน ๖ จังหวัด (ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง) ให้ใช้ ๓๓๔ บาท/วัน

- จำนวนคนงาน : ใช้จำนวนคนงานของผู้รับจ้างเฉลี่ยทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กฟต.๑ จำนวน ๖ จังหวัด (ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง) ให้ใช้ ๖ คน/ชุด

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง : ตามข้อกำหนดให้ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ๗ เดือนของปี ๒๕๖๕ ย้อนหลัง (มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๕) ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กฟต.๑ จำนวน ๖ จังหวัด (ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง) คือ ๓๓.๐๕ บาท/ลิตร

- ตัวแปรอื่น : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พิจารณาแล้ว ให้ใช้ค่าตามที่ กปร. กำหนด

ผลการคำนวณราคากลางฯ ตามแนวทางที่ กปร. กำหนด จะได้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้สำหรับระบบ ๒๒ เควี, ๓๓ เควี + ไตไลน์ ประเภทต้นไม้ระดับความหนาแน่นปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น) คิดเป็นเงิน ๓,๐๐๗ บาท/กม.

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ กปร. ๒๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕) กปร. ตอบข้อหารือเรื่องราคากลางตัดต้นไม้ทางลาดชันและพื้นที่ภูเขา โดยเห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณา ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของแต่ละ กฟข. กำหนดราคากลางใหม่เป็นพื้นที่ พิเศษ โดยมีทั้งราคาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย รวมถึงระบบแรงดันนอกไลน์ โดยคิดราคากลางในการจ้าง เหมามาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ และค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น คณะกรรมการฯ กฟต.๑ จึงมี มติกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ทางลาดชัน พื้นที่ภูเขา โดยใช้ราคาเดียวกับการจ้างเหมา ตัดต้นไม้ระบบ ๑๑๕ เควี+ใต้ไลน์ และให้ปรับปรุงข้อความจาก “๑๑๕ เควี+ใต้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ” เป็น “๑๑๕ เควี+ใต้ไลน์ การตัดต้นไม้ทางน้ำ และทางลาดชัน และพื้นที่ภูเขา”

๒.๓ นำราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้สำหรับระบบ ๒๒ เควี, ๓๓ เควี+ใต้ไลน์ ประเภทระดับความหนาแน่นปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น) ตามข้อ ๒.๑ มาคำนวณราคากลางของการจ้างเหมาตัด ต้นไม้ สำหรับการดำเนินการกับระบบ ๑๑๕ เควี+ใต้ไลน์, การตัดต้นไม้ทางน้ำ, ทางลาดชัน และพื้นที่ภูเขา และระบบแรงดันนอกไลน์แรงสูง ตามค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณราคากลางตัดต้นไม้ ตามประเภทความ หนาแน่นของต้นไม้ระดับต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังตาราง

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี+ใต้ไลน์ การตัดต้นไม้ทางน้ำ และ ทางลาดชัน และพื้นที่ภูเขา		๒๒, ๓๓ เควี+ใต้ไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ (มากกว่า ๘๐ ต้น)	๑๒,๕๗๐	๖,๒๘๕	๑๐,๕๖๔	๕,๒๓๒	๘,๓๖๐	๔,๑๘๐
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น)	๗,๒๑๘	๓,๖๐๙	๖,๐๑๔	๓,๐๐๗	๔,๘๑๒	๒,๔๐๖
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น)	๔,๖๙๒	๒,๓๕๖	๓,๙๑๐	๑,๙๕๕	๓,๑๒๘	๑,๕๖๔
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น) (บาท/ต้น)* (*เป็นราคาต่อต้น)	๔๗๐	๒๓๕	๓๙๐	๑๙๕	๓๑๒	๑๕๖

หมายเหตุ :

- ๑) ระบบ ๑๑๕ เควี+ใต้ไลน์, การตัดต้นไม้ทางน้ำ, ทางลาดชันและพื้นที่ภูเขา หมายถึง การตัดต้นไม้ในระบบสายส่ง ๑๑๕ เค วี รวมถึงระบบจำหน่าย ๒๒, ๓๓ เควี ระบบจำหน่ายแรงต่ำและระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ของ กฟภ. ใต้ไลน์สายส่ง, การตัดต้นไม้ทางน้ำทุกระบบที่ต้องใช้เรือเข้าดำเนินการ ไม่สามารถใช้รถยนต์ได้ และการตัดต้นไม้ทางลาดชัน และพื้นที่ ภูเขาที่มีความยากต่อการเข้าปฏิบัติงาน
- ๒) ระบบ ๒๒, ๓๓ เควี+ใต้ไลน์ หมายถึง การตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ๒๒ และ ๓๓ เควี นอกไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี รวมถึง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ และระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. ใต้ไลน์แรงสูง
- ๓) ระบบแรงดันนอกไลน์แรงสูง หมายถึง การตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงดันนอกไลน์แรงสูง

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าว จะมีงานกำจัดเถาวัลย์วัชพืช รวมอยู่ด้วย สำหรับวิธีการตัดแต่งต้นไม้ให้ ดำเนินการตามแบบรูปพรรณ และตามที่กรมทางหลวงกำหนด โดยต้องระวังไม่ให้กิ่งไม้ ต้นไม้ หล่นทับ สายไฟฟ้า, สายสื่อสารต่างๆ เกิดชำรุดเสียหาย (ตามหนังสือ กปร.(ก)๑๙๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนว ระบบไฟฟ้า เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในพื้นที่ กฟต.๑ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติปรับปรุงราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบ่งเป็น ระบบ ๑๑๕ เครือข่ายใต้ดิน การตัดต้นไม้ทางน้ำ และทางลาดชันและพื้นที่ภูเขา, ระบบ ๒๒,๓๓ เครือข่ายใต้ดิน และระบบแรงดันนอกไลน์แรงสูง (ตามรายละเอียดในข้อที่ ๒.๓) โดยให้ กฟพ. พิจารณาราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่ไม่เกินกว่าราคากลางที่กำหนด โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สำหรับงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ รายปี ๒๕๖๖ ที่ต้องจัดทำเอกสารการจ้าง และต้องจัดทำสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดจ้างด้วย ทั้งนี้การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการปรับปรุงราคากลางในครั้งนี้ และยังไม่จบกระบวนการจ้างเหมาฯ ให้ใช้ราคากลางเดิม ต่อไปจนแล้วเสร็จ

๓.๒ ให้ ผจก.กฟพ.พื้นที่นาร่อง, ผจก.กฟพ.ชั้น ๒-๓ และ ผจก.กฟส. มีอำนาจอนุมัติงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรณี ได้แก่

๓.๒.๑ การจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
๓.๒.๒ การจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายครั้ง
๓.๒.๓ การจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ไลน์เมน และไลน์แยก นอกแผนงานกรณีพิเศษ เช่น ต้นไม้พุ่มใหญ่ (กอไผ่) ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ให้จ้างเหมารถไถโค่น ส่วนต้นไม้สูงใหญ่ (ต้นยาง, ต้นปาล์ม, ต้นมะพร้าว, อื่นๆ) ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ให้จ้างเหมาตัดโค่น โดยขออนุมัติจ้างเหมาฯ ตามความจำเป็น และคุ้มค่า โดยการกำหนดราคากลางให้ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้จะต้องมีแผนผัง แสดงชนิด ลักษณะ ตำแหน่ง ต้นไม้ แนบบันทึกรายการขออนุมัติจ้างเหมาฯ

๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายกิ่งไม้ไปทิ้งพื้นที่อื่น ให้เป็นไปตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก) ๑๔๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีที่ต้องขนย้ายกิ่งไม้ไปทิ้งพื้นที่อื่น (เฉพาะพื้นที่เขตเมือง หรือเทศบาล หรือนิคมอุตสาหกรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ) ทำให้ผู้รับจ้างมีค่าใช้จ่ายขนย้ายเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดให้คิดค่าขนย้ายในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเพิ่มเติม โดยคิดเป็น ๑๐% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ โดยให้ กฟพ.ดำเนินการจัดทำราคากลางค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ + ค่าขนย้าย ๑๐% และขออนุมัติจัดจ้าง โดยจัดส่งให้ กษช.(๓.๑) เพื่อนำเสนออนุมัติ ผชก.(๓.๑) ในแต่ละงาน ต่อไป

๓.๔ ในการจัดทำประมาณการ เพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าของงบโครงการ (P), งบผู้ใช้ไฟฟ้า (C) และงบลงทุนประจำปี (I) ให้คิดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานในการตัดต้นไม้ รวมอยู่ในการขออนุมัติงบประมาณของแต่ละงาน (ไม่ให้ใช้งบทำการดำเนินการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเทพารักษ์ สัตะรัตน์)

ผ.บ. (๓.๑) ๒๐๖๖ / ๖๕๖๕

๒.๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ที่ ต.๑-กษช.(๓.๑) ๒๐๖๖ / ๖๕๖๕
เรียน ผ.บ.ป.บ.(๓.๑), ผ.บ.ว.บ.(๓.๑), ผ.บ.พ.บ.(๓.๑), ผ.บ.ล.บ.(๓.๑), ผ.บ.ว.ว.(๓.๑)
ผจก.กฟพ.พื้นที่นาร่อง, ผจก.กฟพ.ชั้น ๒-๓, ผจก.กฟส.

อนุมัติ - ดำเนินการ ต่อไป

(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

ผชก.(๓.๑)

ผตบ.กษช.(๓.๑)/โทร. ๑๐๖๒๓
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕



<https://bit.ly/3dsRvgQ>

เอกสารแนบ 1-5



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. ผกบ ถึง กฟส.ทย
เลขที่ วันที่
เรื่อง ส่งข้อมูลแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 พื้นที่ กฟส.ทย
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.ทย. ผ่าน หม.กบ.ทย.

กฟส.ทย. ขอส่งข้อมูลแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566 มีปริมาณงาน
รายละเอียดดังนี้

การดำเนินการ	ระยะทาง(กม)	ค่าใช้จ่าย(บาท)
1. จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้		
- ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง 115 เควี	0	0
- ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง	851.6	3,601,752.00
- ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบแรงต่ำ นอกไลน์แรงสูง	0	0
- กรณีพิเศษ ล้มต้น ล้มก้อ จ้างไถโดยแม็คโคร	0	0
2. กฟภ. ดำเนินการ	0	0
รวม	851.6	3,601,752.00

ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดแบบฟอร์ม จำนวน..... แผ่น และแผนผังประกอบ จำนวน.....-.....แผ่น
และได้วางไฟล์ไว้ที่ FTP:172.26.1.1/#57 ผตบ./00แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(Patrol ต้นไม้ ส่องกล้อง) ปี 2566/
01แผนงานตัดต้นไม้ ปี 2566/แผนงานตัดต้นไม้ ปี 2566 กฟส.ทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายเกษมศักดิ์ ผินเนตร)
พชง.....7

ที่ ต.1 ทย.(กบ.) 1098/2565

เรียน อก.บช.(ต.1)

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ


(นายพัชรวิทย์ พิชร์วิรัชต์)
ผจก.กฟส.ทย.

สรุปรายละเอียดแผนงานติดตั้งไม้อัดแนวระบบไฟฟ้า พื้นที่ กฟส.ท่าช้าง

ที่	ระบบ	การดำเนินการ	ระยะทาง(กม.)				รวมค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
			ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4		
1	115 เควี	จ้างเหมา กฟภ.	0	0	0	0	0	
2	22/33 เควี	จ้างเหมา กฟภ.	476	376	476	376	3,601,752	
3	แรงดันนอกไลน์แรงสูง	จ้างเหมา กฟภ.	0	0	0	0	0	
4	กรณีพิเศษ ล้มต้น ล้มกอ จ้างโดยแม่โคตร	จ้างเหมา กฟภ.	0	0	0	0	0	
รวม			476	376	476	376	1,703	
			0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ให้พิจารณางานอดิเรกของคุณว่าดีหรือไม่ดีตามตัวงานอดิเรกก่อนในลำดับแรก ตามด้วยงานอดิเรกที่ดีตามลำดับ และเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย