

# ตั้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ.ลง.กป.007 / 2564

สัญญาฉบับที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ

เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 122/2 หมู่ 4 ซอย - ตำบล บ้านปิน อำเภอ/เขต ลอง จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 ซึ่งต่อไป ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ว่าที่ ร.ต.กสิณ ชวนมา อายุบ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 14 ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยอ้อ อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้ข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงข้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนดซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่ายแรงสูงรายครั้งปี 2564 พืดเดอร์ 2 ระยะทางระบบจำหน่ายแรงสูง 26 กม. ตามแผนผังเลขที่ LONCO64T04 ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่าแนวน้ำมาตรฐาน เลขที่ SA2-015/52014 และเก็บเศษกิ่งไม้ที่ตัดให้เรียบร้อย.

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานดังนี้



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ. กอง กป. 007/2564

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 มาตรฐานการตัดต้นไม้ไกล์และระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง .....

2.2 แผนผังบริเวณการตัดต้นไม้ไกล์และระบบจำหน่ายแรงสูงรายครั้งของผู้ว่าจ้าง .....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ ใช้บังคับ และในการณ์ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องขัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ..... 1,550.- บาท

(..... หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ..... ) นาม昂ไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,000.- บาท(..... สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ..... ) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 ชำระเงินค่าจ้างทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้อง .....

ครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกประการเรียบร้อยแล้ว .....

5.2 .....

5.3 .....

รับชำระเงินจำนวน.....บาท ตามที่ได้ระบุขึ้นในสัญญา เลขที่.....	ลงวันที่.....
ลงชื่อ (ผู้รับเงิน).....	ลงชื่อ (ผู้รับเงิน).....
.....	

ข้อ 6.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ.ลง กบ. 007/2564

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ได้ต่อเมื่อคำนวณได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ( ยี่สิบ ) ของราคากำไรตามสัญญา ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยืนยันสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการการตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือคำนวณให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างคำนวณโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 ( สิบ ) ของราคากำไรจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564.

หากผู้ว่าจ้าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ.ถ.กป.007/2564

หากผู้ว่าจังควรตรวจสอบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิของเลิกสัญญาและริบหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินได ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายได ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกริบสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

### ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะ ไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง อีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้น ทุกประการ

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปทวเหตุหรือภัยนตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงาน ของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้าง นี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำการของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 7 ( วัน ) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกริบสัญญาเสียก็ได้

ในการ.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ. กป. 007/2564

ในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโถ่แบงกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โถ่แบงกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 ( สิบห้า ) วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการค้างชำระค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ติดตามราคาว่าหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นอันถือศูนย์ถืออันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลา 30...

( สามสิบวัน ) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อยลด 0.15 ( ศูนย์จุดหนึ่งห้า ) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง และยินยอมเช่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ.ลง.กบ.007/2564

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิออกเลิกสัญญาก่อนจากการปรับน้ำคงวันออกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังหวัดเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 10 ( สิบ ) ของราคากำไรของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. กำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้อื่นก็ต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังหวัดต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญานับฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจังหวัดควรสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจังหวัดเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การถอนก่อสร้าง

บรรดาหนังสือคิดต่อ ทางด้าน บอกรถล่า หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้ว โดยชอบ ยกเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้โดยคู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถล่าโดยทางโทรศัพท์แจ้งไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาโดยวิธีเลือกทราบนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ.ลอง.กบ.007/2564...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประسังค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าฯ

( นายณรงค์ พงษ์หนองพอก )

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

( ว่าที่ ร.ต.กสิณ ชวนมา )

ลงชื่อ

พยาน

( นายเสน่ห์ ศิริวัฒ )

ลงชื่อ

พยาน

( นายนพดล เกียรติศิริราวงศ์ )

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D918186406010002



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนนางงามวงศ์วาน แขวงลาด腋วัช เขตดุรุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชานเมือง (สาขาที่ 00046)

ที่อยู่ เลขที่ 122/2 หมู่ 4 ซอยสุขาภิบาล 2 ตำบลคล้าบ้านบ้าน อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

54150

รหัสลูกค้า 247499 วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ได้รับเงินจาก ว่าที่ ร.ต.ก.สิน ชวนมา

ที่อยู่ 195 ม.14 - ต.ห้วยซื้อ อ.ดอง จ.แพร่ 54150

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าใช้ประจำปีและค่าเดินทาง 1 ปี ตามสัญญาเลขที่ จ.ส.ง.ก.ป.007/2564 ถว. 31 พ.ค. 64 โดยเงินสด	1550	1.00	1,550.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			1,550.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			
			1,550.00

(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)



ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน


ถ้าชำระหนี้ด้วยเก้าอี้ ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามกำหนดแล้ว

(กง.117-ร.49)

เลขที่ 1 ก 07954388

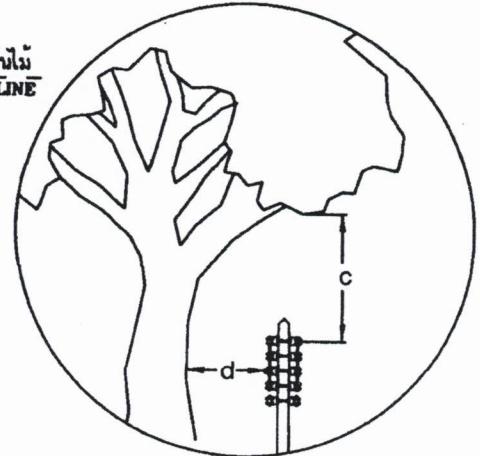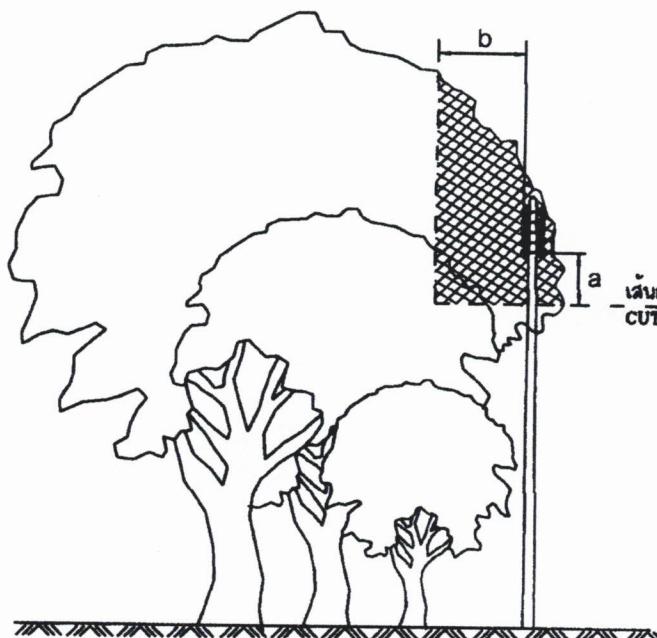


การตัดแต่งต้นไม้สหระบบสายไฟทุกชนิดแรงดันต่ำ หรือสายพานร่วม  
สายแกน หรือสายดับไฟถนน  
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR  
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

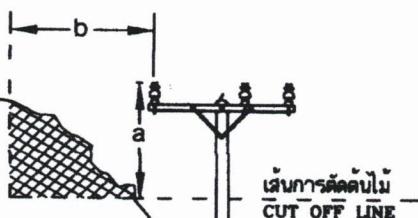


การตัดแต่งต้นไม้สหระบบสายเปลือยแรงดันต่ำที่มีระยะทาง  
ระหว่างเสาอย่างกว่า 100 เมตร


TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR  
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

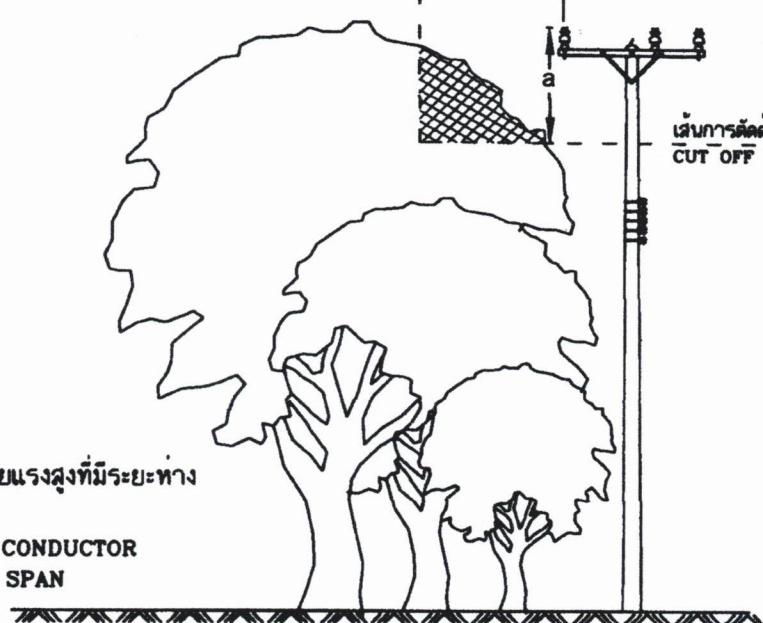

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ท้ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ST2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้ดูแล..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... ..... ๒๐.๘.๙๗๒๕	เขียนเสร็จวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๒ แก้ไขบันทึก .....
	การจัดการพฤกษาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	ผู้ดูแล.. มีผลบังคับใช้..... มาตรฐาน..... ๑:๑๒๕ .....
รองผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคง พัฒนาระบบทดลอง	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ ๑ ของจำนวน ๔ แผ่น

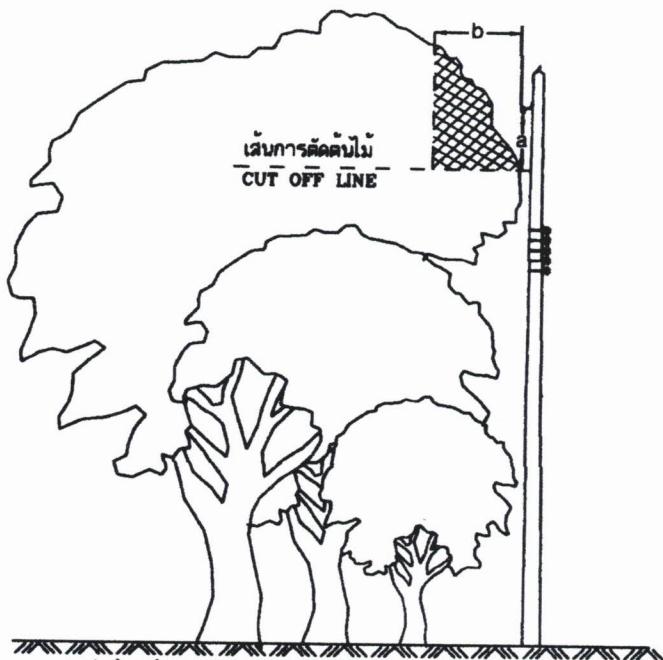


การตัดแต่งต้นไม้สีขาวรับสายหุ้มฉนวนเดี่ยวพิกัดเทเลวิช  
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

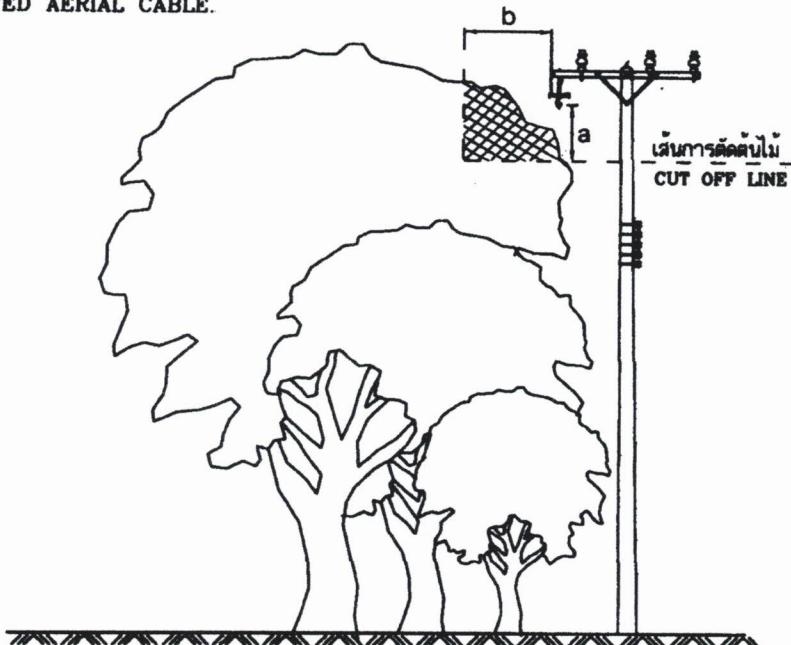

การตัดแต่งต้นไม้สีขาวรับสายหุ้มฉนวนแบบบิ่นเดี่ยมพิกัดหรือเดี่ยบลาก  
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		ใช้แทนแบบ สด 015/18070 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้ตรวจ ..... วิศวกร ..... ทักษะผ่านเกณฑ์ ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการไฟฟ้า .....	ผู้วิเคราะห์ ..... .....	.....	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้ไขครั้งที่ .....
การจัดการพุกชนชาติที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า		มีดเป็น.. มีลักษณะ .....	มาตรฐาน .. 1:125 .....
VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES		แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น	

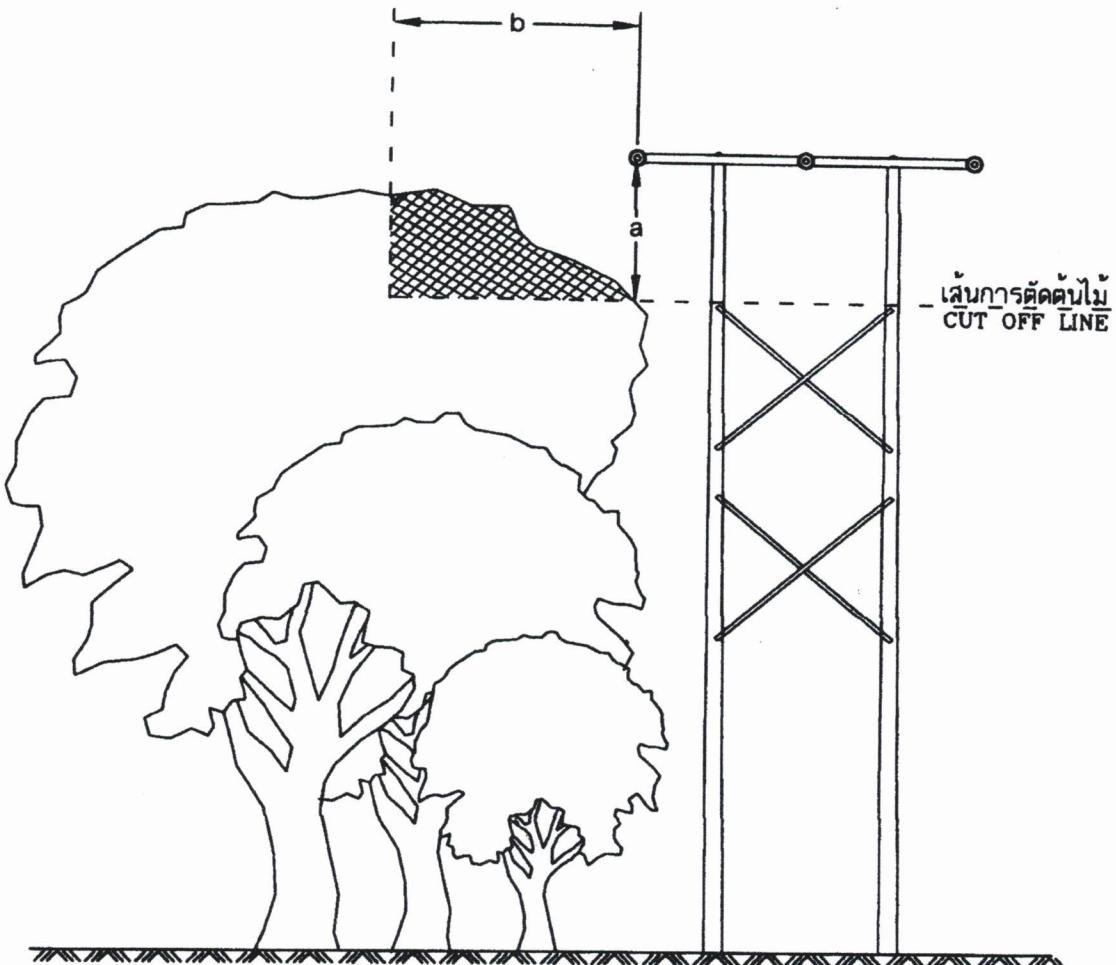

การตัดแต่งต้นไม้สู่หัวสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป  
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>	ใช้แทนแบบ รศ.015/18070 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้จัดฯ ..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... <i>Cung</i> ๐๘๑.๒๕๕๒	เขียนเสาร์วันที่ ๑๑.๙.๒๕๕๒ แก้แบบวันที่ .....
	การจัดการพุกชนชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจานวน	ผิดเป็น.. มลพิมคร..... มาตรฐาน... ๑:๑๒๕.....
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ รศ.015/52014 แผ่นที่ ๓ ของจำนวน ๔ แผ่น

ตาราง ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพุกเบื้อง  
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง เช่นติ่มศร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจ่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			A SPAN > 200 m
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านซ้ายของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID	ระวัง AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR

สายอะลูมิเนียมเปลือย

PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR

สายหุ้มฉนวนแบบปีโน่เต็มพิภัต

SAC = SPACED AERIAL CABLE

สายเดี่ยวฉลวยาก

TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายหุ้มฉนวนแบบบีบพิภัตต์เกลียว

ก่องมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ စ.02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้อธิบาย..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... ทั่วหนาแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... .....	เขียนลงชื่อวันที่ 11 ส.ค. 2552 แทนบาร์โค้ด .....
	การจัดการพุกเบื้องชัตติที่อยู่ใกล้แนวสายจ่าย	มีตัวเป็น.. มีผลลัพธ์ .. มาตรฐาน... 1:125 .....
รองผู้อำนวยการฝ่าย..... .....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

