

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว

เลขที่ จ.(ทร.)006/2562

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายยศพัทธ์ บัวบุตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสายันต์ ส่งบุญ อยู่บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 1 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนดซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมเส้นบ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รางหัวปริมาณงาน 45 กิโลเมตรเป็นเงิน 48,310.- บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกวียน บ้านหนองซ่อนผึ้ง บ้านหัววังปริมาณงาน 30 กิโลเมตร เป็นเงิน 32,262.- บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา2 รวมไลน์แยกโรงงานไทยฟูดปริมาณงาน 12 กิโลเมตรเป็นเงิน 22,797.- บาท

รวม 3 รายการ เป็นเงิน 103,369.- บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,369.-บาท

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน


1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.2 แผนผังงานตัดต้นไม้



สายันต์ ส่งบุญ

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ความใดในการแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นเงิน 5,169.- บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,369.-บาท (หนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 โดยจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

5.2 การชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะชำระ 100% ภายในงวดเดียว


ข้อ 6 การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏ ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้าง ส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้น พร้อมส่งมอบงานงวดต่อไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง



๗๕๓๐๖ ๕๓๓

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควรผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินใดๆ อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างไรอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อนี้ นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นแก่ ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน



นายสมชาย ใจดี

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่จะต้องยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงิน ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอื่นหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการทำนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12 ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายแก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย


กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อ 13 การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

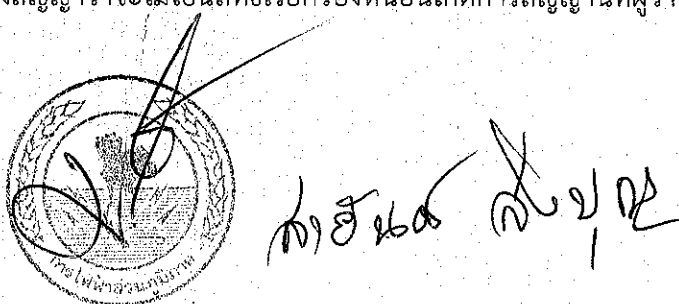

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 16 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่ ที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบแล้วแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสาयนต์ สงบุญ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพนสิทธิ เวชตริยานนท์)

ลงชื่อ.....พยาน


(นายประสงค์ เจริญาคม)



หมายเหตุ ผู้รับเหมาสามารถขออนุมัติคืนเงินประกันหลังจากเบิกเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 45 วัน

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5155

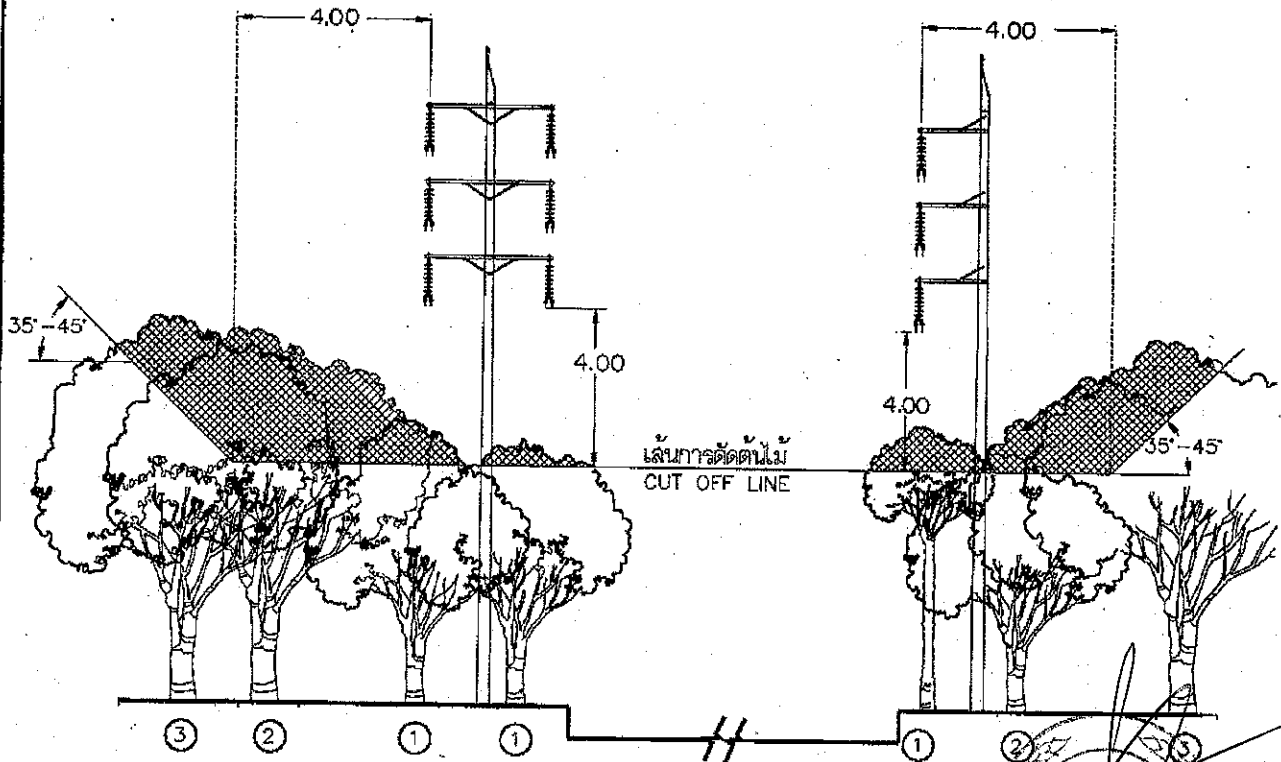

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE FROM CONDUCTOR	ระยะห่างน้อยสุด (ม.) MINIMUM CLEARANCE IN (m)	หมายเหตุ NOTE
ถึงส่วนบนของต้นไม้ TO TOP OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ACCORDING TO POSITION ① & ②
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ③ ACCORDING TO POSITION ③

หมายเหตุ

NOTE


กรณีมีระบบอื่นใต้สายส่ง ให้พิจารณาระยะห่าง
การตัดต้นไม้ ตามแบบเลขที่ S02-015/18070
(การประกอบเลขที่ 8603) ด้วย

IF HAVE OTHER SYSTEMS, UNDER TRANSMISSION LINE,
THE CLEARANCE OF TREE TRIMMING SHALL BE CONSIDERED
ACCORDING TO DWG. NO. S02-015/18070 (ASSEMBLY No. 8603) ALSO.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน วิศวกร ชัยพร ผู้สำรวจ วิศวกร ชัยพร ผู้ควบคุมงาน วิศวกร ชัยพร ผู้ดำเนินการกอง วิศวกร ชัยพร ผู้ดำเนินการฝ่าย วิศวกร ชัยพร	ผู้ว่าการ วิศวกร ชัยพร	เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ค. 59 แก้แบบวันที่
รองผู้ว่าการ วิศวกร ชัยพร	การตัดต้นไม้ สำหรับแรงดันส่ง 115 KV	ชนิดเป็น 3 ม. / m มาตราส่วน NOT TO SCALE
	TREE TRIMMING FOR 115 KV LINE	แบบเลขที่ SA1-015/39009 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

15 ก.ค. 2539

ต้นฉบับ

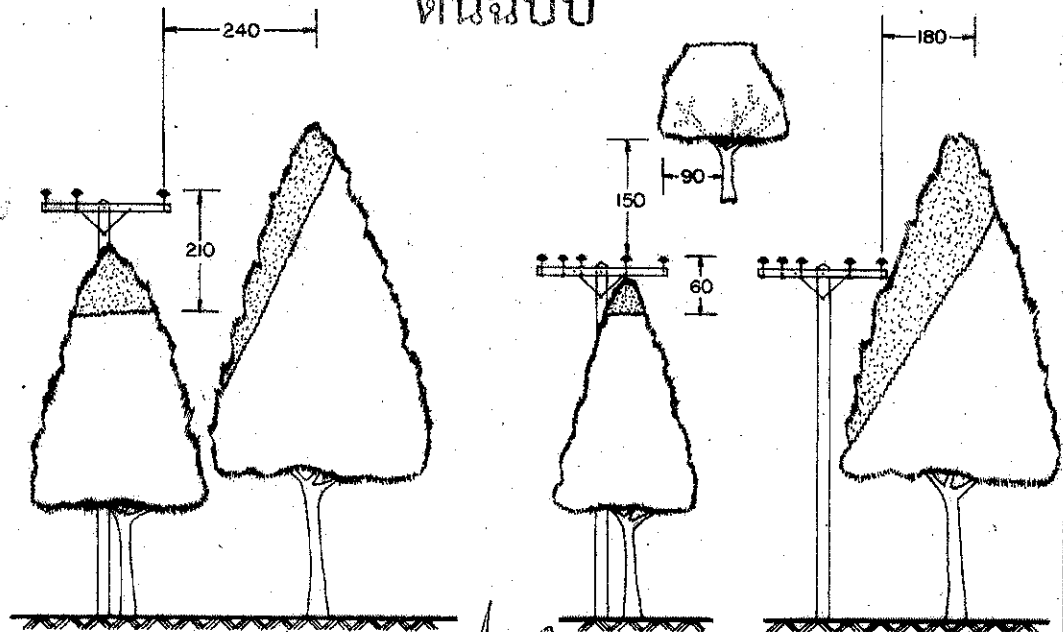

แรงดันสูง
HT. 11-33 KV

กรณี I, II
CASE I, II

แรงดันต่ำ
LT. 230-460 VOLTS

กรณี I, III, IV
CASE I, III, IV

กรณี II
CASE II




ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง , เหนือดิน RECOMMENDED CLEARANCE IN CM		
	แรงดันต่ำ 230 - 460 V	แรงดันสูง 11 - 22-33 KV	แรงดันสูง 69 KV
I ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE	60	210	380
II ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	180	240	380
III ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่ง ค้ำสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS	150	ควรเว้น AVOID	ควรเว้น AVOID
IV ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK	90	ควรเว้น AVOID	ควรเว้น AVOID

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้เขียน
ผู้เขียน	ผู้ทำการ	ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบ	การตัดต้นไม้	ผู้ตรวจสอบ
ผู้ดำเนินการ	TREE TRIMMING	ผู้ตรวจสอบ



28-01-68

ต้นฉบับ


การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

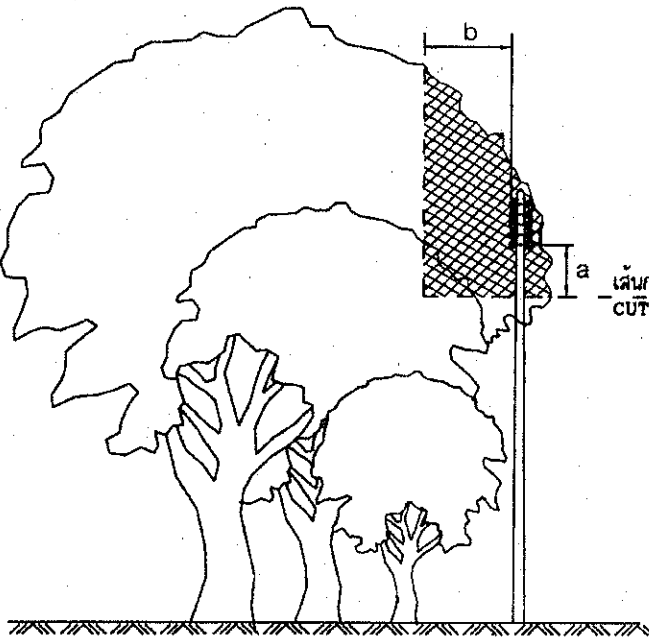

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ หรือสายพันรวม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

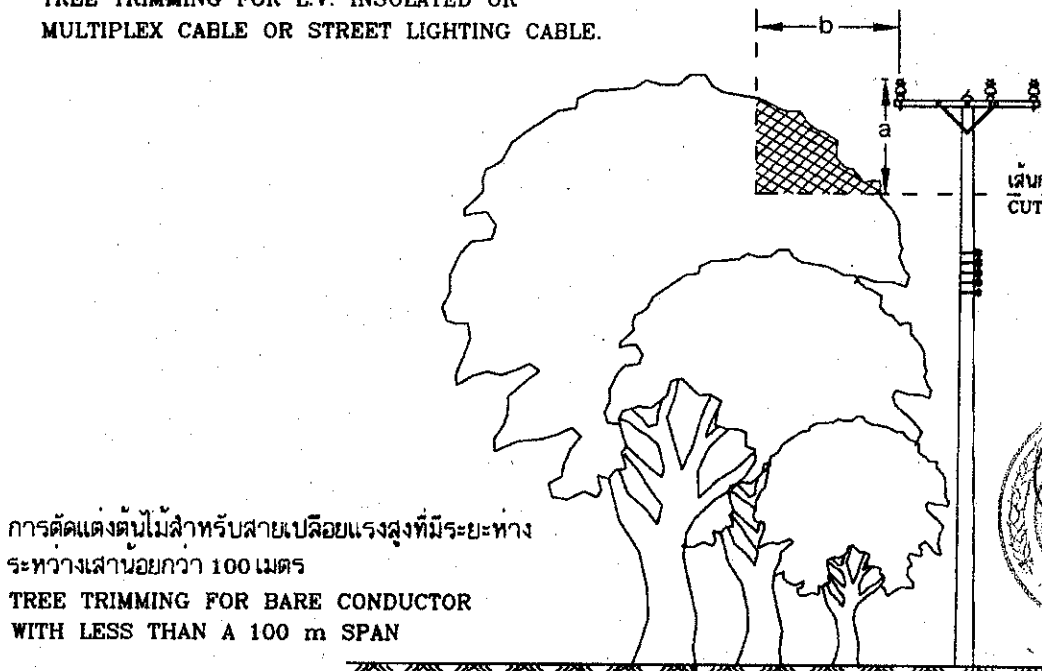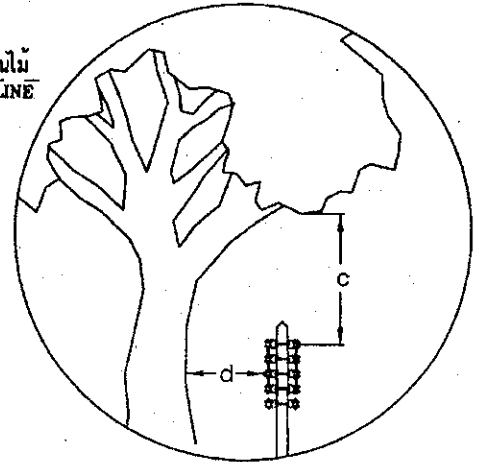


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทาง
ระหว่างเสาน้อยกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

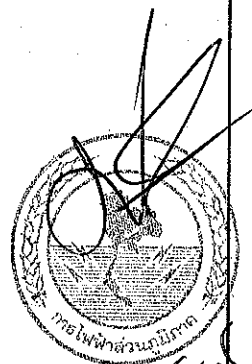


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 2.0.3.1. 2552	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้มแบบวันที่
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มิติเป็น ... มิลลิเมตร มาตรฐานส่วน ... 1:125
		แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

ต้นฉบับ

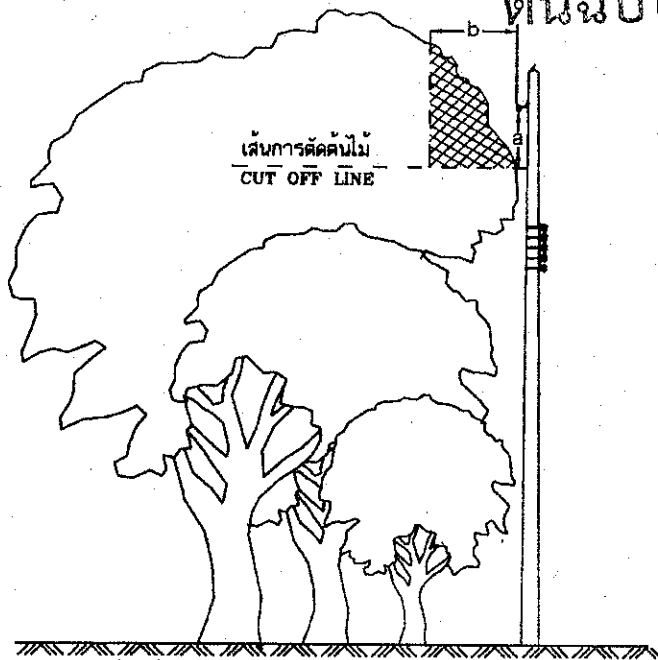

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

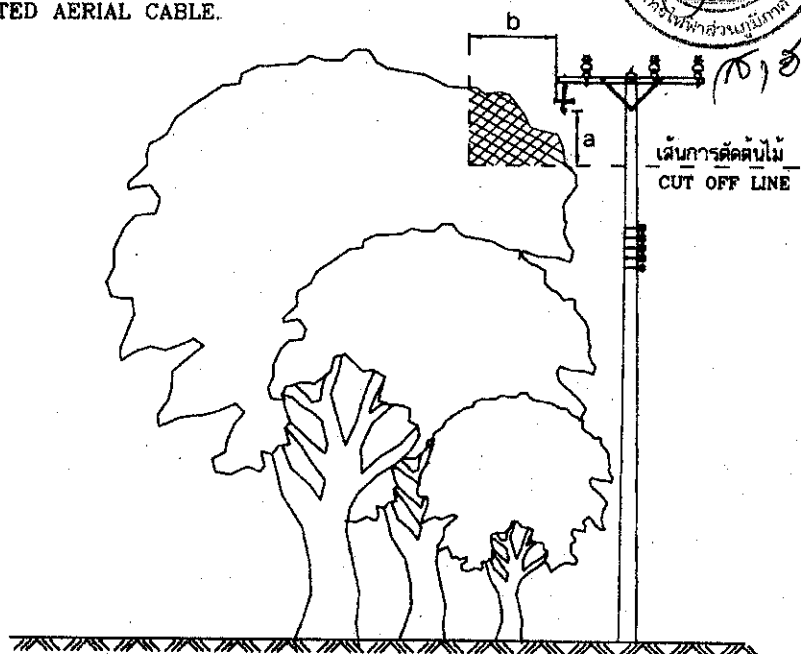


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 20 ส.ค. 2552 การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่ มีมติเป็น ... มิลลิเมตร มาตรฐาน ... 1:125 แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น
---	--	--

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

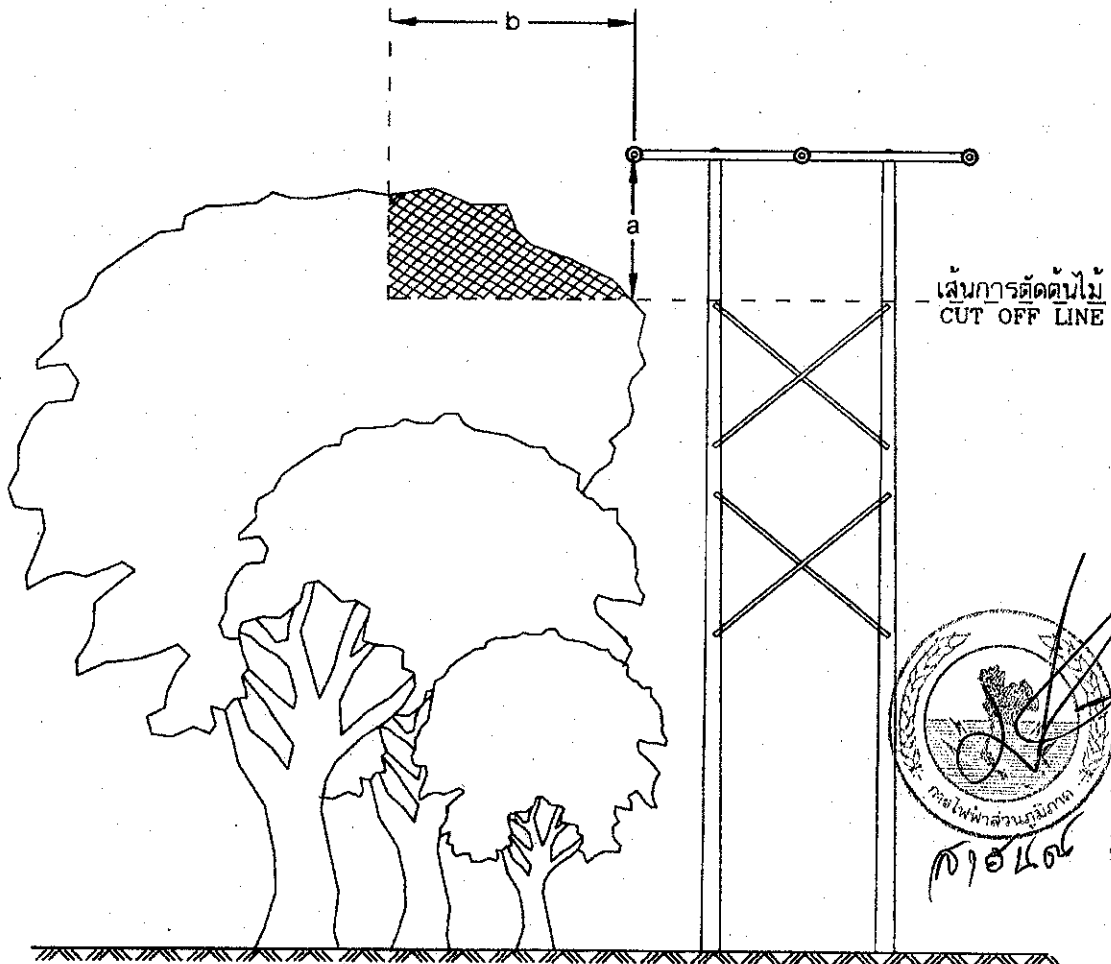

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทางระหว่างเสาดั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	0 ส.ค. 2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน 1:125
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการฝ่าย	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
พัฒนาระบบไฟฟ้า		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ต้นฉบับ


การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพฤษชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายท่อนวนแบบไม่เติมพิกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายท่อนวนแบบเติมพิกัดตีเกลียว



ศ.อ.น.ส. ส.บ.ช.


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 20 ส.ค. 2552	ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่.....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น...มิลลิเมตร..... มาตราส่วน...1:125.....
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

20 ส.ค. 2552

แผนผังที่ ๔ ไลน์ ฟีดเดอร์ ๑ ท่ามะกา ๒ ระยะทาง ๔๕ กม.

โล่ง ๒๑ กม.
เบาบาง ๑๕ กม.
ปานกลาง ๖ กม.
นอกไลน์แรงต่ำ ๓ กม.

ต้นฉบับ

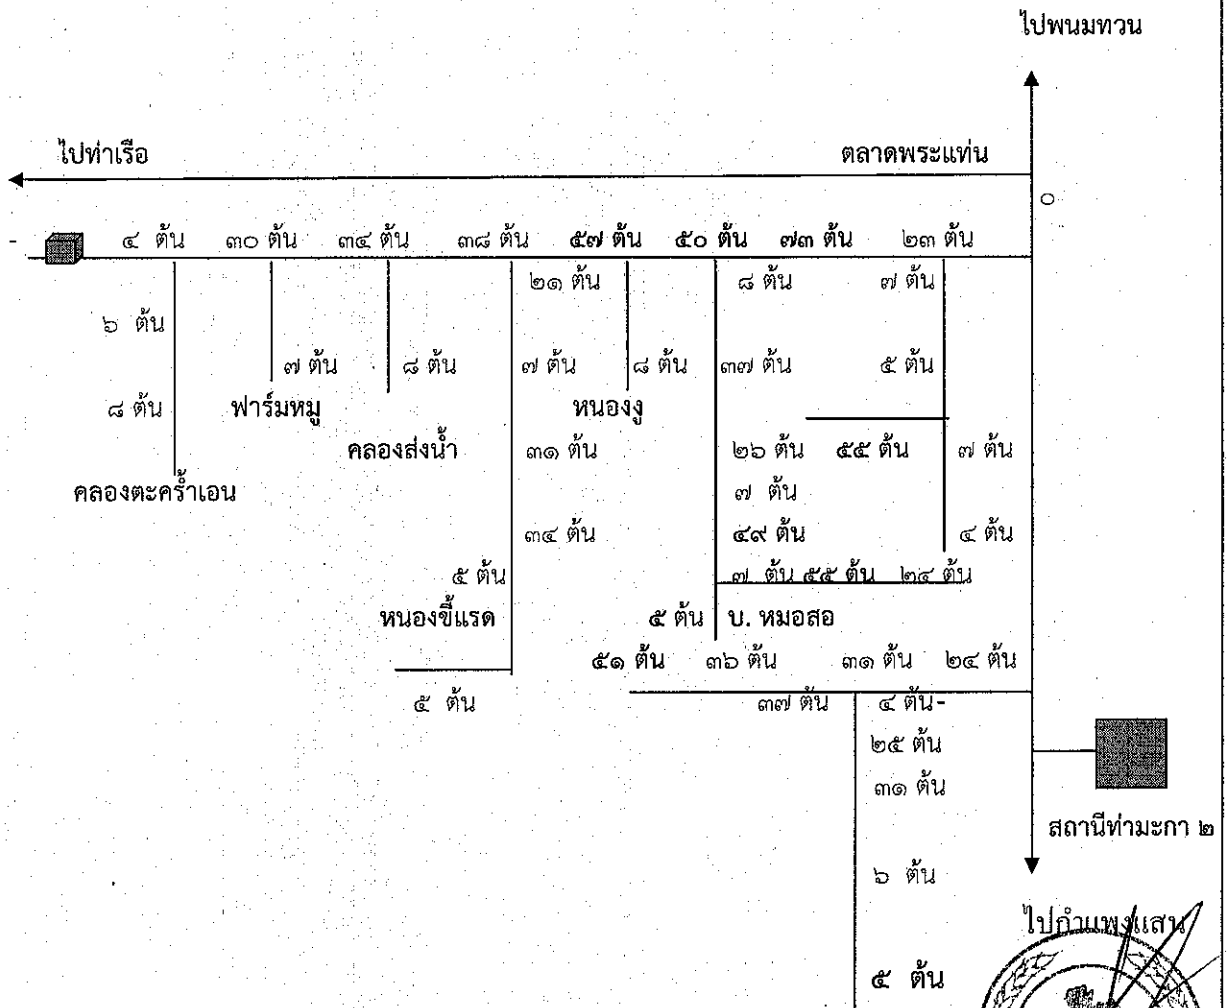


บ.รางหว้า

จ่ายไฟจากสถานีท่ามะกา 2 ฟีดเดอร์ ๑ รหัสอุปกรณ์ต้นทาง TMU ๐๒



กฟจ./กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนผังที่ 4
ผู้เขียน	กฟฟ.ท่าเรือ.	แก้ไขแบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ อิกจรรณ	ผังงานตัดต้นไม้ บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานี จ่ายไฟท่ามะกา 2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้อเอน รวมไล่น้ำบ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอ บ้านไร่ บ้านหนองงู บ้านหนองขี้แรด รวมไล่น้ำแยกบ้านหนองลาน รางหว้า	เขียนเสร็จวันที่ 14 ม.ค. 2562
หัวหน้าแผนก		
ผู้จัดการ		
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ 1 ของจำนวน .1..แผ่น

กฟช./กฟส. ทำเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนผังที่ 5
ผู้เขียน 	กฟฟ.ทำเรือ.	แก้แบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ถึกจรูญ	ฟังงานตัดต้นไม้ บริเวณช่วงไลน์ฟิตเตอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้ามะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟ บ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้าน หนองสามเกียวน บ้านหนองซ่อนผึ้ง บ้านหัววัง	เขียนเสร็จวันที่
หัวหน้าแผนก 		14 ม.ค. 2562
ผู้จัดการ 		
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผนที่ 1 ของจำนวน..1..แผ่น

แผนผังที่ ๖ งานตัดต้นไม้ โล้น ๑๑๕ เควี สถานีพนมทวน .

ต้นฉบับ

โล่ง 1 กม.

เบาบาง 6 กม.

ปานกลาง 4 กม.

นอกโล่นแรงต่ำ 1 กม.

งานตัดต้นไม้ โล่น 115 เควี.

นอกโล่นแรงต่ำ

๗ ต้น

๖ ต้น

๖๒ ต้น

๓๒ ต้น

๕๐ ต้น

๒๒ ต้น


๒๗ ต้น

๓๑ ต้น

๓๑ ต้น

๒๗ ต้น

ไปพนมทวน



โรงงานไทยฟู้ด



๕๕ ต้น ๖๔ ต้น

สถานีท่ามะกา 2



ไปกำแพงแสน

ไปกำแพงแสนจ่ายไฟจากสถานี พนมทวน ฟีดเคอร์ 115 เควี. รหัสอุปกรณ์ต้นทาง สถานีพนมทวน

กฟง/กฟส. ทำเรือ.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนผังที่ 6
เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	กฟฟ.ทำเรือ. แผนผังงานตัดต้นไม้ บริเวณช่วงโล่นฟีดเคอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวมโล่นแยกโรงงานไทยฟู้ด	แก้แบบวันที่
ผู้เขียน		เขียนเสร็จ
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ อึ้งจรรยา		วันที่
หัวหน้าแผนก		14 ม.ค. 2562
ผู้จัดการ		
ผู้อำนวยการกอง		แผ่นที่ 1..ของจำนวน..1 แผ่น
ผู้อำนวยการเขต		

ใบเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียน ผู้จัดการ กฟส.ท่าเรือ

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ระยะทาง 185 วงจร/กม. โดยเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
1	บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 18 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ ไลน์ 115 เควี. แรงสูง 22 เควี.	5 กม.	1397-	6985-	-	6985-
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	5 กม.	1677-	8385-	-	8385-
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2580-	15480-	-	15480-
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1117-	2234-	-	2234-
	รวมเป็นเงิน			33084-	-	33084-
2	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวม ไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (84 ต้น)	25 กม.	139-	11676-	-	11676-
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	14 กม.	1398-	19572-	-	19572-
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	8 กม.	2150-	17200-	-	17200-
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1117-	3351-	-	3351-
	รวมเป็นเงิน			51799-	-	51799-
3	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยก บ้านพร ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (34 ต้น)	13 กม.	139-	4726-	-	4725-
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	9 กม.	1398-	12582-	-	12582-
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2150-	12900-	-	12900-
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1117-	2234-	-	2234-
	รวมเป็นเงิน			32442-	-	32442-



ลายเซ็นต์ ส่งมอบ

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
4	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอนบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รางหว่า ปริมาณงาน 45 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (82 ต้น)	21 กม.	136 -	11,152 -	-	11,152 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	15 กม.	1395 -	20,925 -	-	20,925 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2148 -	12,888 -	-	12,888 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1115 -	3345 -	-	3345 -
	รวมเป็นเงิน			48,310 -	-	48,310 -
5	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกียน บ้านหนองซอณผึ่ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (44 ต้น)	14 กม.	136 -	5984 -	-	5984 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	8 กม.	1395 -	11160 -	-	11160 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2148 -	12888 -	-	12888 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1115 -	2230 -	-	2230 -
	รวมเป็นเงิน			32,262 -	-	32,262 -
6	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวมไลน์แยกโรงงานไทยฟูด ปริมาณงาน 12 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (8 ต้น)	1 กม.	165 -	1320 -	-	1320 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	6 กม.	1675 -	10,050 -	-	10,050 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	4 กม.	2578 -	10,312 -	-	10,312 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1 กม.	1115 -	1,115 -	-	1,115 -
	รวมเป็นเงิน			22,797 -	-	22,797 -
	รวม 6 รายการเป็นเงิน			220,694 -	-	220,694 -

หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆในการจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย
ข้าพเจ้าขอเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี้ โดยขอรับรองคุณภาพในการใช้งานของบริษัทที่เสนอเป็นเวลา 90 วัน
นับจากผู้จ้างได้รับมอบ โดยให้นับวันมอบเป็นวันเริ่มต้น กำหนดยื่นราคา 120 วัน (แต่ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับจากวันที่ครบ
กำหนดส่งของและกำหนดส่งมอบได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างหรือลงในสัญญา

เสนอ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2567




ลงชื่อ ศ.ดร.ไพฑูริ์ สุขุม



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7105 01096 53 0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สายันต์ ส่องบุญ



Name Mr. Sayan
Last name Songboon
เกิดวันที่ 2 ธ.ค. 2509
Date of Birth 2 Dec. 1966

ที่อยู่ 8/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

3 ธ.ค. 2553

วันออกบัตร

3 Dec. 2010

Date of Issue


(นายสงัด ส่องบุญ)
เจ้าพนักงาน ออกบัตร

1 ธ.ค. 2560

วันหมดอายุ

1 Dec. 2017

Date of Expiry



7105-01-12030933

BORA-26-02



ประเทศไทย
ROYAL THAILAND
KINGDOM
THAILAND

001-0441642-35

สายันต์ ส่องบุญ

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 7105-030350-4	สำนักทะเบียน อำเภอท่ามะกา	
รายการที่อยู่ 8/2 หมู่ที่ 1		
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 16 มีนาคม 2535		
ลงชื่อ (นางธนพร บวรพิพัฒน์วงศ์)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 พฤศจิกายน 2543		

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 7105-030350-4	ลำดับที่ 1
ชื่อ นายสายันต์ ส่งบุญ	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-7105-01096-53-0	สถานภาพ เจ้าน้ำนม	เกิดเมื่อ 2 ธ.ค. 2509
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ แจ่ม	3-7105-01096-51-3 สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจริม	3-7105-01096-50-5 สัญชาติ ไทย	
* มาจาก งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 16 มี.ค. 2535		(นางธนพร บวรพิพัฒน์วงศ์)
** ไม่		นายทะเบียน

สายันต์ ส่งบุญ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ
๘๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

16 ม.ค. 2562

เรื่อง ขอดำเนินการรายงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย
เรียน นายสาธิต์ ส่งบุญ

ตามใบเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ท่านได้เสนอราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ โดยท่านได้เสนอราคาตามลักษณะงานดังนี้

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท.	สต.	บาท	สต.	
๑	บริเวณใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน ๑๘ กิโลเมตร							
	๕	กม.	ประเภทต้นไม้ ไลน์ ๑๑๕ เควี. แรงสูง ๒๒ เควี.	๑,๓๙๗	-	๖,๙๘๕	-	
	๕	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๖๗๗	-	๘,๓๘๕	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๕๘๐	-	๑๕,๔๘๐	-	
	๒	กม.	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๗	-	๒,๒๓๔	-	
						๓๓,๐๘๔	-	
๒	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวม ไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน ๕๐ กิโลเมตร							
	๒๕	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๘๔ ต้น)	๑๓๙	-	๑๑,๖๗๖	-	
	๑๔	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๘	-	๑๙,๕๗๒	-	
	๘	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๕๐	-	๑๗,๒๐๐	-	
	๓	กม.	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๗	-	๓,๓๕๑	-	
						๕๑,๗๙๙	-	

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๓	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยกบ้านพร ปริมาณงาน ๓๐ กิโลเมตร							
	๑๓	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๓๔ต้น)	๑๓๙	-	๔,๗๒๖	-	
	๙	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๘	-	๑๒,๕๘๒	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๕๐	-	๑๒,๙๐๐	-	
	๒	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๗	-	๒,๒๓๔	-	
						๓๒,๔๔๒	-	
๔	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๑ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา๒ ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไล่น้ำบ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไล่น้ำแยกบ้านหนองลานรางหว่า ปริมาณงาน ๔๕ กิโลเมตร							
	๒๑	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๘๒ต้น)	๑๓๖	-	๑๑,๑๕๒	-	
	๑๕	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๕	-	๒๐,๙๒๕	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๔๘	-	๑๒,๘๘๘	-	
	๓	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๕	-	๓,๓๔๕	-	
						๔๘,๓๑๐	-	
๕	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๓ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา ๒ ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกวียน บ้านหนองซอนผึ้ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน ๓๐ กิโลเมตร							
	๑๔	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๔๔ต้น)	๑๓๖	-	๕,๙๘๔	-	
	๘	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๕	-	๑๑,๑๖๐	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๔๘	-	๑๒,๘๘๘	-	
	๒	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๕	-	๒,๒๓๐	-	
						๓๒,๒๖๒	-	
๖	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๑๑๕ เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา ๒ รวมไล่น้ำแยกโรงงานไทยฟูด ปริมาณงาน ๑๒ กิโลเมตร							
	๑	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๘ต้น)	๑๖๕	-	๑,๓๒๐	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๖๗๕	-	๑๐,๐๕๐	-	
	๔	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๕๗๘	-	๑๐,๓๑๒	-	
	๑	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๕	-	๑,๑๑๕	-	
						๒๒,๗๙๗	-	
รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ						๒๒๐,๖๙๔	-	

บัดนี้ ได้พิจารณาราคาตามที่ ผู้รับจ้างได้เสนอมาแล้ว ซึ่งเห็นว่าราคานั้นค่อนข้างสูง จึงขอต่อรองราคาต่ำลงกว่านี้อีก
จะยินยอมหรือไม่ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศัพธ์ บัวบุตร)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ


17 ม.ค. 2562

เรื่อง ขอยื่นยันราคาราคางานจ้างเหมาติดตั้งไม้ในระบบจำหน่าย

เรียน นายสาธิต์ สันบุญ

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอต่อรองราคางานจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ในระบบจำหน่าย บริเวณพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นั้น ข้าพเจ้าขอเรียนว่าราคาตามใบเสนอราคาดังนั้นเป็นราคาที่ต่ำสุดแล้วจึงไม่สามารถต่อรองราคาได้อีกขอขอยื่นยันราคาดังนี้


ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 18 กิโลเมตร							
	5	กม.	ประเภทต้นไม้ ไลน์ 115 เควี. แรงสูง 22 เควี.	1,397	-	6,985	-	
	5	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,677	-	8,385	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,580	-	15,480	-	
	2	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,117	-	2,234	-	
						33,084	-	
2	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวม ไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้อเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร							
	25	กม.	ประเภทต้นไม้ โถง (84 ต้น)	139	-	11,676	-	
	14	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,398	-	19,572	-	
	8	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,150	-	17,200	-	
	3	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,117	-	3,351	-	
						51,799	-	
3	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านศรีทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยก บ้านพชร ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร							
	13	กม.	ประเภทต้นไม้ โถง (34ต้น)	139	-	4,726	-	
	9	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,398	-	12,582	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,150	-	12,900	-	
	2	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,117	-	2,234	-	
						32,442	-	

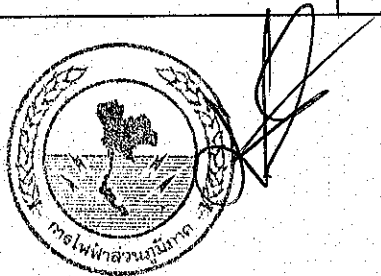

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
4	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัด ตะคร้ำเอน รวมไล่น้ำบ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอนบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไล่น้ำแยกบ้านหนองลาน รางหว่า ปริมาณงาน 45 กิโลเมตร							
	21	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (82ต้น)	136	-	11,152	-	
	15	กม.	ประเภทต้นไม้ เมาบาง	1,395	-	20,925	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,148	-	12,888	-	
	3	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เมาบาง	1,115	-	3,345	-	
						48,310	-	
5	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยก บ้านหนองสามเกียน บ้านหนองชอนผึ้ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร							
	14	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (44ต้น)	136	-	5,984	-	
	8	กม.	ประเภทต้นไม้ เมาบาง	1,395	-	11,160	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,148	-	12,888	-	
	2	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เมาบาง	1,115	-	2,230	-	
						32,262	-	
6	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เครวี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวมไล่น้ำแยกโรงงานไทยฟู้ด ปริมาณงาน 12 กิโลเมตร							
	1	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (8ต้น)	165	-	1,320	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ เมาบาง	1,675	-	10,050	-	
	4	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,578	-	10,312	-	
	1	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เมาบาง	1,115	-	1,115	-	
						22,797	-	
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ						220,694	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

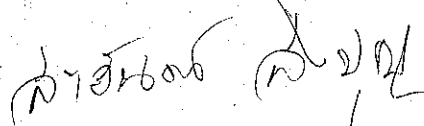

(นายสายันต์ สังบุญ)

