



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว
เลขที่ จ.(ทร.)007/2562

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายยศพัทธ์ บัวบุตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับนางสาวรจนา ชีวี อยู่บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 2 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนดซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

- บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วงรวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 18 กิโลเมตร เป็นเงิน 33,048.- บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเตอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวมไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรดสี่แยกไฟแดงท่าเรือหน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร เป็นเงิน 51,665.- บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเตอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ้ง,แยกบ้านเก้าหลัก แยกบ้านพชรปริมาณงาน 30 กิโลเมตร เป็นเงิน 32,365.- บาท

รวม 3 รายการ เป็นเงิน 117,078.- บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,078.-บาท

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน


1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.2 แผนผังงานตัดต้นไม้



น. 6 รจนา ชีวี

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ความใดในการแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นเงิน 5,854.- บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,078.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 โดยจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

5.2 การชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะชำระ 100% ภายในงวดเดียว

ข้อ 6 การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏ ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้น พร้อมส่งมอบงานงวดต่อไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3



๒๖.๖ ๒๐๒๓

๕๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควรผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินใดๆ อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อนี้ นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ออกไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นแก่ ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน



๒๖-๓๐ ๒๕๖๒

๒๖
๒๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่จะต้องยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงิน ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอื่นหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการทำนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12 ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายแก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อ 13 การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดการสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



๗๘ ๙๐๓ ๕๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 16 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่ ที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบแล้วแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรจนา ชีวี)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพลสิทธิ์ เวชชียานนท์)

.....พยาน


(นายประสงค์ เจสตาคม)



หมายเหตุ ผู้รับเหมาสามารถขออนุมัติคืนเงินประกันหลังจากเบิกเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 45 วัน

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5155

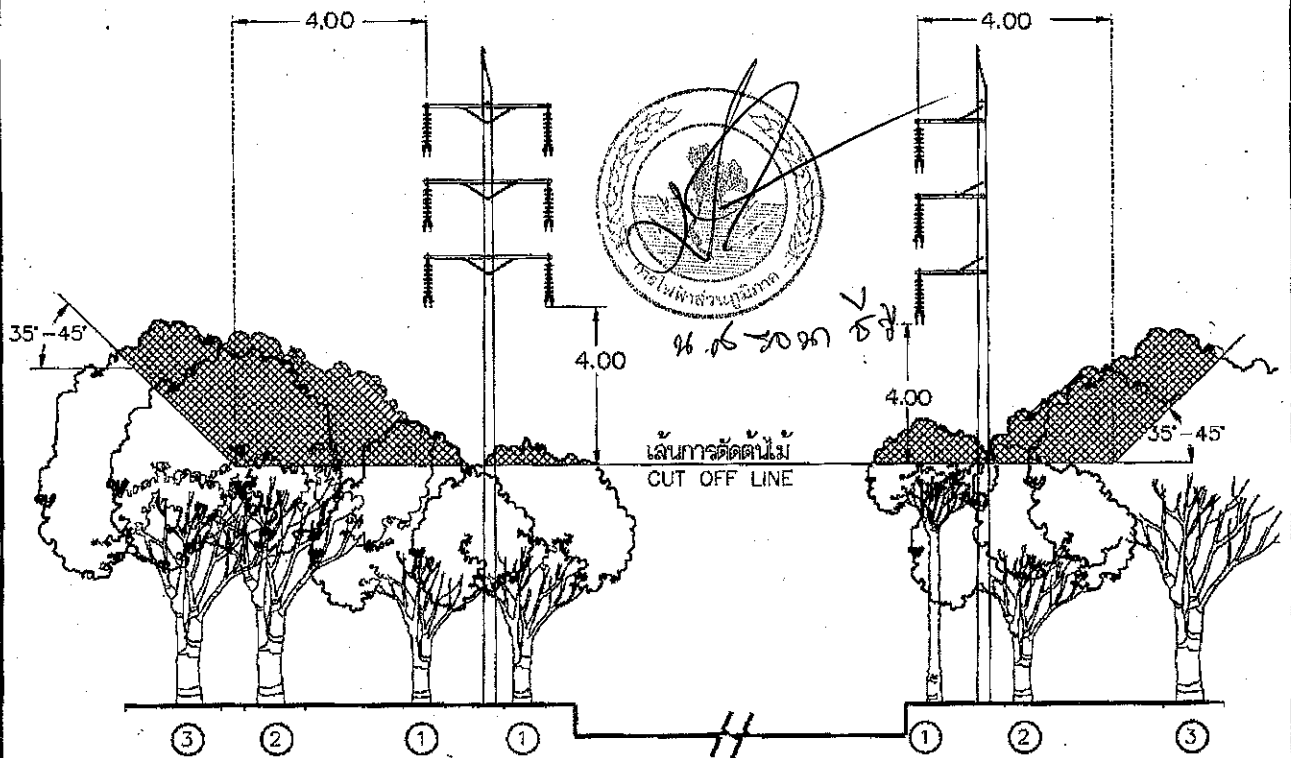

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE FROM CONDUCTOR	ระยะทางน้อยสุด (ม.) MINIMUM CLEARANCE IN (m)	หมายเหตุ NOTE
ถึงส่วนบนของต้นไม้ TO TOP OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ACCORDING TO POSITION ① & ②
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ③ ACCORDING TO POSITION ③

หมายเหตุ


NOTE

กรณีมีระบบอื่นได้สายล่ง ให้พิจารณาระยะทาง
การตัดต้นไม้ ตามแบบเลขที่ SO2-015/18070
(การประกอบเลขที่ 8603) ด้วย

IF HAVE OTHER SYSTEMS, UNDER TRANSMISSION LINE,
THE CLEARANCE OF TREE TRIMMING SHALL BE CONSIDERED
ACCORDING TO DWG. NO. SO2-015/18070 (ASSEMBLY No. 8603) ALSO.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน วิชาญ ธีระพร ผู้สำรวจ วิชาญ ธีระพร วิศวกร วิชาญ ธีระพร หัวหน้าแผนก วิชาญ ธีระพร ผู้อำนวยการกอง วิชาญ ธีระพร ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาญ ธีระพร	ผู้ว่าการ วิชาญ ธีระพร	ถูกแทนโดยแบบ
รองผู้ว่าการ วิชาญ ธีระพร	การตัดต้นไม้ สำหรับแรงดัน 115 KV	เขียนเสร็จวันที่ 8 กค. 39 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. / m. มาตรฐาน NOT TO SCALE
	TREE TRIMMING FOR 115 KV LINE	แบบเลขที่ SA1-015/39009 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

15 ก.ค. 2539

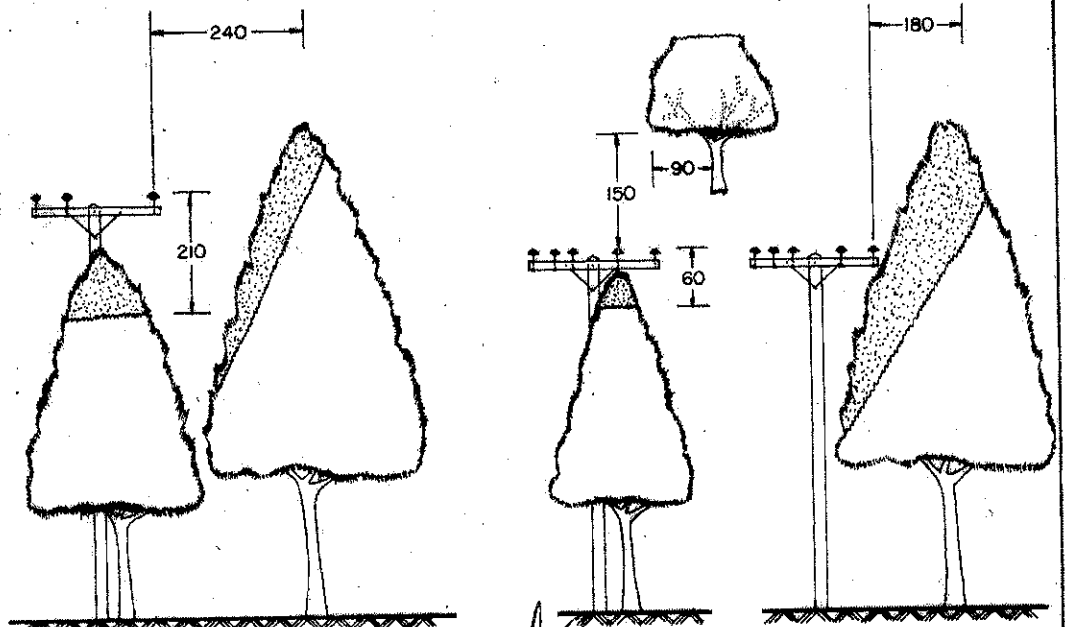

แรงดันสูง
HT. 11-33 KV

กรณี
CASE I, II

แรงดันต่ำ
LT. 230-460 VOLTS

กรณี
CASE I, II, III, IV


ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง, เหนือสายไฟฟ้า RECOMMENDED CLEARANCE IN CM		
	แรงดันต่ำ 230 - 460 V	แรงดันสูง 11 - 22-33 KV	แรงดันสูง 69 KV
I ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE	60	210	380
II ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	180	240	380
III ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่ง ควรมีสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS	150	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID
IV ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK	90	หลีกเลี่ยง AVOID	หลีกเลี่ยง AVOID

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้แทนแบบ
ผู้เขียน <i>[Signature]</i>	ผู้ทำการ <i>[Signature]</i>	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้ควบคุม <i>[Signature]</i>	การตัดต้นไม้	เขียนเสร็จวันที่ 10/11/18
ผู้ดำเนินการ <i>[Signature]</i>	TREE TRIMMING	แก้ไขแบบวันที่
รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค		มีมติเป็น เวทีพิเศษ
		หาตราส่วน
		แบบเลขที่ SC2-015/25020
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น



28 พฤศจิกายน 2561

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

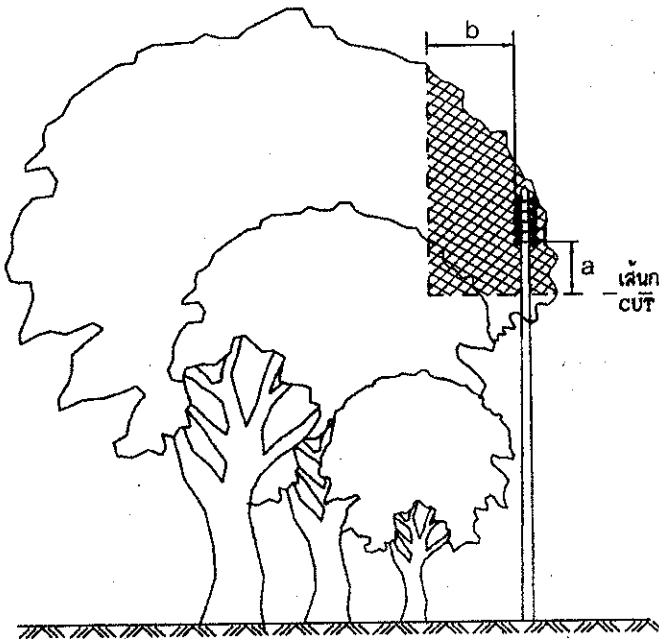

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ หรือสายพันรวม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

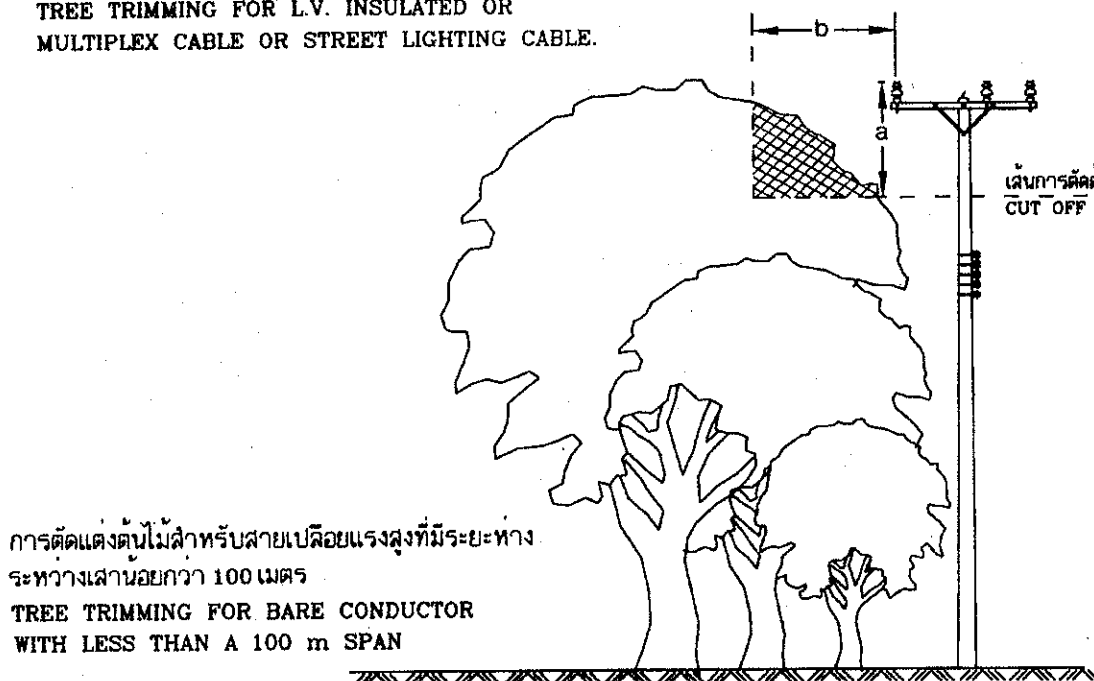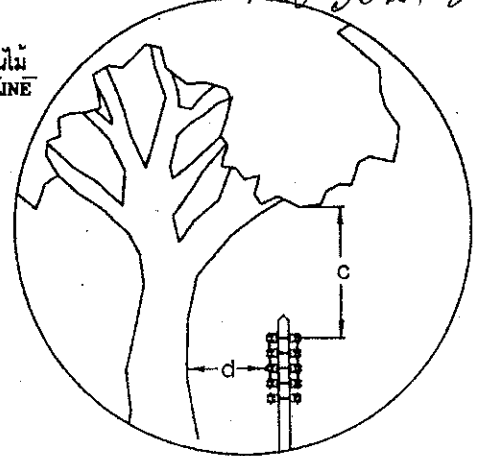


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทาง
ระหว่างเสาน้อยกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 20.3.52	เขียนเสร็จวันที่ 11.3.52 แก้แบบวันที่ มีมติเป็น มาตราส่วน 1:125
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

ต้นไม้

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

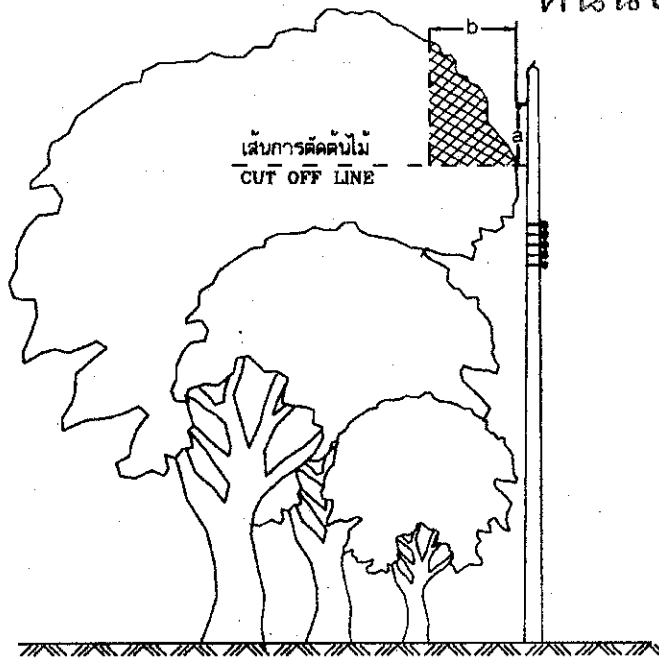

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

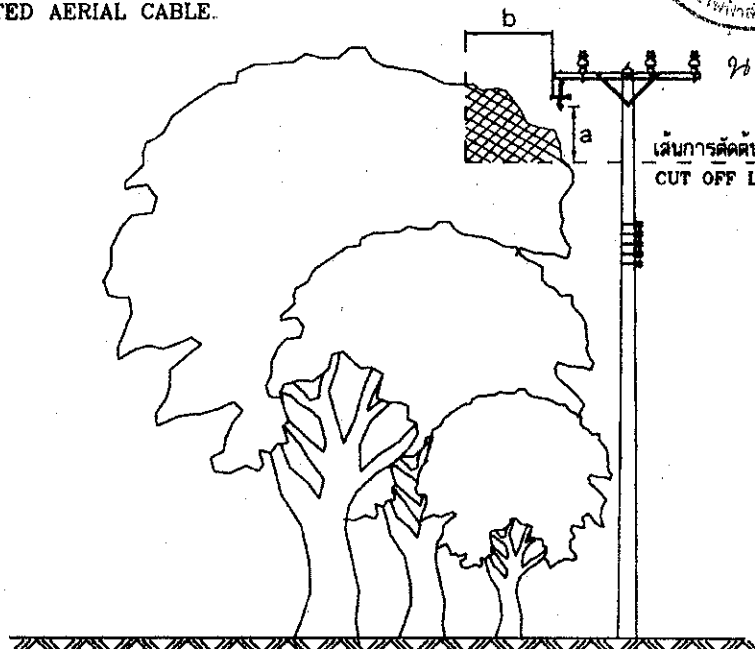



การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18970 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน <i>[Signature]</i>	ผู้ว่าการ <i>[Signature]</i>	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ <i>[Signature]</i>	20 ส.ค. 2552	แก้ไขวันที่
วิศวกร <i>[Signature]</i>	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร.....
หัวหน้าแผนก <i>[Signature]</i>		มาตราส่วน... 1:125.....
ผู้อำนวยการกอง <i>[Signature]</i>		
ผู้อำนวยการฝ่าย <i>[Signature]</i>		
รองผู้อำนวยการฝ่าย <i>[Signature]</i>	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

20 ส.ค. 2552

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

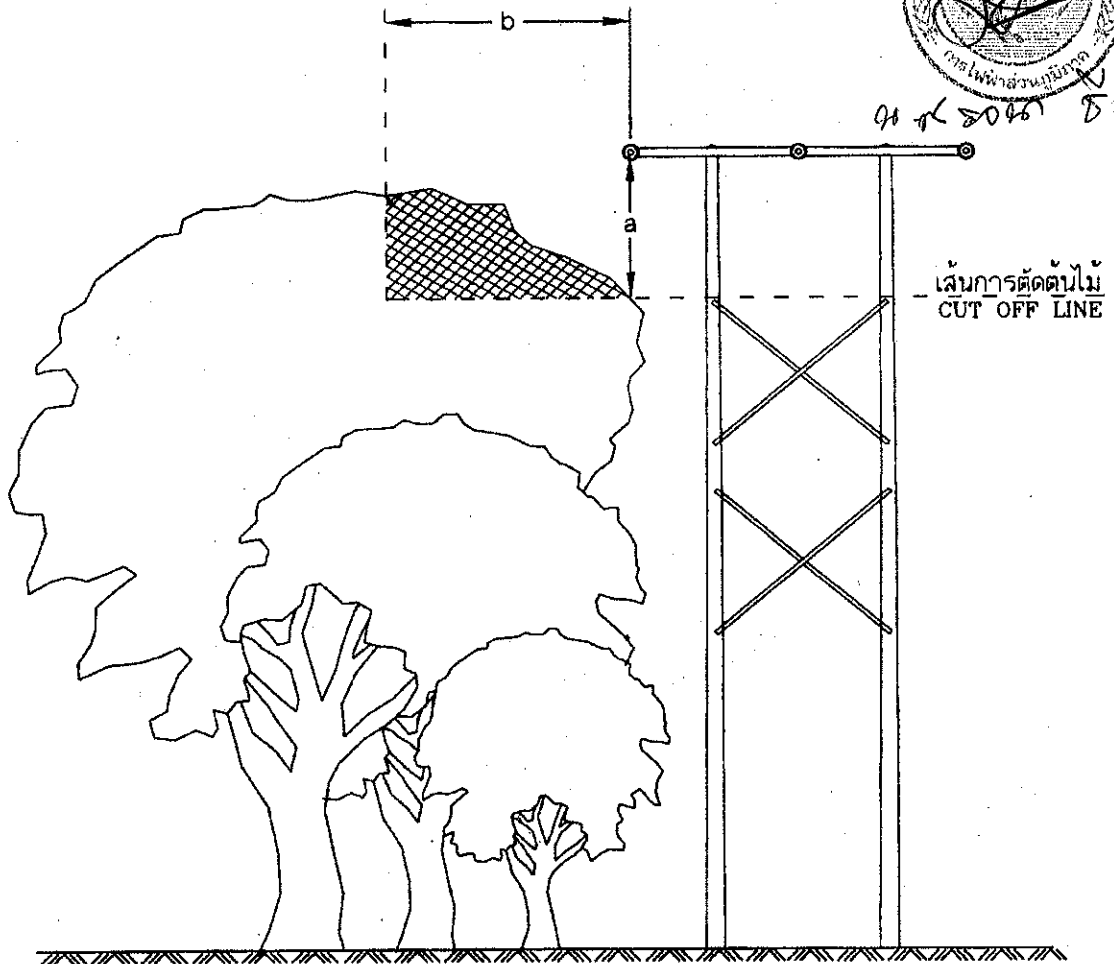

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเบลี้อยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาดั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070
ผู้เขียน.....	ผู้ว่าการ.....	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ.....	20 ส.ค. 2552	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
วิศวกร.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	แก้ไขวันที่
หัวหน้าแผนก.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มีดเป็น.. มีดลิเมตร.....
ผู้อำนวยการกอง.....		มาตราส่วน... 1:125.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....		แบบเลขที่ SA2-015/52014
รองผู้อำนวยการฝ่าย.....		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ต้นฉบับ


การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 8 6 0 3

ตาราง ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพฤษชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGATATION

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kv) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kv)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มทีกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเต็มทีกัดตีเกลียว



๒๖.๐๖.๕๐๙๐

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 20 ส.ค. 2552 การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แนบฉบับวันที่ มิติเป็น... มิลลิเมตร..... มาตราส่วน... 1:125.....
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบ.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

20 ส.ค. 2552

แผนผังเลขที่ ๑

งานตัดต้นไม้ไลน์ ๑๑๕ เค.วี TMK 2YB-01

ถนน

เบี่ยง ๑๑๕ เค.วี. ๕ กม.
 ปานกลาง ๑๑๕ เค.วี. ๖ กม.
 เบี่ยง ๒๒ เค.วี. ๕ กม.
 นอกไลน์แรงต่ำ ๒ กม.

จุดแบ่งเขตทำเรือ - ท่าม่วง

ไปท่าม่วง

บ้านหนองรี

38 ตัน

แรงต่ำ.

๓๖ ตัน

22 เค.วี.

๓๘ ตัน

๒๒ เค.วี.

๓๐ ตัน

๒๒ เค.วี.


๓๑ ตัน

๒๒ เค.วี.

จุดแบ่งเขตทำเรือ-ท่ามะกา

ไปท่ามะกา

จ่ายไฟจากสถานีฯท่ามะกา ฟีดเดอร์ 115..เค.วี.....รหัสอุปกรณ์ต้นทาง สถานีท่ามะกา

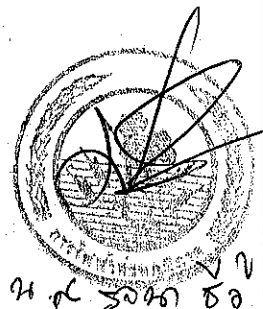

กฟง/กฟส. ทำเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนผังที่ 1
ผู้เขียน	กฟฟ.ท่าเรือ. แผนผังงานตัดต้นไม้ บริเวณใต้ไลน์ 115 เค.วี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อ ท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ	แก้ไขแบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ธิกรบุญ		เขียนเสร็จวันที่
หัวหน้าแผนก		14 ม.ค. 2552
ผู้จัดการ		
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ .1 ของจำนวน .1 แผ่น

แผนผังที่ ๒

งานตัดต้นไม้โซน ฟีดเดอร์ 8 สถานีท่าม่วง



ต้นฉบับ

โล่ง ๒๕ กม.

เบาบาง ๑๔ กม.

ปานกลาง ๘ กม.

นอกโซนแรงต่ำ ๓ กม.

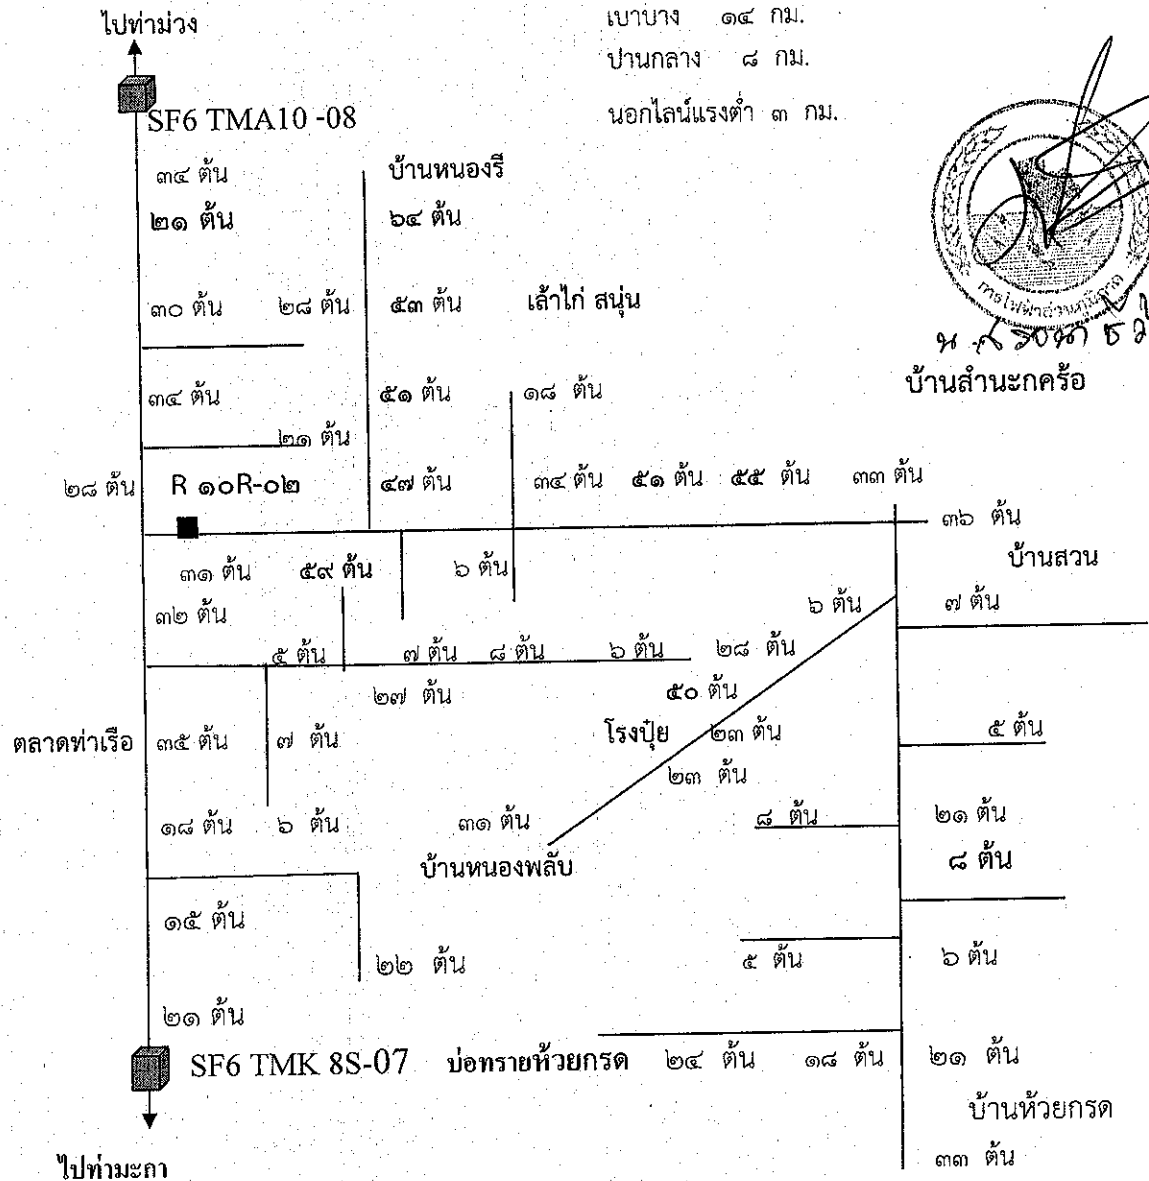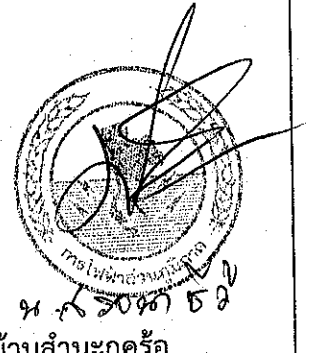

จ่ายไฟจากสถานีฯ ท่าม่วง ฟีดเดอร์ 8 รหัสอุปกรณ์ต้นทาง TMA 10S- 08

กฟภ./กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนผังที่ 2
ผู้เขียน	กฟภ.ท่าเรือ. แผนผังงานตัดต้นไม้ บริเวณช่วงโซนฟีดเดอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวมโซน แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด ที่ แยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้อเอน	
ผู้สำรวจ นายไพฑูริย์ ฉีกจรรยา		แก้ไขแบบวันที่
หัวหน้าแผนก		เขียนเสร็จวันที่ 14 มิ.ค. 2567
ผู้จัดการ		
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ ..1 ของจำนวน ..1 แผ่น

แผนผังที่ ๓ ใช้งานตัดต้นไม้ ไลน์ ฟีดเดอร์ ๘ ท่ามะกา



โล่ง ๑๓ กม.

เขายาง ๙ กม.

ปานกลาง ๖ กม.

นอกไลน์แรงต่ำ ๒ กม.

ต้นฉบับ

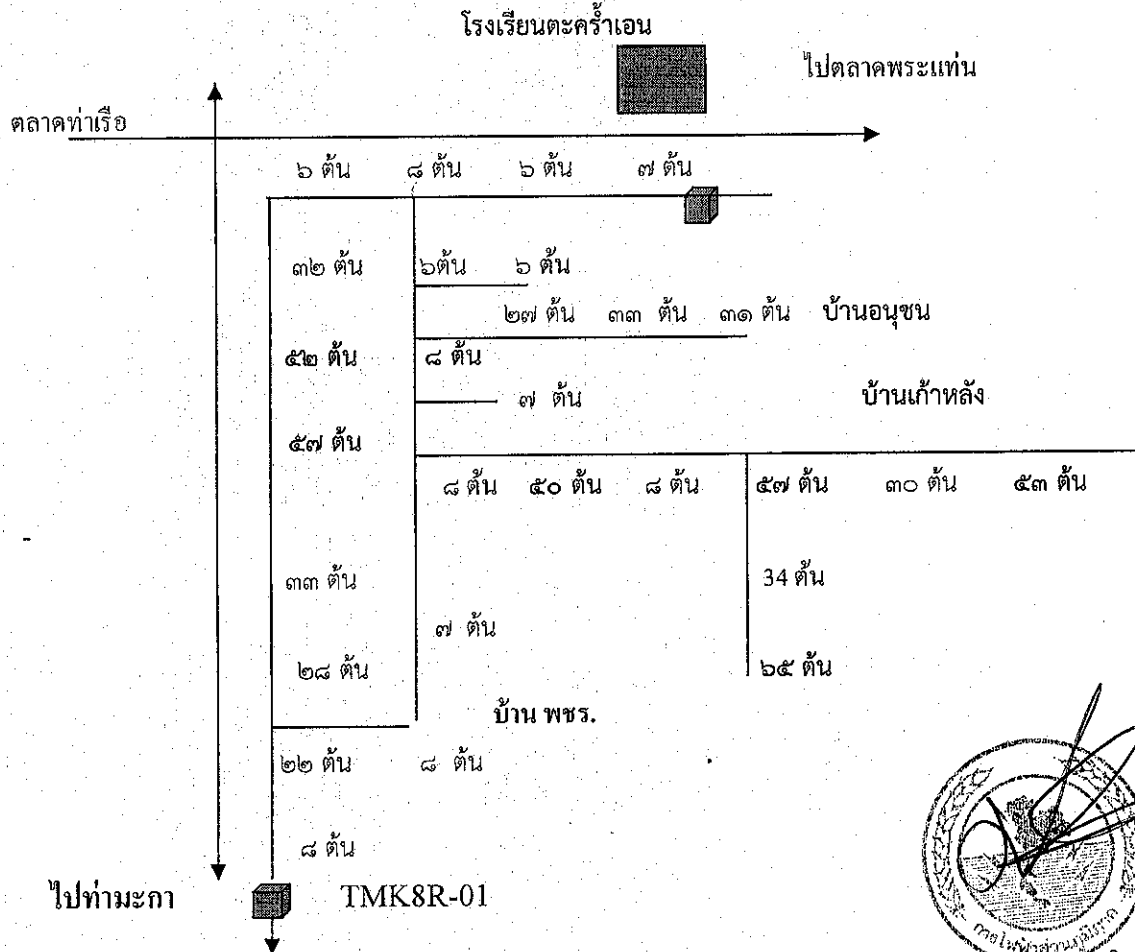

๓๑/๑๐/๖๒

จ่ายไฟจากสถานีจ่ายไฟ ท่ามะกา ฟีดเดอร์ 3 รหัสอุปกรณ์ต้นทาง TMK8R-01

กฟง / กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แผนผังที่ 3
ผู้เขียน	กฟส.ท่าเรือ.	แก้ไขเมื่อวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ อภิกรรณ	แผนผังงานตัดต้นไม้ บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง	เขียนเสร็จวันที่
หัวหน้าแผนก	ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่า	14 ม.ค. 2562
ผู้จัดการ	หลัง แยกบ้านพร	
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ .1 ของจำนวน..1..แผ่น

ใบเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียน ผู้จัดการ กฟส.ท่าเรือ

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ระยะทาง 185 วงจร/กม. โดยเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
1	บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 18 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ ไลน์ 115 เควี. แรงสูง 22 เควี.	5 กม.	1,395	6,975 -	-	6,975 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	5 กม.	1,675	8,375 -	-	8,375 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2,578	15,468 -	-	15,468 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1,115	2,230 -	-	2,230
	รวมเป็นเงิน			33,048 -	-	33,048 -
2	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวม ไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (84 ต้น)	25 กม.	138	11,592 -	-	11,592 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	14 กม.	1,396	19,544 -	-	19,544 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	8 กม.	2,148	17,184 -	-	17,184 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1,115	3,345 -	-	3,345 -
	รวมเป็นเงิน			51,665 -	-	51,665 -
3	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยก บ้านพร ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (34 ต้น)	13 กม.	138	4,692 -	-	4,692 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	9 กม.	1,395	12,555 -	-	12,555 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2,148	12,888 -	-	12,888 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1,115	2,230 -	-	2,230 -
	รวมเป็นเงิน			32,365 -	-	32,365 -



46.6 รวต 87

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ	ราคารวม		
			หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท))	ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
4	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าหะกะ 2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รางหว่า ปริมาณงาน 45 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (82 ต้น)	21 กม.	138 -	11,316 -	-	11,316
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	15 กม.	1,397 -	20,955 -	-	20,955 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2,150 -	12,900 -	-	12,900 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1,117 -	3,351 -	-	3,351 -
	รวมเป็นเงิน			48,522	-	48,522 -
5	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าหะกะ 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านป่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกวียน บ้านหนองซ่อนผึ้ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (44 ต้น)	14 กม.	138 -	6,072 -	-	6,072 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	8 กม.	1,397 -	11,176 -	-	11,176 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2,150 -	12,900 -	-	12,900 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1,117 -	2,234 -	-	2,234 -
	รวมเป็นเงิน			32,382 -	-	32,382 -
6	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่าหะกะ 2 รวมไลน์แยกโรงงานไทยฟูด ปริมาณงาน 12 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (8 ต้น)	1 กม.	167 -	1,336 -	-	1,336 -
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	6 กม.	1,677 -	10,062 -	-	10,062 -
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	4 กม.	2,580 -	10,320 -	-	10,320 -
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1 กม.	1,117 -	1,117 -	-	1,117 -
	รวมเป็นเงิน			22,835 -	-	22,835 -
	รวม 6 รายการเป็นเงิน			220,817 -	-	220,817 -

หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆในการจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย

ข้าพเจ้าขอเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี้ โดยขอรับรองคุณภาพในการใช้งานของบริษัทที่เสนอเป็นเวลา 90 วัน นับจากผู้จ้างได้รับมอบ โดยให้นับวันมอบเป็นวันเริ่มต้น กำหนดยื่นราคา 120 วัน (แต่ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับจากวันที่ครบกำหนดส่งของและกำหนดส่งมอบได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างหรือลงในสัญญา

เสนอ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2562

ลงชื่อ น.ส. รุจิรา ๗๗



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7101 00512 87 7

ชื่อและนามสกุล น.ส. รจนา ชีว
Name Miss Rodchana
Last name Chiwi
เกิดวันที่ 23 เม.ย. 2514
Date of Birth 23 Apr. 1971

รูปถ่าย

สูง 111/2 ซม. 2 0/10 นิ้ว 0.10 เมตร 10.1 นิ้ว

5 พ.ค. 2561 5 Feb. 2018
Date of Issue

22 เม.ย. 2569 22 Apr. 2026
Date of Expiry

7101-03-02051421

น.ส. รจนา ชีว

BORA-10.5-01-2561

ME1-1213562-96

ประเทศไทย
THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน

7101-036938-5

สำนักทะเบียน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี

รายการที่อยู่ 111/2 หมู่ที่ 2

ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

20 สิงหาคม 2537

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางเบญจมาศ เอี่ยมสำอางค์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 5 พฤศจิกายน 2544

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

7101-036938-5

ลำดับที่ 1

ชื่อ น.ส.รจนา ชีวี

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-7101-00512-87-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 23 เม.ย. 2514

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญรอด

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ปิไทย

3-7101-00512-80-0 สัญชาติ ไทย

* มาจาก ส่วนข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 20 ส.ค. 2537

(นางเบญจมาศ เอี่ยมสำอางค์)

** ไปที่

นายทะเบียน

๕-๘ ๕๐๕ ๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ
๘๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

16 ม.ค. 2562

เรื่อง ขอต๋อรองราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย
เรียน นางสาวรจนา ชีวี

ตามใบเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ท่านได้เสนอราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ โดยท่านได้เสนอราคาตามลักษณะงานดังนี้

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๑	บริเวณใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน ๑๘ กิโลเมตร							
	๕	กม.	ประเภทต้นไม้ ไลน์ ๑๑๕ เควี. แรงสูง ๒๒ เควี.	๑,๓๙๕	-	๖,๙๗๕	-	
	๕	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๖๗๕	-	๘,๓๗๕	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๕๗๘	-	๑๕,๔๖๘	-	
	๒	กม.	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๕	-	๒,๒๓๐	-	
						๓๓,๐๔๘	-	
๒	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวม ไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน ๕๐ กิโลเมตร							
	๒๕	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๘๔ ต้น)	๑๓๘	-	๑๑,๕๙๒	-	
	๑๔	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๖	-	๑๙,๕๕๔	-	
	๘	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๔๘	-	๑๗,๑๘๔	-	
	๓	กม.	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๕	-	๓,๓๔๕	-	
						๕๑,๖๖๕	-	

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๓	บริเวณช่วงไลน์ฟิดเดอร์ ๘ ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยกบ้านเพชร ปริมาณงาน ๓๐ กิโลเมตร							
	๑๓	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๓๔ต้น)	๑๓๘	-	๔,๖๙๒	-	
	๙	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๕	-	๑๒,๕๕๕	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๔๘	-	๑๒,๘๘๘	-	
	๒	กม.	แรงต้านอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๕	-	๒,๒๓๐	-	
						๓๒,๓๖๕	-	
๔	บริเวณช่วงไลน์ฟิดเดอร์ ๑ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา๒ ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลานรางหว่า ปริมาณงาน ๔๕ กิโลเมตร							
	๒๑	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๘๒ต้น)	๑๓๘	-	๑๑,๓๑๖	-	
	๑๕	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๗	-	๒๐,๙๕๕	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๕๐	-	๑๒,๙๐๐	-	
	๓	กม.	แรงต้านอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๗	-	๓,๓๕๑	-	
						๔๘,๕๒๒	-	
๕	บริเวณช่วงไลน์ฟิดเดอร์ ๓ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา ๒ ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกียน บ้านหนองซอนผึ่ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน ๓๐ กิโลเมตร							
	๑๔	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๔๔ต้น)	๑๓๘	-	๖,๐๓๒	-	
	๘	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๓๙๗	-	๑๑,๑๗๖	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๑๕๐	-	๑๒,๙๐๐	-	
	๒	กม.	แรงต้านอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๗	-	๒,๒๓๔	-	
						๓๒,๓๔๒	-	
๖	บริเวณช่วงไลน์ฟิดเดอร์ ๑๑๕ เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา ๒ รวมไลน์แยกโรงงานไทยฟูด ปริมาณงาน ๑๒ กิโลเมตร							
	๑	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (๘ต้น)	๑๖๗	-	๑,๓๓๖	-	
	๖	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	๑,๖๗๗	-	๑๐,๐๖๒	-	
	๔	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	๒,๕๘๐	-	๑๐,๓๒๐	-	
	๑	กม.	แรงต้านอกไลน์แรงสูง เบบาง	๑,๑๑๗	-	๑,๑๑๗	-	
						๒๒,๘๓๕	-	
รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ						๒๒๐,๘๑๗	-	

บัดนี้ ได้พิจารณาราคาตามที่ ผู้รับจ้างได้เสนอมาแล้ว ซึ่งเห็นว่าราคานั้นค่อนข้างสูง จึงขอต่อรองราคาต่ำกว่านี้อีก
จะยินดีลงให้หรือไม่ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศพัทธ์ บัวบุตร)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

17 ม.ค. 2562

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย

เรียน นางสาวรจนา ชีวี

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอต่อรองราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย บริเวณพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นั้น ข้าพเจ้าขอเรียนว่าราคามาใบเสนอราคานี้เป็นราคาที่ต่ำสุดแล้วจึงไม่สามารถต่อรองราคาได้อีกขอยืนยันราคาดังนี้

ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 18 กิโลเมตร							
	5	กม.	ประเภทต้นไม้ ไลน์ 115 เควี. แรงสูง 22 เควี.	1,395	-	6,975	-	
	5	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,675	-	8,375	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,578	-	15,468	-	
	2	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,115	-	2,230	-	
						33,048	-	
2	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวม ไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร							
	25	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (84 ต้น)	138	-	11,592	-	
	14	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,396	-	19,544	-	
	8	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,148	-	17,184	-	
	3	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,115	-	3,345	-	
						51,665	-	
3	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยก บ้านพชร ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร							
	13	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (34ต้น)	138	-	4,692	-	
	9	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,395	-	12,555	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,148	-	12,888	-	
	2	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,115	-	2,230	-	
						32,365	-	



ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
4	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไล่น้ำบ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอนบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองจีแรดรวมไล่น้ำแยกบ้านหนองลาน รางหว่า ปริมาณงาน 45 กิโลเมตร							
	21	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (82ต้น)	138	-	11,316	-	
	15	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,397	-	20,955	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,150	-	12,900	-	
	3	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,117	-	3,351	-	
						48,522	-	
5	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกียวน บ้านหนองซอณคั้ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร							
	14	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (44ต้น)	138	-	6,072	-	
	8	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,397	-	11,176	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,150	-	12,900	-	
	2	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,117	-	2,234	-	
						32,382	-	
6	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวมไล่น้ำแยกโรงงานไทยฟู้ด ปริมาณงาน 12 กิโลเมตร							
	1	กม.	ประเภทต้นไม้ โลง (8ต้น)	167	-	1,336	-	
	6	กม.	ประเภทต้นไม้ เบบาง	1,677	-	10,062	-	
	4	กม.	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	2,580	-	10,320	-	
	1	กม.	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1,117	-	1,117	-	
						22,835	-	
รวมทั้งสิ้น 6 รายการ						220,817	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผ.ศ. ชัยมา ชัย

(นางสาวรจนา ชีวี)

