

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว

เลขที่ จ.(พร.)010/2562

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายยศพัทธ์ บัวบุตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ขอ.32/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสายันต์ ส่งบุญ อยู่บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 1 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนดซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไล่นบ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองชีแรดรวมไล่นแยกบ้านหนองลาน รางหัวปริมาณงาน 45 กิโลเมตรเป็นเงิน 47,013.00 บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกวียน บ้านหนองซอนผึ้ง บ้านหัววังปริมาณงาน 30 กิโลเมตร เป็นเงิน 30,965.00 บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวมไล่นแยกโรงงานไทยฟูดปริมาณงาน 12 กิโลเมตรเป็นเงิน 21,894.00 บาท

รวม 3 รายการ เป็นเงิน 99,872.00 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,872.00 บาท

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้


ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.2 แผนผังงานตัดต้นไม้

นายยศพัทธ์ บัวบุตร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ความใดในการแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นเงิน 4,994.00 บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,872.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 โดยจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

5.2 การชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะชำระ 100% ภายในงวดเดียว

ข้อ 6 การส่งมอบงาน


6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏ ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้น พร้อมส่งมอบงานงวดต่อไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางส่วนไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

นายสมศักดิ์ คุ้มสุข



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควรผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินใดๆ อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อนี้ นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย


ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นแก่ ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ลงชื่อ ๒๕/๖



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่จะต้องยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงิน ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง .

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการทำนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12 ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายแก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ข้อ 13 การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

นายสมศักดิ์ ๕๔๔



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 16 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่ ที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


(นายสำนัตต์ ส่งบุญ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายณพลสิทธิ์ เจริญยานนท์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายประสงค์ เจริญตาม)




หมายเหตุ ผู้รับเหมาสามารถขออนุมัติคืนเงินประกันหลังจากเบิกเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 45 วัน

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5155

เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 29

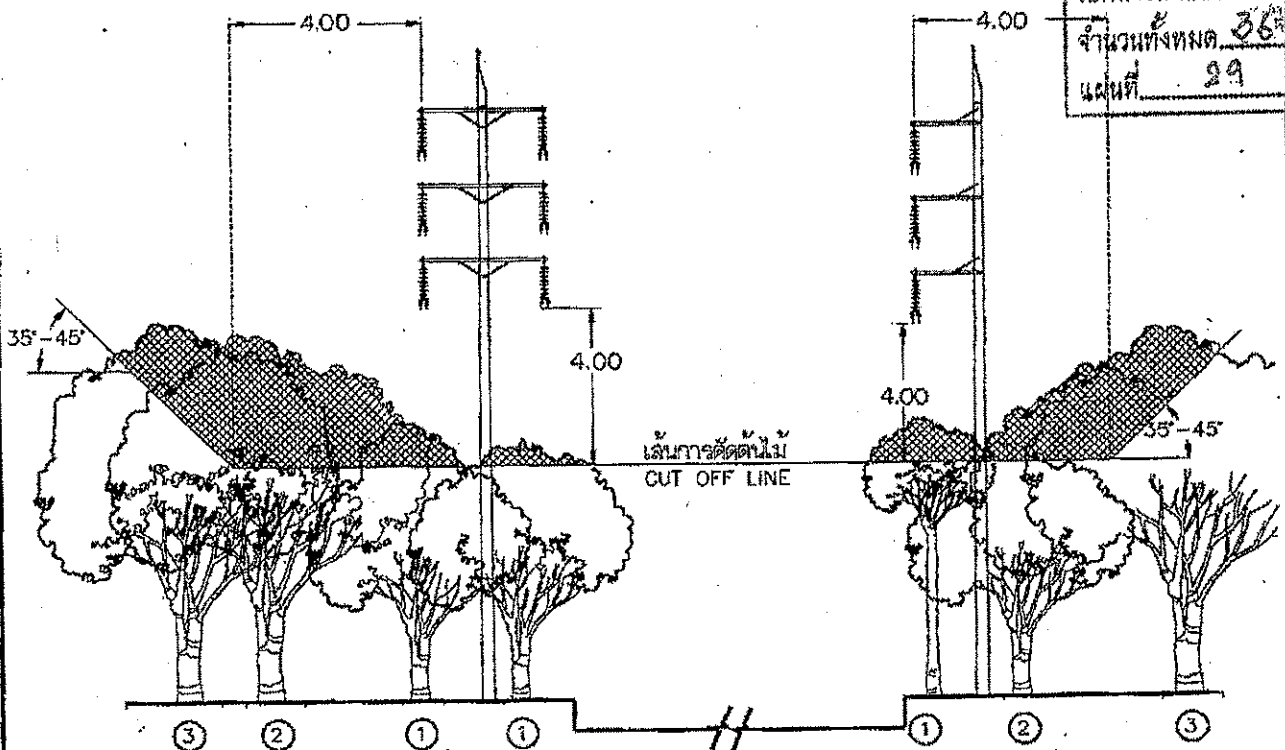

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE FROM CONDUCTOR	ระยะห่างน้อยสุด (ม.) MINIMUM CLEARANCE IN (m)	หมายเหตุ NOTE
ถึงส่วนบนของต้นไม้ TO TOP OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ACCORDING TO POSITION ① & ②
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ③ ACCORDING TO POSITION ③

หมายเหตุ

NOTE

กรณีมีระบบอื่นใต้สายล้อย ให้พิจารณาระยะห่าง
การตัดต้นไม้ ตามแบบเลขที่ S02-015/18070
การประกอบเลขที่ 86031 ด้วย

IF HAVE OTHER SYSTEMS UNDER TRANSMISSION LINE,
THE CLEARANCE OF TREE TRIMMING SHALL BE CONSIDERED
ACCORDING TO DWG.NO. S02-015/18070 (ASSEMBLY No.8603) ALSO.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือ ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน วิฑูรย์ ชื่นเพราะ	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ
ผู้สำรวจ	การตัดต้นไม้	เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ค. 59
วิศวกร	สำหรับแนวสายล้อย 115 KV	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก	TREE TRIMMING	มีติดเป็น
ผู้อำนวยการกอง	FOR 115 KV LINE	มาตรฐาน NOT TO SCALE
ผู้อำนวยการฝ่าย		แบบเลขที่ SA1-015/39008
รองผู้ว่าการ		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
ผู้พิมพ์		


15 ก.ค. 2539

ดงอาร์ท อังปน


ต้นไม้

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.


เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
ใบที่ 30

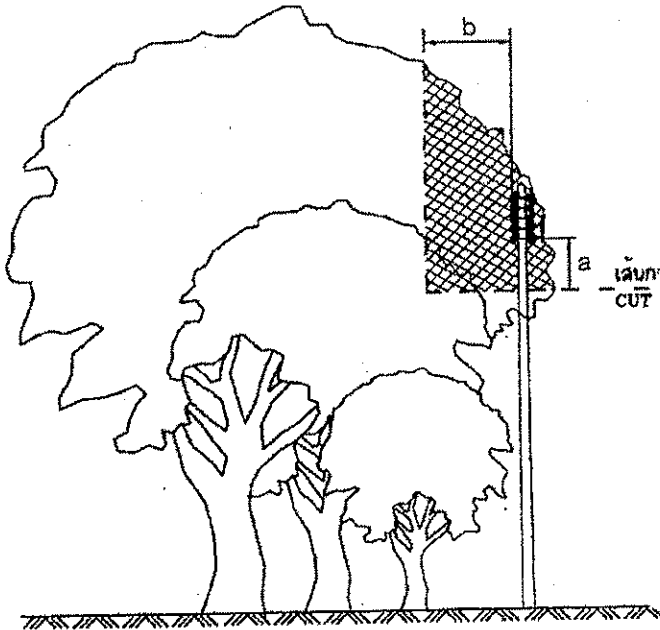

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ หรือสายพันรวม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

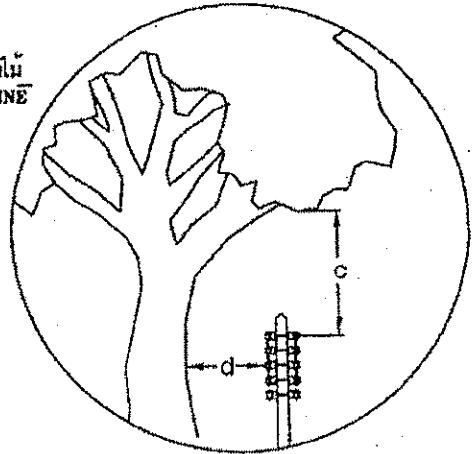

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่าง
ระหว่างเสาน้อยกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

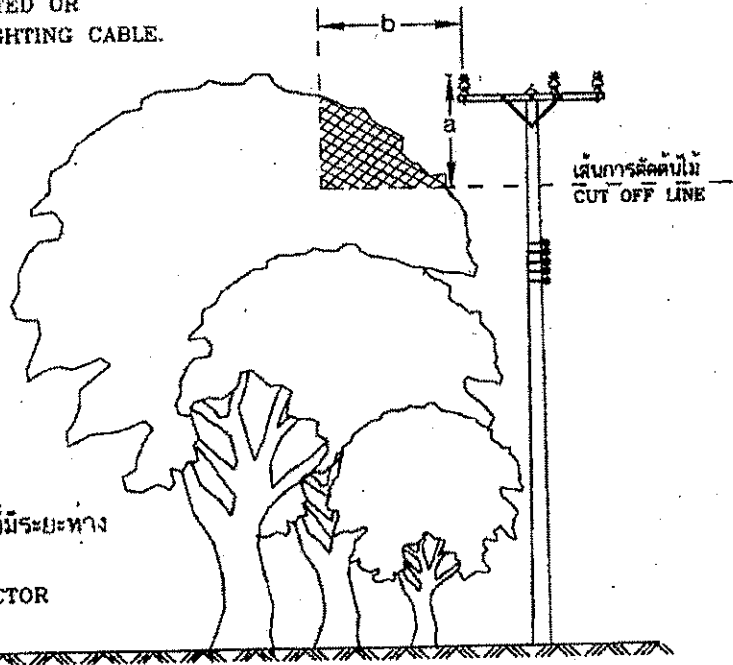



กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 20 ธ.ค. 2552	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 นักแบบวันที่
รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มีมติเป็น... มีมติเมื่อ... มาตราส่วน... 1:250
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-016/22014 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

20 ธ.ค. 2552

สงวนสิทธิ์ (สงวน)


ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8603
ASSEMBLY NO.

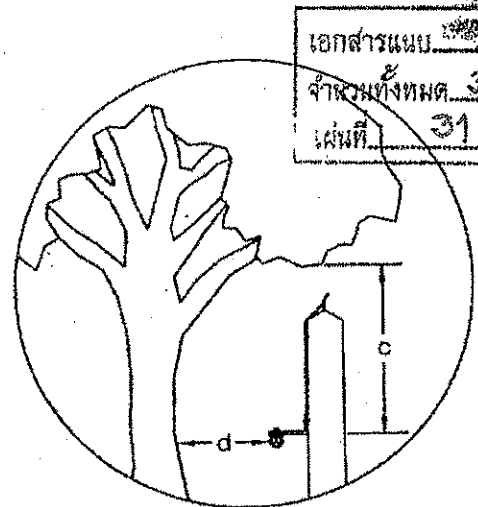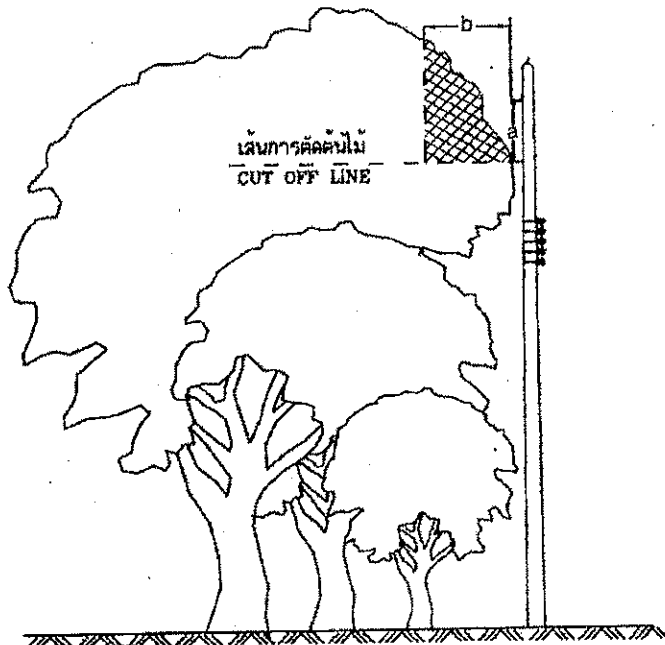

เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 31

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

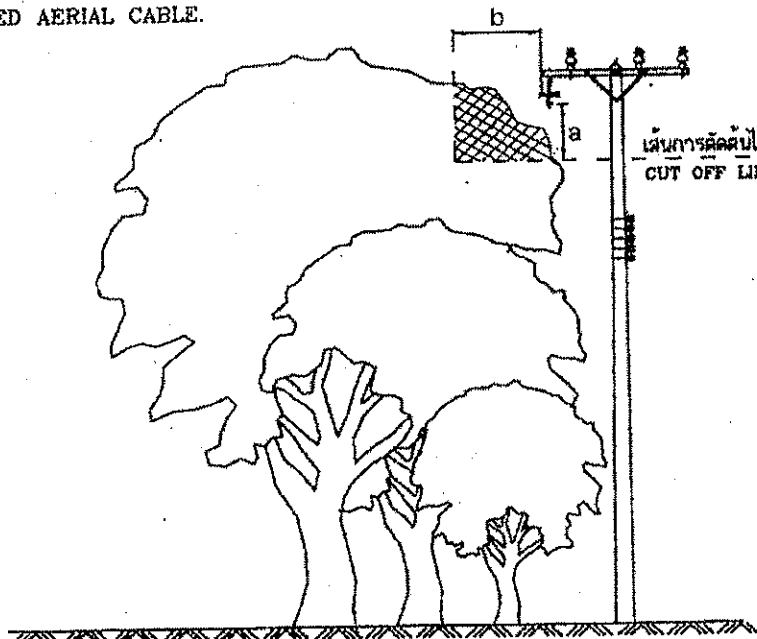

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ร02-015/18970 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11.11.2552
ผู้สำรวจ	20.11.2552	ฉบับวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร...
หัวหน้าแผนก	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มาตราส่วน... 1:125
ผู้อำนวยการกอง		แบบเลขที่ SA2-015/52014
ผู้อำนวยการฝ่าย		แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น
รองผู้อำนวยการฝ่าย		

ลายเซ็นต์ 2552

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 32

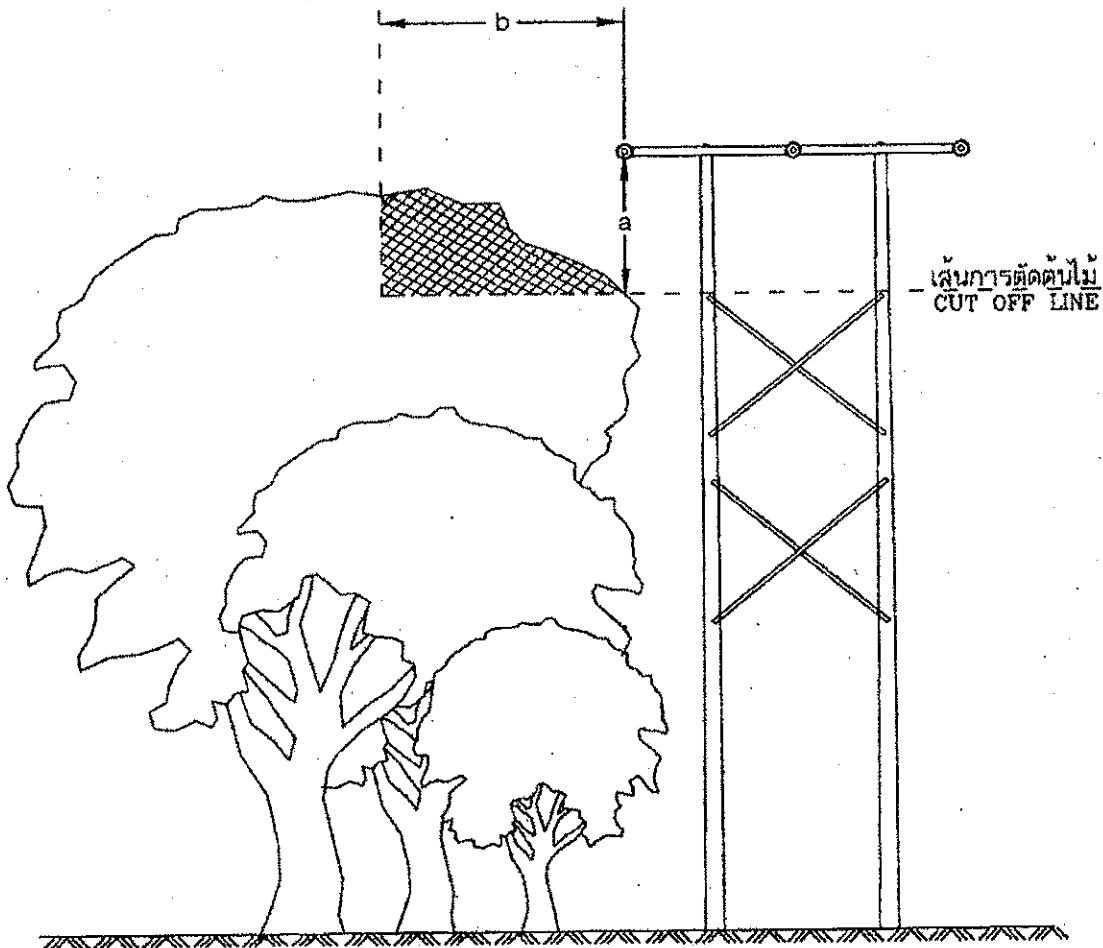

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาดั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 1-0-ส.ก.-2552	เขียนเสร็จวันที่ 11. ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่
รองผู้อำนวยการฝ่าย..... หัวหน้าแผนก.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร... มาตราส่วน... 1:125
รองผู้อำนวยการฝ่าย..... หัวหน้าแผนก.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ส.ก. 406 ส.ก. 406

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

เอกสารแนบ 36 แผ่น
จำนวนทั้งหมด 33

ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพฤษชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN < 100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเต็มพิกัดดีเกลือ

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 20 ส.ค. 2552 การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่
รองผู้อำนวยการฝ่าย..... พัฒนาระบบ.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มีติดเป็น... มีจุดเมตร... มาตราส่วน... 1:125 แบบเลขที่ SA2-015/530M แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

20 ส.ค. 2552

กฤษณะ ส. ๒๕

ต้นฉบับ


ผังงาน เลขที่ ๔ โลว์ ฟีดเดอร์ ๑ ท้าะกา ๒ ระยะทาง ๔๕ กม.

๑. เบาบาง ๑๖ กม.

๒. ปานกลาง ๕ กม.

๓. โล่ง ๒๑ กม.

๔. แรงต้านอกไลน์ ๓ กม.

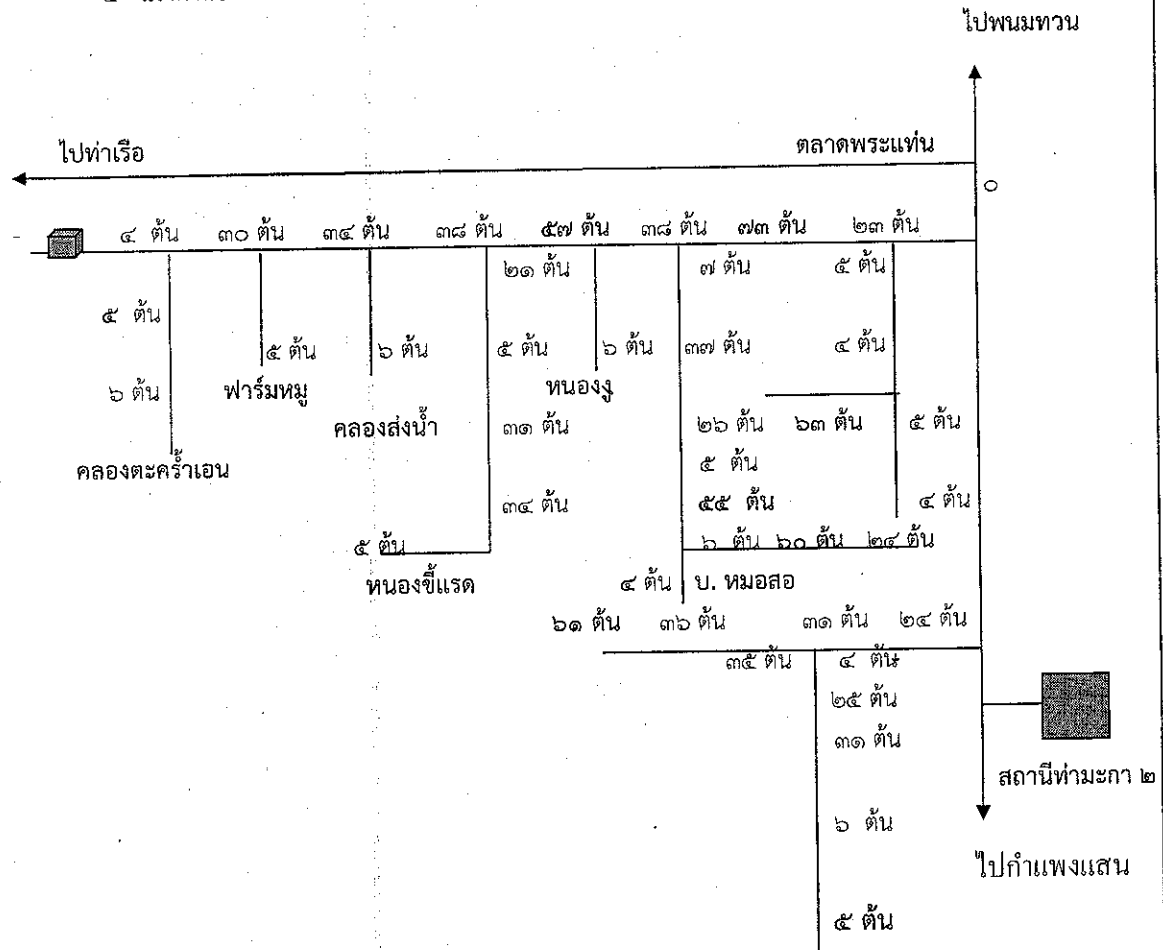


บ.ร.างหว่า

จ่ายไฟจากสถานี ท้าะกา ๒ ฟีดเดอร์ ๑ รหัสอุปกรณ์ต้นทาง TMU ๐๒

กฟช. / กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้เขียน	กฟฟ.ท่าเรือ. ผังงานติดตั้งไม้ โกลี FI ท้าะกา 2 สามแยกตลาด พระแท่น ถึงบ้านตะคร้ำเอน บ้านท่าโป่ง หมอสู บ้านไร่ บ้านหนองงู บ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยก แรงสูง แรงต่ำ	
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ถึกเจริญ		แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก		เขียนเสร็จ
ผู้จัดการ		วันที่ 18 ธ.ค. 2562
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1..แผ่น

สายส่ง ๑๖ กม.



ต้นฉบับ


ผังเลขที่ ๕ งานตัดต้นไม้ ไลน์ ฟีดเดอร์ ๓ท่ามะกา ๒ ระยะทาง ๓๐ กม.

๑. เบาบาง ๙ กม.

๒. ปานกลาง ๕ กม.

๓. โลง ๑๔ กม.


นอกไลน์ ๒ กม.

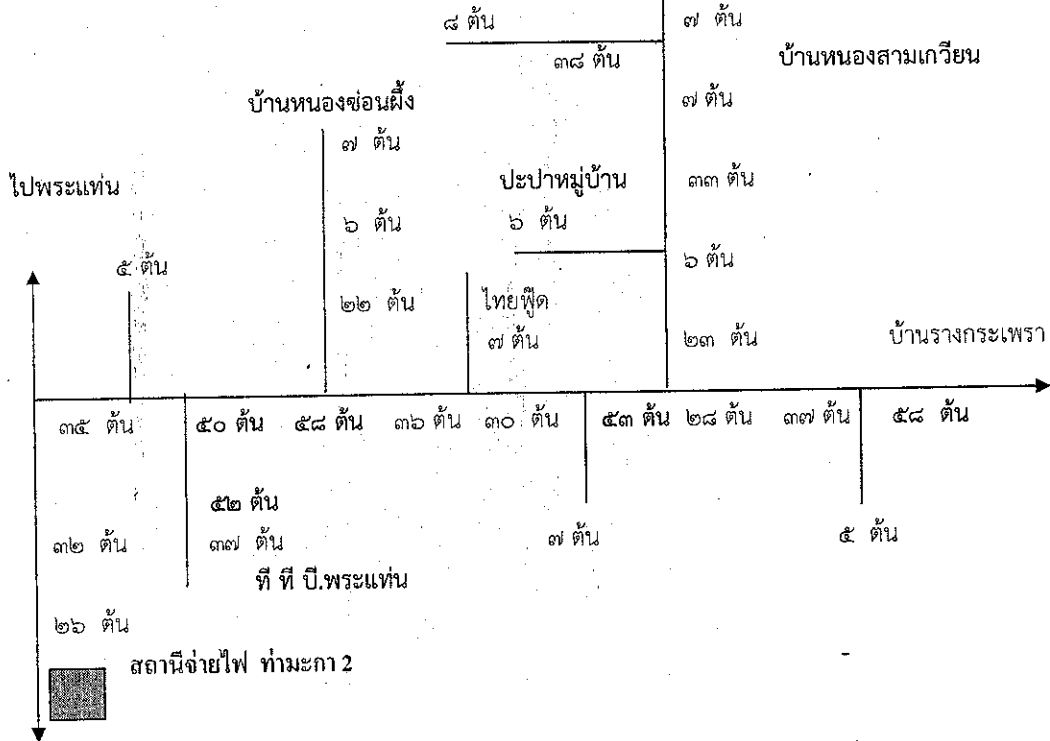

จ่ายไฟจากสถานี ท่ามะกา 2 ฟีดเดอร์ 3 รหัสอุปกรณ์ต้นทาง TMU -๐๓

กฟช./กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้เขียน	กฟช.ท่าเรือ.	แก้ไขแบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ธิกิจรัฐ		
หัวหน้าแผนก	ผังงานตัดต้นไม้ ไลน์ F3 ท่ามะกา 2 บ้านหนอง ลานพระแท่น ถึง เขตติดต่อ บ้านบ่อสุวรรณ ไลน์แยกบ้านหนองสามเกวียน แยก บ้านหนอง ซอณผึ้ง บ้านห้วยวัง รวมแรงสูง แรงต่ำ	เขียนเสร็จ
ผู้จัดการ		วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ .1 ของจำนวน...1...แผ่น

ลายเซ็น ๑๘/๖



ต้นฉบับ

แผนผังงานที่ 6 งานตัดต้นไม้ โล้น 115 เครวี สถานีพนมทวน .

งานตัดต้นไม้ โล้น 115 เครวี.

นอกโล้นแรงต่ำ

๘ ต้น
๑๕ ต้น
๕๒ ต้น
๓๒ ต้น
๓๗ ต้น
๒๒ ต้น
๒๗ ต้น
๓๑ ต้น
๓๑ ต้น
๒๗ ต้น


ไปพนมทวน

โรงงานไทยฟู้ด



๕๕ ต้น ๖๔ ต้น

สถานีท่ามะกา 2




ไปกำแพงแสน

ไปกำแพงแสนจ่ายไฟจากสถานี พนมทวน ฟีดเดอร์ 115 เครวี. รหัสอุปกรณ์ต้นทาง สถานีพนมทวน

กฟช./กฟส. ทำเรือ.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)		
ผู้เขียน	กฟฟ.ทำเรือ.	แก้แบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ถังจรรยา		
หัวหน้าแผนก	แผนผังงานตัดต้นไม้ โกล์แนวระบบจำหน่าย	เขียนเสร็จ
ผู้จัดการ	บริเวณ โล้น 115 เครวี.จุดแบ่งเขต ทำเรือ	วันที่ 18 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการกอง	พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2	
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ 1..ของจำนวน..1 แผ่น

สายสิทธิ์ คงนุช



ใบเสนอราคา


รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียน.....ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ระยะทาง 186 วงจร/กม. โดยเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ การ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
1	บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 17 กิโลเมตร					
	ประเภทนอกไลน์ 155 KV แรงสูง 22 KV	5 กม.	1397	6985.00		6985.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	5 กม.	1677	8385.00		8385.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2580	15480.00		15480.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1 กม.	1117	1117.00		1117.00
	รวมเป็นเงิน			31,967.00		31,967.00
2	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวมไลน์แยก บ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้อเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (25 กม.)	82 ต้น	139	11,398.00		11,398.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	15 กม.	1398	20970.00		20970.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	7 กม.	2150	15050.00		15050.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1117	3351.00		3351.00
	รวมเป็นเงิน			50,769.00		50,769.00
3	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยกบ้านพชร ปริมาณงาน 32 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (15 กม.)	31 ต้น	139	4,309.00		4,309.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	10 กม.	1398	13980.00		13980.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	5 กม.	2150	10750.00		10750.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1117	2234.00		2234.00
	รวมเป็นเงิน			31273.00		31273.00

นาย.....



รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
4	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวม ไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รางหั่ว ปริมาณงาน 45 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (21 กม.)	78 ต้น	136	10608.00		10608.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	16 กม.	1395	22320.00		22320.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	5 กม.	2148	10740.00		10740.50
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1115	3345.00		3345.00
	รวมเป็นเงิน			47013.00		47013.00
5	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนอง สามเกวียน บ้านหนองซ่อนผึ้ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (14 กม.)	40 ต้น	136	5440.00		5440.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	9 กม.	1395	12555.00		12555.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	5 กม.	2148	10740.00		10740.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1115	2230.00		2230.00
	รวมเป็นเงิน			30965.00		30965.00
6	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวม ไลน์แยกโรงงานไทยฟู้ด ปริมาณงาน 12 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (1 กม.)	8 ต้น	165	1320.00		1320.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	7 กม.	1675	11725.00		11725.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	3 กม.	2578	7734.00		7734.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1 กม.	1115	1115.00		1115.00
	รวมเป็นเงิน			21894.00		21894.00
	รวมเป็นเงิน 6 รายการ			213881.00		213881.00

หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ ในการจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย

ข้าพเจ้าขอเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี้ โดยขอรับรองคุณภาพในการใช้งานของบริษัทที่เสนอเป็นเวลา 90 วัน
นับจากผู้จ้างได้รับมอบ โดยให้นับวันมอบเป็นวันเริ่มต้น กำหนดยื่นราคา 120 วัน (แต่ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับจากวันที่ครบ
กำหนดส่งของและกำหนดส่งมอบได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างหรือลงในสัญญา

เสนอมา ณ วันที่ 22 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2562

ลงชื่อ... นายสมชาย คุ้มหมื่น





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๑๐๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ

๘๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดำเนินการราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้

เรียน คุณสายันต์ ส่งบุญ

ตามที่ท่านได้ยื่นใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบ
จำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ดังนี้

ที่	รายละเอียด	จำนวน	รวมเป็นเงิน
๑	บริเวณใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวม ไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ	17 กม.	31,967.00
๒	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขต ท่าเรือ,ท่ามะการวมไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน	50 กม.	50,769.00
๓	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพง,แยก บ้านเก่าหลัง แยกบ้านเพชร	32 กม.	31,273.00
๔	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๑ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา ๒ ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้าน ตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวมไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนอง ชี้แตรรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รางหว่า ปริมาณงาน ๔๕ กิโลเมตร	45 กม.	47,013.00
๕	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๓ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา ๒ ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกวียน บ้านหนองซอนผิง บ้านหัววัง	30 กม.	30,965.00
๖	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๑๑๕ เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา ๒ รวมไลน์แยกโรงงานไทยฟูด	12 กม.	21,894.00
(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน 213,881.00

บัดนี้ ได้พิจารณาราคาตามที่ ผู้รับจ้างได้เสนอมาแล้ว ซึ่งเห็นว่าราคานั้นค่อนข้างสูง จึงขอดำเนินการราคาต่ำลง
กว่านี้อีกจะยืดยาวหรือไม่ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

กฟผ.ท่าเรือ
เลขที่รับ 3031
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒

ใบยืนยันราคา

บ้านเลขที่ 8/2 ม.1 ตำบลหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 711120

23 กรกฎาคม 2562

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือได้ขอต่อรองให้ลดราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ข้าเจ้าขอเรียนว่าราคาที่เสนอตามใบเสนอราคาเป็นราคาที่ต่ำแล้วไม่สามารถลดได้ จึงขอยืนยันราคาตามใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 213,881.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ขอแสดงความนับถือ

กมล งาม
(นายสาธิต ส่องบุญ)

- ☒ กฟผ. ☐ กฟอ. ☐ กฟบ.
- ☐ อุตสาหกรรม ☐ ทบ. ☐ ...
- ☐ ...
- ☐ ...
- ☒ เมื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว


(นายสาธิต ส่องบุญ)
รองก.กฟผ.ท่าเรือ
๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7105 01096 53 0

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สายันต์ ส่องบุญ



Name Mr. Sayan

Last name Songboon

เกิดวันที่ 2 ธ.ค. 2509

Date of Birth 2 Dec. 1966

ที่อยู 8/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

3 ธ.ค. 2553

วันออกบัตร

1 Dec. 2010

Date of Issue


(นายสมศักดิ์ ส่องบุญ)
ตำแหน่งงานออกบัตร

1 ธ.ค. 2560

วันหมดอายุบัตร

1 Dec. 2017

Date of Expiry

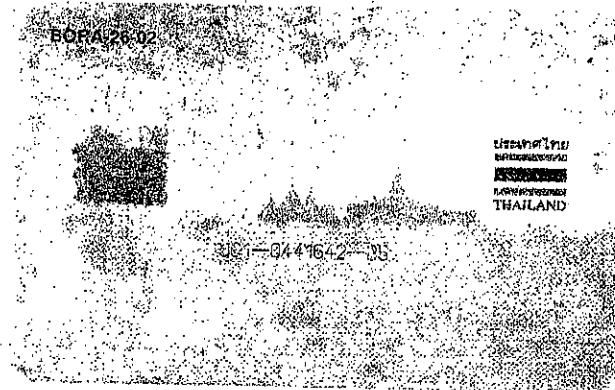

สายันต์ ส่องบุญ
สายันต์ ส่องบุญ

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 7105-030350-4	สำนักทะเบียน อำเภอท่ามะกา	
รายการที่อยู่ 8/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 16 มีนาคม 2535		
ลงชื่อ (นางธนพร บวรพัฒนวงศ์)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 พฤศจิกายน 2543		

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 7105-030350-4	ลำดับที่ 1
ชื่อ นายสายันต์ สุ่มภู	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-7105-01096-53-0	สถานภาพ โสด	เกิดเมื่อ 2 ต.ค. 2509
นางสาวสุภาวดี ชื่อ แจ่ม	3-7105-01096-51-3	สัญชาติ ไทย
บุตรชายชื่อ ชื่อ แจ่ม	3-7105-01096-50-5	สัญชาติ ไทย
*หมายเหตุฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน
เข้ามาอาศัยในบ้านนี้เมื่อ 16 มี.ค. 2535		(นางธนพร บวรพัฒนวงศ์)
* ปีที่		นายทะเบียน

สายันต์ สุ่มภู
สายันต์ สุ่มภู