

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราว
เลขที่ จ.(ทร.)011/2562

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายยศพัทธ์ บัวบุตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ขอ.32/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับนางสาวรจนา ชีวี อยู่บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 2 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนดซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

- บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วงรวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 17 กิโลเมตร เป็นเงิน 31,933.00 บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเตอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวมไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรดสี่แยกไฟแดงท่าเรือหน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร เป็นเงิน 50,637.00 บาท

- บริเวณช่วงไลน์ฟีดเตอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยกบ้านพชรปริมาณงาน 20 กิโลเมตร เป็นเงิน 31,198.00 บาท

รวม 3 รายการ เป็นเงิน 113,768.00 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,768.00 บาท

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน


1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.2 แผนผังงานตัดต้นไม้



๑.๕ ๓๐๓ ๕๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ความใดในการแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นเงิน 5,689.00 บาท (ห้าพันหกร้อยแปดสิบเก้า บาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5 ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,768.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 โดยจะจ่ายค่าจ้างให้เมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

5.2 การชำระค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะชำระ 100% ภายในงวดเดียว

ข้อ 6 การส่งมอบงาน


6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏ ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้น พร้อมส่งมอบงานงวดต่อไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางส่วนไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3



พ. ๒ ๒๐๒๓ ๖๕

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควรผู้ว่าจ้าง จะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะ ดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็น ว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินใดๆ อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อนี้ นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม สัญญา

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่จ้างงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีก หอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุก ประการ

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงาน ของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทำการ จ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ ตามอัตราค่าจ้าง และ กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตาม สัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเท่าใด ผู้รับจ้าง จะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบ เรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นแก่ ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน



๒๖.๐๖.๖๐๒๓

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่จะต้องยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงิน ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดำเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการทำนั้นๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12 ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายแก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อ 13 การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดการสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



พ. ๑๖ ๒๐๑๖

๕๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในสัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 16 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่ ที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรจนา ชีวี)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพนพลธิ์ เวชตริยานนท์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายประสงค์ เจสตาคม)



หมายเหตุ ผู้รับเหมาสามารถขออนุมัติคืนเงินประกันหลังจากเบิกเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 45 วัน


ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO.

5155

เอกสารแนบ

จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 29

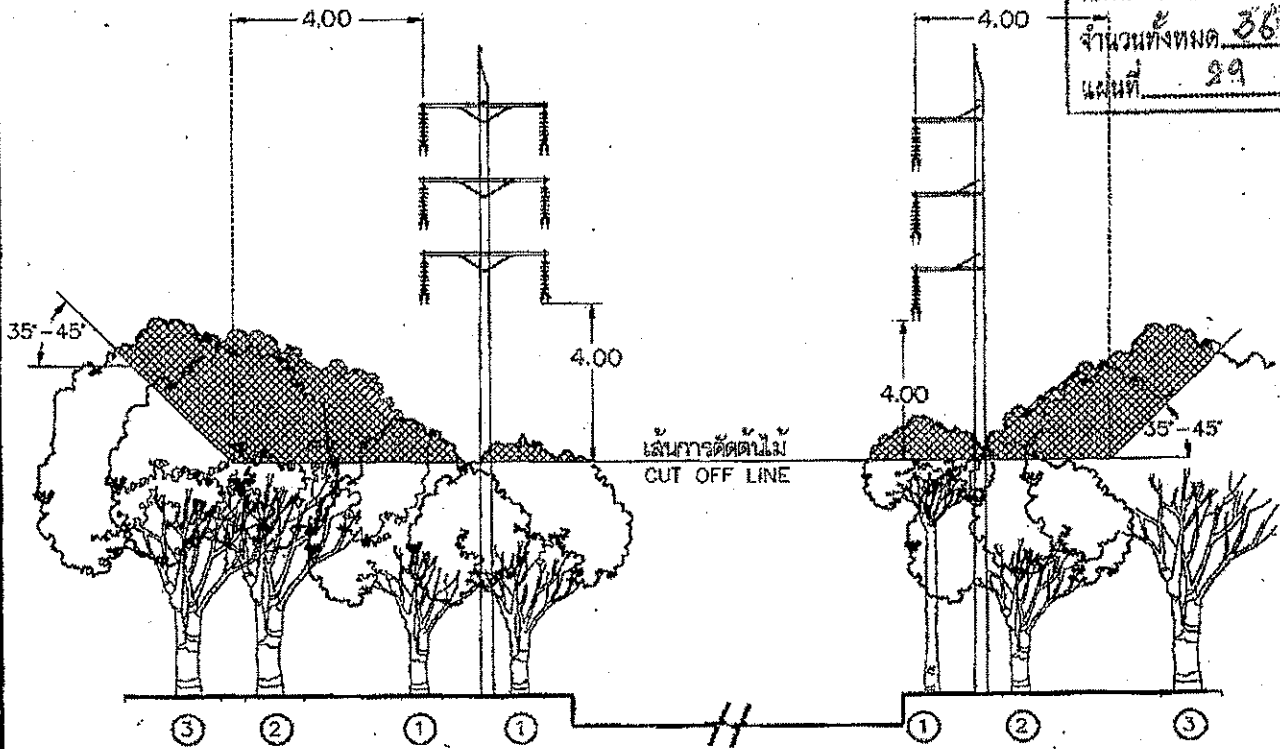

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE FROM CONDUCTOR	ระยะห่างน้อยสุด (ม.) MINIMUM CLEARANCE IN (m)	หมายเหตุ NOTE
ถึงด้านบนของต้นไม้ TO TOP OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ACCORDING TO POSITION ① & ②
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ③ ACCORDING TO POSITION ③

หมายเหตุ

NOTE

กรณีมีระบบอื่นใดไลน์สายส่ง ให้พิจารณาระยะห่าง
การตัดต้นไม้ ตามแบบเลขที่ SD2-015/18070
การประกอบเลขที่ 8603) ด้วย

IF HAVE OTHER SYSTEMS, UNDER TRANSMISSION LINE,
THE CLEARANCE OF TREE TRIMMING SHALL BE CONSIDERED
ACCORDING TO DWG. NO. SD2-015/18070 (ASSEMBLY No. 8603) ALSO.



กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบ ถูกตามโดยแบบ
ผู้เขียน วิศวกร ชัยพร ผู้สำรวจ วิศวกร ชัยพร ผู้ควบคุมงาน วิศวกร ชัยพร ผู้อำนวยการกอง วิศวกร ชัยพร ผู้อำนวยการฝ่าย วิศวกร ชัยพร	ผู้ว่าการ วิศวกร ชัยพร	เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ค. 39 แก้ไขวันที่ วิธีเป็น 1:1 มาตราส่วน NOT TO SCALE
รองผู้ว่าการ แผนกไฟฟ้า	การตัดต้นไม้ สำหรับแรงดันสายส่ง 115 kV TREE TRIMMING FOR 115 kV LINE	แบบเลขที่ SA1-015/39009 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

15 ก.ค. 2539


26. 6. 50 22

การประกอบเลขที่ 8603
ASSEMBLY NO.

เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
วันที่ 30

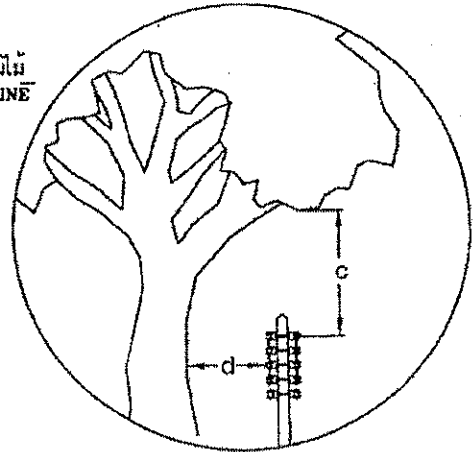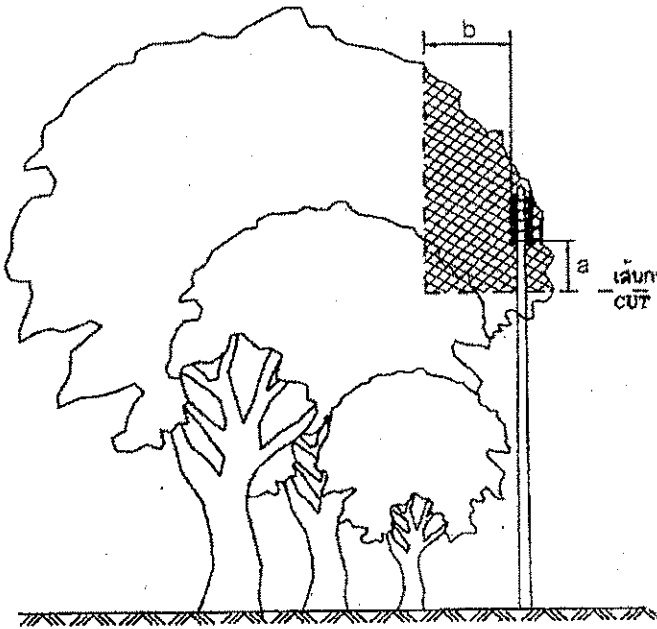


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ หรือสายพันรวม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

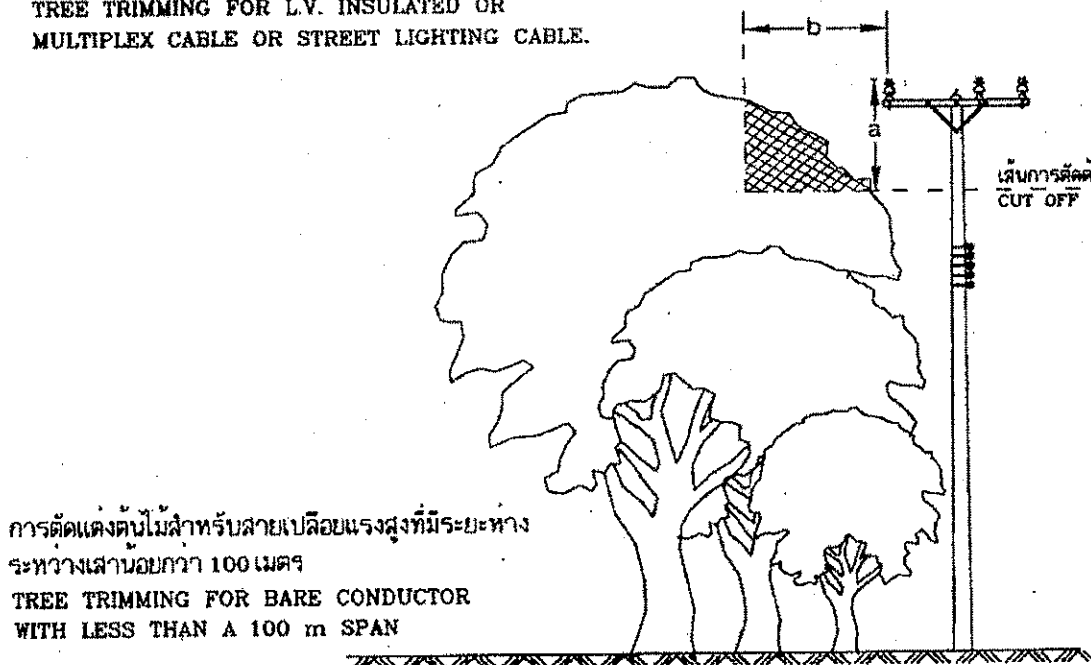


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทาง
ระหว่างเสาน้อยกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 20.3.2552	เขียนเสร็จวันที่ 11.3.2552 แก้แบบวันที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้า	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น ... มิลลิเมตร มาตราส่วน ... 1:125
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 1. ของจำนวน 4. แผ่น




ต้นฉบับ


การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

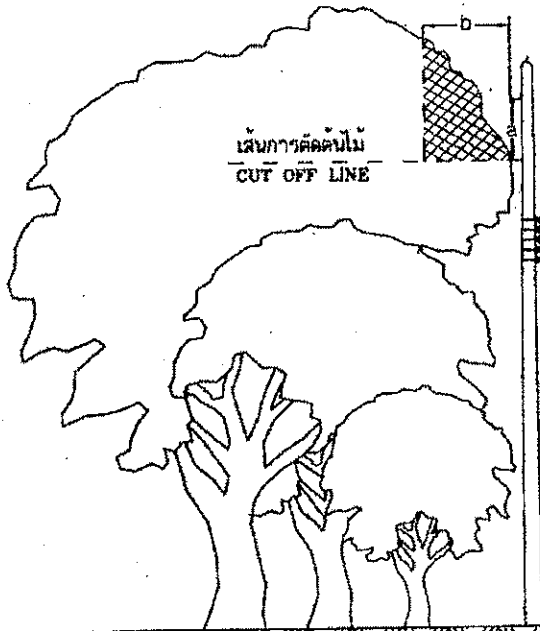

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายทวนวนเต็มพิกัดเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

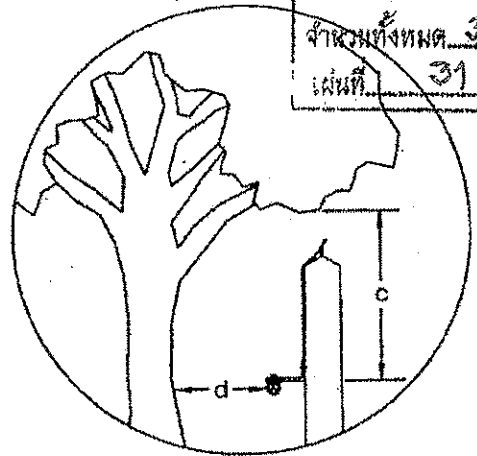


เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 31

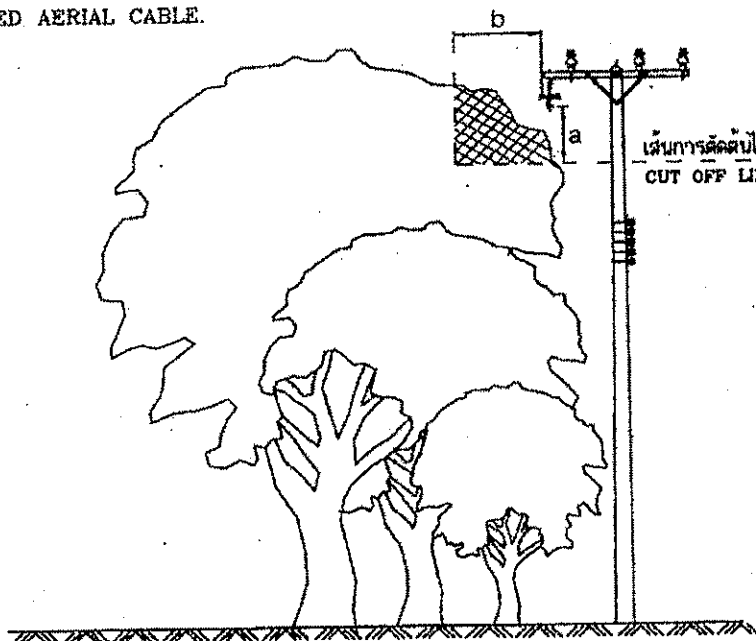

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายทวนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11. ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	20 ส.ค. 2552	แนบแบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น ... มิลลิเมตร
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน ... 1:125
ผู้อำนวยการกอง		แบบเลขที่ SA2-015/52014
ผู้อำนวยการฝ่าย	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น
รองผู้อำนวยการฝ่าย		
พนักงาน		

10 ส.ค. 2552




น. 6 5/10901 5/2

ต้นฉบับ

การประกอบเลขที่ 8 6 0 3
ASSEMBLY NO.

เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 32

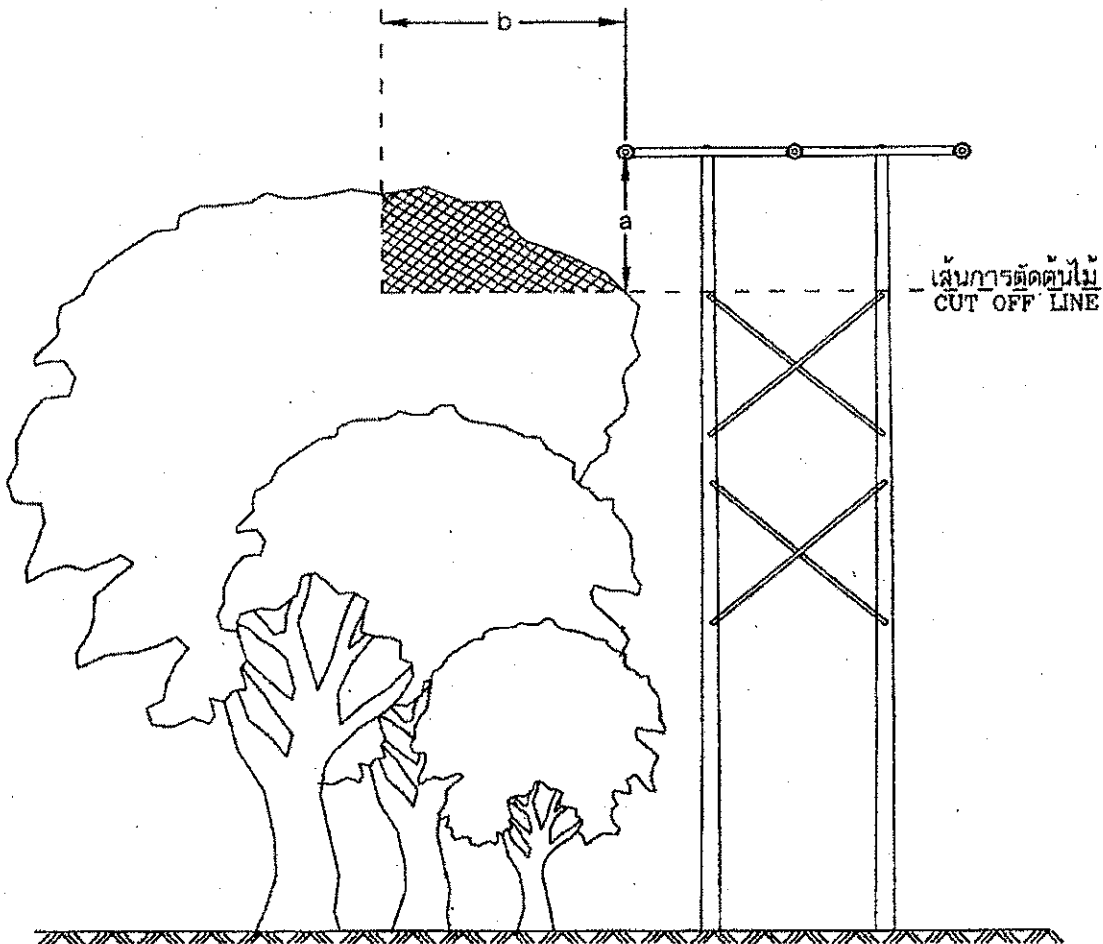

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเบ็ดื้อยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ สอ 2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11.8.2552
ผู้สำรวจ	2-0-ส.ก. 2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น ... มิลลิเมตร
หัวหน้าแผนก	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มาตราส่วน ... 1:125
ผู้อำนวยการกอง		แบบเลขที่ SA2-015/52014
ผู้อำนวยการฝ่าย		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น
รองผู้อำนวยการกอง		

น. ๑๖ ธ.ค. ๕๖

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 8 6 0 3

เอกสารแนบ
จำนวนทั้งหมด 36 แผ่น
แผ่นที่ 33

ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพืชนานาชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN < 100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มทึด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเต็มทึดตีเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย		ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน.....	ผู้ว่าการ.....	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ.....		แก้แบบวันที่
วิศวกร.....	การจัดการพืชนานาชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มีมติเป็น... มีมติเมื่อ.....
หัวหน้าแผนก.....		มาตรฐาน..... 1:125.....
ผู้อำนวยการกอง.....		
ผู้อำนวยการฝ่าย.....		
รองผู้อำนวยการฝ่าย.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
พัฒนาระบบ.....		แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

20 ส.ค. 2552



พ.ศ. 2552

ต้นฉบับ

ผังเลขที่ ๑ งานติดตั้งไม้ไผ่ ๑๑๕ เค.วี TMK 2YB-01
 เบบาง ๑๑๕ เค.วี. ๕ กม.
 ปานกลาง ๑๑๕ เค.วี. ๖ กม.
 เบบาง ๒๒ เค.วี. ๕ กม.
 นอกไลน์แรงต่ำ ๑ กม

จุดแบ่งเขตทำเรือ - ท่าม่วง

บ้านหนองรี
แรงต่ำ.

๓๖ ตัน
๒๒ เค.วี.

๓๘ ตัน
๒๒ เค.วี.

๓๐ ตัน
๒๒ เค.วี.

๓๑ ตัน
๒๒ เค.วี.

๓๑ ตัน
๒๒ เค.วี.

๓๑ ตัน
๒๒ เค.วี.

จุดแบ่งเขตทำเรือ-ท่ามะกา

จ่ายไฟจากสถานี.ท่ามะกา .. พิคเตอร์ ๑๑๕..เค.วี..... รหัสอุปกรณ์ต้นทาง

ไปท่าม่วง

โรงพักทำเรือ

๒๒ เค.วี.

๓๕ ตัน

๓๓ ตัน

๒๒ เค.วี. ประปา ชลประทาน

๓๗ ตัน

๓๗ ตัน

ไปท่ามะกา

สถานีท่ามะกา

กฟภ./กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้เขียน	กฟภ..ท่าเรือ.	แก้แบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ถึกเจริญ	แผนผังงานติดตั้งไม้ไผ่ได้ไลน์ 115 เค.วี. ตั้งแต่ เขตติดต่อ ท่าเรือท่ามะกา-เขตติดต่อท่าเรือ ท่า ม่วง รวมไลน์ 22 เค.วี.นอกไลน์ แยก แรงสูง แรงต่ำ	เขียนเสร็จ
หัวหน้าแผนก		วันที่ 18 มิ.ย 2562
ผู้จัดการ		
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ .1 ของจำนวน .1 แผ่น




๑๖.๖.๖๖ ๖๖

ถนนบบ


แผนผัง ที่ ๒

งานตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 8 สถานีท่าม่วง

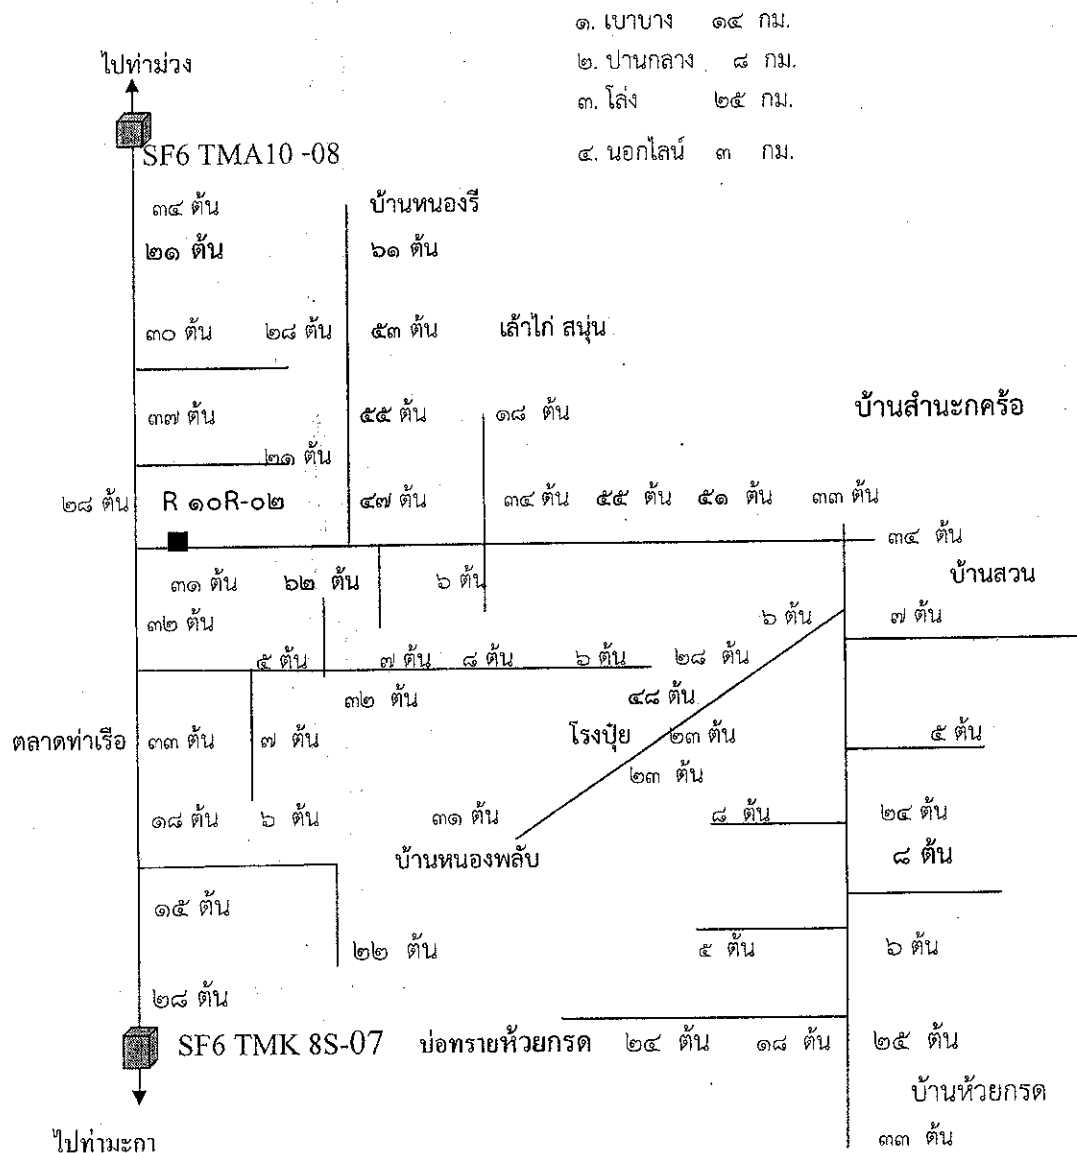

จ่ายไฟจากสถานีฯ ท่าม่วง ฟีดเดอร์ 8 รหัสอุปกรณ์ต้นทาง TMA 10S- 08

กฟผ./ กฟส. ท่าเรือ. เขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้เขียน	กฟผ.ท่าเรือ. แผนผังงานตัดต้นไม้ ไลน์ F8 สถานีท่าม่วง ตั้งแต่แบ่งเขตท่าเรือท่าม่วง – จุดแบ่งเขต ท่าเรือ ท่า มะกา ร่วมไลน์ แยกบ้านหนองรี บ้าน สำนักรื้อ บ้านห้วยกรด บ้านวังศาลา ถึงหน้า วัด ตะคร้ำเอน	แก้แบบวันที่
ผู้สำรวจ นายไพฑูรย์ ถึกจรรยา		เขียนเสร็จ
หัวหน้าแผนก		วันที่ 18 ธ.ย. 2562
ผู้จัดการ		
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ ..1 ของจำนวน ..1 ..แผ่น



น. ๔ รจก ๕๖

ต้นฉบับ


ใบเสนอราคา

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียน.....ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนเอกชนติดตั้งไม้ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ระยะทาง 186 วงจร/กม. โดยเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการ การ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
1	บริเวณใต้ไลน์ 115 เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวมไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ ปริมาณงาน 17 กิโลเมตร					
	ประเภทนอกไลน์ 155 KV แรงสูง- 22 KV	5 กม.	1,395-	6,975.00		6,975.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	5 กม.	1,675-	8,375.00		8,375.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	6 กม.	2,578-	15,468.00		15,468.00
	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1 กม.	1115 -	1,115.00		1115.00
	รวมเป็นเงิน			31,933		31,933.00
2	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเตอร์ 8 สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะการวมไลน์แยก บ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สี่แยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้ำเอน ปริมาณงาน 50 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (25 กม.)	82 ต้น	138 -	11,316.00		11,316.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	15 กม.	1396-	20,940.00		20,940.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	7 กม.	2148-	15,036.00		15,036.00
	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1115 -	3,345.00		3,345.00
	รวมเป็นเงิน			50,637		50,637.00
3	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเตอร์ 8 ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพ่ง,แยกบ้านเก่าหลัง แยกบ้านพชร ปริมาณงาน 32 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (15 กม.)	31 ต้น	138 -	4,278.00		4,278.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	10 กม.	1395-	13,950.00		13,950.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	5 กม.	2148-	10,740.00		10,740.00
	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1115 -	2,230.00		2,230.00
	รวมเป็นเงิน			31,198.00		31,198.00



พ. 6 ร.๑๓๓ ๕๖๕

ต้นฉบับ

-2-

รายการ ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	ราคารวม		
				ราคาสินค้า/บริการ (บาท) (1)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (บาท) (2)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท) (1)+(2)
4	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 1 สถานีจ่ายไฟฟ้าหมะกา 2 ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้านตรงข้ามหน้าวัดตะคร้ำเอน รวม ไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนองขี้แรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รวงหว่า ปริมาณงาน 45 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (21 กม.)	78 ต้น	138 -	10,764.00		10,764.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	16 กม.	1397 -	22,352.00		22,352.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	5 กม.	2150 -	10,750.00		10,750.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	3 กม.	1117 -	3,351.00		3,351.00
	รวมเป็นเงิน			47,217.00		47,217.00
5	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 3 สถานีจ่ายไฟฟ้าหมะกา 2 ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนอง สามเกวียน บ้านหนองซ่อนผึ้ง บ้านหัววัง ปริมาณงาน 30 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (14 กม.)	40 ต้น	138 -	5,520.00		5,520.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	9 กม.	1397 -	12,573.00		12,573.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	5 กม.	2150 -	10,750.00		10,750.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	2 กม.	1117 -	2,234.00		2,234.00
	รวมเป็นเงิน			31,077.00		31,077.00
6	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ 115 เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา 2 รวม ไลน์แยกโรงงานไทยฟู้ด ปริมาณงาน 12 กิโลเมตร					
	ประเภทต้นไม้ โลง (1 กม.)	8 ต้น	167 -	1,336.00		1,336.00
	ประเภทต้นไม้ เบบาง	7 กม.	1677 -	11,739.00		11,739.00
	ประเภทต้นไม้ ปานกลาง	3 กม.	2580 -	7,740.00		7,740.00
	แรงดันนอกไลน์แรงสูง เบบาง	1 กม.	1117 -	1,117.00		1,117.00
	รวมเป็นเงิน			21,932.00		21,932.00
	รวมเป็นเงิน 6 รายการ			213,994.00		213,994.00

หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ ในการจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย


ข้าพเจ้าขอเสนอราคาตามรายการข้างต้นนี้ โดยขอรับรองคุณภาพในการใช้งานของบริษัทที่เสนอเป็นเวลา 90 วัน

นับจากผู้จ้างได้รับมอบ โดยให้นับวันมอบเป็นวันเริ่มต้น กำหนดยื่นราคา 120 วัน (แต่ไม่น้อยกว่า 60 วัน) นับจากวันที่ครบ

กำหนดส่งของและกำหนดส่งมอบได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างหรือลงในสัญญา

เสนอมา ณ วันที่ 22 เดือน 7 พ.ศ. 62

ลงชื่อ น. 6 ร. ท. ช. วั

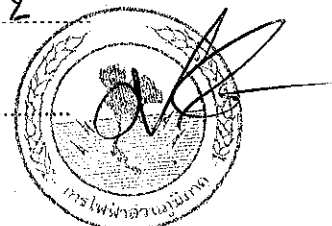

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๑๐๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ

๘๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังศาลา

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดำเนินการราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้

เรียน คุณรจนา ชีวี

ตามที่ท่านได้ยื่นใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสนอราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบ
จำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ดังนี้

ที่	รายละเอียด	จำนวน	รวมเป็นเงิน
๑	บริเวณใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี. ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ,ท่ามะกา ถึง เขตติดต่อท่าเรือ,ท่าม่วง รวม ไลน์แยกแรงสูงแรงต่ำ	17 กม.	31,933.00
๒	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่าม่วง ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าม่วง,ท่าเรือ ถึง จุดแบ่งเขต ท่าเรือ,ท่ามะการวมไลน์แยกบ้านหนองรีบ้านสำนักคร้อ บ้านห้วยกรด สีแยกไฟแดงท่าเรือ หน้าวัดตะคร้อเอน	50 กม.	50,637.00
๓	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๘ ตั้งแต่แยกบ้านครัวทองท่ามะกา ถึง ไลน์แยกบ้านหนองตาแพง,แยก บ้านเก่าหลัง แยกบ้านเพชร	32 กม.	31,198.00
๔	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๑ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา ๒ ตั้งแต่สามแยกตลาดพระแท่น ถึง บ้าน ตรงข้ามหน้าวัดตะคร้อเอน รวมไลน์บ้านท่าโป่ง บ้านหมอสอนบ้านไร่ บ้านหนองงูบ้านหนอง ชีแรดรวมไลน์แยกบ้านหนองลาน รามหัว ปริมาณงาน ๔๕ กิโลเมตร	45 กม.	47,217.00
๕	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๓ สถานีจ่ายไฟฟ้าท่ามะกา ๒ ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านหนองลาน ถึง บ้านบ่อสุพรรณ แยกบ้านหนองสามเกวียน บ้านหนองซอนผึ่ง บ้านหัววัง	30 กม.	31,077.00
๖	บริเวณช่วงไลน์ฟีดเดอร์ ๑๑๕ เควี. สถานีจ่ายไฟฟ้าพนมทวน ตั้งแต่จุดแบ่งเขตท่าเรือ พนมทวน ถึง สถานีท่ามะกา ๒ รวมไลน์แยกโรงงานไทยฟูด	12 กม.	21,932.00
(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน 213,994.00

บัดนี้ ได้พิจารณาราคาตามที่ ผู้รับจ้างได้เสนอมาแล้ว ซึ่งเห็นว่าราคานั้นค่อนข้างสูง จึงขอดำเนินการราคาต่ำลง
กว่านี้อีกจะยินดีลดราคาลงให้หรือไม่ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศัพัทธ์ บัวบุตร)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ต้นฉบับ

กฟผ.ท่าเรือ
เลขที่รับ 3030
วันที่ ๒๓.๑๑. ๒๕๖๖

ใบยืนยันราคา

บ้านเลขที่ 111/2 ม.2 ตำบลวังเย็น

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

71000

23 กรกฎาคม 2562

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือได้ขอต่อรองให้ลดราคางานจ้างเหมาตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย ข้าเจ้าขอเรียนว่าราคาที่เสนอตามใบเสนอราคาเป็นราคาที่ต่ำแล้วไม่สามารถลดได้ จึงขอยืนยันราคาตามใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 213,994.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว รสจก ชวี

(นางสาวรจนา ชวี)

☒ กฟผ. ☐ ทบ. ☐ ทบ. ☐ ทบ.

☐ อธิการ ☐ นายก ☐

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อทราบและก่อนปฏิบัติงานต่อไป

☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรรถสิทธิ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟผ.ท่าเรือ

๒๓.๑๑. ๒๕๖๖

e - GP 03-0102	แบบแสดง การลงทะเบียนในระบบ e-GP		วันที่แจ้งลงทะเบียน 07/01/2557 วันที่อนุมัติ 13/03/2557 วันที่เริ่มใช้งาน 13/03/2557
ลำดับการลงทะเบียน M-2557-000721			
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ			
1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3710100512877 ประเภทผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา 2. ชื่อสถานประกอบการ นางสาว รจนา ชวี ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง วังเย็น รหัสไปรษณีย์ 71000 ชั้นที่ ตรอก/ซอย - อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0871544497 หมู่บ้าน ถนน - จังหวัด กาญจนบุรี โทรสาร			
4. กรณีนิติบุคคล (เลขประจำตัวประชาชน 3-7101-00512-87-7) วันเดือนปีเกิด 23/04/2514 สัญชาติ ไทย 5. กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ วันเดือนปีที่จดทะเบียน จดทะเบียนที่ ทุน (1) เงินทุนจดทะเบียน (บาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (บาท)		6. ประเภทของการประกอบกิจการ ประเภทกิจการ ☐ ผลิต ☐ ส่งออก ☐ ขยายส่ง ☐ ขยายปลีก ☒ ให้บริการ ประเภทสินค้าและบริการ ☐ วัสดุอุปกรณ์ ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ☐ จ้างก่อสร้าง ☒ จ้างเหมา ☐ เช่า ☐ จ้างที่ปรึกษา ☐ จ้างออกแบบและควบคุมงาน	
หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจดทะเบียนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปและตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สำหรับการจดทะเบียนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญาทำกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนด ให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่า ตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP			

พิมพ์เมื่อวันที่ 13/03/2557 เวลา 13:42:36 น. รหัส W7bKH8

น.ส. รจนา ชวี

ชวี




บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7101 00512 87 7
ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. รจนา ชีว
Name Miss Rodchana
Last name Chiwi
เกิดวันที่ 23 เม.ย. 2514
Date of Birth 23 Apr. 1971
ศาสนา พุทธ
ที่อยู 111/2 หมู่ที่ 2 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
5 ก.พ. 2561
วันออกบัตร
5 Feb. 2018
Date of Issue
รศ.ตำรวจ
(เจ้าพนักงานสอบสวน)
เจ้าพนักงานออกบัตร
22 เม.ย. 2569
วันบัตรหมดอายุ
22 Apr. 2026
Date of Expiry
7101-53-02051424





น.ส รจนา ชีว
 น.ส รจนา ชีว

BORA-10.5-01-2561



ประเทศไทย
 THAILAND

HE 1-123562-96

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 7101-036938-5

สำนักทะเบียน อำเภอเมืองกาญจนบุรี

รายการที่อยู่ 111/2 หมู่ที่ 2

ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 20 สิงหาคม 2537

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางเบญจมาศ เอี่ยมสำอางค์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 5 พฤศจิกายน 2544

๗.๘ ๖๐๗๖ ๕๖
๗.๘ ๖๐๗๖ ๕๖

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

7101-036938-5

ลำดับที่ 1

ชื่อ น.ส.รจนา ชีวี

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-7101-00512-87-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 23 เม.ย. 2514

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญรอด

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ปิไทย

3-7101-00512-80-0 สัญชาติ ไทย

* มาจาก ร้านข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 20 ส.ค. 2537

(นางเบญจมาศ เอี่ยมสำอางค์)

** ไม่

นายทะเบียน