



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ (เลขานุการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ สำนักงานใหญ่ โทร.๑๕๕๐)

ที่ คณะกรรมการ ๕๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปอ.ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน ☐ ชวก.(บ) ☐ ผอ.ผอผ. ☐ ผอ.ผตส. ☐ ผอ.กบพ.ผสก. ☐ ผอ.กอส.ผบก.

☐ นิติกร ๗ กนก.ผกม. ☐ คุณศิริวรรณ กันชัย นักบริหารงาน ๗ ผสอ.

☐ คุณชุลีกร เสมาชัย นักบริหารงาน ๗ กวช.ผนอ.

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

☐ นายกิตติศักดิ์ ชุมแวงวาปี (กอบ.ผอจ.)

☐ น.ส.ประภาวรรณ มั่นบุญสม (สกล.ผมส.)

☐ นายณัฐวุฒิ ไคว่สมบุญ (กอส.ผบก.)

☐ นายธวัชชัย สาระชิต (ชวก.(ก))

☐ นายพงษ์ทร คงสินธุ์ (สรป.กอส.ผบก.)

☐ นายสุวชัย จันทร์ดำรง (สจท.กบผ.ผพบ.)

☐ นายเอียร สุตสาย (สจส.กต.ผตส.)

☐ นายภาณุวิธ ผ่านอัน (สปร.กอส.ผบก.)

ผู้เข้าร่วมประชุม

☐ น.ส.เบญจวรรณ เปรมพงษ์ (กอส.ผบก.)

ตามที่ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ. ชุดที่ ๑ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๔๕ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่ บัดนี้ กรรมการและเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานการประชุมข้างต้น และส่งแบบรับรองรายงานการประชุมตามแนบท้ายนี้ ให้กรรมการและเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมข้างต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์

(น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.

กรรมการและเลขานุการ

เรียน กรรมการและเลขานุการ

ได้พิจารณารายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว

มีมติ ☐ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุมโดยขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

คำนิยาม กปน. “คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัววงไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน.”

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ ๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๔๕ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวรณมา	ภาคีส	ผชช.กปน. ระดับ ๙ รน.ชวก.(บ)	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญลือ	ศรีจิตพงษ์	นักบริหารงาน ๗ ผตส. แทน ผอ.ผตส.	กรรมการ
๓. นายประพนธ์	ประภมไชย	นิติกร ๗ กพม.ผกม.	กรรมการ
๔. น.ส.ศิริวรรณ	กันชัย	นักบริหารงาน ๗ ผสอ.	กรรมการ
๕. น.ส.เบญจวรรณ	เปรมพงษ์	นักบริหารงาน ๗ รวก.(บ) แทน ผอ.กอส.ผบก.	กรรมการ
๖. น.ส.ปาริชาติ	รัตนจุล	นักบริหารงาน ๖ กบพ.ผสก. แทน ผอ.กบพ.ผสก.	กรรมการ
๗. นายณัฐชัย	มณีนุญธวัฒน์	วิศวกร ๕ สอย.กอย.ผอผ. แทน ผอ.ผอผ.	กรรมการ
๘. นายกิตติศักดิ์	ชุมแวงวาปี	นักบริหารงานช่าง ๕ กอป.ผอจ.	กรรมการ
๙. นายเอียร	สุดสาย	นักบริหารงาน ๕ สผต.กกต.ผตส.	กรรมการ
๑๐. น.ส.ประภาวรรณ	มันบุญสม	นักบริหารงาน ๕ สกล.ผมส.	กรรมการ
๑๑. นายภาณุวัธ	ผ่านอัน	วิศวกร ๔ สปร.กอส.ผบก.	กรรมการ
๑๒. นายสุวัชชัย	จันทร์ดำรง	ช่าง ๓ สจท.กบผ.ผพบ.	กรรมการ
๑๓. น.ส.ชนิกานต์	ชัยศรีนุวัฒน์	นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. น.ส.ชุลีกร	เสมาชัย	นักบริหารงาน ๗ กวช.ผนอ.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๒. นายณัฐวุฒิ	ไคว้สมบุญ	นักบริหารงานช่าง ๕ กจส.ผบก.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๓. นายธวัชชัย	สาระชิต	ช่าง ๔ ชวก.(ก)	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. นายพงษ์พร	คงสินธุ์	พนักงานควบคุมความปลอดภัย ๔ สรป.กอส.ผบก.	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอดิศักดิ์	เกษมสันต์ ณ อยุธยา	นักบริหารงาน ๕ สจท.กบผ.ผพบ.
-----------------	--------------------	-----------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า การประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๖ วาระ เรื่องสืบเนื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ การปรับปรุงและติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่ เลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ คณะกรรมการ ๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการ คปอ. ทุกท่านทราบ นั้น

๑. นายสุวิชัย จันทร์ดำรงค์ ข่าง ๓ สจท.กบฝ.ฝพบ. ขอแก้ไข หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จาก “น.ส.จุไรรัตน์ วิชาสุวรรณ ผอ.กพท.ฝพบ.” ขอแก้ไขเป็น “น.ส.ณัฐธยาน์ จิตต์ธรรม ผอ.กบฝ.ฝพบ.” และวาระที่ ๓.๑ การปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม หน้าที่ ๓ จาก “ผอ.กพท.ฝพบ. แจ้งว่า” ขอแก้ไขเป็น “ผอ.กบฝ.ฝพบ. แจ้งว่า”

๒. ผอ.ฝอผ. ขอเพิ่มเติม หน้าที่ ๘ วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ “เรื่องที่ ๒ แนวทางการปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น และอาคารโดยรอบสำนักงานใหญ่

ผอ.ฝอผ. แจ้งว่า คณะทำงานย่อยฯ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น และอาคารโดยรอบ สำนักงานใหญ่” ได้ตรวจสอบอาคารแล้วพบว่ายังมีมาตรฐานความปลอดภัยน้อยกว่าอาคารสำนักงานโดยทั่วไป เช่น บางอาคารไม่มีระบบสายดิน หรือมีการเดินสายไฟเพิ่มโดยไม่ได้เชื่อมกับระบบสายดินเดิม ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่สมบูรณ์ ระบบท่อภายในเสื่อมสภาพ ฝอผ. เห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการ คปอ. ทราบไว้ก่อน โดยจะมีการแจ้งแนวทางปรับปรุงให้ ผบก. ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เรื่องที่ ๓.๑ การปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม

เลขานุการฯ แจ้งว่า จากการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของศูนย์ฝึกอบรม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการ ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น ดังนี้

๑. ขอบเขตการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Fire Alarm ให้ครบทุกอาคารในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม และประธานมอบหมายให้เลขานุการ ประสานงานกับฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.) เพื่อสอบถามเรื่องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เพิ่มเติม ที่อาคารผลิตน้ำขวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่ออาคาร	จำนวนชั้น/ขนาดพื้นที่	หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล
๑	อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง และโรงอาหาร	๒ ชั้น พื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	ฝพบ.
๒	อาคารหอพักเก่า Agenda base	๒ ชั้น พื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	
๓	อาคาร ฝพบ.	๒ ชั้น	
๔	อาคาร ๓๐ ปี	๒ ชั้น	

ที่	ชื่ออาคาร	จำนวนชั้น/ขนาดพื้นที่	หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล
๕	อาคาร ฝนอ.	๑ ชั้น ๑๓ x ๓๒ = ๔๑๖ ตร.ม.	ฝนอ.
๖	อาคารโชดาดิงส์	๑ ชั้น พื้นที่รวมกันประมาณ ๓๐๐ ตร.ม.	
๗	อาคารตรงข้ามโชดาดิงส์ (รวมพื้นที่กับอาคารโชดาดิงส์)		
๘	ห้องไฟฟ้าข้างโชดาดิงส์	๑ ชั้น พื้นที่ ๑๐ x ๓๐ = ๓๐๐ ตร.ม.	
๙	อาคารฝึกปฏิบัติ ฝนอ. (อาคารที่สร้างใหม่)	๑ ชั้น พื้นที่ ๓๗๕ ตร.ม.	
๑๐	อาคารทดสอบวัสดุวิศวกรรม	๒ ชั้น	กมว.ฝมส.
๑๑	อาคารผลิตน้ำ PAPA เดิม (สำนักงานของ กบบ.ฝพร.)	๒ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๓๒๓ ตร.ม.	กบบ.ฝพร.
๑๒	อาคารผลิตน้ำขวด	อาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก	

๒. มติที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เลขานุการ แจ้งว่า ได้ประสานงานกับ ฝผข. แจ้งว่า อาคารผลิตน้ำขวดด้านข้างอาคารผลิตน้ำ PAPA เป็นอาคารขนาดเล็ก ไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงไม่ต้องติดตั้งระบบ Fire alarm แยกจากอาคารผลิตน้ำ PAPA สามารถรวมกับอาคารผลิตน้ำ PAPA ได้ ดังนั้น หากต้องจัดจ้างรวมสัญญาเดียวต้องมีหน่วยงานตั้งเรื่อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหน่วยงานตั้งเรื่อง ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อจัดจ้างต่อไป จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขมติที่ประชุม

ประธาน แจ้งว่า หากทุกอาคารเข้าข่ายตามกฎหมาย เห็นควรให้จัดทำระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ทุกอาคารรวมกัน เพื่อให้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ทุกอาคารเชื่อมต่อสัญญาณกับแผงควบคุมหลัก และแผงแสดงผลที่จุดเดียวกัน ซึ่งอาจติดตั้งตู้ควบคุมรวมจุดที่ รปภ. สามารถดูแลและเข้าถึงได้ตลอดเวลา งบประมาณในการจัดทำระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) จากอาคารในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเอง โดยจะต้องมีหน่วยงานตั้งเรื่องเพื่อจัดจ้างต่อไป

เลขานุการ แจ้งว่า อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ติดตั้งตู้ควบคุมกลางของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เห็นควรเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมกลางของ ฝผบ. เพราะเป็นอาคารที่มีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมาอบรมเป็นประจำ และมี รปภ. ประจำ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลางตลอดระยะเวลา

นายบุญลือ ศรีจิตพรพงศ์ นักบริหารงาน ๗ ผตส. แจ้งว่า หากแต่ละหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของแต่ละอาคารเอง จะต้องมีการจัดจ้างหลายครั้ง จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานตั้งเรื่องเพื่อจัดจ้างรวมเป็นสัญญาเดียว

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมให้ครบทุกอาคาร โดยมอบหมายให้หน่วยงาน ฝผบ. เป็นหน่วยงานตั้งเรื่องเพื่อจัดจ้างรวมเป็นสัญญาเดียวต่อไป และมอบหมายให้เลขานุการจัดทำบันทึกแจ้งมติที่ประชุมต่อ ฝผบ. ผ่าน ขวก.(บค) ต่อไป

เรื่องที่ ๓.๒ การบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งว่า จากการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่องการบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ มติที่ประชุมเห็นชอบในการดำเนินงานจ้างบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กองคลังพัสดุกลางและศูนย์เก็บเอกสารการประปานครหลวง (คลังเก็บเอกสารตลาดขวัญ) และมอบหมายให้เลขานุการฯ จัดทำบันทึกแจ้ง กปช.ผวก. (เลขานุการคณะกรรมการ สคปอ.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ สคปอ. พิจารณาต่อไป

จากการบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น อาคารสำนักงานแพทย์ อาคารวิศวกรรม อาคารสำนักงานแพทย์ อาคารสหภาพแรงงาน สนามกีฬา และศูนย์ฝึกอบรม (อาคารทดสอบวัสดุวิศวกรรม อาคาร ฝพบ. อาคาร ๓๐ ปี อาคารอบรมกลาง อาคารหอพักเก่า (agenda based) อาคาร ฝนอ. อาคารฝึกปฏิบัติ (ใหม่) อาคารโซดา ดิงส์ อาคารห้องไฟฟ้าข้างโซดา ดิงส์) ตรวจสอบพบสิ่งที่ต้องแก้ไขทั้งหมด ๒๑ เรื่อง ได้แก่

ที่	สถานที่	รายการที่ต้องแก้ไข	สถานะการแก้ไข
1	Main MDB1 Panel ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานใหญ่ 6 ชั้น	Main MCB1 พบว่าชุด Auxiliaries On/Off Indication Contact Switch (OF) ตรงขายึดอุปกรณ์ ชำรุดแตกหัก ทำให้การทำงานของ Main MCB1 พบปัญหาเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ขณะเวลาใช้งานปกติ แต่ในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้	ดำเนินการเปลี่ยนตู้ MDB เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงาน กอส.ฝบก.
2	Control Trip Unit Micrologic6.0A Main MDB2 Panel ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานใหญ่ 6 ชั้น	มี- พบ Control trip Unit Micrologic6.0A. ไม่สามารถต่อเข้ากับโปรแกรมของเครื่องทดสอบได้ (ACB NW Test Kit)	ดำเนินการเปลี่ยนตู้ MDB เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงาน กอส.ฝบก.
3	Main MDB1 Panel ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานใหญ่ 6 ชั้น	มี- พบ Control trip Unit Micrologic6.0A. Battery Backup สำหรับตัว Control Trip Unit Micrologic6.0A เสื่อมสภาพไม่โชว์สถานะการทำงาน	ดำเนินการเปลี่ยนตู้ MDB เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงาน กอส.ฝบก.
4	Main ATS Panel ชั้นใต้ดิน อาคารสำนักงานใหญ่ 6 ชั้น	มี- Indicator Lamp หน้าตู้เฟส L1, L2, L3 ของฝั่งทางด้าน Line Emergency ขาดไม่แสดงผล	กำลังดำเนินการแก้ไขโดย กอส.ฝบก.

ที่	สถานที่	รายการที่ต้องแก้ไข	สถานะการแก้ไข
5	Main MDB Panel ชั้น 1 อาคารสำนักงานแพทย์	- ตู้ Main MDB ไม่มี Indicator Lamp แสดงสถานะการทำงานของตู้ - ตู้ Main MDB ไม่มี Volage Meter และ Amp Meter เพื่ออ่านค่าพารามิเตอร์ - ตู้ Main MDB ยังไม่มีอุปกรณ์ Phase Protection Relay เพื่อป้องกันค่าต่างๆเช่น Under Voltage Relay, Over Voltage Relay, Phase Sequence Detector Relay และอุปกรณ์สำหรับป้องกันกระแสไฟรั่วลงกราวด์ (Earth Fault Relay) - MCCB (Mold Case Circuit Breaker) ที่ติดตั้งในตู้ MDB Panel นั้นมีสภาพเก่ามาก อุปกรณ์ป้องกันการตัดวงจร (Trip Unit) ซึ่งเป็นรุ่น Thermal Magnetic โดยมีอายุการใช้งานมานานระบบการตัดวงจรทำงานอาจเริ่มเสื่อมคุณภาพแล้ว	กำลังดำเนินการแก้ไขโดย กอส.ฝบก. (ผู้รับจ้างกำลังเข้ามาเสนอราคา)
6	Transformer Yard เสาไฟฟ้าหน้าอาคารทดสอบวัสดุวิศวกรรม	- พบตัวชุดกระเปาะสำหรับใส่ซิลิกาเจล (ตรึงบริเวณถ้วยใส่น้ำมันดับความชื้นและซีลยางกันความชื้น) เสื่อมสภาพ	กำลังดำเนินการแก้ไขโดย ฝพบ. (ผู้รับจ้างกำลังเข้ามาเสนอราคาให้กับศูนย์ฝีกอบรม)
7	Transformer Yard อาคารศูนย์ฝึก	- ตรวจพบ LV Terminal ของเฟส นิวตรอน (เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างขดลวดของหม้อแปลงกับสายไฟฟ้า) มีรอยแตกกร้าวส่งผลต่อการอัดยัดแน่นและการนำทางไฟฟ้า แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่	กำลังดำเนินการแก้ไขโดย ฝพบ. (ผรจ. กำลังเข้ามาเสนอราคาให้กับศูนย์ฝีกอบรม)
8	Main DB Panel อาคาร 30 ปี	- Indicator Lamp หน้าตู้เฟส L1, L2 ขาดไม่แสดงผล เนื่องจากเป็นรุ่นเก่าและมีอายุการใช้งานมานาน	กำลังดำเนินการแก้ไขโดย กอส.ฝบก.
9	Control Trip Unit Micrologic 6.0E Main MDB Panel For ACB Normal and ACB Emergency (อาคารศูนย์ฝึก)	- พบ Control trip Unit Micrologic6.0E. Battery Backup สำหรับตัว Control Trip Unit Micrologic6.0E เสื่อมสภาพทั้ง 2 ชุด	กำลังดำเนินการแก้ไขโดย ฝพบ. (ผรจ. กำลังเข้ามาเสนอราคาให้กับศูนย์ฝีกอบรม)

ที่	สถานที่	รายการที่ต้องแก้ไข	สถานะการแก้ไข
10	Consumer unit ห้องปีย ราษฎร์ ชั้น ๖ อาคาร สำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
11	Load center ชั้น ๑ ห้องน้ำชายอาคาร เอนกประสงค์	ควรติดตั้งสายดินไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.มม. IEC๐๑	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
12	Load center ชั้น ๓ หน้า กองออกแบบโยธา อาคาร วิศวกรรม	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
13	Main DB ห้องเก็บของ ชั้น ๑ อาคารสหภาพแรงงาน	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
14	Load center ๑ ห้องเก็บ ของ ชั้น ๑ อาคารสหภาพ แรงงาน	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
15	Load center ๒ ห้องเก็บ ของ ชั้น ๑ อาคารสหภาพ แรงงาน	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
16	Load center ๑ ห้องเก็บ ของ อาคาร ๑ ชั้น หน้า สหภาพแรงงาน	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
17	CM-L-๑ ห้องส่วนบริหาร การเงิน ชั้น ๑ ศูนย์ ฝึกอบรมกลาง	สายเมนมีขนาดไม่เหมาะสมกับขนาด MCB	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
18	Load center ๑ ห้องส่วน บริหารการเงิน ชั้น ๑ ศูนย์ ฝึกอบรมกลาง	สายเมนมีขนาดไม่เหมาะสมกับขนาด MCB	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
19	CM-L-๕ ห้องควบคุม โสตทัศนูปกรณ์ ๑๒๐๙ ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข

ที่	สถานที่	รายการที่ต้องแก้ไข	สถานะการแก้ไข
20	Load center ๑ อาคาร ผนอ. ชั้น ๑ สำนักงาน ผนอ.	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข
21	CS-L-๑ ห้อง ๖๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารห้องแต่งตัว (ตรงข้าม โซคาดิงส์)	สิ่งกีดขวางการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างประสานงาน ดำเนินการแก้ไข

สิ่งที่ต้องแก้ไขทั้งหมดในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๒๐ เรื่อง แก้ไขเสร็จคิดเป็น ๖๙% และสิ่งที่ต้องแก้ไขทั้งหมดในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๓ เรื่อง แก้ไขเสร็จคิดเป็น ๑๔.๒๘% จากข้อแก้ไขที่พบ ทั้งหมด ๒๑ เรื่อง แบ่งความรับผิดชอบดังนี้

๑. สิ่งของวางกีดขวางพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ วิศวกรรม สำนักงานแพทย์ สหภาพแรงงาน สนามกีฬา หน่วยงาน สบร.กอส. จะดำเนินการแก้ไข และสิ่งของวางกีดขวางพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม หน่วยงาน ผพบ. และ ผนอ. จะดำเนินการแก้ไข

๒. ข้อแก้ไขที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ พื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ วิศวกรรม สำนักงานแพทย์ สหภาพแรงงาน สนามกีฬา หน่วยงาน สบร.กอส. จะดำเนินการแก้ไข

๓. ข้อแก้ไขของพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม เกี่ยวกับข้อที่ ๖ - ๗ หม้อแปลงไฟฟ้าทั้ง ๒ จุด ข้อ ๙ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และข้อที่ ๑๗ - ๑๘ สายเมนที่ไม่เหมาะสมกับขนาด MCB ๒ จุด ขอให้ ผพบ. ตั้งงบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงาน สบร.กอส.ผบก. และ ผพบ. เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียด

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๔.๑ รายงานการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งว่า คณะกรรมการ คปอ.ชุดที่ ๑ ได้มีการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานแพทย์ ดำเนินการตรวจโดยนายณัฐวุฒิ คุ้มสมบูรณ์ และเลขานุการ พบประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้

A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย

๑. ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ

๑.๔ สามารถหยิบใช้งานได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง สิ่งที่พบ พบถังดับเพลิงถูกสิ่งของวางกีดขวางที่ กองวางแผนและประเมินผลงบประมาณ (กวบ.ผวผ.) ชั้น ๒

๒. ทางหนีไฟ

๒.๓ เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ทางเดินบันไดไม่มีสิ่งกีดขวาง สิ่งที่พบ พบสิ่งของวางกีดขวางทางหนีไฟ ชั้น ๒ ชั้น ๓ และชั้น ๔ (เนื่องจากอยู่ในช่วงหน่วยงานกำลังย้ายสำนักงาน) **ข้อเสนอแนะ ทางหนีไฟอาคารสำนักงานเป็นแบบบันไดลิง และไม่มีประตูหนีไฟ ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

๔. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจตรา ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์ สิ่งที่ไม่พบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเฉพาะของอาคารสำนักงานแพทย์

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

เรื่องที่ ๔.๒ รายงานสถิติด้านความปลอดภัย (I.F.R., I.S.R.) อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ Near Miss และจุดเสี่ยงประจำเดือน

๑. คปอ. ชุดที่ ๑ สรุปผลสถิติด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ดังนี้

๑.๑ การประπανครหลวง สำนักงานใหญ่ ไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

๑.๒ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: I.F.R.) ได้ ๐ หมายถึง ทุก ๆ ๑ ล้าน ชั่วโมงการทำงาน ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือ ๐.๒)

๑.๓ อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: I.S.R.) ได้ ๐ หมายถึง ทุก ๆ ๑ ล้าน ชั่วโมงการทำงาน ไม่มีจำนวนวันที่หยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำงาน (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือ ๐.๗๕)

- สถิติชั่วโมงความปลอดภัย ของ คปอ.ชุดที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปรับปรุงข้อมูลโดย หน่วยงาน สรป.กอส.ผบก. (คุณพงษ์ธร ถ่ายภาพส่งแจ้งเลขานุการประจำวัน)

เราทำงานมาแล้ว ๖๕๗ วัน

เป้าหมาย ๑๐๐๐ วัน

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ๖๕๗ วัน

ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. เหตุการณ์ Near miss สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ด้านหลังอาคารสำนักงาน ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร ผนอ. โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข ๑๐ ของ รพ.จุฬารัตน์ได้มีการนำรถตอกเสามาตอกหลังอาคาร ผนอ. ระยะห่างจากอาคารไม่มาก เสียงดังและเกิดความสั่นสะเทือนเข้าไปในตัวอาคาร

วิธีแก้ไข : ประสานงาน ผอ.ผอผ. แจ้งให้โครงการก่อสร้างหยุดปฏิบัติงานในวันทำการ ขอให้โครงการดำเนินการในวันหยุดแทน

๓. รายงานจุดเสี่ยง และการแก้ไข

จุดเสี่ยงที่ ๑ ทางเชื่อมระหว่างอาคารสุทธิดารากร และอาคารสุทธิอุทการ

อันตรายที่จะเกิด : ทางเชื่อมระหว่างอาคารสุทธิดารากร และอาคารสุทธิอุทการมีสิ่งของวางขวางทางเดิน

การป้องกันและแก้ไข : แจ้งหน่วยงาน ขวก.(สกค)ให้นำสิ่งของที่วางขวางออกจากพื้นที่

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ การอบรมผู้รับจ้างตามกฎหมาย

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน มีเนื้อหาการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการอบรม ดังนี้

๑. งานกำจัดปลวก หนู มด แมลง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งว่า สคปอ. มีบันทึกที่ คณะกรรมการ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ คปอ. เสนอต่อคณะกรรมการ สคปอ. และผู้ว่าการ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้ เลขานุการฯ ได้จัดทำบันทึกที่ คณะกรรมการ ๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของ คปอ. ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ส่ง กปช.ผวก. เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ หน่วยงาน สำนักงานใหญ่ การปราบปรามหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	แผนงาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
๑	การตรวจสอบความปลอดภัย ประจำเดือน	๑ ครั้ง/เดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบความปลอดภัย จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ประจำเดือน ครบ ๑๒ ครั้ง
๒	การประชุมคณะกรรมการ คปอ.	๑ ครั้ง/เดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการ คปอ. จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินประชุมคณะกรรมการ คปอ. ประจำทุกเดือน ครบ ๑๒ ครั้ง

ลำดับ	แผนงาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
๓	การบำรุงรักษาและตรวจ รับรองระบบไฟฟ้าและ บริเวณที่ไฟฟ้า	๑ ครั้ง/ปี	- บำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ส่งบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้าให้สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการบำรุงรักษาและ ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและ บริเวณที่ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว
๔	การอบรม จป.หัวหน้างาน (พนักงานระดับส่วนหรือ เทียบเท่า)	๑๐๐ %ของ ผู้เกี่ยวข้อง	- พนักงานระดับส่วนหรือเทียบเท่าจำนวน ๓๓๖ คน - อบรม จป. หัวหน้างานแล้ว จำนวน ๓๓๖ คน คิดเป็น ๑๐๐ % - รายชื่อผู้ยังไม่ได้อบรม จป.หัวหน้างาน	จป.หัวหน้างานได้รับการอบรม ครบทุกท่าน
๕.	การอบรม จป.บริหาร (พนักงานระดับกองหรือ เทียบเท่าขึ้นไป)	๑๐๐ %ของ ผู้เกี่ยวข้อง	- พนักงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๓๔๖ คน - อบรม จป. บริหารแล้ว จำนวน ๓๔๕ คน คิดเป็น ๙๙.๔๒ % - รายชื่อผู้ยังไม่ได้อบรม จป.บริหาร ๑. น.ส.อุดมลักษณ์ เจริญเวียงเวทกิจ วิศวกร ๗ กตค.ผดล. ๒. นางวิภาพร นกเพชร ผู้ตรวจสอบ ๗ กตอ.ผดล.	จป.บริหารยังไม่ได้รับการ อบรม ๒ ท่าน อบรมเพิ่มเติม ต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๖.	การอบรม คณะกรรมการ คปอ.	๑๐๐ % ของ ผู้เกี่ยวข้อง	- คณะกรรมการ คปอ. จำนวน ๑๗ คน - อบรมคณะกรรมการ คปอ. แล้ว จำนวน ๑๗ คน คิดเป็น ๑๐๐ % - รายชื่อผู้ยังไม่ได้อบรมคณะกรรมการ คปอ.	คณะกรรมการ คปอ. ได้รับ การอบรมครบทุกท่าน
๗.	การขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน	๑๐๐ %ของ ผู้เกี่ยวข้อง	- พนักงานระดับส่วนหรือเทียบเท่าจำนวน ๓๓๖ คน - ขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ขึ้นทะเบียนล่าสุดปี ๒๕๖๕ เนื่องจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ประกาศให้ใช้เมื่อมิถุนายน ๒๕๖๖) - จำนวน ๒๙๒ คน คิดเป็น ๘๖.๙๐ % - รายชื่อผู้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จป.หัวหน้างาน จำนวน ๔๔ คน	ขึ้นทะเบียน จป.หัวหน้างาน แล้ว จำนวน ๒๙๒ คน คงเหลือ ๔๔ คน เนื่องจากรอ คำสั่งแต่งตั้ง จป.หัวหน้างาน จาก ผวก.
๘.	การขึ้นทะเบียน จป. บริหาร	๑๐๐ %ของ ผู้เกี่ยวข้อง	- พนักงานระดับกองหรือเทียบเท่าจำนวน ๓๔๖ คน - ขึ้นทะเบียน จป. บริหาร วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ขึ้นทะเบียนล่าสุดปี ๒๕๖๕ เนื่องจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ประกาศให้ใช้เมื่อมิถุนายน ๒๕๖๖) - จำนวน ๓๑๕ คน คิดเป็น ๙๑.๐๔ % - รายชื่อผู้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จป.บริหาร ๓๑ คน	ขึ้นทะเบียน จป.บริหารแล้ว จำนวน ๓๑๕ คน คงเหลือ ๓๑ คน เนื่องจากรอคำสั่ง แต่งตั้ง จป.บริหาร จาก ผวก.
๙.	การขึ้นทะเบียน คณะกรรมการ คปอ.	๑๐๐ %ของ ผู้เกี่ยวข้อง	- คณะกรรมการ คปอ. จำนวน ๑๗ คน - ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการ คปอ. วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ - จำนวน ๑๗ คน คิดเป็น ๑๐๐% - รายชื่อผู้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน คณะกรรมการ คปอ.	ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการ คปอ. ครบแล้วทุกท่าน
๑๐.	การอบรมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	- ฝึกซ้อมวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ส่งรายงานผลการฝึกซ้อมต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม ๘๖๑ คน คิดเป็น ๑๐๐ % ของอาคารสำนักงานใหญ่ - ผลการฝึกซ้อม ดี	ดำเนินการอบรมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	แผนงาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
๑๑.	การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย	๑ ครั้ง/ปี	- กิจกรรมที่จัดคือ เสียตามสายและเดินรณรงค์วันดับสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทั้งหมด ๑ ครั้ง
๑๒.	รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์	ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	- จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ - คน - จำนวนวันที่หยุดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ - วัน	ไม่มีพนักงานสำนักงานใหญ่ กปน. เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเลย
๑๓.	การอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา	๑๐๐ % ของผู้เกี่ยวข้อง	- อบรมผู้รับเหมา จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้ ๑. งานรอยตัวเข็ดกระจาก วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. งานต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์บริการรถยนต์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. งานเปลี่ยนประตูน้ำ BV ๓๐๐ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๔. งานปรับปรุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา อาคารโซดาตังส์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการอบรมผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กปน. ทั้งหมด ๗ ครั้ง
			๕. งานเปลี่ยน ACB ๔๐๐๐A และ ๒๕๐๐A วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๖. งานทาสีปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๗. งานทำซุ้มอาคาร ๑๐๐ ปี (อาคารสุทธิอุทการ) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 	
๑๔.	การตรวจวัดแสง	๑ ครั้ง/ปี	- วันที่ตรวจวัดแสง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - จำนวนจุดตรวจวัดแสง ๑๕๘ จุด ผ่านมาตรฐาน ๙๐ จุด - ไม่ผ่านมาตรฐาน ๖๘ จุด - เข้าร่วมโครงการตรวจวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมกับ สสพท. โดยจำกัดจุดตรวจวัดแสง - แนวทางการแก้ไข อาคารสำนักงานแพทย์กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงอาคารในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และในปี ๒๕๖๗ ได้มีการโยกย้ายหน่วยงานออกจากพื้นที่อาคารสำนักงานแพทย์ และได้นำผลการตรวจวัดเข้าประชุมคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ และแนะนำหน่วยงานให้มีการปรับฝั่งโต๊ะนั่งให้ตรงกับหลอดไฟ อาจติดตั้งโคมไฟตั้งโต๊ะเพิ่มเติม	ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจวัดแสงต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๕.	การตรวจวัดเสียง	๑ ครั้ง/ปี	- วันที่ตรวจวัดเสียง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - จำนวนจุดตรวจวัดเสียง ๒ จุด ผ่านมาตรฐาน ๒ จุด - เข้าร่วมโครงการตรวจวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมกับ สสพท. โดยจำกัดจุดตรวจวัดเสียง - ไม่ผ่านมาตรฐาน - จุด แนวทางการแก้ไข -	ส่งเอกสารรายงานผลการตรวจวัดเสียงต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	แผนงาน/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	สรุปผล
๒๐.	กิจกรรมของชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ	๑ กิจกรรม/ปี	- กิจกรรมที่จัดคือ โครงการรณรงค์สร้างวินัย บรณาเราขอ - วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 	ดำเนินจัดกิจกรรมของชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ จำนวน ๑ กิจกรรม
๒๑.	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	๑ กิจกรรม/ปี	- กิจกรรมที่จัดคือ เสียงตามสายและเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 	ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จำนวน ๑ กิจกรรม
๑๙.	การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	- วันที่ตรวจสอบสุขภาพ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - จำนวนพนักงานที่ต้องตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ๓๘ คน - จำนวนพนักงานที่มาตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ๓๘ คน - จำนวนพนักงานที่ไม่มาตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง - คน	พนักงานที่ต้องตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ๓๘ คน ได้แก่ ๑. การตรวจโลหิตในเลือด จำนวน ๕ คน พบผิดปกติทุกคน ๒. การตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน จำนวน ๓๘ คน พบผิดปกติจำนวน ๓ คน

ลำดับ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ
๑.	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ตรวจวัดแสง ตรวจวัดเสียง (กมว.ผมส.) ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตามกฎหมาย	- กบข. ตั้งงบให้ คปอ. ในปี ๒๕๖๘ - ปัจจุบัน คปอ. ชุดที่ ๑ เข้าร่วมโครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายร่วมกับ สสพ. โดยจำกัดจำนวนจุดตรวจวัด
๒.	คปอ. ชุดที่ ๑ มีพนักงานในความดูแลมากกว่า ๑,๔๐๐ คน และมีจำนวนมากกว่า ๖ อาคาร อีกทั้งยังมีอาคาร ๑๐๐ ปีที่เริ่มเปิดใช้งาน จึงต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยเพื่อแบ่งเบาภาระงาน และมีหัวหน้าหน่วยงานเฉพาะของ คปอ. ชุดที่ ๑ เพื่อตั้งงบประมาณและแจกแจงงานให้เหมาะสมกับภาระงานและเวลา	- ฝบข. รับนักอาชีวอนามัยเพิ่ม - กบข. ตั้งเรื่องถึง ฝบข. เพื่อจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยของ คปอ. ชุดที่ ๑
๓.	คณะกรรมการฯ คปอ. เป็นงานที่เพิ่มเติมจากหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงาน และไม่มีคำตอบแทนทำให้เกิดแรงจูงใจ คณะกรรมการฯ จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร	- เพิ่มแรงจูงใจ หรือต้องแต่งตั้งด้วยความเต็มใจ
๔.	เนื่องจากพื้นที่ คปอ. ชุดที่ ๑ เป็นพื้นที่ที่มีพนักงานทำงานมากกว่า ๑,๔๐๐ คน ในการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ เช่น จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน ไม่สามารถขอเอกสารอุบัติเหตุจากพนักงานที่ผ่านการอบรม ทำให้ไม่สามารถรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อขึ้นทะเบียนได้ครบถ้วน จึงใช้เวลาในการรวบรวมเอกสาร	- ประสานงานในการรวบรวมเอกสารกับ กบข. และ ฝบข.
๕.	การซ่อมอพยพหนีไฟของพื้นที่ คปอ. ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ อาคารสุทธธรากร (อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น) อาคารสุทธอุทการ (อาคาร ๑๐๐ ปี) อาคารสำนักงานแพทย์ อาคารวิศวกรรม และศูนย์ฝึกอบรม เนื่องจากจำนวนพนักงานมีจำนวนมาก และอุปกรณ์สำหรับซ่อมอพยพหนีไฟในอาคารอื่น ๆ และแผนอพยพหนีไฟยังไม่พร้อม จึงยังไม่สามารถซ่อมพร้อมกันทุกอาคารได้ อาจคัดเลือก ๑ อาคารในการเตรียมความพร้อม รวมถึงซ่อมอพยพหนีไฟในปีนั้น ๆ	- ซ่อมบิลละ ๑ อาคาร และหมุนเวียนให้ครบทุกอาคาร
๖.	อาคารอยู่ในความดูแลของ กอส.ฝบข. ๖ อาคาร คือ อาคารสุทธธรากร(อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น) อาคารสุทธอุทการ(อาคาร ๑๐๐ ปี) อาคารสำนักงานแพทย์ อาคารวิศวกรรม อาคารสหภาพฯ สนามกีฬา แต่ศูนย์ฝึกอบรมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในความดูแลของ กอส. ทำให้ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	- ต้องมีหน่วยงานดูแลที่ชัดเจน


 นายมงคล เกริกกิตติกุล
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
 ประธานคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๑ เสาส่งสัญญาณวิทยุบนดาดฟ้าอาคารวิศวกรรม

นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ นักบริหารงาน ๗ ผตส. แจ้งว่า ปัจจุบัน หน่วยงาน ผตส. ยกเลิกการใช้งานส่งสัญญาณและสื่อสารบนวิทยุ ทำให้เสาส่งสัญญาณวิทยุบนดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมที่เคยใช้งานต้องยกเลิกไปด้วย หากยกเลิกจะมีหน่วยงานอื่น ๆ ใช้งานอยู่หรือไม่

ประธาน สอบถามว่า เสาส่งสัญญาณวิทยุบนดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมเป็นครุภัณฑ์ของหน่วยงานใด

นายภาณุวัธ ผ่านอัน วิศวกร ๔ สบร.กอส.ฝบข. แจ้งว่า กอส.ฝบข. จะตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ครอบครองครุภัณฑ์และนำมาแจ้งต่อไป เพื่อให้หน่วยงานผู้ครอบครองเสาส่งสัญญาณวิทยุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วดำเนินการยกเลิกการใช้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ กอส.ฝบข. ประสานงานหาหน่วยงานผู้ครอบครองเสาส่งสัญญาณวิทยุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

เรื่องที่ ๒ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกองบริการประชาชน ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นายเอียร สุตสาย นักบริหารงาน ๕ สบข.กบข.ผตส. แจ้งว่า เนื่องจากหน่วยงานกองบริการประชาชน ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสำหรับรับข้อมูลร้องเรียนหรือตอบข้อสงสัยผู้ใช้น้ำ ผ่านทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ โดยจะมีผู้ปฏิบัติงานรับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง (ผู้ปฏิบัติงาน call center)

/หน้าที่ ๑๔...

และจากการประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. ประจำปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฯ ตรวจสอบพื้นที่พบว่า ห้องทำงานของ call center (๑๑๒๕) มีการนำยาส่วนตัวมาวางไว้บริเวณส่วนกลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฯ เสนอแนะให้ทำบันทึกเบี่ยงจาก กบพ. แทน จึงขอความอนุเคราะห์ในการเบี่ยงยาปฐมพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน call center

เลขานุการ แจ้งว่า มีแบบฟอร์มสำหรับเบี่ยงยาปฐมพยาบาลจากกองบริการทางการแพทย์ (กบพ.ฝสก.) บนหน้าเว็บ intranet ของกองความปลอดภัย สวัสดิภาพและอาชีวอนามัย (กปช.ผวก.) รบกวนหน่วยงานจัดทำบันทึกเบี่ยงจากหน่วยงานผ่านประธานคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้หน่วยงาน ผตส. จัดทำบันทึกตามแบบฟอร์มการเบี่ยง

เรื่องที่ ๓ การยกเลิกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน

น.ส.เบญจวรรณ เปรมพงษ์ นักบริหารงาน ๗ รวก.(บ) แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้เกษียณอายุประจำปี ๒๕๖๖ จะต้องดำเนินการยกเลิกการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างานที่เคยขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือไม่

เลขานุการ แจ้งว่า ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ แล้วแต่กรณี นายจ้างต้องแจ้งการพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ หรือบุคคลดังกล่าวอาจใช้สิทธิแจ้งก็ได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการยกเลิกการขึ้นทะเบียนดังกล่าวของผู้เกษียณอายุ ภายใน ๓๐ วันตั้งแต่พ้นจากตำแหน่ง

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้ น.ส.เบญจวรรณ เปรมพงษ์ นักบริหารงาน ๗ รวก.(บ) จัดทำเอกสารยกเลิกการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างานสำหรับผู้เกษียณอายุ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ชนิกานต์ ชัยศรีนวัฒน์

(น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ฉบับแก้ไข)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชุดที่ ๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๔๕ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายมงคล	เกริกกิตติกุล	ชวก.(บ)	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.อัจฉรา	ปรมาธิกุล	ผอ.ผตส.	กรรมการ
๓. น.ส.วรางคณา	สุตโต	ผอ.ผอผ.	กรรมการ
๔. นายประพนธ์	ประถมไชย	นิติกร ๗ กพม.ผกม.	กรรมการ
๕. น.ส.ชุลีกร	เสมาชัย	นักบริหารงาน ๗ กวช.ผนอ.	กรรมการ
๖. น.ส.ศิริวรรณ	กันชัย	นักบริหารงาน ๗ ผสอ.	กรรมการ
๗. นายจรศักดิ์	บุญเรือง	หน.สปร.กอส.ผบก.แทน ผอ.กอส.ผบก.	กรรมการ
๘. น.ส.ปาริชาติ	รัตนจุล	นักบริหารงาน ๖ กบพ.ผสก. แทน ผอ.กบพ.ผสก.	กรรมการ
๙. นายเอียร	สุดสาย	นักบริหารงาน ๕ สผต.กกต.ผตส.	กรรมการ
๑๐. น.ส.ประภาวรรณ	มันบุญสม	นักบริหารงาน ๕ สกล.ผมส.	กรรมการ
๑๑. นายสุวชัย	จันทร์ดำรง	ช่าง ๓ สจท.กบผ.ผพบ.	กรรมการ
๑๒. น.ส.ชนิกานต์	ชัยศรีนุวัฒน์	นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณัฐวุฒิ	ไคว้สมบุญ	นักบริหารงานช่าง ๕ กอส.ผบก.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๒. นายกิตติศักดิ์	ชุมแวงวาปี	นักบริหารงานช่าง ๕ กอป.ผอจ.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๓. นายภาณุวัศ	ผ่านอัน	วิศวกร ๔ สปร.กอส.ผบก.	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. นายธวัชชัย	สาระชิต	ช่าง ๔ ชวก.(ก)	กรรมการ	ติดภารกิจ
๕. นายพงษ์ทร	คงสินธุ์	พนักงานควบคุมความปลอดภัย ๔ สรป.กอส.ผบก.	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.ณัฐธยาน์	จิตต์ธรรม	ผอ.กบผ.ผพบ.
๒. นายจิรายุ	เจริญองอาจ	ผอ.กบบ.ผพธ.
๓. นายฐิติศักดิ์	ยุทธนาเสวิน	หน.สทว.กมว.ผมส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งว่า การประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๖ วาระ เรื่องสืบเนื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ การปรับปรุงและติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของศูนย์ฝึกรบ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ เลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ คณะกรรมการ ๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการ คปอ. ทุกท่านทราบ ไม่มีคณะกรรมการท่านใด ขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เรื่องที่ ๓.๑ การปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม

เลขานุการฯ แจ้งว่า จากการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง พิจารณาการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของศูนย์ฝึกอบรมกลาง อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถาน ประกอบกิจการทุกชั้น นั้น มีมติเห็นชอบให้ กบฝ.ฝพบ. ดำเนินการปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) แบบอัตโนมัติ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลางและอาคารหอพักเก่า (agenda base) และมอบหมายให้ กบฝ.ฝพบ. ประสานงานกับหน่วยงาน ฝนอ. ฝมส. และ กบบ.ฝพธ. เพื่อดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบดังกล่าวทุกอาคารในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้


๑. ขอบเขตการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เพิ่มเติมพื้นที่ทั้งหมด ๑๒ อาคาร ดังนี้
 - ๑.๑ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง และโรงอาหาร ๒ ชั้น และพื้นที่เกิน ๓๐๐ ตร.ม. มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๔ จุด ชำรุด ๔ จุด
 - ๑.๒ อาคารหอพักเก่า Agenda base ๒ ชั้น มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๔ จุด ชำรุด ๔ จุด
 - ๑.๓ อาคาร ฝนอ. พื้นที่ ๑๓ x ๓๒ = ๔๑๖ ตร.ม. ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ๑.๔ อาคารโสตดิงส์ มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ๑ จุด ชำรุด ๑ จุด
 - ๑.๕ อาคารตรงข้ามโสตดิงส์ (รวมพื้นที่กับอาคารโสตดิงส์)
 - ๑.๖ ห้องไฟฟ้าข้างโสตดิงส์ พื้นที่ ๑๐ x ๓๐ = ๓๐๐ ตร.ม. ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ๑.๗ อาคารฝึกปฏิบัติ ฝนอ. (อาคารที่สร้างใหม่) พื้นที่ ๒๕ x ๑๕ = ๓๗๕ ตร.ม. ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ๑.๘ อาคารทดสอบวัสดุวิศวกรรม ๒ ชั้น ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ๑.๙ อาคารผลิตน้ำ PAPA เดิม (สำนักงานของ กบบ.ฝพธ.) ๒ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๓๒๓ ตร.ม. ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - ๑.๑๐ อาคาร ฝพบ. ๒ ชั้น
 - ๑.๑๑ อาคาร ๓๐ ปี ๒ ชั้น
 - ๑.๑๒ อาคารผลิตน้ำขวด อาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก

อาคาร ฝพบ. อาคาร ๓๐ ปี มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่แล้ว แต่ควรติดตั้งให้ระบบรวมอยู่ในตู้ควบคุมเดียวกัน

ผอ.กบบ.ฝพธ. แจ้งว่า เนื่องด้วย อาคาร PAPA (อาคารหมายเลข ๙) เข้าข่ายตามกฎหมายที่ต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และด้านข้างมีอาคารผลิตน้ำขวด (อาคารหมายเลข ๑๒) อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ฝผข.) ซึ่งภายในอาคารมีเครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ด้วยหรือไม่

ผอ.กบบ.ฝพบ. แจ้งว่า หากทุกอาคารเข้าข่ายต้องจัดทำตามกฎหมายควรดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ให้ครบทุกอาคารในพื้นที่ศูนย์ฝกอบรม

ประธาน แจ้งว่า มอบหมายให้เลขานุการประสานงานกับ ฝผข. เพื่อสอบถามเรื่องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เพิ่มเติม ที่อาคารผลิตน้ำขวด (อาคารหมายเลข ๑๒)

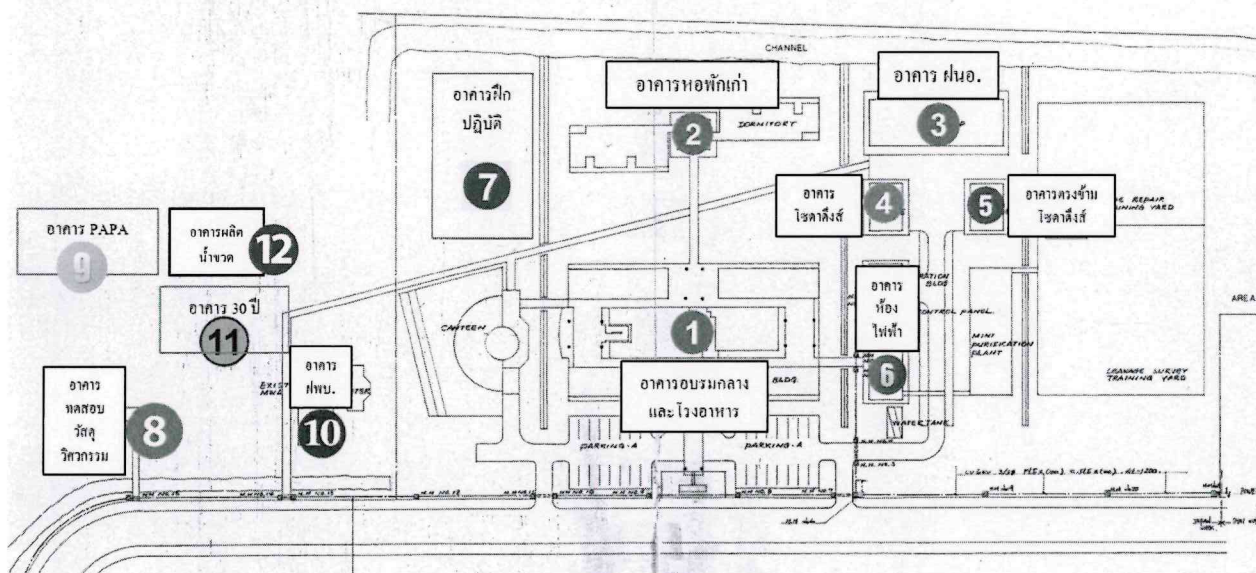

หน.สปร.กอส. แจ้งว่า ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ทุกอาคารควรเชื่อมต่อสัญญาณกับแผงควบคุมหลัก และระบุตำแหน่งแจ้งเตือนพื้นที่เกิดเหตุบนแผงแสดงผล ควรติดตั้งแผงควบคุมหลักและแผงแสดงผลเพลิงไหม้ในห้องที่มีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อยู่ประจำตลอดเวลาหรือพื้นที่ที่มองเห็นได้ง่ายและสามารถให้ตรวจสอบได้ทันทีว่าเกิดเหตุ ณ จุดใดด้วยอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ควรเชื่อมต่อร่วมกันทำให้เสียงกริ่งแจ้งเตือนทำงานพร้อมกัน พนักงานจะต้องอพยพมาพร้อมกันทุกอาคารที่จัดรวมพล

ประธาน แจ้งว่า หากทุกอาคารเข้าข่ายตามกฎหมาย เห็นควรให้จัดทำระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ทุกอาคารรวมกัน เพื่อให้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ทุกอาคารเชื่อมต่อสัญญาณกับแผงควบคุมหลัก และแผงแสดงผลที่จุดเดียวกัน

เลขานุการฯ แจ้งว่า หากมีการดำเนินงานปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) แต่ละอาคารจะมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามตาราง

ชื่ออาคาร	หน่วยงานเจ้าของอาคาร
อาคารอบรมกลาง และโรงอาหาร	ฝพบ.
อาคารหอพักเก่า Agenda base	
อาคาร ฝพบ.	
อาคาร ๓๐ ปี	
อาคาร ฝนอ.	ฝนอ.
อาคารโชตาดิงส์	
อาคารตรงข้ามโชตาดิงส์	
ห้องไฟฟ้าข้างโชตาดิงส์	
อาคารฝึกปฏิบัติ ฝนอ. (อาคารที่สร้างใหม่)	
อาคารทดสอบวัสดุวิศวกรรม	ฝมส.
อาคารผลิตน้ำ PAPA เดิม (สำนักงานของ กบบ.ฝพธ.)	กบบ.ฝพธ.
อาคารผลิตน้ำขวด	ฝผข.

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น ดังนี้

๑. ขอบเขตการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Fire Alarm ให้ครบทุกอาคารในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม และประธานมอบหมายให้เลขานุการประสานงานกับ ฝผข. เพื่อสอบถามเรื่องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เพิ่มเติม ที่อาคารผลิตน้ำขวด

๒. มติที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๓.๒ การบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งว่า จากการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่องความคืบหน้าการบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามแบบที่อธิบดีกำหนด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่พื้นที่สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (คปอ. ชุดที่ ๑) แล้วเสร็จ และเลขานุการได้ส่งบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ประชุมเพื่อตรวจรับงานครั้งสุดท้ายโดยมี ผจ.สสน. เป็นประธาน กฟภ. แจ้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการ และดำเนินการจนแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ อีกทั้ง กฟภ. แจ้งขอบเขตงานบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กองคลังพัสดุกลาง และศูนย์เก็บเอกสาร การประปานครหลวง (คลังเก็บเอกสารตลาดขวัญ) กฟภ. แจ้งว่าสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๑๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดจำแนกค่าใช้จ่ายแต่ละพื้นที่ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

๑. กองคลังพัสดุกลาง (เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ คปอ. ชุดที่ ๑) เป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณจากหน่วยงาน ผจพ.

๒. ศูนย์เก็บเอกสารการประปานครหลวง (คลังเก็บเอกสารตลาดขวัญ) เป็นเงิน ๘๙,๐๐๐ บาท งบประมาณจากหน่วยงาน ผบก.

มติที่ประชุม เห็นชอบในการดำเนินงานจ้างบำรุงรักษาและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กองคลังพัสดุกลางและศูนย์เก็บเอกสารการประปานครหลวง (คลังเก็บเอกสารตลาดขวัญ) และมอบหมายให้เลขานุการฯ จัดทำบันทึกแจ้ง กปช.ผวก. (เลขานุการคณะกรรมการ สคปอ.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ สคปอ. พิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๔.๑ รายงานการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ แจ้งว่า คณะกรรมการ คปอ.ชุดที่ ๑ ได้มีการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ดำเนินการตรวจโดยนายณัฐวุฒิ ไคว่สมบุญ นายสุวชัย จันทร์ดำรง และเลขานุการ พบประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้

A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย

๑. ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ

๑.๓ มีป้ายแสดงวิธีการใช้อย่างชัดเจนและต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นถังดับเพลิงชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใด โดยสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ๑.๕๐ เมตร (ไม่นับรวมฉลากที่ติดมากับตัวถัง) สิ่งที่พบ ไม่พบป้ายแสดงวิธีการใช้งานและชนิดของถังดับเพลิง (เนื่องจากพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมมีปรับปรุงอาคาร)

๑.๕ มีแผนผัง (layout) ถังดับเพลิงประจำแต่ละชั้น และใบสรุปชนิด จำนวนถังดับเพลิง สิ่งที่พบ ไม่พบแผนผัง (layout) ถังดับเพลิง และใบสรุปชนิด จำนวนถังดับเพลิงประจำแต่ละอาคาร

๒. ทางหนีไฟ

๒.๔ มีแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟติดแสดงในแต่ละชั้น และมีรายละเอียดแสดงจุดที่อยู่ (You are here) สิ่งที่พบ ไม่พบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของศูนย์ฝึกอบรม

๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน

๓.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหน่วยงานทุกชั้น โดยเป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทำงาน ติดตั้งประจำทุกอาคาร สิ่งที่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แต่สัญญาณชำรุด และติดตั้งไม่ครบทุกอาคาร

๔. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจตรา ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์ สิ่งที่มีไม่พบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเฉพาะของศูนย์ฝึกอบรม

C. หมวดสุขภาพอนามัย

๖.๑ มีการจัดพื้นที่สุขุขุหรือและเขตปลอดบุหรี่ชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ ที่เขี่ยบุหรี่) สิ่งที่มี มีการจัดพื้นที่สุขุขุหรือและเขตปลอดบุหรี่ แต่ไม่พบถังขยะหรือที่เขี่ยบุหรี่

มิติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

เรื่องที่ ๔.๒ รายงานสถิติด้านความปลอดภัย (I.F.R., I.S.R.) อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ Near Miss และจุดเสี่ยงประจำเดือน

๑. คปอ. ชุดที่ ๑ สรุปผลสถิติด้านความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑.๑ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

๑.๒ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: I.F.R.) ได้ ๐ หมายถึง ทุก ๆ ๑ ล้านชั่วโมงการทำงาน ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือ ๐.๒)

๑.๓ อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: I.S.R.) ได้ ๐ หมายถึง ทุก ๆ ๑ ล้านชั่วโมงการทำงาน ไม่มีจำนวนวันที่หยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำงาน (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คือ ๐.๗๕)

- สถิติชั่วโมงความปลอดภัย ของ คปอ.ชุดที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
ปรับปรุงข้อมูลโดย หน่วยงาน สรป.กอส.ผบก. (คุณพงษ์ธร ถ่ายภาพส่งทางไลน์แจ้งเลขานุการทุกวัน)

เราทำงานมาแล้ว ๖๒๒ วัน

เป้าหมาย ๑๐๐๐ วัน

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ๖๒๒ วัน

ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

๒. เหตุการณ์ Near miss สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. พนักงาน สกล.ผกจ.๒ ได้ทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ และได้กลิ่นบูหรี่ในห้องน้ำ ทำให้เป็นลมหมดสติ หลังเกิดเหตุได้แจ้ง กบพ. ให้เข้ามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนฟื้นคืนสติ จากการสอบถามพบว่า ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือโรคภูมิแพ้ควิน และน้ำหนักเยอะ ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

สาเหตุหลัก : เกิดจากมีพนักงานบางท่าน สูบบุหรี่ภายในอาคารและหลังห้องน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่

ผอ.ผอผ. แจ้งว่า นำป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดเพิ่มเติมหน้าห้องน้ำ และหลังอาคารวิศวกรรม

วิธีแก้ไข : แจ้งหน่วยงานในอาคารวิศวกรรม ห้ามสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบ และนำป้ายห้ามสูบบุหรี่ไปติดเพิ่มเติมหน้าห้องน้ำ และหลังอาคารวิศวกรรม

๓. รายงานจุดเสี่ยง และการแก้ไข

จุดเสี่ยงที่ ๑ ประตุระจกอาคารสำนักงานแพทย์

อันตรายที่จะเกิด : ทางเข้าอาคารสำนักงานแพทย์ ประตุระจกค่อนข้างโสมมาก มีพนักงานบางท่านเดินผ่านไม่ได้ระวังทำให้ชนเข้ากับประตุระจก

การป้องกันและแก้ไข : แจ้ง กอส.ฝบก. ให้นำสติ๊กเกอร์มาติดที่ระจกเพื่อให้เห็นประตุได้ชัดเจนขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๓ การอบรมผู้รับจ้างตามกฎหมาย

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน มีเนื้อหาการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการอบรม ดังนี้

๑. งานจัดทำซุ้มโค้งติดภาพอาคารสุทธิอุทการ ชั้น ๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๑ ความรู้และกฎหมายเรื่องบุหรี

เลขานุการ แจ้งว่า สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติงานพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี

มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรีในเขตปลอดบุหรีตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๔๒ ห้ามผู้สูบบุหรีในเขตปลอดบุหรี เว้นแต่เป็นเขตปลอดบุหรีที่กำหนดตาม มาตรา ๔๑ วรรคสอง

มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี ให้ผู้ดำเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี

(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี

(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรีใดมีประกาศกำหนดเขตปลอดบุหรีตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตปลอดบุหรีได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี

(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใดอันเปิดเผยเห็นได้ชัด

(๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

(๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

(๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียรั่วล้อมหรือไม่ก็ตามเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้

(๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

(๕.๒) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๕.๓) ท่าอากาศยาน

บทลงโทษ

๑. ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒. ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่จัดให้เขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ตามลักษณะและวิธีการในการแสดงตามที่กฎหมายกำหนด ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๔. ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปรามหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ แนวทางการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ชั้น และอาคารโดยรอบสำนักงานใหญ่

ผอ.ผอผ. แจ้งว่า คณะทำงานย่อยฯ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้น และอาคารโดยรอบสำนักงานใหญ่ ได้ตรวจสอบอาคารแล้วพบว่ายังมีมาตรฐานความปลอดภัยน้อยกว่าอาคารสำนักงานโดยทั่วไป เช่น บางอาคารไม่มีระบบสายดิน หรือมีการเดินสายไฟเพิ่มโดยไม่ได้เชื่อมกับระบบสายดินเดิม ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่สมบูรณ์ ระบบท่อภายในเสื่อมสภาพ ผอผ. เห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการ คปอ. ทราบไว้ก่อน โดยจะมีการแจ้งแนวทางปรับปรุงให้ ผบก. ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์

(น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.ผวก.

ผู้จัดรายงานการประชุม