

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๗๒๙๐๑/ว ๑๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
ถนนสายเอเชีย ๔๑ อ.เมือง ขพ ๘๖๑๑๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชุมพร แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งมา เพื่อรายงานให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา มีแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน ๒ แหล่ง คือ


๑. บริษัทเอสแอนด์ดีมารีนโปรดักส์

๒. บริษัทวีจีเอ็นเนอริย์จำกัด (ทุ่งคา)

ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) เพื่อจัดส่งให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๗๐ ในเขต อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๕๗.....โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๒	๕
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด [] อาคารชุด [] โรงแรม [] โรงพยาบาล [] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา [] อาคารที่ทำการ [] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า [] ตลาด [] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 13.1 ส.ค. 2557

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
สำนักงานปลัด..... **ว.พ.ร.น.** S&D MARINE PRODUCT CO.,LTD รับเลขที่ 317/57
กองคลัง 41/1 MOO.1 THUNGKHA, MUANG, CHUMPHON 86100 THAILAND 05 ธ.ค. 2557
ส่วนโยธา TEL 077 503385-8, FAX 077 503389 15.00

ที่ SD 007/2557

3 มีนาคม 2557

เรื่อง : ขอส่งแบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร

อ้างถึง : หนังสือเลขที่ ทส ๐๒๐๕(๑๔) / ว ๕๐๘ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ของบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

เนื่องด้วย บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามกระบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลถึงสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ม.1 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 ได้
ดำเนินการจัดทำบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบรายงาน ทส.๑ ทุกวัน และเก็บไว้
ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเวลา ๒ ปี และจัดทำบันทึกสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบรายงาน ทส.๒
ทุกเดือน โดยจัดส่งแบบรายงาน ทส.๒ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดตั้งอยู่ ตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร (ดัง
เอกสารแนบ) ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดดำเนินการ

เรียน นายก อบต. ทุ่งคา
- เพื่อโปรดทราบ

ย. เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์

จำกัดจัดส่งแบบรายงาน ทส. ๒ รายงาน

สรุป/ผลการทบทวน ของระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวศรีญา อินคกร)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวริศา หนูฤทธิ์)

ผู้จัดการโรงงาน

(นางสาววรรณวิษา สมศักดิ์พรา)

รองปลัด อบต.

S & D MARINE PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

(นายปริญญา บัวชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41./1 หมู่ที่ 1 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล ตำบล เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-503385-8 โทรสาร 077-503389
 มี นายตึก กัว อัลเบิร์ต ชาน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตอาหารทะเลกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) (สข.1) 02-131/2549 ออกให้โดย อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
 หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายตึก กัว อัลเบิร์ต ชาน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไม่ระบายน้ำทิ้ง กักเก็บในบ่อเก็บน้ำ เป็นบ่อที่ไร้พื้นที่ขนาดใหญ่มาก

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... -

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 266 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,430 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,344 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 3 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความ

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่
กอง
ส่วน

บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
รับเลขที่ 354/57
วันที่ 11 มี.ค. 2557
เรื่อง

บันทึกข้อความ

ที่ วส. วิจิ เอ็นเนอร์ยี (ทุ่งคา) 002 /2557

วันที่ 7 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

เนื่องด้วย บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ทุ่งคา) ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีข้อมูล 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ใคร่ขอให้ อบต.ทุ่งคา โปรดออกเอกสารตอบรับเพื่อเป็นการยืนยันว่าทาง บริษัท วิจิ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ทำการส่งรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำเดือน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานนี้ทางหน่วยงานจะทำการจัดส่งให้ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายก อบต. ทุ่งคา

-เพื่อโปรดทราบ

วิจิ เอ็นเนอร์ยี ขอให้อบต.

โปรดออกเอกสารตอบรับเพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวศรีมา อินคาคร)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายวุฒิ พลสุโร)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายช้อย สวรรณพหู)

ผู้จัดการโรงงาน

0-8 มี.ค. 2557

(นางสาววรรณวิสา สงค์คำพรา)
รองปลัด อบต.

/ ตรวจทาน

(นางสาวมินตรา เริ่มงาม)/ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เสาวลักษณ์/พิมพ์

บุคคล-ธุรการ

7/03/2557

(นายบุญญา บัวบุบ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา


(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ซอย -
 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล ห้วยคา เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
 จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-641687 โทรสาร 077-641689
 มี นายชยศ สุวรรณพหุ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.5 MW
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-88/53 ขพ ออกให้โดย ก.อุตสาหกรรม หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 (นายชยศ สุวรรณพหุ) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Aeration pond
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ระบบ wetland

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองน้ำสาธารณะ บริษัท อุตสาหกรรมที่โครงการสิ่งแวดล้อม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งไปกำจัดในบริษัท


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7920 kWh
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1 - 1/2
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3474.1 m³
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ทราบ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่เติม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ wetland ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 160 m³
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาบริเวณ wetland เริ่มแต่วิธีการคิด เพื่อไม่ให้ตก ยอดบ่อน .

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ซอย
ถนนเพ็ชรเกษม..... แขวง/ตำบลทุ่งคา..... เขต/อำเภอ.....เมืองชุมพร.....
จังหวัดชุมพร..... โทรศัพท์ 077-641687 โทรสาร 077-641689
มีนายชยศ สวรรณพูน..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.5 MW
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-88/53 ขพ. ออกให้โดย .ภ.อุตสาหกรรม. หมดยอายุ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

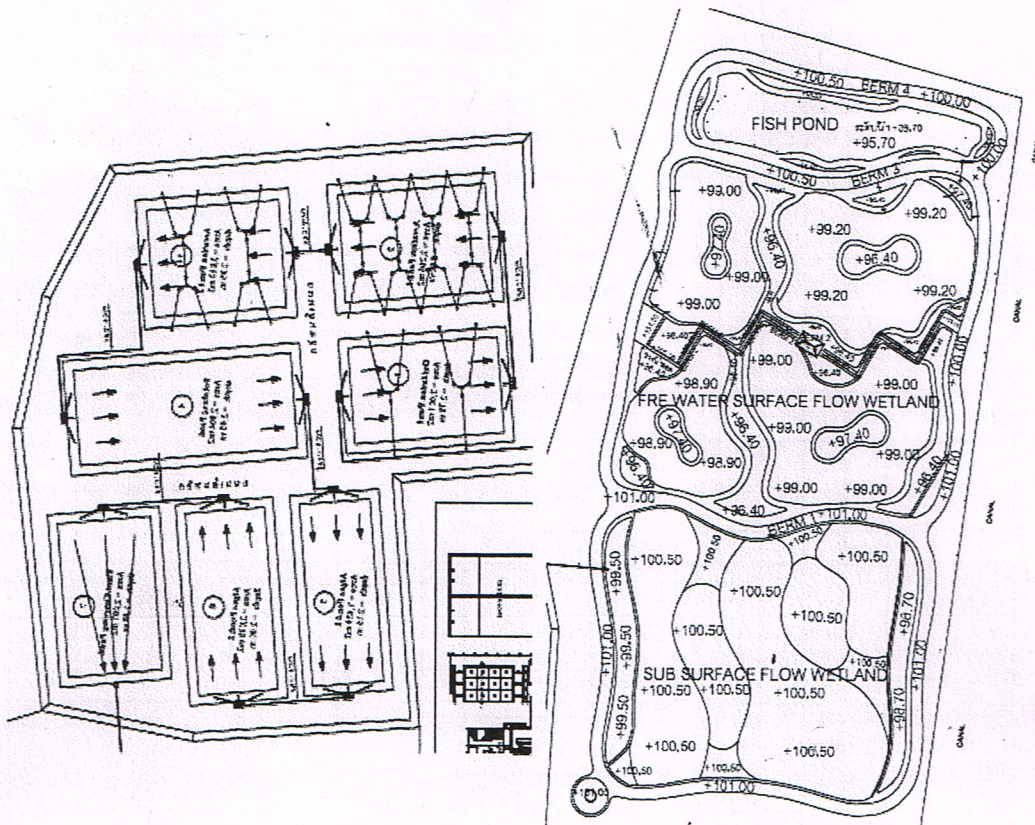

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
11/02/57	60	-	0	ไม่ระบาย	ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
21/02/57	60	-	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
31/02/57	-	-	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	80 มบ	ปกติ	ปกติ
4/02/57	-	-	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
5/02/57	-	-	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
6/02/57	-	-	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
7/02/57	-	-	17.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
8/02/57	-	-	5.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
9/02/57	-	-	13.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
10/02/57	60	-	25.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
11/02/57	60	-	39.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
12/02/57	60	-	314.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
13/02/57	60	-	27.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
14/02/57	60	-	157.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ
15/02/57	60	-	48.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
17/02/57	60	-	28.7	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
18/02/57	60	-	154.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
19/02/57	660	-	28.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
20/02/57	-	-	49.9	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
21/02/57	-	-	8.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
22/02/57	-	-	0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
23/02/57	-	-	21.3	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
24/02/57	-	-	236.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
25/02/57	-	-	239.1	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
26/02/57	-	-	238.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
27/02/57	-	-	309.0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
28/02/57	-	-	211.5	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	น	
รวม	7120		3474.1											160 ตัน	น	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายชยศ สวรรณพูน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย