

สำเนาผู้ฉบับ

ที่ ขพ ๗๒๙๐๑/ ๒๕๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา
ถนนสายเอเชีย ๔๑ อ.เมือง ขพ ๘๖๑๐๐

๗๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชุมพร แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งมา เพื่อรายงานให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา มีแหล่งกำเนิดมลพิษจำนวน ๒ แหล่ง คือ

๑. บริษัทเอสแอนด์ดีมารีนโปรดักส์

๒. บริษัทวีจีเอ็นเนอริย์จำกัด (ทุ่งคา)

ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา ๘๑ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ประจำปีเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๗.....โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๒	๘
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด [] อาคารชุด [] โรงแรม [] โรงพยาบาล [] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา [] อาคารที่ทำการ [] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า [] ตลาด [] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖. การเลี้ยงสุกร		
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม		

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....๒๕.....พ.ย.....๒๕๕๗.....

บันทึกข้อความ

ที่ วส. วีจี เอ็นเนอร์ยี่ (ทุ่งคา) 013 /2557

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2557


เนื่องด้วย บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ทุ่งคา) ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ซึ่งมีข้อมูล 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ใคร่ขอให้ อบต.ทุ่งคา โปรดออกเอกสารตอบรับเพื่อเป็นการยืนยันว่าทาง บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ทำการส่งรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำเดือน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานนี้ทางหน่วยงานจะทำการจัดส่งให้ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

๒. นายก อบต. ทุ่งคา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดทราบ

- ม. วีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด แล้ว มีเรื่องขอทราบ
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่ง
กำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 และขอ
มอบหมายให้ อบต.ทุ่งคาออกเอกสารตอบรับ
- จอห์น ภาณุพงศ์ ภาณุพงศ์



(นายชัย สุวรรณพงษ์)

ผู้จัดการโรงงาน


๑๑ พ.ย. 2557



Doc

(นางสาววรรณวิสา สงค์อำพรา)

รองปลัด อบต.



/ ตรวจทาน

(นางสาวมินตรา เริ่มงาม)/ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายก อบต. ทุ่งคา


นายก อบต. ทุ่งคา

11 พ.ย. 2557

02/25

(นายวฤทธิ์ พสุโร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

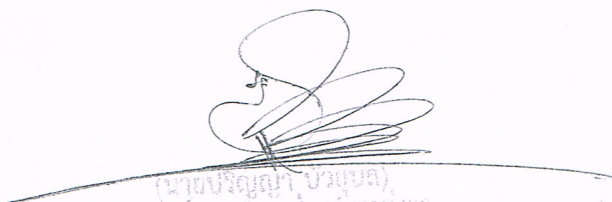

(นายปญญา บัวบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา



(นายเกียรติศักดิ์ บัวบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ปวีณา/พิมพ์

บุคคล-ธุรการ

8/11/2557

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล พังคา เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
 จังหวัด โทรศัพท 077-641687 โทรสาร 077-641689
 มี นายชยศ สุวรรณพหุ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.5 MW
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-88/53 ชพ ออกให้โดย ก.อุตสาหกรรม หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายชยศ สุวรรณพหุ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aeration pond

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกอม ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ฐาน wetland

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ฐานน้ำทิ้งบริเวณที่ดินว่างที่โครงการสวนป่า

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตั้งไว้ที่ฐานน้ำทิ้ง


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๐๔.๖๐
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๙๙.๙๔
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่เติม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่ปกติ
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๓๐-๒๘
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ซอย
ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล ทุ่งคา เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-641687 โทรสาร 077-641689
มี นายชยศ สุวรรณพหู เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.5 MW
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-88/53 ชพ ออกให้โดย ก.อุตสาหกรรม. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

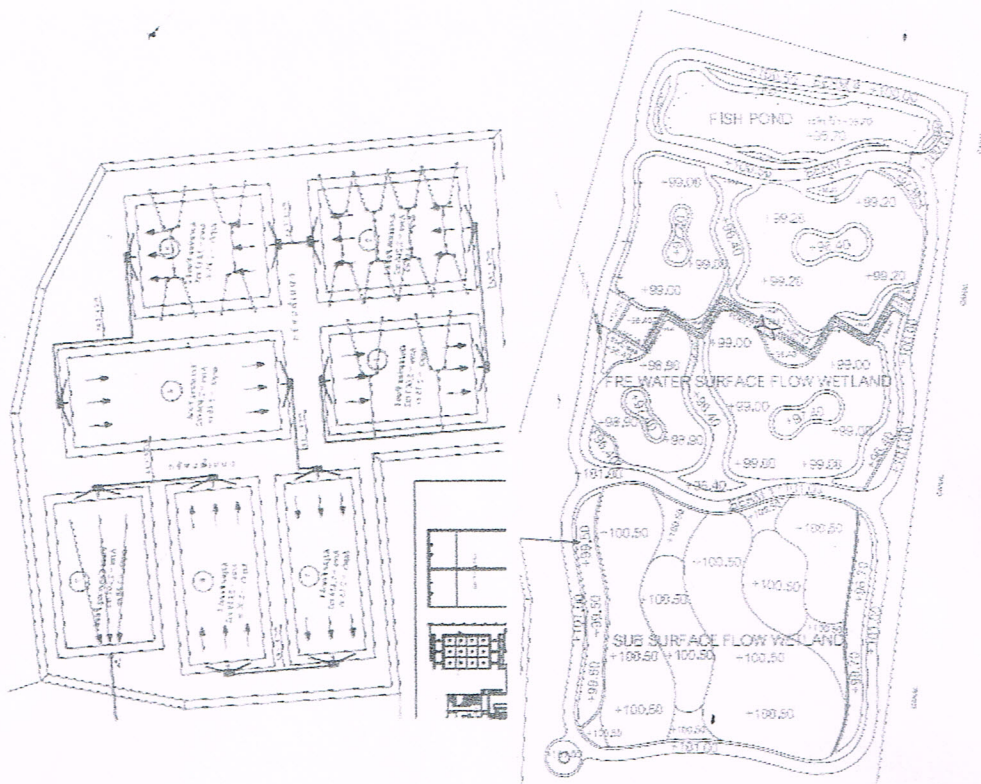

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือน ตุลาคม 2557

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	สายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
1/10/57	660	-	204	16.2.20	16.2.20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
2/10/57	660	-	117	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
3/10/57	660	-	113	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
4/10/57	660	-	18	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
5/10/57	660	-	415	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
6/10/57	660	-	309	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
7/10/57	660	-	398	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
8/10/57	660	-	264	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
9/10/57	660	-	392	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
10/10/57	660	-	168	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
11/10/57	660	-	0	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
12/10/57	660	-	244	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
13/10/57	660	-	167	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
14/10/57	660	-	17	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
15/10/57	660	-	0	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.
16/10/57	660	-	261	16.2.24	16.2.24	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-		ผศ.ดร.อ.อ.

เดือน ตุลาคม 2557

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งกลางวันและกลางคืนตามพหามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(..... นายชยศ สุวรรณพงษ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

S&D MARINE PRODUCT CO., LTD.
 41/1 MOO 1 THUNGKHA, MUANG, CHUMPHON 86100 THAILAND
 TEL 077 503385-8, FAX 077 503389

ที่ SD 020/2557

13 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง : ขอสั่งแบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน : นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร

อ้างถึง : หนังสือเลขที่ ทส ๐๒๐๕(๑๔) / ว ๕๐๘ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงาน ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ของบริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์จำกัด


เนื่องด้วย บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามกระบวนกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เป็นผู้ผลิตอาหารทะเลกิ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อการส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 ม.1 ต.ทุ่ง
คา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียตามแบบรายงาน ทส.๑ ทุกวัน และเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเวลา ๒ ปี และจัดทำบันทึกสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบรายงาน ทส.๒ ทุกเดือน โดยจัดส่งแบบรายงาน ทส.๒ ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แหล่งกำเนิดตั้งอยู่ ตำบลทุ่งคา จ.ชุมพร (ดังเอกสารแนบ) ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕


- น นายก อบค. ทุ่งคา
- เพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดดำเนินการ
 - มีผลให้ ส.๒ ของ อ.ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด


3 กิ่งของระบบทส. 2 รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
- จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นางสาวฉัตรพร อธิกุล)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 14 พ.ย. 2557


ขอแสดงความนับถือ


 (นางสมพร เรืองโรจน์)
 ผู้จัดการโรงงาน


 (นายเกียรติศักดิ์ บัวสุวรรณ)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา


 (นายวสุทธิ พสุโร)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด


 (นางสาววรรณวิษา สงค์ถ้ำพัว)
 รองปลัด อบต.


 (นายอนุญา บัญชล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล พังคา เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร โทรศัพท์ 077-503385-8 โทรสาร 077-503389
 มี นายคึก กัว อัลเบิร์ต ชาน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ผลิตอาหารทะเลกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) (สข.1) 02-131/2549 ออกให้โดย อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
 หมดยุ อายุ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายคึก กัว อัลเบิร์ต ชาน))

S & D MARINE PRODUCTS CO., LTD.
 บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ อายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ อายุ

ออกให้โดย.....

๓.สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 266 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,467.5 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,574 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบายน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 3 กิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความ

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไม่ระบายน้ำทิ้ง กักเก็บในบ่อเก็บน้ำ เป็นบ่อที่ขุดขึ้นที่ขนาดใหญ่พอสมควร

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....