

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกนิรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) ชนิดกึ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชทา จำนวน ๗๘๘ ต้น
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลราชทา

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชทา ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกนิรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกึ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชทา จำนวน ๗๘๘ ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชทาได้กำหนด จำนวน ๒ จุด เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๘ (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลราชทา จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกนิรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกึ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชทา จำนวน ๗๘๘ ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชทาได้กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนน ตรอก ซอย
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
- ๒.๓ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๒.๔ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- ๒.๕ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
- ๒.๖ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลให้สวยงาม

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายณรัชพงศ์ ศรีแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเดช เพ็ชรไทย)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคณากร พิพัฒน์ปราการ)

- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลราษาวะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนด
- ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ


ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๔ งวด ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อม โคมไฟระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ชนิดกึ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราษาวะ จำนวน ๗๘๘ ต้น ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลราษาวะได้กำหนด แล้วเสร็จจำนวน ๒๐๐ ต้น จำนวน ๓ งวดงาน และจำนวน ๑๘๘ ต้น
จำนวน ๑ งวดงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเดชา เพ็ชรไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคมกร พิพัฒน์ปรการ)

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ส่งมอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ แล้วเสร็จจำนวน ๒๐๐ ต้น

งวดที่ ๒ ส่งมอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ แล้วเสร็จจำนวน ๒๐๐ ต้น

งวดที่ ๓ ส่งมอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ แล้วเสร็จจำนวน ๒๐๐ ต้น

งวดที่ ๔ ส่งมอบเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ แล้วเสร็จจำนวน ๑๘๘ ต้น

๘. วงเงินในการจัดหา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน ๗๘๘ ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะได้กำหนด จำนวน ๒ จุด

ราคากลาง ในการจัดซื้อในครั้งนี้ได้กำหนดไว้ ราคาคันละ ๙๔,๘๘๖.๘๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาท แปดสิบสตางค์) จำนวน ๗๘๘ ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๗๗๐,๗๙๘.๔๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) ราคากลางดังกล่าวไม่ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคากลางเองจะนำราคาของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคากลางเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๙. ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัย หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๓๑๒ ๔๐๓๔-๗ ต่อ ๓๐๑ และ ๓๐๒

ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๓๑๒ ๔๐๑๑

ทางเว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th>, www.rachathewa.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัยหรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณรัชพงศ์ ศรีแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเดช เพชรไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคณากร พัทฒนปารการ)

รายละเอียดแนบขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกึ่งรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) ชนิดกึ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชานวด จำนวน ๗๘๘ ต้น
ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลราชานวดได้กำหนด

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและมีมติจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้าประติมากรรมกึ่งรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกึ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชานวด จำนวน ๗๘๘ ต้น ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลราชานวดได้กำหนด ดังนี้

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) อุปกรณ์ทั้งหมดติดตั้งบนเสาเสตนเลส ตามรูปแบบท้องที่การบริหารส่วนตำบลราชานวดกำหนด
- ๑.๒ มีชุดควบคุมประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ มีระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติ และมีวงจรสำหรับรักษากระแสไฟฟ้าให้มีค่าคงที่ ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒/๒๔V/๑๐A
- ๑.๓ ในกรณีวันที่มีฝนตกหรือในวันที่ไม่มีแดด ระบบสามารถใช้ไฟสำรองที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่นำมาจ่ายให้กับดวงโคมส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
- ๑.๔ อุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๑.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันข้อบกพร่องจากการใช้งานในเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน อุปกรณ์ใดที่มีการระบุอายุการรับประกันแตกต่างให้ยึดอายุการรับประกันที่มากกว่า

๒. ข้อกำหนดคุณลักษณะ

ระบบแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์)

๒.๑ ขอบเขต


ดำเนินการส่งมอบระบบแสงสว่างเสาไฟฟ้าประติมากรรมกึ่งรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาดกำลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ แผง เท่ากับ ๒๐๐ วัตต์ แบตเตอรี่สำรองไฟ ๑๒.๘ โวลท์/ ๑๖.๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก รวม ๓๓ แอมป์ สำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับโคมไฟ LED ความสูงของเสาไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ ชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในจำนวน ๑ แผง ประกอบด้วย

๒.๒.๑ แผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แผง มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

เป็นแผงโซล่าเซลล์ ชนิดผลึกเดี่ยวหรือผลึกรวม (Poly Crystalline หรือ Mono Crystalline) ให้กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ แผง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๑๘๔๓-๒๕๕๓ หรือ มอก.๒๕๘๐-๒๕๕๕ หรือผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ GB/T๑๙๐๐๑-๒๐๐๘ โดยให้นำหลักฐานหนังสือรับรองในวันเสนอราคาตัวอย่าง รายละเอียดต่อแผงต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้

- Maximum Power (Pmax)	๑๐๐W
- Rated Voltage (Vmp)	๑๗.๘V
- Rate Current (Imp)	๕.๖๒A
- Open Circuit Voltage (Voc)	๒๑.๒V
- Short Circuit Current (Isc)	๖.๐๒A
- Maximum System Voltage	๖๐๐V
- Test Condition	AM ๑.๕, ๑๐๐๐W/m ^๒ , ๒๕°C

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเดชา เพ็ชรไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายคณากร พิชณนปรการ)

-๒-

๒.๒.๒ แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องไม่มีรอยต่างคำหรือจุดบกพร่องในการผลิต และมีใบรับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๒.๒.๓ กรอบแผงโซล่าเซลล์ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

๒.๒.๔ ด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งกล่องต่อสายไฟที่มีการปิดผนึกหรือมีฝาปิดล็อกอย่างแข็งแรง ภายในกล่องต่อสายไฟต้องมี Integrated Bypass Diode ต่ออยู่เพื่อป้องกันไฟจากแบตเตอรี่ไหลย้อนกลับมายังแผงโซล่าเซลล์ และต้องมีขั้วต่อสายไฟที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน กันฝน กันน้ำเข้า

๒.๒.๕ ภายในแผงโซล่าเซลล์ มีการผนึกด้วยวัสดุป้องกันความชื้น ด้านหน้าแผงปิดทับด้วยกระจกนิรภัยคุณภาพดี ช่วยในการส่องผ่านแสง และสามารถรองรับการกระแทกได้ดี

๒.๒.๖ แผงโซล่าเซลล์ต้องเป็นของใหม่และเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒.๓ เครื่องควบคุมการประจุไฟ (Control charger) มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบป้องกันแบตเตอรี่เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยต้องมีระบบตัดการทำงานเมื่อกำลังไฟในแบตเตอรี่อ่อน เพื่อป้องกันการใช้งานเกินกำลังไฟ (Low Discharge) หรือเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วต้องหยุดการชาร์จประจุเพื่อป้องกันไม่ให้ชาร์จไฟเกิน (Over charge) และมีใบทดสอบ IP๖๘ ของสถาบันที่ได้มาตรฐาน IEC ๖๐๕๒๙:๑๙๘๘+A๑:๑๙๙๙+A๒:๒๐๑๓

๒.๓.๒ มีระบบป้องกันการต่อผิดขั้วและมีวงจรสำหรับรักษากระแสไฟให้คงที่

๒.๓.๓ สามารถรองรับการทำงานกับกระแสไฟตรงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒/๒๔ โวลต์ ทนกระแสไฟไม่น้อยกว่า ๑๐ แอมป์

๒.๓.๔ มีไฟแสดงสถานะการทำงาน

๒.๓.๕ มีระบบเปิดปิดโคมไฟอัตโนมัติโดยเปิดไฟในเวลากลางคืนและปิดไฟในตอนเช้า

๒.๓.๖ มีมาตรฐานป้องกันน้ำด้วย IP๖๘ สามารถทำการทดสอบจุ่มน้ำได้

๒.๓.๗ ชาร์ตเจอร์บรรจุอยู่ในโคมไฟ

๒.๔ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก มีคุณลักษณะ ดังนี้

๒.๔.๑ เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม ต้องมีขนาด ๑๒.๘V/๑๖.๕AH และอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๔ ปี

๒.๔.๒ แบตเตอรี่ลิเธียม ต้องได้รับมาตรฐานสากล

๒.๔.๓ ให้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ กระแสไฟไม่น้อยกว่า ๓๓ แอมป์ และสามารถเก็บไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

๒.๕ โคมไฟส่องสว่างแบบ LED มีคุณลักษณะ ดังนี้


๒.๕.๑ ตัวโคมไฟต้องมีความสวยงาม ผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปลายฉลุ

๒.๕.๒ ตัวโคมไฟรวมโປ้ะ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๘๐ มิลลิเมตร

๒.๕.๓ ภายในโคมไฟ มีชุดหลักสำหรับยึดแบตเตอรี่ และคอนโทรล

๒.๕.๔ ชุดแบตเตอรี่และชุดคอนโทรล ติดตั้ง อยู่ในตัวโคมไฟ

๒.๕.๕ โคมส่องสว่าง LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ (๓๐วัตต์x๒ชุด =๖๐วัตต์) มีคุณลักษณะ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเตชา เพ็ชรไทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคณากร พิพัฒน์ปารการ)

-๓-

- ๒.๕.๕.๑ หลอด Module จำนวน ๑ ชุด ต้องใส่หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ ดวง
- ๒.๕.๕.๒ หลอด Module LED มีระดับป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP ๖๕ (ตามมาตรฐานการทดสอบที่น้ำเชื่อถือได้ เช่น มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือ IEC ๖๐๕๒๙:๒๐๐๑ (IP๖๕))
- ๒.๕.๕.๓ หลอด Module LED ต้องได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว NSC.TISI.TIS ๑๗๐๒๕ TESTING ๐๐๖๓ หรือ มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ ด้านกันน้ำพร้อมใบรับผลทดสอบ
- ๒.๕.๖ รูปแบบหลอดไฟชนิด Module สามารถถอดเปลี่ยนได้ โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างโคมไฟ
- ๒.๕.๗ โคมไฟมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ๒.๖ กิ่งยึดโคมไฟและเพलयึดกิ่งโคมไฟ มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ๒.๖.๑ กิ่งยึดโคมไฟ ผลิตจากสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๙๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๖.๒ เพलयึดกิ่งโคมไฟ ผลิตจากสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร
- ๒.๗ กิ่งยึดแผงโซล่าเซลล์ และเพलयึดแผงโซล่าเซลล์ มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ๒.๗.๑ กิ่งยึดแผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากเหล็กชุบกาวาไนท์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๗.๒ เพलयึดกิ่งแผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากเหล็กชุบกาวาไนท์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร
- ๒.๘ โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ๒.๘.๑ วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างฯ ต้องเป็นเหล็กชุบกาวาไนท์ หรือเป็นวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ๒.๘.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ยึดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ทุกตัวต้องมีขนาดที่เหมาะสม และเป็นวัสดุที่ทำจากเหล็กไร้สนิม
- ๒.๘.๓ โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักแผงโซล่าเซลล์ของรุ่นที่เสนอได้ตามข้อกำหนดและสามารถต้านทานแรงลมปะทะได้ดี
- ๒.๘.๔ โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ทำมุมเอียงเพื่อสามารถรับแสงได้เต็มที่
- ๒.๘.๕ ขายึดแผงโซล่าเซลล์ ผลิตจากเหล็กฉากไม่น้อยกว่า ๑x๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร เพื่อยึดแผงโซล่าเซลล์
- ๒.๙ เสาไฟฟ้า มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ๒.๙.๑ ต้นเสาภายใน ผลิตจากสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัชพงศ์ ศรีแก้ว) (นายเดชา เพ็ชรไทย) (นายคณากร พิพัฒน์ปรากร)

- ๔ -

๒.๙.๒ ต้นเสาภายนอก ผลิตจากสแตนเลสสีทองเงาวาว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ มิลลิเมตร โดยขึ้นรูปปลายกลีบดอกบัววนสูงจากผิวสแตนเลส เพื่อความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ไม่ใช้วัสดุตัดปะ เชื่อมติดหรือเชื่อมลวดลาย สีทองของสแตนเลสเกิดจากการชุบเงา ไม่พ่นสีหรือทา ติดตั้งเว้นห่างจากฐานเสาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๙.๓ ฐานเสาภายนอก ผลิตจากสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑๐ เพลทเสาไฟฟ้า เพลทเสาเข็ม และเสาเข็มเหล็ก มีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑๐.๑ เสาเข็มเหล็กชนิดเกลียวตันเดี่ยว ความยาว ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑๐.๒ เสาเข็มเหล็กต้องผ่านการชุบกาวไนท์ และทนต่อการเกิดสนิม

๒.๑๐.๓ เพลทเสาไฟฟ้า เพลทเสาเข็มเหล็ก มีคุณลักษณะขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน โดยเป็นดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ความหนาเหล็กต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุ (ตามรูปแบบ)

๒.๑๑ ประติมากรรมและบัวรองเสาไฟฟ้า มีคุณลักษณะ ดังนี้

๒.๑๑.๑ มีประติมากรรมกษัตริย์ ผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทำสี ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑๑.๒ มีบัวรองประติมากรรม ผลิตจากสแตนเลสขึ้นรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑๒ สายไฟสำหรับต่อแผงโซล่าเซลล์ไปที่โคม ต้องเป็นสายไฟสำหรับโคมไฟส่องสว่างถนน ชนิดสายอ่อน มีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด ๖๐๒๒๗ IEC ๕๓ VCT แรงดันไฟที่กำหนด ๓๐๐/๕๐๐ โวลต์ ตัวนำประเภท ๕ พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ ๒x๒.๕ ตารางมิลลิเมตรและทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส

๓. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างอุปกรณ์มาทำการทดลองติดตั้งจริงในสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชทาจะกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ภายใน ๑ วันนับจากวันที่เสนอราคาในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดต้องนำเสนอ ดังนี้

๓.๑.๑ ชุดโคมไฟส่องสว่าง LED ขนาดไม่น้อยกว่า (๓๐ วัตต์ ๒ ชุด) รวม ๖๐ วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ แผง รวม ๒๐๐ วัตต์ ชนิดผลึกเดี่ยว หรือผลึกรวม (Poly Crystalline หรือ Mono Crystalline) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ ต้นเสาไฟฟ้า ประติมากรรมกษัตริย์ และบัวรอง

๓.๑.๓ กิ่งยึดไฟฟ้าและเพลทยึดกิ่งเสาไฟฟ้า

๓.๑.๔ กิ่งยึดแผงโซล่าเซลล์และเพลทยึดกิ่งโซล่าเซลล์

๓.๑.๕ เครื่องควบคุมการประจุไฟและแบตเตอรี่

๓.๑.๖ เสาเข็มเหล็ก

๓.๑.๗ ทดสอบการเปิดปิดไฟ และทดสอบการใช้งานจริง ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณัฏฐพงศ์ ศรีแก้ว) (นายเดช เพ็ชรไทย) (นายคณากร พิพัฒน์ปรางกร)

- ๕ -

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบในการพิจารณา ดังนี้



๓.๒.๑ หนังสือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของแผงโซล่าเซลล์ มอก.๑๘๔๓-๒๕๕๓ หรือ มอก.๑๘๔๓-๒๕๕๓ หรือ มอก.๒๕๘๐-๒๕๕๕ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ GB/T๑๙๐๐๑-๒๐๐๘


๓.๒.๒ หนังสือรับรองมาตรฐานของแบตเตอรี่ลิเธียม เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓.๒.๓ หนังสือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ หรือหนังสือรับรองระดับป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP๖๕ หรือ IEC ๖๐๕๒๙:๒๐๐๑ (IP๖๕) หรือใบรับรองผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว NSC.TISI.TIS ๑๗๐๒๕ TESTING ๐๐๖๓ ของหลอด Module LED

๓.๒.๔ ใบรับรองผ่านการทดสอบคุณสมบัติสแตนด์บายใน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๓๐ มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร จากสถาบันทดสอบที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องแล้ว

๓.๒.๕ ผู้เสนอราคายกเว้นไม่นำตัวอย่างสินค้า และเอกสารครบตามรายการที่ระบุมายื่นเสนอในวัน เวลาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสารราคาของผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรัชพงศ์ ศรีแก้ว) (นายเดชา เพ็ชรไทย) (นายคณากร พิพัฒน์ปราการ)

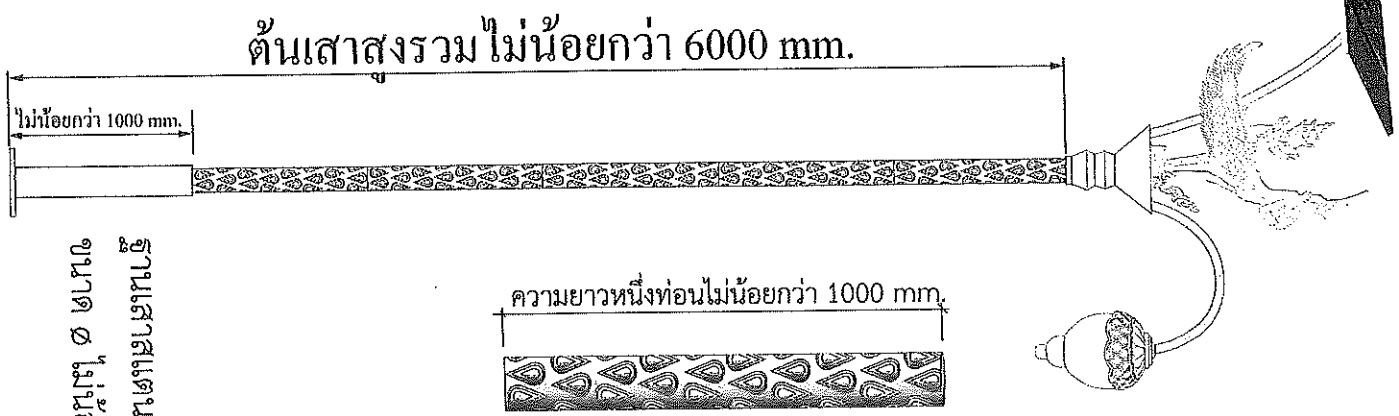

รายละเอียดเสาไฟ

1. ต้นเสาภายนอกผลิตจากสเตนเลสสีทองเงาวาว

ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 140 มม.

โดยการป้อนขึ้นรูปลายกลีบดอกบัวสูงจากผิวสเตนเลส เพื่อความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ไม่ใช้วัสดุติดแปะ เชื่อมติดหรือเขียนลวดลาย


2. สีทองของสเตนเลสเกิดจากการชุบเงา

ห้ามใช้สีพ่นหรือทา เนื่องจากทำให้ไม่แวววาว และหลุดลอกง่าย

3. รอยต่อทุกช่วงหนึ่งเมตร ของต้นเสาสเตนเลส

ภายนอกมีการป้อนขึ้นรูปลายกลีบดอกบัวสีสลับแปดกลีบ

ขนาดลายบนกลีบดอกบัว

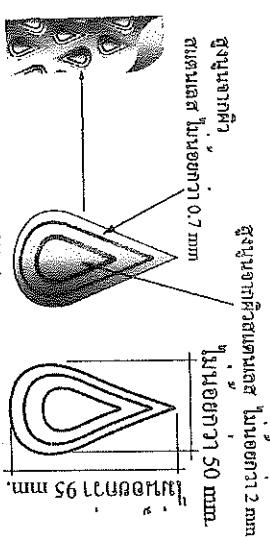

- กลีบดอกบัวป้อนขึ้นรูปสูงจากผิวสเตนเลส
 - กลีบนอกสูงป้อนไม่น้อยกว่า 0.7 มม.
 - กลีบในสูงป้อน ไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (เพื่อความเด่นชัดและสวยงาม)



รูปตัดโคร่งสร้างภายในเสา

ภายในเสริมความแข็งแรงด้วยต้นเสาสเตนเลส สูง 6000 มม. ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 130 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.



ฐานเสา สเตนเลสภายนอก
ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 145 มม

หน่วยวัด : มม. มิลลิเมตร
ขนาดที่ระบุ + ไม่จำกัด - ไม่เกิน 5%

แบบ	
เขียนแบบ	
ตรวจสอบ	
อนุมัติ	
วันที่	
รวมเดือน	
แบบเลขที่	

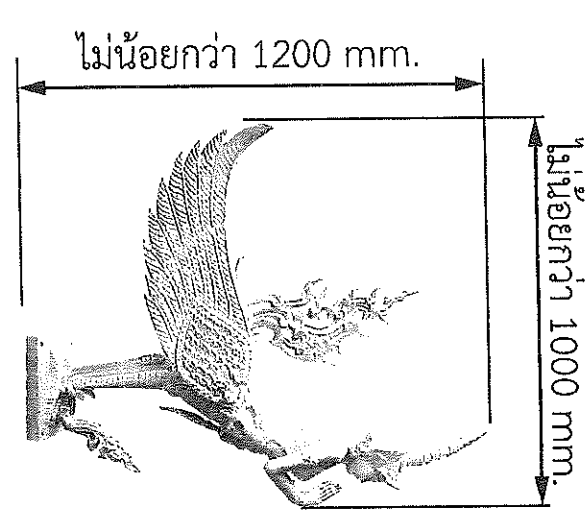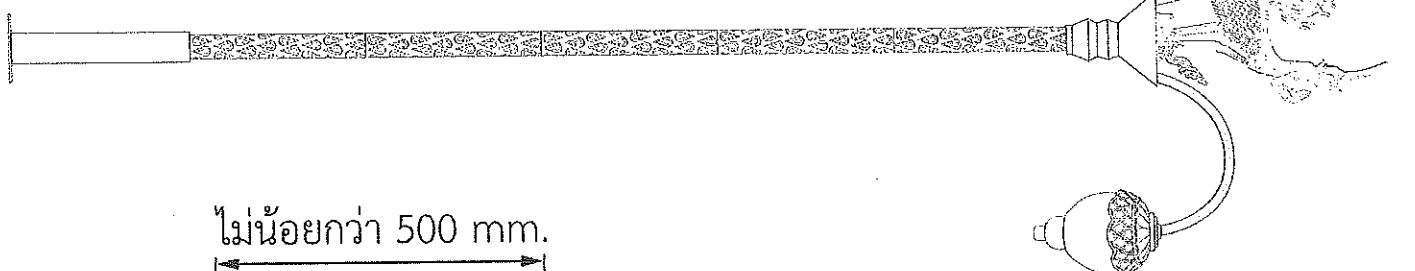

-ประติมากรรมกนิรี
ผลิตจากอลูมิเนียม ขึ้นรูปทำสี
ความสูงไม่น้อยกว่า 1200 mm.
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1000 mm.


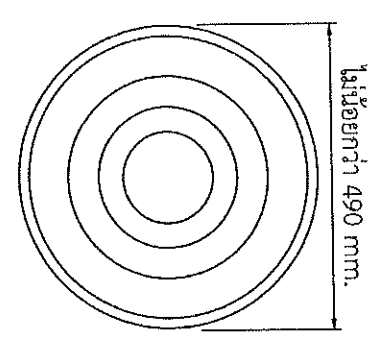
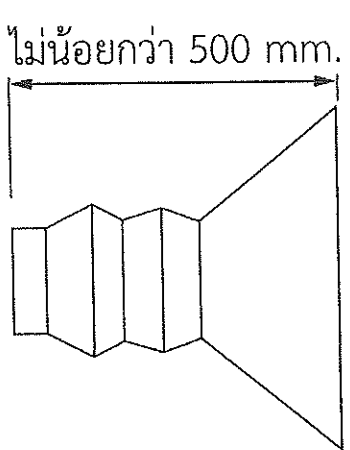


-บัวรองประติมากรรม ผลิตจากสแตนเลส
ขึ้นรูป ความสูงไม่น้อยกว่า 500 mm.
ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า 490 mm.


แบบประติมากรรมและบัวรอง

หน่วยวัด : mm. มิลลิเมตร
ขนาดที่ระบุ + ไม่จำกัด - ไม่เกิน 5%

แบบ	
เขียนแบบ	
ตรวจสอบ	
อนุมัติ	
วันที่	
แบบเลขที่	



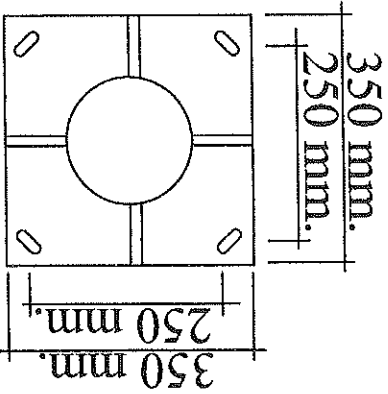
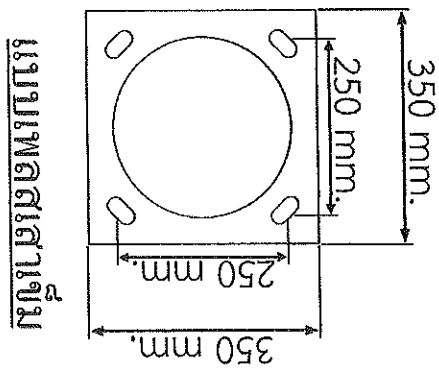
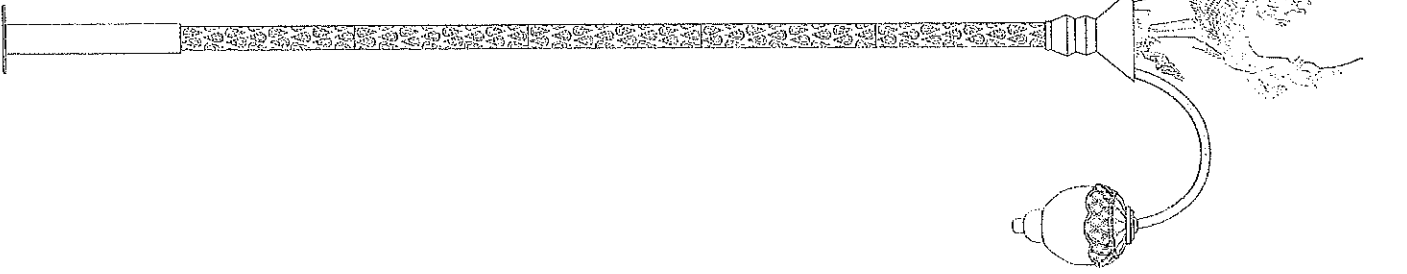


แบบเพลต และ เสาเข็มเหล็ก


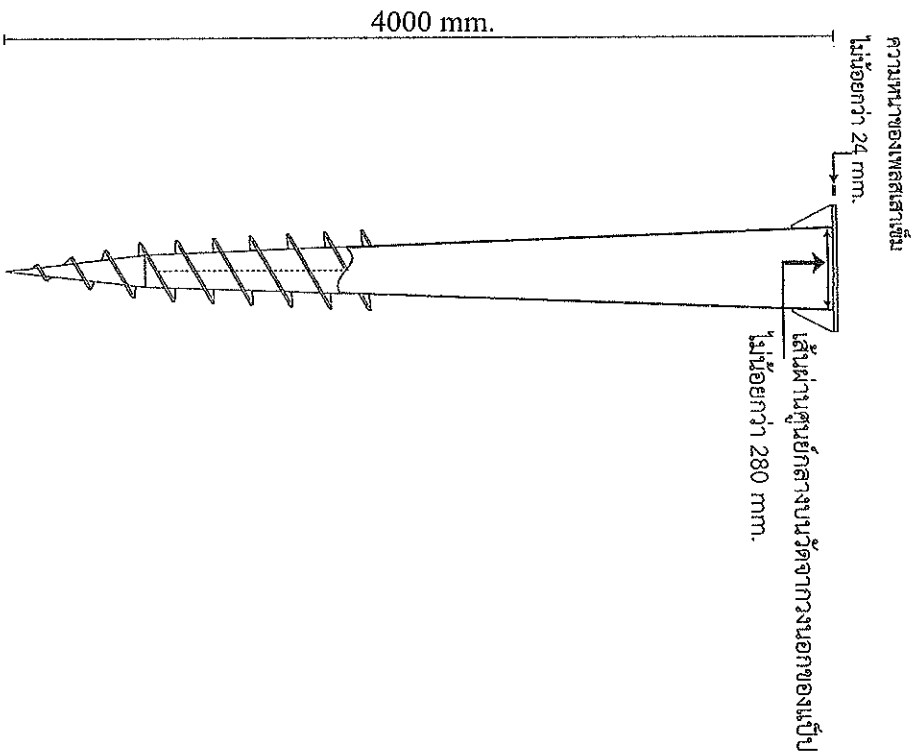


หน่วยวัด : มม. มิลลิเมตร
ขนาดที่ระบุ + ไม่จำกัด - ไม่เกิน 5%

แบบ	
เขียนแบบ	
ตรวจแบบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
กันตติยวง	
แบบเลขที่	

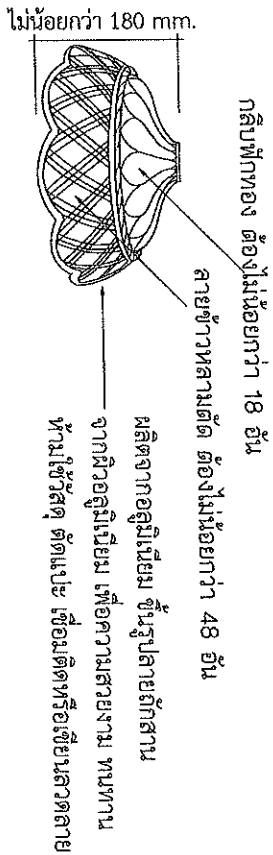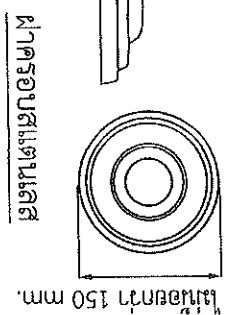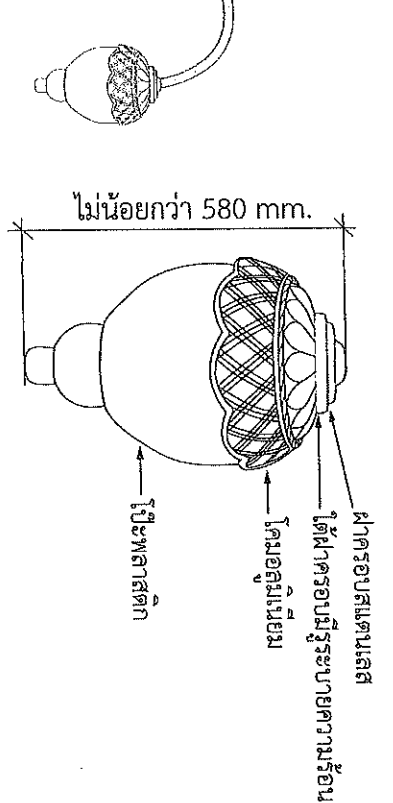

ภายในบรรจุหลอด Module 30 w. 2 ชุด
รวม 60 w.

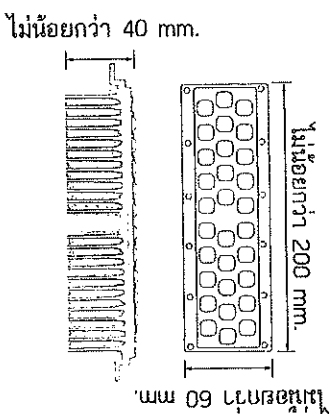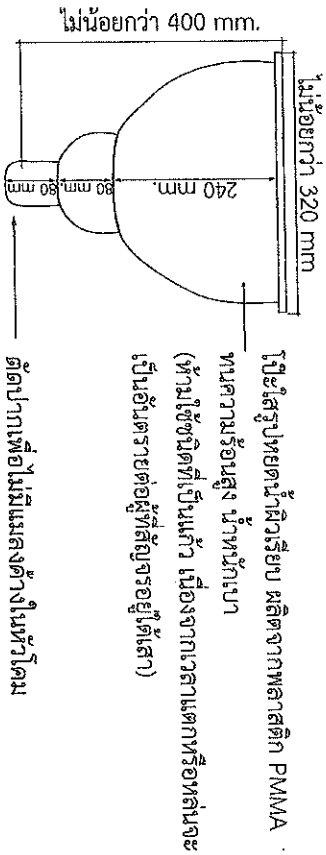

แบบโคมพลาสติก



หน่วยวัด : mm. มิลลิเมตร
ขนาดที่ระบุ + ไม่จำกัด - ไม่เกิน 5%

หลอด Module 1 ชุด ใสเมต LED ไม่ต่ำกว่า 30 ดวง


แบบหลอด Module 30w.

แบบโคมไฟ


แบบ	
ชื่อแบบ	
ตรวจแบบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
วันที่อนุมัติ	
แบบเลขที่	

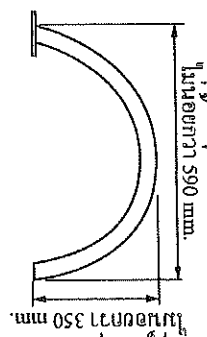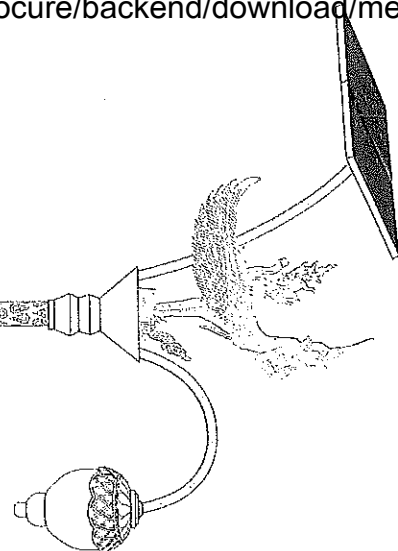


- กิ่งยึดโคม ผลิตจากสแตนเลส
ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 40 มม.
ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.



- เพลที่ยึดกิ่งโคม ผลิตจากสแตนเลส
ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.

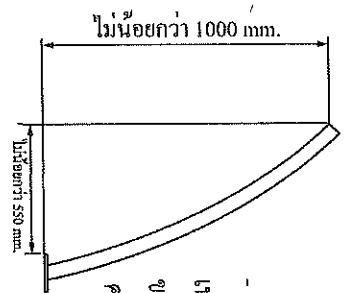




- กิ่งยึดแสงโซล่าเซลล์ ผลิตจาก
เหล็กชุบกว่าไนท์
ขนาด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า 35 มม.
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.



- เพลที่ยึดกิ่งแสงโซล่าเซลล์ ผลิตจากเหล็กชุบกว่าไนท์
ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.

หน่วยวัด : มม. มิลลิเมตร
ขนาดที่ระบุ + ไม่จำกัด - ไม่เกิน 5%

แบบ	
ตรวจสอบแบบ	
ตรวจแบบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
วันเดือนปี	
แบบเลขที่	

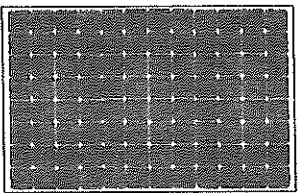Maximum Power (P_{max})

100W

Rated Voltage (V_{mp})

17.8V

Rated Current(Imp)

5.62A.

Open Circuit Voltage (Voc)

21.2V

Short Circuit Current (Isc)

6.02A.

Maximum System Voltage

600V

Test Condition

AM1.5, 1000W/m², 25°C

แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน ISO 9001:2008 GB/T 19001-2008

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม ขนาด 12.8v/16.5 Ah จำนวน 2 ชุด

#**รูปร่างแปดเหลี่ยมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จำนวน V และ Ah ต้องน้อยกว่าที่กำหนด

អង្គប្រឹក្សា : ៣៣. អ្នកតំណាង

ขนาดพื้นฐาน + มูลค่าลด - มูลค่าเพิ่ม 5%

แบบ	
ชื่อแบบ	
ตรวจสอบ	
ตรวจแบบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
วันที่อนุมัติ	
วันที่	

จุดติดตั้งโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชานเทวะ จำนวน ๗๘๘ ต้น
ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลราชานเทวะได้กำหนด จำนวน ๒ จุด
(จำนวนติดตั้งตามความเหมาะสม)

๑. หมู่บ้านไทยสมุทร ๑ จำนวน ๓๖๔ ต้น
๒. หมู่บ้านไทยสมุทร ๒ จำนวน ๔๒๔ ต้น