

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กฟน.2 และหน่วยงานในสังกัด
ประจำไตรมาส 4/2564 (สะสม ม.ค. – ธ.ค.2564) จำนวนทั้งสิ้น 24 เกณฑ์วัด (33 ตัวชี้วัด)

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้ คะแนน	จำนวนเกณฑ์วัด (ตัวชี้วัด)	น้ำหนักเกณฑ์วัด (%)
5	27	74
4 - <5	1	1
3 - <4	2	4
< 3	3	6
รวม	33	85

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้ คะแนน 4 – <5 คะแนน จำนวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 11.1 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV พร้อมทั้ง (1%) คะแนน 4.76
ดำเนินการแก้ไข โดยใช้โปรแกรม APSA (Smart Patrol)

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้ คะแนน 3 – <4 คะแนน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 1.2.1 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลง (2%) คะแนน 3.36
และระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนงานที่ 1 งานปรับปรุงฯ
แรงดัน < 200 โวลต์, โหลดเกิน 100 % ภายในไตรมาส 1
2. เกณฑ์วัดข้อที่ 21 เกณฑ์วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (2%) คะแนน 3.68

ระดับคะแนนเกณฑ์ประเมินที่ได้ คะแนน < 3 คะแนน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 1.2.2 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลง (1%) คะแนน 2.68
และระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนงานที่ 2 งานปรับปรุงฯ
ที่โหลดหม้อแปลง 80-100 % ภายในไตรมาส 2
2. เกณฑ์วัดข้อที่ 11.3 เกณฑ์วัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ (1%) คะแนน 2.00
Circuit Breaker & Recloser
(Trip reclose & Trip lock out) ระบบ 22-33 kV
3. เกณฑ์วัดข้อที่ 23 เกณฑ์วัดค่าดัชนีการประสพอุบัติเหตุ (VDI) (4%) คะแนน 1.00

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กฟฟ.ชั้น 1 -3 ในสังกัด กฟน.2 ประจำปีไตรมาส 4 /2564 (ผลสะสม ม.ค. - ธ.ค.2564) (หน้า 1/2)

ลำดับ	กฟฟ.	งานตามนโยบาย							เป้าหมาย		ลูกค้า		กระบวนการภายใน					
		1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		ข้อ 1.1 ปรับปรุงแรงต่ำ หม้อแปลง 3%	ข้อ 1.2.1 ปรับปรุงแรงต่ำ แผนงานที่ 1 2%	ข้อ 1.2.2 ปรับปรุงแรงต่ำ แผนงานที่ 2 1%	ข้อ 1.2.3 ปรับปรุงแรงต่ำ แผนงานที่ 3 1%	ข้อ 2 รายได้ ธุรกิจเสริม 4%	ข้อ 3 กำไร C 02.2 1%	ข้อ 4 ปิดใบสั่งงาน WMS 1%	ข้อ 5 ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน 5%	ข้อ 6 ค่าใช้จ่าย 7 ประเภท 3%	ข้อ 7 จำนวน ข้อร้องเรียน 3%	ข้อ 8 PEA Doing Business 4%	ข้อ 9.1 SAIFI 3%	ข้อ 10.1 SAIDI 3%	ข้อ 11.1 APSA ระบบ 22 kV 1%	ข้อ 11.2 APSA ระบบ 400/380V 1%	ข้อ 11.3 การทำงานของ อุปกรณ์ 1%	ข้อ 12 LOSS 4%
1	พิษณุโลก	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00	1.17	5.00	1.00	1.81	5.00	5.00	5.00	4.18	4.90	5.00	2.00	1.00
2	สุโขทัย	5.00	2.30	3.00	5.00	5.00	4.84	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.64	3.00	5.00	2.00	5.00
3	ตาก	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00
4	กำแพงเพชร	5.00	1.20	5.00	5.00	1.93	5.00	4.58	2.65	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	4.74	5.00	2.00	5.00
5	พิจิตร	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.43	2.60	1.00	5.00	5.00	5.00	4.95	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6	อุตรดิตถ์	5.00	5.00	3.25	5.00	5.00	4.74	5.00	4.02	5.00	1.00	5.00	4.70	4.26	5.00	5.00	2.00	5.00
7	แพร่	4.86	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	5.00	3.94	5.00	5.00	5.00	4.65	4.60	5.00	5.00	2.00	5.00
8	น่าน	5.00	4.13	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.28	1.00	5.00	4.90	5.00	4.12	5.00	1.00	5.00
9	แม่สอด	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.76	1.00	5.00	1.00	5.00	4.15	5.00	5.00	5.00	1.50	3.23
10	ตะพานหิน	5.00	5.00	2.80	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	2.84	5.00	5.00	4.15	4.00	5.00	5.00	2.00	2.86
11	สวรรคโลก	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.61	5.00	5.00	5.00	5.00	4.75	4.45	5.00	5.00	2.80	5.00
12	ขานูวรลักษ์บุรี	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.74	5.00	5.00	5.00	4.35	4.10	5.00	5.00	3.42	5.00
รวม		5.00	3.36	2.68	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.76	5.00	2.00	5.00

หมายเหตุ เกณฑ์ประเมินผลไตรมาส 4/2564 (สะสม ม.ค. - ธ.ค.2564) เป็นเกณฑ์วัดที่เหมือนกันทั้ง 12 จุดรวมงาน จำนวน 24 เกณฑ์วัด (29 ตัวชี้วัด) (นน. 71 %) ดังนี้

อันดับ	กฟฟ.	คะแนน	คะแนน *
1	สวรรคโลก	4.90	-
2	สุโขทัย	4.78	-
3	ขานูวรลักษ์บุรี	4.76	-
4	แพร่	4.76	-
5	ตาก	4.68	-
6	อุตรดิตถ์	4.62	4.63

อันดับ	กฟฟ.	คะแนน	คะแนน *
7	พิจิตร	4.53	4.58
8	กำแพงเพชร	4.47	-
9	ตะพานหิน	4.33	-
10	แม่สอด	4.23	4.31
11	พิษณุโลก	4.15	4.22
12	น่าน	3.99	4.09

หมายเหตุ (คะแนน*) หมายถึง รวมคะแนน KPI ที่มีเกณฑ์วัดเฉพาะบาง กฟฟ.

รวมกับคะแนนเกณฑ์วัดที่เหมือนกันทั้ง 12 จุดรวมงานแล้ว



รายละเอียดผลการดำเนินงานเกณฑ์วัด 33 ตัวชี้วัด

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กฟฟ.ชั้น 1 -3 ในสังกัด กฟน.2 ประจำปีไตรมาส 4 /2564 (ผลสะสม ม.ค. - ธ.ค.2564) (หน้า 2/2)

ลำดับ	กฟฟ.	กระบวนการภายใน									การเรียนรู้ฯ			รวม KPI 24 เกณฑ์วัด น้ำหนักรวม 71.0% ระดับคะแนน	กระบวนการภายใน				รวม KPI น้ำหนักรวม กฟอ.พล. 77%, กฟอ.พจ.,อศ.,นน., กฟอ.มสค. 79% ระดับคะแนน
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		ข้อ 9.2 SAIFI เมืองใหญ่ 3%	ข้อ 9.3 SAIFI ค่ามาก 4%	ข้อ 10.2 SAIDI เมืองใหญ่ 3%	ข้อ 10.3 SAIDI ค่ามาก 4%	
		ข้อ 13	ข้อ 14	ข้อ 15	ข้อ 16	ข้อ 17	ข้อ 18	ข้อ 19	ข้อ 20	ข้อ 21	ข้อ 22	ข้อ 23	ข้อ 24						
		SLA	จดหน่วย พิมพ์บิล	หม้อแปลง ADS & GIS	มิเตอร์ ISU & GIS	มิเตอร์ GIS-จดหน่วย	อุปกรณ์ ตัดตอนฯ	ปรับปรุงแรงต่ำ หม้อแปลง	จัดระเบียบ สายสื่อสาร	ผลดำเนินการ แผนปฏิบัติฯ	กระบวนการ, นวัตกรรม	ดัชนี อุปถัมภ์	อุปถัมภ์ ต่อ ผขฟ.						
		1%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	4%	2%		3%	4%	3%	4%	
1	พิษณุโลก	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.26	5.00	5.00	5.00	4.15	5.00	-	5.00	-	4.22
2	สุโขทัย	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.12	5.00	5.00	5.00	4.78	-	-	-	-	-
3	ตาก	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.56	5.00	5.00	5.00	4.68	-	-	-	-	-
4	กำแพงเพชร	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.12	5.00	5.00	5.00	4.47	-	-	-		-
5	พิจิตร	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.41	5.00	5.00	1.00	4.53	-	5.00	-	5.00	4.58
6	อุตรดิตถ์	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.97	5.00	5.00	5.00	4.62	-	5.00	-	4.48	4.63
7	แพร่	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.86	5.00	4.12	5.00	5.00	5.00	4.76	-	-	-	-	
8	น่าน	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.26	5.00	1.00	5.00	3.99	-	5.00	-	5.00	4.09
9	แม่สอด	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.26	5.00	5.00	5.00	4.23	-	5.00	-	5.00	4.31
10	ตะพานหิน	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.97	5.00	5.00	5.00	4.33	-	-	-	-	-
11	สวรรคโลก	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.41	5.00	5.00	5.00	4.90	-	-	-	-	-
12	ขามเฒ่า	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.41	5.00	5.00	5.00	4.76	-	-	-	-	-
รวม		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.68	5.00	1.00	5.00	4.61	5.00	5.00	5.00	5.00	4.68

**1.1 เกณฑ์วัดการปรับปรุงข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำภายใต้หม้อแปลง PEA ที่พบในระบบ GIS โดยใช้เครื่องมือ Data Validation
ของ กฟฟ. จุฬรรมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)**

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จน. หม้อแปลงใน ระบบจำหน่าย	จน. หม้อแปลงใน ระบบจำหน่าย ที่ error	%	
	86 %	89 %	92 %	95 %	98 %				
กฟจ.พิษณุโลก	86	89	92	95	98	5,922	25	99.58	5.00
กฟจ.สุโขทัย	86	89	92	95	98	2,211	4	99.82	5.00
กฟจ.ตาก	86	89	92	95	98	1,342	13	99.03	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	86	89	92	95	98	3,146	9	99.71	5.00
กฟจ.พิจิตร	86	89	92	95	98	2,093	10	99.52	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	86	89	92	95	98	2,266	5	99.78	5.00
กฟจ.แพร่	86	89	92	95	98	2,014	49	97.57	4.86
กฟจ.น่าน	86	89	92	95	98	2,082	5	99.76	5.00
กฟอ.แม่สอด	86	89	92	95	98	1,307	4	99.69	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	86	89	92	95	98	2,028	5	99.75	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	86	89	92	95	98	1,650	2	99.88	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	86	89	92	95	98	1,465	1	99.93	5.00
รวมทั้งหมด	86	89	92	95	98	27,526	132	99.52	5.00

หมายเหตุ

1.2.1 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนงานที่ 1 งานปรับปรุงฯ
แรงดัน < 200 โวลต์, โหลดเกิน 100 % ภายในไตรมาส 1 ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 2 %)

หน่วย : เครื่อง

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - มี.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - มี.ค.64 (เครื่อง)	ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินที่ได้	คงเหลือนำดำเนินงาน (ก.ย.64)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			(เครื่อง)
	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %			
กฟจ.พิษณุโลก	126	134	142	150	158	158	5.00	0
กฟจ.สุโขทัย	30	31	33	35	37	32	2.30	0
กฟจ.ตาก	26	28	30	31	33	33	5.00	0
กฟจ.กำแพงเพชร	80	85	90	95	100	81	1.20	0
กฟจ.พิจิตร	82	88	93	98	103	103	5.00	0
กฟจ.อุตรดิตถ์	68	72	77	81	85	85	5.00	0
กฟจ.แพร่	9	9	10	10	11	11	5.00	0
กฟจ.น่าน	37	39	41	44	46	44	4.13	0
กฟอ.แม่สอด	37	39	41	44	46	25	1.00	0
กฟอ.ตะพานหิน	62	66	70	74	78	78	5.00	0
กฟอ.สวรรคโลก	27	29	31	32	34	34	5.00	0
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	40	43	45	48	50	33	1.00	0
รวมทั้งหมด	625	664	703	742	781	717	3.36	0

หมายเหตุ

1.2.2 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนงานที่ 2 งานปรับปรุงฯ

ที่โหลดหม้อแปลง 80-100 % ภายในไตรมาส 2 ของ กฟฟ. จุดรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 1 %)

หน่วย : เครื่อง

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - มิ.ย.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - มิ.ย.64 (เครื่อง)	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้	คงเหลืดำเนินงาน (ช.ค.64) (เครื่อง)
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %			
กฟจ.พิษณุโลก	199	212	224	237	249	170	1.00	0
กฟจ.สุโขทัย	41	43	46	48	51	46	3.00	0
กฟจ.ตาก	40	43	45	48	50	50	5.00	0
กฟจ.กำแพงเพชร	74	79	84	88	93	93	5.00	0
กฟจ.พิจิตร	89	94	100	105	111	111	5.00	0
กฟจ.อุตรดิตถ์	66	71	75	79	83	76	3.25	0
กฟจ.แพร่	12	13	14	14	15	15	5.00	0
กฟจ.น่าน	19	20	22	23	24	18	1.00	0
กฟอ.แม่สอด	32	34	36	38	40	40	5.00	0
กฟอ.ตะพานหิน	78	82	87	92	97	86	2.80	0
กฟอ.สวรรคโลก	50	54	57	60	63	63	5.00	0
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	47	50	53	56	59	59	5.00	0
รวมทั้งหมด	748	795	842	888	935	827	2.68	0

หมายเหตุ ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564

1.2.3 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงฯ

%Unbalance > 50 % ภายในไตรมาส 4 ของ กฟฟ. จุบรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 1 %)

หน่วย : เครื่อง

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	(เครื่อง)	
กฟจ.พิษณุโลก	253	269	284	300	316	316	5.00
กฟจ.สุโขทัย	64	68	72	76	80	80	5.00
กฟจ.ตาก	57	60	64	67	71	71	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	126	134	142	150	158	158	5.00
กฟจ.พิจิตร	99	105	112	118	124	124	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	98	105	111	117	123	123	5.00
กฟจ.แพร่	62	66	70	74	78	78	5.00
กฟจ.น่าน	66	71	75	79	83	83	5.00
กฟอ.แม่สอด	62	66	70	74	78	78	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	98	104	110	116	122	122	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	33	35	37	39	41	41	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	42	44	47	49	52	52	5.00
รวมทั้งหมด	1,061	1,127	1,193	1,260	1,326	1,326	5.00

หมายเหตุ

2. เกณฑ์วัดความสามารถในการหารายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA ของ กฟฟ. จดรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 4 %)

หน่วย : ล้านบาท

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	93.31	95.77	98.22	100.68	103.13	128.62	5.00
กฟจ.สุโขทัย	58.39	59.93	61.46	63.00	64.53	68.20	5.00
กฟจ.ตาก	24.55	25.20	25.84	26.49	27.13	31.45	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	35.91	36.85	37.79	38.74	39.68	36.79	1.93
กฟจ.พิจิตร	20.01	20.54	21.06	21.59	22.12	24.98	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	41.57	42.66	43.76	44.85	45.94	47.80	5.00
กฟจ.แพร่	35.37	36.30	37.24	38.17	39.10	42.22	5.00
กฟจ.น่าน	37.73	38.72	39.71	40.71	41.70	43.24	5.00
กฟอ.แม่สอด	23.19	23.80	24.41	25.02	25.63	39.03	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	16.01	16.43	16.85	17.27	17.69	18.89	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	14.95	15.34	15.74	16.13	16.53	31.30	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	15.21	15.61	16.01	16.41	16.81	21.92	5.00
รวมทั้งหมด	416.20	427.15	438.10	449.05	460.00	538.99	5.00

หมายเหตุ 1. เป้าหมายภาพรวม กฟน.2 ประจำปี 2564 ระดับ 5 = 460 ล้านบาท ตามอนุมัติ ผวก. ลง 25 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กรธส.(กธ) 311/2564 ลว. 17 มี.ค.64

3. เกณฑ์วัดประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 1 %)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64				ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	รายได้ (ลบ.)	ต้นทุน (ลบ.)	กำไร/ ขาดทุน	(%) กำไร ต่อ รายได้	
	22%	23%	24 %	25 %	26 %					
กฟจ.พิษณุโลก	22	23	24	25	26	72.08	56.10	15.98	22.17	1.17
กฟจ.สุโขทัย	22	23	24	25	26	68.31	50.66	17.65	25.84	4.84
กฟจ.ตาก	22	23	24	25	26	20.83	13.74	7.09	34.05	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	22	23	24	25	26	21.16	15.44	5.71	27.01	5.00
กฟจ.พิจิตร	22	23	24	25	26	12.01	9.07	2.93	24.43	3.43
กฟจ.อุตรดิตถ์	22	23	24	25	26	26.91	19.98	6.93	25.74	4.74
กฟจ.แพร่	22	23	24	25	26	18.78	14.84	3.94	20.96	1.00
กฟจ.น่าน	22	23	24	25	26	20.75	13.40	7.34	35.40 [*]	5.00
กฟอ.แม่สอด	22	23	24	25	26	21.38	14.96	6.42	30.03	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	22	23	24	25	26	9.77	7.03	2.73	27.98	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	22	23	24	25	26	19.72	14.19	5.53	28.04	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	22	23	24	25	26	13.32	9.74	3.59	26.93	5.00
รวมทั้งหมด	22	23	24	25	26	325.00	239.15	85.85	26.42	5.00

หมายเหตุ 1. เป้าหมายตามอนุมัติ ผวก. ลง 25 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กรธ. (กรธ) 311/2564 ลง 17 มี.ค.64

2. * ไม่รวมค่าใช้จ่ายหมายเลขงาน C-63-B-PUOCM.R176.02.2 จำนวนเงิน 230,318.37 บาท

4. เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม

และบำรุงรักษา ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 1 %)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จน.ใบคำร้อง ปิดงาน	จน.ใบคำร้อง ทั้งหมด	(%) การปิดงาน	
	87 %	89 %	91 %	93 %	95 %				
กฟจ.พิษณุโลก	87	89	91	93	95	1,688	1,756	96.13	5.00
กฟจ.สุโขทัย	87	89	91	93	95	394	395	99.75	5.00
กฟจ.ตาก	87	89	91	93	95	479	494	96.96	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	87	89	91	93	95	644	684	94.15	4.58
กฟจ.พิจิตร	87	89	91	93	95	433	480	90.21	2.60
กฟจ.อุตรดิตถ์	87	89	91	93	95	541	559	96.78	5.00
กฟจ.แพร่	87	89	91	93	95	882	903	97.67	5.00
กฟจ.น่าน	87	89	91	93	95	504	521	96.74	5.00
กฟอ.แม่สอด	87	89	91	93	95	414	438	94.52	4.76
กฟอ.ตะพานหิน	87	89	91	93	95	262	275	95.27	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	87	89	91	93	95	273	296	92.23	3.61
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	87	89	91	93	95	454	457	99.34	5.00
รวมทั้งหมด	87	89	91	93	95	6,969	7,261	95.98	5.00

5. เกณฑ์วัดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ของ กฟฟ.อุดรรวมงาน ในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 5%)

หน่วย : ล้านบาท

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงานสะสม		ระดับคะแนน
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ม.ค. - ธ.ค.64		เกณฑ์ประเมิน ที่ได้
	101.796%	100.000%	98.204%	96.408%	94.612%	(ล้านบาท)	คิดเป็น %	
สำนักงานเขต	200.40	196.864	193.33	189.79	186.26	124.30	63.14	5.00
กฟจ.พิษณุโลก	110.41	108.459	106.51	104.56	102.62	114.49	105.56	1.00
กฟจ.สุโขทัย	46.59	45.773	44.95	44.13	43.31	42.66	93.21	5.00
กฟจ.ตาก	41.28	40.552	39.82	39.10	38.37	41.41	102.11	1.00
กฟจ.กำแพงเพชร	67.12	65.935	64.75	63.57	62.38	65.16	98.83	2.65
กฟจ.พิจิตร	41.43	40.702	39.97	39.24	38.51	44.20	108.60	1.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	66.18	65.011	63.84	62.68	61.51	62.65	96.37	4.02
กฟจ.แพร่	73.28	71.987	70.69	69.40	68.11	69.47	96.51	3.94
กฟจ.น่าน	72.44	71.160	69.88	68.60	67.33	73.17	102.82	1.00
กฟอ.แม่สอด	41.16	40.437	39.71	38.98	38.26	44.85	110.92	1.00
กฟอ.ตะพานหิน	43.00	42.245	41.49	40.73	39.97	43.01	101.82	1.00
กฟอ.สวรรคโลก	39.38	38.685	37.99	37.30	36.60	35.54	91.87	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	30.99	30.443	29.90	29.35	28.80	28.94	95.07	4.74
รวมทั้งหมด	873.67	858.252	842.84	827.42	812.01	789.86	92.03	5.00

หมายเหตุ ตามบันทึกเลขที่ น.2 กชข.(งป) 843/2564 ลว. 30 มี.ค.64

6. เกณฑ์วัดการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (คชจ.ที่ควบคุมได้ 7 ประเภท) ของ กฟฟ.อุดรรวมงาน ในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : ล้านบาท

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค. - ธ.ค.64		ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมิน ที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
	101.796%	100.000%	98.204%	96.408%	94.612%	(ล้านบาท)	คิดเป็น %	
สำนักงานเขต	103.07	101.256	99.44	97.62	95.80	41.80	41.28	5.00
กฟจ.พิษณุโลก	24.44	24.011	23.58	23.15	22.72	24.09	100.34	1.81
กฟจ.สุโขทัย	11.39	11.187	10.99	10.79	10.58	9.87	88.26	5.00
กฟจ.ตาก	9.71	9.535	9.36	9.19	9.02	8.59	90.07	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	16.14	15.855	15.57	15.29	15.00	14.14	89.17	5.00
กฟจ.พิจิตร	10.78	10.593	10.40	10.21	10.02	9.26	87.44	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	16.24	15.949	15.66	15.38	15.09	14.63	91.72	5.00
กฟจ.แพร่	18.19	17.872	17.55	17.23	16.91	13.66	76.46	5.00
กฟจ.น่าน	15.75	15.473	15.20	14.92	14.64	15.67	101.28	1.28
กฟอ.แม่สอด	12.23	12.016	11.80	11.58	11.37	10.46	87.03	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	11.74	11.537	11.33	11.12	10.92	11.36	98.50	2.84
กฟอ.สวรรคโลก	10.07	9.890	9.71	9.54	9.36	8.34	84.37	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	8.42	8.268	8.12	7.97	7.82	6.71	81.09	5.00
รวมทั้งหมด	268.17	263.444	258.71	253.98	249.25	188.59	71.59	5.00

หมายเหตุ ตามบันทึกเลขที่ น.2 กชข.(งป) 843/2564 ลว. 30 มี.ค.64

7. เกณฑ์วัดข้อร้องเรียนของลูกค้า ของ กฟฟ. จุบรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3 %)

หน่วย : จำนวนเรื่อง

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	58	-	56	-	54	48	5.00
กฟจ.สุโขทัย	15	-	14	-	13	10	5.00
กฟจ.ตาก	11	-	10	-	9	5	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	18	-	17	-	16	12	5.00
กฟจ.พิจิตร	19	-	18	-	17	13	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	32	-	30	-	28	40	1.00
กฟจ.แพร่	24	-	23	-	22	11	5.00
กฟจ.น่าน	33	-	31	-	29	45	1.00
กฟอ.แม่สอด	13	-	12	-	11	21	1.00
กฟอ.ตะพานหิน	12	-	11	-	10	10	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	12	-	11	-	10	10	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	17	-	16	-	15	6	5.00
ภาพรวม กฟน.2	265	249	244	239	234	231	5.00

หมายเหตุ 1. จำนวนข้อร้องเรียนทุกช่องทาง รวมกันต้องไม่เกินค่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลระบบ PEA - VOC

8. เกณฑ์วัดจำนวนพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ ตามแนวทาง PEA Doing Business (น้ำหนัก 4%)

ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					จำนวนลูกค้าที่ รับบริการ (ราย)	ระยะเวลาดำเนินงาน เฉลี่ย (วัน/ราย)	ผลการดำเนินงาน % สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้	จำนวนลูกค้าที่ (ราย) ระยะเวลาดำเนินการ เกิน 25 วันปฏิทิน
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5					
กฟจ.พิษณุโลก	80	85	90	95	100	16	23.68	100	5.00	5
กฟจ.สุโขทัย	80	85	90	95	100	7	9.43	100	5.00	0
กฟจ.ตาก	80	85	90	95	100	21	9.11	100	5.00	1
กฟจ.กำแพงเพชร	80	85	90	95	100	2	15.00	100	5.00	0
กฟจ.พิจิตร	80	85	90	95	100	12	1.83	100	5.00	0
กฟจ.อุตรดิตถ์	80	85	90	95	100	3	22.0	100	5.00	2
กฟจ.แพร่	80	85	90	95	100	10	15.00	100	5.00	0
กฟจ.น่าน	80	85	90	95	100	10	13.40	100	5.00	4
กฟอ.แม่สอด	80	85	90	95	100	13	10.38	100	5.00	0
กฟอ.ตะพานหิน	80	85	90	95	100	2	15.50	100	5.00	0
กฟอ.สวรรคโลก	80	85	90	95	100	12	9.68	100	5.00	0
กฟอ.ขามเฒ่า	80	85	90	95	100	1	18.00	100	5.00	0
รวมทั้งหมด	80	85	90	95	100	109	13.58	100	5.00	10

หมายเหตุ 1.เป้าหมายระดับ 5 100% หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงานเฉลี่ย (วัน/ราย) ภายใน 25 วันปฏิทิน

9.1 เกณฑ์วัดค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : จำนวนครั้ง/ราย /ปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	3.06	2.86	2.66	2.46	2.26	2.26	5.00
กฟจ.สุโขทัย	2.84	2.64	2.44	2.24	2.04	2.01	5.00
กฟจ.ตาก	3.01	2.81	2.61	2.41	2.21	1.31	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	3.04	2.84	2.64	2.44	2.24	2.26	4.90
กฟจ.พิจิตร	3.10	2.90	2.70	2.50	2.30	2.31	4.95
กฟจ.อุตรดิตถ์	3.07	2.87	2.67	2.47	2.27	2.33	4.70
กฟจ.แพร่	2.92	2.72	2.52	2.32	2.12	2.19	4.65
กฟจ.น่าน	3.79	3.59	3.39	3.19	2.99	3.01	4.90
กฟอ.แม่สอด	3.62	3.42	3.22	3.02	2.82	2.99	4.15
กฟอ.ตะพานหิน	2.84	2.64	2.44	2.24	2.04	2.21	4.15
กฟอ.สวรรคโลก	2.81	2.61	2.41	2.21	2.01	2.06	4.75
กฟอ.ขามเฒ่า	2.80	2.60	2.40	2.20	2.00	2.13	4.35
ภาพรวม	3.10	2.90	2.70	2.50	2.30	2.29	5.00

หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ผคฟ. 95/2564 ลว. 2 มี.ค.64 , บันทึกเลขที่ น.2 กปป.(วว.) 1197/2564 ลว. 2 เม.ย.64

9.2 เกณฑ์วัดค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI เมืองใหญ่) ของ กฟฟ. จุฬรอมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : จำนวนครั้ง/ราย /ปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	0.558	0.525	0.492	0.459	0.426	0.129	5.00

หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ฝคฟ. 95/2564 ลว. 2 มี.ค.64 , บันทึกเลขที่ น.2 กปป.(วว.) 1197/2564 ลว. 2 เม.ย.64

9.3 เกณฑ์วัดค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง ใน 3 กฟฟ.อุดรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ของ กฟน.2 (น้ำหนัก 4%)

หน่วย : จำนวนครั้ง/ราย/ปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิจิตร	4.04	3.65	3.26	2.87	2.48	2.31	5.00
กฟจ.อุดรดิตถ์	3.91	3.52	3.13	2.74	2.35	2.33	5.00
กฟจ.น่าน	4.69	4.3	3.91	3.52	3.13	3.01	5.00
กฟอ.แม่สอด	4.57	4.18	3.79	3.4	3.01	2.99	5.00
ภาพรวม	4.30	3.91	3.52	3.13	2.74	2.66	5.00

หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ฝคฟ. 95/2564 ลว. 2 มี.ค.64 , บันทึกเลขที่ น.2 กปป.(วว.) 1197/2564 ลว. 2 เม.ย.64

10.1 เกณฑ์วัดค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3 %)

หน่วย : จำนวนชั่วโมง/ราย /ปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	69.44	63.08	56.72	50.36	44.00	49.21	4.18
กฟจ.สุโขทัย	67.45	61.09	54.73	48.37	42.01	44.28	4.64
กฟจ.ตาก	68.58	62.22	55.86	49.50	43.14	28.50	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	69.25	62.89	56.53	50.17	43.81	42.17	5.00
กฟจ.พิจิตร	71.22	64.86	58.50	52.14	45.78	33.89	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	71.08	64.72	58.36	52.00	45.64	50.35	4.26
กฟจ.แพร่	66.35	59.99	53.63	47.27	40.91	43.44	4.60
กฟจ.น่าน	90.84	84.48	78.12	71.76	65.40	53.63	5.00
กฟอ.แม่สอด	76.08	69.72	63.36	57.00	50.64	49.76	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	65.97	59.61	53.25	46.89	40.53	46.87	4.00
กฟอ.สวรรคโลก	63.50	57.14	50.78	44.42	38.06	41.53	4.45
กฟอ.ชาญวรลักษบุรี	63.30	56.94	50.58	44.22	37.86	43.61	4.10
ภาพรวม	71.05	64.69	58.33	51.97	45.61	45.42	5.00

หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ผลฟ. 95/2564 ลว. 2 มี.ค.64 , บันทึกเลขที่ น.2 กปป.(วว.) 1197/2564 ลว. 2 เม.ย.64

10.2. เกณฑ์วัดค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI เมืองใหญ่) ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : จำนวนชั่วโมง/ราย /ปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	6.634	6.121	5.608	5.095	4.582	0.642	5.00

หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ผคฟ. 95/2564 ลว. 2 มี.ค.64 , บันทึกเลขที่ น.2 กปบ.(วว.) 1197/2564 ลว. 2 เม.ย.64

10.3 เกณฑ์วัดค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 3 กฟฟ.อุดรรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ของ กฟน.2 (น้ำหนัก 4%)

หน่วย : จำนวนครั้ง/ราย/ปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิบูลย์	80.46	71.92	63.38	54.84	46.30	33.89	5.00
กฟจ.อุดรดิตถ์	80.06	71.52	62.98	54.44	45.90	50.35	4.48
กฟจ.น่าน	100.06	91.52	82.98	74.44	65.90	53.63	5.00
กฟอ.แม่สอด	85.10	76.56	68.02	59.48	50.94	49.76	5.00
รวมทั้งหมด	87.53	78.99	70.45	61.91	53.37	48.26	5.00

หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค.2564 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ ผคฟ. 95/2564 ลว. 2 มี.ค.64 , บันทึกเลขที่ น.2 กปป.(วว.) 1197/2564 ลว. 2 เม.ย.64

11.1 เกณฑ์วัดการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข โดยใช้โปรแกรม APSA (Smart Patrol) (น้ำหนัก 1 %)

ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (ประเมินผลเฉลี่ยไตรมาส 2, 4)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.-ธ.ค.64					แผนงานที่ต้องสำรวจ ประจำไตรมาส 2,4 (แผนงาน)	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ธ.ค.64		
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		ไตรมาส 2	ไตรมาส 4	ระดับคะแนน
	80%	85%	90%	95 %	100%		(ระดับคะแนน)	(ระดับคะแนน)	(เฉลี่ย)ที่ได้
กฟจ.พิษณุโลก	80	85	90	95	100	98	4.80	5.00	4.90
กฟจ.สุโขทัย	80	85	90	95	100	21	1.00	5.00	3.00
กฟจ.ตาก	80	85	90	95	100	16	5.00	5.00	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	80	85	90	95	100	38	4.47	5.00	4.74
กฟจ.พิจิตร	80	85	90	95	100	23	5.00	5.00	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	80	85	90	95	100	38	5.00	5.00	5.00
กฟจ.แพร่	80	85	90	95	100	51	5.00	5.00	5.00
กฟจ.น่าน	80	85	90	95	100	34	3.24	5.00	4.12
กฟอ.แม่สอด	80	85	90	95	100	28	5.00	5.00	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	80	85	90	95	100	38	5.00	5.00	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	80	85	90	95	100	17	5.00	5.00	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	80	85	90	95	100	21	5.00	5.00	5.00
ภาพรวม	80	85	90	95	100	423	4.53	5.00	4.76

หมายเหตุ เป้าหมายตามบันทึกเลขที่ กปร.(บน.) 25/2564 ลว. 6 ม.ค.64

11.2 เกณฑ์วัดการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/230 V พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข โดยใช้โปรแกรม APSA (Smart Patrol) (น้ำหนัก 1 %)

ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (ประเมินผลสิ้นปี 2564)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.-ธ.ค.64					แผนงานที่ต้องสำรวจ ณ สะสม ม.ค. - ธ.ค.64 (แผนงาน)	ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค.- ธ.ค.64 (แผนงาน)	ผลงานคิดเป็น (%) เทียบแผนงาน (%)	ระดับคะแนน เกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5				
	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %				
กฟจ.พิษณุโลก	80	85	90	95	100	1,785	1,785	100	5.00
กฟจ.สุโขทัย	80	85	90	95	100	680	680	100	5.00
กฟจ.ตาก	80	85	90	95	100	396	396	100	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	80	85	90	95	100	961	961	100	5.00
กฟจ.พิจิตร	80	85	90	95	100	644	644	100	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	80	85	90	95	100	680	680	100	5.00
กฟจ.แพร่	80	85	90	95	100	629	629	100	5.00
กฟจ.น่าน	80	85	90	95	100	640	640	100	5.00
กฟอ.แม่สอด	80	85	90	95	100	389	389	100	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	80	85	90	95	100	615	615	100	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	80	85	90	95	100	501	501	100	5.00
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	80	85	90	95	100	439	439	100	5.00
ภาพรวม	80	85	90	95	100	8,359	8,359	100	5.00

หมายเหตุ เป้าหมายตามบันทึกเลขที่ กปร.(บน.) 25/2564 ลว. 6 ม.ค.64

11.3 เกณฑ์วัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) ระบบ 22-33 kV (น้ำหนัก 1 %)

ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (ประเมินผลฯ ทุกไตรมาส)

หน่วย : (%)

กฟฟ.	เป้าหมายประจำไตรมาส 1 - 4 เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน					ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1-4 เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน								ระดับคะแนนเฉลี่ยไตรมาส 1-4 ที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	เพิ่มขึ้น 5% ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น 2.50%	เท่ากับ ปี 2563	ลดลง 2.50%	ลดลง 5.00%	(%)	คะแนน	(%)	คะแนน	(%)	คะแนน	(%)	คะแนน	
กฟจ.พิษณุโลก	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-36.89	5.00	22.73	1.00	195.60	1.00	128.95	1.00	2.00
กฟจ.สุโขทัย	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-45.45	5.00	55.41	1.00	123.08	1.00	46.88	1.00	2.00
กฟจ.ตาก	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-55.81	5.00	-34.25	5.00	62.79	1.00	52.63	1.00	3.00
กฟจ.กำแพงเพชร	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-41.07	5.00	64.63	1.00	131.58	1.00	150.00	1.00	2.00
กฟจ.พิจิตร	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-40.00	5.00	-9.23	5.00	-25.00	5.00	-24.00	5.00	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-22.22	5.00	33.13	1.00	136.07	1.00	135.82	1.00	2.00
กฟจ.แพร่	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-30.77	5.00	151.61	1.00	170.00	1.00	262.16	1.00	2.00
กฟจ.น่าน	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	10.14	1.00	158.70	1.00	85.27	1.00	110.39	1.00	1.00
กฟอ.แม่สอด	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	0.00	3.00	171.28	1.00	341.51	1.00	265.91	1.00	1.50
กฟอ.ตะพานหิน	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-55.56	5.00	83.93	1.00	131.11	1.00	14.75	1.00	2.00
กฟอ.สวรรคโลก	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-37.04	5.00	-3.01	4.20	178.00	1.00	52.27	1.00	2.80
กฟอ.ขามเฒ่า	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-73.24	5.00	-2.38	3.95	94.29	1.00	-1.82	3.73	3.42
ภาพรวม	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-35.96	5.00	53.68	1.00	134.39	1.00	87.29	1.00	2.00

หมายเหตุ เป้าหมายตามบันทึกเลขที่ กบร.(บน.) 25/2564 ลว. 6 ม.ค.64

12. เกณฑ์วัดร้อยละของหน่วยสูญเสีย (%LOSS) ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 4%)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64				ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ซื้อและผลิตเอง (ล้านบาท)	จำหน่ายและไฟฟรี (ล้านบาท)	หน่วยสูญเสียสะสม		
								(ล้านบาท)	(%)	
กฟจ.พิษณุโลก	6.99	6.94	6.90	6.85	6.81	1,575.68	1,450.72	124.96	7.93	1.00
กฟจ.สุโขทัย	8.15	8.10	8.05	8.00	7.95	413.61	382.26	31.35	7.58	5.00
กฟจ.ตาก	6.67	6.63	6.58	6.54	6.50	263.13	247.26	15.86	6.03	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	6.64	6.59	6.55	6.51	6.47	810.08	759.81	50.27	6.21	5.00
กฟจ.พิจิตร	8.22	8.16	8.11	8.06	8.01	474.55	439.45	35.10	7.40	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	6.09	6.05	6.02	5.98	5.94	597.85	566.72	31.13	5.21	5.00
กฟจ.แพร่	8.27	8.22	8.16	8.11	8.06	513.13	472.73	40.40	7.87	5.00
กฟจ.น่าน	8.40	8.35	8.29	8.24	8.19	415.35	381.70	33.65	8.10	5.00
กฟอ.แม่สอด	6.29	6.25	6.21	6.17	6.13	499.60	468.62	30.97	6.20	3.23
กฟอ.ตะพานหิน	10.48	10.42	10.35	10.29	10.22	339.32	304.17	35.15	10.36	2.86
กฟอ.สวรรคโลก	8.55	8.50	8.45	8.39	8.34	262.82	242.31	20.52	7.81	5.00
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	13.59	13.51	13.42	13.33	13.25	402.23	354.60	47.63	11.84	5.00
ภาพรวม	7.79	7.74	7.69	7.64	7.59	6,567.34	6,070.34	497.00	7.57	5.00

หมายเหตุ ตามบันทึกเลขที่ น.2 กปบ.(วว) 1231/2564 ลว. 7 เม.ย.64

13. เกณฑ์วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน (น้ำหนัก 1%)

ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					กิจกรรมและผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	กิจกรรมต้องดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	คิดเป็น (%)	
กฟจ.พิษณุโลก	80	85	90	95	100	455	455	100	5.00
กฟจ.สุโขทัย	80	85	90	95	100	195	195	100	5.00
กฟจ.ตาก	80	85	90	95	100	130	130	100	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	80	85	90	95	100	260	260	100	5.00
กฟจ.พิจิตร	80	85	90	95	100	130	130	100	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	80	85	90	95	100	195	195	100	5.00
กฟจ.แพร่	80	85	90	95	100	520	520	100	5.00
กฟจ.น่าน	80	85	90	95	100	195	195	100	5.00
กฟอ.แม่สอด	80	85	90	95	100	65	65	100	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	80	85	90	95	100	260	260	100	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	80	85	90	95	100	195	195	100	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	80	85	90	95	100	130	130	100	5.00
ภาพรวม	80	85	90	95	100	2,730	2,730	100	5.00

หมายเหตุ ตามบันทึกเลขที่ กรอ. 53/2564 ลว. 17 ก.พ.64, ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for SLA) ในเว็บไซต์ <http://om.pea.co.th> ณ วันที่ 10 ม.ค.65

14. เกณฑ์วัดร้อยละความสำเร็จของแผนงานการปรับปรุงกระบวนการจดหน่วยพิมพ์บิล (Billing) (น้ำหนัก 2%)

ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.-ก.ย.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ก.ย.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.สุโขทัย	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.ตาก	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.พิจิตร	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.แพร่	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟจ.น่าน	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟอ.แม่สอด	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	60	70	80	90	100	100	5.00
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	60	70	80	90	100	100	5.00
ภาพรวม	60	70	80	90	100	100	5.00

15. เกณฑ์วัดร้อยละความถูกต้องของข้อมูล หม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS ของ กฟฟ. จุฬรอมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จำนวนหม้อแปลง		%	
	84 %	87 %	90 %	93 %	96 %	ADS	Match		
กฟจ.พิษณุโลก	84	87	90	93	96	5,299	5,188	97.91	5.00
กฟจ.สุโขทัย	84	87	90	93	96	1,769	1,767	99.89	5.00
กฟจ.ตาก	84	87	90	93	96	1,138	1,138	100	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	84	87	90	93	96	2,915	2,908	99.76	5.00
กฟจ.พิจิตร	84	87	90	93	96	2,023	2,017	99.70	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	84	87	90	93	96	1,566	1,557	99.43	5.00
กฟจ.แพร่	84	87	90	93	96	2,013	2,013	100	5.00
กฟจ.น่าน	84	87	90	93	96	1,573	1,558	99.05	5.00
กฟอ.แม่สอด	84	87	90	93	96	1,046	1,039	99.33	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	84	87	90	93	96	1,721	1,710	99	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	84	87	90	93	96	1,271	1,262	99	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	84	87	90	93	96	980	980	100	5.00
รวมทั้งหมด	84	87	90	93	96	23,314	23,137	99.24	5.00

หมายเหตุ

16. เกณฑ์วัดร้อยละความถูกต้องของข้อมูล มิเตอร์ในฐานะข้อมูลระบบ GIS ของ กฟฟ. จุฬรรมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จำนวนมิเตอร์		%	
	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	ISU	Match		
กฟจ.พิษณุโลก	95	96	97	98	99	300,575	300,184	99.87	5.00
กฟจ.สุโขทัย	95	96	97	98	99	114,409	114,409	100	5.00
กฟจ.ตาก	95	96	97	98	99	75,419	75,407	99.98	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	95	96	97	98	99	161,960	161,720	99.85	5.00
กฟจ.พิจิตร	95	96	97	98	99	98,222	98,157	99.93	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	95	96	97	98	99	165,841	165,710	99.92	5.00
กฟจ.แพร่	95	96	97	98	99	169,618	169,618	100	5.00
กฟจ.น่าน	95	96	97	98	99	172,514	172,311	99.88	5.00
กฟอ.แม่สอด	95	96	97	98	99	90,995	90,847	99.84	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	95	96	97	98	99	92,474	92,239	99.75	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	95	96	97	98	99	94,476	94,434	99.96	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	95	96	97	98	99	68,342	68,342	100	5.00
รวมทั้งหมด	95	96	97	98	99	1,604,845	1,603,378	99.91	5.00

หมายเหตุ

17. เกณฑ์วัดร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS

เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จำนวนข้อมูลอุปกรณ์		%	
	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	Match	Match <= 40 M.		
กฟจ.พิษณุโลก	70	75	80	85	90	108,684	105,636	97.20	5.00
กฟจ.สุโขทัย	70	75	80	85	90	40,093	39,406	98.29	5.00
กฟจ.ตาก	70	75	80	85	90	24,481	24,210	98.89	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	70	75	80	85	90	68,585	66,673	97.21	5.00
กฟจ.พิจิตร	70	75	80	85	90	34,768	33,662	96.82	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	70	75	80	85	90	44,590	43,684	97.97	5.00
กฟจ.แพร่	70	75	80	85	90	80,933	79,494	98.22	5.00
กฟจ.น่าน	70	75	80	85	90	76,636	74,031	96.60	5.00
กฟอ.แม่สอด	70	75	80	85	90	29,322	28,748	98.04	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	70	75	80	85	90	40,250	39,157	97.28	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	70	75	80	85	90	28,195	27,750	98.42	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	70	75	80	85	90	29,842	29,455	98.70	5.00
รวมทั้งหมด	70	75	80	85	90	606,379	591,906	97.61	5.00

หมายเหตุ

18. เกณฑ์วัดร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า

ในฐานข้อมูลระบบ GIS ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จำนวนข้อมูลอุปกรณ์		%	
	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	SCADA	Match		
กฟจ.พิษณุโลก	95	96	97	98	99	858	858	100	5.00
กฟจ.สุโขทัย	95	96	97	98	99	254	254	100	5.00
กฟจ.ตาก	95	96	97	98	99	281	281	100	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	95	96	97	98	99	551	551	100	5.00
กฟจ.พิจิตร	95	96	97	98	99	310	310	100	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	95	96	97	98	99	379	379	100	5.00
กฟจ.แพร่	95	96	97	98	99	410	410	100	5.00
กฟจ.น่าน	95	96	97	98	99	568	568	100	5.00
กฟอ.แม่สอด	95	96	97	98	99	399	399	100	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	95	96	97	98	99	353	353	100	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	95	96	97	98	99	239	239	100	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	95	96	97	98	99	244	244	100	5.00
รวมทั้งหมด	95	96	97	98	99	4,846	4,846	100	5.00

หมายเหตุ

19. เกณฑ์วัดร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS
ของ กฟฟ. จุฬรรมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 3%)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64			ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จน. หม้อแปลงใน ระบบจำหน่าย	จน. หม้อแปลงใน ระบบจำหน่าย ที่ error	%	
	86 %	89 %	92 %	95 %	98 %				
กฟจ.พิษณุโลก	86	89	92	95	98	5,922	25	99.58	5.00
กฟจ.สุโขทัย	86	89	92	95	98	2,211	4	99.82	5.00
กฟจ.ตาก	86	89	92	95	98	1,342	13	99.03	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	86	89	92	95	98	3,146	9	99.71	5.00
กฟจ.พิจิตร	86	89	92	95	98	2,093	10	99.52	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	86	89	92	95	98	2,266	5	99.78	5.00
กฟจ.แพร่	86	89	92	95	98	2,014	49	97.57	4.86
กฟจ.น่าน	86	89	92	95	98	2,082	5	99.76	5.00
กฟอ.แม่สอด	86	89	92	95	98	1,307	4	99.69	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	86	89	92	95	98	2,028	5	99.75	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	86	89	92	95	98	1,650	2	99.88	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	86	89	92	95	98	1,465	1	99.93	5.00
รวมทั้งหมด	86	89	92	95	98	27,526	132	99.52	5.00

หมายเหตุ

20. เกณฑ์วัดจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ของ กฟฟ. จุฬรรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 2 %)

หน่วย : เส้นทาง

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64						ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 5 (100%)		
	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	(เส้นทาง)	(%)	
กฟจ.พิษณุโลก	60	70	80	90	100	6	100	5.00
กฟจ.สุโขทัย	60	70	80	90	100	4	100	5.00
กฟจ.ตาก	60	70	80	90	100	5	100	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	60	70	80	90	100	4	100	5.00
กฟจ.พิจิตร	60	70	80	90	100	9	100	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	60	70	80	90	100	10	100	5.00
กฟจ.แพร่	60	70	80	90	100	5	100	5.00
กฟจ.น่าน	60	70	80	90	100	5	100	5.00
กฟอ.แม่สอด	60	70	80	90	100	4	100	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	60	70	80	90	100	6	100	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	60	70	80	90	100	3	100	5.00
กฟอ.ขามเฒ่า	60	70	80	90	100	5	100	5.00
รวมทั้งหมด	60	70	80	90	100	66	100	5.00

หมายเหตุ 1. เป้าหมายระดับ 5 (100%)หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการดำเนินการ ครบทั้ง 14 ขั้นตอน คิดเป็น 100 % ต่อ 1 เส้นทาง

2. ผลการดำเนินงานจาก PEAN2 CWI DASHBOARD 2564 (<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2533150f-73a4-4240-8691-72b9773f6f28/page/yjsAB>) ณ วันที่ 31 ธ.ค.64

21. เกณฑ์วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟฟ. จุฬรอมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 2 %)

หน่วย : ร้อยละ

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.- ธ.ค.64						ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - ธ.ค.64		ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5 (100%)		ผ่านเป้าหมาย จำนวน	คิดเป็น (%)	
	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	จำนวนแผนงาน			
กฟจ.พิษณุโลก	80	85	90	95	100	136	131	96.32	4.26
กฟจ.สุโขทัย	80	85	90	95	100	136	130	95.59	4.12
กฟจ.ตาก	80	85	90	95	100	136	133	97.79	4.56
กฟจ.กำแพงเพชร	80	85	90	95	100	136	130	95.59	4.12
กฟจ.พิจิตร	80	85	90	95	100	136	132	97.06	4.41
กฟจ.อุตรดิตถ์	80	85	90	95	100	136	129	94.85	3.97
กฟจ.แพร่	80	85	90	95	100	136	130	95.59	4.12
กฟจ.น่าน	80	85	90	95	100	136	131	96.32	4.26
กฟอ.แม่สอด	80	85	90	95	100	136	131	96.32	4.26
กฟอ.ตะพานหิน	80	85	90	95	100	136	129	94.85	3.97
กฟอ.สวรรคโลก	80	85	90	95	100	136	132	97.06	4.41
กฟอ.ชาญวรลักษณ์บุรี	80	85	90	95	100	136	132	97.06	4.41
รวมทั้งหมด	80	85	90	95	100	136	127	93.38	3.68

22. เกณฑ์วัด ผลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการงานใหม่ที่ได้จากการทำนวัตกรรมของ กฟฟ. จุติรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 2%)

หน่วย : จำนวน

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค.-ก.ย.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค. - มิ.ย.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	0	-	-	-	1	3	5.00
กฟจ.สุโขทัย	0	-	-	-	1	3	5.00
กฟจ.ตาก	0	-	-	-	1	5	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	0	-	-	-	1	10	5.00
กฟจ.พิจิตร	0	-	-	-	1	1	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	0	-	-	-	1	6	5.00
กฟจ.แพร่	0	-	-	-	1	6	5.00
กฟจ.น่าน	0	-	-	-	1	1	5.00
กฟอ.แม่สอด	0	-	-	-	1	1	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	0	-	-	-	1	2	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	0	-	-	-	1	1	5.00
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	0	-	-	-	1	2	5.00
รวมทั้งหมด	0	-	-	-	12	41	5.00

หมายเหตุ 1. ผลการดำเนินงานระดับ 5 คือ ระดับความสำเร็จในการจัดทำ นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ/สิ่งประดิษฐ์/ผลงานวิจัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

และเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับเขตประจำปี 2564 อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ผลงาน (ทั้งนี้ไม่นับรวมสิ่งประดิษฐ์ประเภทแนวคิดเริ่มต้น (Initial concept))

23. เกณฑ์วัดค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$) ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 4%)

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค.- ธ.ค.64	ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟจ.สุโขทัย	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟจ.ตาก	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0251	5.00
กฟจ.พิจิตร	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0350	5.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟจ.แพร่	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟจ.น่าน	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.7691	1.00
กฟอ.แม่สอด	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.0000	5.00
รวมทั้งหมด	> 0.1075	0.1024 - 0.1075	0.0975 - 0.1024	0.0929 - 0.0975	≤ 0.0929	0.1170	1.00

หมายเหตุ ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วต) 84/2562 ลงวันที่ 2 ก.พ.2564

24. เกณฑ์วัดค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ของ กฟฟ. จุฬารวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 2%)

หน่วย : ครั้ง/จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าปี

กฟฟ.	เป้าหมายสะสม ม.ค. - ธ.ค.64					ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค.- ธ.ค.64	ระดับคะแนนเกณฑ์ ประเมินที่ได้
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
กฟจ.พิษณุโลก	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟจ.สุโขทัย	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟจ.ตาก	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟจ.กำแพงเพชร	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟจ.พิจิตร	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.1025	1.00
กฟจ.อุตรดิตถ์	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟจ.แพร่	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟจ.น่าน	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟอ.แม่สอด	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟอ.ตะพานหิน	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟอ.สวรรคโลก	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
กฟอ.ขานูวรลักษบุรี	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0000	5.00
รวมทั้งหมด	> 0.0349	0.0317 - 0.0349	0.0288 - 0.0317	0.0262 - 0.0288	≤ 0.0262	0.0062	5.00

หมายเหตุ ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ.) 136/2564 ลว. 5 มี.ค.64

วิเคราะห์ผล, ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กพน.2 ประจำปี 2564 ต่ำกว่าระดับคะแนน 3

ข้อที่ 1.2.2 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ

แผนงานที่ 2 งานปรับปรุงฯ ที่โหลดหม้อแปลง 80-100 % ภายในไตรมาส 2

ของ กฟฟ. จุฬรรมงานในสังกัด กพน.2 จำนวน 1 ตัวชี้วัด (น้ำหนักรวม 1 %)

สถานะ ม.ค. – มิ.ย.2564

ส่วนที่ 1

1. เกณฑ์วัดข้อที่ ข้อที่ 1.2.2 เกณฑ์วัดความสำเร็จของแผนงานปรับปรุงหม้อแปลงฯ (น้ำหนักรวม 1 %)

เป้าหมาย ม.ค. – มิ.ย. 2564 (ร้อยละ)					ผลการดำเนินงาน ม.ค. – มิ.ย. 2564 (ร้อยละ)	เป็นไปตามแผน (> ระดับ3), อยู่ระหว่างดำเนินการ(รอประเมินผลสิ้นปี) หรือไม่เป็นไปตามแผน (<ระดับ 3)
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
80	85	90	95	100	88.45	ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- จำนวนงานปรับปรุงที่โหลดหม้อแปลง 80-100 % ตามแผนงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 ทั้งหมด 935 งาน ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค. - มิ.ย.2564 จำนวน 827 งาน คิดเป็น 88.45 % คงเหลือ 108 งาน คะแนน 2.68 ไม่เป็นไปตามแผน (เป้าหมาย ระดับ 5 เท่ากับ 100%)
- ปัจจุบัน ผลการดำเนินงานสะสม ม.ค.-ธ.ค.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 935 งาน คิดเป็น 100 %

ส่วนที่ 2

2.1 ปัญหา อุปสรรค หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 3 (ช่วงเวลา ไตรมาส 2)

- ขาดแคลนหม้อแปลงเพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่มีปัญหา

2.2 แนวทางการแก้ไข

- กวว.(น.2) ได้แจ้งความต้องการงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ตามบันทึกเลขที่ น.2 กวว.(ปร.) 1199/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564

ส่วนที่ 3 (ถ้ามี)

ปัจจัย หรือการดำเนินงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายระดับ 5 (กรณีบรรลุระดับ 5)

-

วิเคราะห์ผล, ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กฟน.2 ประจำปี 2564 ต่ำกว่าระดับคะแนน 3

ข้อที่ 11.3 เกณฑ์วัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser

(Trip reclose & Trip lock out) ระบบ 22-33 kV

ของ กฟฟ. จุฬรรวมงานในสังกัด กฟน.2 จำนวน 1 ตัวชี้วัด (น้ำหนักรวม 1 %)

สถานะ ม.ค. - ธ.ค.2564

ส่วนที่ 1

1. เกณฑ์วัดข้อที่ 11.3 เกณฑ์วัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ฯ (น้ำหนักรวม 1 %)

11.3 เกณฑ์วัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) ระบบ 22-33 kV (น้ำหนัก 1 %)													
ของ กฟฟ. จุฬรรวมงานในสังกัด กฟน.2 (ประเมินผลฯ ทุกไตรมาส)													
หน่วย : (%)													
กฟฟ.	เป้าหมายประจำไตรมาส 1 - 4 เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน					ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 - 4 เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน							
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เพิ่มขึ้น 5% ขึ้นไป	เพิ่มขึ้น 2.50%	เท่ากับ ปี 2563	ลดลง 2.50%	ลดลง 5.00%	(%)	คะแนน	(%)	คะแนน	(%)	คะแนน	(%)	คะแนน
กฟอ.พิษณุโลก	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-36.89	5.00	22.73	1.00	195.60	1.00	128.95	1.00
กฟอ.สุโขทัย	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-45.45	5.00	55.41	1.00	123.08	1.00	46.88	1.00
กฟอ.ตาก	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-55.81	5.00	-34.25	5.00	62.79	1.00	52.63	1.00
กฟอ.กำแพงเพชร	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-41.07	5.00	64.63	1.00	131.58	1.00	150.00	1.00
กฟอ.พิจิตร	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-40.00	5.00	-9.23	5.00	-25.00	5.00	-24.00	5.00
กฟอ.อุดรดิตถ์	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-22.22	5.00	33.13	1.00	136.07	1.00	135.82	1.00
กฟอ.แพร่	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-30.77	5.00	151.61	1.00	170.00	1.00	262.16	1.00
กฟอ.น่าน	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	10.14	1.00	158.70	1.00	85.27	1.00	110.39	1.00
กฟอ.แม่สอด	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	0.00	3.00	171.28	1.00	341.51	1.00	265.91	1.00
กฟอ.ตะพานหิน	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-55.56	5.00	83.93	1.00	131.11	1.00	14.75	1.00
กฟอ.สวรรคโลก	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-37.04	5.00	-3.01	4.20	178.00	1.00	52.27	1.00
กฟอ.ขามเฒ่า	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-73.24	5.00	-2.38	3.95	94.29	1.00	-1.82	3.73
ภาพรวม	5.00	2.50	เท่ากับปี 63	-2.50	-5.00	-35.96	5.00	53.68	1.00	134.39	1.00	87.29	1.00

หมายเหตุ เป้าหมายตามบันทึกเลขที่ กปร.(บน.) 25/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- สถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV พื้นที่ กฟน.2 ประจำปีไตรมาส 1-4 (เปรียบเทียบกับสถิติฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2563) มีดังนี้

- 1) สถิติการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser ประจำปีไตรมาส 1 ลดลง 35.96 %
- 2) สถิติการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser ประจำปีไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 53.68 %


3) สถิติการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser ประจำปี 2563 เพิ่มขึ้น 134.39 %

4) สถิติการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser ประจำปี 2564 เพิ่มขึ้น 87.29 %

ดังนั้น สถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ฯ เปรียบเทียบกับสถิติฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยไตรมาส 1-4 อยู่ใน เกณฑ์ประเมินฯ ระดับคะแนน 2 (เกณฑ์ประเมินฯ ระดับ 1 อยู่ที่เพิ่มขึ้น 5%ขึ้นไป)

ส่วนที่ 2

2.1 ปัญหา อุปสรรค หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 3

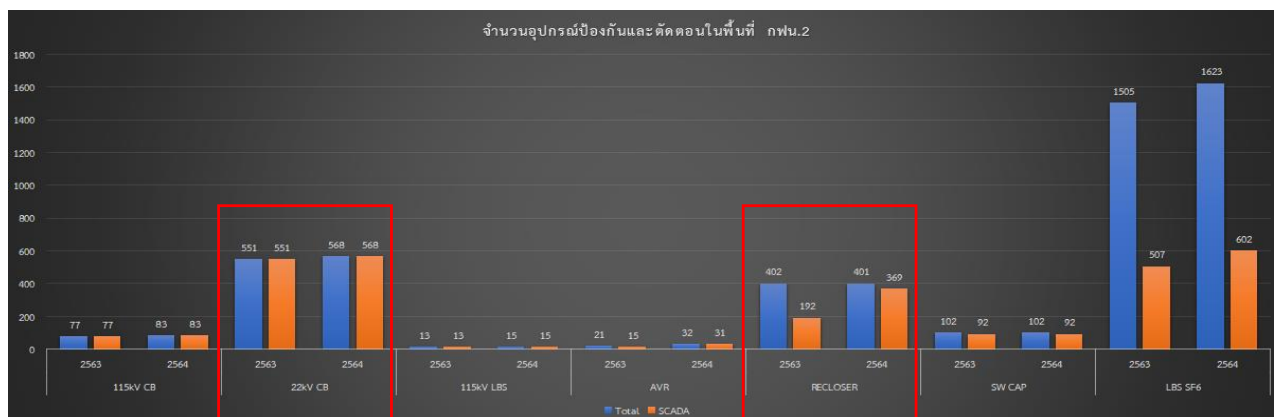

1. เกิดจากการติดตั้ง FRTU ที่ Recloser เพิ่มเติมในปี 2564 ทำให้มีการส่งสถานะ Trip Reclose ส่งมาที่ระบบ SCADA เพิ่มขึ้นจากปี 2563

1.1 จากโครงการของ ฝปบ.(น.2) ที่จะทำให้ระบบ Scada 100%

1.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Load Break Switch ชนิด SF6 22kV ขึ้นระบบ SCADA มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุม FRTU-RCS Interfaces ซึ่งต้องได้รับจัดสรรจาก กอศ. และอุปกรณ์สื่อสาร (Radio หรือ Cellular Router พร้อม SIM Card)

1.3 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ได้รับจัดสรร Cellular Router พร้อม SIM Card จำนวน 207 ชุด ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์ Recloser แบบ SCADA Ready เพื่อเชื่อมต่อขึ้นระบบ SCADA ได้ (ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ FRTU-LRC Interfaces เนื่องจาก Recloser แบบ SCADA)



2. สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Maze Ransomware ทัวท์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2563 นั้น ส่งผลให้พนักงานศูนย์ (ADDC) ไม่สามารถนำเข้าเหตุการณ์สถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบ OMS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้จำนวนเหตุการณ์การทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser ระบบ 22 kV ในเดือน มิ.ย. 2563 มีจำนวนเหตุการณ์น้อยกว่าความเป็นจริง

3. สาเหตุจากต้นไม้และสัตว์

2.2 แนวทางการแก้ไข

- กบข.(น.2) พิจารณาแล้ว เพื่อลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) พื้นที่ กฟน.2 จึง ได้กำหนดมาตรการเร่งรัดดำเนินการสำรวจ (Patrol) ระบบจำหน่าย 22 kV ตามบันทึก เลขที่ น.2 กบข.(ตบ) 2477/2564 ลว. 25 ส.ค.2564 ดังนี้

1. สำรวจและตรวจสอบระบบจำหน่าย 22 kV ในวงจรที่มีสถิติการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser สาเหตุเกิดจากสัตว์ 20 อันดับแรกที่อุปกรณ์ทำงานสูงสุด โดยตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เช่น Snake Guard , Insulation Cover หากยังไม่มีมีการติดตั้งให้จัดทำประมาณการติดตั้งในระบบจำหน่ายต่อไป

2. ตรวจสอบจุดต่อ-จุดสัมผัส ของเสาต้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เช่น กรณีที่มีรีโคลสเซอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวแรกจากสถานีไฟฟ้าให้ตรวจสอบจุดต่อ - จุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบ 22 เควี ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าถึงรีโคลสเซอร์ตัวแรก หรือกรณีที่ไม่มีรีโคลสเซอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวแรกจากสถานีไฟฟ้าให้ตรวจสอบฯ เป็นระยะทาง 10 กม. จากสถานีไฟฟ้า เพื่อเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และลดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ชำรุด

3. สำรวจและตรวจสอบระบบจำหน่าย 22 kV ในวงจรที่มีสถิติการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser สาเหตุเกิดจากต้นไม้ 20 อันดับแรกที่อุปกรณ์ทำงานสูงสุด โดยหากตรวจสอบแล้วพบต้นไม้ที่มีระยะห่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟผ. ให้พิจารณาจัดทำประมาณการตัดต้นไม้ (เพิ่มเติม) จากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว และส่งมาที่ กบข.(น.2) เพื่อขออนุมัติงบประมาณค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (เพิ่มเติม) ให้กับ กฟฟ. ที่มีความต้องการต่อไป



ทั้งนี้ หาก กฟฟ.ใด ต้องการทีมงานสนับสนุน เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ กบข.(น.2) โดย กบข.(น.2) จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ส่วนที่ 3 (ถ้ามี)

ปัจจัย หรือการดำเนินงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายระดับ 5 (กรณีบรรลุระดับ 5)

วิเคราะห์ผล, ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (KPI) ของ กฟน.2 ประจำปี 2564 ต่ำกว่าระดับคะแนน 3

ข้อที่ 23. เกณฑ์วัดค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

ของ กฟฟ. จุตรวมงานในสังกัด กฟน.2 (น้ำหนัก 4%)

สถานะ ม.ค. - ธ.ค.2564

ส่วนที่ 1

1. เกณฑ์วัดข้อที่ ข้อที่ 23. เกณฑ์วัดค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (น้ำหนักรวม 4 %)

เป้าหมาย ม.ค. - ธ.ค.2564					ผลการดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค.2564	เป็นไปตามแผน (> ระดับ3), หรือไม่เป็นไปตามแผน (<ระดับ 3)
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
> 0.1075	0.1024	0.0975	0.0929	≤ 0.0929	0.1170	ไม่เป็นไปตามแผนงาน
	-	-	-			
	0.1075	0.1024	0.0975			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กฟน.2	พื้นที่	วันที่	สาเหตุ	รายละเอียด	คิดเป็นวันสูญเสีย
1	กฟจ.นน. (กฟย.ท่าวังมา)	7 พ.ค.64 เวลา 10.30 น.	ถูกกระแสไฟฟ้าช็อต เสียชีวิต	1.) วันที่ 7 พ.ค.2564 เวลาประมาณ 10.30 น. กฟย.ท่าวังมา ได้ออกปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าช็อตของระบบจำหน่าย วงจร PUU09 ช่วงหลังอุปกรณ์ Recloser รหัส PUU09R 606 บริเวณบ้านน้ำกัก - บ้านน้ำลึก ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังมา ในขณะที่ นายเดชา ยะแสง คนงานสังกัด บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน อยู่บนเสาไฟฟ้าเพื่อนำกิ่งไม้ ออกจากสายไฟฟ้าแรงสูง นั้น ได้ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อต ผู้ควบคุมงานและ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ช่วยกันทำการ ช่วยเหลือ และนำส่ง รพ.ท่าวังมา โดย ผู้บาดเจ็บ (นายเดชา ยะแสง) ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา (วันสูญเสีย จำนวน 6,000 วัน ถึงวันที่ 31 พ.ค.64)	6,000
2	กฟจ.กฟ.	30 มี.ย.64 เวลา 11.00 น.	ถูกขาข้างของรถ ส่วทับเท้าขวา	2.) วันที่ 30 มี.ย.2564 เวลาประมาณ 11.00 น. นายจิรศักดิ์ ยิ้มสงวณ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ถูกขาข้างของรถส่วทับเท้า บริเวณบ้านหนองแดน อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ขณะปฏิบัติงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ฝ่าเท้าด้านขวา ปัจจุบันกลับเข้ามาทำงานแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 (จำนวนวันสูญเสีย จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 30 มี.ย.64 - 4 ก.ค.64) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง	5
3	กฟจ.พจ.	25 ธ.ค.64 เวลา 9.30 น.	ถูกกระแสไฟฟ้าช็อต ได้รับบาดเจ็บ	3.) วันที่ 25 ธ.ค.2564 เวลา 9.30 น. นายรัชพงษ์ ผูกฤทธิ์ ผู้ช่วยช่าง แผนกมิเตอร์ ได้เข้าปฏิบัติงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ ชั่วคราว ณ ร้านพิจิตรชนบท เมื่อเดินทางไปได้ปฏิบัติงาน โดยการเปิดฝา มิเตอร์เพื่อทำการขันน็อตออกที่ขั้วต่อสายไฟที่ ขั้วสายไฟฟ้า มีน้ำซึ่งอยู่ที่มิเตอร์ไหลลงมาที่สายด้านล่าง ทำให้เกิดการช็อต และระเบิด มีเปลวไฟทำให้ ชง. ได้รับบาดเจ็บ (จำนวนวันสูญเสีย จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.264 - 31 ธ.ค.2564) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง	5
สรุปการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2564 - 31 ธ.ค.2564 จำนวน 3 ครั้ง จำนวนวันสูญเสีย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 รวมทั้งหมดเท่ากับ 6,010 วัน					6,010

ส่วนที่ 2

2.1 ปัญหา อุปสรรค หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 3

- เกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2564 - 31 ธ.ค.2564 จำนวน 3 ครั้ง จำนวนวันสูญเสีย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 รวมทั้งหมดเท่ากับ 6,010 วัน ระดับคะแนน 1.00 ไม่เป็นไปตามแผน (เป้าหมาย ระดับ $5 \leq 0.0929$)

2.2 แนวทางการแก้ไข

- ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้ว่าการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ปี 2565

2.2.1 ยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS) ให้เป็นมาตรฐานในการทำงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มุ่งสู่องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยระดับสากล โดย กฟน.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 สอดคล้องตาม PEA-SMS 7 มาตรฐาน

2.2.2 ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ. ทุกคน ต้องตระหนักและมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายงานด้านความปลอดภัย

- มีการกำหนดแผนงานตามมาตรฐานที่ 2 ผู้นำและการกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย
- มีการกำหนดแผนงานตามมาตรฐานที่ 5 กิจกรรมความปลอดภัย

2.2.3 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

- กำหนดแผนงานตามมาตรฐานที่ 4 การตรวจประเมินและการตรวจสอบความปลอดภัย
- อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย ประจำปี 2565 สำหรับพนักงาน, ลูกจ้าง กฟภ.

ตามบันทึกเลขที่ น.2 กว. (ปอ) 2128/2564 ลว. 21 ก.ย. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,186,000 บาท

2.2.4 พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้ ความชำนาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการเพิ่มทักษะ (Up -Skill และ ทบทวนทักษะ (Re Skill) ในการปฏิบัติงาน รวมถึงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานของ กฟภ. ต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายและตามหลักสูตรที่ กฟภ. กำหนด

- กำหนดแผนงานตามมาตรฐานที่ 3 การพัฒนางานด้านความปลอดภัย และการนำระบบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมาใช้งาน

2.2.5 พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร

- กำหนดแผนงานตามมาตรฐานที่ 3 การพัฒนางานด้านความปลอดภัย และการนำระบบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมาใช้งาน

2.2.6 มุ่งเน้นให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยคำนึงถึงขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รวมถึงการควบคุมงานอย่างเคร่งครัดทั้งการปฏิบัติงานของ กฟภ. และการดำเนินงานของผู้รับจ้าง กฟภ.

- กำหนดแผนงานตามมาตรฐานที่ 4 การตรวจประเมินและการตรวจสอบความปลอดภัย

- มุ่งเน้นการ Safety Audit การรายงานความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ และรายงานผลหลัง จากการดำเนินการแก้ไข

ส่วนที่ 3 (ถ้ามี)

ปัจจัย หรือการดำเนินงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายระดับ 5 (กรณีบรรลุระดับ 5)

-