



แนวปฏิบัติในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

คำชี้แจง : แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๑. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๑)

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๑) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ ๑๐ บาท

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ระบุคำขอเลขที่ โดยใช้คำว่า “จข ...หรือ ข ...” และต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีข้อมูลในคำขอไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอสอบถามและระบุไว้ในความเห็นของเจ้าหน้าที่ในแบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๑) ด้วยและให้ออกใบรับคำขอ (ใบรับคำขอ เป็นไปตามแบบท้ายแนวปฏิบัตินี้)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลา ๑๕ วันดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคำขอและให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สั่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

กรณีที่รายละเอียดในคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป

๒. ตรวจสอบคำขอตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑ คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และบันทึกข้อมูลลงในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑)

๒.๒ คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และบันทึกข้อมูลลงในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑)

๒.๓ คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่ตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต ไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่

๓. รวบรวมข้อมูลที่ใช้สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อเสนอคณะกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

๓.๑ สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่

รวบรวมข้อมูลจากคำขอและระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล

(Groundwater Management Information System : G-MIS)

๓.๒ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง

รวบรวมข้อมูลจากคำขอและระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล

(Groundwater Management Information System : G-MIS)

๓.๓ สภาพบ่อน้ำบาดาล

ข้อมูลสภาพบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี) โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

๓.๔ ปริมาณน้ำบาดาล

ข้อมูลปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมให้สูบได้ของจังหวัดนั้นๆ โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

๓.๕ คุณภาพน้ำบาดาล

ข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี) โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

๓.๖ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ตรวจสอบข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล

(Groundwater Management Information System : G-MIS)

เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

๔. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พิจารณาตามกฎหมายกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๔.๑ กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล มีดังนี้

๔.๑.๑ ยื่นคำขอ (แบบ นบ.๑) เพื่อขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล

๔.๑.๒ คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามแบบ นบ.๑ เดิม หรือคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามแบบ นบ.๒ เดิม ที่ได้ยื่นก่อนวันที่ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ (ที่ยื่นก่อนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ถือเป็นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๑)

๔.๑.๓ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสิ้นอายุแล้ว แต่ยังประสงค์จะเจาะน้ำบาดาล ก็ให้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๑)

ตามข้อ ๔.๑.๑ ข้อ ๔.๑.๒ และ ข้อ ๔.๑.๓ ให้คณะกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ หรือผู้ออกใบอนุญาตมีความเห็นหรือมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลแล้ว ก็ไม่ต้องพิจารณาออก ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลแต่อย่างใด

๔.๒ กรณีที่มีใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.๔) แล้ว แต่ยังไม่มีการออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

กรณีที่มิได้ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.๔) แล้วแต่ยังไม่มีการออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ยื่นคำขอ (แบบ นบ.๑) ต่อพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาล เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเสนอคณะกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออก ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อไป

๔.๓ กรณีขอเข้าสู่ระบบ/ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสิ้นอายุ

กรณีขอเข้าสู่ระบบหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสิ้นอายุ กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ยื่นคำขอ (แบบ นบ.๑) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาล เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำ ท้องที่ดำเนินการเสนอคณะกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต่อไป

ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และ ข้อ ๔.๓ ให้ดำเนินการออกใบอนุญาต จำนวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับผู้ถือใบอนุญาต ฉบับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล้วให้ ประทับที่ด้านท้ายของใบอนุญาตเพื่อลงลายมือชื่อของ ผู้พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ ในใบอนุญาตฉบับพนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่และฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ทาน
.....ผู้ตรวจ

๕. การแจ้งผลการพิจารณาออกใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

๕.๑ กรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ สำหรับการรับใบอนุญาต กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพร้อมใบแจ้งหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ใบแจ้งหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล เป็นไปตามท้ายแบบปฏิบัติ)

๕.๒ กรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ โดยระบุเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต

๖. การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕)

การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้กำหนดเป็นเดือนละ...ลูกบาศก์เมตร โดยคำนวณจากปริมาณน้ำบาดาล (ลบ.ม./วัน) x ๒๘ วัน

ตัวอย่าง ปริมาณน้ำบาดาลที่อนุญาต คือ ๒๔๐ ลบ.ม./วัน ดังนั้น การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลให้คำนวณจาก ๒๔๐ ลบ.ม./วัน x ๒๘ วัน = ๖,๗๒๐ ลบ.ม./เดือน

ทั้งนี้ ในการกำหนดปริมาณน้ำเป็นเดือนละให้คูณด้วย ๒๘ วัน เนื่องจากการอนุญาตให้สูบน้ำบาดาลต้องไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด (ลบ.ม./วัน) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บ่อน้ำบาดาล		สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด
(มม.)	(นิ้ว)	(ม ^๓ /วัน)
๕๐	๒	๓๒
๗๕	๓	๘๐
๑๐๐	๔	๒๔๐
๑๒๕	๕	๔๐๐
๑๕๐	๖	๘๐๐
๒๐๐	๘	๑,๒๘๐
๒๕๐	๑๐	๑,๙๒๐
๓๐๐	๑๒	๓,๒๐๐
๓๕๐	๑๔	๓,๒๐๐

๗. การดำเนินการภายหลังออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

๗.๑ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกัน และสามารถจัดเก็บเป็นพยานหลักฐานได้ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้งเลขที่หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

๗.๒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่พิจารณาตามข้อ ๔.๑ ให้ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการนี้ ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังนี้

หมายเหตุ : ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

๗.๓ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่พิจารณาตามข้อ ๔.๒ ให้ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการนี้ ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังนี้

หมายเหตุ : ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

๗.๔ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่พิจารณาตามข้อ ๔.๓

๗.๔.๑ กรณีบ่อเข้าสู่ระบบ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ ในการนี้ ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังนี้

หมายเหตุ : ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

๗.๔.๒ กรณีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสิ้นอายุ ให้ใช้ข้อมูลรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) จากบ่อน้ำบาดาลเดิมที่ขออนุญาตใช้ โดยรายงานนั้นต้องมีอายุไม่เกิน ๕ ปี หากรายงานดังกล่าวมีอายุเกิน ๕ ปี ให้ส่งรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ ในการนี้ ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังนี้

หมายเหตุ : ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

๘. ออกตรวจการเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้ง

๘.๑ เมื่อผู้ออกใบอนุญาต ได้ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือได้รับแจ้งตามข้อ ๗.๑ หรือได้รับรายงานตาม ข้อ ๗.๒ หรือ ข้อ ๗.๓ หรือ ข้อ ๗.๔ แล้วให้ดำเนินการติดตามประสานงานกับผู้รับใบอนุญาตเพื่อเข้าตรวจการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล รวมถึงตรวจสอบความ

ถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้ง พร้อมทั้งฝึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ โดยประกาศนี้กำหนดว่า บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำตามข้อ ๘.๒ รวมถึงการคิดค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามข้อ ๑๐ ด้วย

๘.๒ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ กำหนดไว้ ดังนี้

ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รวม ๗ จังหวัด กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทุกประเภท ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ

นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาดไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้านจัดสรรและบ่อน้ำบาดาลในท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้และอยู่ในข่ายต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล

๙. การส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล (ส่งหลังจากออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล)

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เจาะน้ำบาดาลตาม ๒.๑ และ ๒.๒ แล้ว หากมีความเห็นให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลให้ทำความเข้าใจในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี โดยพิจารณาจากข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จากสถานที่เจาะน้ำบาดาลนั้น ๆ เป็นสำคัญ

คำขอที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และมีความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่ให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุผลที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ไปยังผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหลังจากดำเนินการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จหรือมีการสูบน้ำบาดาลแล้ว

๑๐. การคิดค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

การคิดค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ให้เริ่มคิดนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ตามข้อ ๘.๑ เว้นแต่กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจแล้วพบว่ายังไม่ได้

ติดตั้งเครื่องสูบลประจําบ่อน้ำบาดาล หรือติดตั้งเครื่องสูบลแล้วแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อบระบบไฟฟ้าประจําเครื่องสูบล โดยคำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ ดังนี้

๑๐.๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น โดยให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลกรอกรายการในรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจําท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ (รายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) เป็นไปตามแบบท้ายแนบปฏิบัตินี้) สูตรคำนวณ คือ

ปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ × อัตราค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว แต่ไม่ส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล สูตรคำนวณ คือ

ปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล × อัตราค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

๑๐.๒ กรณีที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลโดยคำนวณตามวันที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ใช้น้ำบาดาลสูงกว่าปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คำนวณค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ำบาดาลย้อนหลังไปก่อนเวลาชำระค่าใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับงวดก่อน ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑๐.๓ กรณีที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ เนื่องจากเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลโดยคำนวณตามวันที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ใช้น้ำบาดาลสูงกว่าปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คำนวณค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้เปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำ หรือซ่อมเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ำบาดาลย้อนหลังไปก่อนเวลาชำระค่าใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับงวดก่อน ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

* เนื่องจากเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕) ข้อ ๒ กำหนดเงื่อนไข “ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ... ลูกบาศก์เมตร” ดังนั้น หากเป็นกรณีที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ตามข้อ ๑๐.๒ หรือเครื่องวัดปริมาณน้ำชำระตามข้อ ๑๐.๓ หรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยคำนวณตามวันที่ไม่อาจคำนวณน้ำบาดาลได้ สูตรคำนวณ คือ

$$\left[\left(\frac{\text{ปริมาณน้ำบาดาลที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต}}{28 \text{ วัน}} \right) \times \text{จำนวนวันที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำได้} \right] \times \text{อัตราค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล}$$

๑๑. การออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เมื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวแล้ว ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ปีละ ๔ งวด

- (๑) งวดที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
- (๒) งวดที่ ๒ ตั้งแต่กรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน
- (๓) งวดที่ ๓ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
- (๔) งวดที่ ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม

ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ในแต่ละงวดให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป โดยให้ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (ผ่านระบบ E- Payment) เว้นแต่กรณีที่ชำระเกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือกรณีที่ชำระด้วยเช็คในวันสุดท้ายหลังเวลา ๑๖.๐๐ น. ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ยกเว้นเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร

๑๒. การเพิกถอนใบอนุญาต

๑๒.๑ กรณีออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลแล้ว แต่ได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว แต่เจาะไม่ได้ผลและเลิกเจาะน้ำบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้ เนื่องจากไม่มีบ่อน้ำบาดาลซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

๑๒.๒ กรณีที่การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามใบอนุญาตดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินทรุด อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๒.๓ เมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๓. การรับคำขอรับใบอนุญาต การพิจารณาคำขอ และการพิจารณาดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบรับคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

คำขอเลขที่.....

วันที่รับ.....

ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในนามของ.....

ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า (ส่วนราชการ).....

ได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแล้ว

ผลการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ปรากฏว่า

☐ เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

☐ เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

.....

.....

.....

ช่องทางในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

๑. ยื่นด้วยตนเองต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

๒. โทรสาร หมายเลข.....

๓. ไปรษณีย์ตอบรับ ที่อยู่.....

(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพ้นกำหนดเวลาตามสมควร ทั้งนี้ จะต้องถึงผู้รับภายในกำหนดเวลาตามที่ได้รับแจ้ง)

๔. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).....

ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์.....

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับคำขอ ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคำขอและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สั่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับคำขอ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ เมื่อดำเนินการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมทางโทรสาร ไปรษณีย์ตอบรับ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ขอให้แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างต้น

ใบรับคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

คำขอเลขที่.....

วันที่รับ.....

ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในนามของ.....

ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า (ส่วนราชการ).....

ได้รับคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแล้ว

ผลการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ปรากฏว่า

- ☐ เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
- ☐ เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

.....

.....

.....

ช่องทางในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

- ๑. ยื่นด้วยตนเองต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น
- ๒. โทรสาร หมายเลข.....
- ๓. ไปรษณีย์ตอบรับ ที่อยู่.....
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพ้นกำหนดเวลาตามสมควร ทั้งนี้ จะต้องถึงผู้รับภายในกำหนดเวลาตามที่ได้รับแจ้ง)
- ๔. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).....

ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์.....

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับคำขอ ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทั้งคำขอและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สั่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ทั้งนี้ ได้แจ้งและมอบใบรับคำขอ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลายมือชื่อ).....ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ เมื่อดำเนินการยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมทางโทรสาร ไปรษณีย์ตอบรับ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แล้ว ขอให้แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างต้น



หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑ ต้องทำการเจาะน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และอนามัยของประชาชน

ข้อ ๒ การเจาะน้ำบาดาลนั้นผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลต้องจัดให้มีช่างเจาะน้ำบาดาลที่ได้รับ หนังสือรับรองจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๓ การเจาะน้ำบาดาลขนาดบ่อตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล และการเจาะ น้ำบาดาลขนาดบ่อตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องมีช่างเจาะน้ำบาดาล และวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ที่ได้รับหนังสือรับรองจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล และต้องควบคุมการดำเนินการเจาะ โดยประจำที่หลุมเจาะ

(๒) หากช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาไม่อยู่ ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นช่างเจาะ น้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณี รับผิดชอบแทน

(๓) การเปลี่ยนตัวช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้รับใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาลต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบก่อนการเปลี่ยนตัวไม่น้อยกว่า ๓ วัน พร้อมกับมอบ หนังสือยินยอมเป็นช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เป็นผู้ที่จะควบคุมรับผิดชอบงานต่อไป

ข้อ ๔ ต้องคำนึงถึงสถานที่เจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) สถานที่เจาะน้ำบาดาลต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขัง หรือไหลผ่าน หรือไหล จากผิวดินซึมลงไปบ่อหรือข้างบ่อได้

(๒) ตำแหน่งหลุมเจาะต้องอยู่ห่างชายคาไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๓) กรณีที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ (๑) หรือ (๒) ต้องจัดการ ป้องกันด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

(๔) บริเวณที่เจาะน้ำบาดาลต้องมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการซ่อมบ่อน้ำบาดาล หรือซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ข้อ ๕ ต้องคำนึงถึงขนาดของหลุมเจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีช่องว่างระหว่างผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ่อ (Casing) โดยรอบตั้งแต่ผิวดินลงไป จนถึงระดับความลึก ๖ เมตร จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ่อ

(๒) กรณีเจาะทะลุชั้นน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีลงไปสู่ชั้นน้ำที่มีคุณภาพดี ต้องมีขนาดช่องว่างระหว่าง ผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ่อ และให้ผนังช่องว่างดังกล่าวด้วย

(๓) การเจาะน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formation) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ ให้หลุมเจาะมีขนาดตามความเหมาะสม

ข้อ ๖ ต้องเก็บตัวอย่างดินหรือหินจากชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผ่านทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร ติดต่อกันไปตลอดความลึกของหลุมเจาะโดยจัดเก็บในกล่องที่จัดทำไว้เป็นช่อง ๆ และติดป้ายระบุความลึกของแต่ละตัวอย่าง ตัวอย่างดินหรือหินจากการเจาะน้ำบาดาลนี้ ให้ตากให้แห้งแล้วเก็บในถุงผ้าหรือถุงพลาสติก พร้อมทั้งติดป้ายบอกหมายเลขหลุมเจาะและระดับความลึกของตัวอย่าง แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเจาะน้ำบาดาลบ่อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ ต้องคำนึงถึงความลึกของน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หลุมเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่ลึกเกินกว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่จะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าความลึกดังกล่าวยังไม่ถึงชั้นน้ำหรือมีชั้นน้ำที่ปริมาณน้ำหรือคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมก็อาจให้เจาะลึกลงไปอีกได้ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

(๒) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นดิน กรวด หทราย หรือหินร่วน ต้องใช้ท่อกรุท่อกรอง ลึกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของความลึกของหลุมเจาะตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักฐานการตรวจวัดด้วยเครื่องหยั่งธรณี (Well logger) บ่งชี้ว่าต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ก็ให้ดำเนินการได้ แต่หากต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหลุมเจาะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formation) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ให้ใช้ท่อกรุท่อกรองได้ตามความลึกที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๘ ต้องคำนึงถึงชนิดท่อกรุบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ท่อกรุบ่อน้ำบาดาลทุกขนาดต้องเป็นท่อที่ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำ หรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไฮเซอร์ และผลิตขึ้นตามมาตรฐานต่อไปนี้

ก. มาตรฐาน ASTM A ๕๓ Standard Pipe หรือ

ข. มาตรฐาน API Spec ๕L Line Pipe หรือ

ค. มาตรฐาน BS ๑๓๘๗ ประเภท Medium – Heavy หรือ

ง. มาตรฐาน มอก. ๒๗๖ – ๒๗๗ ประเภท ๒ – ๔ หรือ

จ. มาตรฐาน มอก. ๑๗ ชั้นคุณภาพ PVC ๑๓.๕ หรือ

ฉ. มาตรฐานอื่นใดที่กำหนดขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลได้พิจารณาว่าเทียบเท่ามาตรฐาน ข้อ ก. ข. ค. ง. หรือ จ.

(๒) ในบริเวณที่น้ำมีคุณภาพเป็นกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือมีน้ำเค็มอยู่เหนือน้ำจืดให้ใช้ท่อกรุบ่อที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ข้อ ก. ข. ง. (เฉพาะประเภท ๔) หรือ จ.

(๓) การใช้ท่ออื่นใดที่มีได้ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไฮเซอร์เป็นท่อกรุ ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๔) ในบ่อน้ำบาดาลบ่อเดี่ยว สามารถใช้ท่อกรุบ่อหลายขนาดต่อเข้าด้วยกันได้ แต่ขนาดของท่อกรุบ่อตอนบนสุด จะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำและเครื่องสูบน้ำที่จะใช้

(๕) ก่อนติดตั้งท่อกรุบ่อ จะต้องทำความสะอาดท่อทั้งภายในและภายนอกเสียก่อน

ข้อ ๙ ท่อกรองน้ำ

(๑) ท่อกรองน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลให้ใช้ได้ทั้งแบบท่อเจาะร่อง (Perforated pipe) และท่อกรอง (Well screen)

(๒) ท่อที่จะใช้ทำเป็นท่อเจาะร่อง ต้องมีมาตรฐานเดียวกับท่อกรูบ่อ

(๓) ท่อเจาะร่องต้องมีร่องตามแนวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว) และแต่ละร่องยาวไม่เกิน ๘๘ มิลลิเมตร (๓ ½ นิ้ว)

(๔) ท่อกรองต้องเป็นท่อที่ผลิตด้วยวิธีการพันเส้นลวดโลหะรอบโครงโลหะ โดยเว้นช่องว่างระหว่างเส้นลวดเป็นทางให้น้ำไหลผ่านได้ และตัวท่อกรองจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงดันของน้ำบาดาลภายในชั้นน้ำและแรงกดจากน้ำหนักของท่อกรูบ่อที่อยู่ข้างบน

(๕) ท่อกรองที่ผลิตโดยใช้วัสดุอื่น ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๖) ระยะเวลาสึกที่ลงท่อกรองน้ำต้องเป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๑๐ กรวดกรู (Gravel pack)

(๑) กรวดที่ใช้กรูรอบ ๆ ท่อกรองน้ำและท่อกรูบ่อ ต้องใช้กรวดที่มีรูปร่างลักษณะค่อนข้างกลมมน และต้องไม่ใช่หินย่อยเป็นกรวดกรู

(๒) เม็ดกรวดต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ไหลลอดเข้าไปในท่อกรองน้ำได้เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณกรวดที่ใช้ทั้งหมด

(๓) ต้องล้างกรวดให้สะอาดก่อนทำการกรูลงข้างบ่อ และระดับกรวดจะต้องสูงไม่เกิน ๕ เมตร จากระดับบนของท่อกรองน้ำ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าน้ำบาดาลคุณภาพไม่ดีที่อยู่ข้างบนไม่สามารถไหลซึมผ่านกรวดกรูลงไปข้างล่างได้

ข้อ ๑๑ การอุดบ่อ (Plug) หรือผนึกข้างบ่อ (Seal)

(๑) หลุมเจาะส่วนที่เจาะลึกเกินกว่าความลึกที่จะลงท่อกรูบ่อ ท่อกรองน้ำ หรือจะใช้ชั้นน้ำต้องอุดให้แน่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลตามข้อ ๗ (๓)

(๒) วัสดุที่จะใช้อุดบ่อหรือผนึกข้างบ่อ ต้องเป็นดินเหนียวบริสุทธิ์หรือซีเมนต์เท่านั้น

(๓) ดินเหนียวบริสุทธิ์ต้องเป็นดินเหนียวน้ำจืด เนื้อเนียน ไม่มีทรายหรือสารอินทรีย์ที่เป็นชิ้นหรือก้อนเจือปนอยู่

(๔) ช่องว่างเหนือกรวดกรูรอบ ๆ ท่อกรูบ่อ ต้องผนึกให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ำในชั้นที่อยู่เหนือท่อกรองน้ำไหลลงไปปนกับน้ำในชั้นที่อยู่ระดับเดียวกับท่อกรองน้ำ

ข้อ ๑๒ การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (Well development)

(๑) กรณีบ่อน้ำบาดาลเป็นน้ำขุ่นข้นมาก ต้องเริ่มดำเนินการตักน้ำขุ่นข้นออกทิ้งจนความขุ่นข้นลดลงหรือน้ำค่อนข้างใส

(๒) เมื่อน้ำในบ่อน้ำบาดาลค่อนข้างใส ต้องดำเนินการเป่าล้างด้วยลมตามวิธีการที่เรียกว่า Air lifting โดยใช้สลับกับวิธีกวานน้ำ (Surging) ด้วยเครื่องกวาน

(๓) การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ต้องใช้เครื่องอัดลมที่มีแรงดันไม่น้อยกว่า ๗ กิโลกรัมต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร และสามารถอัดลมได้ประมาณ ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อปริมาณน้ำที่จะเป่าล้างออกมา ๑ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๑๓ การทดสอบปริมาณน้ำ

(๑) กระทำได้ต่อเมื่อทำการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลจนได้น้ำใสสะอาดปราศจากตะกอนทราย และตะกอนขุ่นข้นใด ๆ แล้วเท่านั้น

(๒) วิธีการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ทดสอบโดยวิธีการสูบน้ำด้วยอัตราคงที่หรือวิธีการเพิ่มอัตราการสูบน้ำเป็นขั้น ๆ

(๓) การทดสอบปริมาณน้ำ ต้องใช้ระยะเวลาการทดสอบจนระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลลดลงไปอยู่ระดับคงที่แล้วเท่านั้น

(๔) การวัดปริมาณน้ำบาดาล ให้ใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประเภท Flow meter หรือ orifice หรือ weir แต่ถ้าปริมาณน้ำมีน้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะตรวจวัดด้วยวิธีการตวง ด้วยภาชนะที่รู้ปริมาตรได้แน่นอนแล้วก็ได้

(๕) การวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล ต้องวัดด้วยสายวัดหรือเครื่องวัดที่บอกความลึกได้แน่นอน

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ซึ่งต้องเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะใหม่ และขณะทำการทดสอบปริมาณน้ำ โดยเก็บก่อนทำการหยุดสูบน้ำประมาณ ๑๕ นาที ส่วนบ่อน้ำบาดาลเก่า ให้เก็บหลังจากเริ่มสูบน้ำใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ตัวอย่างละไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร

ข้อ ๑๕ รายงานการเจาะน้ำบาดาล

(๑) ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยทำการเก็บไว้ในบริเวณที่ทำการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๒) ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อและชั้นดิน และรายงานการทดสอบปริมาณน้ำตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ โดยให้ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง

ข้อ ๑๖ การกลบบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ผล

(๑) เมื่อเลิกเจาะน้ำบาดาลเพราะเจาะน้ำบาดาลไม่ได้ผล ต้องอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ พร้อมทั้งเกลี่ยผิวดินให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมก่อนการเจาะน้ำบาดาล

(๒) กรณีที่มีท่อกรุกรองน้ำเหลืออยู่ในบ่อ ต้องอุด กลบ หรือถมบ่อทั้งภายในและภายนอกท่อ กรูกรองน้ำด้วย

ข้อ ๑๗ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(๑) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐-๒๕๓๗ (ISO / IEC Guide ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๑๘ การจัดการป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องผนึกข้างบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลซึมลงข้างบ่อ

(๒) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรือต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ตั้งบ่อให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในบริเวณที่ตั้งบ่อ

(๓) กรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร

(๔) กรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบชานบ่อน้ำบาดาลจะต้องมีทางระบายน้ำออกจากบริเวณบ่อ

(๕) ในกรณีที่จะระงับการใช้บ่อน้ำบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ำออกไปจะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ

ข้อ ๑๙ การเลิกใช้น้ำบาดาล

(๑) ต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้วด้วยซีเมนต์ หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่นตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ซึ่งต้องอุดกลบตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลที่มีหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกให้เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

(๒) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ (มิเตอร์)

ข้อ ๑ บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลได้มีความเห็นตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ทส ๐๗๐๔/๙๓๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

(๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รวม ๗ จังหวัด) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทั้งประเภท อุปโภคบริโภค ธุรกิจ หรือเกษตรกรรม ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ

(๒) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้านจัดสรรและบ่อน้ำบาดาลในท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้และอยู่ในข่ายต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๒ ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้กรอกรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด (แบบ นบ./๑๑) แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้น้ำบาดาลในเดือนนั้นก็ตาม

ข้อ ๓ เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชำระหรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำชำระหรือทำงานไม่เที่ยงตรงและได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว ต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำ และติดตั้ง พร้อมฉนักรูปประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาต ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ หากในการเจาะน้ำบาดาล พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันพบ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ จะต้องแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้นและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๗ กรณีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ./๒ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น ทั้งนี้ จะต้องยื่นเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๘ กรณีประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่น ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ./๑๕ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๙ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตามข้อ ๘ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาลได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามแบบ นบ./๒๐ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตที่เลิกกิจการ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจัดการ รื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ทั้งนี้ ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการดังกล่าว พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีอำนาจเข้าไปจัดการ รื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการนั้นทั้งสิ้น

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ข้อ ๑๓ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล และมีคำสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทน ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

รายงานการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน.....

ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่..... บ่อหมายเลข.....

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....มิลลิเมตร ความลึก.....เมตร ปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตไม่เกินกว่าเดือนละ.....ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล.....

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☐ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่น ๆ คือ

ยี่ห้อ.....รุ่น.....ขนาด.....หมายเลขเครื่อง.....

รายละเอียดการใช้น้ำบาดาล เดือน.....พ.ศ.

จดครั้งก่อนเมื่อวันที่.....อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....

(วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
๑				๑๗			
๒				๑๘			
๓				๑๙			
๔				๒๐			
๕				๒๑			
๖				๒๒			
๗				๒๓			
๘				๒๔			
๙				๒๕			
๑๐				๒๖			
๑๑				๒๗			
๑๒				๒๘			
๑๓				๒๙			
๑๔				๓๐			
๑๕				๓๑			
๑๖				รวมใช้น้ำในเดือนนี้.....ลูกบาศก์เมตร			

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย
(.....)

หมายเหตุ : ให้ส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ดูหมายเหตุด้านหลัง

แบบ นบ./๑๑

หมายเหตุ

๑. ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลอ่านตัวเลขปริมาณน้ำบาดาลเฉพาะวันสิ้นเดือน และต้องส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทุกเดือนภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๒. วิธีการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล

- (๑) ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
- (๒) ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถึงพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น
- (๓) ส่งทางโทรสาร ถึงพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น
- (๔) ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น
- (๕) การส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ให้จัดส่งเฉพาะรายงานการใช้น้ำบาดาลพร้อมภาพถ่ายตัวเลขวัดปริมาณน้ำบนหน้าปัดของเครื่องวัดปริมาณน้ำ หรือจัดส่งโดยมีหนังสือส่งตามแบบ นบ./๑๑/๑ ด้วยก็ได้
- (๖) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย จัดให้มีการประทับตรารับไว้เป็นหลักฐาน

๓. ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการใช้น้ำบาดาล

- (๑) ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือ
- (๒) ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบ นบ./๑๑/๒ แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

๔. การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

- (๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวราบเหนือระดับผิวดินพอสมควร ตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการอ่านและตรวจสอบ
- (๒) ตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาล ไม่เกิน ๑๐ เมตร และอยู่หน้าท่อระบายน้ำทิ้ง เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงพักน้ำ หรือห้องถัง
- (๓) ท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่มีท่อแยกใด ๆ

๕. กรณีเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือทันทีต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้งานได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่.....
.....
.....

วันที่.....

เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล

เรียน

(พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....)

บุคคลธรรมดา (นาย/นาง/นางสาว/.....)

นิติบุคคล (บริษัท/หจก./.....)

ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่

..... ขอส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล

ตามใบอนุญาตดังกล่าว ประจำเดือนพ.ศ.จำนวน.....ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง

โทร.

โทรสาร

แบบแจ้งรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจรายงานการใช้น้ำบาดาล

ที่.....
.....
.....

วันที่.....

เรื่อง รายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจรายงานการใช้น้ำบาดาล

เรียน

(พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....)

ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล).....ในฐานะเป็น
ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่.....

.....จำนวน.....ฉบับ

ขอแจ้งรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจรายงานการใช้น้ำบาดาลดังต่อไปนี้


ชื่อ	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ
๑.		
๒.		
๓.		
๔.		

(บุคคลธรรมดา) ลงชื่อผู้รับใบอนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง

(นิติบุคคล) ๑. ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(.....)
ตำแหน่ง

(ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล)

(นิติบุคคล) ๒. ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(.....)
ตำแหน่ง





แนวปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

คำชี้แจง : แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๑. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ นบ.๒ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ ๑๐ บาท

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในบ่อน้ำบาดาลเดิม ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่รายละเอียดในคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป

๒. ตรวจสอบคำขอตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และบันทึกข้อมูลลงในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑)

๒.๒ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และบันทึกข้อมูลลงในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑)

๒.๓ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต ไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่

๓. รวบรวมข้อมูลที่ใช้สำหรับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเพื่อเสนอผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสองแห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

๓.๑ สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่

รวบรวมข้อมูลจากคำขอและระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management Information System : G-MIS)

๓.๒ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง

รวบรวมข้อมูลจากคำขอและระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management Information System : G-MIS)

๓.๓ สภาพบ่อน้ำบาดาล

ข้อมูลสภาพบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี) โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

๓.๔ ปริมาณน้ำบาดาล

ข้อมูลปริมาณน้ำบาดาลที่ยอมให้สูบได้ของจังหวัดนั้นๆ โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

๓.๕ คุณภาพน้ำบาดาล

ข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี) โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

๓.๖ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ตรวจสอบข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management Information System : G-MIS)

เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลสำหรับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเพื่อเสนอผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

๔. การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พิจารณาตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๔.๑ กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามแบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเดิมที่ออกตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้กำหนดรายละเอียดอื่นตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเดิม และเปลี่ยนเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ข้อ ๒ จากเดิมที่กำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ... ลูกบาศก์เมตร” เปลี่ยนเป็น “ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ... ลูกบาศก์เมตร” โดยให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลว่าเป็นการต่ออายุใบอนุญาต

หมายเหตุ : เป็นการต่ออายุใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลใหม่ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามแบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้ออกใบอนุญาตบันทึกการต่ออายุใบอนุญาตไว้ด้านหลังของใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕)

การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕) ให้กำหนดเป็นเดือนละ...ลูกบาศก์เมตร โดยคำนวณจากปริมาณน้ำบาดาล (ลบ.ม./วัน) x ๒๘ วัน

ตัวอย่าง ปริมาณน้ำบาดาลที่อนุญาต คือ ๒๔๐ ลบ.ม./วัน ดังนั้น การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลให้คำนวณจาก ๒๔๐ ลบ.ม./วัน x ๒๘ วัน = ๖,๗๒๐ ลบ.ม./เดือน

ทั้งนี้ ในการกำหนดปริมาณน้ำเป็นเดือนละให้คูณด้วย ๒๘ วัน เนื่องจากการอนุญาตให้สูบน้ำใช้น้ำบาดาลต้องไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด (ลบ.ม./วัน) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บ่อน้ำบาดาล		สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด
(มม.)	(นิ้ว)	(ม ^๓ /วัน)
๕๐	๒	๓๒
๗๕	๓	๘๐
๑๐๐	๔	๒๔๐
๑๒๕	๕	๔๐๐
๑๕๐	๖	๘๐๐
๒๐๐	๘	๑,๒๘๐
๒๕๐	๑๐	๑,๙๒๐
๓๐๐	๑๒	๓,๒๐๐
๓๕๐	๑๔	๓,๒๐๐

๕. การแจ้งผลการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

๕.๑ กรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ สำหรับการรับใบอนุญาต กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพร้อมใบแจ้งหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต (ใบแจ้งหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล เป็นไปตามท้ายแนบปฏิบัติ)

๕.๒ กรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ โดยระบุเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

๖. การกำหนดอายุใบอนุญาต รหัสหมายเลขใบอนุญาต รหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล

สำหรับการกำหนดอายุใบอนุญาต รหัสหมายเลขใบอนุญาต รหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต โดยให้กำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเดิม

๗. การรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาคำขอ และการพิจารณาดำเนินการเพื่อต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑ ต้องทำการเจาะน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และอนามัยของประชาชน

ข้อ ๒ การเจาะน้ำบาดาลนั้นผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลต้องจัดให้มีช่างเจาะน้ำบาดาลที่ได้รับ หนังสือรับรองจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๓ การเจาะน้ำบาดาลขนาดบ่อตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล และการเจาะ น้ำบาดาลขนาดบ่อตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องมีช่างเจาะน้ำบาดาล และวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ที่ได้รับหนังสือรับรองจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล และต้องควบคุมการดำเนินการเจาะ โดยประจำที่หลุมเจาะ

(๒) หากช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาไม่อยู่ ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นช่างเจาะ น้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณี รับผิดชอบแทน

(๓) การเปลี่ยนตัวช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้รับใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาลต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบก่อนการเปลี่ยนตัวไม่น้อยกว่า ๓ วัน พร้อมกับมอบ หนังสือยินยอมเป็นช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เป็นผู้ที่จะควบคุมรับผิดชอบงานต่อไป

ข้อ ๔ ต้องคำนึงถึงสถานที่เจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) สถานที่เจาะน้ำบาดาลต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขัง หรือไหลผ่าน หรือไหล จากผิวดินซึมลงไปบ่อหรือข้างบ่อได้

(๒) ตำแหน่งหลุมเจาะต้องอยู่ห่างชายคาไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๓) กรณีที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ (๑) หรือ (๒) ต้องจัดการ ป้องกันด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

(๔) บริเวณที่เจาะน้ำบาดาลต้องมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการขอมบ่อน้ำบาดาล หรือขอมเครื่องสูบน้ำ

ข้อ ๕ ต้องคำนึงถึงขนาดของหลุมเจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีช่องว่างระหว่างผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ่อ (Casing) โดยรอบตั้งแต่ผิวดินลงไป จนถึงระดับความลึก ๖ เมตร จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ่อ

(๒) กรณีเจาะทะลุชั้นน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีลงไปสู่ชั้นน้ำที่มีคุณภาพดี ต้องมีขนาดช่องว่างระหว่าง ผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ่อ และให้ผนังช่องว่างดังกล่าวด้วย

(๓) การเจาะน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formation) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ ให้หลุมเจาะมีขนาดตามความเหมาะสม

ข้อ ๖ ต้องเก็บตัวอย่างดินหรือหินจากชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผ่านทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร ติดต่อกันไปตลอดความลึกของหลุมเจาะโดยจัดเก็บในกล่องที่จัดทำไว้เป็นช่อง ๆ และติดป้ายระบุความลึกของแต่ละตัวอย่าง ตัวอย่างดินหรือหินจากการเจาะน้ำบาดาลนี้ ให้ตากให้แห้งแล้วเก็บในถุงผ้าหรือถุงพลาสติก พร้อมทั้งติดป้ายบอกหมายเลขหลุมเจาะและระดับความลึกของตัวอย่าง แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเจาะน้ำบาดาลบ่อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ ต้องคำนึงถึงความลึกของน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หลุมเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่ลึกเกินกว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่จะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าความลึกดังกล่าวยังไม่ถึงชั้นน้ำหรือมีชั้นน้ำที่ปริมาณน้ำหรือคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมก็อาจให้เจาะลึกลงไปอีกได้ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

(๒) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นดิน กรวด หทราย หรือหินร่วน ต้องใช้ท่อกรุท่อกรอง ลึกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของความลึกของหลุมเจาะตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักฐานการตรวจวัดด้วยเครื่องหยั่งธรณี (Well logger) บ่งชี้ว่าต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ก็ให้ดำเนินการได้ แต่หากต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหลุมเจาะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formation) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ให้ใช้ท่อกรุท่อกรองได้ตามความลึกที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๘ ต้องคำนึงถึงชนิดท่อกรุบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ท่อกรุบ่อน้ำบาดาลทุกขนาดต้องเป็นท่อที่ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำ หรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไฮเซอร์ และผลิตขึ้นตามมาตรฐานต่อไปนี้

ก. มาตรฐาน ASTM A ๕๓ Standard Pipe หรือ

ข. มาตรฐาน API Spec ๕L Line Pipe หรือ

ค. มาตรฐาน BS ๑๓๘๗ ประเภท Medium – Heavy หรือ

ง. มาตรฐาน มอก. ๒๗๖ – ๒๗๗ ประเภท ๒ – ๔ หรือ

จ. มาตรฐาน มอก. ๑๗ ชั้นคุณภาพ PVC ๑๓.๕ หรือ

ฉ. มาตรฐานอื่นใดที่กำหนดขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลได้พิจารณาว่าเทียบเท่ามาตรฐาน ข้อ ก. ข. ค. ง. หรือ จ.

(๒) ในบริเวณที่น้ำมีคุณภาพเป็นกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือมีน้ำเค็มอยู่เหนือน้ำจืดให้ใช้ท่อกรุบ่อที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ข้อ ก. ข. ง. (เฉพาะประเภท ๔) หรือ จ.

(๓) การใช้ท่ออื่นใดที่มีได้ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไฮเซอร์เป็นท่อกรุ ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๔) ในบ่อน้ำบาดาลบ่อเดียว สามารถใช้ท่อกรุบ่อหลายขนาดต่อเข้าด้วยกันได้ แต่ขนาดของท่อกรุบ่อตอนบนสุด จะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำและเครื่องสูบน้ำที่จะใช้

(๕) ก่อนติดตั้งท่อกรุบ่อ จะต้องทำความสะอาดท่อทั้งภายในและภายนอกเสียก่อน

ข้อ ๙ ท่อกรองน้ำ

(๑) ท่อกรองน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลให้ใช้ได้ทั้งแบบท่อเจาะร่อง (Perforated pipe) และท่อกรอง (Well screen)

(๒) ท่อที่จะใช้ทำเป็นท่อเจาะร่อง ต้องมีมาตรฐานเดียวกับท่อกรูบ่อ

(๓) ท่อเจาะร่องต้องมีร่องตามแนวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว) และแต่ละร่องยาวไม่เกิน ๘๘ มิลลิเมตร (๓ ½ นิ้ว)

(๔) ท่อกรองต้องเป็นท่อที่ผลิตด้วยวิธีการพันเส้นลวดโลหะรอบโครงโลหะ โดยเว้นช่องว่างระหว่างเส้นลวดเป็นทางให้น้ำไหลผ่านได้ และตัวท่อกรองจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงดันของน้ำบาดาลภายในชั้นน้ำและแรงกดจากน้ำหนักของท่อกรูบ่อที่อยู่ข้างบน

(๕) ท่อกรองที่ผลิตโดยใช้วัสดุอื่น ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๖) ระยะเวลาสึกที่ลงท่อกรองน้ำต้องเป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๑๐ กรวดกรู (Gravel pack)

(๑) กรวดที่ใช้กรูรอบ ๆ ท่อกรองน้ำและท่อกรูบ่อ ต้องใช้กรวดที่มีรูปร่างลักษณะค่อนข้างกลมมน และต้องไม่ใช่หินย่อยเป็นกรวดกรู

(๒) เม็ดกรวดต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ไหลลอดเข้าไปในท่อกรองน้ำได้เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณกรวดที่ใช้ทั้งหมด

(๓) ต้องล้างกรวดให้สะอาดก่อนทำการกรูลงข้างบ่อ และระดับกรวดจะต้องสูงไม่เกิน ๕ เมตร จากระดับบนของท่อกรองน้ำ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าน้ำบาดาลคุณภาพไม่ดีที่อยู่ข้างบนไม่สามารถไหลซึมผ่านกรวดกรูลงไปข้างล่างได้

ข้อ ๑๑ การอุดบ่อ (Plug) หรือผนึกข้างบ่อ (Seal)

(๑) หลุมเจาะส่วนที่เจาะลึกเกินกว่าความลึกที่จะลงท่อกรูบ่อ ท่อกรองน้ำ หรือจะใช้ชั้นน้ำต้องอุดให้แน่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลตามข้อ ๗ (๓)

(๒) วัสดุที่จะใช้อุดบ่อหรือผนึกข้างบ่อ ต้องเป็นดินเหนียวบริสุทธิ์หรือซีเมนต์เท่านั้น

(๓) ดินเหนียวบริสุทธิ์ต้องเป็นดินเหนียวน้ำจืด เนื้อเนียน ไม่มีทรายหรือสารอินทรีย์ที่เป็นชิ้นหรือก้อนเจือปนอยู่

(๔) ช่องว่างเหนือกรวดกรูรอบ ๆ ท่อกรูบ่อ ต้องผนึกให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ำในชั้นที่อยู่เหนือท่อกรองน้ำไหลลงไปปนกับน้ำในชั้นที่อยู่ระดับเดียวกับท่อกรองน้ำ

ข้อ ๑๒ การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (Well development)

(๑) กรณีบ่อน้ำบาดาลเป็นน้ำขุ่นข้นมาก ต้องเริ่มดำเนินการตักน้ำขุ่นข้นออกทิ้งจนความขุ่นข้นลดลงหรือน้ำค่อนข้างใส

(๒) เมื่อน้ำในบ่อน้ำบาดาลค่อนข้างใส ต้องดำเนินการเป่าล้างด้วยลมตามวิธีการที่เรียกว่า Air lifting โดยใช้สลับกับวิธีกวานน้ำ (Surging) ด้วยเครื่องกวาน

(๓) การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ต้องใช้เครื่องอัดลมที่มีแรงดันไม่น้อยกว่า ๗ กิโลกรัมต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร และสามารถอัดลมได้ประมาณ ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อปริมาณน้ำที่จะเป่าล้างออกมา ๑ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๑๓ การทดสอบปริมาณน้ำ

(๑) กระทำได้ต่อเมื่อทำการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลจนได้น้ำใสสะอาดปราศจากตะกอนทราย และตะกอนขุ่นข้นใด ๆ แล้วเท่านั้น

(๒) วิธีการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ทดสอบโดยวิธีการสูบน้ำด้วยอัตราคงที่หรือวิธีการเพิ่มอัตราการสูบน้ำเป็นขั้น ๆ

(๓) การทดสอบปริมาณน้ำ ต้องใช้ระยะเวลาการทดสอบจนระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลลดลงไปอยู่ระดับคงที่แล้วเท่านั้น

(๔) การวัดปริมาณน้ำบาดาล ให้ใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประเภท Flow meter หรือ orifice หรือ weir แต่ถ้าปริมาณน้ำมีน้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะตรวจวัดด้วยวิธีการตวง ด้วยภาชนะที่รู้ปริมาตรได้แน่นอนแล้วก็ได้

(๕) การวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล ต้องวัดด้วยสายวัดหรือเครื่องวัดที่บอกความลึกได้แน่นอน

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ซึ่งต้องเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะใหม่ และขณะทำการทดสอบปริมาณน้ำ โดยเก็บก่อนทำการหยุดสูบน้ำประมาณ ๑๕ นาที ส่วนบ่อน้ำบาดาลเก่า ให้เก็บหลังจากเริ่มสูบน้ำใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ตัวอย่างละไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร

ข้อ ๑๕ รายงานการเจาะน้ำบาดาล

(๑) ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยทำการเก็บไว้ในบริเวณที่ทำการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๒) ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อและชั้นดิน และรายงานการทดสอบปริมาณน้ำตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ โดยให้ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง

ข้อ ๑๖ การกลบบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ผล

(๑) เมื่อเลิกเจาะน้ำบาดาลเพราะเจาะน้ำบาดาลไม่ได้ผล ต้องอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ พร้อมทั้งเกลี่ยผิวดินให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมก่อนการเจาะน้ำบาดาล

(๒) กรณีที่มีท่อกรุกรองน้ำเหลืออยู่ในบ่อ ต้องอุด กลบ หรือถมบ่อทั้งภายในและภายนอกท่อ กรูกรองน้ำด้วย

ข้อ ๑๗ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(๑) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐-๒๕๓๗ (ISO / IEC Guide ๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๑๘ การจัดการป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องผนึกข้างบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลซึมลงข้างบ่อ

(๒) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรือต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ตั้งบ่อให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในบริเวณที่ตั้งบ่อ

(๓) กรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร

(๔) กรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบชานบ่อน้ำบาดาลจะต้องมีทางระบายน้ำออกจากบริเวณบ่อ

(๕) ในกรณีที่จะระงับการใช้บ่อน้ำบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ำออกไปจะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ

ข้อ ๑๙ การเลิกใช้น้ำบาดาล

(๑) ต้องอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้วด้วยซีเมนต์ หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่นตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ซึ่งต้องอุดกลบตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลที่มีหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกให้เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

(๒) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ (มิเตอร์)

ข้อ ๑ บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลได้มีความเห็นตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ทส ๐๗๐๔/๙๓๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

(๑) ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รวม ๗ จังหวัด) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทั้งประเภท อุปโภคบริโภค ธุรกิจ หรือเกษตรกรรม ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ

(๒) นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้านจัดสรรและบ่อน้ำบาดาลในท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้และอยู่ในข่ายต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๒ ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้กรอกรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด (แบบ นบ./๑๑) แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้น้ำบาดาลในเดือนนั้นก็ตาม

ข้อ ๓ เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชำระหรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำชำระหรือทำงานไม่เที่ยงตรงและได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว ต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำ และติดตั้ง พร้อมฉลากตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาต ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทราบ หากในการเจาะน้ำบาดาล พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันพบ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ จะต้องแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้นและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาลตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๗ กรณีประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ./๒ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น ทั้งนี้ จะต้องยื่นเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอตกลงแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๘ กรณีประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่ผู้อื่น ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ./๑๕ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น


ข้อ ๙ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตามข้อ ๘ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาลได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามแบบ นบ./๒๐ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตที่เลิกกิจการ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจัดการ รื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ทั้งนี้ ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการดังกล่าว พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีอำนาจเข้าไปจัดการ รื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการนั้นทั้งสิ้น

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ข้อ ๑๓ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล และมีคำสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทน ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

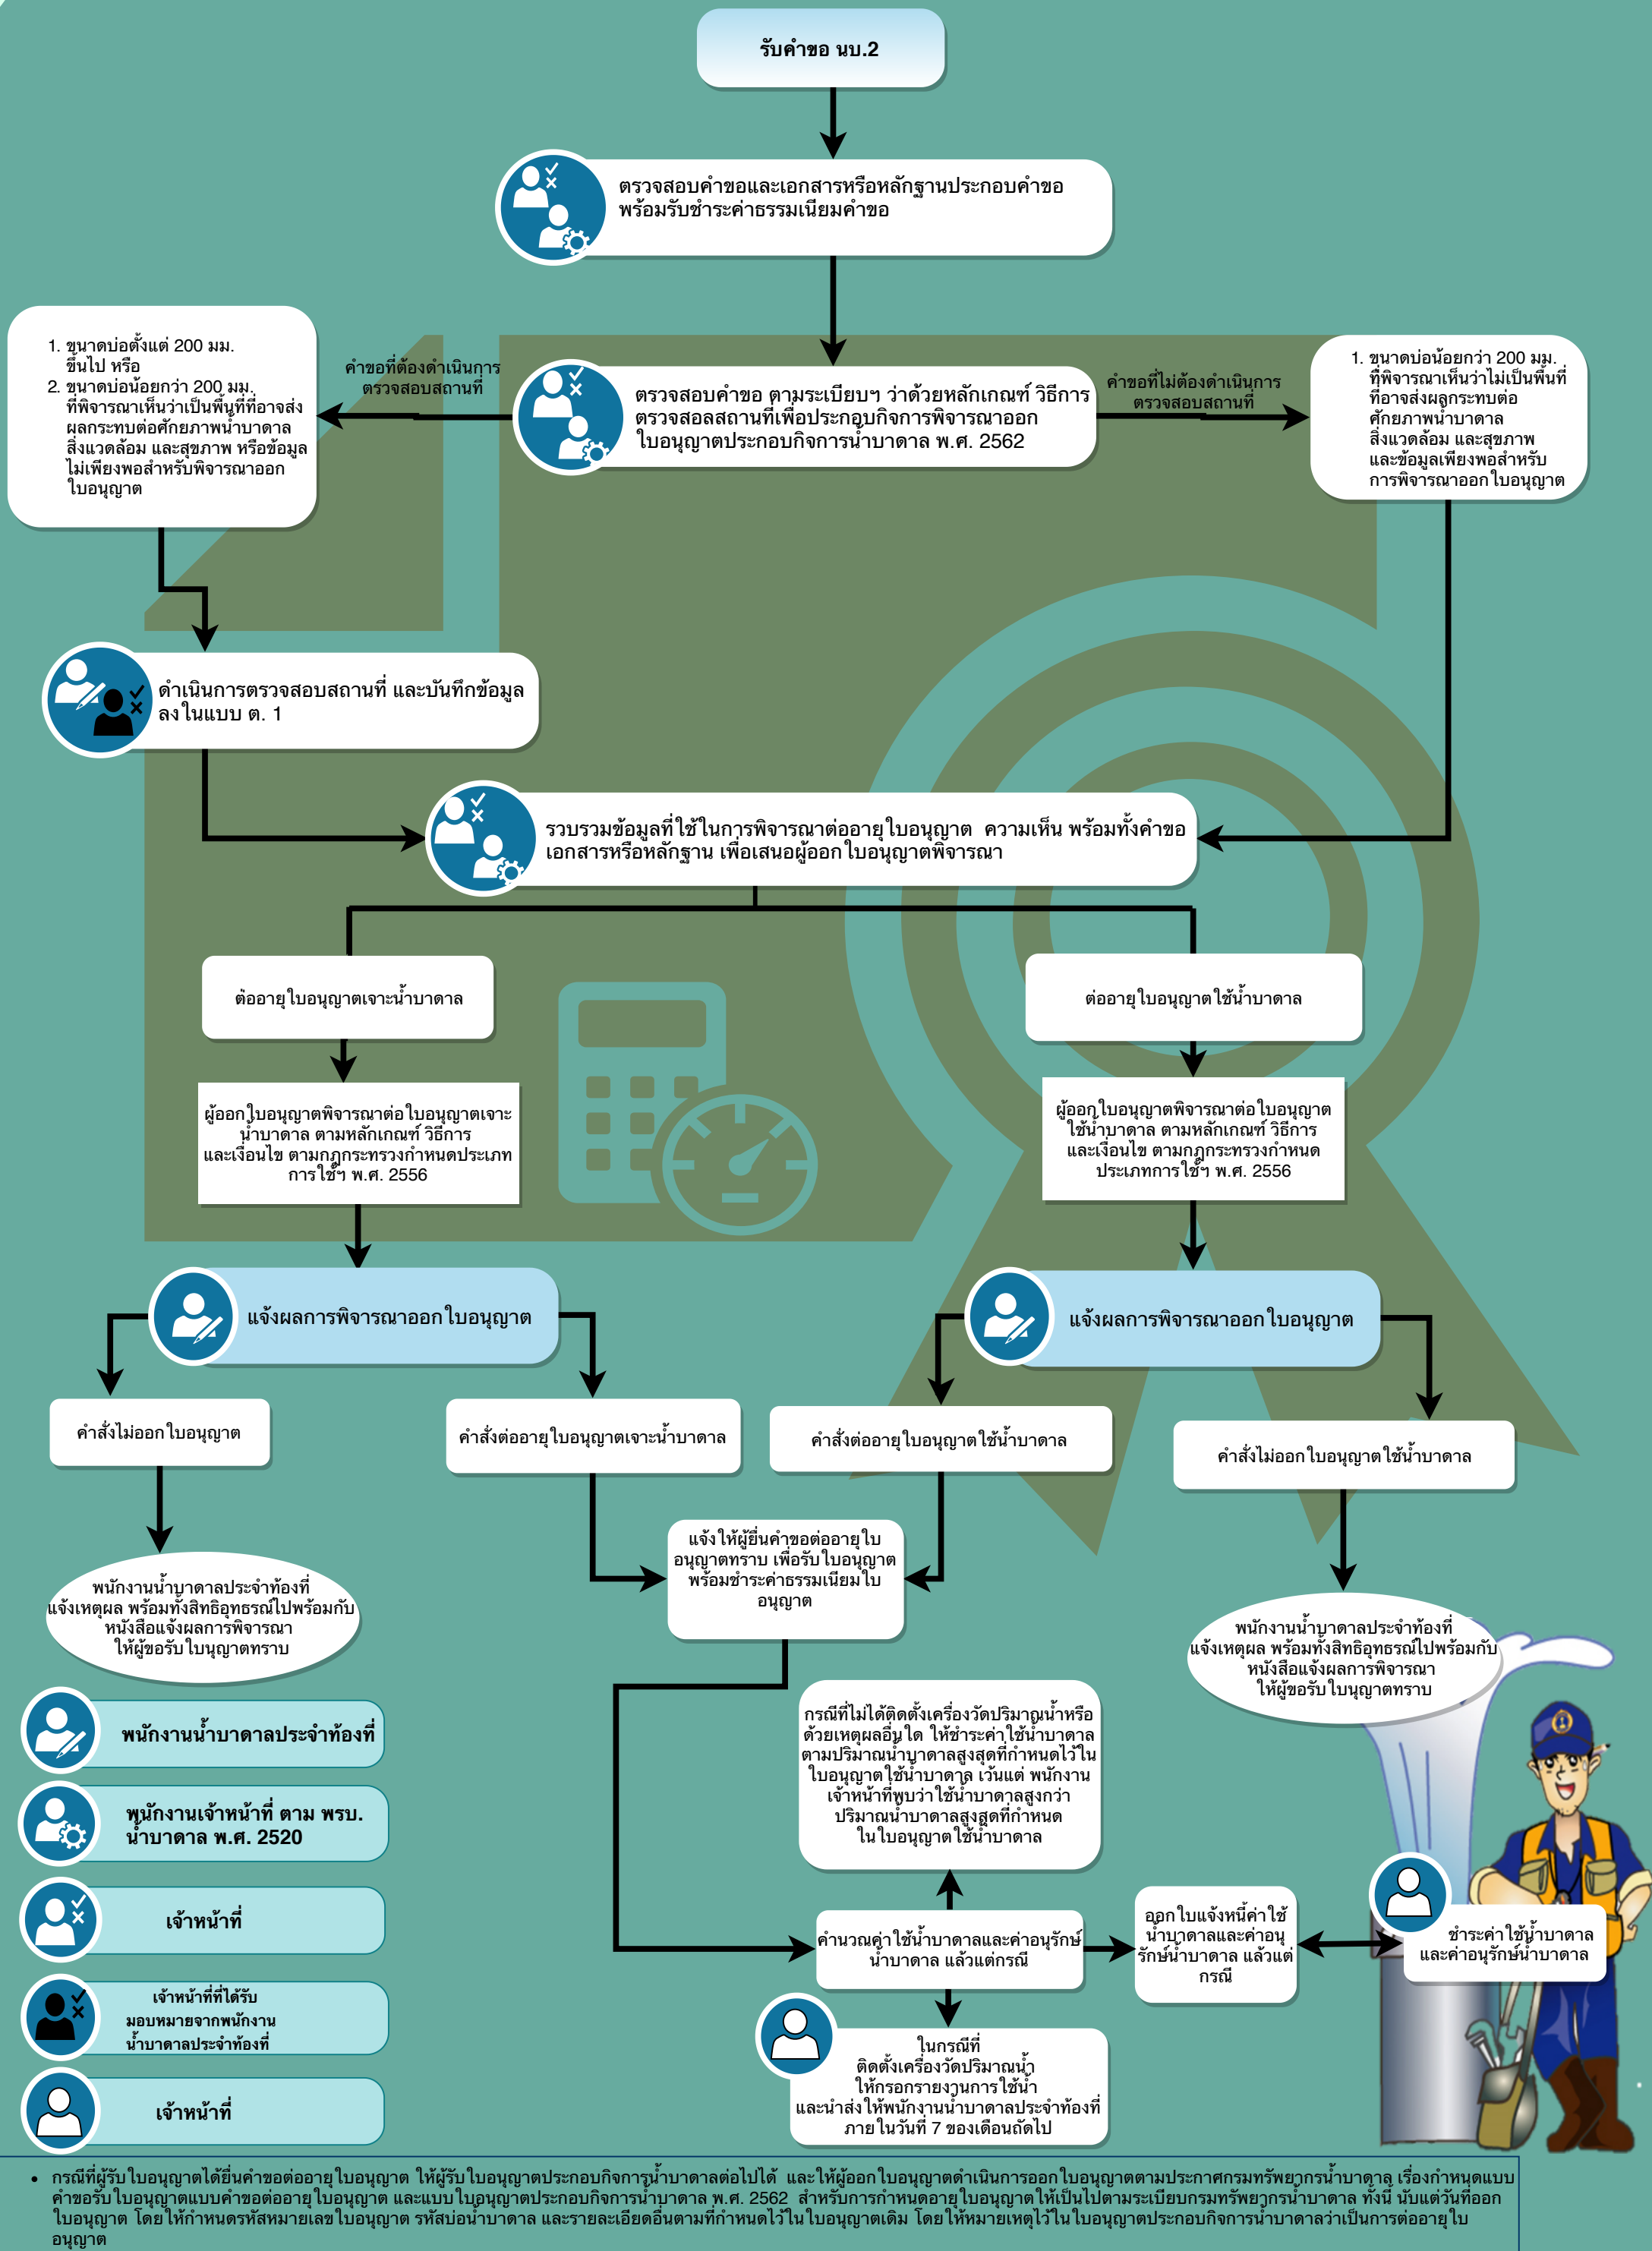



แนวปฏิบัติในการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

คำชี้แจง : แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๑. การยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./๒๑)

ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขใบอนุญาตจะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./๒๑) ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ ๑๐ บาท

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว จะต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่รายละเอียดในคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป

๒. การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ให้ดำเนินการพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

๒.๑.๑ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตจะน้ำบาดาล

(ก) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย

(ข) คำขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลที่มีใช้บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตต่อไป

๒.๑.๒ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(ก) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้ น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร)

(ข) คำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาต ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่เกินกว่าวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ

๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้ คณะอนุกรรมการในส่วนกลางภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่อ อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตต่อไป

๒.๒ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

๒.๒.๑ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

(ก) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบ อำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร

(ข) คำขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๒๕ มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียน รับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตต่อไป

(ค) คำขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางภายใน ๑ วัน ทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตต่อไป

๒.๒.๒ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(ก) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบ อำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร)

(ข) คำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาต ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน เดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในเขต น้ำบาดาลจังหวัดภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขต น้ำบาดาลจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตต่อไป

(ค) คำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาต ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิม เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้

คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตต่อไป

๓. การดำเนินการก่อนและหลังการประชุมคณะกรรมการ

๓.๑ เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายใน ๒๐ วันทำการ

๓.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาตหรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่อมีคำสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมจากคณะกรรมการ

๔. การแจ้งผลการพิจารณาแก้ไขใบอนุญาต

๔.๑ กรณีมีคำสั่งอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงหรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

๔.๒ กรณีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบ

๕. การแก้ไขเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕) ข้อ ๒

กรณีมีคำสั่งอนุญาตให้แก้ไขปริมาณการใช้น้ำ ตามใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕) ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงหรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น
ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง
..... / /

การกำหนดปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้กำหนดเป็นเดือนละ...ลูกบาศก์เมตร
โดย คำนวณจากปริมาณน้ำบาดาลที่ประสงค์ขอแก้ไขใบอนุญาต (ลบ.ม./วัน) x ๒๘ วัน

ตัวอย่าง ปริมาณน้ำบาดาลที่ประสงค์ขอแก้ไขใบอนุญาต คือ ๒๔๐ ลบ.ม./วัน ดังนั้น การกำหนดปริมาณน้ำบาดาลให้คำนวณจาก $๒๔๐ \text{ ลบ.ม./วัน} \times ๒๘ \text{ วัน} = ๖,๗๒๐ \text{ ลบ.ม./เดือน}$

ทั้งนี้ ในการกำหนดปริมาณน้ำเป็นเดือนละให้คูณด้วย ๒๘ วัน เนื่องจากการอนุญาตให้สูบน้ำบาดาลต้องไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด (ลบ.ม./วัน) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บ่อน้ำบาดาล		สามารถสูบน้ำบาดาลได้สูงสุด
(มม.)	(นิ้ว)	(ม ^๓ /วัน)
๕๐	๒	๓๒
๗๕	๓	๘๐
๑๐๐	๔	๒๔๐
๑๒๕	๕	๔๐๐
๑๕๐	๖	๘๐๐
๒๐๐	๘	๑,๒๘๐
๒๕๐	๑๐	๑,๙๒๐
๓๐๐	๑๒	๓,๒๐๐
๓๕๐	๑๔	๓,๒๐๐

๖. การทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การพิจารณามีคำสั่งอนุญาตหรือมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

รับคำขอ นบ./21

ตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอ

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้มีขนาดน้อยกว่า 100 มม./ บ่อวง

ให้มีขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป

แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลรวมแล้วไม่เกินวันละ 100 ม.³ (ไม่เกินเดือนละ 3,100 ม.³)

แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 100 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ม.³) หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมเกินกว่าวันละ 100 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ม.³) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 100 ม.³ (น้อยกว่าเดือนละ 3,100 ม.³)

ให้มีขนาดน้อยกว่า 125 มม.

ให้มีขนาดตั้งแต่ 125 มม. แต่ไม่เกิน 200 มม.

ให้มีขนาดตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป

แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลรวมแล้วไม่เกินวันละ 300 ม.³ (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ม.³)

แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่า วันละ 300 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ม.³) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ม.³ (ไม่เกินกว่าเดือนละ 24,800 ม.³) หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ม.³ (ไม่เกินกว่าเดือนละ 9,300 ม.³) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 300 ม.³ (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ม.³)

แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่า วันละ 800 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ม.³) หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมเกินกว่าวันละ 800 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ม.³) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 800 ม.³ (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ม.³)

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520

เจ้าหน้าที่

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

คณะกรรมการเขต

คณะกรรมการในส่วนกลาง

แก้ไขขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 20 วันทำการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมจากคณะกรรมการ

มีคำสั่งอนุญาตให้แก้ไข

มีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไข

การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไข ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบอนุญาตและให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยหมึกสีแดง

ทำหนังสือแจ้งเหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบ

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป



แนวปฏิบัติในการตรวจสอบสถานที่ ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจสอบสถานที่ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ
สถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่

(๒) คำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับพิจารณาออก
ใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำ
ท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่

(๓) คำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นพื้นที่ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาออก
ใบอนุญาต ไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่

ข้อ ๒ พื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ พื้นที่ที่มีการสูบ
ใช้น้ำบาดาลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล หรือพื้นที่ใกล้แหล่งฝัง
กลขยะมูลฝอย หรือใกล้แหล่งสารพิษหรือกากของเสียอุตสาหกรรม หรือใกล้บ่opakน้ำเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือใกล้แหล่งเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล หรือสภาพพื้นที่อื่นในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งนี้ ในรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตรจากพื้นที่เจาะน้ำบาดาล โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้

(๑) พื้นที่ที่มีการสูบน้ำบาดาลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริมาณให้พิจารณาข้อมูล
ปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่ยอมรับได้ (Safe Yield) ในเขตพื้นที่นั้น ประกอบกับคุณภาพน้ำบาดาลในแอ่ง
น้ำบาดาลที่อาจได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำบาดาลในบ่อดังกล่าว

(๒) พื้นที่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย หรือใกล้แหล่งสารพิษหรือกากของเสียอุตสาหกรรม หรือ
ใกล้บ่opakน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือใกล้แหล่งเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล
ให้พิจารณาข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater
Management Information System : G-MIS) ทั้งนี้ ในรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตรจากพื้นที่เจาะน้ำบาดาล


ข้อ ๓ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีส่งไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางโทรสาร หรือส่งมอบหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจ หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกัน และสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้

ข้อ ๔ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑)

การส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล (ส่งหลังจากออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล)

ข้อ ๕ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เจาะน้ำบาดาลตามข้อ ๑ (๑) และ (๒) แล้ว หากมีความเห็นให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลให้ทำความเข้าใจในบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี โดยพิจารณาจากข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จากสถานที่เจาะน้ำบาดาลนั้น ๆ เป็นสำคัญ

ข้อ ๖ คำขอที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่และมีความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่ให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุผลที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ไปยังผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหลังจากดำเนินการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จหรือมีการสูบน้ำบาดาลแล้ว

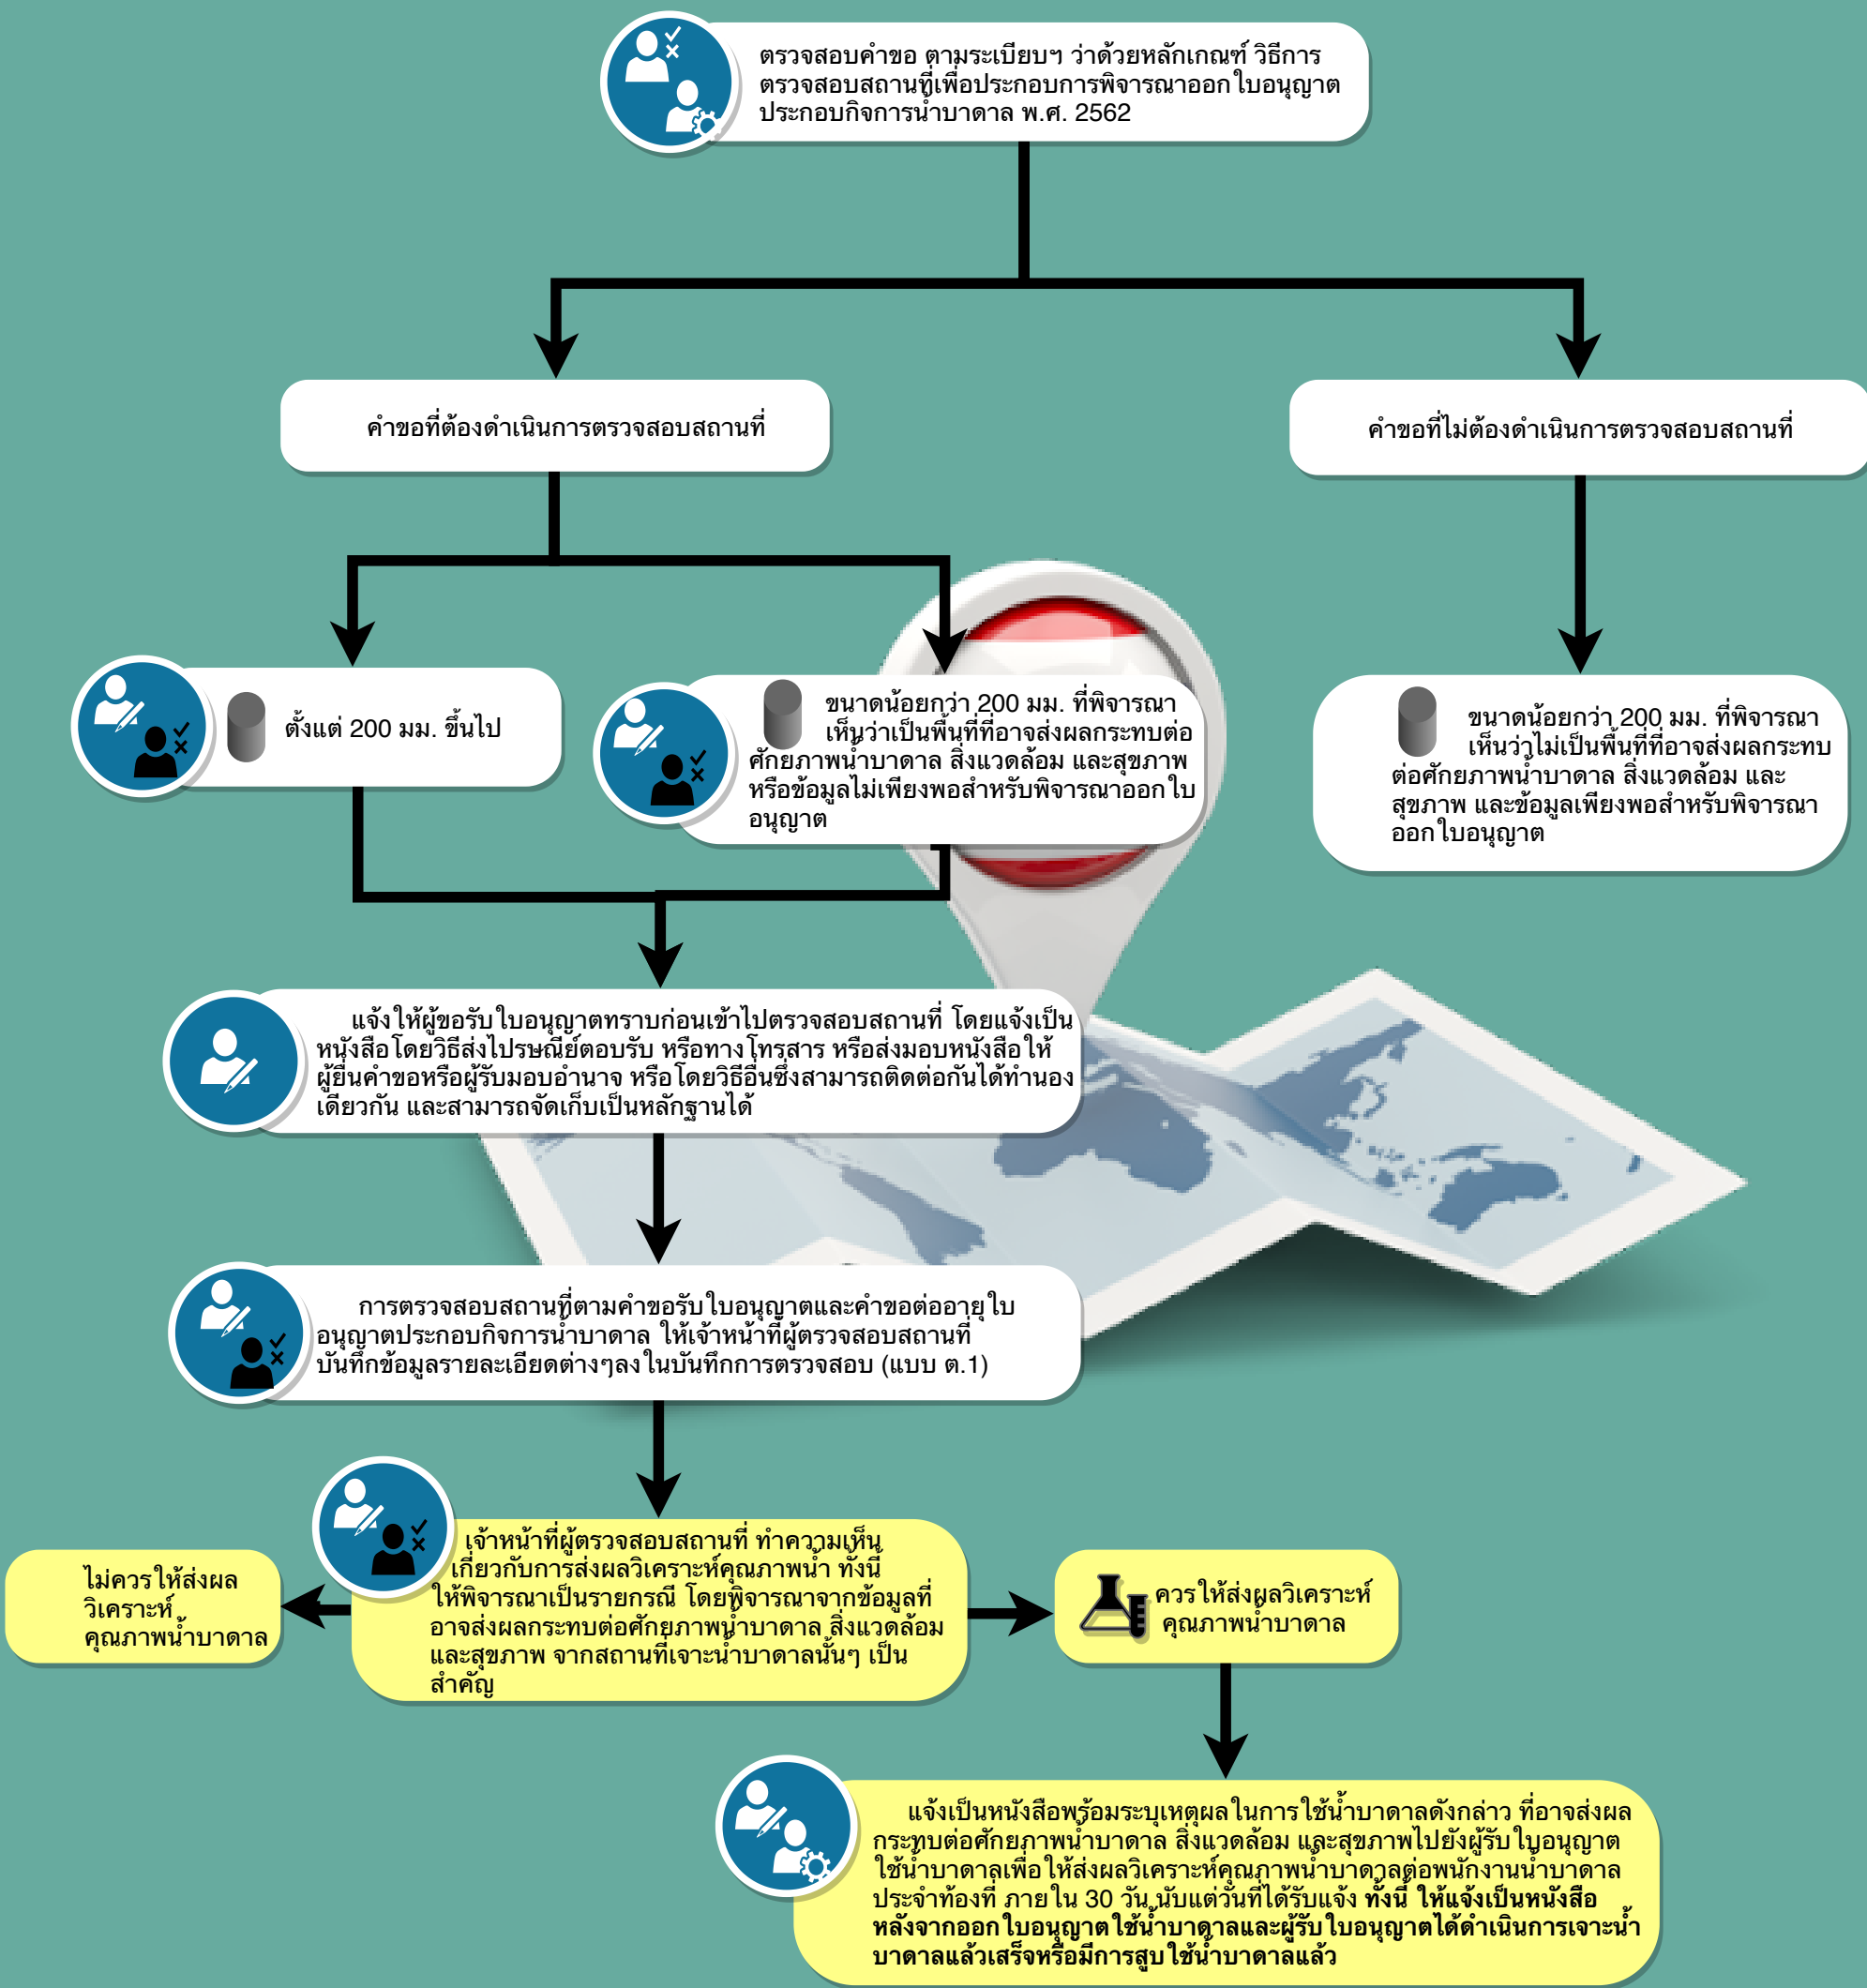

- พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
- พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. น้ำบาดาล
- เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดอนบนสุด

พื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ พื้นที่ที่มีการสูบน้ำบาดาลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ น้ำบาดาล หรือพื้นที่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย หรือใกล้แหล่งสารพิษหรือกากของเสียอุตสาหกรรม หรือใกล้บ่อพักน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือใกล้แหล่งเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล หรือสภาพพื้นที่อื่น ในลักษณะเดียวกันทั้งนี้ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากพื้นที่เจาะน้ำบาดาล โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้

(1) พื้นที่ที่มีการสูบน้ำบาดาลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล ให้พิจารณาข้อมูลปริมาณการใช้น้ำบาดาลที่ยอมรับได้ (Safe Yield) ในเขตพื้นที่นั้น ประกอบกับคุณภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลที่อาจได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำบาดาล ในบ่อดังกล่าว เช่น การปนเปื้อนน้ำเค็ม เป็นต้น

(2) พื้นที่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย หรือใกล้แหล่งสารพิษหรือกากของเสียอุตสาหกรรม หรือใกล้บ่อพักน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือใกล้แหล่งเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล ให้พิจารณาข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management Information System) ทั้งนี้ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากพื้นที่เจาะน้ำบาดาล

ระบบภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management Information System G:MIS)

