



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(ผคฟ.กบป.ผปบ.จ.3)
เลขที่รับ... 531
วันที่รับ... 22 เม.ย. 2563
OMS.No. 37271.3560e
รหัสอุปกรณ์... POU035-21

จาก พชง.ผกป.ค.บ.

ถึง ผจก.ค.บ.

เลขที่ ๑๓/ค.บ.(กป.)

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ค.บ. ผ่าน ทผ.กป.ค.บ.

ด้วย กฟส.ครบุรี จะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์แบ่งแค้นระหว่าง กฟส.ครบุรี กับ กฟอ.ปักธงชัย (F KON ๐๖ กับ F POU ๐๓) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ ๑.๓ กบถ.(มม.) ๔๘๐ ถว. ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ หมายเลขงาน WBS. I-b๓-CHCXX.๑๔.๒๔๐๓ นั้น

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับไฟฟ้าระบบสายส่งและแรงสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย และสภาพหน้างานเข้าดำเนินการไม่สะดวก โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

๑. บั๊กเสาคอ. ขนาด ๑๒ ม. (SP.) พร้อมประกอบอุปกรณ์หัวเสา จำนวน ๑ ชิ้น
๒. รื้อถอนคอน คอ. SP จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งคอน คอ. DDE แทน จำนวน ๑ ชุด
๓. ติดตั้งมิเตอร์ TOU ประกอบ C.T., V.T. แรงสูง ระบบ ๓ เฟส ๓ สาย จำนวน ๒ ชุด และประกอบอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้ ผบ.ชช./ ผกป.ค.บ. และ ศกฟ.กฟอ.๓ ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

(ลายเซ็น)
(นายพนนท สดธารณามย์)

ขณ.กป.ค.บ. (๐๘๔-๘๔๔๑๕๔๔)

เรียน ผจก.ค.บ.

ผกป. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานแล้วเห็นควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบจำนวน ราย ตามแผนผังแนบ

(ลงชื่อ).....
(นายประจวบ ฝ่ายกระโทก)
ทผ.กป.ค.บ.

ที่ ๑.๓ ค.บ.(กป.) ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓

เรียน ผจก.ค.บ. (ผคฟ.กบป.จ.๓)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสุรชาติ พร้อมจะบก)
ผจก.ค.บ.

เรียน ผก.ค.บ.จ.๓

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายนิรันดร์ แนวเงินดี) ผคฟ.

ที่ ผคฟ.กบป.จ.๓ ผคฟ.ปฏิบัติงานแทน ทผ.คฟ.จ.๓
T286/2563-73 เม.ย. 2563
เรียน ผจก.ค.บ.ชช., กฟอ.ปธ., กฟส.ค.บ.

☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย


☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายวันชัย พืชทองหลาง)

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....) ผคฟ.กบป.จ.๓ ปฏิบัติงานแทน ผจก.ค.บ.ชช.
แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง
จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานติดตั้งมีเตอร์แบ่งตาม กฟต.กบ. - กฟอ.ปท. บริเวณ บ.รับชุด ค.กรบุรีไฟ อ.กรบุรี จ.นครรราชสีมา
 ในวันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563

- หมายเหตุ สำหรับการจัดระบบไฟฟ้า
1. ตู้ POU 3S-21 สำหรับ
 2. ปลั๊ก POU 3S-20 ๓๓ก
 3. ปลั๊ก POU 3R-03 ๓๓ก
 4. สวิตช์เบรกเกอร์ DDE ๓ A 4 ขั้วสำหรับใช้ในระบบ

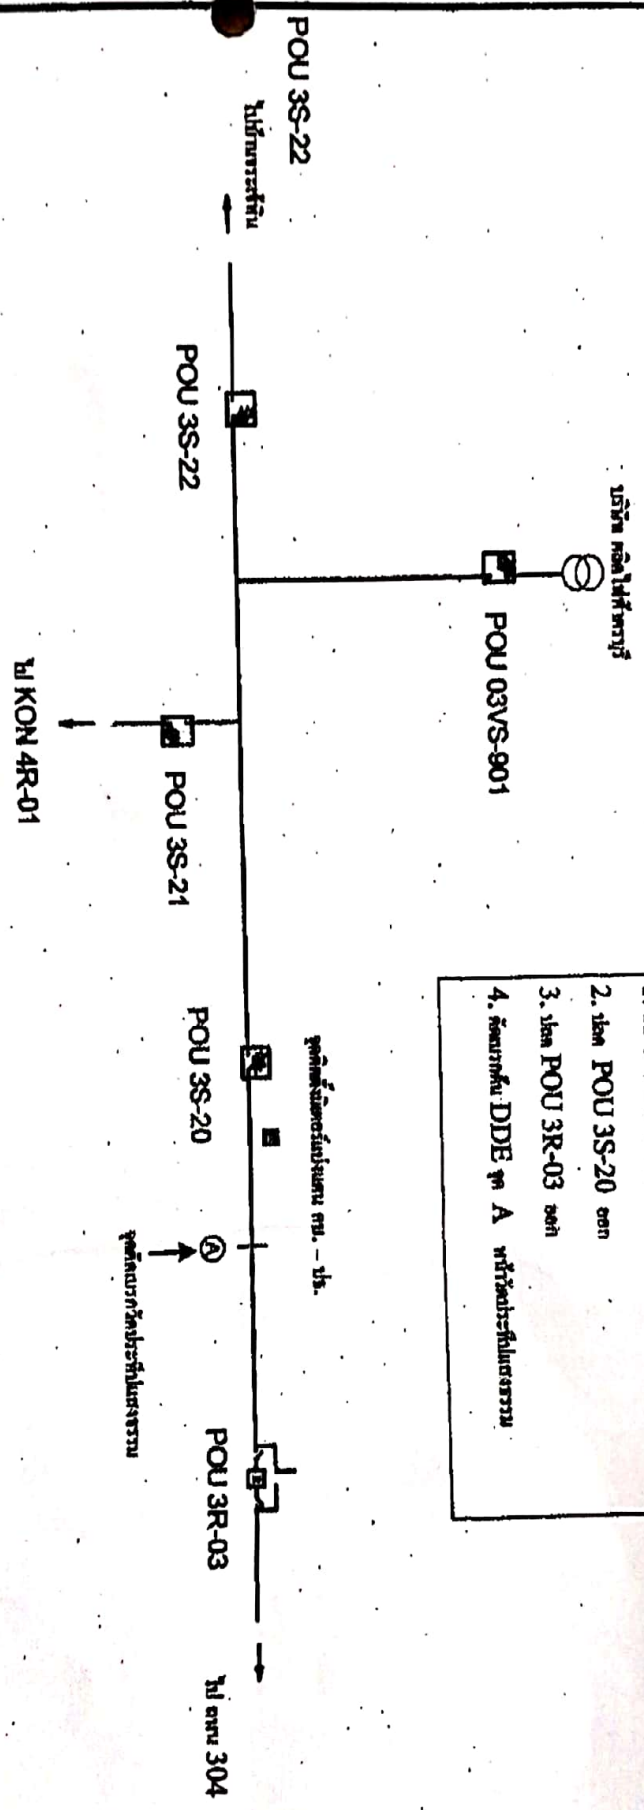

เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง / ปรับปรุงระบบจำหน่าย

PPE ☐ ดำเนินการแล้ว

สแกนด้วย CamScanner