



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผคฟ. ถึง กบบ.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กบบ.(คฟ.) / 2563 วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการจ่ายไฟระบบ 22 เควี ขึ้นระบบสายส่ง 115
เควี ไลน์สฟ.ครบุรี - สฟ.เสิงสาง

เรียน อก.ปป.ฉ.3

กบบ.ฉ.3(ผคฟ.) ขออนุมัติดับไฟและส่งแผนสวิตช์ซึ่งเพื่อให้ กบบ.ฉ.3(ผปอ.) ร่วมกับ
กฟส.ครบุรี, กฟส.เสิงสาง ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการจ่ายไฟระบบ 22 เควี ขึ้นระบบสาย
ส่ง 115 เควี ไลน์สฟ.ครบุรี - สฟ.เสิงสาง ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น.

จากการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบบริเวณจุดปฏิบัติงาน โดยให้
กฟฟ.ในพื้นที่แจ้งผู้ใช้ไฟจุดดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบชั้นตอนสวิตช์ซึ่งดับไฟถ่ายเทโหลด มาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว
จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวีรเทพ ทองศรีเพียร)

ผคฟ.กบบ.ฉ.3

ที่ ฉ.3 กบบ.(คฟ.) 35952/2563 - 8 ก.ย. 2563

เรียน อก.ปป.ฉ.3(ผคฟ.ผค.จฟ.1),อก.บช.ฉ.3(ผปอ.)

ผจก.กฟส.คบ.,ผจก.กฟส.สสง.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทธิกาญจน์ วีระเสถียร)

อก.ปป.ฉ.3

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการจ่ายไฟระบบ 22 เควี ขึ้นระบบสายส่ง 115 เควี โลင်းสฟ.ครบุรี
- สฟ.เสิงสาง ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น.

KYT ☐ ดำเนินการแล้ว

PPE ☐ ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	ขั้นตอนก่อนปฏิบัติงาน				
1	สับ	KON08S-09		กฟส.เสิงสาง	
2	ปลด	KON08R-01+SW Load		กฟส.เสิงสาง	
3	บายพาส	NOK03VR-502		กฟส.เสิงสาง	
4	สับ	NOK03VS-412		กฟส.เสิงสาง	
5	ปลด+ล็อกคาน	NOK03VS-408		กฟส.เสิงสาง	ตรงข้ามโรงปูน
6	สับ	KON05S-08		กฟส.ครบุรี	
7	ปลด	KON02VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
8	ปลด	KON08VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
9	ปลด	KON10VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
10	ปลด	KON02VS-101		กฟส.ครบุรี	
11	ปลด	KON08VS-101		กฟส.ครบุรี	
12	Truck Out	KON08VB-01		สฟ.ครบุรี ✓	
13	Truck Out	KON10VB-01		สฟ.ครบุรี ✓	
14	ปลดโหลดจาก สฟ.ครบุรี ถึง DDE ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ			กฟส.ครบุรี	
15	ตัดเบรกชาร์จ์ไลน์หา Riser Pole จุด A วงจรขึ้นบน			Hotline กระเช้า	DDE ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ คบ.
16	ปลดโหลดจาก NOK03VS-408 ถึง DDE หน้าบิมน้ำมัน			กฟส.เสิงสาง	
17	ตัดเบรกชาร์จ์ไลน์หา NOK03VS-408 จุด B วงจรขึ้นบน			Hotline กระเช้า	DDE หน้าบิมน้ำมัน สสง.
18	ตรวจสอบแรงดันและข้อต่อกราวด์ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน			ชุดปฏิบัติงาน	
หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด					
19	ปลดข้อต่อกราวด์จุดปฏิบัติงาน			ชุดปฏิบัติงาน	
20	ตรวจสอบสถานะ SF6 ที่ติดตั้งใหม่ จุด C สถานะต้อง Open			กฟส.เสิงสาง	
21	Truck In	KON08VB-01		สฟ.ครบุรี	
22	Truck In	KON10VB-01		สฟ.ครบุรี	
23	สับ	KON10VS-101		กฟส.ครบุรี	
24	สับ	KON10VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
25	สับ	NOK03VS-408		กฟส.เสิงสาง	ตรงข้ามโรงปูน
26	เช็คเฟสที่ต้น SF6 ที่ติดตั้งใหม่ จุด C			Hotline กระเช้า	

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการจ่ายไฟระบบ 22 เควี ขึ้นระบบสายส่ง 115 เควี โลว์สฟ.ชลบุรี
- สฟ.เลิงสา ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น.


KYT ☐ ดำเนินการแล้ว


PPE ☐ ดำเนินการแล้ว


ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
	หากเฟสตรง				
27	ปลด	KON10VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
28	ปลด+ล็อกคาน	NOK03VS-408		กฟส.เลิงสา	ตรงข้ามโรงปูน
29	เชื่อมเบรกขาร์จไลน์หา NOK03VS-408 จุด B วงจรขึ้นบน			Hotline กระเช้า	DDE หน้าปั้มน้ำมัน สสง.
30	เชื่อมเบรกขาร์จไลน์หา Riser Pole จุด A วงจรขึ้นบน			Hotline กระเช้า	DDE ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ คบ.
31	สับ	KON02VS-101		กฟส.ชลบุรี	
32	สับ	KON08VS-101		กฟส.ชลบุรี	
33	สับ	KON02VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
34	ปลด	KON05S-08		กฟส.ชลบุรี	
35	สับ	KON08VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
36	สับ	SW Load+KON08R-01		กฟส.เลิงสา	
37	ปลด	KON08S-09		กฟส.เลิงสา	
38	สับ	KON10VB-01		ศจฟ.ฉ.3	
39	สับ	SF6 ติดตั้งใหม่ จุด C		กฟส.เลิงสา	
40	ปลด	NOK03VS-412		กฟส.เลิงสา	
41	นำเข้าระบบ	NOK03VR-502		กฟส.เลิงสา	
42	จ่ายโหลดคืนสภาพ			กฟส.คบ.,กฟส.สสง.	

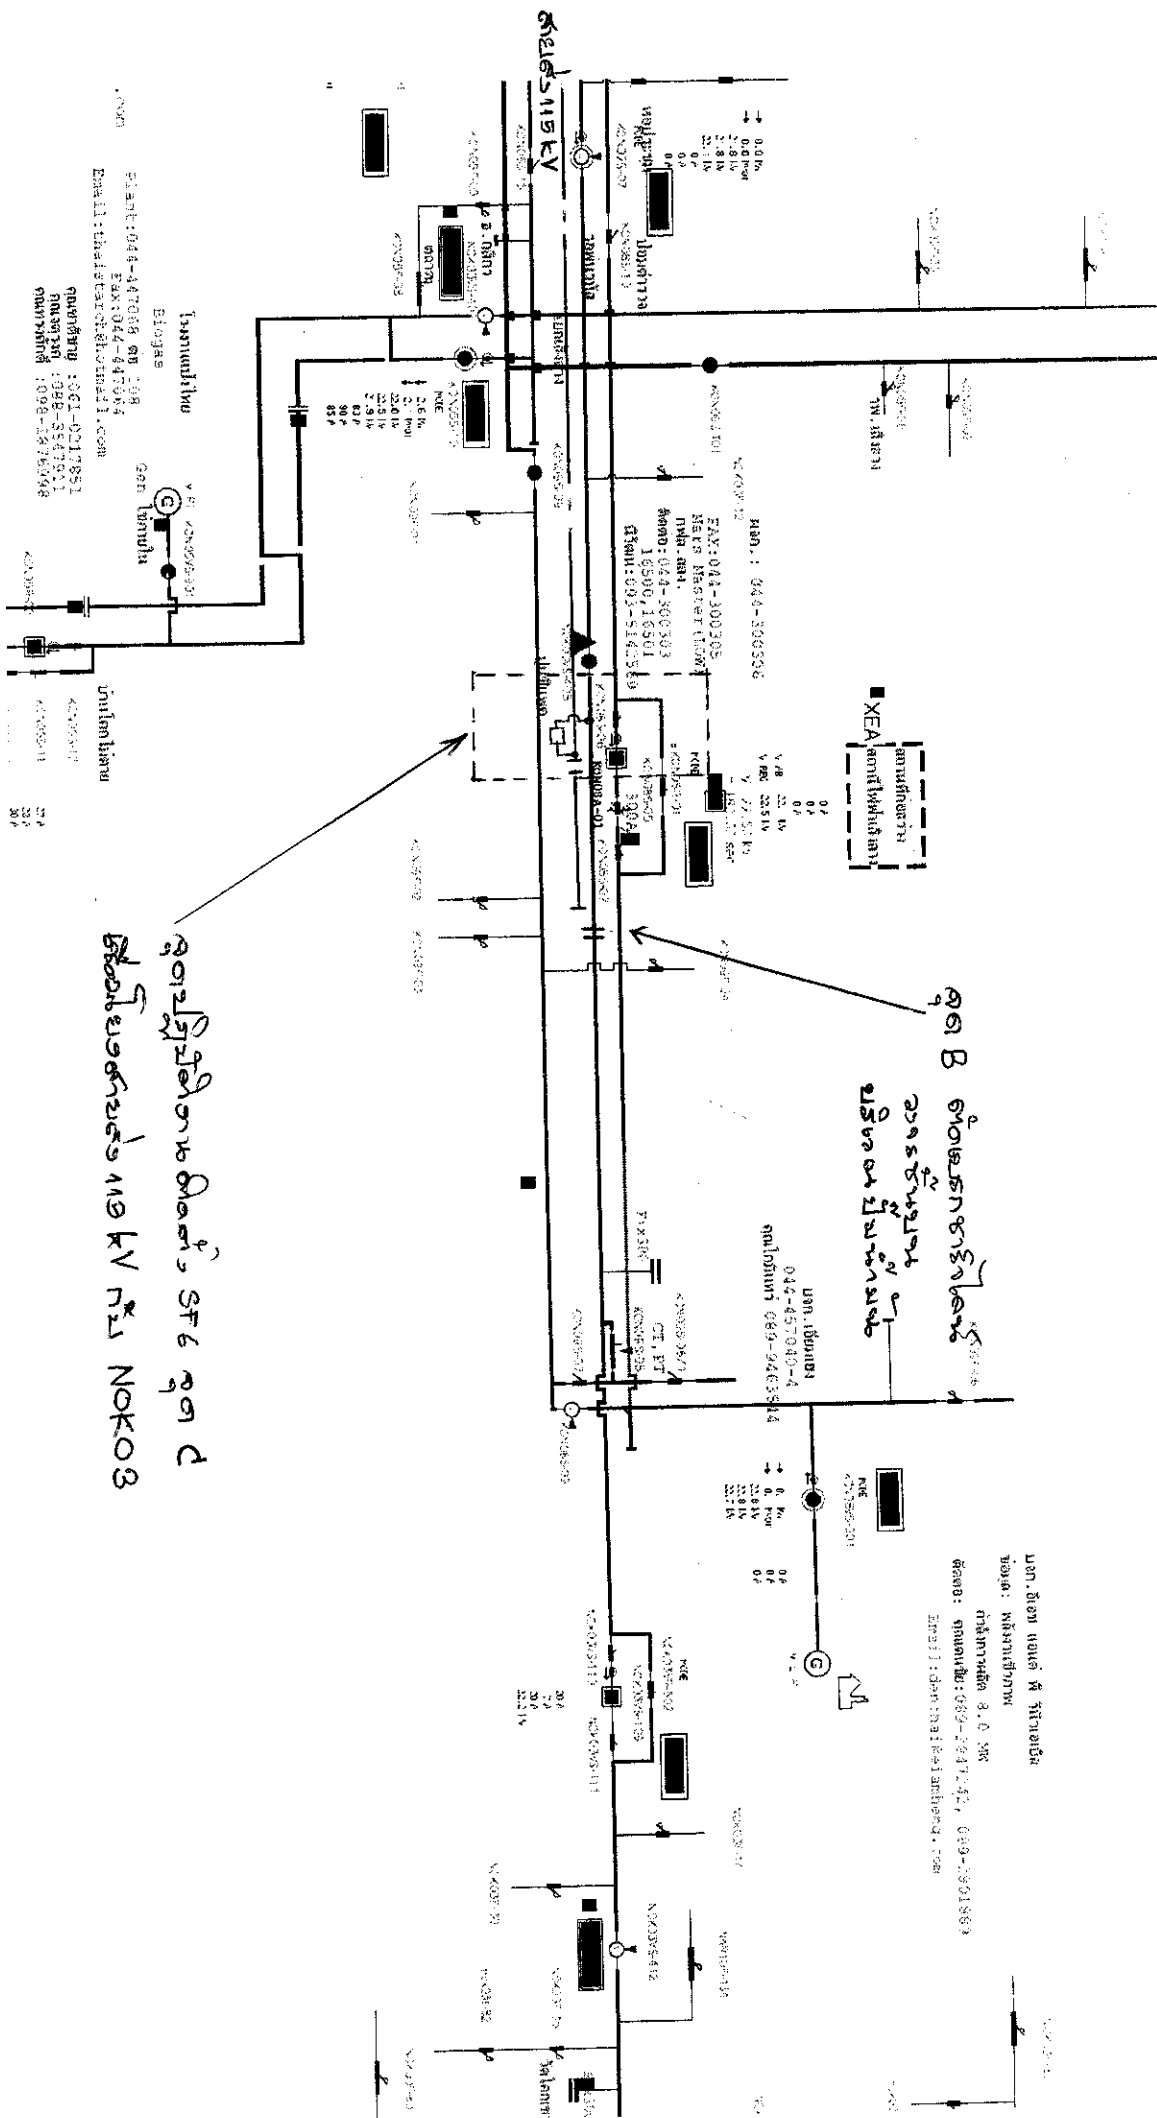
หมายเหตุ

1. ก่อนดำเนินการสับปลดอุปกรณ์ ให้แจ้งการทำงานของอุปกรณ์ทำงานเพียงครั้งเดียว
2. ตรวจสอบแรงดันก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ออกสวิตซ์ นายอดิศักดิ์ ย่อมกระโทก พง. ผคฟ.กปบ.ฉ.3

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ นายระพีพงษ์ กลอนโคกสูง พง. ผคฟ.กปบ.ฉ.3

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติสวิตซ์
(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)
ชน.คฟ. ปฏิบัติงานแทน ผผ.คฟ.ฉ.3



ตู้ควบคุม
แรงดันสูง

จุด B ตู้ควบคุมแรงดันสูง
แรงดันสูง 22.8 kV

จุด A ตู้ควบคุมแรงดันสูง
แรงดันสูง 22.8 kV

ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ : 061-0217851
โทรสาร : 088-5547521
อีเมล : thaisat@thaisat.com

บริษัท ไทย สัตว์ ผลิตภัณฑ์ จำกัด
เลขที่ : 1008-1008-1008-1008
โทร : 088-5547521, 088-5547522
อีเมล : thaisat@thaisat.com

გეგმა ნაგებობის

გეგმა ნაგებობის კომპლექსი ნოვოტროიკის გზის სფ ნოვოტროიკის-408

