


แผนผังตู้ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันที่ 3 มีนาคม 2566

- รื้อถอนตู้ไฟฟ้าที่วัด รหัสอุปกรณ์ KON03F-02
- ป้ายเต้า คอ. ขนาด 12.20 ม. พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 1 ต้น
- ติดตั้งตู้ไฟแรงดันขนาด 12.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ชุด

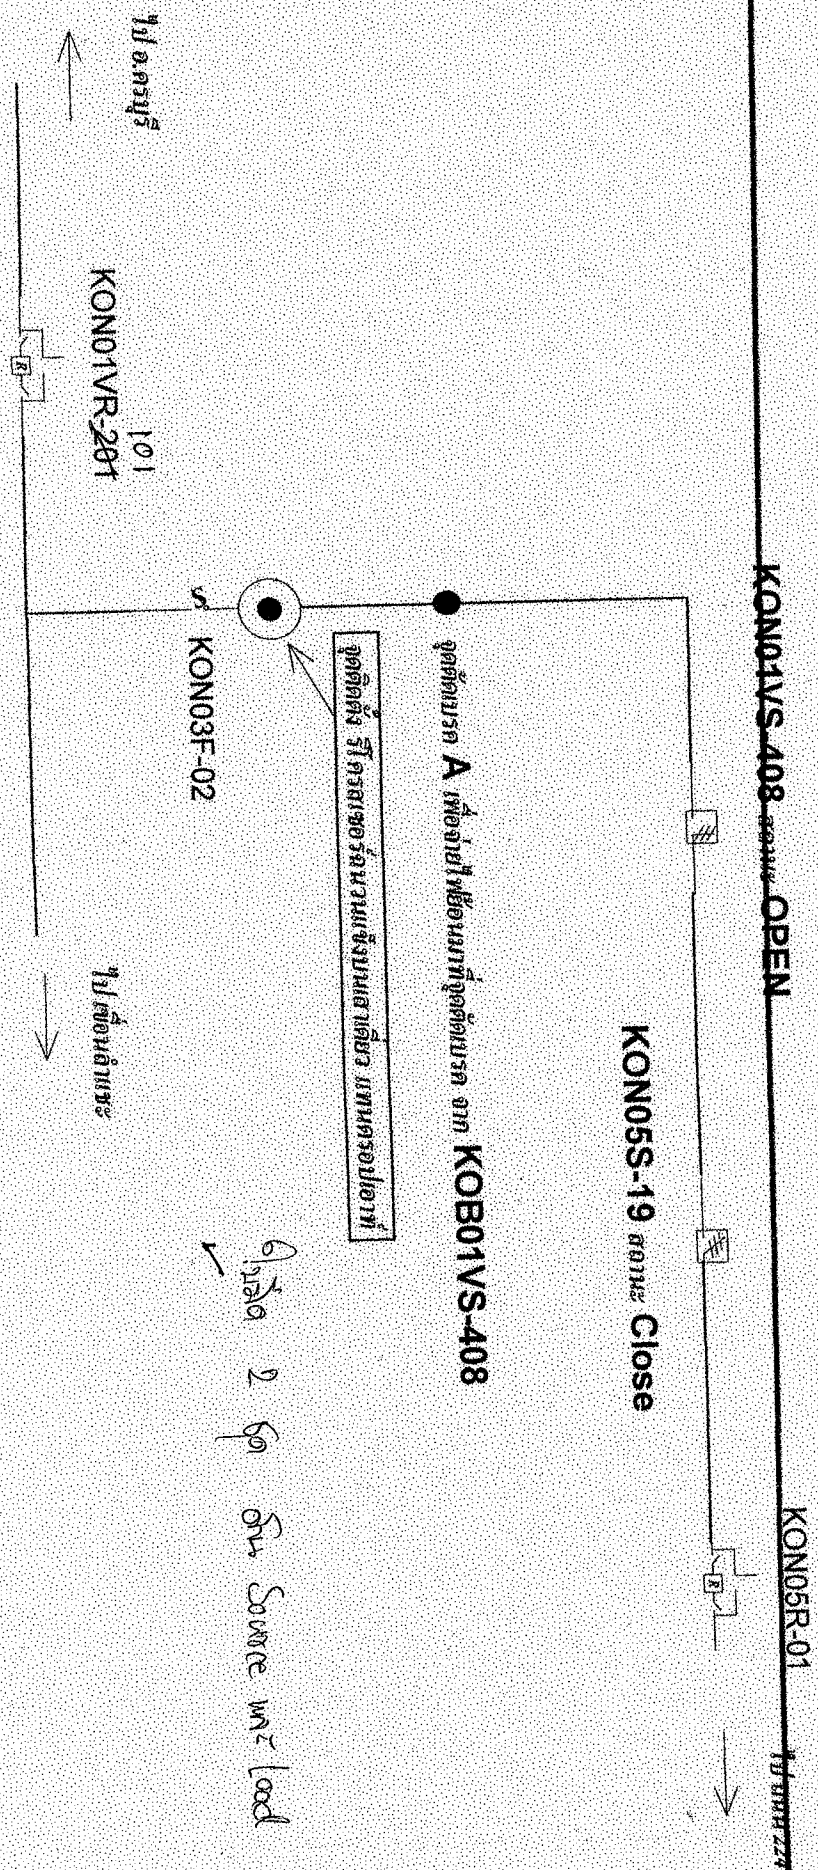

6/1/2566 2 60 01m Source max load

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย.....กฟอ.คบ.วันที่...3../...มี.ค../...2566. เวลา...08:30-...16.30..น.

E/O.....

☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....

☐ Voltage detector จำนวน.....ชุด, สภาพ (ปกติ/ชำรุด)..... อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด, (ปกติ/ชำรุด).....

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง.....

หมายเหตุ.... 1.ก่อนดำเนินการสวิตซ์ซึ่ง สับ-ปลด อุปกรณ์ ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัตโนมัติ ให้ทำงานเพียงครั้งเดียว

2.ช็อตกราวด์ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน งานทุกครั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3 มี.ค. 66)

ลำดับ	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์ / บริเวณปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
1	ปลด	KON 03F-02		กฟอ.คบ.	
2	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON 03F-02 ถึง KON 01VS-408		ศจฟ.	
3	ตรวจสอบแรงดัน	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
4	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
5	ตัดเบรก	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
6	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
7	สับ	KON 01VS-408		กฟอ.คบ.	
8	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON 03F-02 ถึง DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
9	ผู้ประสานงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
10	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
11	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	

ขั้นตอนหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (3 มี.ค. 66)

12	ตรวจสอบแรงดัน	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
13	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
14	ผู้ควบคุมงานส่งมอบพื้นที่	จุดปฏิบัติงาน		ชื่อ.....	
15	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON 03F-02 ถึง DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
16	ปลด	KON 01VS-408		กฟอ.คบ.	
17	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON 03F-02 ถึง KON 01VS-408		ศจฟ.	
18	ตรวจสอบแรงดัน	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
19	ทำกราวด์ หัว-ท้าย	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
20	เชื่อมเบรก	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
21	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย	DDE จุด A		กฟอ.คบ.	
22	สับ	KON 01VS-408		กฟอ.คบ.	
23	ปลด	KON 01VR-102 + SW.L		กฟอ.คบ.	
24	ปลด	KON 01VR-101 + SW.L		กฟอ.คบ.	
25	ชี้แจงบริเวณไฟดับ	KON 01VR-101 ถึง KON 01VR-102		ศจฟ.	
26	รีเซ็ตจน ต่อตรง	KON 03F-02		กฟอ.คบ.	
27	สับ	KON 01VR-101 + SW.L		กฟอ.คบ.	
28	สับ	KON 01VR-102 + SW.L		กฟอ.คบ.	
29	ปลด	KON 01VS-408		กฟอ.คบ.	

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตซ์ซึ่ง

(นายภูษาดิ พรหมเงิน)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ซึ่ง

(นายสุริ ครีมนันท์)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตซ์ซึ่ง

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

ตำแหน่ง.....