

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เลขที่ ๑.3 คบ.กบ / 2566

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ 4 และ 6 สฟ.ครบุรี
เรียน หม.กบ.ค.

ถึง หม.กบ.ค.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยข้าพเจ้า นาย สุรศักดิ์ วันสูงเนิน ตำแหน่ง พช.ผกบ.ค. เบอร์ติดต่อ 065-2869965 มีความประสงค์ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง/ก่อสร้างย้ายแนว ระบบจำหน่าย 22 KV ฟีดเตอร์ 4 และ ฟีดเตอร์ 6 สฟ.ครบุรี เพื่อให้ แขนงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ก่อสร้างขยายทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณ หน้าลานมันเม้งเส็งถึงแยกไฟแดงบ้านโคกกรวด ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติเลขที่ ๑.3 คบ.(กบ.)001 ลว. 16 ม.ค. 2566 โดยมีปริมาณงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. ปักเสา คสล. ขนาด 14.30 จำนวน 25 ต้น

ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยมีแผนผังพื้นที่การดับกระแสไฟฟ้าโดยละเอียดตั้งเอกสารแนบทั้งนี้เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่นับรวมเวลาที่จะดำเนินการ Switching ถ่ายเทโหลตก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะแจ้งให้ ผ.บ. และ ศจฟ.๑.3 ทราบเพื่อดำเนินจ่ายไฟคืนระบบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติ ต่อไป

เรียน ผจก.กฟส.ค.

ผบ.บ./กบ. เห็นควรอนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้นายจักรพันธ์ พลธิมพันธ์ ตำแหน่ง พช. 7 เบอร์ติดต่อ 0979259893 ประสานงานการดับไฟ ทั้งนี้ข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป

จำนวน..... ราย ตามแผนผังแนบ

2. ผู้ป่วยติดเตียง.....ราย

3. ผู้ใช้ไฟรายสำคัญ..... ราย ทั้งนี้ กฟฟ..... ได้วางแผน

บรรเทาผลกระทบดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายจักรพันธ์ พลธิมพันธ์)

พช. 7 ผกบ.ค.

ที่ ๑.๑ คบ.กบ. ๑๖๖/๒๕๖๖

เรียน อ.ก.บ.๑.3 (ผคฟ.กบ.๑.3)

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชาติ พร้อมจะบก)

ผจก.กฟส.ค.

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน

เริ่มดับไฟ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

จ่ายไฟคืนได้ เวลา..... น. (นาย.....) ผู้แจ้ง

(ผคฟ.กบ.๑.๓)

เลขที่รับ ๑๖๖/๒๕๖๖

วันที่รับ 28 ก.พ. ๖๖

O.M.S.No. 4833906810

รหัสอุปกรณ์ KON043-04

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ วันสูงเนิน)

พช.ผกบ.ค.

เรียน อ.ก.บ.๑.3

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

ทผ.คฟ.กบ.๑.3

ที่ ๑.3 กบ.ค. ๑๖๖/๒๕๖๖

1 ส.ค. 2566

เรียน ผจก.กฟฟ.ค.

☒ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถดับกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย

☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอ จึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ ต่อไป


(ลงชื่อ).....

(นายสุภรณ์ ศรีมงคล)

ร.ก.บ.๑.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.๑.3

แผนผังงานดับไฟปฏิบัติงานปั๊กลำเสา โล่ไฟฟ้าเคเตอร์ ๔ และ ๖ กฟส. ๖.๖

เพื่อย้ายแนวสายายถนน ตั้งแต่ ลานมันแม้งเล้ง - สี่แยกไฟแดงโคกกรวด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

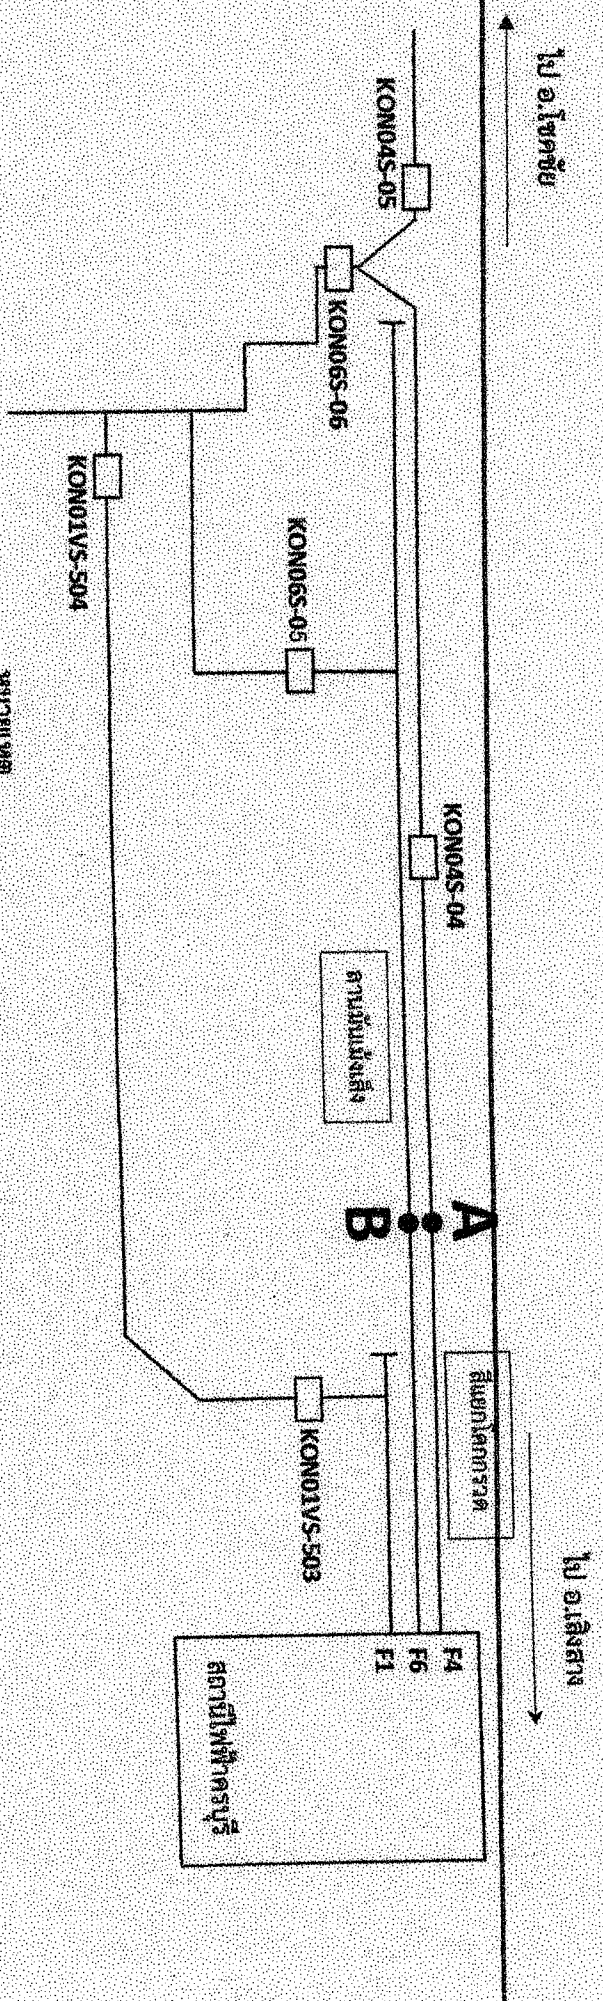

หมายเหตุ

๑. จุดทำงานอยู่ระหว่าง จุดตัดเบรก A, B และ KON๐๔S-๐๔
๒. โล่ไฟฟ้าเคเตอร์ ๔ ไฟจะดับจาก จุดตัดเบรก A ถึง KON๐๔S-๐๔
๓. โล่ไฟฟ้าเคเตอร์ ๖ ไฟจะดับจาก จุดตัดเบรก B ถึง KON๐๕S-๐๕
๔. โล่ไฟฟ้าเคเตอร์ ๔ จ่ายไฟจากสถานี มาเบรกที่จุดตัดเบรก A
๕. โล่ไฟฟ้าเคเตอร์ ๖ จ่ายไฟจากสถานี มาเบรกที่จุดตัดเบรก B

การไฟฟ้าครบุรี นายสุรศักดิ์ วันสูงเนิน เพื่อ...ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 7 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

☐ KYT / Safety Talk เวลา.....ผู้ดำเนินการ.....

☐ Voltage Detector จำนวน.....ชุด, สภาพ (__ปกติ / __ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด, สภาพ (__ปกติ / __

ผู้ประสานงานดับไฟ.....

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....

29.1. အိန္ဒိယ ခရိုင် ကရင် မြို့ ကရင် DDE နှင့် A နှင့် ကေအေ-04

29.2. အိန္ဒိယ ခရိုင် ကရင် မြို့ ကရင် DDE နှင့် B နှင့် ကေအေ-05

အိန္ဒိယ ခရိုင် ကရင် မြို့ ကရင် DDE နှင့် A နှင့် ကေအေ-04

1001 1/10

1001 1/10

1001 1/10

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน					
ขั้นตอนย้ายโหลด					
31	(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง).....ชี้แจงผลการปฏิบัติงานให้ (ผู้ประสานงานดับไฟ).....เวลา.....				
32	ปลดกราวด์ จุดปฏิบัติงาน DDE A -KON04S-04 ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
33	ปลดกราวด์ จุดปฏิบัติงาน DDE B -KON06S-05 ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
34	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
35	OFF Auto	KON01VB-01		ศจพ.ฉ.3	
36	OFF Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3	
37	OFF Auto	KON06VB-01		ศจพ.ฉ.3	
38	OFF Auto	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3	
39	ปลด	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3	
40	ปลด	KON06VB-01		ศจพ.ฉ.3	
41	ปลด	KON04VS-101		ครบุรี	
42	ปลด	KON06VS-101		ครบุรี	
43	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON04VB-01 ถึง KON04S-04 พนักงาน ศจพ.....				
44	ชี้แจงบริเวณไฟดับเพื่อ ปฏิบัติงาน จาก KON06VB-01 ถึง KON06S-05 พนักงาน ศจพ.....				
45	ชื่อผู้ประสานงาน.....เวลา.....				
46	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดทำกราวด์หัว-ท้าย จุด A ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
47	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า จุดทำกราวด์หัว-ท้าย จุด B ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
48	เชื่อม DDE	จุด A		ครบุรี	
49	เชื่อม DDE	จุด B		ครบุรี	
50	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุด DDE A ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
51	ปลดกราวด์ หัว-ท้าย จุด DDE B ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
52	สับ	KON04VS-101		ครบุรี	
53	สับ	KON06VS-101		ครบุรี	
54	สับ	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3	
55	สับ	KON06VB-01		ศจพ.ฉ.3	
56	สับ	KON06S-05		ศจพ.ฉ.3	
57	สับ	KON01VS-504		ศจพ.ฉ.3	
58	สับ	KON04S-04		ครบุรี	
59	ปลด	KON07S-06		ครบุรี	
60	ON AUTO	KON01VB-01		ศจพ.ฉ.3	
61	ON AUTO	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3	
62	ON AUTO	KON06VB-01		ศจพ.ฉ.3	
63	ON AUTO	KON07VB-01		ศจพ.ฉ.3	

ข้อมูล DMS 28/02/66

(ลงชื่อ).....ผู้ออกสวิตซ์
(นายวรพชร ตุภพันธ์) พชง. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 28/02/2566

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานสวิตซ์
(นายนิรันดร์ งามเงินดี) พคพ.กปป.ฉ.3

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติสวิตซ์
(นายนิรันดร์ งามเงินดี) พคพ.กปป.ฉ.3