


โครงสร้างของการประปา

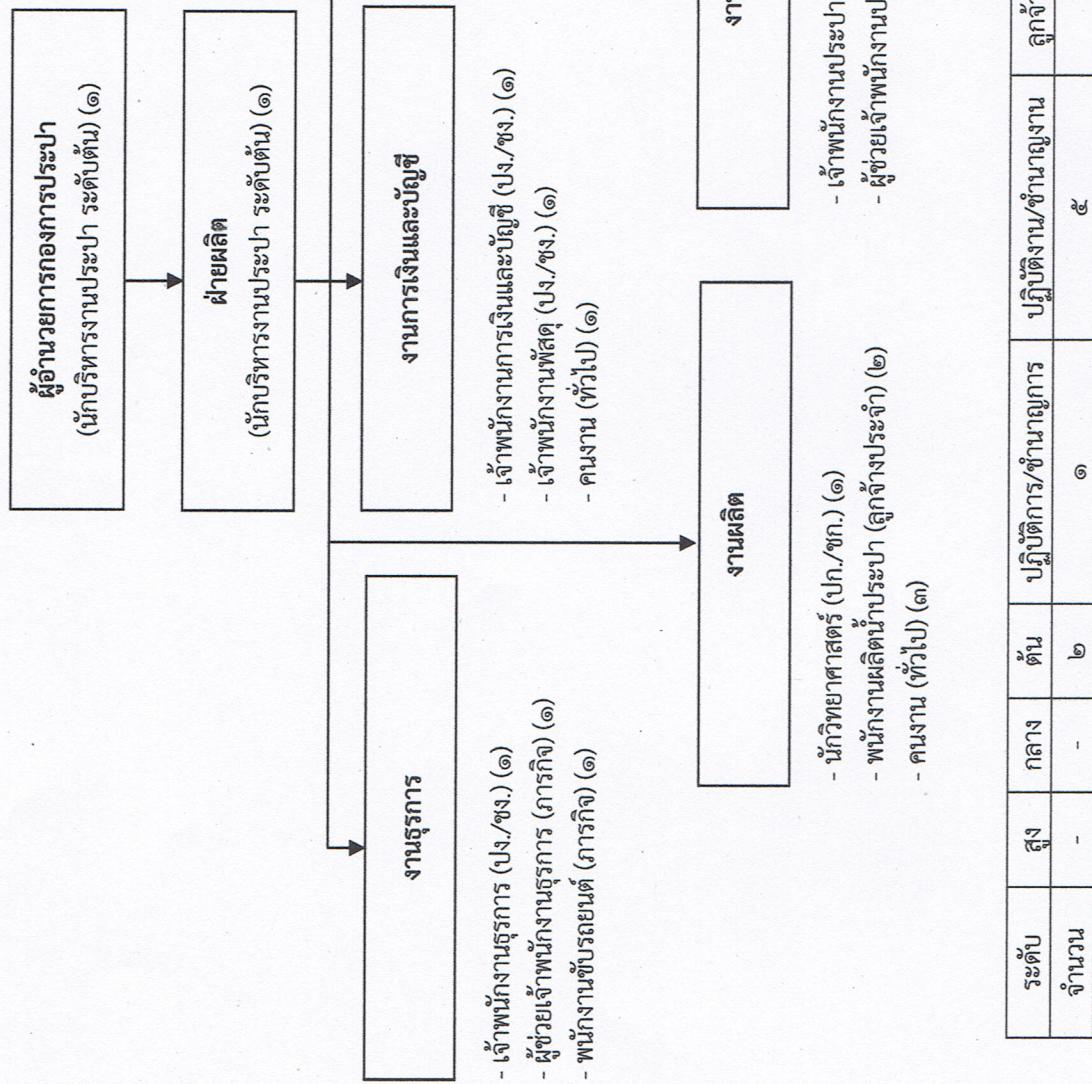

ระดับ	สูง	กลาง	ต้น	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	ถูกจ้างประจำ	พนักงานชั่วจ้างตามภารกิจ	พนักงานชั่วทั่วไป
จำนวน	-	-	๒	๑	๕	๒	๓	๔