

ต้นฉบับ

สำหรับ กฟผ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน
ที่ น.๓ / จ.๒ / ๒๕๖๑

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี...
๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อ - ๕ มิ.ค. ๒๕๖๑
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายจตุธรรม เรืองจติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท เบลูจาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕๘/๔๖ ซอย ...สุดสาคร ...ถนน ...พรานนก
แขวง ...บ้านช่างหล่อ เขต ...บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โดย นางศิริรัตน์ บวงเจริญวงศ์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ...ดังปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า โดยจัดหา
ผู้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ปฏิบัติงาน" จำนวนรวม
๑.๒๓๒ คน เพื่อปฏิบัติงาน ตามพื้นที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภท

โดยมีขอบเขตของงาน และรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง ตามรายการละเอียด
แนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามรายการ และราคาต่อหน่วยที่ตกลงกัน และตาม
จำนวนที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ...๒ (หก) เดือน ...เริ่มตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...ตกลงค่าจ้างภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น
๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒ บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสองสตางค์)

ข้อ ๒. การออกใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ในการสั่งจ้างผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินกำหนด
สิ้นสุดของสัญญา โดยในการสั่งจ้างครั้งแรกให้ผู้รับจ้างส่งผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนที่สั่งจ้างทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มการ
จ้าง และผู้ว่าจ้างจะรับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีการแจ้งและทดสอบโดยถูกต้องแล้วเท่านั้น



gab



ข้อ ๓. การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง และเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้รับจ้างเดือนละ ๒ (สอง) งวด โดยแบ่งจ่ายตามพื้นที่หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแต่ละแห่ง ภายในเวลาไม่เกิน ๒๐ (ยี่สิบ) วัน นับจากวันที่รับใบแจ้งหนี้ และรายงานการตรวจรับงานจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยในแต่ละงวด และผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารแบบส่งเงินประกันสังคมแบบ สปส.๑-๑๐, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเงินค่าจ้าง ซึ่งมีรายการละเอียดดังนี้

๓.๑ การปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามจำนวนวันที่ผู้ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานจริง ตามพื้นที่ ประเภทและอัตรา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้การคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน จะคำนวณจากค่าจ้างรายวันคูณด้วย ๒๖ (ยี่สิบหก) วัน

ทั้งนี้ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายและ/หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

๓.๒ การปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือการปฏิบัติงานในวันหยุดผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

๓.๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้รับจ้างภายในวงเงินค่าจ้างดังต่อไปนี้

(๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ลพบุรี	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๓,๗๑๔,๑๓๖.๕๒บาท
(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๑๖,๘๘๑,๗๘๘.๐๔บาท
(๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๗,๔๑๕,๐๐๓.๗๐บาท
(๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๑๐,๔๓๑,๕๘๑.๙๕บาท
(๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๑๐,๖๒๗,๗๙๖.๔๐บาท
(๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๘,๙๒๙,๕๕๒.๓๒บาท
(๗) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕,๘๐๖,๐๖๑.๘๒บาท
(๘) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕,๖๔๕,๔๐๑.๓๒บาท
(๙) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕,๖๗๘,๓๖๘.๐๒บาท
(๑๐) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห่มสั๊ก	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕,๓๘๘,๓๔๔.๕๒บาท
(๑๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๔,๔๖๒,๙๔๐.๐๔บาท
(๑๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๓,๑๙๑,๘๔๔.๒๔บาท
(๑๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๒,๗๑๗,๘๗๔.๙๐บาท
(๑๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล	วงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๓,๔๔๓,๔๗๖.๑๔บาท



gub



ผู้รับจ้าง.....

ถ้าการที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงานตามวรรคแรก ทำให้งานของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานแทน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มทุกกรณี นอกเหนือจากการปรับตามวรรคแรกด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งมีสภาพที่ปลอดภัยในการนำมาใช้งานตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งคนใดหรือทั้งหมดอย่างครบถ้วน ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น โดยให้ถือว่าผู้รับจ้างไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงานตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายตามความในวรรคแรกและวรรคสองข้างต้นทุกประการด้วย

เมื่อมีความจำเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และต้องถูกปรับตามอัตราในวรรคแรก จนกว่าผู้รับจ้างจะชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างครบถ้วน

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพารานก เลขที่ ๑๐๐๐๑๕๔๗๘๓๓๘ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๑๖,๗๑๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างทั้งหมดตามข้อ ๑ วรรคสอง มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การจัดทำประวัติของผู้ปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประวัติผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนจะรับรองการปฏิบัติงานเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างได้แจ้งรายชื่อ และจัดส่งประวัติถูกต้องแล้วเท่านั้น

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบตามวรรคแรกแล้ว เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๑๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของวันเวลาที่ปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้าง และยอดเงินรวมมาในใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระค่าจ้างแต่ละงวด เพื่อผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างจะได้ตรวจสอบรับรองการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เมื่อเห็นว่าถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะออกใบตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพื่อผู้รับจ้างจะได้นำไปเป็นหลักฐานในการขอรับชำระค่าจ้าง



ข้อ ๑๑.....

ข้อ ๑๑. ความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามรายละเอียดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงานในฐานะนายจ้างตามกฎหมาย โดยต้องจัดสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจ่ายค่าจ้างแรงงานให้กับผู้ปฏิบัติงานตามจำนวนวันเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน วันหยุดตามประเพณี ตลอดระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานทำงาน และต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนเงินอื่น ๆ ตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิได้รับตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทราบเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดให้ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามวรรคแรกและวรรคสองจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ โดยให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินตามวรรคสามแทนผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของวงเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายแทน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายแทนจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ชำระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วนแล้ว

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินดังกล่าวตามวรรคแรกและวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการตามวรรคสาม และวรรคสี่แล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ข้อ ๑๒. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๑๓. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับไว้ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับจ้างที่จัดหา ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



gab



ข้อ ๑๔.....

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและ/หรือเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ข้อ ๑๔.การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างในความเสียหาย หรือการสูญหาย อันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในความดูแล หรือครอบครองของผู้รับจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานตามสัญญา โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มราคาทรัพย์สินที่สูญหาย หรือเสียหายจริงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

ข้อ ๑๕.ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ภัยอันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๖.การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกรณีผู้ว่าจ้างถูกฟ้อง


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างถูกฟ้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายไปเท่าใด ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นหากจะพึงมีขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๗.เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้รับจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ทราบ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างตามสัญญานี้ และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ เป็น ส่วนหนึ่งของสัญญา หากข้อความในเอกสารดังกล่าวขัด หรือแย้งกับสัญญา ให้ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเพื่อให้เกิดผลตามความประสงค์ของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายมีดังนี้คือ

- ๑๗.๑ รายการละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๑๗.๒ เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๗.๓ พื้นที่และประเภท จำนวน และอัตราค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ แผ่น
- ๑๗.๔ อนุมัติคณะกรรมการบริหาร กฟผ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น



๑๗.๕ ใบ.....

๑๗.๕ ใบเสนอราคา ที่ BEC.๑๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จำนวน ๒ แผ่น

๑๗.๖ หนังสือยืนยันราคา ที่ BEC.๑๑๐๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ แผ่น

๑๗.๗ หนังสือสั่งจ้างที่ มท.๕๓๐๗.๓๓ (กม.)-๖๘๓/๒๕๖๐

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๒ แผ่น

๑๗.๘ แบบมาตรฐาน หมวด กุมมือ รองเท้า เสื่อ

จำนวน ๔ แผ่น

๑๗.๙ รายชื่อผู้ปฏิบัติงานและอัตราค่าจ้างที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

จำนวน ๔๖ แผ่น

ข้อ ๑๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญาไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมด รวมทั้งเรียกชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้ผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและ/หรือเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าวไม่นับเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๑๙. การบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา

ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน และผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๒๐. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๑. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออันใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว




gaf



ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับ ผู้รับจ้างเก็บสัญญาไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความสัญญาข้างต้นโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุรธรรม เรืองจตุธิโพธิ์พาน)


(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางศิริรัตน์ บางเจริญวงศ์)

(ลงชื่อ)




พยาน

(นายสัญญา หตะวานิชย์กุล)



(ลงชื่อ)



พยาน

(นางทัศนีย์ รัตนสิงห์)



รายการละเอียดแนบท้าย
สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน
ที่ น.๓/ จ.๒ / ๒๕๖๑

๑. ข้อตกลงว่าจ้างและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

๑.๑ ขอบเขตงานจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า มี ๗ ประเภทดังนี้

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง ขยายเขต (รหัสงาน A) กำหนดขอบเขตงาน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย

(๑) กลุ่ม A๑ งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบสายส่ง ๑๑๕ KV และระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV

(๒) กลุ่ม A๒ งานก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV

๑.๑.๒ งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รหัสงาน B) (เฉพาะในส่วนของการสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย) กำหนดขอบเขตงาน ประกอบด้วย

- ดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สายขาด เสาล้ม

๑.๑.๓ งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (รหัสงาน C) กำหนดขอบเขตงาน ประกอบด้วย

- ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

- ย้ายแนวระบบจำหน่าย

- ตัดต้นไม้ในระบบสายส่งและระบบจำหน่าย และ Cross Country

๑.๑.๔ งานด้านมิเตอร์ (รหัสงาน D) กำหนดขอบเขตงาน ประกอบด้วย

- งานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

- บำรุงรักษามิเตอร์

๑.๑.๕ งานด้านหม้อแปลง (รหัสงาน E) กำหนดขอบเขตงาน ประกอบด้วย

- งานติดตั้ง รื้อถอน ย้าย สับเปลี่ยนหม้อแปลง

- บำรุงรักษาหม้อแปลง

๑.๑.๖ งานด้านพัสดุ (รหัสงาน F) กำหนดขอบเขตงาน ประกอบด้วย

- หยิบ ยก ขนย้ายและจัดพัสดุ หรืออุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า

๑.๑.๗ งานบริการด้านระบบไฟฟ้า (รหัส G)

๑.๒ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

๑.๒.๑ งานก่อสร้าง ขยายเขต (รหัสงาน A)

๑.๒.๑.๑ A๑ ก่อสร้าง ขยายเขตระบบสายส่ง ๑๑๕ KV และระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV

๑.๒.๑.๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง ขยายเขตระบบสายส่ง ๑๑๕ KV และระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV ในระดับเบื้องต้น

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- สามารถชุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้
- สามารถตัดเหล็ก ผูกเหล็ก เทคอนกรีตหล่อฐานรากเสา
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

๑.๒.๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือ ต้องสามารถปฏิบัติงานดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง ขยายเขตระบบสายส่ง ๑๑๕ KV และระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV ในระดับพอใช้

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- สามารถชุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้
- สามารถตัดเหล็ก ผูกเหล็ก เทคอนกรีตหล่อฐานรากเสา
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
- สามารถวัดระยะเล็งแนวและกำหนดจุดก่อสร้างได้

๑.๒.๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทชำนาญพิเศษ ต้องสามารถ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง ขยายเขตระบบสายส่ง ๑๑๕ KV และระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV ในระดับดี

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- สามารถชุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้
- สามารถตัดเหล็ก ผูกเหล็ก เทคอนกรีต หล่อฐานรากเสา
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
- สามารถวัดระยะเล็งแนวและกำหนดจุดก่อสร้างได้
- สามารถปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้าและแต่งระดับสายของการพาดสายไฟฟ้าได้
- สามารถใช้กล้องสำรวจได้
- สามารถอ่านแบบแผนผังงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้
- สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา และผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือได้



SAH



๑.๒.๑.๒...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

๑.๒.๑.๒ A ๒ ก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV

๑.๒.๑.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV ในระดับเบื้องต้น

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

๑.๒.๑.๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV ในระดับพอใช้

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
- สามารถวัดระยะเล็งแนวและกำหนดจุดก่อสร้างได้

๑.๒.๑.๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทชำนาญพิเศษ ต้องสามารถ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานก่อสร้าง ขยายเขตระบบจำหน่าย ๒๒ KV และ ๓๓ KV ในระดับดี

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
- สามารถวัดระยะเล็งแนวและกำหนดจุดก่อสร้างได้
- สามารถปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้าและแต่งระดับสายของการพาดสายไฟฟ้าได้
- สามารถใช้กล้องสำรวจได้
- สามารถอ่านแบบแผนผังงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้
- สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา และผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือได้

ระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือได้



Signature

๑.๒.๒...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

๑.๒.๒ งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รหัสงาน B)

๑.๒.๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ในระดับเบื้องต้น

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปั่นเสาไฟฟ้าได้
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

๑.๒.๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานแก้ไขไฟฟ้า
ขัดข้องในระดับพอใช้

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปั่นเสาไฟฟ้าได้
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
- รู้จักระบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ

การลำดับเฟสของสายในระบบจำหน่ายและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)

- สามารถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งในกรณีแรงสูง แรงต่ำและระบบภายในผู้ใช้ไฟได้

๑.๒.๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทชำนาญพิเศษ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในระดับดี

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปั่นเสาไฟฟ้าได้

- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

- รู้จักระบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ
การลำดับเฟสของสายในระบบจำหน่ายและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)

- สามารถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งในกรณีแรงสูง แรงต่ำและระบบภายในผู้ใช้ไฟได้
- สามารถอ่านแผนผังระบบไฟฟ้า (Single line diagram) ได้
- มีความรู้ มีความเข้าใจระบบส่งการงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O)
- สามารถรายงานรายละเอียดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้
- สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธรรมดา และผู้ปฏิบัติงาน

ระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือได้



gab



๑.๒.๓...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

๑.๒.๓ งานซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (รหัสงาน C)

๑.๒.๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายในระดับเบื้องต้น

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมแซมระบบสายส่งและระบบจำหน่าย

- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้

- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

- สามารถตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำและระบบภายในผู้ใช้ไฟได้

๑.๒.๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายในระดับพอใช้

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมแซมระบบสายส่งและระบบจำหน่าย

- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้

- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

- สามารถตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำและระบบภายในผู้ใช้ไฟได้

- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

- รู้จักระบบสายส่งและระบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ การลำดับเฟสของสายในระบบจำหน่ายและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)

๑.๒.๓.๓ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทชำนาญพิเศษ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายในระดับดี

- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมแซมระบบสายส่งและระบบจำหน่าย

- สามารถขุดหลุม ปักเสา ปีนเสาไฟฟ้าได้

- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

- สามารถตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำและระบบภายในผู้ใช้ไฟได้

- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

- รู้จักระบบสายส่งและระบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ การลำดับเฟสของสายในระบบจำหน่ายและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)



Sal



-สามารถ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

- สามารถวัดระยะเล็งแนวและกำหนดจุดก่อสร้างย้ายแนวระบบสายส่งและระบบจำหน่ายได้

- สามารถปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้าและแต่งระดับสายของการพาดสายไฟฟ้าได้
- สามารถใช้กล้องสำรวจได้
- สามารถอ่านแบบแผนผังงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าในงานย้ายแนวได้
- สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา และผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือได้

๑.๒.๔ งานด้านมิเตอร์ (รหัสงาน D)

๑.๒.๔.๑ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านมิเตอร์ในระดับเบื้องต้น
- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานมิเตอร์ ทั้งการติดตั้ง รื้อถอนและบำรุงรักษา ฯลฯ
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

๑.๒.๔.๒ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านมิเตอร์ในระดับพอใช้
- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานมิเตอร์ ทั้งการติดตั้ง รื้อถอนและบำรุงรักษา ฯลฯ
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถป็นเสาไฟฟ้า ปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบและมิเตอร์ได้
- รู้จักระบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรง

ต่ำ การลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)

- สามารถบำรุงรักษามิเตอร์ รู้จักส่วนประกอบของมิเตอร์ แยกประเภทมิเตอร์แรงสูงและแรงต่ำได้

๑.๒.๔.๓ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทชำนาญพิเศษ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านมิเตอร์ในระดับดี
- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานมิเตอร์ ทั้งการติดตั้ง รื้อถอนและบำรุงรักษา ฯลฯ

- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถป็นเสาไฟฟ้า



-สามารถ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

- สามารถป้อนเสาไฟฟ้า ปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ , มิเตอร์ได้
- รู้จักรบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ การลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)
- สามารถบำรุงรักษามิเตอร์ รู้จักส่วนประกอบของมิเตอร์ แยกประเภทมิเตอร์แรงสูง และแรงต่ำได้
- สามารถควบคุมลำดับมิเตอร์ที่ติดตั้ง ในระบบได้
- สามารถให้คำแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานประเภทฝีมือได้

๑.๒.๕ งานด้านหม้อแปลง (รหัสงาน E)

๑.๒.๕.๑ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านหม้อแปลงในระดับเบื้องต้น
- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานหม้อแปลง ทั้งการติดตั้ง รื้อถอนและบำรุงรักษา
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

๑.๒.๕.๒ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทฝีมือ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านหม้อแปลงในระดับพอใช้
- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานหม้อแปลง ทั้งการติดตั้ง รื้อถอนและบำรุงรักษา
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย
- สามารถป้อนเสาไฟฟ้า ปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบและหม้อแปลงไฟฟ้าได้
- รู้จักรบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ การลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)

- สามารถบำรุงรักษาหม้อแปลง รู้จักส่วนประกอบของหม้อแปลง แยกประเภทหม้อแปลง กฟภ. ผู้ใช้ไฟได้

๑.๒.๕.๓ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทชำนาญพิเศษ ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านหม้อแปลงในระดับดี
- รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานหม้อแปลง ทั้งการติดตั้ง รื้อถอนและบำรุงรักษา
- สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย



-สามารถ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๘-

- สามารถป้อนเสาไฟฟ้า ปฏิบัติงานได้
- สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบและหม้อแปลงไฟฟ้าได้
- รู้จักระบบจำหน่ายของ กฟภ. และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ การลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าและเข้าใจวงจรไฟฟ้า)
- สามารถบำรุงรักษาหม้อแปลง รู้จักส่วนประกอบของหม้อแปลง แยกประเภทหม้อแปลง กฟภ. ผู้ใช้ไฟได้
- สามารถซ่อม แก้ไขหม้อแปลงชำรุดเล็กน้อยในเบื้องต้นได้
- สามารถให้คำแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานประเภทฝีมือได้

๑.๒.๖ งานด้านพัสดุ (รหัสงาน F)

ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทธรรมดา ต้องสามารถปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุในระดับเบื้องต้น
- รู้จักรายการพัสดุ,รหัสพัสดุ,ประเภทพัสดุและตำแหน่ง (Location) การจัดวางพัสดุในคลัง
- สามารถหยิบ ยก ขนย้ายพัสดุหรืออุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า และจัดพัสดุได้ตามใบสั่งงาน
- สามารถตรวจสอบเอกสาร,จำนวนพัสดุจริงได้ถูกต้องตรงกัน
- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักความปลอดภัย

๑.๒.๗ งานบริการด้านระบบไฟฟ้า (รหัสงาน G)

-ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเคยปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างมาแล้ว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายสัญญา

๑.๓ มีสัญชาติไทย โดยมีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เกิน ๖๐ ปี

๑.๔ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่ร้ายแรง หรือสังคมรังเกียจ และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนี้ เช่น โรคลมบ้าหมู โรคหัวใจ เป็นต้น

๑.๕ ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๒. การจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแล้วและผู้ปฏิบัติงานที่จ้างใหม่ตามอัตราที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ในระหว่างสัญญา ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในกรณีดังนี้

๒.๑.๑ กรณีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เฉพาะผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่ม แต่ไม่เพิ่มค่าดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง



518



๒.๑.๒...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๙-

๒.๑.๒ กรณีการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อระยะเวลาจ้างครบกำหนด ๑ ปี ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานในอัตราสูงสุดไม่เกินปีละ ๓ % ของค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การขึ้นค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้ปรับเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงแก้ไขราคาต่อหน่วยและจัดทำใบสรุปค่าจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเสนอผู้ว่าจ้างใหม่อีกครั้ง โดยจะต้องปรับปรุงค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละประเภท และในแต่ละพื้นที่หน่วยงานให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง แต่ยังคงอัตราร้อยละค่าดำเนินการตามที่ผู้รับจ้างเสนอราคาไว้ และให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงราคาต่อหน่วยในการเบิกค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง

๒.๒ ในการจ่ายค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเดือนละ ๒ ครั้ง คือ

งวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ของเดือน ให้จ่ายภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน

งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ ของเดือน ให้จ่ายภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๒.๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี ปีละ ๑๓ วัน และค่าจ้างในวันลาหยุดพักผ่อนปีละ ๖ วัน ทำงานให้กับผู้รับจ้างตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๓.๑ โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานไปก่อน และจัดทำรายงานขอเบิกพร้อมงวดค่าจ้างประจำเดือน

๒.๔ ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๖ (หก) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนการรับชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น โดยหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต้องมีเงิน ไม่น้อยกว่าจำนวนเงินล่วงหน้า ที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะหักใช้คืนจากผู้รับจ้างแต่ละงวดการจ่าย โดยหักในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของเงินที่ผู้รับจ้างเบิกในแต่ละงวด จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังไม่ได้รับชำระคืน ทั้งนี้ หากปรากฏว่า เมื่องวดการจ่ายเงินค่าจ้างครบ ๓ (สาม) เดือน (๖ (หก) งวด) แล้ว ผู้ว่าจ้างยังหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างไม่ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ยังไม่ได้รับชำระคืน ผู้ว่าจ้างจะหักใช้คืนค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่ยังได้รับไม่ครบจำนวนทั้งหมดดังกล่าวจากเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับได้ในงวดถัดจากงวดที่ครบ ๓ (สาม) เดือน (๖ (หก) งวด)

๓. การจัดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน


ผู้รับจ้างต้องจัดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างดังนี้

๓.๑ สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด

๓.๒ จ่ายเงินสมทบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม

๓.๓ จ่ายเงินสมทบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานตามกฎหมายแรงงาน สำหรับค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากที่ผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับตามกฎหมายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

๓.๔ จัดทำประกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความคุ้มครองในกรณีตายและในกรณีทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในพื้นที่ ๕ อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอบึงนาราง อำเภอหนองบัว และอำเภอเสนาะ ให้ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองในกรณีตายและในกรณีทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบภาพถ่ายต้นฉบับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังกล่าว พร้อมทั้งภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย



๓.๕...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๑๐-

๓.๕ จัดหาเครื่องแต่งกายตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด คือเสื้อเป็นผ้าเวสปอยท์สีเทา รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน

๓.๖ ภายหลังจากวันที่เริ่มสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภทได้รับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรและเงื่อนไขในการฝึกอบรมที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรละ ๓๗๕.- บาทต่อคน โดยให้ถือว่า การอบรมดังกล่าวเป็นการทำงานปกติของผู้ปฏิบัติงาน และเมื่อผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จึงมีสิทธิได้รับบัตรอนุญาตทำงานระบบไฟฟ้า กฟภ. ตามประเภทผู้ปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ บัตรอนุญาตทำงานดังกล่าวมีอายุบัตร ๒ ปี

๓.๗ การจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิข้างต้น ผู้รับจ้างต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับพื้นที่ที่เริ่มงานจ้าง และต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๔. ขอบเขตของงาน และการควบคุมสั่งการ

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง


๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ตามที่กฎหมายกำหนด โดย จป. ดังกล่าวต้องประสานงานกับตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย

๔.๓ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ที่จ้างโดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตัวแทนเพื่อดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างกำหนด สำหรับสัมภาระและเครื่องมือสำหรับไว้ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ เว้นแต่ รองเท้า, ถุงมือทำงาน และหมวกนิรภัย ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้กับผู้ปฏิบัติงานตลอดสัญญา โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และผู้รับจ้างต้องสำรองอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ร้อยละ ๕ ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ถุงมือทำงาน ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และรองเท้าย่อยละ ๕ ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน สำรองไว้ในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้ว่าจ้างร่วมกับผู้รับจ้างตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว ไตรมาสละ ๑ ครั้ง โดยต้องมีอุปกรณ์คงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่ผู้รับจ้างสำรองในครั้งแรก และเมื่อขาดให้นำมาทดแทนจนครบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ตรวจสอบ

“รองเท้า” หมายถึง รองเท้าทำจากหนังผิวแห้งสีดำ นิ้ม ทนทาน พื้นชั้นนอกและสันเท้า ทำด้วยยางหล่อเป็นชั้นเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA๒-๐๑๕/๒๗๐๑๕ รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา

“ถุงมือทำงาน” หมายถึง ถุงมือทำงานทำด้วยหนังผิวโคหรือกระบือแท้ ฟอกโครม นิ้ม ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA๒-๐๑๕/๒๙๐๐๓ รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา

“หมวกนิรภัย” หมายถึง หมวกเปลือกแข็งสีขาว ทำจากวัสดุทนสภาพลมฟ้าอากาศ ความสั่นสะเทือน และต้องเป็นวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้สวมใส่ ตามแบบมาตรฐานหมวกนิรภัย (safety Cap) สำหรับพนักงานและคนงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบเลขที่ SB๑-๐๑๕/๕๗๐๐๒ รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา



[Handwritten signature]



๔.๔...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๑๑-

๔.๔ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นการเฉพาะเรื่อง นอกเหนือจากการจัดอบรมตามข้อ ๓.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดให้ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเข้ารับการอบรม โดยวิทยากรที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทั้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในส่วน of วิทยากรและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ถือว่า การอบรมดังกล่าวเป็นการทำงานปกติ

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตัวแทนอยู่ประจำสำนักงานของผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญา หรือสำนักงานอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อพร้อมที่จะประสานงานกับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการทำงานได้ทันที

๕. กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน

๕.๑ วันทำงาน ได้แก่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

วันทำการ ได้แก่ วันทำงานตามปกติของผู้ว่าจ้าง

วันหยุด ได้แก่ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ตามที่ผู้ว่าจ้างประกาศ

๕.๒ เวลาทำงานปกติ ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. และมีเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือหลายครั้ง ซึ่งรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๕.๓ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับปรุงวัน และเวลาทำงานตาม ๕.๑ และ ๕.๒ ในงานแต่ละประเภทได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากมีการลดจำนวนวันทำงานจะจ่ายค่าจ้างให้ตามวันที่ทำงานจริง

๖. การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด

๖.๑ การทำงานล่วงเวลาเกินเวลาทำงานในข้อ ๕.๒ ของวันทำงานปกติ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในอัตรา ๑.๕ เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ กรณีที่ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓ เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ การคิดคำนวณค่าล่วงเวลาต่อ ๑ ชั่วโมง ให้ใช้จำนวนวัน ๘ ชั่วโมง เป็นฐานในการคำนวณโดยคำนวณตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดในสัญญาข้อ ๓.๑

๖.๒ การทำงานในวันหยุด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดในอัตรา ๒ เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ

๗. หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

๗.๑ ต้องปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๒ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

๗.๒ ต้องตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน และ เมื่อมาปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อ เวลาที่มาปฏิบัติงาน ทั้งมาและกลับทุกครั้งตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ให้ เพื่อเป็นหลักฐานการขอรับค่าจ้าง

๗.๓ ต้องประพฤติตนเรียบร้อยไม่เล่นการพนันในระหว่างเวลาปฏิบัติงานเวลาพัก ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน

๗.๔ ต้องแต่งกายตามผู้ว่าจ้างกำหนด ตามข้อ ๓.๕

๗.๕ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ทุกครั้งทีปฏิบัติงาน

๗.๖ ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ทุกครั้งทีปฏิบัติงาน

๗.๗ ไม่เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมา หรือยากระตุ้นประสาท หรือมีอาการมึนเมา หรือมีกลิ่นสุรา ในขณะที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

๗.๘ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๑๒-

๗.๙ ต้องไม่นำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปใช้นอกเหนือจากงานที่ต้องปฏิบัติให้ผู้ว่าจ้าง

๗.๑๐ ต้องไม่กระทำการใด ๆ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือกระทำโดยขาดความระมัดระวังอันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องได้รับความเสียหาย

๘. เงื่อนไขอื่น ๆ

๘.๑ ก่อนจัดทำหนังสือสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือสั่งจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ารับงานจ้างได้ทันที นับตั้งแต่ วันที่กำหนดในหนังสือสั่งจ้าง และให้ถือว่า การจ้างมีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ออกหนังสือสั่งจ้างเป็นต้นไป

๘.๒ การจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงานเมื่อเริ่มงานจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และอัตราค่าจ้างที่จะจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน, สำเนาบัตรประชาชนให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการ และผู้ว่าจ้างจะรับแต่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีการแจ้งให้ทราบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ ๑ ของรายการละเอียดแนบท้ายสัญญาเท่านั้น

๘.๓ การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างจะต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานตามประเภทผู้ปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามข้อ ๑ ของรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ และผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มการจ้างไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการ

๘.๔ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นมีคุณสมบัติหรือความสามารถไม่เป็นไปตามความต้องการ หรือผู้ปฏิบัติงานนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ ข้างต้น ซึ่งผู้ว่าจ้างเห็นว่าอาจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย โดยผู้รับจ้าง จะไม่ได้แย้ง หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๘.๕ การที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๘.๒ - ข้อ ๘.๓ ข้างต้น ให้มีผลบังคับตามข้อ ๗ ของสัญญานี้

๘.๖ อัตราค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้รับจ้างต้องรับภาระเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งหมดที่เกิดจากการนี้

๘.๗ ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างในทุกสิ้นปีงบประมาณ (รอบปีประเมินตั้งแต่ ๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคมของทุกปี) โดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราวต่อไป

๘.๘ อื่น ๆ.....



เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า

แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนเลขที่ น.๓/จ.๒/๒๕๖๑

ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ เลขที่ น.๓/จ.๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม หรือแทนเงื่อนไขเดิมของสัญญาจ้าง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อ ปฏิบัติงาน แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำงานเป็นกะ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบจำหน่าย และ แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลาช่วงละ ๘ ชั่วโมง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๐.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

(๒) การปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ภายใน ๑ วัน ให้ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติ

ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ยังคงให้เป็นไปตามรายละเอียดสัญญาเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง อ่านเข้าใจข้อความตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น โดยถูกต้องตรงกัน ตลอดทุกประการแล้ว จึงลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ




ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุรธรรม เรืองจตุรโพธิ์พาน)




ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางศิริรัตน์ บางเจริญวงศ์)

ลงชื่อ




พยาน

(นายสัญญา หุตะวานิชย์กุล)



ลงชื่อ



พยาน

(นางทัศนีย์ รัตนสิงห์)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.
อ้างถึง ที่ น.๓กอก.(บก)๑๖๖๒/๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
เรียน อช.น.๓

ถึง กฟน.๓
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหารือที่ ๕.๓.๒ ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ๑๒ เขต และ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมคืนมาด้วยแล้ว สำหรับเอกสารมติที่ประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อพิจารณาของกรรมการ กฟภ. และจะจัดส่งให้ต่อไป

(นายชัยภูมิ ลิ้มทอง)

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติงานแทน
เลขานุการคณะกรรมการ กฟภ.

๑๘.๑๒.๖๐

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๘.๑๒.๖๐

(นายจตุรธรรม เรืองจตุรโพธิ์พาน)

๑ อช.น.๓

ก. ๓.๓ ๑๖๖. ๑๖๖/๒๕๖๐

เรื่อง ๑๖๖/๒๕๖๐, ๑๖๖/๒๕๖๐

เพื่อโปรดทราบ และ กฟน.๓

๑๖/๑๒/๖๐

๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๐



แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ. (นายนคร ไซต๊ะ)

โทร. ๕๑๙๔

๑๖.๖.๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ท้วงติง

สรก.(ภ๑)
เลขที่ 7819
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

ผู้ว่าการ
วันที่ 4 ธ.ค. 60 เวลา 8.5 น.
เลขที่รับ 7603

S.19

จาก คณะกรรมการประกวดราคา กฟน.๓ ถึง สรก.(ภ๑)
เลขที่ น.๓กอก.(บก.) ๕๖๖ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีเจาะจง
เรียน รพภ.(ภ๑)



ข้อมูล

๑. ตามอนุมัติ อช.น.๓ ลว.๒๒ พ.ย.๒๕๖๐ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ตามความเห็นชอบ ผวก.ลว.๒๓ พ.ย.๒๕๖๐ เห็นชอบให้ กฟน.๓ จัดจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าจาก บริษัทเบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยจัดทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนคน : ๑,๒๓๒ คน
- วงเงินงบประมาณ : ๘๘,๑๖๒,๗๖๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- : ๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (อำนาจสั่งจ้างของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เบิกจ่ายจากงบโครงการต่างๆ, งบลงทุน และงบผู้ใช้ไฟ)

การดำเนินการ

๑. กฟน.๓ ได้มีหนังสือ มท.๕๓๐๗.๓๓/บก.๓๓๕/๒๕๖๐ ลว.๒๘ พ.ย.๒๕๖๐ ให้ บริษัทเบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคาจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ โดยกำหนดยื่นของเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒. บริษัทเบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีหนังสือ ที่ BEC.๑๑๐๔๗/๒๕๖๐ ลว.๒๘ พ.ย.๒๕๖๐ เสนอราคา ดังนี้
- วงเงินเสนอราคา : ๘๘,๑๖๒,๗๖๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - : ๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ข้อสรุปนำเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บริษัทเบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้จัดหาผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำ กฟน.๓ จำนวน ๑,๒๓๒ คน แยกเป็น

- ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประเภทธรรมดา จำนวน ๖๘๖ คน
- ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประเภทฝีมือ จำนวน ๒๙๕ คน
- ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประเภทพิเศษ จำนวน ๒๕๑ คน

๒. ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๑

๓. วงเงินจ้าง ๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เจ้าสืบลีสี่ล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ บาทสามสิบสองสตางค์)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ โปรดนำเรียน ผวก. เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กฟภ. อนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

เรียน อช.น.๓

เพื่อโปรดทราบ



(นายนคร โชติกะ)

อ.ร.บ.น.๓

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายนคร โชติกะ) อ.ร.บ.น.๓

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์) ร.ร.บ.น.๓

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ลีสกุล) อ.ก.บ.ร.บ.น.๓

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ กฟภ.พิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย




(นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนาก)

ร.ร.ก.(๑๑)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

(สว.หน้าเรือนคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา)



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผวก.


- ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

มติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 24 / 2560

วันที่ 6 ธ.ค. 2560

- เห็นชอบนำเสนอกomiteกรรมการ
ค.ร.ด. โดยในข้อที่ข้อ ๓ เห็นว่า

พิจารณาเห็นว่า



อก.อก. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐

ร.ก.อก.

ท.ร.บ.ก.

ผู้ร่าง/พิมพ์ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐



บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
BENJAKAI ENTERPRISE CO., LTD.

ที่ BEC.๑๑๐๔๓/๒๕๖๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ้างถึง หนังสือที่ มท.๕๓๐๗.๓๓/บก.๓๓๕/๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีการจ้างเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามแนบนั้น

บริษัทฯ ขอเสนอราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเลขที่ PEA-LBPN ๓/๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลาจ้าง ๖ (หก) เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ปฏิบัติงาน จำนวนรวม ๑,๒๓๒ (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสอง) คน เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น ๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒.-บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามแสบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ



(นางศิริรัตน์ บำรุงกิจวงค์)
กรรมการผู้จัดการ



๐๓๐๑.๕.๓

๐๓๐๑.๕.๓

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐

(นายนคร โชติกะ)

อ.ว.บ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ใบเสนอราคา

ประกาศราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประกาศราคา PEALBPN3/2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

กำหนดวันยื่นราคาสุดท้าย

รายการที่	จำนวน (คน)	ราคา/คน/วัน (รวมค่าดำเนินการ)	ราคา/คน/เดือน (รวมค่าดำเนินการ)	เปอร์เซ็นต์ (%)	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
1.1 ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประเภทชำนาญพิเศษ	251	538.92	14,011.92	27.250%	21,101,951.52	22,579,088.13
1.2 ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประเภทฝีมือ	295	485.16	12,614.16	27.350%	22,327,063.20	23,889,957.62
1.3 ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ประเภทธรรมดา	686	418.01	10,868.26	27.550%	44,733,761.28	47,865,124.57
รวมรวม (1.1+1.2+1.3)					88,162,776.00	94,334,170.32

รวมระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 94,334,170.32 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสองสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


ที่อยู่ 1058/46 ซอยสุทธาสคร ถนนพหลโยธิน

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0-2866-1020 โทรสาร 0-2866-1020

* หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ใช้ราคายกเดิม ปี 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

2. ในการส่งจ้าง อาจมีการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าจ้างเฉลี่ยของงานแต่ละประเภทให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยจะให้ % ค่าจ้างรวมตามคำนวณราคาว่าจ้างใหม่



S.V

ผู้เสนอราคา (ลงชื่อ).....

(นางศิริรัตน์ บานเจริญพงษ์).....

กรรมการผู้จัดการ (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....





บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
BENJAKAI ENTERPRISE CO., LTD.

ที่ BEC.๑๑๐๔๕/๒๕๖๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอยืนยันราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์ขอต่อรองราคางานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีการจ้างเฉพาะเจาะจงเลขที่ PEA-LBP N๓ /๒๕๖๐ ผู้ปฏิบัติงาน จำนวนรวม ๑,๒๓๒ (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสอง) คน วงเงิน ๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒.-บาท นั้น

บริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาได้อีก เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอเป็นวงเงินจำนวน ๙๔,๓๓๔,๑๗๐.๓๒.-บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสองสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

SV

(นางศิริรัตน์ บำรุงชัยวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

เอกสารแนบท้าย

ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน เริ่ม 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน กฟน.3

ที่	พื้นที่/หน่วยงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่เกินกรณ				อัตราค่าจ้างต่อวันผู้ปฏิบัติงาน 2561			วงเงินจ้าง 6 เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงินจ้าง 6 เดือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	วงเงินจ้าง 6 เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	รวม	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3			
1	กฟน.3 (สีมสด)	24	14	8	46	447.00	513.00	576.00	3,471,156.00	242,980.92	3,714,136.92
2	กฟน.3 นครสวรรค์	161	43	27	231	415.00	482.00	540.00	15,777,372.00	1,104,416.04	16,881,788.04
3	กฟน.3 อุทัยธานี	27	12	45	84	447.00	511.00	588.00	6,929,910.00	485,093.70	7,415,003.70
4	กฟน.3 เพชรบูรณ์	48	20	11	79	415.00	477.00	517.00	5,426,226.00	379,835.82	5,806,061.82
5	กฟน.3 หนองคาย	81	17	43	141	413.00	480.00	547.00	9,932,520.00	695,276.40	10,627,796.40
6	กฟน.3 อุทัยธานี	51	47	39	137	409.00	482.00	514.00	9,749,142.00	682,439.94	10,431,581.94
7	กฟน.3 อุทัยธานี	43	47	19	109	433.00	513.00	574.00	8,345,376.00	584,176.32	8,929,552.32
8	กฟน.3 หล่มสัก	47	15	11	73	410.00	477.00	549.00	5,035,836.00	352,508.52	5,388,344.52
9	กฟน.3 พิษณุโลก	21	8	6	35	439.00	498.00	542.00	2,540,070.00	177,604.90	2,717,674.90
10	กฟน.3 พิษณุโลก	41	18	12	71	447.00	529.00	583.00	5,306,866.00	371,482.02	5,678,348.02
11	กฟน.3 พิษณุโลก	28	17	13	58	417.00	502.00	557.00	4,170,972.00	281,968.04	4,452,940.04
12	กฟน.3 พิษณุโลก	32	5	8	45	412.00	464.00	507.00	2,983,032.00	208,812.24	3,191,844.24
13	กฟน.3 พิษณุโลก	53	22	3	78	412.00	493.00	555.00	5,276,076.00	369,325.32	5,645,401.32
14	กฟน.3 พิษณุโลก	29	10	6	45	436.00	511.00	554.00	3,218,202.00	225,274.14	3,443,476.14
สรุปภาพรวม กฟน.3		686	265	251	1,232				88,162,776.00	6,171,394.32	94,334,170.32





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.สพบุรี

ที่ น.๓/พ.๑๑๓๙...../๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การตรวจรับงานจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องสอดคล้องกับ อนุมัติ ผวก.ลว.๒๒ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของ กฟน.๓

๑.๑ รฝ.ปบ.ภพ.๓ (นายประสิทธิ์ รอดช้าง) ประธานกรรมการ

๑.๒ ทผ.กร.กกค.น.๓ กรรมการ

๑.๓ พบช.สบห.กกค.น.๓ (ระดับ ๔ ขึ้นไป) กรรมการ

๒. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒.๑ ผจก. (กฟภ.ที่จ้างคนงาน) ประธานกรรมการ

๒.๒ ทผ.กส. กรรมการ

๒.๓ ทผ.บป. กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐

(นายจตุธรรม เรืองจตุไพธพาน)

อช.น.๓

อก.อก. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

ชก.อก.

ทผ.บก.

ผู้ร่าง/พิมพ์ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๓๓ (กม.)-๖๕๓ /๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สั่งจ้าง

เสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน กรรมการบริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

อ้างถึง ตามอนุมัติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

ตามอนุมัติคณะกรรมการบริหาร ที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตกลงสั่งจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบ
ราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ที่ทางบริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เสนอราคา ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
ตามความต้องการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๒๓๒ อัตรา เป็นเงิน ๔๔,๓๓๔,๑๗๐,๓๒๒ บาท (เก้าสิบล้านสาม
แสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสั่ง
จ้างครั้งแรก จำนวน ๑,๒๓๒ อัตรา ตามรายการที่สั่งจ้าง จำนวน ๑ แผน ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือสั่งจ้างนี้


สำหรับการลงนามในสัญญาจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้บริษัทฯ มาลงนามสัญญาหลังจาก
วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว ๑๐ วัน แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน มิฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณายกเลิกการสั่งจ้าง หรือ

๒. หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยอมให้มาลงนามสัญญาหลังจากเกินกำหนดเวลา ๑๕ วัน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จะถือว่ากำหนดสั่งจ้างเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ หลังจากได้รับหนังสือสั่งจ้างโดยจะกำหนดเวลา
สั่งจ้างไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สุดแล้วแต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะพิจารณาเห็นสมควรพร้อมทั้งให้จัดเตรียมหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือเงินสดร้อยละ ๕
ของมูลค่าที่สั่งจ้างในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ ๔,๔๓๖,๗๑๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
เพื่อค้ำประกันสัญญาจ้างในวันลงนามสัญญา หากทำเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารฯ ขอให้ระบุข้อความตาม
แบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการค้ำประกันสัญญาจ้างบริการงานด้าน
ระบบไฟฟ้า ตามหนังสือสั่งจ้างฉบับนี้ และให้เตรียมเงินสดเพื่อชำระค่าประกันเป็นตัวเงินแทนการปิดแสดมภ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ จำนวน ๔๔,๓๔๐.- บาท ที่ต้นฉบับสัญญาจ้าง และที่คู่ฉบับสัญญาผู้รับจ้าง
จำนวน ๕.-บาท

อนึ่ง ในการลงนามในสัญญาจ้างนี้ ขอให้โปรดจัดการนำเงินค้ำประกันดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบ
ประกอบการทำสัญญาจ้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ด้วย คือ-



๑. ต้นฉบับ.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

๑. ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่มีการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองโดยมีวัตถุประสงค์ระบุไว้ด้วย พร้อมสำเนาที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ

๒. ต้นฉบับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมสำเนาที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ๓ ฉบับ

๓. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้จะมาลงนามในสัญญาจ้าง มิใช่เป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการตามที่ได้เรียนมาด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุธรรม เรืองจติโพธิ์พาน)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ

คำประกันสัญญาตามหนังสือสั่งจ้าง ฉบับนี้ ให้ระบุเป็นการค้าประกัน สัญญาจ้างเลขที่ น.๓/จ.๒/๒๕๖๑



สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
โทร. ๐-๓๖๔๑-๓๐๔๗ ต่อ ๑๐๔๖๗

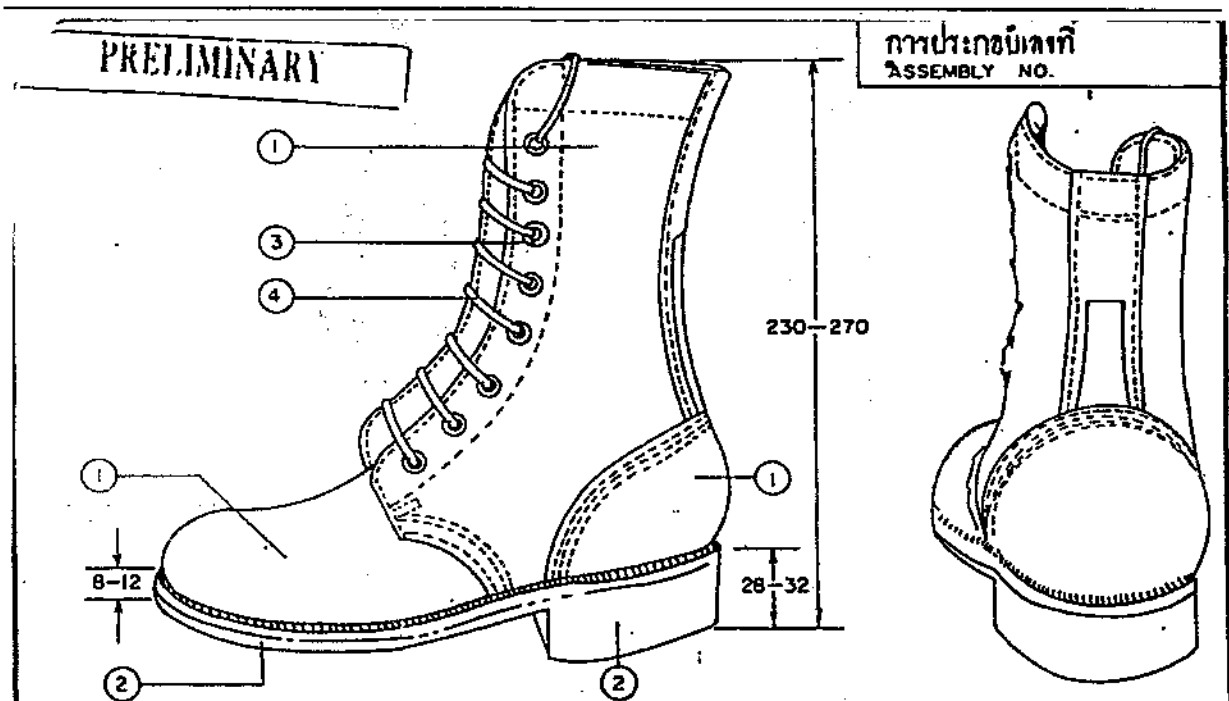


DETAILS

- ① MADE OF TOP GRAIN LEATHER, FINISHED IN BLACK, SUPPLENESS, LONG-WEARING, SEAM CONSTRUCTION AS FIGURES.
ทำจากหนังวัวชั้นที่ 1 สีดำ นิ่ม และทนทาน เย็บตะเข็บตามรูป
- ② SINGLE-PIECE RUBBER OUT-SOLE AND HEEL, WITH ANTI-SKID DESIGN, SOLE ATTACHMENT BY EITHER VULCARING SYSTEM OR SEWING.
พื้นชั้นนอกและพื้นเท้าทำด้วยยาง หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน มีรอยดอกกันลื่น เข้าพื้นติดกับตัวรองเท้าด้วยวิธีการหล่อหรือวิธีเย็บเข้าด้วยกัน
- ③ 16-20 EYELETS, HEAVY, CIRCULAR, OF BLACKEN BRASS OR BLACKEN ALUMINUM.
มีตาข่ายทั้งหมด 16-20 รู ทำด้วยทองเหลืองเคลือบดำ หรืออลูมิเนียมเคลือบดำ และต้องเป็นรูปกลมรีนูน
- ④ LACE, BLACK, OF COTTON OR SYNTHETIC FIBER, APPROXIMATELY 1,600mm LONG, WITH PLASTIC COVERED AT TWO ENDS.
เชือกผูกรองเท้าสีดำ ถักทอด้วยผ้า หรือใยสังเคราะห์ ความยาวประมาณ 1,600 มม. ป้ายทั้งสองข้างหุ้มด้วยพลาสติก

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER
DO NOT SCALE


กรณีวิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบ
ผู้เขียน <i>พ.อ. วิชากร</i>	ผู้ตรวจ <i>วิชากร</i>	ตามแบบ
ผู้ตรวจสอบ <i>วิชากร</i>	9884 รองเท้าหนัง สำหรับปีนเสา	เรื่องวันที่ 7 ส.ค. 2527
หัวหน้าแผนก <i>วิชากร</i>	LINEMAN'S BOOTS POLE-HIKER	นักแบบวันที่
ผู้อำนวยการกอง <i>วิชากร</i>	BEC	นักเขียน <i>พ.อ.</i>
ผู้อำนวยการฝ่าย	BENJAKI ENTERPRISE CO., LTD.	นักตรวจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค		แบบเลขที่ SA2-015/27015
		แผ่นที่ 1 จาก 1 แผ่น






- ① MADE OF TOP GRAIN COWHIDE OR TOP GRAIN BUFFALO HIDE, FULL CHROME TANNAGE, SOFT, WATERPROOF TREATMENT, THICKNESS RANGE FROM 1.0 TO 2.0 mm.
ทำด้วยหนังโคเกรดพรีเมียมหรือหนังวัวเกรดพรีเมียม, ฟอกโครม, นุ่ม, และผ่านกระบวนการนํ้ามันโครมเต็มปริมาณ ความหนาของหนังฟอกโครมเต็มปริมาณ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มิลลิเมตร
 - ② INSIDE SEAM CONSTRUCTION, DOUBLE STITCHED FOR ALL FINGERES.
การเย็บชั้นใน, เย็บ 2 ชั้น (ยึดตามแนวเดิม), ทุกนิ้ว
 - ③ MADE OF HEAVY COTTON.
ทำด้วยผ้าฝ้ายหนักหนา
 - ④ LEATHER KNUCKLE STRAP, DOUBLE STITCHED.
สายรัดข้อมือหนัง, เย็บ 2 ชั้น
 - ⑤ STRIP REINFORCEMENT, DOUBLE STITCHED.
เสริมแผ่นหนังยึดที่ข้อมือ, เย็บ 2 ชั้น
 - ⑥ ELASTIC STRAP FOR WRIST FIT.
สายรัดข้อมือยางนิ่ม
 - ⑦ COTTON PASTED CUFF, OR SPLIT LEATHER CUFF.
ข้อมือทำด้วยผ้าฝ้ายหรือหนังแยก
 - ⑧ COVERED WITH CLOTH AND STITCHED WITH HEAVY NYLON THREAD.
หุ้มขอบด้วยผ้า แล้วเย็บด้วยด้ายที่แข็งแรง

ภาควิชาการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาการช่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้า เขียนเสร็จวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๒๙
ผู้เขียน ผู้สอน วิชา ทรัพยากรบุคคล	ผู้กำกับ	นักเขียน ผลิตเป็น
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการแผนก	ภูมิศาสตร์	วิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	IRON WORKERS & GLASS	หมายเลข SA2-05/29003



กำหนดการประกอบ
ASSEMBLY NO.

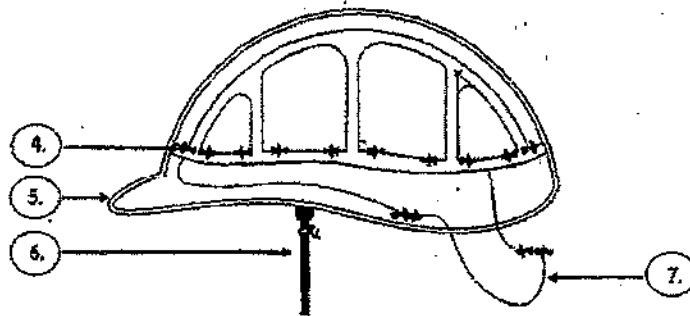


รายละเอียด


1. เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 368-2554)
2. Class ระดับชั้นชนิด E (electrical)
3. การกำหนดสี หมวกนิรภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หมวกนิรภัยสีแดง	สำหรับวิศวกร และผู้บริหาร
หมวกนิรภัยสีเหลือง	สำหรับผู้ควบคุมงาน หรือพนักงานช่าง
หมวกนิรภัยสีขาว	สำหรับคนงาน
หมวกนิรภัยสีเขียว	สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
4. มีร่องโมดูลระบบแรงกระตุ้น
5. กระบังหมวก หรือปีกหมวก
6. สายรัดกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร
7. สายรัดศีรษะ สามารถปรับขนาดได้
8. หมวกนิรภัยสามารถใช้ร่วมกับ หน้ากากป้องกันอันตรายที่ใบหน้าแบบติดหมวกนิรภัย
9. สติ๊กเกอร์ติดหน้าหมวกนิรภัย ให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน กฟผ. แบบเลขที่ SS-ST-5101

กองมาตรฐานความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใบแทนแบบ
ตามมาตรฐานและงานปลอดภัย		ตามหนังสือแบบ
ผู้เขียน วิศวกร.....	ผู้ว่าการ..... 	



แบบเสื้อคนงาน	LABOR SUIT MODEL	วันที่ 28 มิถุนายน 2556
---------------	------------------	-------------------------

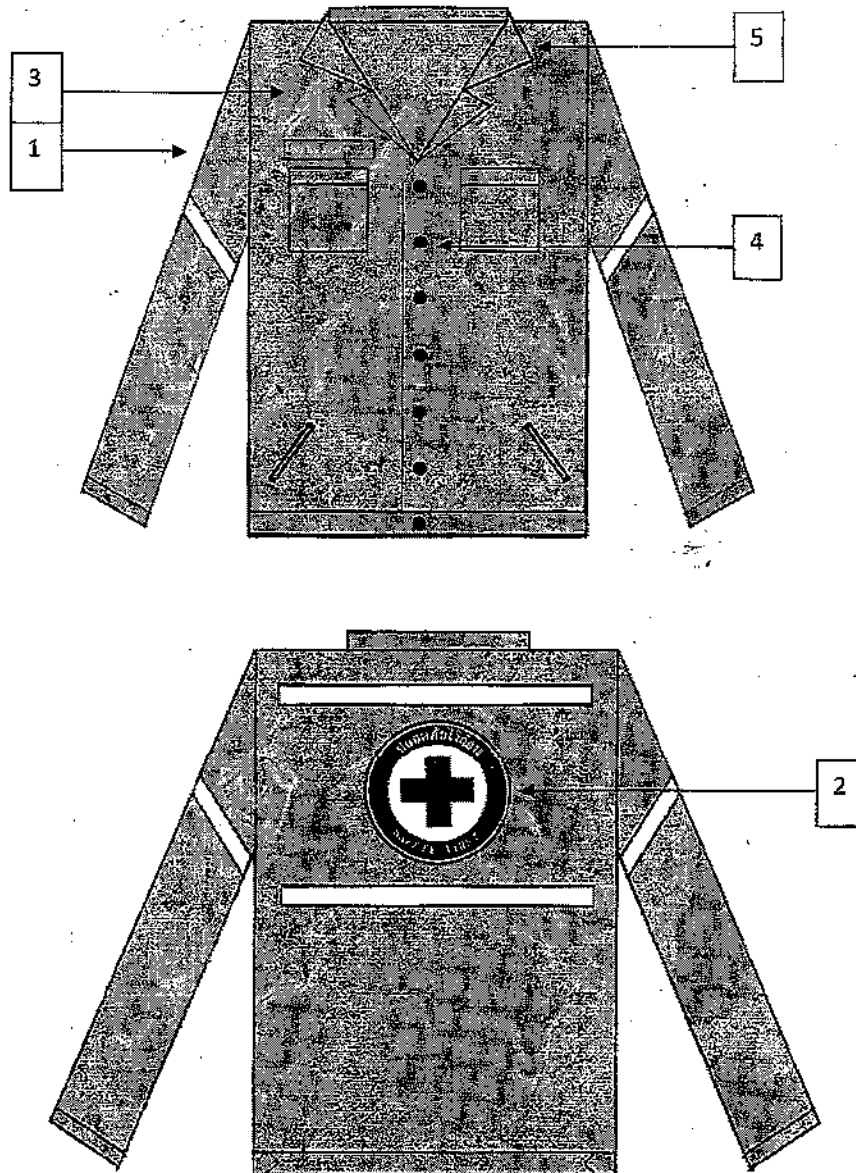

ที่ No	รายการ DESCRIPTION	ขนาด SIZE
1	แถบสะท้อนแสง ทำด้วยผ้าสะท้อนแสงหน้าเดียว สีเงิน (REFLECTIVE POLYESTER FABRIC)	หน้ากว้าง 2 นิ้ว
2	เครื่องหมายแบบ วงกลม มีคำว่า ปกป้องไว้ก่อนและSAFETY FIRST	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว
3	เครื่องหมายแบบ ชื่อบริษัทที่คนงานสังกัด (COMPANY NAME LABEL)	ตามความเหมาะสม
4	กระดุมพลาสติก (BUTTON)	ตามความเหมาะสม
5	เสื้อเป็นผ้าเวลสปอยท์สีเทา	ตามความเหมาะสม

