



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ขั้นตอนการดำเนินงาน (Work Procedure)

เรื่อง (TITLE) : การเก็บ – จ่ายสารเคมี

รหัสเอกสาร (Doc No.) : WP-SK1-SQ

ลำดับที่การแก้ไข (Rev.) : 01

วันที่เริ่มบังคับใช้ (Eff. Date) : 30 ตุลาคม 2561

จัดทำ (Prepare)	ผู้ทบทวน(Review)	ผู้อนุมัติ (Approve)
นายพรตสุชน จันทะมาตร	นายปริญญ์ บุญอยู่	นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ
นายช่างไฟฟ้า ๖	หัวหน้างาน 8 งานผลิต	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว

	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1	รหัสเอกสาร: WP-SK1-SQ	วันที่มีผลบังคับใช้: 30 ตุลาคม 2561
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ฉบับที่ (แก้ไข):00	หน้า: 3 / 5
	เรื่อง :การเก็บ – จ่ายสารเคมี		

ตอน	สารบัญ	หน้า
1.0	วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)	4
2.0	ขอบเขต (SCOPE)	4
3.0	เอกสารอ้างอิง (REFERENCE)	4
4.0	คำจำกัดความ (DEFINITION)	4
5.0	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE)	4
6.0	แผนภูมิ (FLOW CHART)	5
7.0	ภาคผนวก (APPENDIX)	5

	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว	รหัสเอกสาร:	วันที่มีผลบังคับใช้:
	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1	WP-SK1-SQ	30 ตุลาคม 2561
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ฉบับที่ (แก้ไข):00	หน้า: 4 / 5
	เรื่อง :การเก็บ – จ่ายสารเคมี		

1. วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

เพื่อให้การเก็บ-จ่ายสารเคมีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตน้ำประปา

2. ขอบเขต (SCOPE)

ทำการเก็บ-จ่ายสารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา คือ สารส้ม ปูนขาว และคลอรีน ครอบคลุมสถานีผลิตสระขวัญ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

3. เอกสารอ้างอิง (REFERENCE)

3.1 คู่มือการผลิตน้ำประปา

3.2 คู่มือการควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2552

4. คำจำกัดความ (DEFINITION)

-

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PROCEDURE)

5.1 การจัดเก็บสารเคมี

5.1.1 ตรวจสอบสต็อกสารเคมีทั้ง สารส้ม และคลอรีนแก๊ส

5.1.2 แยกสารเคมีที่ใช้แล้วและยังไม่ใช้ออกจากกัน โดยมีป้ายบ่งชี้ชัดเจน

5.1.3 สารส้ม ต้องวางบนพาเลทชนิดใช้สารเคมี

5.2 การหมัก-จ่ายสารเคมี

5.2.1 ทำการทดลองจาร์เทส เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม

5.2.2 หมักสารเคมีตามความเข้มข้นที่เหมาะสม

5.2.3 บันทึกปริมาณสารเคมีที่ใช้ไป

5.2.4 ปรับเทียบเครื่องจ่ายสารเคมี ตามคู่มือปฏิบัติงานการปรับเทียบเครื่องจ่ายสารเคมี


5.2.5 เครื่องจ่ายสารทำงานปกติให้ปรับอัตราการจ่ายเครื่องจ่ายสารเคมีให้เหมาะสมเทียบกับผลการทดลองจาร์เทส

5.2.6 เครื่องจ่ายสารเคมีทำงานผิดปกติ ให้ทำการตรวจสอบเครื่องจ่ายสาร ระบบการจ่ายเคมี ทำการแก้ไขจนสามารถใช้ได้ปกติ

5.2.7 บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1	รหัสเอกสาร: WP-SK1-SQ	วันที่มีผลบังคับใช้: 30 ตุลาคม 2561
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ฉบับที่ (แก้ไข):00	หน้า: 5 / 5
	เรื่อง :การเก็บ – จ่ายสารเคมี		

6. แผนภูมิ (FLOW CHART)

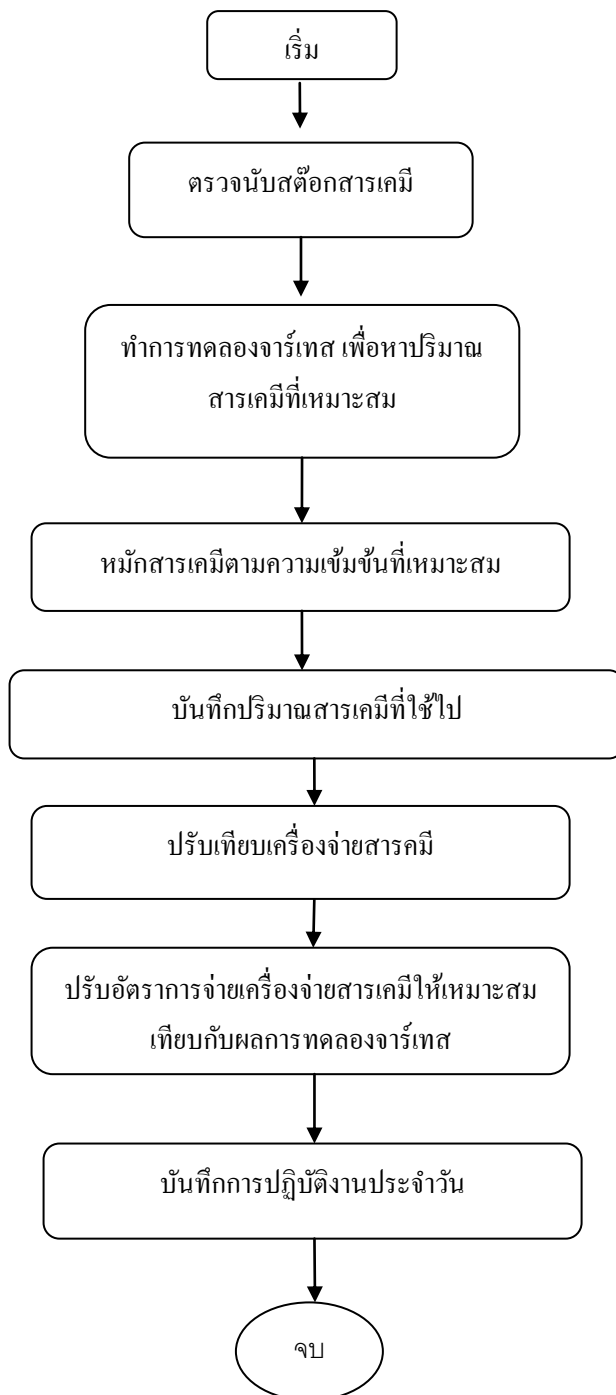

7. ภาคผนวก

-