



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรส.ฝปป.(น๑) ถึง กอก.(น๑)

เลขที่ น.๑ กรส.(คส.) ๒๕๗ /๒๕๖๕ วันที่

เรื่อง ขอนำส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง
สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อเผยแพร่
ในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กพท.

เรียน อก.อก.(น๑)

ตามที่ กรส.ฝปป.(น๑) ได้ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง
สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ผู้มีอำนาจอนุมัติตัดสินผลการจัดจ้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ น.๑ กรส.(คส.)(จจ.)๒๖๙/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙(๘) และเป็นไปตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กรส.ฝปป.(น๑) ขอนำส่งประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ตามเอกสารแนบ)
เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทศพร เมฆบังวัน)

ผชน.๙ กรส. ปฏิบัติงานแทน อก.รส.ฝปป.(น๑)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ -
กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง
สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค
เทเลคอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๕๐๖.๕๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกฤษฎ จันทระไช)

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๙๐๖.๔๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

คงบุญ จันทรเตโช

(นายคงบุญ จันทรเตโช)

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : น.1 กรส.(คส.)(จจ.) 171/2565

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 65017380981

รายละเอียด : จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง
สฟฟ.พะเยา 1 - กฟง.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง
พะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

วันที่ประกาศผล : 7 กุมภาพันธ์ 2565

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ : 1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)
2. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)
3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ : 1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่) ราคา 326,906.40 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ราคา 334,537.64 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล ราคา 341,385.64 บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)

ผู้ได้รับการคัดเลือก : 1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่) ราคา 326,906.40 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 326,906.40 บาท

หมายเหตุ : พิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา มีวิธีตัดสินแบบวงเงินรวมรายปี
ต่ำสุด

เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข

ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา :

ผู้ลงประกาศ : ยุพราช ลิเลียง

อีเมล : yuparaj.lee@pea.co.th

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14
กุมภาพันธ์ 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่

ที่ น.อ.กรส.(คส.)๒๓๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟพ.พะเยา ๑
- กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เรียน อ.ร.ส.ผ.บ.(น๑) ผ่าน ร.ก.ร.ส.ผ.บ.(น๑)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟพ.พะเยา ๑ -
กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสาย เคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟพ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง พะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม	๓๒๖,๙๐๖.๔๐	๓๒๖,๙๐๖.๔๐
รวม			๓๒๖,๙๐๖.๔๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวชุตีวรรณ บุญรอด)

หัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

อนุมัติ

(นายคงบุญ จันทรเตโช)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่

ที่ น.๑ กรส.(คส.) (จจ.) ๒๗๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑
- กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เรียน อก.รส.ฝบบ.(น๑) ผ่าน รก.รส.ฝบบ.(น๑)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ -
กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสาย เคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา ๑ - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง พะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม	๓๒๖,๙๐๖.๔๐	๓๒๖,๙๐๖.๔๐
รวม			๓๒๖,๙๐๖.๔๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ชุตีวรรณ บุญรอด

(นางสาวชุตีวรรณ บุญรอด)

หัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใช้มติที่ประชุม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร		รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา	ที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
		จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้ว นำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 - กฟพ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้า แรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต				
B1	0573564002150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม		326,906.40		326,906.40
B2	0573561003210	ห้างหุ้นส่วน ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018		334,537.64		
B3	0573559001035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ เคเบิล		341,385.64		

หมายเหตุ

กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้กดปุ่ม(แก้ไขข้อมูลราคา)

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขข้อมูลราคา

ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่หน้าหลัก

📄 ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ ▼

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร	วันที่ยื่นเอกสาร
✓	0573559001035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ เคเบิล	✍ รายละเอียด/แนบ	04/02/2565
✓	0573561003210	ห้างหุ้นส่วน ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018	✍ รายละเอียด/แนบ	04/02/2565
✓	0573564002150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม	✍ รายละเอียด/แนบ	02/02/2565

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ยื่นเอกสารแล้ว

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยื่นใบแนบกิจการร่วมค้า/ค้าร่วม

กลับไปหน้าหลัก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถึง กรส.ฟปป.(น1)

เลขที่ น.อ กรส.(คส.) (จจ.) ๒๖๗/๒๕๖๕ วันที่

เรื่อง รายงานผลพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 - กฟจ.พะเยา
บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อก.รส.ฟปป.(น1) (ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผวก.)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ อก.รส.น.1 เลขที่ น.1 กรส.(คส.) (จจ.) 171/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 ได้แต่งตั้งให้ผู้มีนาม
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า เลขที่	: เลขที่โครงการ e-GP 65017380981
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เลขที่	: CDD-MAN-OFC-ARSS (Rev.1) (เอกสารแนบ 1)
วงเงินงบประมาณ	: 432,691.18 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองเร่งด่วนปี 2564 หมายเลข WBS : I-64-A-PHYXX.19.3206
ราคากลาง	: 326,002.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,820.14 บาท ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 348,822.14 บาท (ตามอนุมัติ เลขที่ น.1 กรส. (คส.) 70/2565 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2565)

2. ข้อเท็จจริง

กรส.ฟปป.(น1) ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 -
กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- จำหน่าย/ให้เอกสาร	: วันที่ 31 ม.ค. 2565 – 7 ก.พ. 2565
- กำหนดการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงาน	: วันที่ 7 ก.พ. 2565

ที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า

- ทำการเชิญชวนให้เสนอราคา

จำนวน 3 ราย

1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)
2. หจก.ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)
3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล

- มีผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ผ่านระบบ e-GP/
หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้ควานโหลดเอกสารจากระบบ e-GP/
ลงทะเบียนรับเอกสารที่หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า)
- จำนวน 3 ราย
1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)
 2. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)
 3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล
- มีผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้เสนอราคา จากระบบ e-GP/ยื่นเอกสารที่
หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า)
- จำนวน 3 ราย
1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)
 2. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)
 3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาในวันที่ 7 ก.พ. 2565 แล้วสรุป
ได้ดังนี้:-

- 3.1 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)
 2. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)
 3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล
- 3.2 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- 3.3 รายละเอียดงานจ้างของผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้างฯ/ร้าน	รายละเอียดงานจ้าง	ผลการตรวจสอบ รายละเอียดงานจ้าง	เหตุผลที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
2. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ

3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณา

- ☒ เกณฑ์ราคา ต่ำสุด
- ☐ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

.....

.....

3.5 สรุปผลการจัดลำดับผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 3.4 ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข ของ กฟผ. :

	ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่	ราคาที่เสนอรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคากลางรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	วงเงินงบประมาณ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	สูง (+) ต่ำ (-) กว่า ราคากลาง	
					(บาท)	(%)
1.	ทจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)	326,906.40	348,822.14	432,691.18	-21,915.74	-6.28 %
2.	ทจก.ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)	334,537.64	348,822.14	432,691.18	-14,284.50	-4.10 %
3.	ทจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล	341,385.64	348,822.14	432,691.18	-7,436.50	-2.13 %

3.6 ตามหนังสือเลขที่ CK22/004 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2565 ทจก.ซีเค เทเลคอม (สำนักงานใหญ่) ขอยืนยันตามราคาที่ได้เสนอเป็นจำนวนเงิน 326,906.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์)

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 - กฟจ.พะเยา บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จาก ทจก.ซีเค เทเลคอม (สำนักงานใหญ่) จำกัดจำนวน 1 รายการ กำหนดระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเป็นจำนวนเงิน 305,520.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21,386.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 326,906.40 บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 105,784.78 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- โดยเบิกจ่ายจากงบสำรองเร่งด่วนปี 2564 หมายเลข WBS : I-64-A-PHYXX.19.3206
- สถานที่ส่งมอบงาน เส้นทางสฟฟ.พะเยา 1 - กฟจ.พะเยา บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา
- กำหนดส่งมอบงานระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- การรับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับส่งมอบงาน

รายละเอียด	จำนวน (งวด)	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(บาท)	
		ต่อหน่วย	รวม
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	1	305,520.00	305,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			21,386.40
รวมเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			326,906.40

(สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์)

5. สรุปผลการจัดหา


การจัดซื้อ เลขที่ น.1 กรส.(คส.ฯจจ.)171/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 จำหน่ายติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิล
ใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 - กฟจ.พะเยา บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จำนวน 1 รายการ

- วงเงินจ้าง	305,520.00 บาท /	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมวงเงินจัดจ้าง	326,906.40 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	326,002.00 บาท /	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	348,822.14 บาท /	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	404,384.28 บาท /	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	432,691.18 บาท /	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


..... ประธานกรรมการ

(นายทรงเดช คาบเพชร)



..... กรรมการ

(นางนินชา สายปัญญา)


..... กรรมการ

(นายสิทธิชัย พรหมแสน)

อนุมัติ



(นายคงบุญ จันทรเตโช)

อ.ร.ส.ฟ.บ.บ.(น๑)

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือมาตรฐานการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
แบบ Anti-Rodent Self Supporting Cable (ARSS)
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ARSS Optical Fiber Cable Installation Standard Manual

Manual No: CDD-MAN-OFC-ARSS (Rev.1)



จัดทำโดย

กองออกแบบระบบสื่อสาร

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


โทร. 9021




1.10 การระบุชื่อบนท่อ Riser และป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายใต้ดิน

การระบุชื่อของหน่วยงาน กฟผ. บนท่อ Riser และป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายใต้ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุท่อ Riser เป็นของหน่วยงานใด และมีตำแหน่งของท่อร้อยสายใต้ดินอยู่ในระดับใดจากพื้นถนน โดยการระบุชื่อบนท่อ Riser มีรายละเอียดตามรูปที่ 10.1 ดังนี้

1. ระบุชื่อ "เคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ." ที่บริเวณกึ่งกลางของท่อ Riser
2. ตัวอักษรสีส้มขนาด 2.5 นิ้ว พื้น Background สีขาว เพื่อให้เห็นตัวอักษรชัดเจน
3. ขนาดของท่อ Riser Pole 2-Ø125+0.80 มิลลิเมตร ติดตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร
- ใส่ท่อ Sub-Duct ขนาด 3-Ø35+0.30 มิลลิเมตร ต่อ 1 ท่อ Riser
4. ฐานคอนกรีตความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
5. ป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายใต้ดินให้ติดตั้งที่ Riser Pole ทั้ง 2 ฝั่งถนน มีรายละเอียดตามรูปที่ 10.2

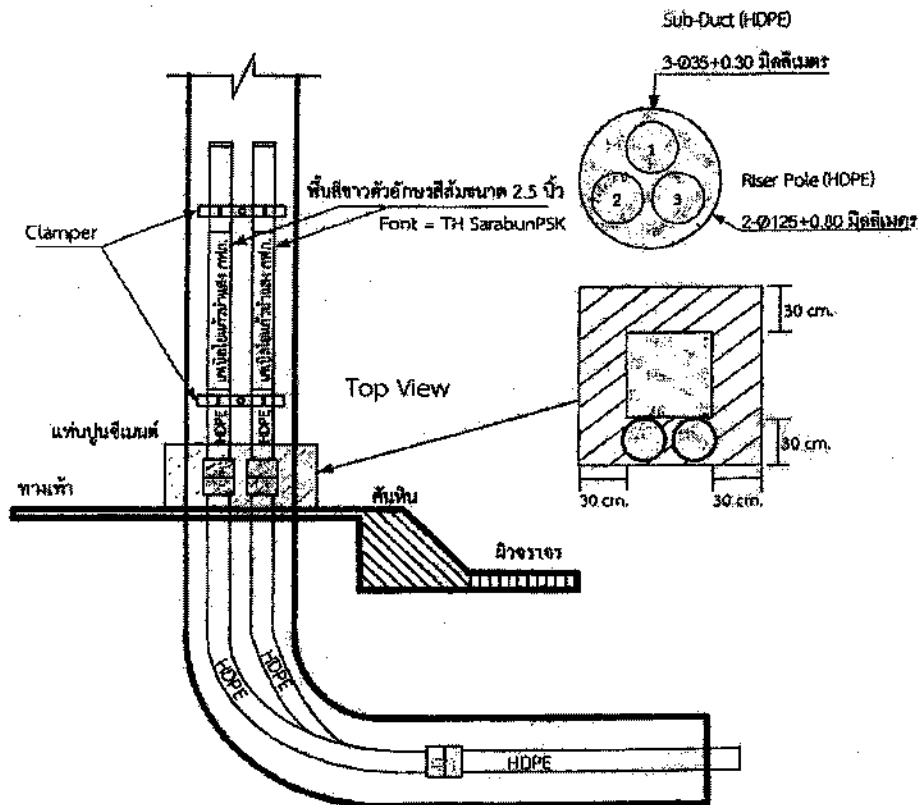


รูปที่ 10.1 การระบุชื่อ กฟผ. บนท่อ Riser

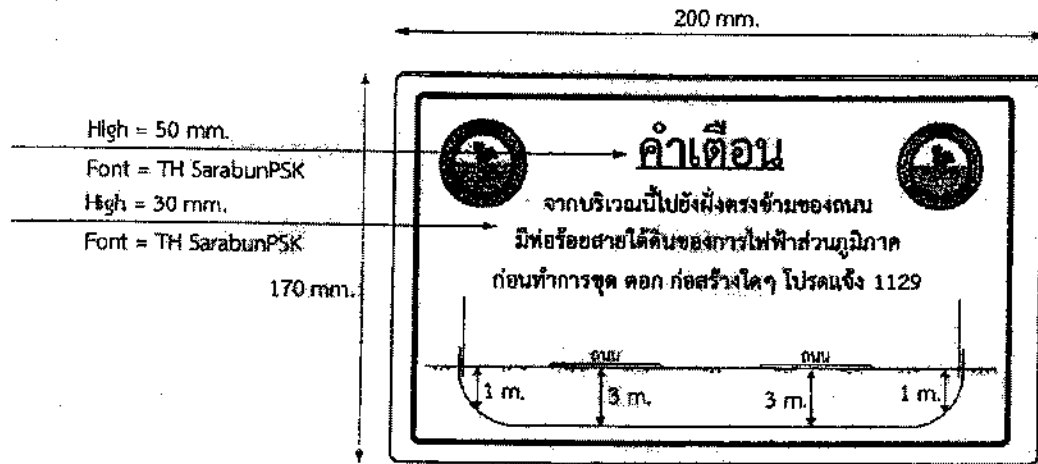

รูปที่ 10.2 ป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

1.11 แบบบ่อพัก JUF-11 Type 1

การก่อสร้างบ่อพักสายเคเบิล แบบ JUF-11 Type 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นจุดพักสาย ในกรณี
ที่ติดตั้งสายเคเบิล แบบขุดฝังดินระยะทางมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องก่อสร้างบ่อพักสายทุกๆ ระยะ
100 เมตร และกรณีต้นท่อดูดใต้ดินที่มีระยะมากกว่า 150 เมตร ให้มีการติดตั้งบ่อพัก JUF-11 Type 1 ทั้ง 2
ฝั่งถนน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิล หากสายเคเบิลที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน
เกิดการชำรุด โดยแบบบ่อพัก JUF-11 Type 1 มีรายละเอียดตามรูปที่ 11 ดังนี้

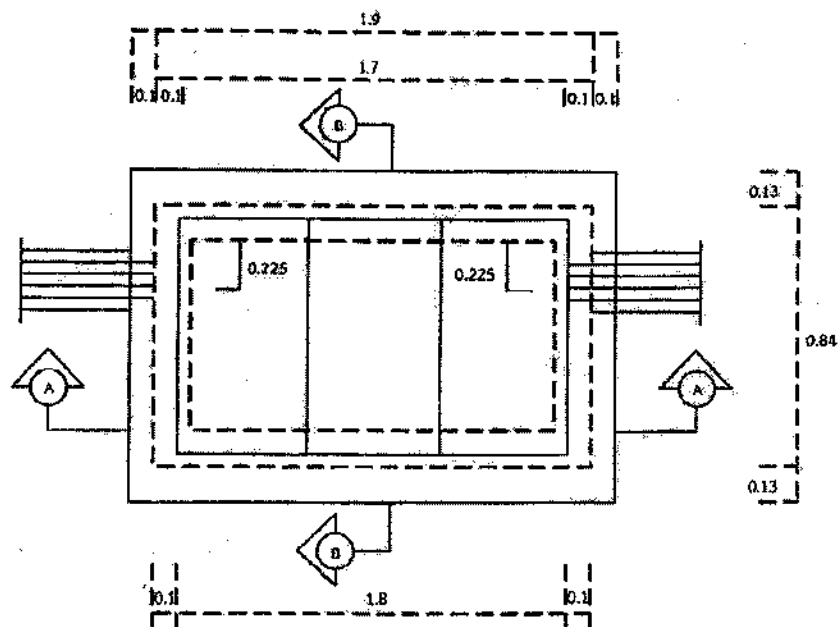

รูปที่ 11 แบบบ่อพัก JUF-11 Type 1

97



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)

CK TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

75 หมู่ 3 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5 7 3 5 6 4 0 0 2 1 5 0 โทร.06-2192-5622

E-mail : pareya2525@gmail.com

ยื่นขึ้นราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรส.ฟปบ.น.๑

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เลขที่รับ ๕๗๑/๒๕๖๕

เวลา ๑๔:๓๐

9 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่ CK22/004

เรียน ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขอยื่นขึ้นราคางานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1 - กฟจ.พะเยา

บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ้างเหมาให้ หจก. ซีเค เทเลคอม เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา 1-กฟจ.พะเยา บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ทั้งนี้ หจก. ซีเค เทเลคอม ได้พิจารณาแล้ว ขอยื่นขึ้นราคา ตามยอดที่เสนอราคาแล้ว จำนวน 326,906.40 บาท (ตามแผนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสองวงค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


CK Telecom
LIMITED PARTNERSHIP
(นางสาวศรีพร ยามี่)

ผู้มีอำนาจลงนาม



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)

CK TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

75 หมู่ 3 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

โทร.06-2192-5622 E-mail : pareya2525@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5 7 3 5 6 4 0 0 2 1 5 0

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320

ที่อยู่ลูกค้า 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เลขที่ใบเสนอราคา CK065/002

งาน/Work PEA

ลำดับ Item	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.พะเยา1 - กฟจ.พะเยา บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต				
1	ค่าติดตั้ง Riser Pole 2-04"	M	5.00	5,570.00	27,850.00
2	ค่าติดตั้ง Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	144.00	30.00	4,320.00
3	ค่าติดตั้ง Conduit 2-04" HDPE HDD	M	65.00	2,600.00	169,000.00
4	ค่าติดตั้ง Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	2,250.00	4,500.00
5	ค่าอุปกรณ์ Conduit 2-04" HDPE HDD	M	65.00	1,110.00	72,150.00
6	ค่าอุปกรณ์ Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	3,350.00	6,700.00
7	ค่าอุปกรณ์ Riser Pole 2-04"	M	5.00	4,200.00	21,000.00
หมายเหตุ /			รวมเป็นเงิน Total Amount		305,520.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%		21,386.40
สามแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์			ยอดเงินสุทธิ Net Total Amount		326,906.40

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวศรีพร ยามี)

วันที่ ...02.../...02.../...65...



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สசி เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)

SASI NETWORK 2018 LIMITED PARTNERSHIP

20 หมู่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดเชียงราย 57190

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5 7 3 5 6 1 0 0 3 2 1 0 โทร.09-4626-0936 E-mail : pppj_aek@hotmail.com

ใบเสนอราคา 2

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า/Name การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320 ที่อยู่ลูกค้า/Address 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาที่ 00320 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501	วันที่/Date : 04/02/2565 เลขที่ใบเสนอราคา/No. : QU003/65 ชื่องาน/Work : PEA
--	--

ลำดับ Item	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟพ.พะเยา1 - กฟจ.พะเยา บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต				
1	ค่าติดตั้ง Riser Pole 2-04"	M	5.00	5,950.00	29,750.00
2	ค่าติดตั้ง Conduit 2-04" HDPE HDD	M	65.00	2,550.00	165,750.00
3	ค่าติดตั้ง Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	144.00	33.00	4,752.00
4	ค่าติดตั้ง Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	2,450.00	4,900.00
5	ค่าอุปกรณ์ Conduit 2-04" HDPE HDD	M	65.00	1,200.00	78,000.00
6	ค่าอุปกรณ์ Riser Pole 2-04"	M	5.00	4,500.00	22,500.00
7	ค่าอุปกรณ์ Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00
หมายเหตุ /			รวมเป็นเงิน		312,652.00
			Total Amount		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		21,886.64
			VAT 7%		
รวมรวมสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์			ยอดเงินสุทธิ		334,537.64
			Net Total Amount		

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพิเชษฐ์ จันทะคุณ)

วันที่ ...04.../...02.../...65...



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปว.วรินทร์ เคนบี
เลขที่ 321 ม.6 ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย
จ. เชียงราย 57210
โทร. 083-8645381 , 084-3676876
Email : bb2530ele@gmail.com

ต้นฉบับ/ORIGINAL
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0573559001035

ใบเสนอราคา 3

Quotation

ใบเสนอราคา

วันที่ 04/02/2565

นามผู้จัดจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320
ที่อยู่ : 208 ถ. เชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

เลขที่ : 2022-001

TERM OF PAYMENT/เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ชำระเงินภายหลังจากติดตั้งงานแล้วเสร็จ 100% ภายใน 15 วัน หลังจากรับวางใบแจ้งหนี้
บัญชี หก.ปว.วรินทร์ เคนบี 012-3-11385-3 ธ.กสิกรไทย , 921-218246-4 ธ.ไทยพาณิชย์

DUE DATE

วันครบกำหนดชำระ

Item	Description	Unit	QTY.	Unit Price	Amount
	งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟ.พะเยา1 - กฟง.พะเยา				
	บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต				
1	ค่าติดตั้ง Riser Pole 2-04"	M	5.00	6,000.00	30,000.00
2	ค่าติดตั้ง Conduit 2-04" HDPE HDD	M	65.00	2,700.00	175,500.00
3	ค่าติดตั้ง Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	144.00	33.00	4,752.00
4	ค่าติดตั้ง Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00
5	ค่าอุปกรณ์ Conduit 2-04" HDPE HDD	M	65.00	1,150.00	74,750.00
6	ค่าอุปกรณ์ Riser Pole 2-04"	M	5.00	4,450.00	22,250.00
7	ค่าอุปกรณ์ Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	3,400.00	6,800.00
Total:	ตามแผนสำเนาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์	100%			319,052.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%			22,333.64
		รวมยอดเงิน			341,385.64

(นายภานุพงษ์ ไชยอน)

ผู้เสนอราคา / อนุมัติ

วันที่ ...04.../ ...02.../ ...2565...