



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรส.ฟปบ.(น1) ถึง กอก.(น1)

เลขที่ น.1 กรส.(คส.) **994** /2565 วันที่

เรื่อง ขอนำส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง
สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง,สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950
เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ.

เรียน อก.อก.(น1)

ตามที่ กรส.ฟปบ.(น1) ได้ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง
- กฟอ.ฝาง,สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติตัดสินผลการจัดจ้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ น.1 กรส.(คส.)(จจ.)966/2565
ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2565

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9(8) และเป็นไปตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กรส.ฟปบ.(น1) ขอนำส่งประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ตามเอกสารแนบ)
เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกฤษฎ จันทระโต)

อ.ร.ส.ฟปบ.(น๑)

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่	: น.1กรส.(คส.)(จจ.)902/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP	: 65067002938
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	: วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด	: งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กพอ.ฝาง , สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮ้อย บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม.60+950
วันที่ประกาศผล	: 16 มิถุนายน 2565
สถานะ	: อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา	: ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ	: หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) หจก.นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่) หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	: หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ราคา 320,368.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่) ราคา 328,716.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล ราคา 335,832.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก	: หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ราคา 320,368.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	: 320,368.70 บาท
หมายเหตุ	: พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา มีวิธีตัดสินแบบวงเงินรวมรายปีต่ำสุด
เหตุผล	: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา	:



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัด เชียงใหม่

ที่ น.อ.กรส.(คส.)๑๖๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม.๖๐+๙๕๐

เรียน อ.ร.ส.ฝปบ.(น๑) ผ่าน ร.ก.ร.ส.ฝปบ.(น๑)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง , สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม.๖๐+๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง , สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม.๖๐+๙๕๐ จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘ (สำนักงานใหญ่)	๓๒๐,๓๖๘.๗๐	๓๒๐,๓๖๘.๗๐
รวม			๓๒๐,๓๖๘.๗๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวชุตีวรรณ บุญรอด)

หัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

อนุมัติ

(นายคงบุญ จันทรเตโช)

อ.ร.ส.ฝปบ.(น๑)

บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใช้มติที่ประชุม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา	
			ที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
	0) หมดติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง , สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่อาว บริเวณแยกบ่อน้ำมันฝาง กม.60+950			
B1	0573561003210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘ (สำนักงานใหญ่)	320,368.70	320,368.70
B2	0653557001088	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวิ เอส ที ๒๐๑๔ (สำนักงานใหญ่)	328,716.84	
B3	0573559001035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ เคเบิล	335,832.34	

หมายเหตุ

กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้กดปุ่ม(แก้ไขข้อมูลราคา)

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขข้อมูลราคา

ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่หน้าหลัก

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า/Name การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320 ที่อยู่ลูกค้า/Address 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาที่ 00320 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501		วันที่/Date : 02/06/2565 เลขที่ใบเสนอราคา/No. : QU008/65 ชื่องาน/Work : PEA			
ลำดับ Item	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง. สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่อาว บริเวณแยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950				
1	ค่าติดตั้ง Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00 ✓	2,350.00	4,700.00
2	ค่าติดตั้ง Riser Pole 2-04"	M	5.00 ✓	5,800.00	29,000.00
3	ค่าติดตั้ง Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	134.00	30.00	4,020.00
4	ค่าติดตั้ง Conduit 2-04" HDPE HDD	M	60.00 ✓	2,600.00	156,000.00
5	ค่าอุปกรณ์ Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00	3,350.00	6,700.00
6	ค่าอุปกรณ์ Riser Pole 2-04"	M	5.00	4,200.00	21,000.00
7	ค่าอุปกรณ์ Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	134.00	85.00	11,390.00
8	ค่าอุปกรณ์ Conduit 2-04" HDPE HDD	M	60.00	1,110.00	66,600.00
หมายเหตุ /			รวมเป็นเงิน		299,410.00
			Total Amount		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		20,958.70
			VAT 7%		
สามแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์			ยอดเงินสุทธิ		320,368.70
			Net Total Amount		

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพิษณุ จันทะคุณ)

วันที่ ...02.../...06.../...65...



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เอส ที 2014 (สำนักงานใหญ่)

NEW ST 2014 Limited Partnership

234 หมู่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร.08-6991-3507 E-mail : samrit.khao@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0653557001088

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า/Name การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320

วันที่/Date

6 มิถุนายน 2565

ที่อยู่ลูกค้า/Address 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

เลขที่ใบเสนอราคา/No.

NST65/007

จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาที่ 00320

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

Item	Description	Unit	Qty.	Unit Price	Amount Baht
	งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่อาว บริเวณแยกถนนน้ำฝาง กม. 60+950				
1	ค่าติดตั้ง Riser Pole 2-04"	M	5.00 /	5,900.00	29,500.00
2	ค่าติดตั้ง Conduit 2-04" HDPE HDD	M	60.00 /	2,700.00	162,000.00
3	ค่าติดตั้ง Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00 /	2,200.00	4,400.00
4	ค่าติดตั้ง Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	134.00 /	33.00	4,422.00
5	ค่าอุปกรณ์ Riser Pole 2-04"	M	5.00 ,	4,500.00	22,500.00
6	ค่าอุปกรณ์ Conduit 2-04" HDPE HDD	M	60.00 ,	1,100.00	66,000.00
7	ค่าอุปกรณ์ Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2.00 ,	3,500.00	7,000.00
8	ค่าอุปกรณ์ Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	134.00	85.00	11,390.00
				รวมเป็นเงิน Total Amount	307,212.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	21,504.84
ตามแผนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์				ยอดเงินสุทธิ Net Total Amount	328,716.84

ผู้มีอำนาจลงนาม

พิสิฐฤทธิ แก่นจันทร์
(นายสัมพันธ์ แก่นจันทร์)

วันที่ ...06.../...06.../...65...



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ เคเบิล
เลขที่ 321 ม.6 ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย
จ. เชียงราย 57210
โทร. 083-8645381 , 084-3676876
Email : bb2530ele@gmail.com

ต้นฉบับ/ORIGINAL
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0573559001035

Quotation ใบเสนอราคา

วันที่ 07/06/2565

นามผู้จัดจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320
ที่อยู่ : 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

เลขที่ : 2022/02

TERM OF PAYMENT/เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ชำระเงินภายหลังจากติดตั้งงานแล้วเสร็จ 100% ภายใน 15 วัน หลังจากรับวางใบแจ้งหนี้
บัญชี หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล 012-3-11385-3 ธ.กสิกรไทย , 921-218246-4 ธ.ไทยพาณิชย์

DUE DATE
วันครบกำหนดชำระ

Item	Description	Unit	QTY.	Unit Price	Amount
งานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง,สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่อาว บริเวณแยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950					
1	ค่าติดตั้ง Conduit 2-04" HDPE HDD	M	60	2,700.00	162,000.00
2	ค่าติดตั้ง Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2	2,400.00	4,800.00
3	ค่าติดตั้ง Riser Pole 2-04"	M	5	5,950.00	29,750.00
4	ค่าติดตั้ง Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	134	33.00	4,422.00
5	ค่าอุปกรณ์ Conduit 2-04" HDPE HDD	M	60	1,200.00	72,000.00
6	ค่าอุปกรณ์ Concrete Pole 8-9 MC	ชุด	2	3,500.00	7,000.00
7	ค่าอุปกรณ์ Riser Pole 2-04"	M	5	4,500.00	22,500.00
8	ค่าอุปกรณ์ Ductliners 3 เส้น ใน Conduit	M	134	85.00	11,390.00
Total:	สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์	100%			313,862.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%			21,970.34
		GRAND TOTAL			335,832.34

()

ผู้รับใบเสนอราคา

วันที่

(นาย กานุพงษ์ ไชยม)

ผู้เสนอราคา / อนุมัติ

วันที่ ...07.../ ...06.../ ...65...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถึง กรส.ฟปบ.(น1)

เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.) 965/2565 วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บัรเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อ.ร.ส.ฟปบ.(น1) ผ่าน ร.ก.ร.ส.ฟปบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กรส.เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.) 902/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 ได้แต่งตั้งให้ผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า เลขที่	: เลขที่โครงการ e-GP 65067002938 ✓
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เลขที่	: CDD-MAN-OFC-ARSS (Rev.1)(เอกสารแนบ 1)
วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	: 418,594.63 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565 หมายเลข WBS : I-65-A-CSDXX.19.3201 ✓
ราคากลาง	: 317,848.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,249.36 บาท ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 340,097.36 บาท (ตามอนุมัติ เลขที่ น.1 กรส. (คส.) 667/2565 ลงวันที่ 18 เม.ย.2565)

2. ข้อเท็จจริง

กรส.ฟปบ.(น1) ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮาด บัรเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - จ่าหน่าย/ให้เอกสาร | : วันที่ 31 พ.ค. 2565 – 7 มิ.ย. 2565 |
| - กำหนดการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงาน | : วันที่ 7 มิ.ย. 2565 |

ที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - ทำการเชิญชวนให้เสนอราคา | จำนวน 3 ราย |
| | 1. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) |
| | 2. หจก.นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่) |
| | 3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล |

- มีผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ผ่านระบบ e-GP/ จำนวน 3 ราย
หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า 1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ✓
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ e-GP/ 2. หจก. นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่) ✓
ลงทะเบียนรับเอกสารที่หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า) 3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล ✓
- มีผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน 3 ราย
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้เสนอราคา จากระบบ e-GP/ยื่นเอกสารที่ 1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ✓
หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า) 2. หจก. นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่) ✓
3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาในวันที่ 7 มิ.ย. 2565 แล้วสรุปได้ดังนี้.-

- 3.1 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ✓
2. หจก. นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่) ✓
3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล ✓
- 3.2 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ✓
- 3.3 รายละเอียดงานจ้างของผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้างฯ/ร้าน	รายละเอียดงานจ้าง	ผลการตรวจสอบ รายละเอียดงานจ้าง	เหตุผลที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
2. หจก. นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ

3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณา

☒ เกณฑ์ราคา ต่ำสุด

☐ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

.....
.....

3.5 สรุปผลการจัดลำดับผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 3.4 ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข ของ กฟภ. :

ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่	ราคาที่เสนอรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคากลางรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	วงเงินงบประมาณ จัดจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	สูง (+) ต่ำ (-) กว่า ราคากลาง	
				(บาท)	(%)
1. 1.หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)	320,368.70 //	340,097.63 //	418,594.63 //	-19,728.93 //	-5.80 % //
2. 2.หจก.นิว เอส ที 2014 (สนง.ใหญ่)	328,716.84 //	340,097.63 //	418,594.63 //	-11,380.79 //	-3.35 % //
3. 3.หจก.หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล	335,832.34 //	340,097.63 //	418,594.63 //	-4,265.29 //	-1.25 % //

3.6 ตามหนังสือเลขที่ SAS65/1003 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2565 หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ขอยืนยันตามราคาที่ได้เสนอเป็นจำนวนเงิน 320,368.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สามแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่เมาะ บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950 จำนวน 1 รายการ กำหนดระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เป็นจำนวนเงิน 299,410.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,958.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,368.70 บาท (สามแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณจัดจ้าง 98,225.93 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม),
- โดยเบิกจ่ายใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565 หมายเลข WBS : I-65-A-CSDXX.19.3201 //
- สถานที่ส่งมอบงาน บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม.60+950 //
- กำหนดส่งมอบงานระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- การรับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับส่งมอบงาน //

รายละเอียด	จำนวน (งวด)	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(บาท)	
		ต่อหน่วย	รวม
จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง , สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่เมาะ บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950	1	299,410.00 //	299,410.00 //
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			20,958.70 //
รวมเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			320,368.70 //

(สามแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)


5. สรุปผลการจัดหา

การจัดจ้าง เลขที่ น.1 กรส.(คส.) (จจ.) 902/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565 จ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่ฮ้อย บริเวณ แยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950 จำนวน 1 รายการ

- วงเงินจ้าง	299,410.00 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมวงเงินจัดจ้าง	320,368.70 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	317,848.00 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	340,097.36 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	391,209.93 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	418,594.63 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


..... ประธานกรรมการ
(นายทรงเดช คามเพชร)
วศก.8 กรส.ฝปบ.(น1)


..... กรรมการ
(นายภัทรพล สุจา)
พขง.6 ผศส.กรส.ฝปบ.(น1)


..... กรรมการ
(นายนิรันดร์ วิชัยแสน)
พขง.5 ผสร.กรส.ฝปบ.(น1)

อนุมัติ


(นายคงบุญ จันทรเตโช)
อก.รส.ฝปบ.(น๑)
๓ มิ.ย. ๒๕๖๕





ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)

SASI NETWORK 2018 LIMITED PARTNERSHIP

20 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5 7 3 5 6 1 0 0 3 2 1 0 โทร.09-4626-0936

E-mail : pppj_aek@gmail.com

เลขที่ SAS65/1003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรส.ฝปบ.น.๑

วันที่ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

เลขที่รับ ๒๐๑๙/๒๕๖๕

เวลา ๑๕ : ๑๑

9 มิถุนายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่อาว บริเวณแยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ้างเหมาให้ หจก. ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟฟ.ฝาง - กฟอ.ฝาง, สฟฟ.ฝาง - กฟส.อ.แม่อาว บริเวณแยกบ่อน้ำมันฝาง กม. 60+950

ทั้งนี้ หจก. ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 ได้พิจารณาแล้ว ขอยืนยันราคา ตามยอดที่เสนอราคาแล้ว จำนวน 320,368.70 บาท (สามแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาท) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ จันทะคุณ)

ผู้มีอำนาจลงนาม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือมาตรฐานการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
แบบ Anti-Rodent Self Supporting Cable (ARSS)

(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ARSS Optical Fiber Cable Installation Standard Manual

Manual No: CDD-MAN-OFC-ARSS (Rev.1)



จัดทำโดย

กองออกแบบระบบสื่อสาร

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทร. 9021

5

กบข.

J-65-A-CSPXX.19.3201


กล่าว	312,848,	22,249.36	340,097.36
งบ	391,209.93	27,384.70	418,594.63
จำ			




1.10 การระบุชื่อบนท่อ Riser และป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายใต้ดิน

การระบุชื่อของหน่วยงาน กฟภ. บนท่อ Riser และป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายใต้ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่าท่อ Riser เป็นของหน่วยงานใด และมีตำแหน่งของท่อร้อยสายใต้ดินอยู่ในระดับใดจากพื้นถนน โดยการระบุชื่อบนท่อ Riser มีรายละเอียดตามรูปที่ 10.1 ดังนี้

1. ระบุชื่อ “เคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.” ที่บริเวณกึ่งกลางของท่อ Riser
2. ตัวอักษรสีส้มขนาด 2.5 นิ้ว พื้น Background สีขาว เพื่อให้เห็นตัวอักษรชัดเจน
3. ขนาดของท่อ Riser Pole 2-Ø125+0.80 มิลลิเมตร ติดตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ใส่ท่อ Sub-Duct ขนาด 3-Ø35+0.30 มิลลิเมตร ต่อ 1 ท่อ Riser
4. ฐานคอนกรีตความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
5. ป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายใต้ดินให้ติดตั้งที่ Riser Pole ทั้ง 2 ฝั่งถนน มีรายละเอียดตามรูปที่ 10.2

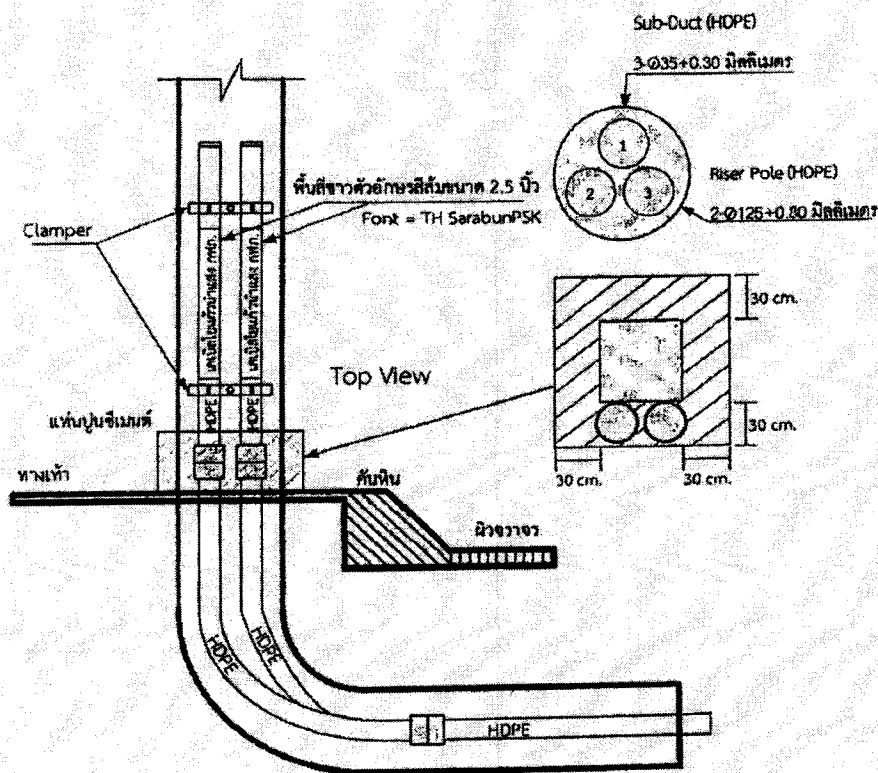


รูปที่ 10.1 การระบุชื่อ กฟภ. บนท่อ Riser

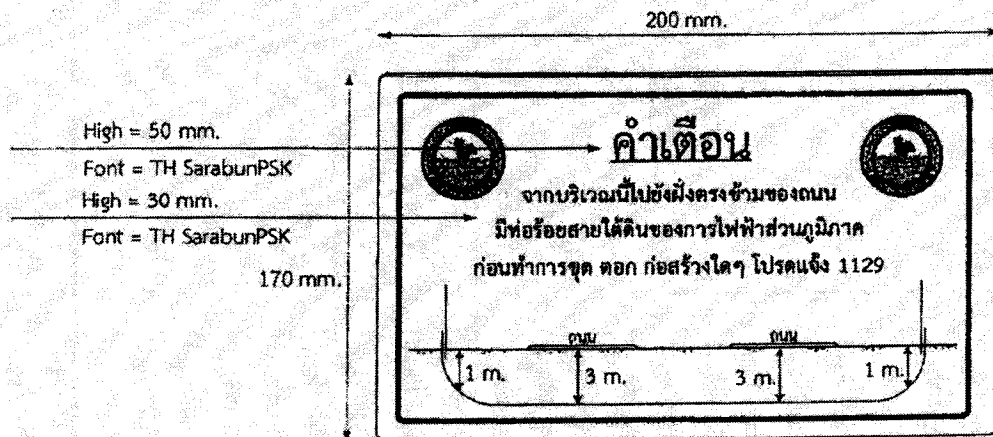

รูปที่ 10.2 ป้ายระบุตำแหน่งท่อร้อยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

1.11 แบบบ่อพัก JUF-11 Type 1

การก่อสร้างบ่อพักสายเคเบิล แบบ JUF-11 Type 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นจุดพักสาย ในกรณี ที่ติดตั้งสายเคเบิล แบบขุดฝังดินระยะทางมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องก่อสร้างบ่อพักสายทุกๆ ระยะ 100 เมตร และกรณีต้นท่อนตลอดใต้ถนนที่มีระยะมากกว่า 150 เมตร ให้มีการติดตั้งบ่อพัก JUF-11 Type 1 ทั้ง 2 ฝั่งถนน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิล หากสายเคเบิลที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน เกิดการชำรุด โดยแบบบ่อพัก JUF-11 Type 1 มีรายละเอียดตามรูปที่ 11 ดังนี้

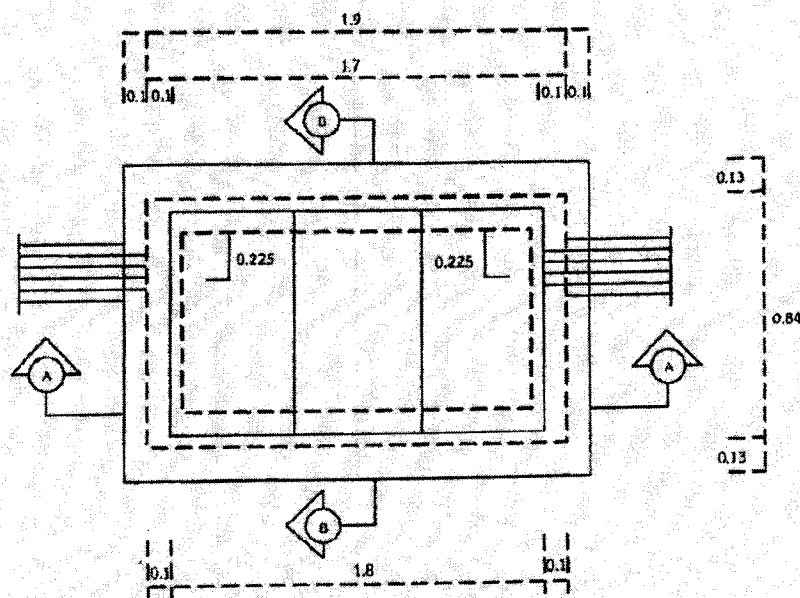

รูปที่ 11 แบบบ่อพัก JUF-11 Type 1