



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย

เลขที่ จ.คง./กป..... 0016 ลว..... 1 5 ก.พ. 2561

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง เมื่อวันที่ 1 5 ก.พ. 2561 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 14 ซอย - ถนน - ตำบล เมืองคง อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายประกอบ หงษ์คำมี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 14 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านปรangk อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบ จำหน่ายมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

- 1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่ายของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับ จ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

ตัดต้นไม้ในแนวระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีบั่วใหญ่ ฟีดเดอร์ 5 โชน 1 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 105.4 วงจร/กม., สถานีบั่วใหญ่ ฟีดเดอร์ 6 โชน 1 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 22 วงจร/กม., สถานีบั่วใหญ่ ฟีดเดอร์ 7 โชน ที่ 1 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 15.5 วงจร/กม., สถานีคง ฟีดเดอร์ 1 โชน ที่ 1 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 84.75 วงจร/กม., สถานีคง ฟีดเดอร์ 4 โชน ที่ 1 ครั้งที่ 1 ระยะทาง 95.70 วงจร-กม. ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บญ. ลว. - 5 ก.พ. 2561 (ตามแผนผังแนบ)

- 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เกี่ยวกับงานจ้าง

ข้อ 2.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.2 สำเนาบัตรประชาชน

2.3 สำเนาบัตรเสียภาษีอากร

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่เท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหรือหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 12,410 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 จ่ายให้ 1 งวด แต่ละงวดจ่าย 100 % ของวงเงินค่าจ้าง

5.2.....

5.3.....

สกม.จท.001

ได้รับชำระเงินแล้ว.....	12,410.....	บาท
D49136102150001	ข้อ 6.....	
15 ก.พ. 2561		
ตำแหน่ง.....		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตรา ร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงาน ส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้ง

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบาง ช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้า ดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ ด้วยตนเองและริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาผู้ รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่า จ้าง

ข้อ 7. ผู้กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 15 ก.พ. 2561

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561

หากผู้ว่าจ้าง.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดข้อเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นหลักประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ในการ.....

ในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้าง หรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดีผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอกการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและ หรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้น ๆ ให้ถูกต้อง เรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้าง ที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย
กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นที่ดีผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 16. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดเวลา รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายประกอบ หงษ์คำมี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายวิเชียร จิตรงค์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสามารถ แก้วเงิน)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 3013 00776 00 7
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย ประกอบ หงษ์คำมี



Mr. Mr. Prekob

Last name Hongkhammee

เกิดวันที่ 6 ก.ค. 2508

Date of Birth 6 Jul. 1963

ศาสนา พุทธ

ที่อยู 25 หมู่ที่ 14 ต.บ้านพร้าว

6.ค.จ. นนทบุรี

28 ต.ค. 2558

วันออกบัตร

28 Oct. 2015

Date of issue



(เจ้าพนักงานทะเบียน)

เจ้าพนักงานทะเบียน

5 ก.ค. 2567

วันบัตรหมดอายุ

5 Jul. 2024

Date of exp.



3004-02-10300015

เจ้าพนักงาน

ประกอบ หงษ์คำมี

BORA-8.3-05



ประเทศไทย
THAILAND

JT2-0948952-90

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 3004-003729-1 สำนักทะเบียน อำเภอคง

รายการที่อยู่ 25 หมู่ที่ 14

ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โฉนดฉบับเดิมที่ชำระ

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(น.ส.ลักขณา สัตหะมาตร)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 28 มีนาคม 2560

1

สําเนาถูกต้อง
ประกอบ แผนที่

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

3004-003729-1

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายประกอบ หงษ์คำณี

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-3013-00776-00-7 สถานภาพ ผัวอาศัย

เกิดเมื่อ 6 ก.ค. 2506

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มณี

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ หัน

3-3013-00775-96-5 สัญชาติ ไทย

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 28 ธ.ค. 2544

(น.ส.ลักขณา สัตหะมาตร)

นายทะเบียน

** ไปที่

นายทะเบียน

3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

วุฒิบัตินี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายประกอบ หงษ์คำมี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

การติดตั้งไม่ใช้กลั่นแฉวยไฟฟ้าตามหลักกฎกระทรวง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงแรมโกสตันแลนด์ รีสอร์ท อ่าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

.....
นายสุวัฒน์ แสงประทีป


(นายสุวัฒน์ แสงประทีป)

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา


.....
นายสุวัฒน์ แสงประทีป

25.000 ๒๕๖๐

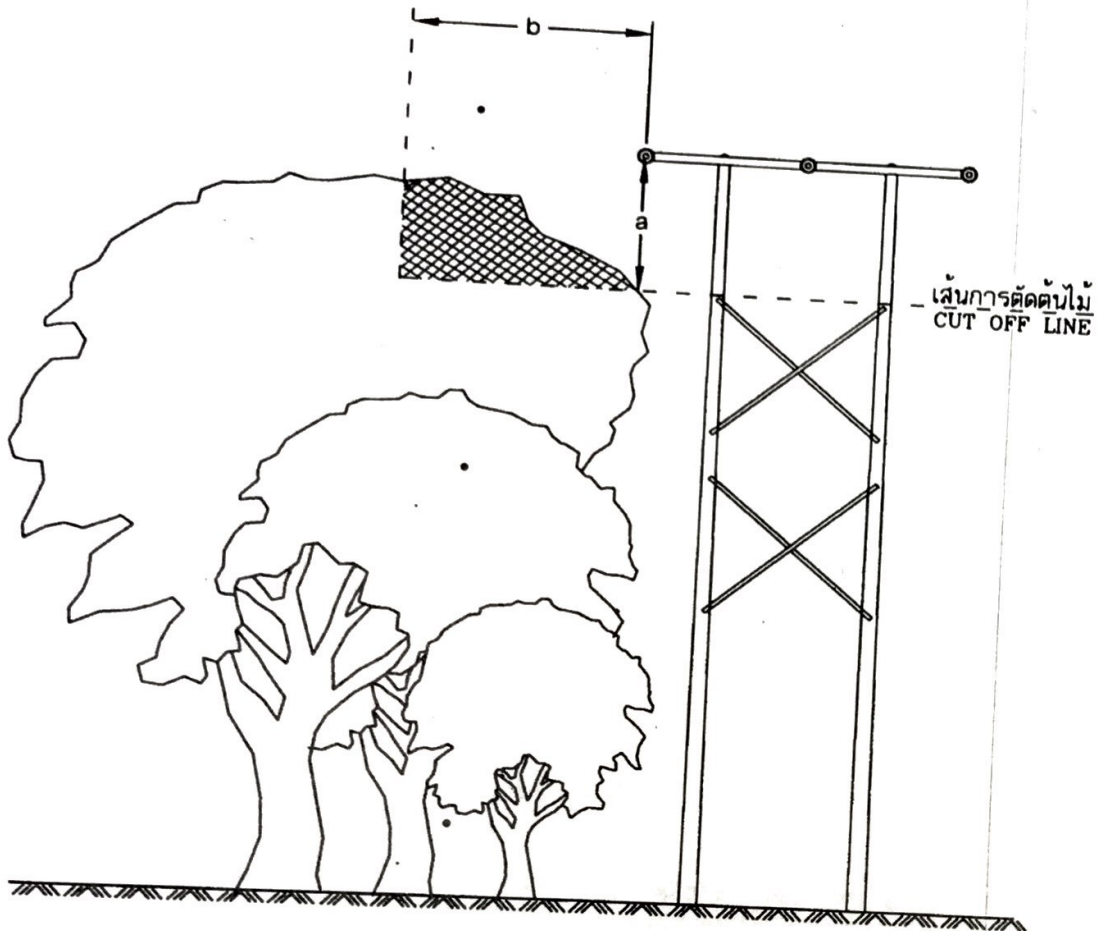


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทางระหว่างเสาดั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	20 ส.ค. 2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น .. มิลลิเมตร
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน 1:125
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการแผนก	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
ผู้อำนวยการแผนก		แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

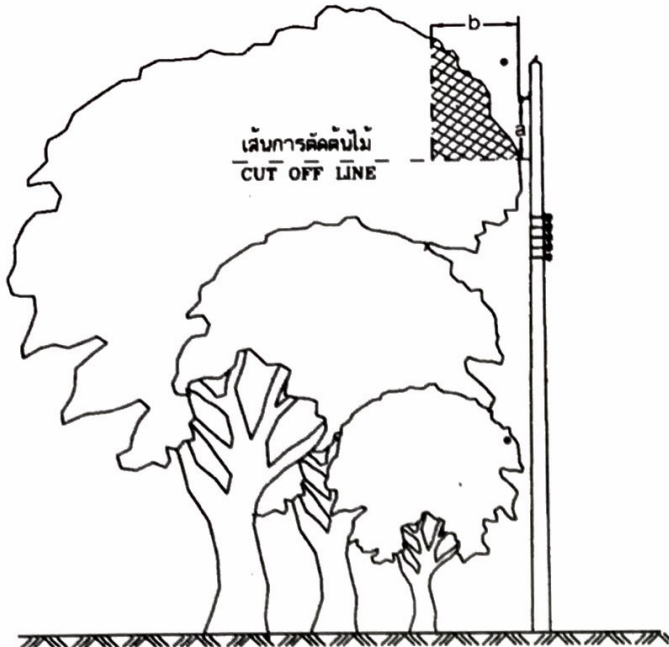

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.

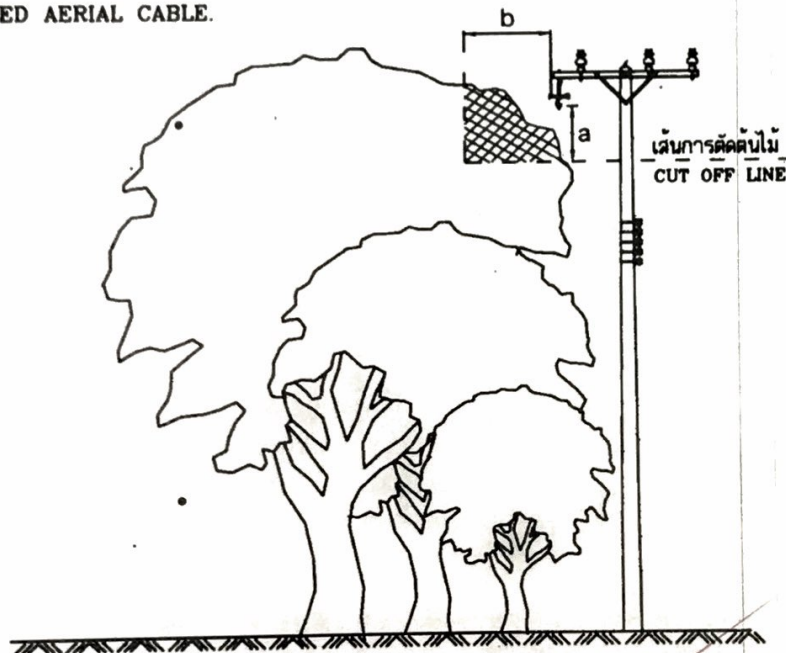

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดหรือเคเบิลอากาศ
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน <i>[Signature]</i>	ผู้ว่าการ <i>[Signature]</i>	เขียนเสร็จวันที่ 11. ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	20. ส.ค. 2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร <i>[Signature]</i>	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร.....
หัวหน้าแผนก <i>[Signature]</i>		มาตราส่วน... 1:125.....
ผู้อำนวยการกอง <i>[Signature]</i>		
ผู้อำนวยการฝ่าย <i>[Signature]</i>		
รองผู้อำนวยการฝ่าย <i>[Signature]</i>	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
10 ส.ค. 2552		แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น


ตาราง ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพฤษชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID



A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเต็มพิกัดเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	20 ส.ค. 2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น .. มิลลิเมตร
หัวหน้าแผนก		มาตราส่วน .. 1:125
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

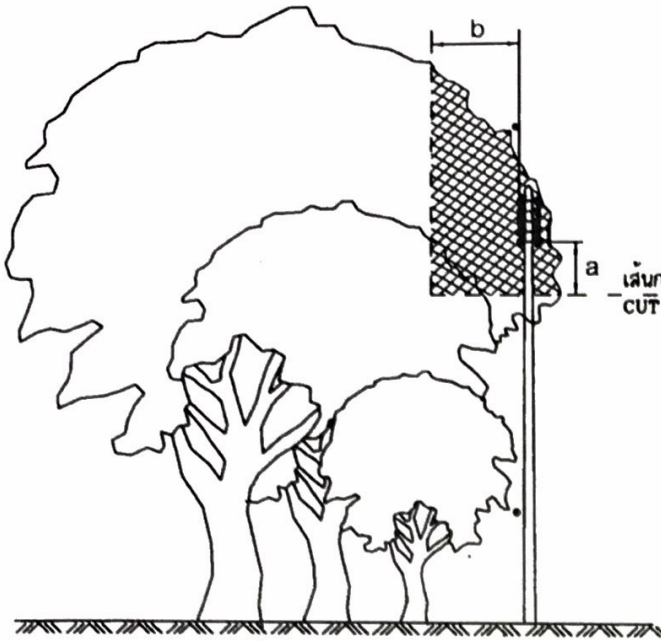


การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ หรือสายพันร่วม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน
TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.

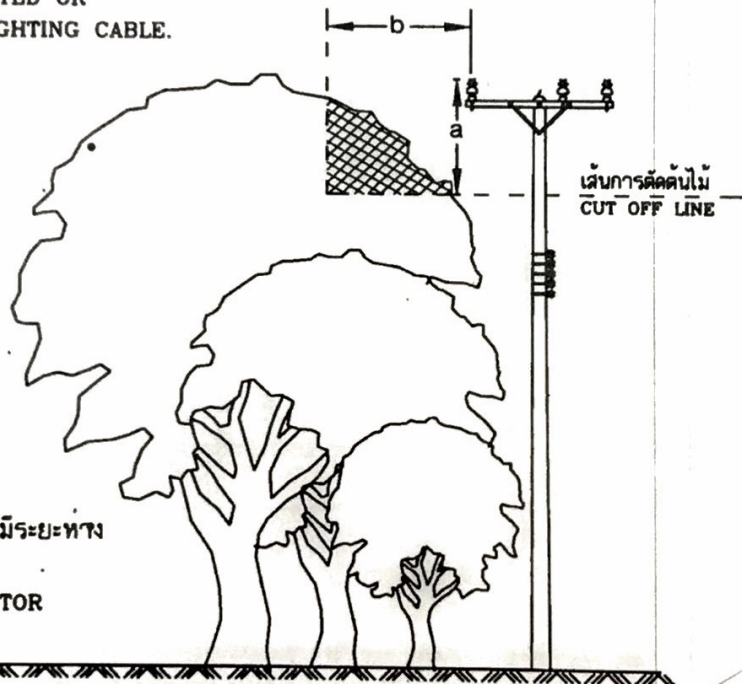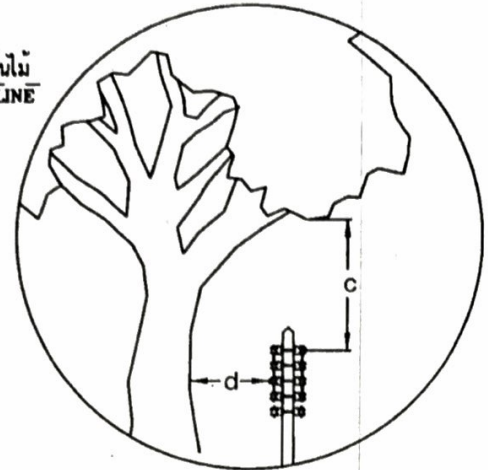

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะทาง
ระหว่างเสาน้อยกว่า 100 เมตร
TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	20.8.2552	แก้แบบวันที่
วิศวกร	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร.....
หัวหน้าแผนก	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	มาตราส่วน... 1:125.....
ผู้อำนวยการกอง		แบบเลขที่ SA2-015/52014
ผู้อำนวยการฝ่าย		แผ่นที่ 1, ของจำนวน 4 แผ่น

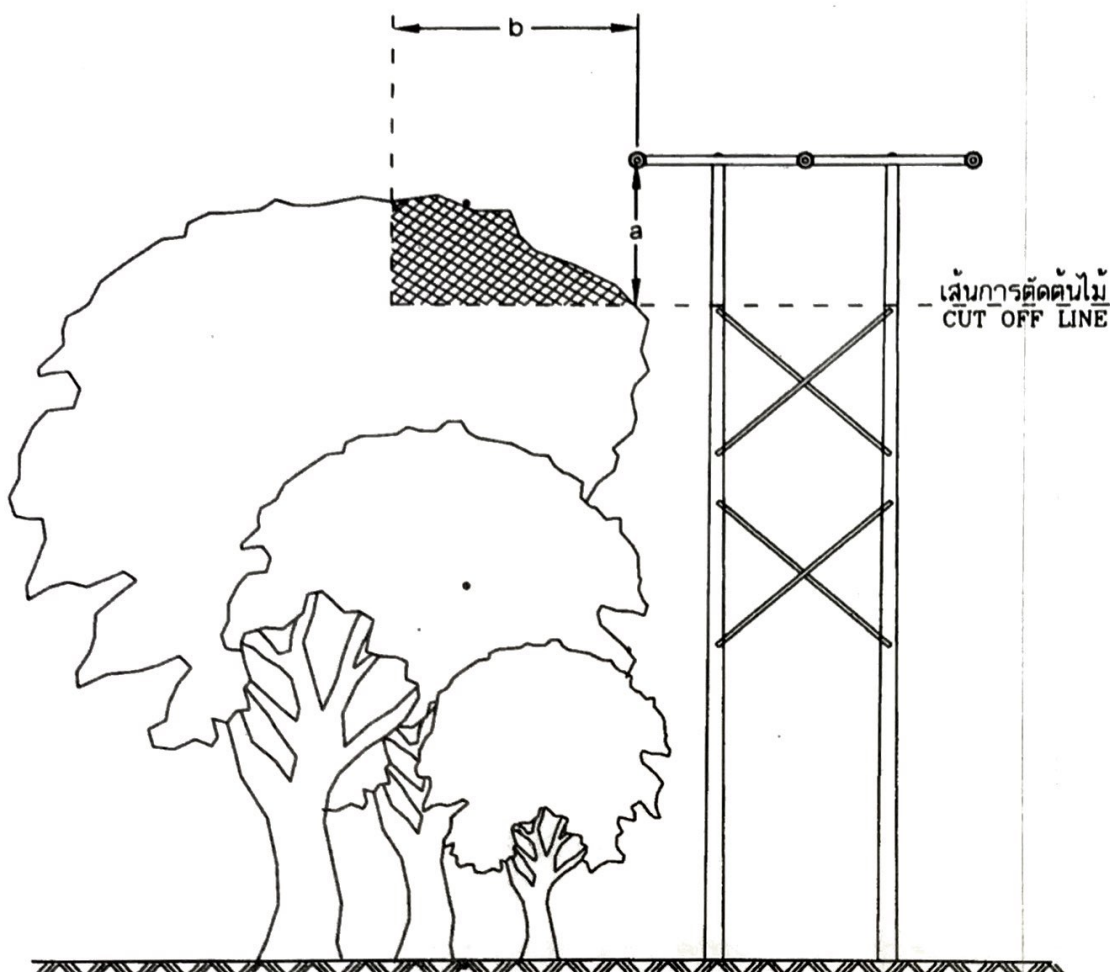

การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 10 ต.ค. 2552	เขียนเสร็จวันที่ 11 ต.ค. 2552 แก้แบบวันที่
รองผู้จัดการฝ่าย..... พัฒนาระบบไฟฟ้า.....	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น... มิลลิเมตร..... มาตราส่วน... 1:125.....
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

ตาราง ระยะทางระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพฤษชาติ
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGETATION

ระยะทางจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะทาง เซนติเมตร RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	แรงดันต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจำหน่ายแรงสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN < 100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID	ละเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR
PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR
SAC = SPACED AERIAL CABLE
TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายอะลูมิเนียมเปลือย
สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด
สายเคเบิลอากาศ
สายหุ้มฉนวนแบบเต็มพิกัดตีเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552
ผู้สำรวจ	20 ส.ค. 2552	แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก	การจัดการพฤษชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มิติเป็น ... มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ... 1:125
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้อำนวยการฝ่าย	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
.....		แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น