



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการ
งานรวบรวมความต้องการพัสดุ
และ จัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR)

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1-12
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานรวบรวมความต้องการพัสดุ และจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง / ควบรวม คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ในลักษณะ End – to – End Process ระดับแผนก จากคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ดังนี้

1. กระบวนการงานวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ก่อนจัดทำข้อมูล ใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) พัก Safety Stock และ กรณีเกิดภาวะขาดแคลน (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบเดียวกัน อันจะส่งผลให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระบวนการที่มีมาตรฐานต่อไป

คณะทำงานย่อยเพื่อทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

สายงานการไฟฟ้าภาค 2

ปี พ.ศ. 2562

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	1
3. คำจำกัดความ	1-2
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
5. ผังการไหลของกระบวนการงาน(Work Flow Chart)	3
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4
7. มาตรฐานงาน	5-6
8. ระบบติดตามประเมินผล	6
9. เอกสารอ้างอิง	6
10. แบบฟอร์ม/หนังสือที่ใช้	6
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	6
12. ภาคผนวก	
ตัวอย่างแบบฟอร์ม	
กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง	
รายชื่อผู้จัดทำ	

1.วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อให้ กฟภ. มีกระบวนการภายใน (Internal Process) และแบบฟอร์มมาตรฐานการจัดทำกระบวนการ และคู่มือการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน รวมทั้งมีข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการ (Process Oriented) เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่นๆ

2. ขอบเขต (Scope)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานการรวบรวมความต้องการพัสดุ และจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR) นี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ การหาข้อมูลความต้องการพัสดุจาก ส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระบบ SAP และหนังสือแจ้งความต้องการฯ ขออนุมัติในหลักการพร้อมจัดทำใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และแจ้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อ ดำเนินการต่อไป




3. คำจำกัดความ (Definition)

- 3.1 ผกส. คือ แผนกก่อสร้าง
- 3.2 ผมต. คือ แผนกมิเตอร์
- 3.3 ผปบ. คือ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
- 3.4 ผกป. คือ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
- 3.5 ผบท. คือ แผนกบริหารงานทั่วไป
- 3.6 ผคพ. คือ แผนกคลังพัสดุ
- 3.7 ผบท. คือ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
- 3.8 กคพ. คือ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 1-4
- 3.9 ผจช.กบญ. คือ แผนกจัดซื้อ กองบัญชี
- 3.10 ผบพ.กบญ. คือ แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชี
- 3.11 T-Code MB52 คือ รายการสต็อกคลังสินค้าในมือ
- 3.12 T-Code ZMB25 คือ รายการของการจอง
- 3.13 T-Code CN43N คือ ภาพรวม : องค์ประกอบ WBS
- 3.14 T-Code MB5T คือ สต็อกระหว่างทาง CC
- 3.15 T-Code ME51N คือ สร้างใบขอเสนอซื้อ (PR)
- 3.16 ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

3.16.1



คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

3.16.2		คือ การตัดสินใจ
3.16.3		คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
3.16.4		คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่นกรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า
3.16.5		คือ เอกสาร/รายงาน
3.16.6		คือ ฐานข้อมูล

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ


4.1 ผคพ. รวบรวมข้อมูลความต้องการพัสดุจากส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระบบ SAP และหนังสือแจ้งความต้องการฯ

4.2 ผคพ. จัดทำหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ พร้อมจัดทำใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และบันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ในระบบ SAP

4.3 ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ และใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual) และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่จัดซื้อ ดำเนินการต่อไป

5. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart)

งานรวบรวมความต้องการพัสดุ และจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR)

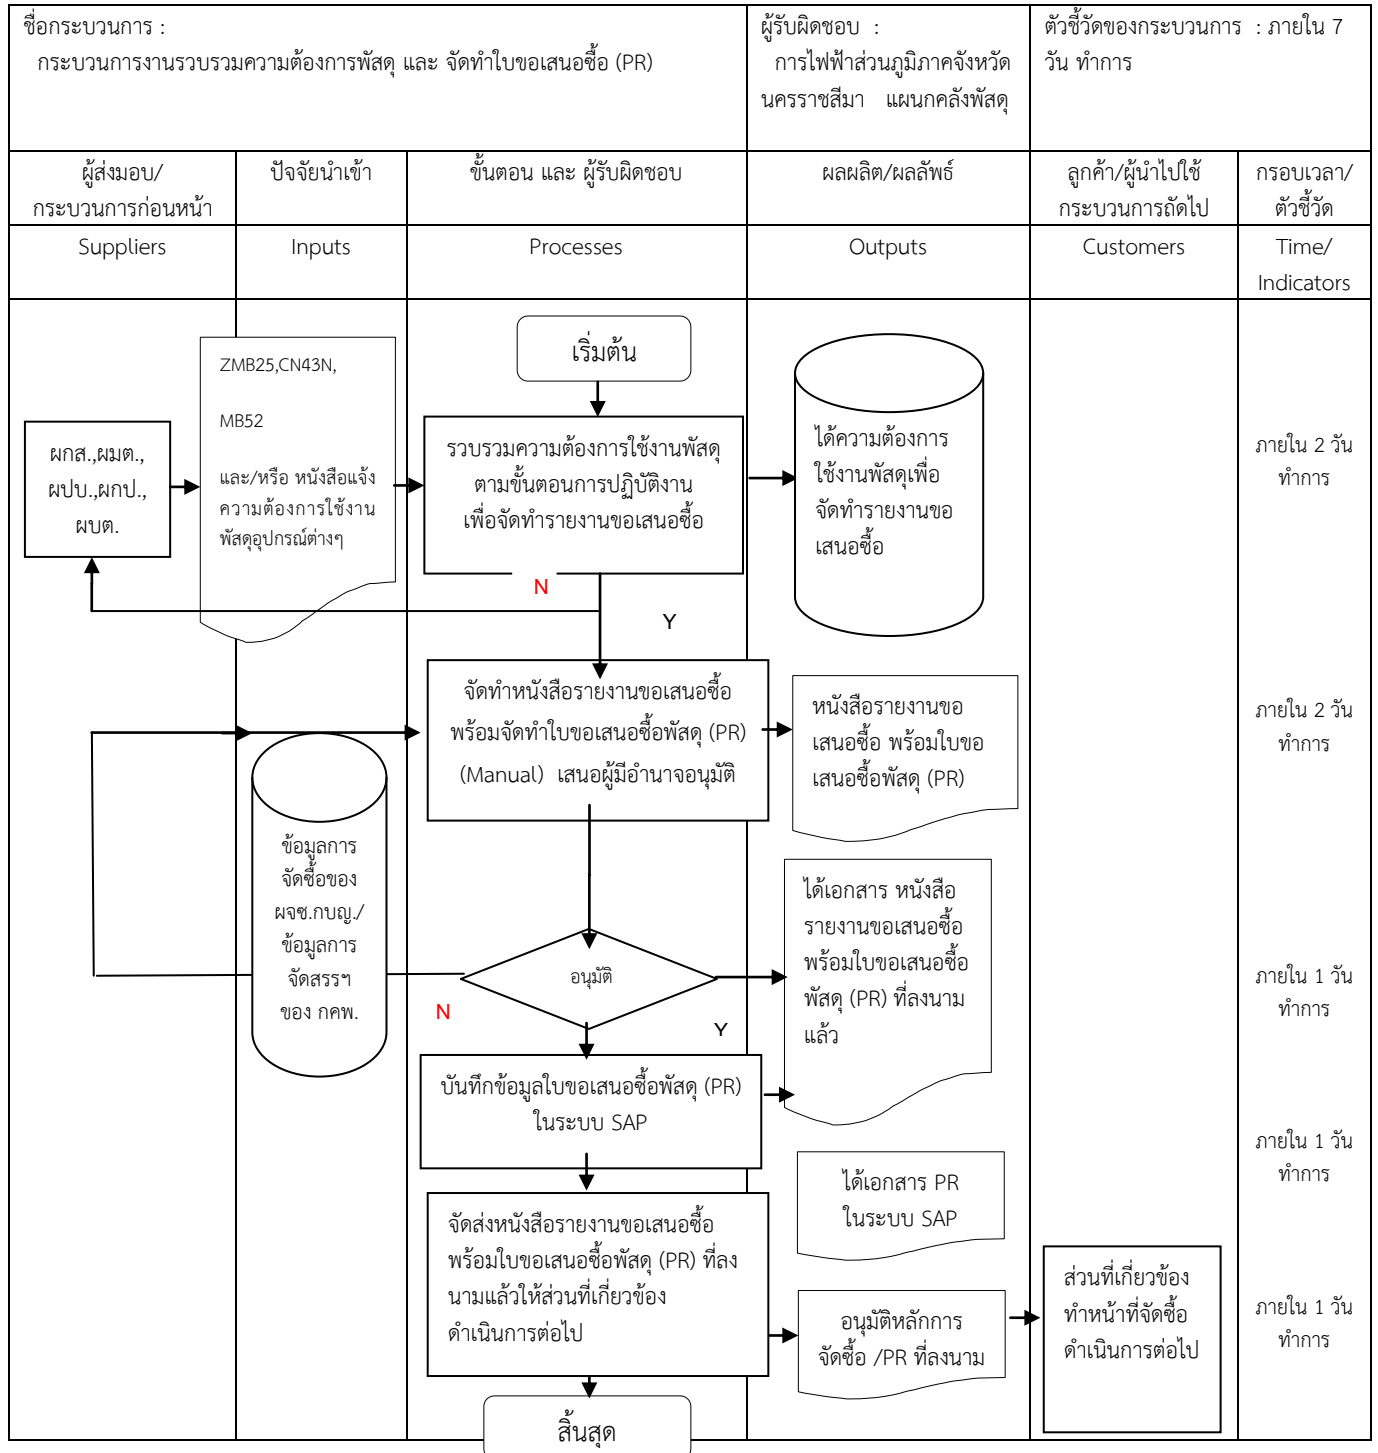

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 การวิเคราะห์หาความต้องการพัสดุ เพื่อจัดทำหนังสือรายงานขอซื้อและใบขอเสนอซื้อ (PR)
(ภาคผนวก)

6.1.1 หาข้อมูลการจองพัสดุและหมายเลขงาน (WBS) ในระบบ SAP ด้วย T-Code ZMB25
รายการของการจอง

6.1.2. หาข้อมูลสถานะงานและหมายเลขงาน (WBS) ในระบบ SAP ด้วย T-Code CN43N

6.1.3. ดำเนินการจัดทำข้อมูล VLOOKUP เพื่อหาสถานะงาน , WBS , จำนวนพัสดุที่
ต้องการใช้งาน

6.1.4 ตรวจสอบยอดคงเหลือพัสดุในระบบ SAP ด้วย T-Code MB52

6.1.5 ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรพัสดุจาก กคพ.1-4

6.1.6 รวบรวมความต้องการจากหนังสือแจ้งความต้องการ

6.1.7 ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อพัสดุของ ผจข.กบญ.

6.2 นำข้อมูลจากข้อ 6.1.1- 6.1.7 มาดำเนินการวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการเพื่อจัดทำหนังสือ
รายงานขอเสนอซื้อและใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ต่อไป

6.3 ผคพ. จัดทำหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ และใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual) เสนอผู้มี
อำนาจอนุมัติลงนาม

6.4 ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ และใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR)
(Manual)

6.5 ผคพ. บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ในระบบ SAP ด้วย T-Code ME51N หลังจากผู้มี
อำนาจอนุมัติ ลงนามในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ และใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual)

6.6 จัดส่งหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ พร้อมใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ที่ลงนามแล้วให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1. หาข้อมูลการจองพัสดุและหมายเลขงาน(WBS) ในระบบ SAP ด้วย T-Code ZMB25	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบ (ภายใน 2 วัน)
2. หาข้อมูลสถานะงานและหมายเลขงาน(WBS) ในระบบ SAP ด้วย T-Code CN43N	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบ (ภายใน 2 วัน)
3.ดำเนินการจัดทำข้อมูล VLOOKUP เพื่อหาสถานะงาน , WBS , จำนวนพัสดุที่ต้องการใช้งาน	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบ (ภายใน 1 วัน)
4.ตรวจสอบยอดคงเหลือพัสดุในระบบ SAP ด้วย T-Code MB52	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบ (ภายใน 2 วัน)
5. ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรพัสดุจาก กคพ.1-4	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบ (ภายใน 2 วัน)
6. รวบรวมความต้องการจากหนังสือแจ้งความต้องการ	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามความต้องการ (ภายใน 2 วัน)
7. ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อพัสดุของ ผจข.กบญ.	ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบ (ภายใน 2 วัน)
8. การนำข้อมูลจากข้อ 6.1.1- 6.1.7 มาดำเนินการวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการเพื่อจัดทำหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ พร้อมจัดทำใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR)	ความถูกต้องของปริมาณความต้องการใช้งานพัสดุอุปกรณ์ (ภายใน 2 วัน)
9. จัดทำหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ พร้อมจัดทำใบขอเสนอซื้อพัสดุ(PR)(Manual) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	ข้อมูลในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ และใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน (ภายใน 2 วัน)
10. ผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติในหนังสือรายงานและใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual)	มีการลงนามอนุมัติ ในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อและใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (ภายใน 1 วัน)
11. ผคพ. บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ในระบบ SAP ด้วย T-Code ME51N หลังจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อและใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual)	บันทึกข้อมูลใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ในระบบ SAP ด้วย T-Code ME51N หลังจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนามในหนังสือรายงานขอเสนอซื้อและใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) (Manual) (ภายใน 1 วัน)
12.จัดส่งหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ พร้อมใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ที่ลงนามแล้วให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	จัดส่งหนังสือรายงานขอเสนอซื้อ พร้อมใบขอเสนอซื้อพัสดุ (PR) ที่ลงนามแล้วให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภายใน 1 วัน)

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

7.2.1 การดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีมาตรฐานชัดเจน

7.2.2 มีกระบวนการ และคู่มือปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานรวมทั้งมีข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านกระบวนการ (Process Oriented) เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่นๆ

8. ระบบติดตามประเมินผล

รายการตรวจสอบติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart) 2. มาตรฐานงาน 3. แบบฟอร์มที่ใช้ 4. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูป 5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจติดตาม 6. อื่นๆ - ควบคุมภายใน	คณะทำงาน/ทีมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละครั้ง

9. เอกสารอ้างอิง

9.1 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559

9.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10. แบบฟอร์ม/หนังสือที่ใช้

10.1 แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual)

10.2 แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม ประเมินผลคู่มือปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 8)

11. ระบบ e-GP/ ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

11.1 โปรแกรม Microsoft office (Microsoft word, Microsoft excel)


11.2 ระบบ SAP

11.3 ระบบ e-GP

ภาคผนวก

1. การหาความต้องการพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและใบขอเสนอซื้อ (PR)


1.1 หาข้อมูลการจองพัสดุและหมายเลขงาน(WBS)ในระบบ SAP ด้วย T-Code ZMB25 รายการของการจอง (รูปที่1)

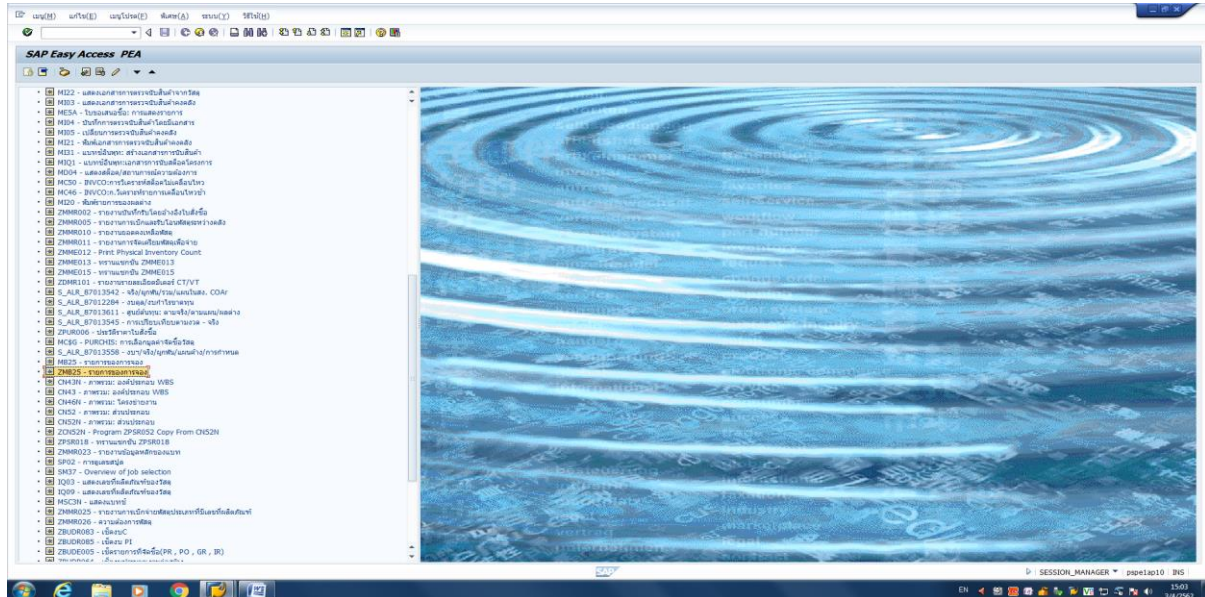

(รูปที่1)


1.2 แสดงรายการการสำรองในการจัดการสินค้าคงคลัง (รูปที่2)

ระบุ วัสดุ = 1-03-001-0002/ โรงงาน = F010 / ลบรายการ = L / คลิกดำเนินการ

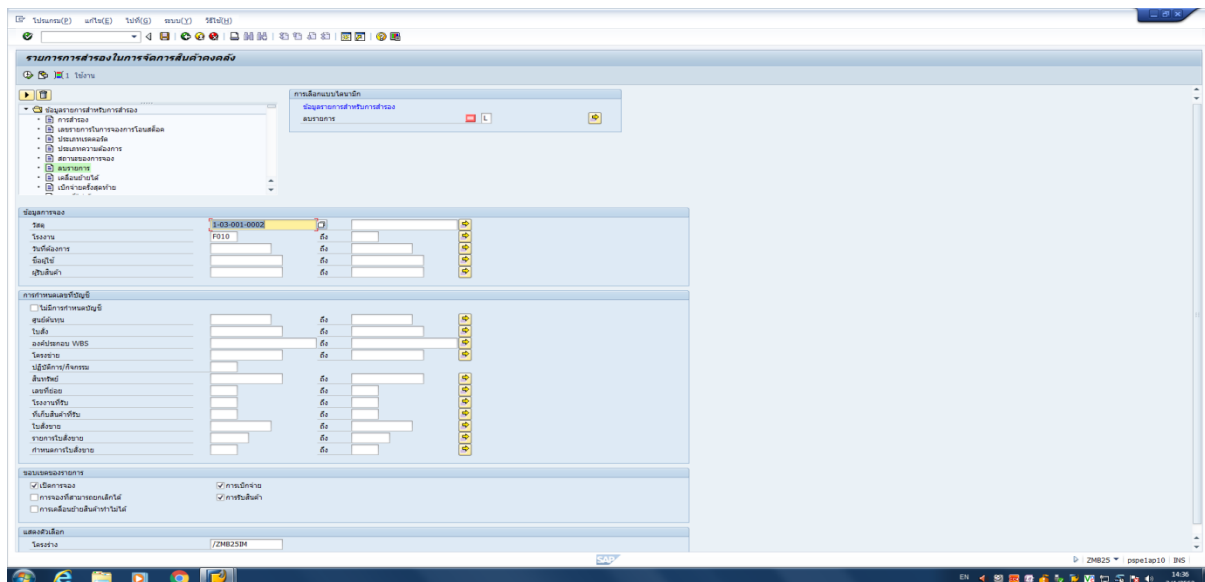


(รูปที่2)

1.2.1 ขั้นตอน การลบรายการ = l (รูปที่3)

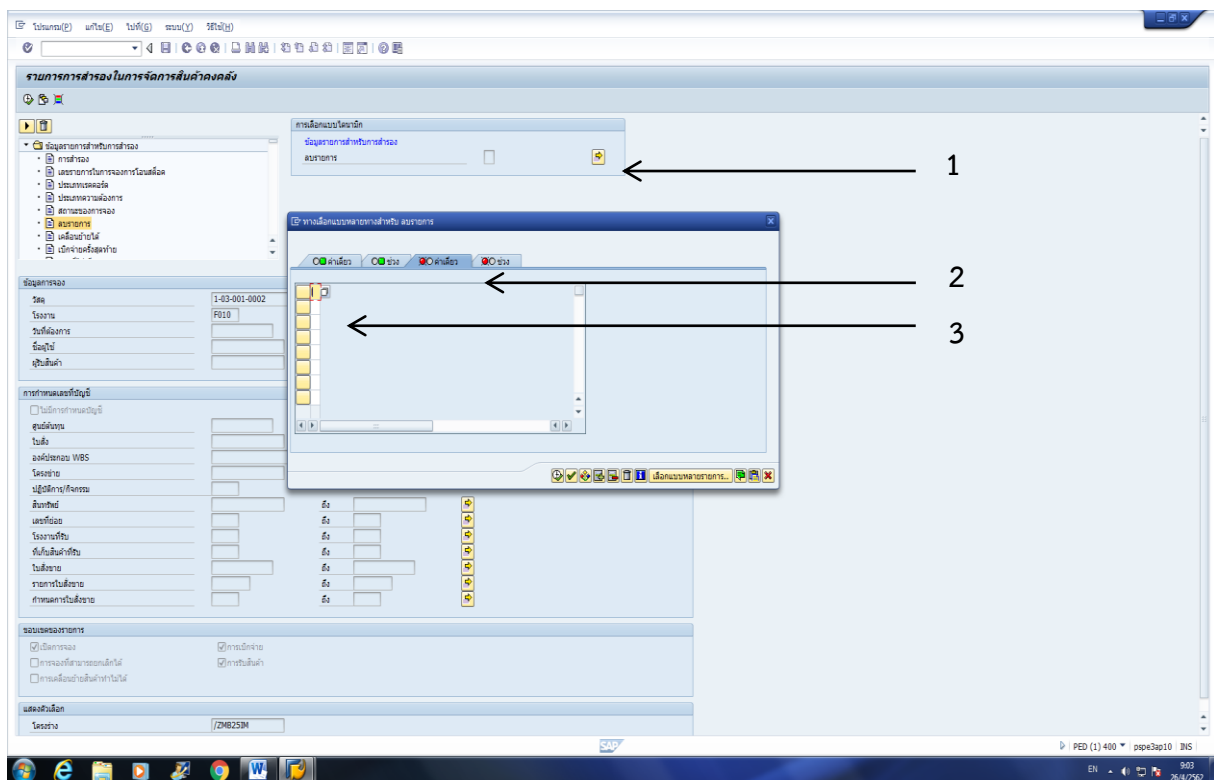


(รูปที่3)

1.3 หน้าจอแสดงผลตามรายการด้านล่าง และดำเนินการบันทึกข้อมูลเป็น File Excel (รูปที่4)

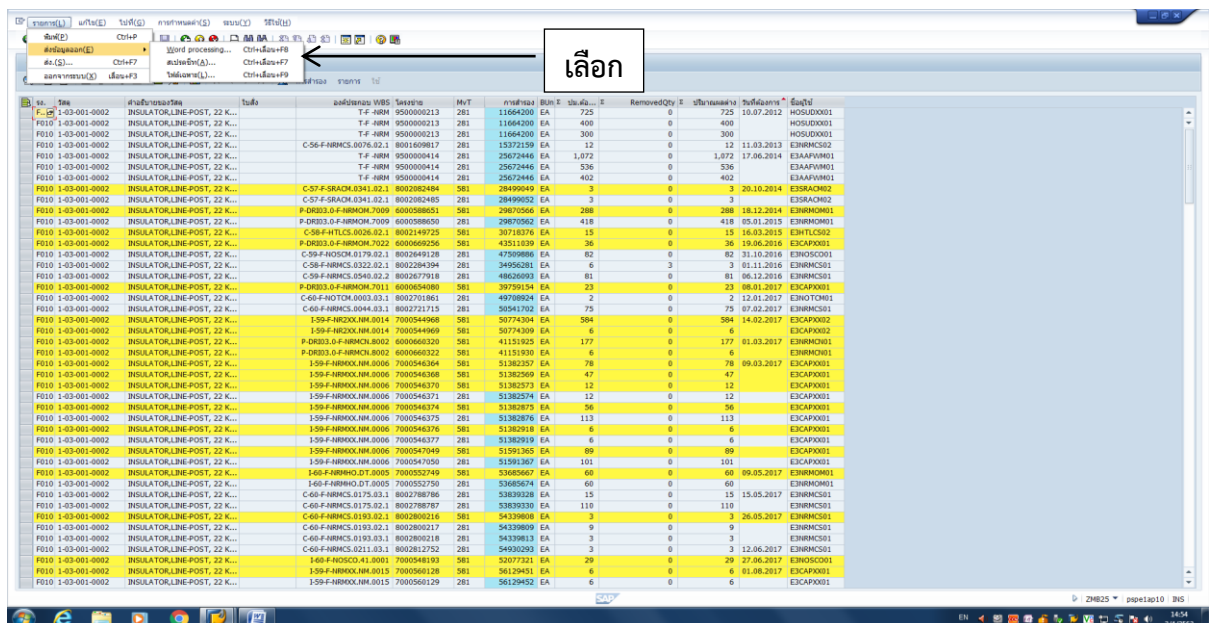

(รูปที่4)


1.4 บันทึกข้อมูลเป็น File Excel (รูปที่5)

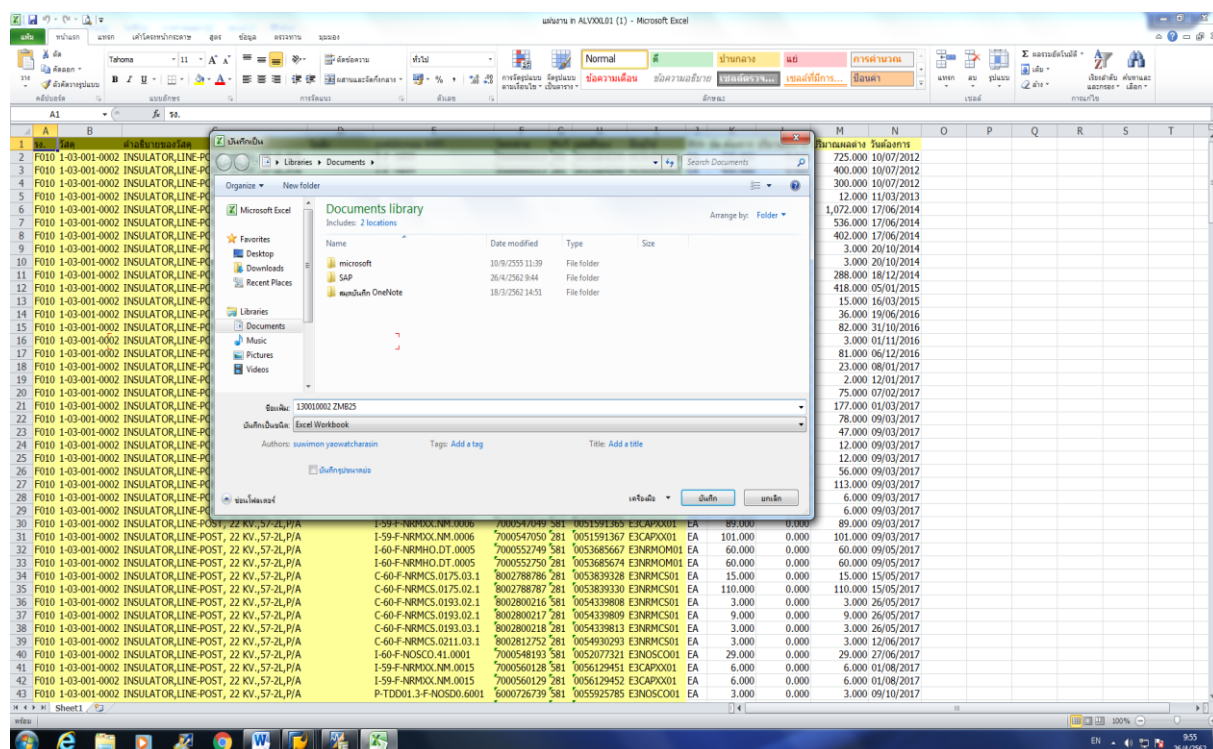

(รูปที่ 5)

2. หาข้อมูลสถานะงานและหมายเลขงาน(WBS)ในระบบ SAP ด้วย T-Code CN43N


2.1 ดำเนินการโดย T-CODE = CN43N ภาควรรวม : องค์ประกอบ WBS (รูปที่6)

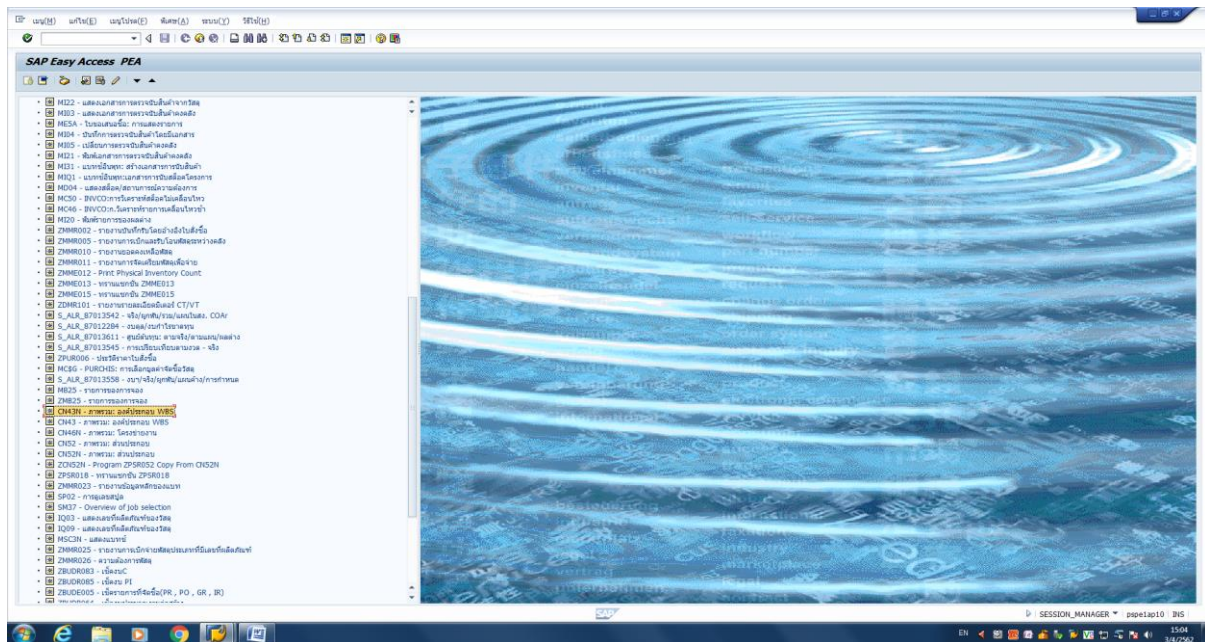

(รูปที่6)


2.2 ระบบข้อมูลการบริหารโครงการฯ

2.2.1 ระบุ โปรไฟล์ DB = 000000000001 (รูปที่7)

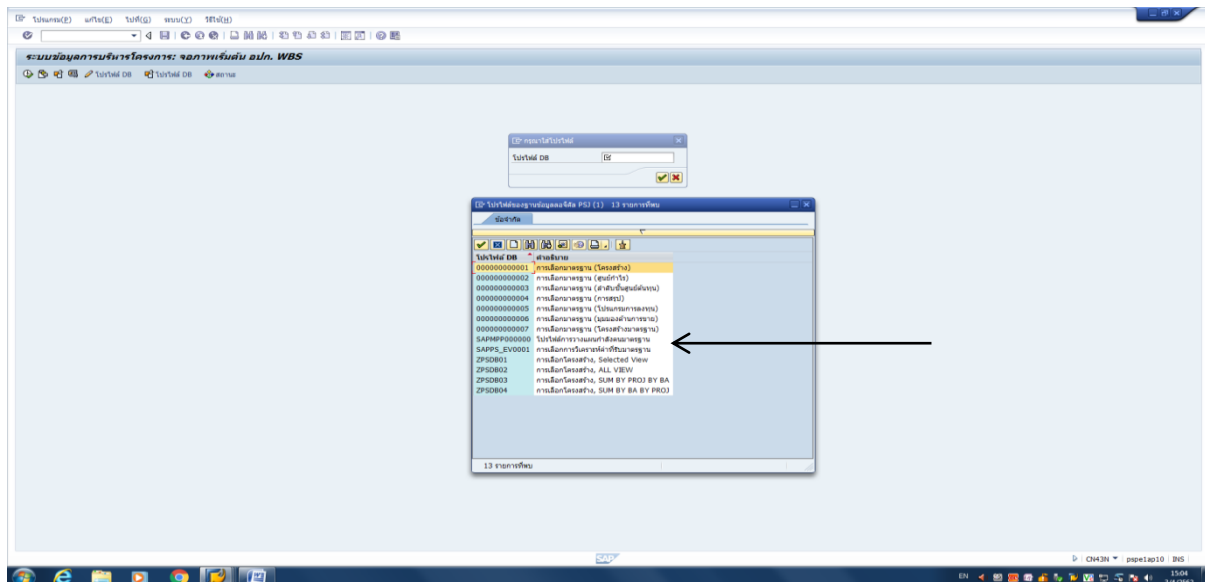


(รูปที่7)

2.2.2 ระบุ องค์ประกอบ WBS โดยการพิมพ์ WBS หรือ Copy จาก File Excel ของ ZMB25 แล้วเลือกที่ปุ่มด้านล่าง (รูปที่8)

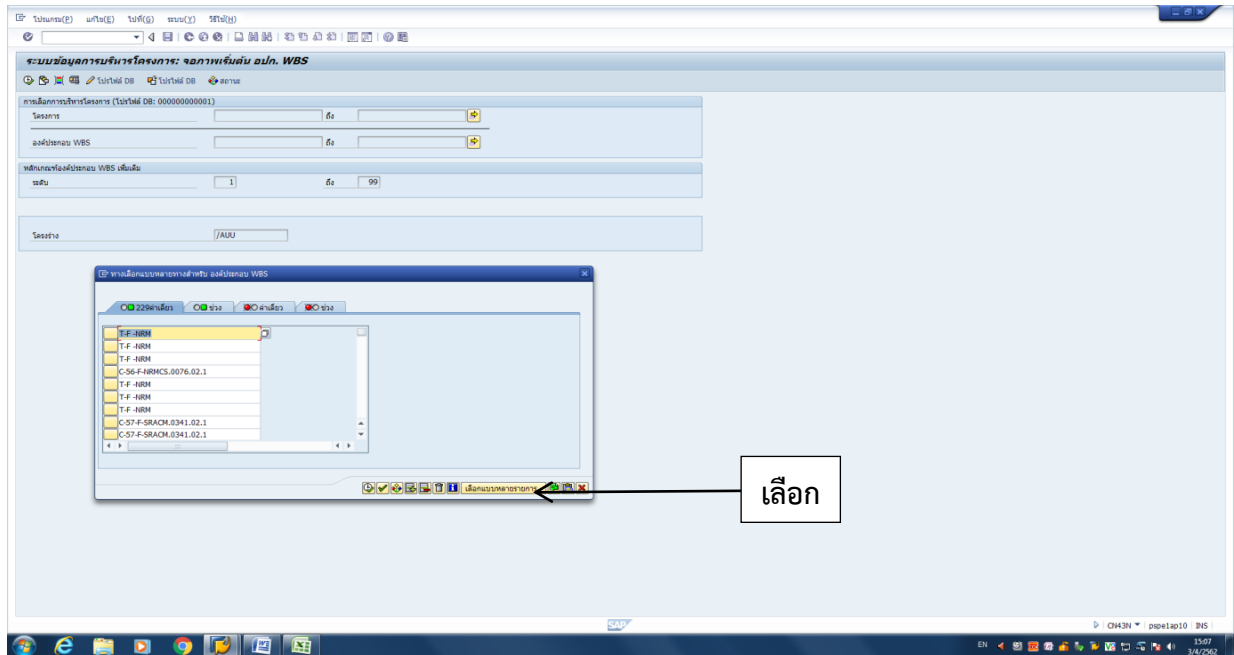

(รูปที่8)

2.2.3 ระบุ โครงร่าง = /ZCOPSS001 ข้อมูลทางบัญชีของแต่ละองค์ประกอบ WBS (รูปที่9)

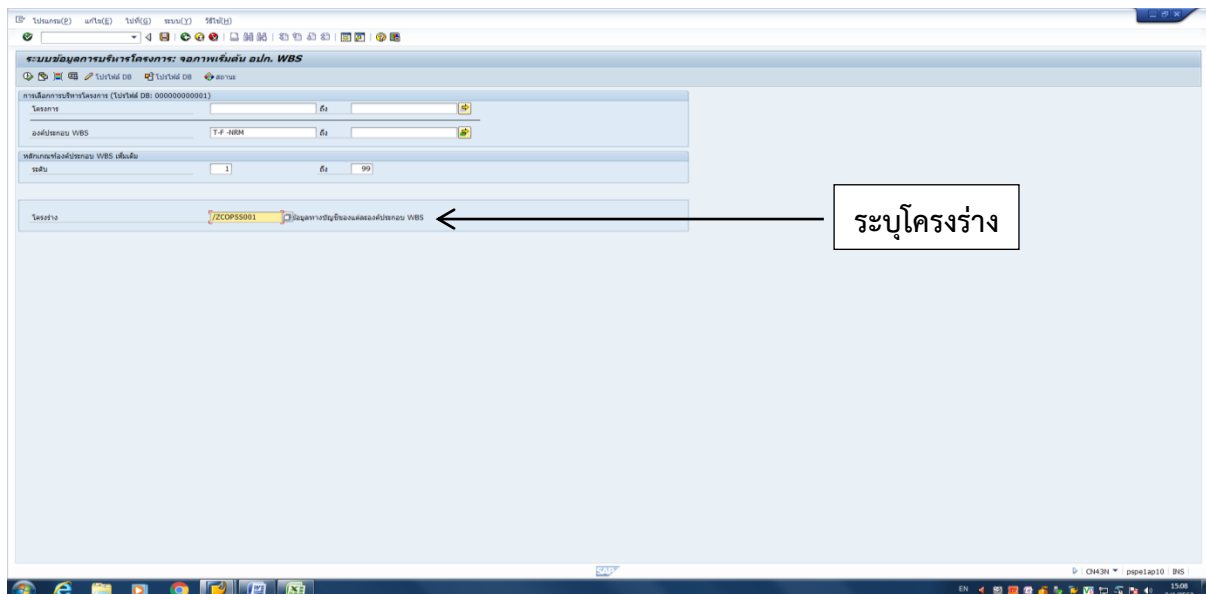

(รูปที่9)

2.2.4 หน้าจอแสดงผลตามรายการด้านล่าง และดำเนินการบันทึกข้อมูลเป็น File Excel (รูปที่10)

[illegible]

(รูปที่ 10)

2.2.5 บันทึกข้อมูลเป็น File Excel (รูปที่11)

Microsoft Excel 2010 interface showing a spreadsheet with columns A through R. The spreadsheet contains data related to flight information, including flight numbers (e.g., C-56-F-NRM), dates (e.g., 2302/10/19/2010), and various codes (e.g., REL, ACFT, BUDE, ISBD, NSCH, NTP, RESA). The interface includes the standard Excel ribbon (File, Home, Insert, etc.) and a task pane on the right showing the 'Documents library' with a list of files and folders.

(รูปที่ 11)


กระบวนการงานการรวบรวมความต้องการพัสดและจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR)

แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา


3. การดำเนินการจัดทำข้อมูล VLOOKUP เพื่อหาสถานะงาน , WBS , จำนวนพัสดุที่ต้องการใช้งาน

3.1 เปิดหน้า File Excel ของ CN43N


- แทรกช่องตารางหลัง คอลัมน์ สถานะ
- เลือกการจัดรูปแบบเซลล์เป็น ทัวไป

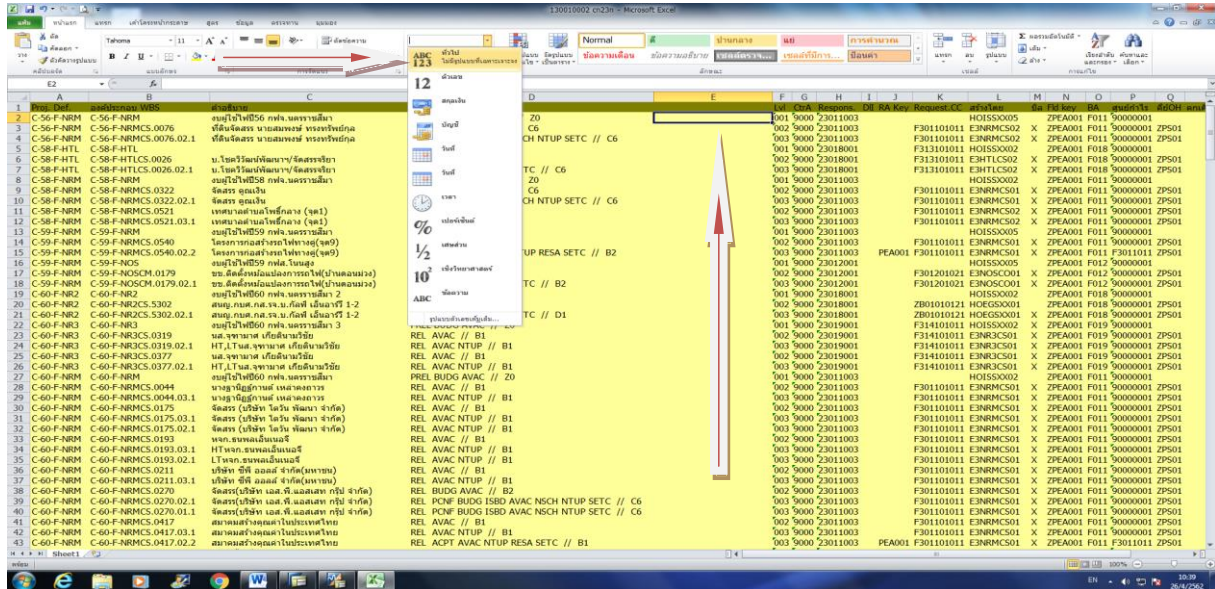


- เลือกฟังก์ชัน RIGHT

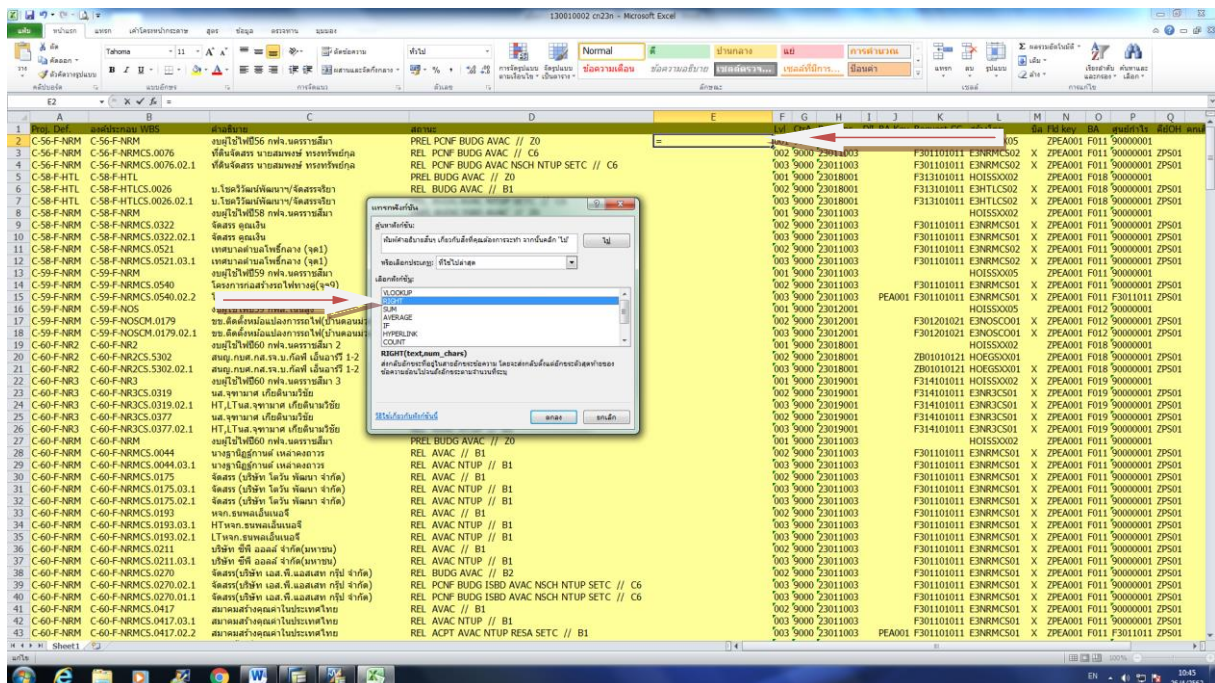

- ช่อง Text เลือกรหัสข้อมูลแถวแรก ของคอลัมน์ สถานะ

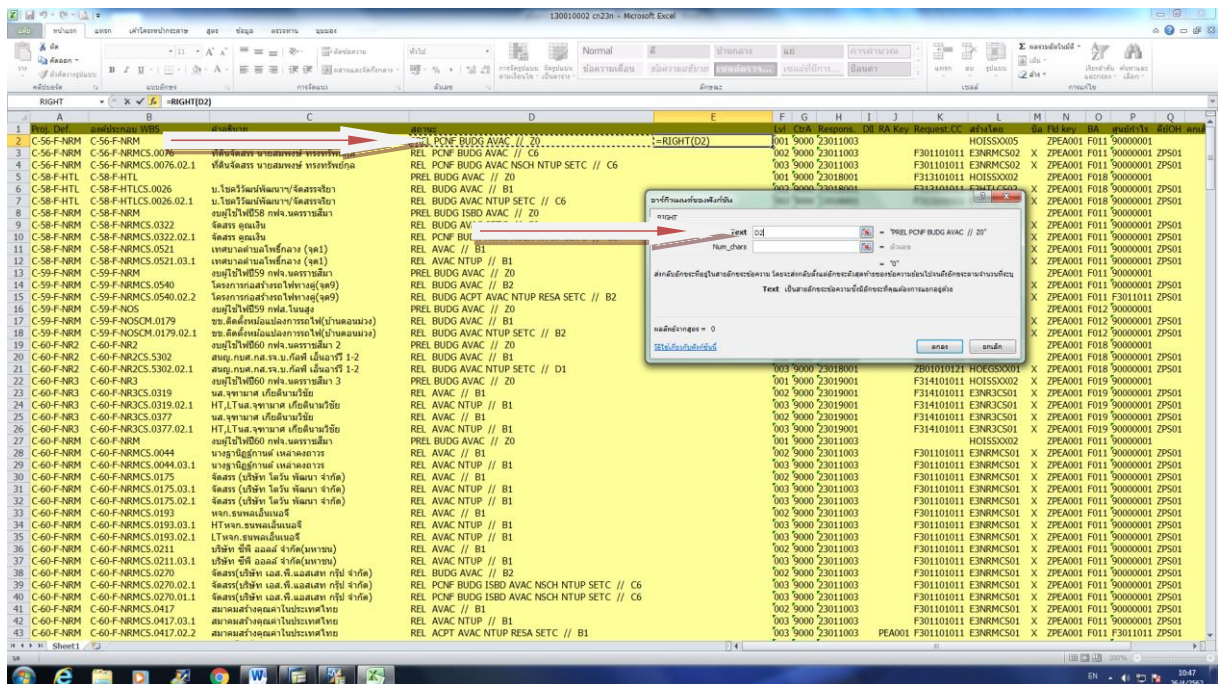

- ช่อง Num_chars ใส่เลข 2 (เพราะต้องการตัวอักษร 2 ตัวด้านขวาของข้อมูล)

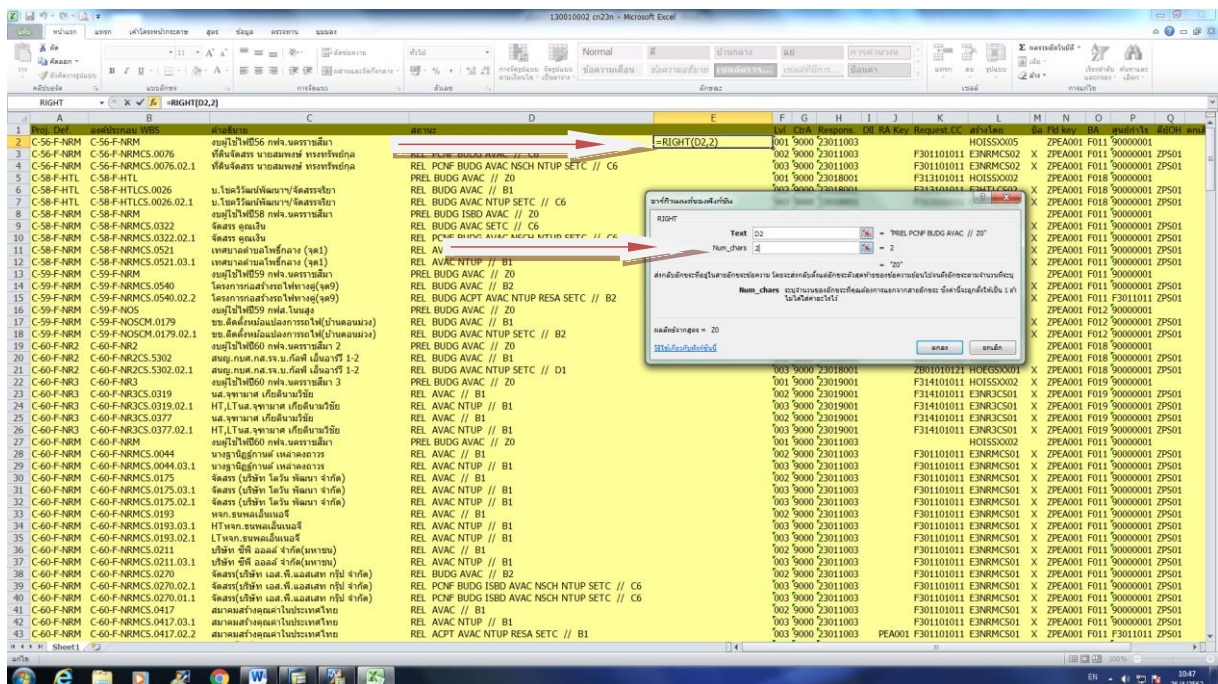

- จะได้ผลเป็นสถานะงาน 2 ตัวท้ายของข้อมูล

ID	Description	Status	Other Codes
1	...	...	...
2	...	2	...
3	...	2	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

3.2 เปิดหน้า File Excel ของ ZMB25


- แทรกช่องตารางหลัง คอลัมน์ องค์ประกอบ WBS
- เลือกการจัดรูปแบบเซลล์เป็น ทัวไป

ID	Description	Status	Other Codes
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...


กระบวนการงานการรวบรวมความต้องการพัสดุและจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR)

แผนคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

- เลือก ฟังก์ชัน VLOOKUP

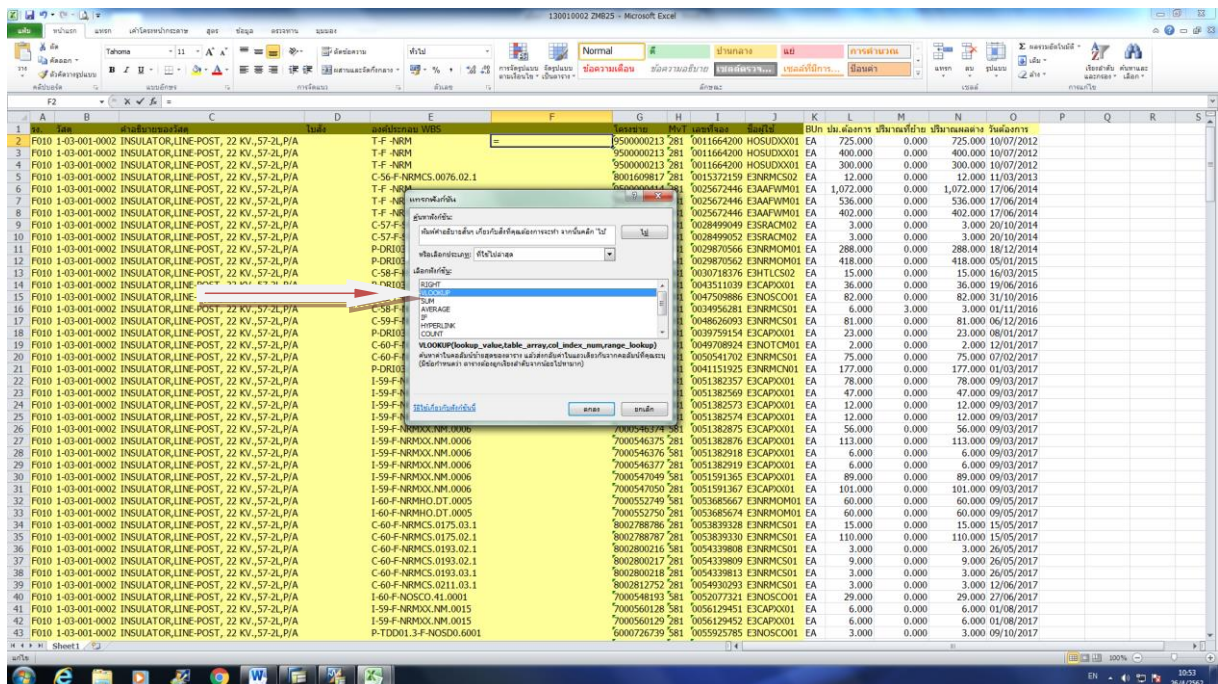


- ช่อง Lookup_value เลือก ข้อมูลแถวแรกของคอลัมน์ องค์ประกอบ WBS

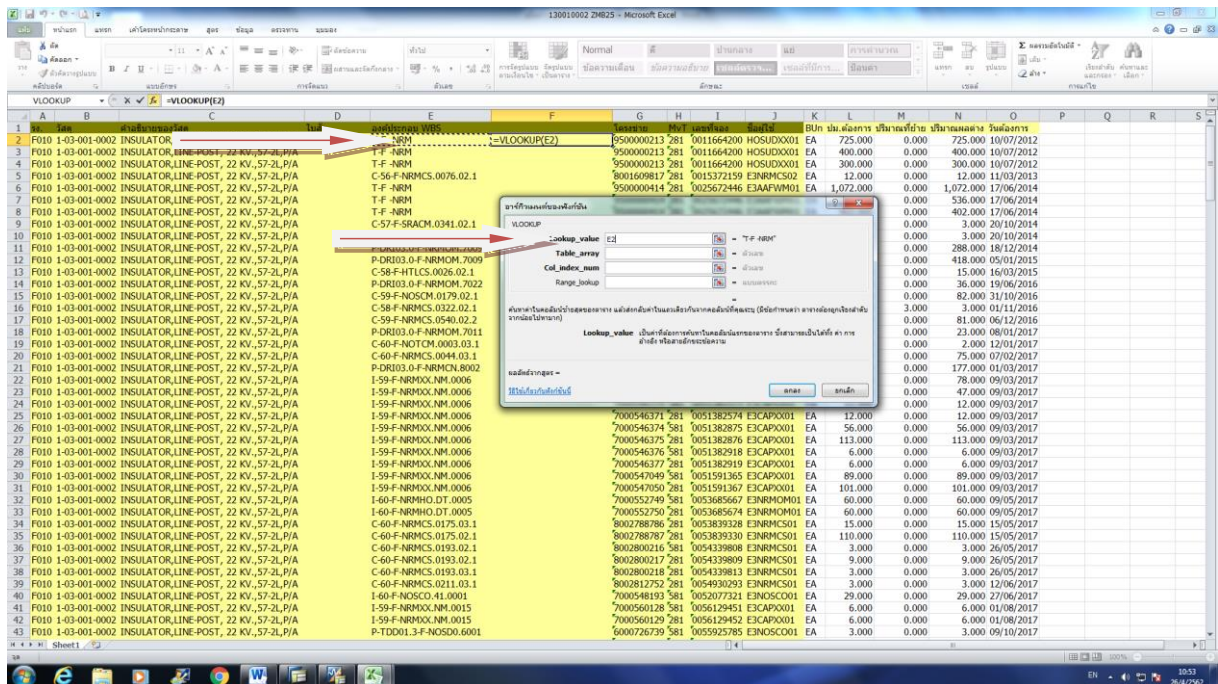

- ช่อง Table_array เลือกข้อมูลจาก File Excel ของ CN43N


โดยเลือกข้อมูลจากคอลัมน์ องค์ประกอบ WBS จนถึง คอลัมน์ที่สร้างขึ้นใหม่

รวม 4 คอลัมน์

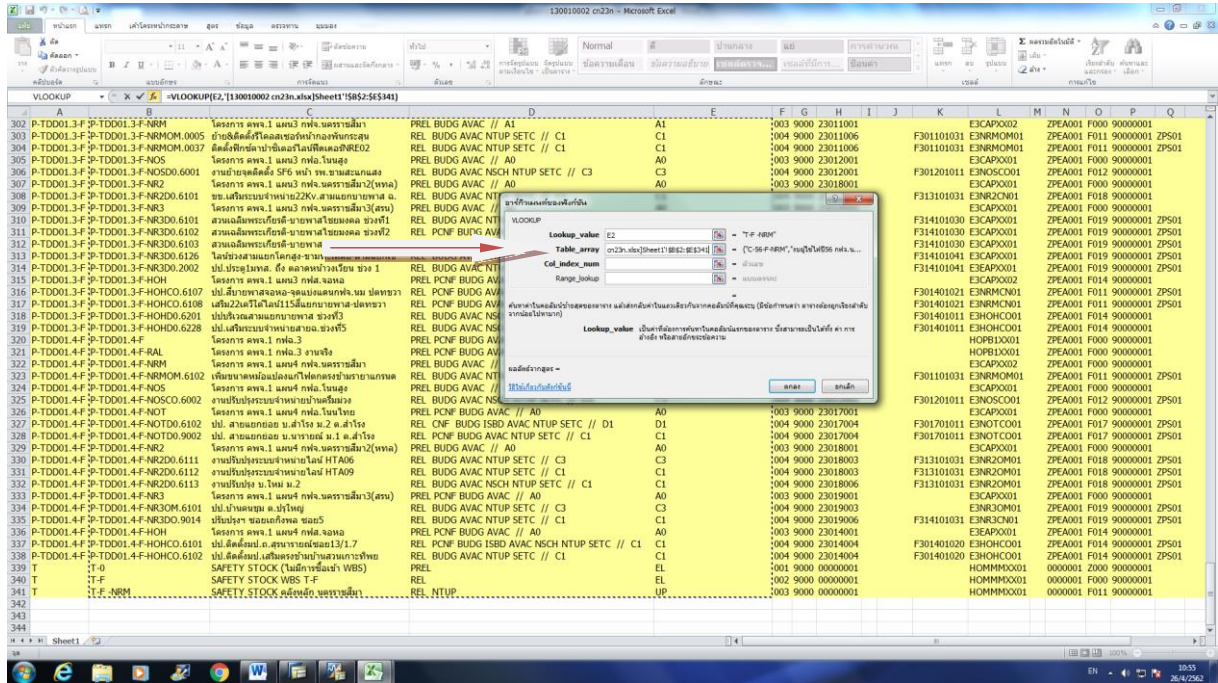

- ช่อง Col_index_num ใส่เลข 4 (เพราะนำข้อมูลใส่ในช่อง Table_array จำนวน 4 คอลัมน์)

- ช่อง Range_lookup ใส่เลข 0 (ตามเงื่อนไขของฟังก์ชัน)

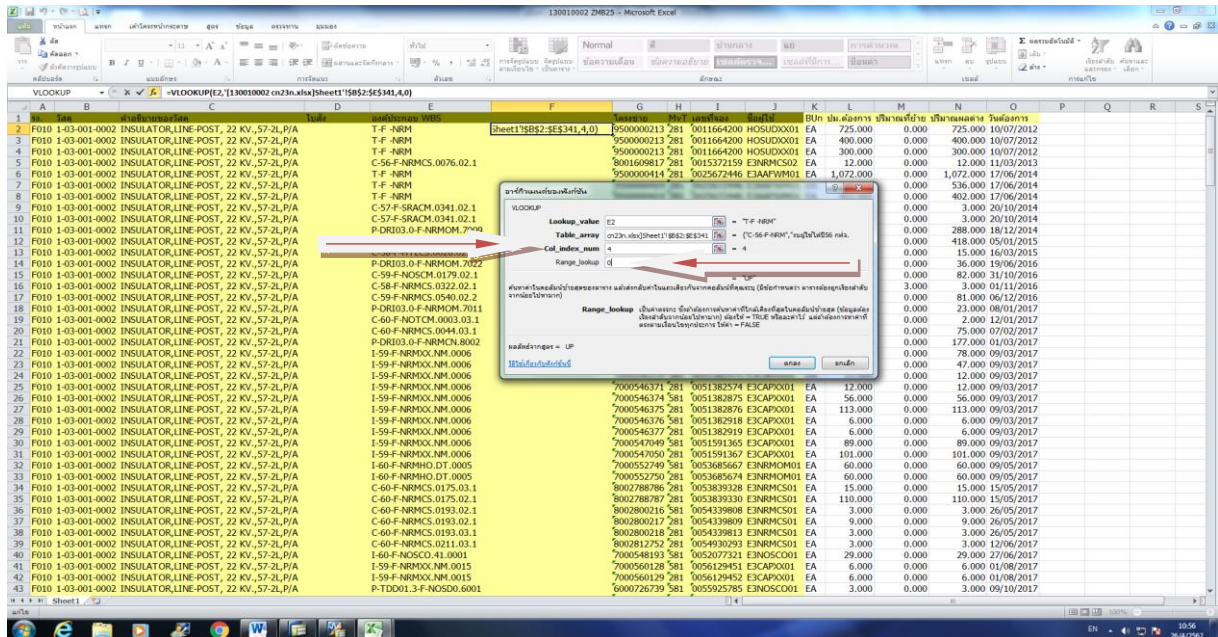

- จะได้ข้อมูลจากการ VLOOKUP ดังรูป

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
							เลขหมาย	Model	สถานะ	Serial	BUN	KL	MM	ปี	วัน	เวลา			
1	1	Ins	Insulator Line-Post	Ins	Insulator VES														
2	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	T-F-NRM	UP		9500000213	281	0011664200	HOSUDX001	EA	725.000	0.000		725.000	10/07/2012			
3	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	T-F-NRM	UP		9500000213	281	0011664200	HOSUDX001	EA	400.000	0.000		400.000	10/07/2012			
4	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	T-F-NRM	UP		9500000213	281	0011664200	HOSUDX001	EA	300.000	0.000		300.000	10/07/2012			
5	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-56-F-NRNCSS, 0076.02.1	G6		8001609817	281	0015372159	ENNRMS01	EA	12.000	0.000		12.000	11/03/2013			
6	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	T-F-NRM	UP		9500000141	281	0025672446	EIAAFW01	EA	1,072.000	0.000		1,072.000	17/06/2014			
7	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	T-F-NRM	UP		9500000141	281	0025672446	EIAAFW01	EA	536.000	0.000		536.000	17/06/2014			
8	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	T-F-NRM	UP		9500000141	281	0025672446	EIAAFW01	EA	402.000	0.000		402.000	17/06/2014			
9	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-57-F-SRAM, 0341.02.1	G6	#N/A	8002082481	281	0028490409	ESIRACM02	EA	3.000	0.000		3.000	20/10/2014			
10	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-57-F-SRAM, 0341.02.1	G6	#N/A	8002082481	281	0028490409	ESIRACM02	EA	3.000	0.000		3.000	20/10/2014			
11	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	P-DR003, 0.04-001.7009	G3		6000588551	281	0028075556	ENNRMS01	EA	288.000	0.000		288.000	18/12/2014			
12	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	P-DR003, 0.04-001.7009	G3		6000588551	281	0028075556	ENNRMS01	EA	418.000	0.000		418.000	18/12/2014			
13	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-58-F-HTLCS, 0026.02.1	G6		8001249752	281	000718376	EHNTLCS02	EA	15.000	0.000		15.000	16/03/2015			
14	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-59-F-NOSCOM, 0179.02.1	G1		6000669256	281	0041351103	EACAP001	EA	36.000	0.000		36.000	19/06/2016			
15	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-59-F-NOSCOM, 0179.02.1	G1		6000669256	281	0041351103	EACAP001	EA	82.000	0.000		82.000	19/06/2016			
16	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-58-F-NRNCSS, 0322.02.2	G1		8002284394	281	0034955281	ENNRMS01	EA	6.000	3.000		3.000	01/11/2016			
17	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-59-F-NRNCSS, 0540.02.2	B2		8002677918	281	0048626593	ENNRMS01	EA	23.000	0.000		23.000	08/12/2017			
18	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	P-DR003, 0.04-001.7009	G1		6000540801	281	003791514	EACAP001	EA	23.000	0.000		23.000	08/01/2017			
19	F010	1-03-001-0002	INSULATOR LINE-POST, 22 Kv, 57-2L/P/A	C-60-F-NOTCM, 0003.03.1	AS		6000789824	281	0007000000	ENNOTCM01	EA	2.000	0.000		2.000	10/01/2017			

- เลือกเครื่องมือ เรียงลำดับและการกรอง

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled "130010002 24825 - Microsoft Excel". The spreadsheet contains a large table with multiple columns, including IDs, locations, equipment names, types, and various numerical data points. The table is organized into several sections, with some rows highlighted in yellow. The columns are labeled as follows:

- Column 1: ID (e.g., F010, F011, F012, etc.)
- Column 2: Location (e.g., 1-03-001-0002, 1-03-001-0003, etc.)
- Column 3: Equipment Name (e.g., INSULATORLINE-POST, INSULATORLINE, etc.)
- Column 4: Type (e.g., 22 KV, 57.2L, P/A, etc.)
- Column 5: Status (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 6: Quantity (e.g., 0076.02.1, 0076.02.1, etc.)
- Column 7: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 8: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 9: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 10: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 11: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 12: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 13: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 14: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 15: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 16: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 17: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 18: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 19: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 20: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 21: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 22: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 23: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 24: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 25: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 26: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 27: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 28: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 29: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 30: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 31: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 32: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 33: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 34: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 35: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 36: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 37: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 38: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 39: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 40: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 41: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 42: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 43: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 44: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 45: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 46: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 47: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 48: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 49: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 50: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 51: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 52: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 53: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 54: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 55: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 56: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 57: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 58: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 59: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 60: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 61: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 62: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 63: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 64: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 65: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 66: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 67: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 68: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 69: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 70: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 71: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 72: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 73: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 74: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 75: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 76: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 77: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 78: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 79: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 80: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 81: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 82: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 83: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 84: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 85: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 86: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 87: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 88: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 89: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 90: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 91: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 92: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 93: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 94: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 95: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 96: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 97: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 98: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 99: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)
- Column 100: Material (e.g., T-F-NRM, C-56-F-NRNCs, etc.)

กระบวนการงานการรวบรวมความต้องการพัสดุและจัดทำใบขอเสนอซื้อ (PR)

แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

- กรองข้อมูลในช่องสถานะที่สร้างขึ้นใหม่ สถานะ B1 B2 C1 C3 หรือตามที่ต้องการ

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing data for various equipment and their status. The 'Status' column has a filter applied, and the dropdown menu is visible, showing options like B1, B2, C1, C3, and others. The table includes columns for ID, Description, Status, and various numerical values.

- เลือกการกรองข้อมูลในช่อง Mvt 281 และ 261 หรือตามที่ต้องการ

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table containing data for various equipment and their status. The 'Mvt' column has a filter applied, and the dropdown menu is visible, showing options like 281 and 261. The table includes columns for ID, Description, Status, and various numerical values.

- รวมข้อมูลของคอลัมน์ปริมาณผลต่าง ซึ่งจะเป็จำนวนความต้องการพัสดุที่ต้องการใช้งาน

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	10																		
12	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		PDRIO1.0-F-NRHM.7009	C3	6000588650	2801	0029870562	ENINRHM01	EA	418.000	0.000	418.000	05/01/2015				
13	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-59-F-NRNM.0179.02.1	B2	6002649128	2801	0004050000	ENINRHM01	EA	82.000	0.000	82.000	11/11/2017				
14	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-59-F-NRNM.0044.02.2	B2	8002677918	2801	0046626093	ENINRHM01	EA	81.000	0.000	81.000	08/12/2016				
20	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0044.03.1	B1	8002727115	2801	0050541702	ENINRHM01	EA	75.000	0.000	75.000	07/02/2017				
25	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-59-F-NRNM.0000.0006	C3	7000546371	2801	0051382574	ESCAP001	EA	12.000	0.000	12.000	09/03/2017				
27	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-59-F-NRNM.0000.0006	C3	7000546375	2801	0051382676	ESCAP001	EA	113.000	0.000	113.000	09/03/2017				
29	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-59-F-NRNM.0000.0006	C3	7000547009	2801	0051382919	ESCAP001	EA	6.000	0.000	6.000	09/03/2017				
31	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-59-F-NRNM.0000.0006	C3	7000547009	2801	0051591387	ESCAP001	EA	101.000	0.000	101.000	09/03/2017				
33	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-60-F-NRNM.0175.02.1	B1	7000552750	2801	0053685674	ENINRHM01	EA	60.000	0.000	60.000	09/03/2017				
34	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0175.03.1	B1	8002788786	2801	0053839328	ENINRHM01	EA	15.000	0.000	15.000	15/05/2017				
35	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0175.02.1	B1	8002788787	2801	0053839330	ENINRHM01	EA	11.000	0.000	11.000	15/05/2017				
37	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0193.02.1	B1	8002803127	2801	0054338989	ENINRHM01	EA	9.000	0.000	9.000	26/05/2017				
38	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0193.03.1	B1	8002803218	2801	0054339013	ENINRHM01	EA	3.000	0.000	3.000	26/05/2017				
39	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0211.03.1	B1	8002812752	2801	0054930200	ENINRHM01	EA	3.000	0.000	3.000	12/06/2017				
42	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-59-F-NRNM.0000.0005	C1	7000560129	2801	0056129452	ESCAP001	EA	6.000	0.000	6.000	01/08/2017				
44	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		1-60-F-NRNM.0010.0016	C1	7000569763	2801	0059641672	ENINRHM01	EA	7.000	0.000	7.000	01/08/2017				
45	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		P1TD001.3-F-NRHM.0005	C1	6000744649	2801	0060255956	ENINRHM01	EA	6.000	0.000	6.000	01/11/2017				
49	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0319.02.1	B1	8002927682	2801	006127184	ENINRHM01	EA	2.000	0.000	2.000	01/11/2017				
171	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-60-F-NRNM.0417.03.1	B1	8002949096	2801	0061516334	ENINRHM01	EA	10.000	0.000	10.000	22/11/2017				
171	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NRNM.0042.02.2	B1	8003270230	2801	0083361777	ENINRHM01	EA	3.000	0.000	3.000	11/03/2019				
172	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-CARCM.0004.01.1	B2	8003270522	2801	0083372031	ESCAP001	EA	23.000	0.000	23.000	11/03/2019				
173	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-CARCM.0004.03.1	B2	8003270523	2801	0083372032	ESCAP001	EA	195.000	0.000	195.000	11/03/2019				
174	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.0179.01.1	C1	7000637722	2801	0085836	ENINOTCO1	EA	89.000	0.000	89.000	11/03/2019				
179	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-HONCH.002.03.1	C1	8003277245	2801	0083854685	EHONCH01	EA	4.000	0.000	4.000	19/03/2019				
180	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-CARCM.0059.03.1	B2	8003278680	2801	0083918660	ESCAP001	EA	2.000	0.000	2.000	21/03/2019				
184	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-CARCM.0059.03.1	B2	8003278681	2801	0083918661	ESCAP001	EA	30.000	0.000	30.000	21/03/2019				
187	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOSON.0029.03.1	C1	8003257383	2801	0084447932	ENINOSCH02	EA	6.000	0.000	6.000	25/03/2019				
188	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NRNM.0047.02.1	C1	8003274862	2801	0083557635	ENINRHM01	EA	3.000	0.000	3.000	25/03/2019				
190	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NRNM.0065.03.1	B1	8003265177	2801	0084106611	ENINRHM01	EA	4.000	0.000	4.000	25/03/2019				
191	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.2003	C1	7000639927	2801	0083865378	ENINOTCO1	EA	12.000	0.000	12.000	26/03/2019				
193	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.2004	C1	7000639945	2801	0083866538	ENINOTCO1	EA	95.000	0.000	95.000	26/03/2019				
195	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.2005	C1	7000639961	2801	0083867187	ENINOTCO1	EA	309.000	0.000	309.000	26/03/2019				
199	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.2001	C1	7000639973	2801	0083868234	ENINOTCO1	EA	6.000	0.000	6.000	26/03/2019				
200	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NRNM.0575.02.2	B1	8003285514	2801	0084414158	ENINRHM01	EA	6.000	0.000	6.000	04/04/2019				
224	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-CARCM.0064.03.1	B2	8003289005	2801	0084622018	ESCAP001	EA	2.000	0.000	2.000	04/04/2019				
225	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-CARCM.0064.03.1	B2	8003289007	2801	0084622019	ESCAP001	EA	6.000	0.000	6.000	04/04/2019				
226	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-HONCH.0039.02.1	C1	8003289552	2801	0084635202	EHONCH01	EA	25.000	0.000	25.000	04/04/2019				
227	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-HONCH.0039.03.1	C1	8003289553	2801	0084635203	EHONCH01	EA	42.000	0.000	42.000	04/04/2019				
280	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.1012	C1	7000644909	2801	0085344444	ENINOTCO1	EA	27.000	0.000	27.000	24/04/2019				
283	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.1011	C1	7000645013	2801	0085344445	ENINOTCO1	EA	27.000	0.000	27.000	24/04/2019				
285	F010	1-03-001-0002	INSULATORLINE-POST, 22 KV, 57.2L/PIA		C-62-F-NOTCO.MR.1006	C1	7000645122	2801	0085344446	ENINOTCO1	EA	27.000	0.000	27.000	24/04/2019				
287																			

- นำค่าจำนวนความต้องการพัสดุที่ต้องการใช้งาน ไปดำเนินการวิเคราะห์หาความต้องการพัสดุที่จะต้องจัดทำรายงานขอเสนอซื้อและใบขอเสนอซื้อ (PR) ต่อไป

ตัวอย่างแบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

(Work Manual)

(ชื่อกระบวนการ)

สายงาน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น.....

ปรับปรุงครั้งที่.....

คำนำ

.....
.....
.....
.....
.....

สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart)
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์มที่ใช้
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

- 1) ตัวอย่างแบบฟอร์ม
- 2) กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 3) รายชื่อผู้จัดทำ

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ

.....

.....

.....

.....

2. ขอบเขต

.....

.....

.....

.....

3. คำจำกัดความ

.....

.....

.....

.....

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

.....

.....

.....

.....

5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)

ชื่อกระบวนการ :		ผู้รับผิดชอบ : กองระบบงานธุรกิจ		ตัวชี้วัดของกระบวนการ :	
ผู้ส่งมอบ/ กระบวนการก่อนหน้า	ปัจจัยนำเข้า	ขั้นตอน และ ผู้รับผิดชอบ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ลูกค้า/ผู้นำไปใช้ กระบวนการถัดไป	กรอบเวลา / ตัวชี้วัด
Suppliers	Inputs	Processes	Outputs	Customers	Time / Indicators

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

.....
.....

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

.....
.....

8. ระบบติดตามประเมินผล

รายการตรวจติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการงาน (Work Flow Chart) 2. มาตรฐานงาน 3. แบบฟอร์มที่ใช้ 4. ระบบ SAP/ระบบ Software/ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ 5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการ ตรวจติดตาม 6. อื่น ๆ - ควบคุมภายใน			

9. เอกสารอ้างอิง

.....
.....
.....

10. แบบฟอร์มที่ใช้

.....

.....

.....

.....

11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานผลการติดตามประเมินผล
คู่มือการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงาน
ครั้งที่.....

ชื่อหน่วยงาน ชื่อกระบวนการ

รายการตรวจสอบ และติดตาม	ผลการตรวจสอบ และติดตาม	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ /การแก้ไขปรับปรุง
1. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)		
2. มาตรฐานงาน		
3. แบบฟอร์มที่ใช้		
4. ระบบ SAP/ ระบบ Software/ โปรแกรมสำเร็จรูป		
5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการ ตรวจติดตาม		
6. อื่นๆ - ควบคุมภายใน		

ทั้งนี้ เห็นควรดำเนินการ ☐ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ☐ ไม่ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติ

ผู้ตรวจติดตาม ผู้รับการตรวจติดตาม

(.....) (.....)

...../...../...../...../.....

A-ME-01

กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๙



ฝ่ายพัสดุ



พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

ส่วนที่ ๑
นิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

ครั้งที่	ปี พ.ศ. (ที่ปรับปรุง)	หน่วยงาน (ที่ปรับปรุง)
1	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
2	2560	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
3	2562	คณะทำงานย่อยเพื่อทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน สายงานการไฟฟ้าภาค 2

รายชื่อผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายศรีธร ญาณะนันท์ | ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา |
| 2. นายชัยวัฒน์ จุลรัชเจียร | หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ กฟจ.นครราชสีมา |
| 3. นางเบญจวรรณ ทวีวงศ์ | หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ กฟจ.ขอนแก่น |
| 4. นายชาติชาย แน่นพิมาย | ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังพัสดุ กฟจ.กาฬสินธุ์ |
| 5. นายธานินทร์ ภูมิดิน | หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ กฟจ.ยโสธร |
| 6. นายธนกรณ์ นาคสระเกษ | ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังพัสดุ กฟอ.สีกี้ว |
| 7. นางสาวศิรินทิพย์ พรหมเรศ | หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.นครราชสีมา |
| 8. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ศรีสำราญ | ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานโยธาและสถาปัตยกรรม กฟฉ.3 |
| 9. นายเอกชัย เทียรทอง | นักบริหารงานทั่วไป กฟจ.อำนาจเจริญ |
| 10.นางสาวกัญญารัตน์ พรพรม | พนักงานบัญชี แผนกบริหารงานทั่วไป กฟอ.เดชอุดม |
| 11.นายเปรมปิติ เอกภาพันธ์ | นักบริหารงานทั่วไป กฟจ.ขอนแก่น |