



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.๑ ถึง ผสส.
เลขที่ น.๑ กอก.(สส.) ๖๕ /๒๕๖๕ วันที่
เรื่อง นำส่งรายงานการสำรวจประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และ ภายนอก รวมทั้งติดตั้ง RCD สำหรับตู้น้ำเย็น (ถ้ามี) ประจำปี ๒๕๖๕ ของ กฟน.๑
เรียน ผสส.

ตามหนังสือ กคส. เลขที่ สว ๐๐๐๑/๐๐๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง สำรวจประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และ ภายนอก รวมทั้งติดตั้ง RCD สำหรับตู้น้ำเย็น (ถ้ามี) ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น
กฟน.๑ ขอรายงานการสำรวจประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และ ภายนอก รวมทั้งติดตั้ง RCD สำหรับตู้น้ำเย็น (ถ้ามี) ประจำปี ๒๕๖๕ ของ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ต.ห้วยหอม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการปรับปรุง	จำนวนเงิน
๑.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายป้อน ภายนอกอาคาร	๗,๔๙๒
๒.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	๖๒,๔๑๖
๓.	ติดตั้งระบบส่องสว่างอาคารนอกประสงค์	๑๒,๘๗๘
๔.	เปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร	๑๐,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น		๙๓,๓๘๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

กนกน. วิจิตร

(นางพัฒน์ อ่อน เวชกิจ)
อผ.บพ.(น1) ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น1)
31 มี.ค. 2565



QR code รูปภาพการสำรวจฯ

รายการอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ปรับปรุงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ปี 2565

โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	ราคา	เป็นเงิน
1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายป้อน ภายนอกอาคาร				
1	สายไฟ THW-A 25 SQ.MM. ม้วนละ 100 ม. สีดำ	4	1,630.00	6,520.00
2	แบริค + ถูกันแบริค + น็อต	6	162.00	972.00
2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร				
1	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง 50A (ชุดสำเร็จ)	2	4,270.00	8,540.00
2	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 32A (ชุดสำเร็จ)	10	699.00	6,990.00
3	สายไฟ THW-A 25 SQ.MM. ม้วนละ 100 ม. สีดำ	3	1,630.00	4,890.00
4	สายไฟ THW 25 SQ.MM. ขนาด 100 ม.	1	9,500.00	9,500.00
5	ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง 4 ม.	60	147.00	8,820.00
6	ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 1/2 นิ้ว สีเหลือง 4 ม.	50	68.00	3,400.00
7	สายไฟ THW 1x1.5 Sq.mm. ม้วนละ 100 เมตร สีน้ำตาล	3	650.00	1,950.00
8	สายไฟ THW 2x1.5 Sq.mm. ม้วนละ 100 เมตร สีน้ำตาล	3	900.00	2,700.00
9	สายไฟ THW 1x1.5 SQ.MM. ม้วนละ 100 ม. สีน้ำเงิน	3	728.00	2,184.00
10	สายไฟ THW 1x2.5 SQ.MM. ม้วนละ 100 ม. สีน้ำเงิน	3	1,058.00	3,174.00
11	สายไฟ THW 1x2.5 Sq.mm. ม้วนละ 100 เมตร สีเขียวแถบเหลือง	1	900.00	900.00
12	คลิปก้ามปู SS ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง	150	7.00	1,050.00
13	กล่องพักสายเหลี่ยม TOP ขนาด 2 x 4 นิ้ว	80	20.00	1,600.00
14	กล่องพักสายเหลี่ยม TOP ขนาด 4 x 4 นิ้ว	80	20.00	1,600.00
15	ข้อโค้ง 45 องศา SS ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง	50	20.00	1,000.00
16	ข้อต่อเข้ากล่อง SS ขนาด 1 นิ้ว	50	40.00	2,000.00
17	สกรูปลายสว่าน	20	36.00	720.00
18	ทุกทลาสติก	20	20.00	400.00
19	เทปพันสาย	20	25.00	500.00
20	สกรูตัว (กล่อง 380 ขึ้น)	2	75.00	150.00
21	หัวงูเห่า	2	174.00	348.00
3.ติดตั้งระบบส่องสว่างอาคารนอกประสงค์				
1	โคมโอบบี้ LED 200W RICH SHARK	6	1,650.00	9,900.00
2	สายไฟ VCT 2x1.5 ยาว 100 ม.	1	1,478.00	1,478.00
3	เซฟตีเบรกเกอร์ CHANG รุ่น BCH-110 กำลัง 10 แอมป์	1	53.00	53.00
4	ตู้กันน้ำทลาสติกฝาหีบ ขนาด 4 x 6 นิ้ว สีขาว	1	117.00	117.00
5	ท่อร้อยสาย pvc THAILAND ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง 4 ม.	50	10.00	500.00
6	คลิปก้ามปู SS ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง	80	2.00	160.00
7	กล่องพักสายเหลี่ยม TOP ขนาด 2 x 4 นิ้ว	30	3.00	90.00
8	กล่องพักสายเหลี่ยม TOP ขนาด 4 x 4 นิ้ว	30	6.00	180.00
9	ข้อโค้ง 45 องศา SS ขนาด 1 นิ้ว สีเหลือง	30	10.00	300.00
10	ข้อต่อเข้ากล่อง SS ขนาด 1 นิ้ว	20	10.00	200.00
4.เปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร				
1	ชุดราง LED T5 8 วัตต์ Daylight	150	30.00	4,500.00
2	ชุดตัวรับ 3 ขา 2 ช่อง	100	30.00	3,000.00
3	ชุดสวิตซ์ทางเดียว 2 ตัว+หน้ากาก	100	30.00	3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				93,386.00

ที่ น.2 กวว.(มท.) - 452 /2565

อ้างถึงที่ สว 0001/0022 ลว. 18 ม.ค. 65

เรียน อก.คส.

ตามหนังสือ กฟจ.อต. เลขที่ น.2 กฟจ.อต.(บค) 610/2565 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กฟจ.อต ได้พิจารณาสำรวจประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และ ภายนอก รวมทั้งการติดตั้ง RCD สำหรับตู้น้ำเย็น ของโรงเรียนบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

กวว.(น.2) ขอแจ้งข้อมูลการประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยดังกล่าว เพื่อใช้พิจารณาในการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายธนวัฒน์ เมฆมงคล)

วศก.9 กวว.(น.2)

ปฏิบัติงานแทน อก.วว(น.2)

11 มี.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.อต.

ถึง กฟน.๒

เลขที่ น.๒ กฟจ.อต.(บค)๖๑๐/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอจัดส่งราคาประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

เรียน ผชก.(น๒)

ตามบันทึกเลขที่ อ้างถึง สว ๐๐๐๑/๐๐๒๒ ลว.๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ เรื่อง โปรดพิจารณาสำรวจ
ประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอก รวมทั้งการติดตั้ง RCD สำหรับตู้จำหน่าย (ถ้ามี) ของ
โรงเรียนบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี นั้น กฟจ.อต. ได้สำรวจระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งราคาประมาณการฯ ตามไฟล์แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ จูห้อง)

ผจก.กฟจ.อต.

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๕๕๕๐-๙๖๘๙ ต่อ ๑๔๒๒๒

โทรสาร ๐-๕๕๕๐-๙๗๕๘

สำรวจระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

บ้านของพ่อ

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	อื่นๆ	หมายเหตุ
1	สวิตช์ทางเดียว	5	ตัว	19	95	HACO	ในอาคาร 3 ตัว นอกอาคาร 2 ตัว
2	เต้ารับ	6	ตัว	56	336	เต้ารับคู่	มุมห้อง 4 จุด พัดลม 2 จุด
3	Box ขนาด 2x4 + หน้ากาก	8	ชุด	30	240		ปลั๊กไฟ 4 จุด สวิตช์ 2 จุด พัดลม 2 จุด
4	ชุดโคมตะแกรง + หลอด ขนาด 1x36 W	6	ชุด	718	4,308	LEKISE หลอดยาว LED T8 18W 160 บาท, RACER โคมตะแกรงแบบติดลอย 2x36W ขนาด 30x120cm (โคมเปล่า) 558 บาท	ในอาคาร ติดตั้ง 3 แถว แถวละ 2 ชุด
5	ชุดหลอด ขนาด 1x36 W	3	ชุด	189	567	LEKISE หลอดยาว LED T8 18W	หน้าอาคาร 2 หลอด + ป้าย 1 หลอด
6	สาย VAF ขนาด 2.5 Sq.mm	1	ม้วน	1,569	1,569	WRACER	
7	Breaker ขนาด 15 A พร้อมหน้ากาก	2	ชุด	86	172	CHANG	พัดลม 2 จุด
8	Consumer Unit Safety Switch	1	ชุด	1,290	1,290	G Safe 4 ช่อง	
9	สาย THW-A 1x50 sq.mm.	1	ม้วน	2,700	2,700	BCC สายเมนขยายเขต 2 ช่วงเสา และเดินเข้าอาคาร	
10	แฉีกไฟฟ้า 2 ช่อง	2	ชุด	150	300		รับสายเข้าอาคาร
11	แฉีกไฟฟ้า 1 ช่อง	4	ชุด	100	400		เพิ่มเฟส
12	พัดลมติดผนัง	2	ชุด	1,048	2,096	HATARI	
13	น๊อต เทปพันสายไฟ PG อื่นๆ	1	ชุด	1,400	1,400		
รวมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย					15,473		

สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	อื่นๆ	หมายเหตุ
1	Breaker RCD ขนาด 32 A พร้อมหน้ากาก	3	ชุด	500	1,500		เครื่องทำน้ำเย็น 3 ตัว
2	แท่งกราวด์	3	ชุด	150	450	A.P. กราวด์หลอดชุบทองแดง 6ฟุต+แคล้ม	เครื่องทำน้ำเย็น 3 ตัว
3	สายกราวด์ทองแดง	30	เมตร	20	600		THW 1*4 sq.mm.

4	หลอดไฟ LED T8 18 W	100	หลอด	160	16,000	LEKISE หลอดยาว LED T8 18W	เปลี่ยนหลอดเดิม Fluorescent 36 W ภายในโรงเรียนทั้งหมด
5	หลอดไฟ LED T8 9 W	30	หลอด	108	3,240	LAMPTAN หลอดไฟ LED T8 9W แสงเดย์ ไลท์ รุ่นข้าวเขียว	เปลี่ยนหลอดเดิม Fluorescent 36 W ภายในโรงเรียนทั้งหมด
รวมสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม					21,790		
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น					37,263.00		

อ้างถึง ลำ 0001/0022

ลงวันที่ 18 มกราคม 2565

เรียน ผชก.(น1) ผชก.(น2) ผชก.(ฉ1) ผชก.(ก2)
และ ผชก.(ก3)

เพื่อโปรดพิจารณาสำรวจประมาณการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และ ภายนอก รวมทั้ง
การติดตั้ง RCD สำหรับตู้น้ำเย็น (ถ้ามี) และจัดส่งให้ กคส.
ภายในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณยิ่ง




(นายสถาพร สว่างแสง)

อ.ส.ส.

14 ก.พ. 2565

- ☐ งานด้าน ผชก.กฟอ.อ.กฟอ.กฟอ.
- ☒ กุม กคส, ไฟฟ้า, วัสดุ
- เพื่อ ☐ ทราบ
- ☒ พิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ☐ เก็บเข้าแฟ้มงานส่วนรวมของ ผชก.กฟอ.อ.
- ☐



(นายคมสันต์ จันทร์แสง)

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผชก.กฟอ.อ.

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

แผนกจัดการโครงการ 3
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 9927 โทรสาร 9929

๓๓

กพน.2

14 ก.พ. 2565

เลขที่ 1106 เวลา 10.50 น.

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 กพ 2565

เลขที่รับที่ 617

แผนกบริการลูกค้า

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

เลขที่ ๑๘๗๒ เวลา ๑๕.๒๗

แผนกบริการลูกค้า

เลขที่รับ 344/2565

วันที่ 18/2/2565

เวลา 16.19

ผู้รับ ผช.

เรียน (กคส.กน.) ผชก.กคส.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป



นายประเสริฐ จิเรญทรัพย์

ผชก.(น๒)

14 ก.พ. 2565

Webflow Pass
To: 11 กพ 2565

☐ รงก.(ท) ☐ รงก.(บ) ☐ นทท.(รปว.)


☐ รงก. ☐ นทท. ☐ นทท. ☐ รงก.

☒ ผชก. กคส, กน, กคส, กคส

☒ กคส ☒ กคส

เพื่อโปรด ☐ ทราบ ☐ พิจารณา ☒ ดำเนินการ

ผชก. กคส, กน, กคส, กคส



(นายจักรกฤษ คุ้มะพันธ์)

รงก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผชก.กฟอ.อ.

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.หนองบัวลำภู

ถึง กคส.

เลขที่ ฉ.๑ นก.(บห.) - ๓๓๗ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก และติดตั้งเครื่อง RCD สำหรับ
ตู้น้ำเย็นให้กับโรงเรียน

เรียน อ.ก.คส.

ตามหนังสือด่วนมาก ผชก.(ฉ.๑) ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕ ต่อท้ายหนังสือเลขที่ สว.๐๐๐๑/๐๐๒๒
ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ ให้ กฟจ.นภ. สำรวจประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก รวมทั้งการ
ติดตั้ง RCD สำหรับตู้น้ำเย็น(ถ้ามี) ให้กับโรงเรียนบ้านดงบาก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลำภู และจัดส่งให้ กคส. ต่อไปนั้น

กฟจ.นภ. ได้ทำการสำรวจปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน-ภายนอก โรงเรียนบ้านดงบาก ตำบลนิคม-
พัฒนา อำเภอนโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งติดตั้งเครื่อง RCD สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียน

-ปักเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น

-ปักเสาขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-พาดสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง
๕๐๐ เมตร

สรุปค่าใช้จ่าย

เป็นเงิน ๘๒,๔๖๕.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๕,๗๗๒.๕๕ บาท

รวม เป็นเงิน ๘๘,๒๓๗.๕๕ บาท

๒.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๗ ห้องเรียน ๑ ห้องโถง

-สายทองแดงขนาด ๒x๔ ตร.มม. จำนวน ๑๐๐ เมตร เป็นเงิน ๒,๖๐๐.๐๐ บาท

-สายทองแดงขนาด ๒x๒.๕ ตร.มม. จำนวน ๒๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓,๓๐๐.๐๐ บาท

-สายทองแดงขนาด ๒x๑.๕ ตร.มม. จำนวน ๓๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓,๑๕๐.๐๐ บาท

-หลอดไฟ LED ชนิดยาว จำนวน ๖๓ หลอด เป็นเงิน ๘,๘๒๐.๐๐ บาท

-สวิตช์ไฟ จำนวน ๒๘ ชุด เป็นเงิน ๗๐๐.๐๐ บาท

-ปลั๊กไฟ(เต้ารับ) จำนวน ๕๘ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๓๐.๐๐ บาท

- กล่องสวิตช์พร้อมหน้ากาก แบบ ๑ ช่อง จำนวน ๑๘ ชุด เป็นเงิน ๕๔๐.๐๐ บาท


-กล่องปลั๊กพร้อมหน้ากาก../-๒-

-กล่องปลั๊กพร้อมหน้ากาก แบบ ๒ ช่อง	จำนวน ๓๑ ชุด	เป็นเงิน ๙๓๐.๐๐ บาท
-เทปพันสายไฟ ๓ เอ็ม(ใหญ่)	จำนวน ๒๐ ม้วน	เป็นเงิน ๘๐๐.๐๐ บาท
- RCD สำหรับตู้น้ำเย็น	จำนวน ๑ ชุด	เป็นเงิน ๑๒๐๐.๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน ๒,๙๓๐.๐๐ บาท

๓.รวมค่าใช้จ่าย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๒,๓๐๗.๕๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.นภ.

แผนกบริการลูกค้า

โทร. ๐-๔๒๓๑-๒๓๗๒

โทร. ๐-๔๒๓๑-๒๐๕๕ ต่อ ๑๔๘๓๕-๓๖

โทรสาร ๐-๔๒๓๑-๒๕๙๙

เลขที่แผนผัง QB13-011/650000 เขต กฟฉ.1

ชื่องาน ดงนาภ

ชื่องานย่อย LT.

1. การลงทุน กฟฉ.

2. ทรัพย์สิน กฟฉ.

3. ค่าแรงพาดสาย กรณีที่ 2

4. ค่าแรงอื่นๆ กรณีที่ 2

5. การตัดต้นไม้ ไม่มี

6. ระยะทางตัดต้นไม้ 0.00 กม.

7. ระยะทางนำกลับมาใช้ ไม่มี

8. การขนส่ง แบบปกติ

9. ระยะทางขยายเขต 0.25 วงจร-กม.

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 21/02/2565 ราคาวัสดุงวดที่ 2/2564 28 ธ.ค. 2564 Version 4

ที่	รายละเอียด	รหัส	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	3	7.00	-	-
2	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	4	1.00	-	-
3	POLE FOUNDATION, 8 M.- 9 M.	35	8.00	-	-
4	RACK 2 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	60	2.00	-	-
5	RACK 2 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	63	11.00	-	-
6	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	450	500.00	-	-
7	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	539	8.00	-	-
8	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 2 W	555	1.00	-	-

ผู้สำรวจ นาย พงษ์ดนัย ทาน้อย

ผู้ประมาณการ นาย พงษ์ดนัย ทาน้อย

ผู้ตรวจสอบ นาย ไพบุลย์ บุตรตะเวทย์

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

แผ่นที่ 1/ 2

เลขที่แผนผัง QB13-011/650000 เขต กฟฉ.1

ชื่องาน ดงบก

ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:21/02/2565 (Version 4)

New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
*** New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่) ***					
** Conductor&Accessory **					
1.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	1020070002	540.00 M.	10,746.00	1,245.00
2.	TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	1020180001	7.00 ROLL	38.36	
3.	TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.	1020200000	0.33 KG.	60.72	
4.	TIE WIRE,AL 4 mm.	1020200002	0.26 KG.	39.52	
5.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	1020300102	8.00 PCS.	122.40	
6.	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm.	1020310001	22.00 PCS.	404.80	2,970.00
7.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 50-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 50-95 SQ.MM.	1020320003	1.00 PCS.	7.93	
8.	คอมพิวเตอร์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า	9090010035	0.09 KG.	14.04	
** Guying **					
9.	WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404	1010100004	21.00 M.	680.40	
10.	ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG	1010220002	1.00 SET	448.00	470.00
11.	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	1010220123	3.00 EA	309.00	255.00
12.	CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500 mm.TIS.216	1080040001	1.00 EACH	25.30	
** Hardware **					
13.	BOLT,MACHINE M.16x170 mm.	1010110201	15.00 SET	343.50	
14.	BOLT,MACHINE M.16x200 mm.	1010110202	11.00 SET	275.00	
15.	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	1010180100	15.00 PCS.	68.55	
** Insulator **					
16.	INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227	1030030000	26.00 PCS.	548.60	
17.	RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8")	1030130000	13.00 EACH	1,482.00	1,755.00
** Pole&Stub **					
18.	POLE,CONCRETE, 8 M.LONG	1000010001	7.00 EACH	10,934.00	8,085.00
19.	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	1000010002	1.00 EACH	2,040.00	1,310.00
20.	CONCRETE 1/3/5	9090010025	4.80 CU.M.	10,080.00	9,960.00

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

แผ่นที่ 2/ 2

** Transformer **

21. LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	1040000300	1.00 SET	161.00	125.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)			38,829	26,175
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)			38,829	26,175
ค่าควบคุมงาน	30.00 % ของค่าแรง	(	26,175)	7,853
ค่าขนส่ง	5.00 % ของค่าวัสดุ	(	38,829)	1,941
ค่าเบ็ดเตล็ด	5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(	74,798)	3,740
ค่าดำเนินการ	5.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(	78,538)	3,927
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)				82,465

หมายเหตุ 1.ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 28 ธ.ค. 2564
2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นาย พงษ์ดนัย ทาน้อย
ผู้ประมาณการ : นาย พงษ์ดนัย ทาน้อย
ผู้ตรวจสอบ : นาย ไพบุลย์ บุตรตะเวทย์

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

แผ่นที่ 1

งานที่ QB13-011/650000 เขต กฟล.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องาน ดงบก
ที่อยู่ - ดรอก - หมู - ซอย - หมู่บ้าน -
ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - เบอร์โทรศัพท์ -

Version 4

*** ค่าใช้จ่ายที่ กฟล.ลงทุน ***

1 แรงต่ำ		82,465.00 บาท
	รวมเงิน	<u>82,465.00 บาท</u>

งานที่ QB13-011/650000 เขต กฟล.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องาน ดงบาก
ที่อยู่ - ดรอก - หมู่ - ซอย - หมู่บ้าน -
ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - เบอร์โทรศัพท์ -

Version 4

หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ ขอให้คิดค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ กฟภ. ที่กำหนด นอกโปรแกรมประมาณการฯ

ผู้สำรวจ นาย พงษ์ดนัย ทาน้อย
ผู้ประมาณการ นาย พงษ์ดนัย ทาน้อย
ผู้ตรวจสอบ นาย ไพบุลย์ บุตรตะเวทย์

งานที่	QB13-011/650000	เขต กฟฉ.1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องาน	ดงบาก		
	ที่อยู่ - ดรอก - หมู่ - ซอย - หมู่บ้าน -		
	ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - เบอร์โทรศัพท์ -		

Version 4



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผ่นที่ 1/ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

เรียน ผจก.กฟล.หนองบัวลำภู
ตามที กฟล.หนองบัวลำภู ได้มอบให้ ผบค.กฟล.หนองบัวลำภู ดำเนินการก่อสร้าง

Version 4

ดงบาก

หมู่ - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด -

ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

QB13-011/650000

แผนก	แรงต่ำ	งบ: ลงทุน				
		รายการ	ประมาณการ	%ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
		- ค่าแรง (บาท)	26,175	100%	26,175	0
		- ค่าควบคุมงาน (บาท)	7,853	100%	7,853	0
		- ค่าขนส่ง (บาท)	1,941	100%	1,941	0
		- ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	3,740	100%	3,740	0
		รวม (บาท)	39,709		39,709	0

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,709 (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน)
โดยให้ ผจก.กฟล.หนองบัวลำภู เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ กฟล.หนองบัวลำภู
ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ใช้ไฟ ผู้ใช้ไฟต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการได้

อนุมัติตามเสนอ
ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ (นายไพฑูรย์ บุตรตะเวทย์)
ตำแหน่ง _____ (ผบค.กฟล.หนองบัวลำภู)
_____ / _____ / _____
ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง _____
_____ / _____ / _____

รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
โรงเรียนบ้านดงปาก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 7 ห้องเรียน และห้องโถงใต้อาคาร

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)
1	สายทองแดงขนาด 2 X 4 ตร.มม.	100เมตร/1 ม้วน	2,600	2,600
2	สายทองแดงขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.	200 เมตร/2 ม้วน	1,650	3,300
3	สายทองแดงขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.	300 เมตร/3 ม้วน	1,050	3,150
4	สวิตช์	28 อัน	25	700
5	ปลั๊ก	58 อัน	35	2,030
6	กล่องสวิตช์พร้อมหน้ากาก แบบ 1 ช่อง	18 ชุด	30	540
7	กล่องปลั๊กพร้อมหน้ากาก แบบ 2 ช่อง	31 ชุด	30	930
8	เทปพันสายไฟ 3 เอ็ม (ใหญ่)	20 ม้วน	40	800
9	หลอด LED ชนิดยาว	63 หลอด	140	8,820
10	RCD สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น	1 ชุด	1,200	1,200
รวมเป็นเงิน				24,070

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Устройства измерения отклонения в осе


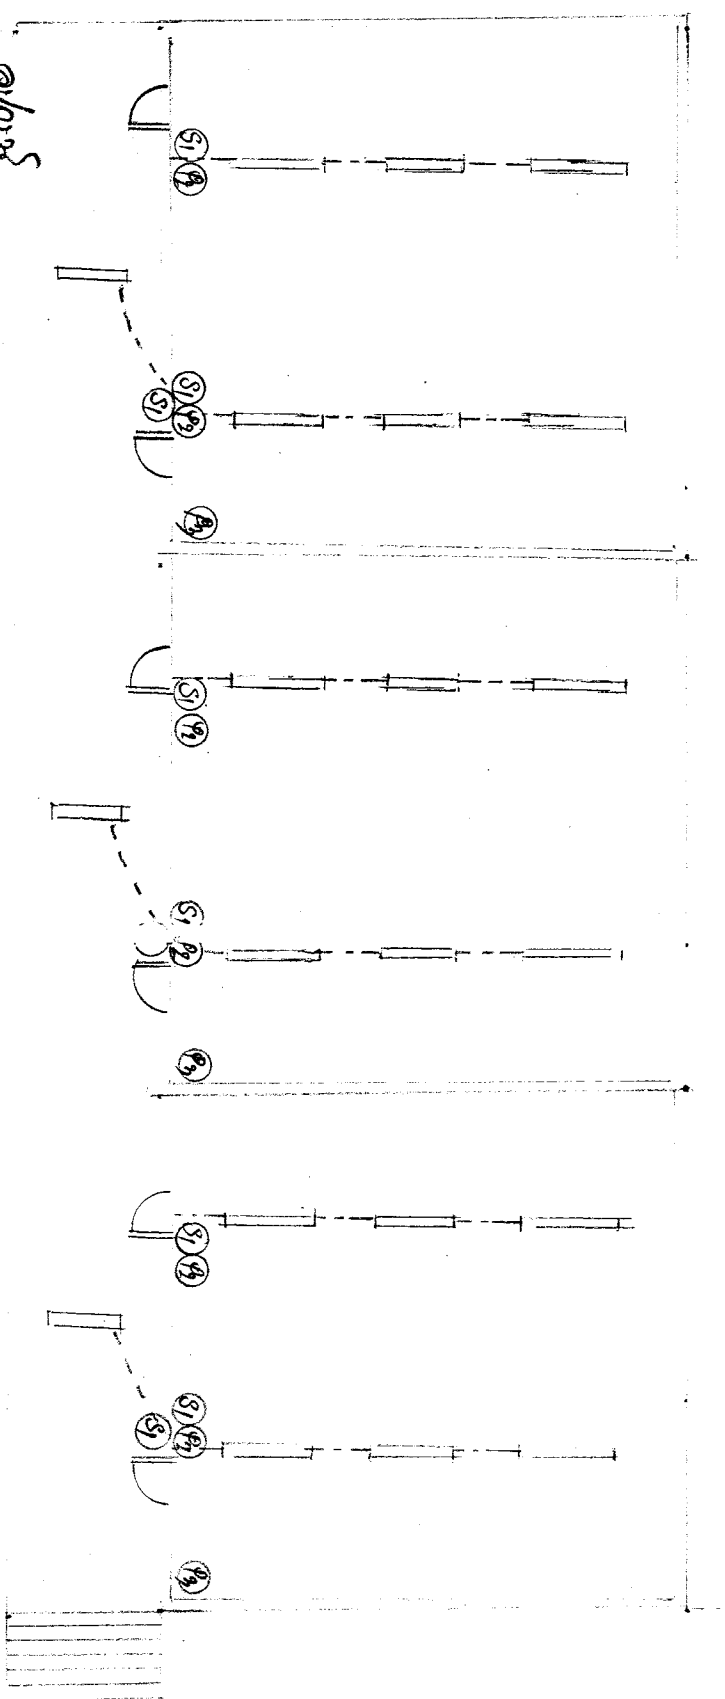


Рис. 5

1. Устройства измерения отклонения в осе
2. Устройства измерения отклонения в осе
3. Устройства измерения отклонения в осе

1. 1000 LFD 500000 1/2 1/2 1/2
 2. 1000 (100000) 1/2 1/2 1/2
 3. 1000 1/2 1/2 1/2



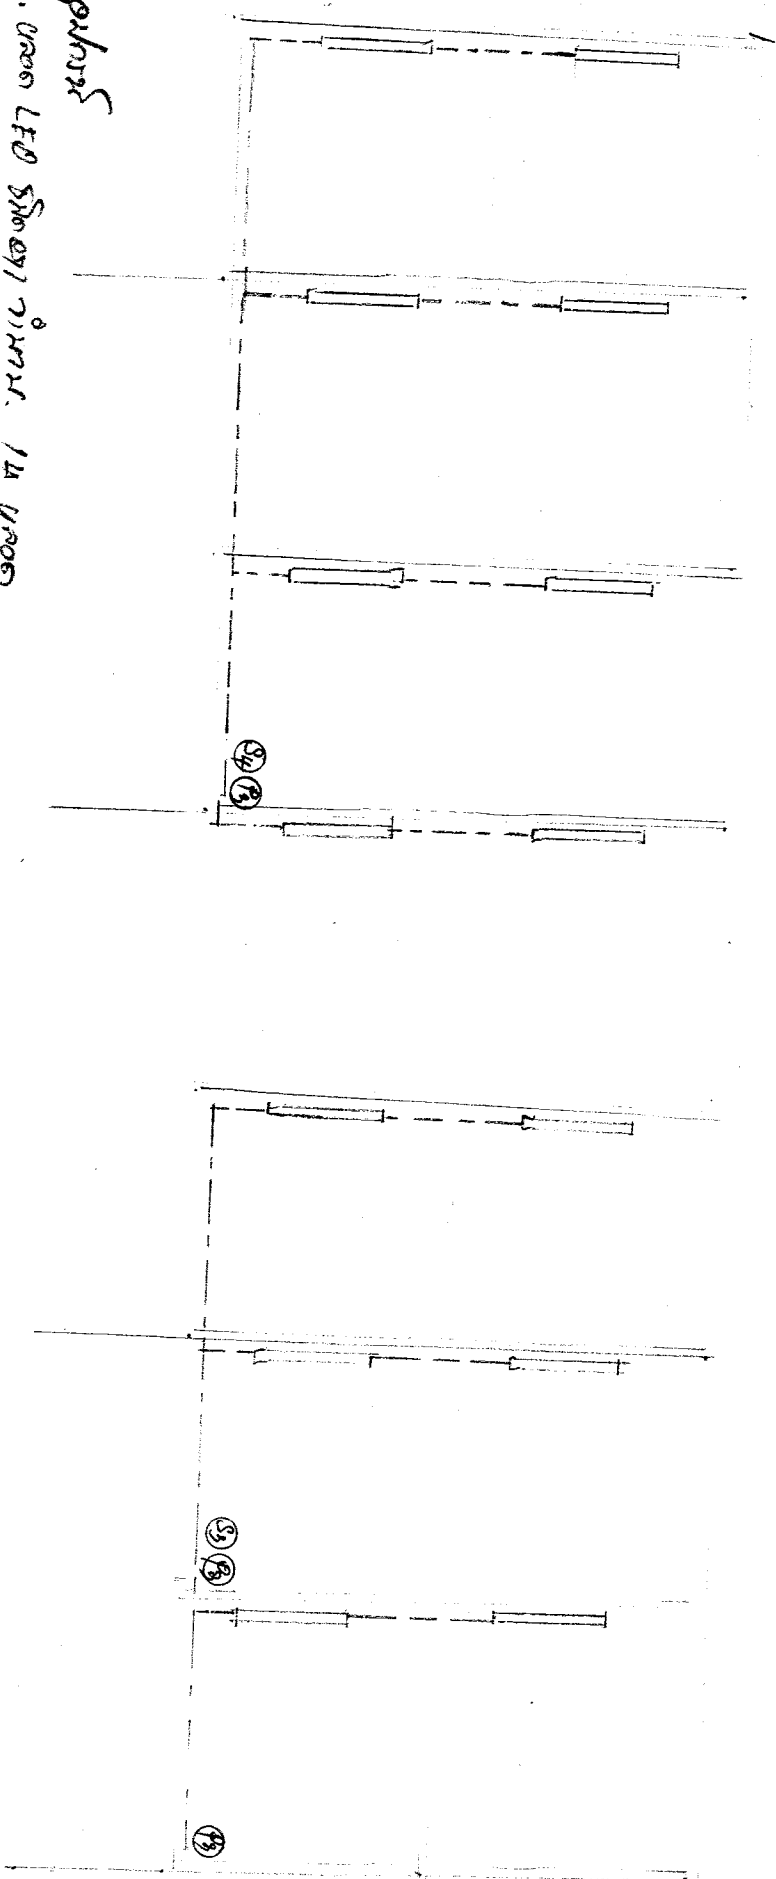

กองจัดการโรงเรียนและสิ่งแวดลอม
วันที่ ๐ ๖.๑. ๒๕๖๕
เลขที่รับ ๗๘๔

การส่งค่าส่วนภูมิภาค

จาก กศน.สกลนคร

ถึง กศน.๒

เลขที่ กศ.๒๖ ๕๔๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเงินในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดคำอู อ.ศรีวิชัย จ.กาฬสินธุ์

เรียน ผอ.ก.๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รูปถ่ายโครงการ

ตามบันทึก การ.๒๖๖๖/๒๖๖๕ เรื่องปรับปรุงระบบการศึกษาด้านการพัฒนากายภาพโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียนที่มีการปรับปรุงห้องเรียนบ้านคำอู อ.ศรี
วิชัย จ.กาฬสินธุ์ อยู่ในพื้นที่ กศน.ศรีวิชัย ซึ่ง กศน.ได้ให้ไฟฟ้าในพื้นที่โรงเรียนบ้านคำอู อ.ศรี
วิชัย เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนบ้านคำอู อ.ศรีวิชัย กศน.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงห้องเรียนบ้านคำอู อ.ศรีวิชัย กศน.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงห้องเรียนบ้านคำอู
อ.ศรีวิชัย ๒๖ ก.พ.๖๕ ซึ่ง กศน.สกลนครได้รายงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๕ แต่ได้รับการประสานมาจาก ผอ.
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ ว่าเนื่องจากงบประมาณเดือนเม.๖๕ PEACได้มีการทำ CSR ที่โรงเรียนวัดคำอู จึงขอ
ทาง กศน.สกลนครทำการสำรวจเพิ่มเติมว่าทางโรงเรียนมีความต้องการเพิ่มเติมหรือไม่

จากการเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๕ พบว่าโรงเรียนกำลังมีการปรับปรุง
ห้องเรียนขนาดขนาด ๕*๖ เมตร(สามห้องที่หน้าค้ว) มีความประสงค์ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| ๑.ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ ตัว | เป็นเงิน | ๒,๕๐๐ บาท |
| ๒.หลอดไฟ LED ๑๘ วัตต์ จำนวน ๒ หลอด | เป็นเงิน | ๓๐๐ บาท |
| ๓.ปลั๊ก ๕ จุดสำหรับไฟ ๒ จุด | เป็นเงิน | ๕๐๐ บาท |
| ๔.ท่อ ๓/๔ นิ้วสำหรับเดินสาย | เป็นเงิน | ๕๕๐ บาท |
| ๕.สายไฟ ๓.๖๖ ๒.๕ มม. | เป็นเงิน | ๕๕๐ บาท |
| ๖.สายไฟ ๓.๖๖ ๑.๕ มม. | เป็นเงิน | ๓๐๐ บาท |
| ๗.เบรคเกอร์ ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว | เป็นเงิน | ๑๕๐ บาท |
| ๘.ค่าแรง | เป็นเงิน | ๓,๐๐๐ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | ๘,๕๐๐ บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก.๓ กอก.(สส.) ๕๑/๒๕๖๕

เรียน อ.ผ.สส.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววัชร จันจันติ)

อก.อก.(ก๓)

ผสส.กอก.(ก๓) ข.ผ.สส. / นบ.๙ / รก.อก.

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๓ ๙๑๔๐ ๕ ต่อ (๓๓)๑๐๙๗๕

๐๙.๐๙.
เรียน ผอ.ก.๒(๒๖)

พิจารณาดำเนินการ

ต่อไป ๖.๑.๖๕


๕๕๖.๑๐๕

(นายวัชร จันจันติ)

ผอ.ก.๒

๗๑.
๖๖๓.๙ (๖)
๖๖๖.๗ (๕)
๖๖๑. ๓

๐ ๖.๑. ๒๕๖๕

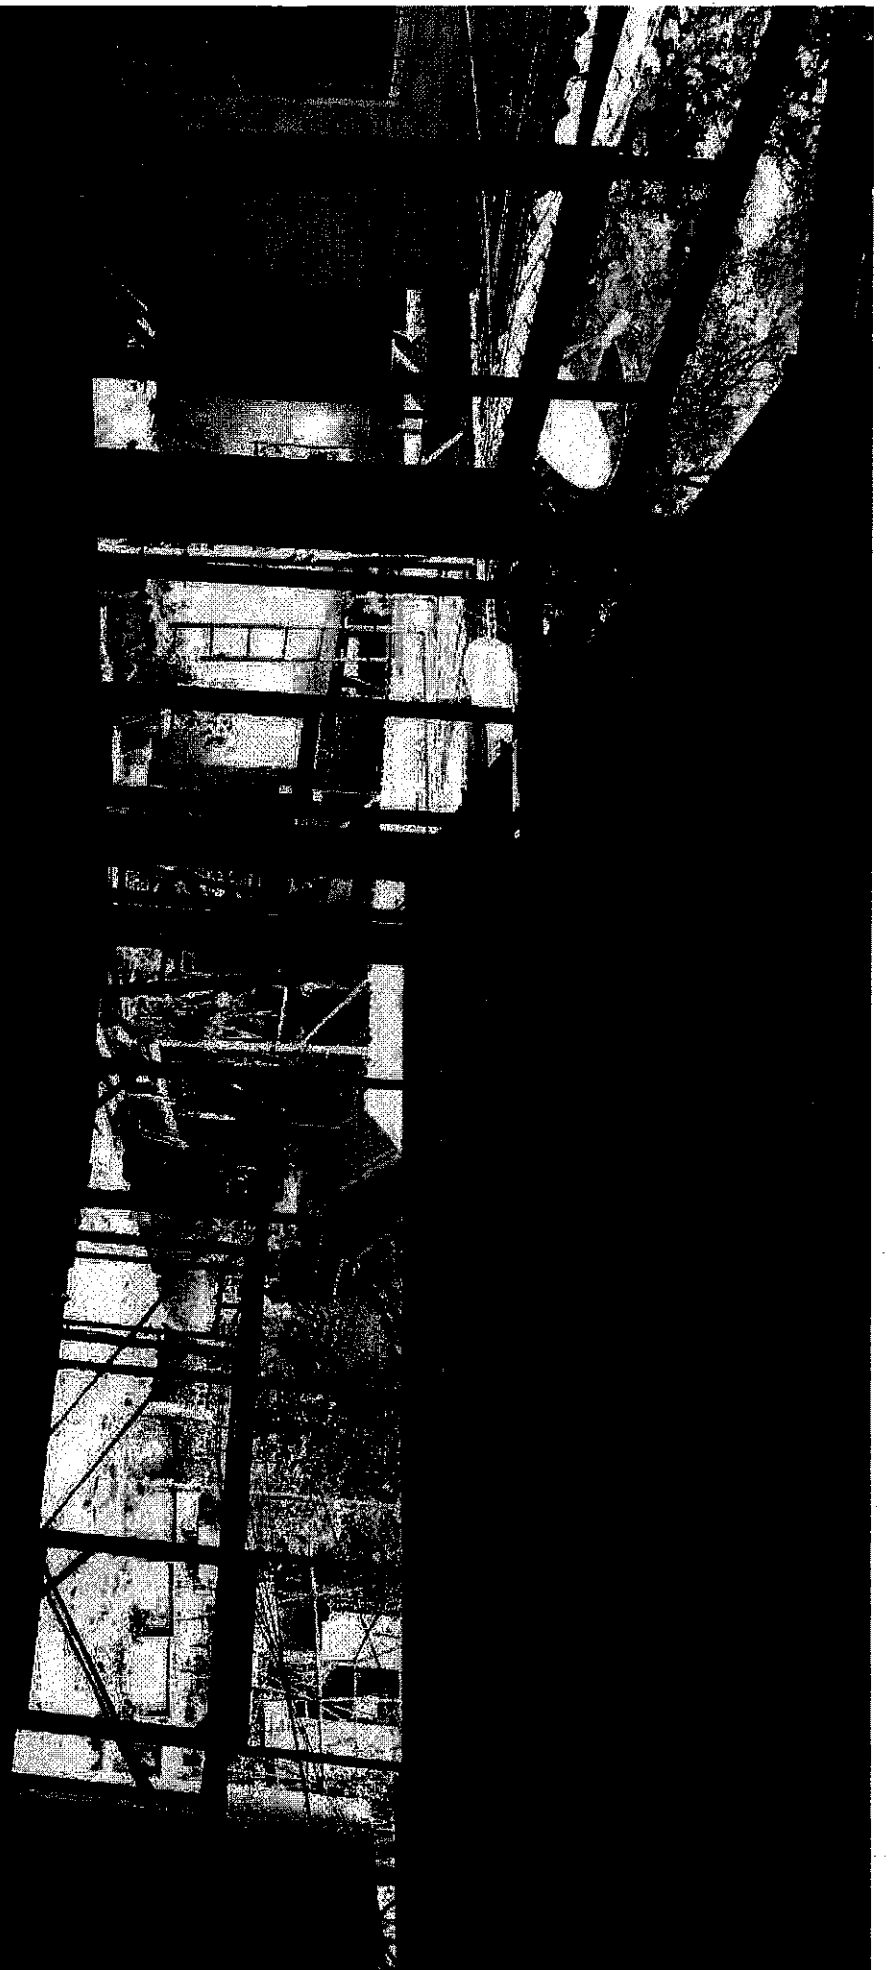



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.ต.ลาดหญ้า

เลขที่ ก.๓ ลญ. ๒๓๕ /๒๕๖๕

ถึง กฟภ.๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดถ้ำองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี(เพิ่มเติม)

เรียน ผชก.(ก.๓)

ตามบันทึก สว.๐๐๐๑/๐๐๒๒ เรื่องประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน ๔ โรงเรียนที่มีการปรับปรุงห้องซึ่งโรงเรียนบ้านถ้ำองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อยู่ในพื้นที่กฟย.ศรีสวัสดิ์และมีการมอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านดงเสลา ซึ่งผสส.ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕ ซึ่งแจ้งว่าจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้

ห้องคอมพิวเตอร์ร.วัดองจุ

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| ๑.ติดตั้ง RCD ๑ จุด | เป็นเงิน | ๑,๕๕๐ บาท |
| ๒.สายกราวด์ | เป็นเงิน | ๓๕๐ บาท |
| ๓.แท่งกราวด์ | เป็นเงิน | ๑๐๕ บาท |
| ๔.ค่าแรง | เป็นเงิน | ๔๕๐ บาท |

ร.บ้านดงเสลา(ตึ้นน้ำเย็นอาคารใหม่)

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| ๑.ติดตั้ง RCD ๑ จุด | เป็นเงิน | ๑,๓๕๐ บาท |
| ๒.สายกราวด์ | เป็นเงิน | ๓๕๐ บาท |
| ๓.แท่งกราวด์ | เป็นเงิน | ๑๐๕ บาท |
| ๔.ค่าแรง | เป็นเงิน | ๙๕๐ บาท |


ร.บ้านดงเสลา(ตึ้นน้ำเย็นอาคารเก่า)

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| ๑.ติดตั้ง RCD ๑ จุด | เป็นเงิน | ๑,๓๕๐ บาท |
| ๒.แบริค ๑ ชุด | เป็นเงิน | ๑๔๕ บาท |
| ๓.สายเมน | เป็นเงิน | ๓๔๐ บาท |
| ๔.สายกราวด์ แท่งกราวด์ | เป็นเงิน | ๒๑๐ บาท |
| ๓.ปลั๊ก | เป็นเงิน | ๑๓๕ บาท |
| ๔.ค่าแรง | เป็นเงิน | ๑,๔๗๐ บาท |

รวมเป็นเงิน ๘,๘๖๐ บาท

สำหรับห้องปฐมพยาบาลค่าใช้จ่าย ๙,๕๖๐ บาทรวมเป็นเงินปรับปรุงครั้งนี้ ๑๘,๔๒๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแจ้งส่วนเกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายสมชาย ศรีจารุเทือกข)
ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า


ก.๓ กอก.(สส.) ๙๔ /๒๕๖๕

เรียน อ.สส.

เรียน อ.ก.ก.(ก๓)

เพื่อทราบและดำเนินการ

ต่อไป


(นายศักดิ์ วงษาพรหม)

ผชก.(ก๓)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาววัชร จันขันตี)

อก.ก.ก.(ก๓)

ผสส.กอก.(ก๓) ทผ.สส. / นบท.๙ / รก.ก.
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๓ ๙๑๔๐ ๕ ต่อ (๓๓)๑๐๙๗๕

