



คู่มือ

การใช้งานระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้ง หม้อแปลงเฉพาะราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน



คณะทำงานระบบรายงานและติดตามประเมินผล
การดำเนินงานด้านความโปร่งใส

สารบัญ

หน้า

1. ภาพรวมของระบบผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	2
2. เกณฑ์ประเมินที่เกี่ยวกับระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	2
3. ระดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน	3
4. การใช้งานระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	3
5. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล	13
6. ติดต่อเรา	17

การใช้งานระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใสอย่างยั่งยืน

1. ภาพรวมของระบบผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย เป็นระบบรวบรวม และจัดการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้บริการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นใคร ยื่นคำร้องอะไร ยื่นคำร้องเมื่อไหร่ ชำระเงินวันไหน ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ใครเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการให้บริการเป็นเท่าไร จนถึงงานติดตั้งมิเตอร์ใช้เวลากี่วัน ทำให้ กฟภ. สามารถควบคุม และดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการได้

2. เกณฑ์ประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

3.1 เกณฑ์ประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโป่งใส

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา
บันทึกข้อมูลในระบบผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย	ทุกวันที่ 10 หลังสิ้นเดือน

3.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายนอกพร้อมอยู่แล้ว โดยนับระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าขยายเขต จนถึงวันที่ติดตั้งมิเตอร์ และไม่นับรวมระยะเวลา รอคอยจากลูกค้า

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา
ขนาดหม้อแปลงไม่เกิน 250 kVA	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% ภายใน 35 วันทำการ
ขนาดหม้อแปลงมากกว่า 250 kVA แต่ไม่เกิน 2,500 kVA	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 100% ภายใน 55 วันทำการ

3.3 เกณฑ์ PEA Doing Business

งานกำหนดลักษณะการขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าหลักเกณฑ์ PEA Doing Business ตามขนาดมิเตอร์ ดังนี้

- 1) METER 3 P 4 W 380/220 V. 30 (100) A. แบบไม่ต้องปักเสาเข็มไลน์ติดตั้งมิเตอร์
- 2) METER 3 P 4 W 380/220 V. 30 (100) A. แบบต้องปักเสาเข็มไลน์ติดตั้งมิเตอร์
- 3) METER 1 P 2 W 220 V. With CT.
- 4) METER 3 P 4 W 380/220 V With. CT.

โดยนับระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ชำระเงินค่าขยายเขต จนถึงวันที่ติดตั้งมิเตอร์ และไม่นับรวมระยะเวลารอคอยจากลูกค้า พร้อมทั้งมีระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายนอกพร้อมอยู่แล้ว

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	กำหนดเวลา
ขอใช้ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 250 kVA	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 25 วันปฏิทิน

3. ระดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน	ผู้ทั่วไป	ผู้ปฏิบัติ	ผู้อนุมัติ	ผู้ดูแลระบบ
เรียกรายงาน	✓	✓	✓	✓
บันทึกข้อมูล		✓	✓	✓
อนุมัติงาน			✓	✓
แก้ไขระดับสิทธิ์				✓
อัปโหลดข้อมูล				✓

4. การใช้งานระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

4.1 การใช้งานระบบ

1) เริ่มต้นการใช้งาน เปิดโปรแกรม Web Browser โดยเข้าไปที่ url :

<http://transparency.pea.co.th/tfm/>

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายบน Web Browser


2) ระบุชื่อผู้ใช้งาน (รหัสพนักงาน) และรหัสผ่าน (ใช้รหัสเดียวกับ Windows Logon) จากนั้นคลิกปุ่ม“เข้าสู่ระบบ”

4.2 หน้าแรก (Dashboard)

ในส่วนของ “หน้าแรก (Dashboard)” เป็นการแสดงผลการดำเนินงานโดยรวมของการไฟฟ้านั้นๆ ที่ผู้ใช้งานสังกัดอยู่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ตัวเลือกการแสดงผล และกำหนดขอบเขตของงานที่แสดงผลบนหน้าแรก (Dashboard) (เขต, การไฟฟ้า, ปี และเดือน)
- 2) การแสดงผลการดำเนินงานในภาพรวมของการไฟฟ้านั้นๆ
- 3) กราฟแสดงปริมาณงาน และการดำเนินการในแต่ละเดือน
- 4) ส่วนแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน (ชื่อ-นามสกุล, สังกัด และระดับสิทธิ์)
 - 4.1) ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงสังกัดการไฟฟ้า สำหรับการบันทึกงานให้กับการไฟฟ้าในสังกัด
- 5) การแสดงผลส่วนแบ่งการตลาดงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
 - สัดส่วนรายได้ หมายถึง สัดส่วนของรายได้งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.2) เทียบกับต่อรายได้งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าทั้งหมด
 - สัดส่วนจำนวนงาน หมายถึง สัดส่วนของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายที่ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด เทียบกับจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายทั้งหมด

- 6) คำร้องล่าสุด เป็นการแสดงผลงานคำร้องขอขยายเขต และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายการที่การไฟฟ้านั้นๆ รับผิดชอบอยู่ โดยเรียงลำดับตามรายการคำร้องที่เกิดขึ้นล่าสุด
- 7) การประเมินผล เป็นสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์วัดต่างๆ
- การประเมินผลตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.
 - การประเมินผลตาม PEA Doing Business
 - การประเมินผลตามเกณฑ์ Front Manager

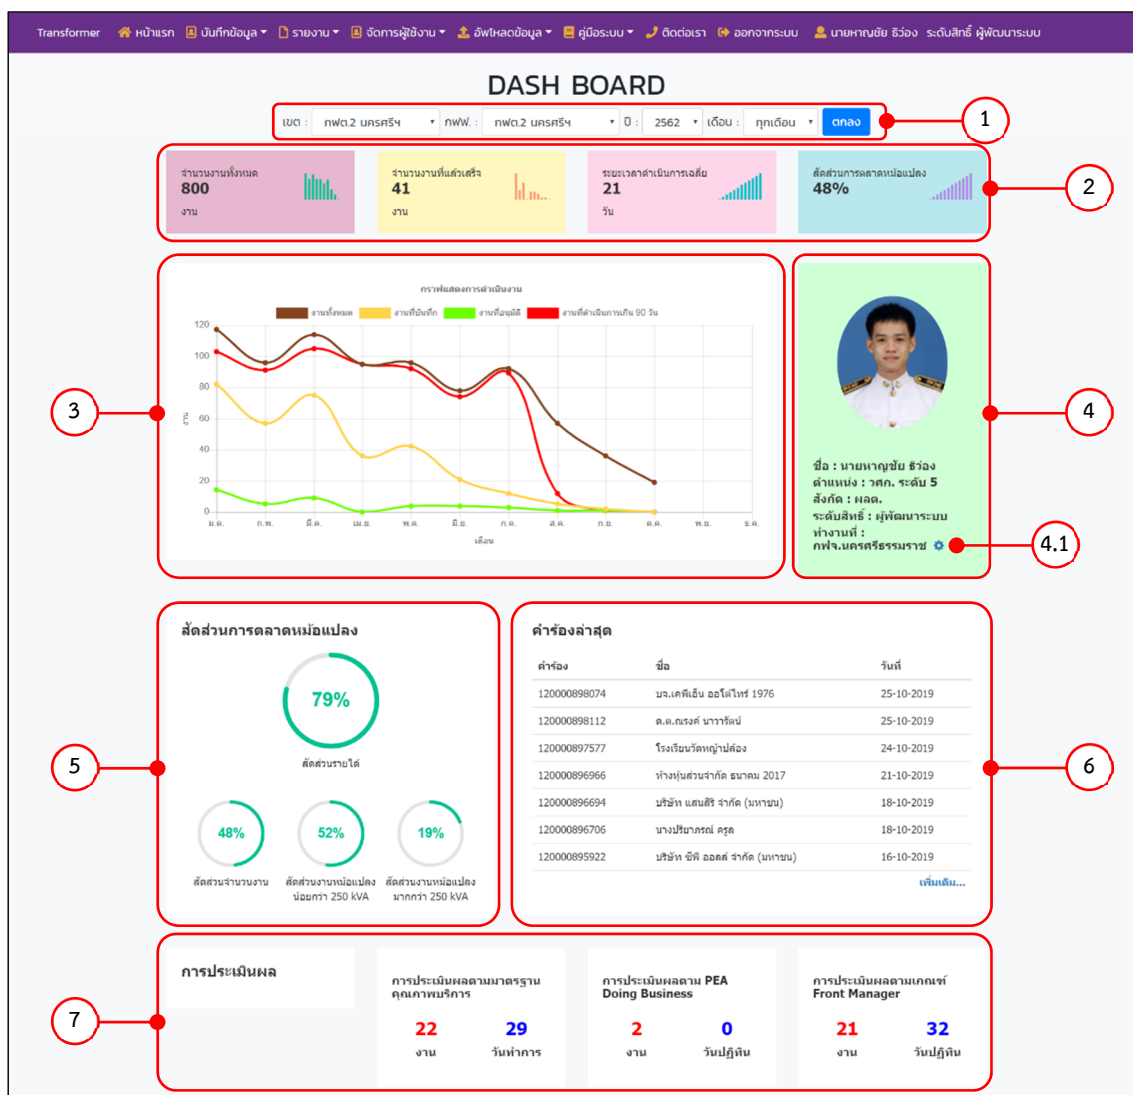

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอ Dash Board ระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

4.3 การบันทึกข้อมูลในระบบผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

- 1) เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูล” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อย “บันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน”
- 2) ระบุเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล (เขตการไฟฟ้า, ชื่อการไฟฟ้า, ช่วงระยะเวลารอบเดือน, ช่วงระยะเวลารอบปี และสถานะการบันทึกข้อมูล) จากนั้นคลิก “ตกลง” (โดยค่าเริ่มต้น ระบุเป็นเขตและการไฟฟ้าที่พนักงานผู้ใช้งานสังกัดอยู่)

The screenshot shows a web application interface for recording data. At the top, there is a navigation bar with various icons and a search bar. Below the navigation bar, there is a section titled "ข้อมูลงานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายให้ผู้ใช้ไฟ". This section contains a search bar with filters for "เขต" (Region), "กฟผ.3 เขต" (GPH.3 Region), "กฟฟ." (GPHF), "กฟอ.รณ" (GPHO.RN), "0", "2562", "เดือน" (Month), "สถานะ" (Status), and "ตกลง" (OK). Below the search bar, there is a table with 5 entries. Each entry has a green edit icon in the "Status" column. The table columns are: ลำดับ (Sequence), ชื่อการไฟฟ้า (Electricity Name), ชื่อผู้ซื้อไฟฟ้า/สถานประกอบการ (Buyer/Company), หมายเลขคำร้อง (Y2) (Request Number), ขนาดหม้อแปลง (KVA) (Transformer Size), ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria), ประเมินตามเกณฑ์ Doing Business (Doing Business Criteria), สถานะดำเนินการ (Operation Status), สถานะการบันทึกข้อมูล (Data Recording Status), วันที่ยื่นคำร้อง (Y2) (A) (Request Date), วันที่ติดตั้ง (B) (Installation Date), and ระยะเวลา (วัน) (C) = (B) - (A) (Duration (Days)).

ลำดับ	ชื่อการไฟฟ้า	ชื่อผู้ซื้อไฟฟ้า/สถานประกอบการ	หมายเลขคำร้อง (Y2)	ขนาดหม้อแปลง (KVA)	ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ประเมินตามเกณฑ์ Doing Business	สถานะดำเนินการ	สถานะการบันทึกข้อมูล	วันที่ยื่นคำร้อง (Y2) (A)	วันที่ติดตั้ง (B)	ระยะเวลา (วัน) (C) = (B) - (A)
1	กฟอ.รณ	แขวงทางหลวงยะลา	120000893743	50	ข้อมูลไม่ครบ	ข้อมูลไม่ครบ	ยื่นคำร้องขยายเขต	รอการบันทึกข้อมูล	07-10-2562		39
2	กฟอ.รณ	แขวงทางหลวงยะลา	120000893748	50	ข้อมูลไม่ครบ	ข้อมูลไม่ครบ	ยื่นคำร้องขยายเขต	รอการบันทึกข้อมูล	07-10-2562		39
3	กฟอ.รณ	แขวงทางหลวงยะลา	120000893750	50	ข้อมูลไม่ครบ	ข้อมูลไม่ครบ	ยื่นคำร้องขยายเขต	รอการบันทึกข้อมูล	07-10-2562		39
4	กฟอ.รณ	แขวงทางหลวงยะลา	120000893751	50	ข้อมูลไม่ครบ	ข้อมูลไม่ครบ	ยื่นคำร้องขยายเขต	รอการบันทึกข้อมูล	07-10-2562		39
5	กฟอ.รณ	แขวงทางหลวงยะลา	120000893754	50	ข้อมูลไม่ครบ	ข้อมูลไม่ครบ	ยื่นคำร้องขยายเขต	รอการบันทึกข้อมูล	07-10-2562		39

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของระบบรายงานผลขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

- 3) คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดงานขึ้นมา ดังนี้

3.1) ข้อมูลคำร้องขยายเขต (Y2)

3.1.1 ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้รับเหมา หรือบริษัทที่ลูกค้าให้ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง กรณีลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด และระบุชื่อ-นามสกุลของผู้รับเหมา หรือบริษัทที่จัดหาหม้อแปลงให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งหม้อแปลง แต่ลูกค้าจัดหาหม้อแปลงเอง

3.1.2 ระบุสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานในส่วนของการขยายเขต และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายล่าช้า หรือไม่ไปตามแผนงาน โดยสามารถระบุสาเหตุ ดังนี้

- ระบบไฟฟ้าภายในของลูกค้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
- อุปกรณ์ขาดแคลน
- สภาพพื้นที่ลูกค้าไม่พร้อมดำเนินการ
- กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ล่าช้า
- มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
- เอกสารหรือหลักฐานประกอบหม้อแปลง/อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วน
- อื่นๆ

ทั้งนี้ หากมีการระบุสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงาน จำเป็นต้องแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานดังกล่าว โดยหากงานใด มีสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า มากกว่า 1 สาเหตุให้เลือกระบุ “อื่นๆ” พร้อมแนบไฟล์เอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อมูล

ข้อมูลคำร้องขยายเขต (Y2)

เลขที่คำร้อง Y2 :	เลขที่ WBS :	การไฟฟ้า :
120000847150	C-62-K-TALCS.0247	กฟอ.กลาง
บัญชีแสดงสัญญา (CA) Y2 :	ชื่อ - สกุล :	
91000702593	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	
วันที่รับคำร้อง (คำสำรวจ/ออกแบบ) :	วันที่ตั้งหนี้ (คำสำรวจ/ออกแบบ) :	วันที่ชำระเงิน (คำสำรวจ/ออกแบบ) :
วันที่รับคำร้อง (คำขยายเขต) :	วันที่ตั้งหนี้ (คำขยายเขต) :	วันที่ชำระเงิน (คำขยายเขต) :
15-05-2019	05-06-2019	05-06-2019
ขนาดหม้อแปลง (kVA) :	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง :	บริษัท/ผู้ดำเนินการ (ระบุชื่อ) :
100	กฟภ. ดำเนินการทั้งหมด	PEA
สาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า :		
-		

รูปที่ 4 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (1)

3.2) ข้อมูลการก่อสร้าง

3.2.1 ระบุระยะทางการก่อสร้างแรงสูง (ระดับแรงดัน 22 kV) ในพื้นที่ของลูกค้า โดยนับจากระยะทางสายไฟฟ้าในพื้นที่ของลูกค้า จนถึงจุดติดตั้งหม้อแปลง

3.2.2 ระบุระยะทางการก่อสร้างแรงสูง (ระดับแรงดัน 22 kV) ที่ กฟภ. ดำเนินการขยายเขตจากเสาต้นสุดท้าย ไปยังพื้นที่ของลูกค้า

ข้อมูลการก่อสร้าง

วันที่อนุมัติงบประมาณ :	เลขที่อนุมัติงบประมาณ :	วันที่อนุมัติก่อสร้าง :
22-05-2019	ถล.(บค.)0278	
ระยะทางก่อสร้างแรงสูงภายใน (เมตร) :	ระยะทางก่อสร้างแรงสูงภายนอก (เมตร) :	
.000	.000	
วันที่เริ่มก่อสร้าง (เริ่มต้น) :	วันที่เริ่มก่อสร้าง (จริง) :	
05-06-2019	06-06-2019	
วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (เริ่มต้น) :	วันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ (จริง) :	
25-06-2019	07-06-2019	

รูปที่ 5 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (2)

3.3) ข้อมูลคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)

3.3.1 ระบุเลขที่คำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1) ที่สืบเนื่องมาจากการขยายเขต และติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายข้างต้น

3.3.2 ระบุสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานในส่วนของการขอใช้ไฟฟ้าล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามแผนงาน โดยสามารถระบุสาเหตุ ดังนี้

- ระบบไฟฟ้าภายในของลูกค้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ลูกค้าไม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียม/เงินประกัน
- อุปกรณ์ขาดแคลน
- อื่น ๆ

ทั้งนี้ หากมีการระบุสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงาน จำเป็นต้องแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานดังกล่าว โดยหากงานใด มีสาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า มากกว่า 1 สาเหตุให้เลือกระบุ “อื่นๆ” พร้อมแนบไฟล์เอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (Y1)		
เลขที่คำร้อง Y1 :	ประเภทงาน :	การไฟฟ้า :
110009612025	Y1WT1	กฟอ.กลาง
บัญชีแสดงสัญญา (CA) Y1 :	ชื่อ - สกุล :	
20022756556	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	
วันที่รับคำร้อง :	วันที่ตั้งหม้อ :	วันที่ชำระเงิน :
12-06-2019	12-06-2019	12-06-2019
สาเหตุที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า :		
-		

รูปที่ 6 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (3)

3.4) ข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์

3.4.1 ระบุเลขที่การติดตั้ง (60) เพื่อระบุหมายเลขมิเตอร์ และวันที่ติดตั้งมิเตอร์


3.4.2 ระบุระยะเวลาที่ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า (Front Manager) ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ว่าจะใช้เวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จกี่วัน

ข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์		
เลขที่การติดตั้ง :	หมายเลข PEA Number :	ขนาดมิเตอร์ :
6021968820	6000171029	METER SMART 3P 4W 230/400V 5(6)A GPF
ชื่อ - สกุล :	ที่อยู่ :	อัตราการใช้ไฟฟ้า :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	booster pump ม.1 ต.ไม้ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83	3224
วันที่ติดตั้งมิเตอร์ :	ระยะเวลาที่ FM ตกลงกับลูกค้า (วันปฏิทิน) :	
17-06-2019	20	

รูปที่ 7 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (4)

3.5) Timeline

เป็นส่วนที่แสดงช่วงเวลาของแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน และแสดงผลดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการ และเกณฑ์ PEA Doing Business

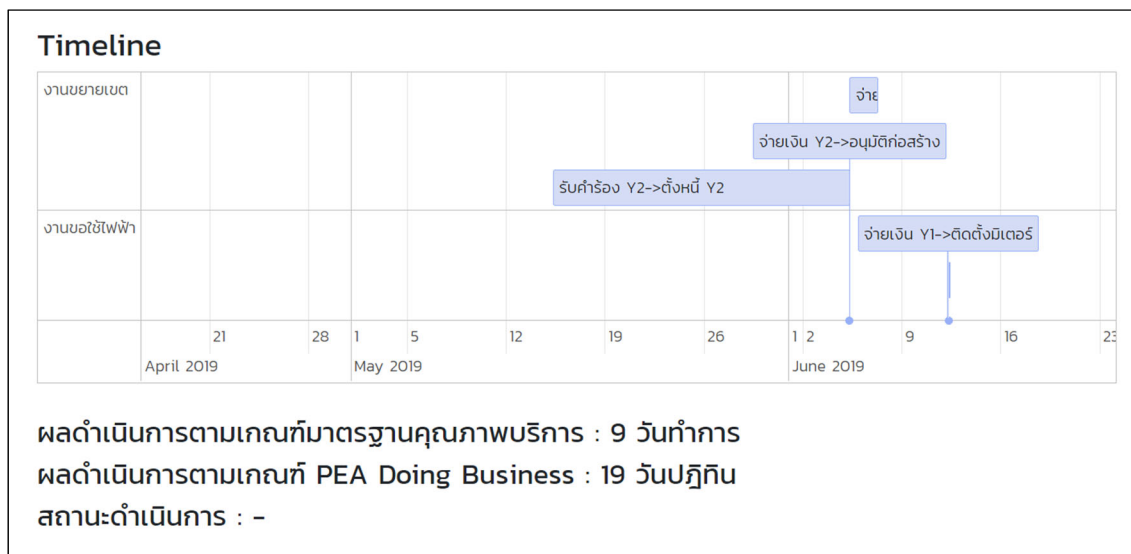

รูปที่ 8 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (5)

3.6) หมายเหตุ และการบันทึกข้อมูล

3.6.1 ระบุข้อความช่วยจำต่างๆ

3.6.2 ตัวเลือก “บันทึกข้อมูล” ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่ได้ระบุเพิ่มเติมในงานดังกล่าว

3.6.3 ตัวเลือก “อนุมัติ” ใช้สำหรับอนุมัติงาน เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว

****ทั้งนี้ เมื่ออนุมัติงานแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่สามารถแก้ไขงานนั้นได้อีก**

หมายเหตุ :

ผู้บันทึกงาน : นาย สักดิ์ดา ชาติวิธศากุล วันที่บันทึกงาน : 2019-10-30 11:35:31.563

ผู้อนุมัติข้อมูล : 3.6.1 วันที่อนุมัติข้อมูล : 3.6.2 3.6.3

อนุมัติ บันทึกข้อมูล รีเซต ปิด

รูปที่ 9 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลงานขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย (6)

4.4 การอนุมัติงาน

1) เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูล” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อย “บันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน”

2) ระบุเงื่อนไขการแสดงข้อมูล (เขตการไฟฟ้า, ชื่อการไฟฟ้า, ช่วงระยะเวลารอบเดือน, ช่วงระยะเวลารอบปี และสถานการณ์บันทึกข้อมูล) จากนั้นคลิก “ตกลง” (โดยค่าเริ่มต้น ระบุเป็นเขตและการไฟฟ้าที่พนักงานผู้ใช้งานสังกัดอยู่)

3) คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยจะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดงานขึ้นมา

4) คลิก “อนุมัติ” จากนั้นคลิก “ปิด” ดังรูปที่ 9

4.5 การเรียกรายงาน

1) เลือกหัวข้อ “รายงาน” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อย ดังนี้

- รายงานผลการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
- รายงานผลการดำเนินงานตาม SLA
- รายงานส่วนแบ่งการตลาดสำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA
- รายงานส่วนแบ่งการตลาดสำหรับหม้อแปลงขนาดเกิน 250 kVA
- รายงานผลการดำเนินงาน Doing Business

2) ระบุเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล (เขตการไฟฟ้า, ชื่อการไฟฟ้า, ช่วงระยะเวลารอบเดือน, ช่วงระยะเวลารอบปี และสถานการณ์บันทึกข้อมูล) จากนั้นคลิก “ตกลง” (โดยค่าเริ่มต้น ระบุเป็นเขตและการไฟฟ้าที่พนักงานผู้ใช้งานสังกัดอยู่)

Transformer

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

รายงาน

จัดการการใช้งาน

อัปเดตข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

ออกจากระบบ

นายทนายชัย ชีวงศ์ ระดับสิทธิ์ ผู้พัฒนาระบบ

รายงานผลการดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายให้ผู้ใช้ไฟ

เขต : กพด.3 ยะลา

กพพ. : กพด.3 ยะลา

ปี : 2562

เดือน : ทุกเดือน

ตกลง

PDFExcel

Search:

ลำดับ	ชื่อการไฟฟ้า	ชื่อผู้ขอใช้ไฟ/สถานประกอบการ	เครื่องขยายเขต (Y2)							
			หมายเลขเครื่อง (Y2)	หมายเลข CA (Y2)	วันที่รับเครื่อง (ค่าสำรวจ/ออกแบบ)	วันที่ตั้งหม้อ (ค่าสำรวจ/ออกแบบ)	วันที่ชำระเงิน (ค่าสำรวจ/ออกแบบ)	วันที่รับเครื่อง (ค่าขยายเขต)	วันที่ (ค่าขยาย)	
1	กฟอ.ตากใบ	บริษัท กรีนเพล เค กรุ๊ป จำกัด	120000892840	91000832557					03-10-2562	03-
2	กพพ.พังงา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	120000893691	91000860556					07-10-2562	10-
3	กพพ.พังงา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	120000893695	91000865079					07-10-2562	10-
4	กฟอ.รามัน	แขวงทางหลวงยะลา	120000893743	91000782324					07-10-2562	17-
5	กฟอ.รามัน	แขวงทางหลวงยะลา	120000893748	91000782324					07-10-2562	17-

Showing 1 to 12 of 12 entries

รูปที่ 10 แสดงหน้าต่างรายงานผลการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย

Transformer

หน้าแรก

บันทึกข้อมูล

รายงาน

จัดการผู้ใช้งาน

อัปเดตข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

ออกจากระบบ

ภาษาภาษาไทย

สีม่วง

ระดับสิทธิ์

ผู้พัฒนาระบบ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ

เขต : กฟต.3 ยะลา

ปี : 2562

เดือน : ทุกเดือน

ตกลง

PDFExcel

Search:

ลำดับ	ชื่อการไฟฟ้า	เครื่องขยายเขต (Y2)					ประเมิน	
		จำนวนงาน (Y2) ทั้งหมด (งาน) (A)	งานที่บันทึกข้อมูลแล้ว (งาน) (B)	งานก่อนเปิดแล้ว (งาน) (C)	ร้อยละการบันทึกข้อมูล (D) = (B)/(A)*100	ร้อยละการอนุมัติงาน (E) = (C)/(A)*100	จำนวนงานทั้งหมด (งาน) (F)	แล้วเสร็จ (งาน) (G)
1	กฟอ.รามัน	5	0	0	-	-	0	0
2	กฟอ.ตากใบ	1	0	0	-	-	0	0
3	กฟพ.พัทลุง	1	0	0	-	-	0	0
4	กฟอ.เบตง	1	1	0	100.00%	-	0	0
5	กฟอ.กระเสาะไสน์	2	0	0	-	-	0	0
6	กฟพ.พังงา	2	0	0	-	-	0	0
รวม		12	1	0	8.33%	0.00%	0	0

Showing 1 to 6 of 6 entries

รูปที่ 11 แสดงหน้าต่างรายงานผลการดำเนินงานตาม SLA

Transformer หน้าแรก บันทึกข้อมูล รายงาน จัดการผู้ใช้งาน อัปเดตข้อมูล คู่มือระบบ ติดต่อเรา ออกจากระบบ นายทนายชัย ชีวงศ์ ระดับสิทธิ์ ผู้พัฒนาระบบ

ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA

เขต : กฟน.1 เชียงใหม่ ปี : 2562 เดือน : ทุกเดือน [ตกลง](#)

[PDF](#) [Excel](#) Search:

ลำดับ	กรณไฟฟ้าเขต	30 kVA		50 kVA		100 kVA		160 kVA		250 kVA	
		30 kVA-ALL (A)	30 kVA-PEA (B)	50 kVA-ALL (C)	50 kVA-PEA (D)	100 kVA-ALL (E)	100 kVA-PEA (F)	160 kVA-ALL (G)	160 kVA-PEA (H)	250 kVA-ALL (I)	250 kVA-PEA (J)
1	กฟน.ลำปาง	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	กฟน.น่าน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	กฟน.แม่จัน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	กฟน.พิจิตร	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	กฟน.เวียงป่าเป้า	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	กฟน.แม่ลาว	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
รวม		0	0	2	1	3	1	1	0	0	0

Showing 1 to 6 of 6 entries

รูปที่ 12 แสดงหน้าต่างรายงานส่วนแบ่งการตลาดสำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA

Transformer หน้าแรก บันทึกข้อมูล รายงาน จัดการผู้ใช้งาน อัปเดตข้อมูล คู่มือระบบ ติดต่อเรา ออกจากระบบ นายทนายชัย ชีวงศ์ ระดับสิทธิ์ ผู้พัฒนาระบบ

ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า CO2.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดเกิน 250 kVA

เขต : กฟน.1 เชียงใหม่ ปี : 2562 เดือน : ทุกเดือน [ตกลง](#)

[PDF](#) [Excel](#) Search:

ลำดับ	กรณไฟฟ้าเขต	315 kVA		400 kVA		500 kVA		1000 kVA		1250 kVA	
		315 kVA-ALL (A)	315 kVA-PEA (B)	400 kVA-ALL (C)	400 kVA-PEA (D)	500 kVA-ALL (E)	500 kVA-PEA (F)	1000 kVA-ALL (G)	1000 kVA-PEA (H)	1250 kVA-ALL (I)	1250 kVA-PEA (J)
1	กฟน.เชียงใหม่	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	กฟน.เวียงป่าเป้า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Showing 1 to 2 of 2 entries

รูปที่ 13 แสดงหน้าต่างรายงานส่วนแบ่งการตลาดสำหรับหม้อแปลงขนาดเกิน 250 kVA

Transformer หน้าแรก บันทึกข้อมูล รายงาน จัดการผู้ใช้งาน อัปเดตข้อมูล คู่มือระบบ ติดต่อเรา ออกจากระบบ นายทนายชัย ชีวงศ์ ระดับสิทธิ์ ผู้พัฒนาระบบ

รายงานข้อมูล Doing Business

เขต : กฟน.2 อุบล ปี : 2562 เดือน : ทุกเดือน สถานะ : ทั้งหมด [ตกลง](#)

[PDF](#) [Excel](#) Search:

ลำดับ	ชื่อกรณไฟฟ้า	ชื่อผู้ขอใช้ไฟ/สถานประกอบการ	ประเภทงาน	ขนาดมิเตอร์	ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ประเมินตามเกณฑ์ Doing Business	วันรับคำร้อง Y2/Y1 (A)	วันที่ติดตั้งมิเตอร์ (B)	ระยะเวลา (วัน) (C) = (B) - (A)
1	กฟน.อุบล	นาง นุสรณ์ ไข่มุนี	1) METER 3 P 4 W 380/220 V. 30 (100) A แบบไม่ดึงจิก	1-06-005-0108	รองกรณบันทึก	รองกรณบันทึก	02-10-2562/15-10-2562	17-10-2562	16


Showing 1 to 1 of 1 entries

รูปที่ 14 แสดงหน้าต่างรายงานผลการดำเนินงาน Doing Business

3) ผู้ใช้งานสามารถคลิก [PDF](#) และ [Excel](#) เพื่อเรียกดูรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF และ Microsoft Excel ตามลำดับ

4.6 การติดตามงาน (Project Tracking)

- 1) เลือกหัวข้อ “รายงาน” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อย “ติดตามผล (Project Tracking)”
- 2) ระบุเลขหมายคำร้องงานขยายเขต (Y2) (12XXXXXXX) จากนั้นคลิก “ตกลง”

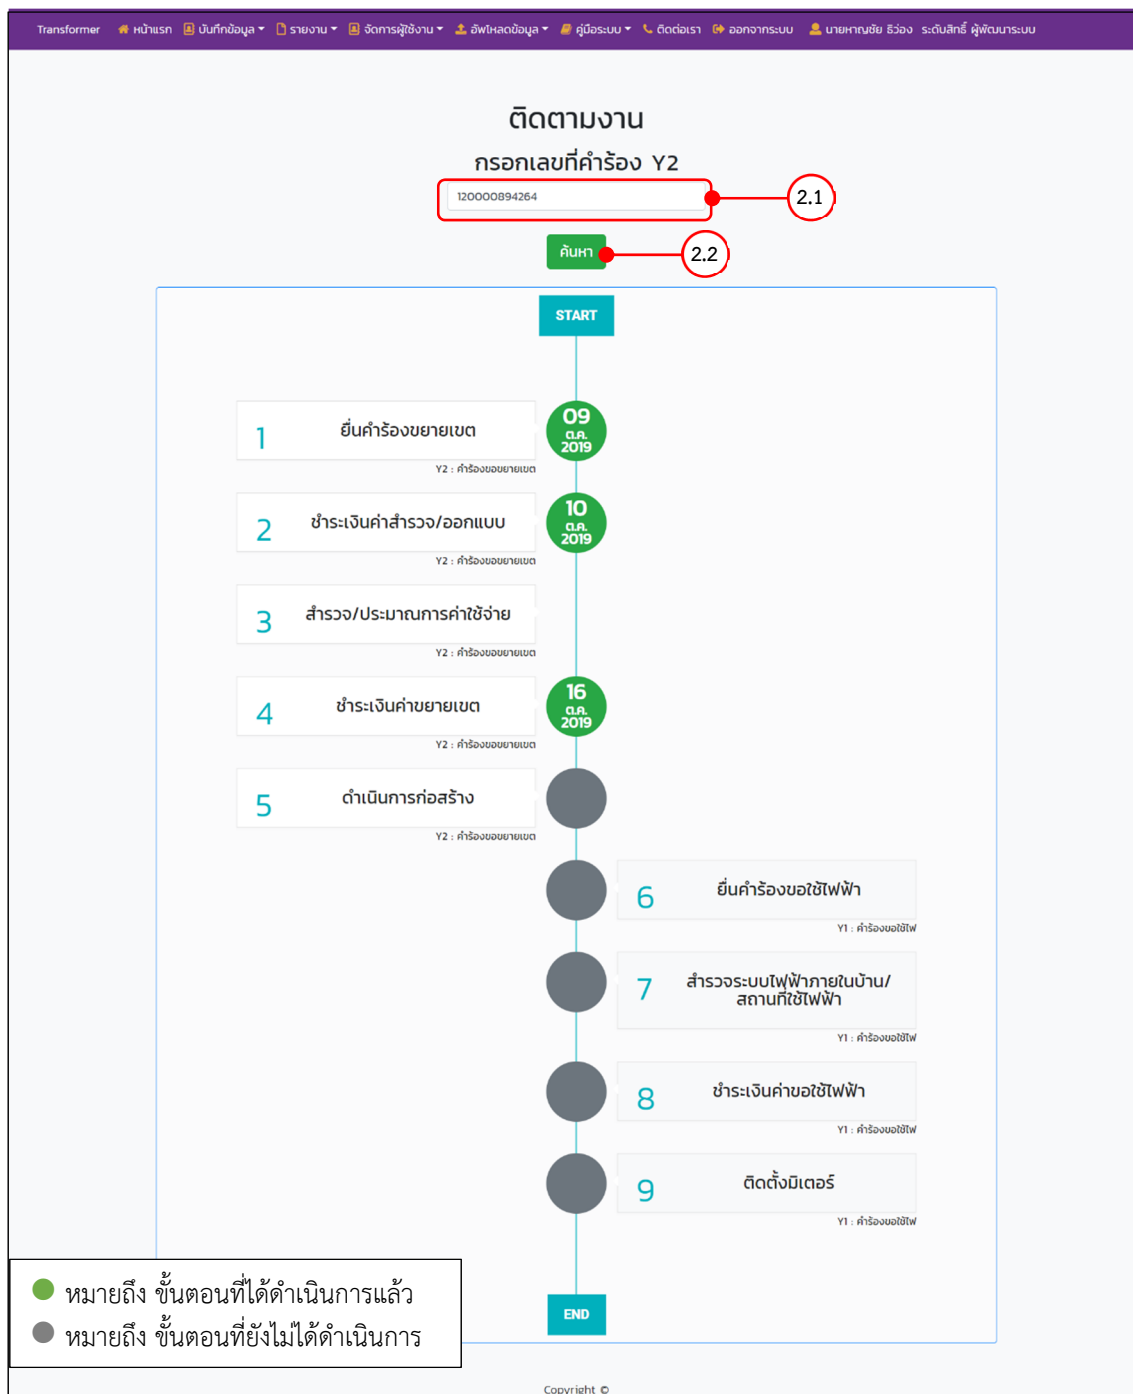


รูปที่ 15 แสดงหน้าต่างการติดตามงาน (Tracking)

4.7 การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ)

- 1) เลือกหัวข้อ “จัดการผู้ใช้งาน” จากนั้นเลือกหัวข้อย่อย “เพิ่มผู้ใช้งาน”
- 2) ระบุรหัสพนักงานที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ในฟิลด์ “ชื่อผู้ใช้งาน” จากนั้นคลิก “ค้นหา”

3) ระบุระดับสิทธิ์, เขตการไฟฟ้า และชื่อการไฟฟ้าที่พนักงานสังกัดอยู่ (โดยค่าเริ่มต้น ระบุเป็นเขต และการไฟฟ้าที่พนักงานผู้ใช้งานสังกัดอยู่) จากนั้นคลิก “ตกลง”

4) กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง หรือถอนสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก  บนรายการพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือถอนสิทธิ์การใช้งาน

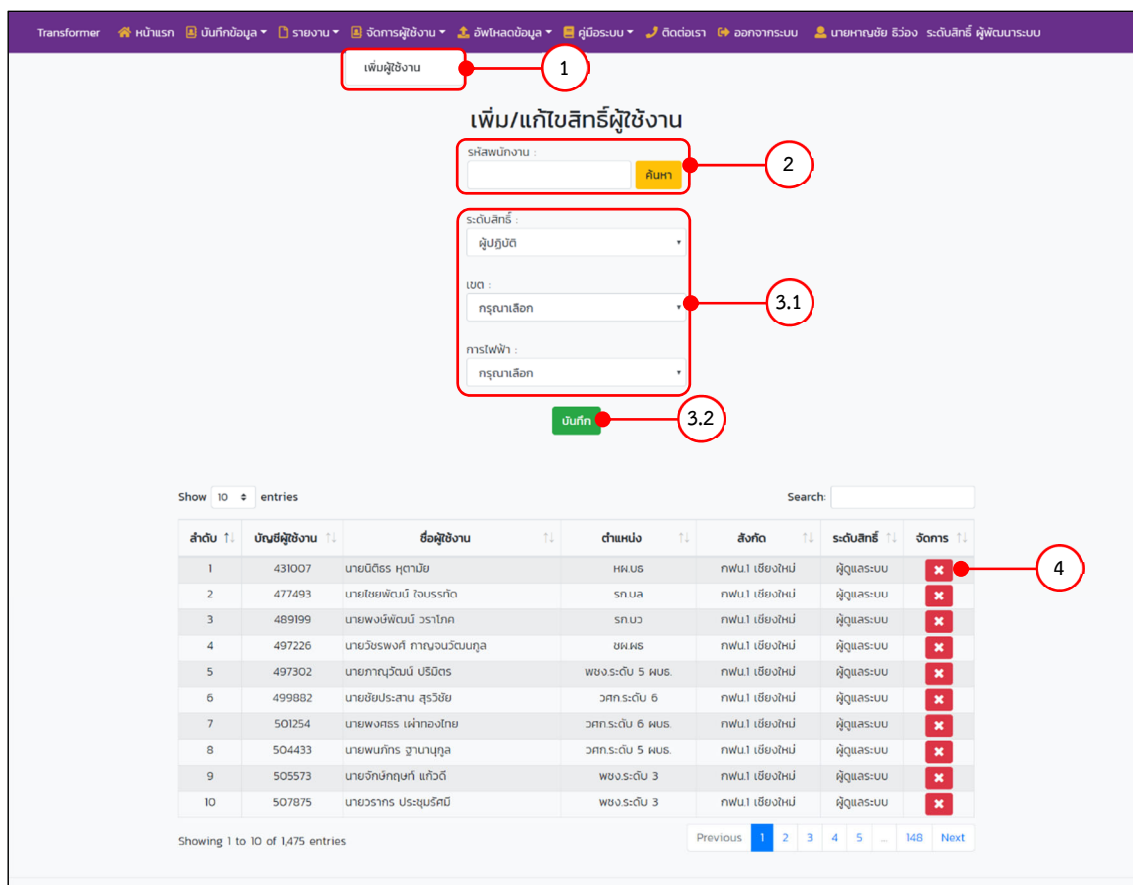

เพิ่มผู้ใช้งาน

เพิ่ม/แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน

รหัสพนักงาน : ค้นหา

ระดับสิทธิ์ :

เขต :

การไฟฟ้า :

บันทึก

Show 10 entries

ลำดับ	บัญชีผู้ใช้งาน	ชื่อผู้ใช้งาน	ตำแหน่ง	สังกัด	ระดับสิทธิ์	จัดการ
1	431007	นายอดิสร หุตานิช	หมบร	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
2	477493	นายไพฑูริย์ ใจบรรทัด	รท.บร	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
3	489199	นายพงษ์พัฒน์ วราภัก	รท.บว	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
4	497226	นายวิมลพงศ์ กาญจนวัฒน์กุล	ชพ.พร	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
5	497302	นายภาณุวัฒน์ บัณฑิต	พชง.ระดับ 5 พ.บร.	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
6	499882	นายชัยประสาน สุรวินัย	วศก.ระดับ 6	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
7	501254	นายพงษ์ธรร เผ่าทองไทย	วศก.ระดับ 6 พ.บร.	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
8	504433	นายพนักร ฐานานุกุล	วศก.ระดับ 5 พ.บร.	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
9	505573	นายจักรกฤษณ์ แก้วดี	พชง.ระดับ 3	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	
10	507875	นายอรรณพ ประชุมรัมย์	พชง.ระดับ 3	กฟน.1 เชียงใหม่	ผู้ดูแลระบบ	

Showing 1 to 10 of 1475 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 148 Next


รูปที่ 16 แสดงหน้าต่างการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

5. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

5.1 การบันทึกข้อมูลงานของระบบ SAP

5.1.1 การระบุรายละเอียดงานในคำร้องงานขยายเขต (Y2)

- 1) เข้าสู่ระบบ SAP และเรียกใช้งาน T-Code : CIC0 เพื่อเรียกดูข้อมูลคำร้อง ดังรูปที่ 17
- 2) ระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หรือบัญชีแสดงสัญญา จากนั้นเลือกคำร้องงานขยายเขต (Y2)

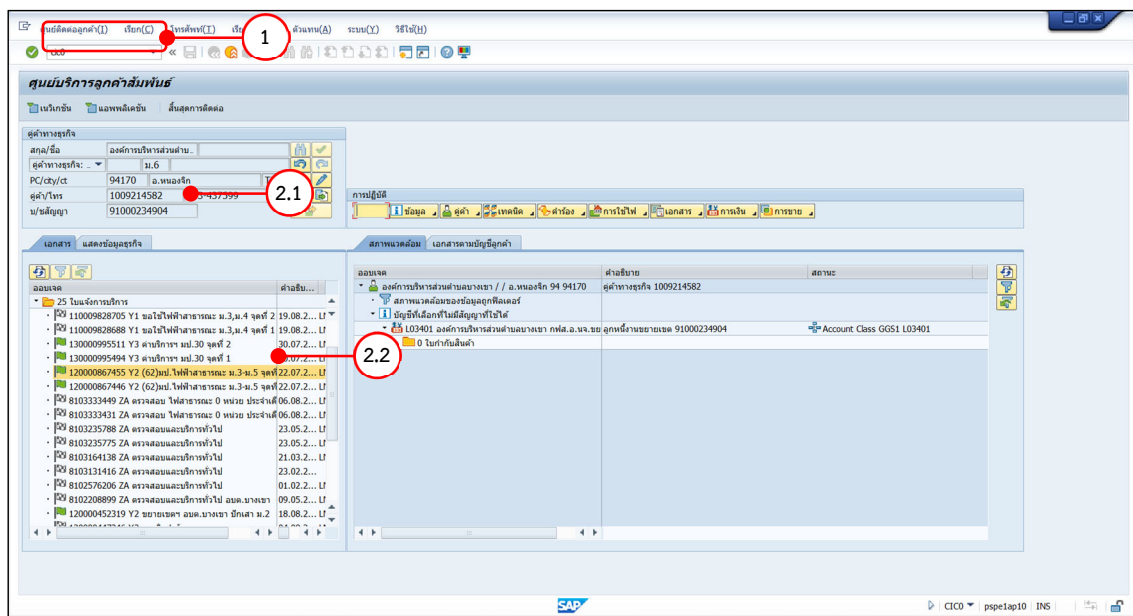


รูปที่ 17 แสดงหน้าต่างการใช้งาน T-Code : CIC0

- 3) เลือกแท็บ “รายการข้อมูล” จากนั้นคลิก  เพื่อเพิ่มรายการข้อมูลตามรหัส ดังนี้

- รหัส Y2I01/0010 – ระบุผู้ดำเนินการก่อสร้าง
- รหัส Y2I05/0010 – ขนาดพิกัดหม้อแปลงแต่ละเครื่องในงานก่อสร้าง
- รหัส Y2I05/0020 – จำนวนหม้อแปลงแต่ละขนาดในงานก่อสร้าง
- รหัส Y2I05/0030 – ขนาดพิกัดหม้อแปลงรวมในงานก่อสร้าง

จากนั้นคลิก  **คัดลอก** เพื่อเลือกรายการข้อมูล

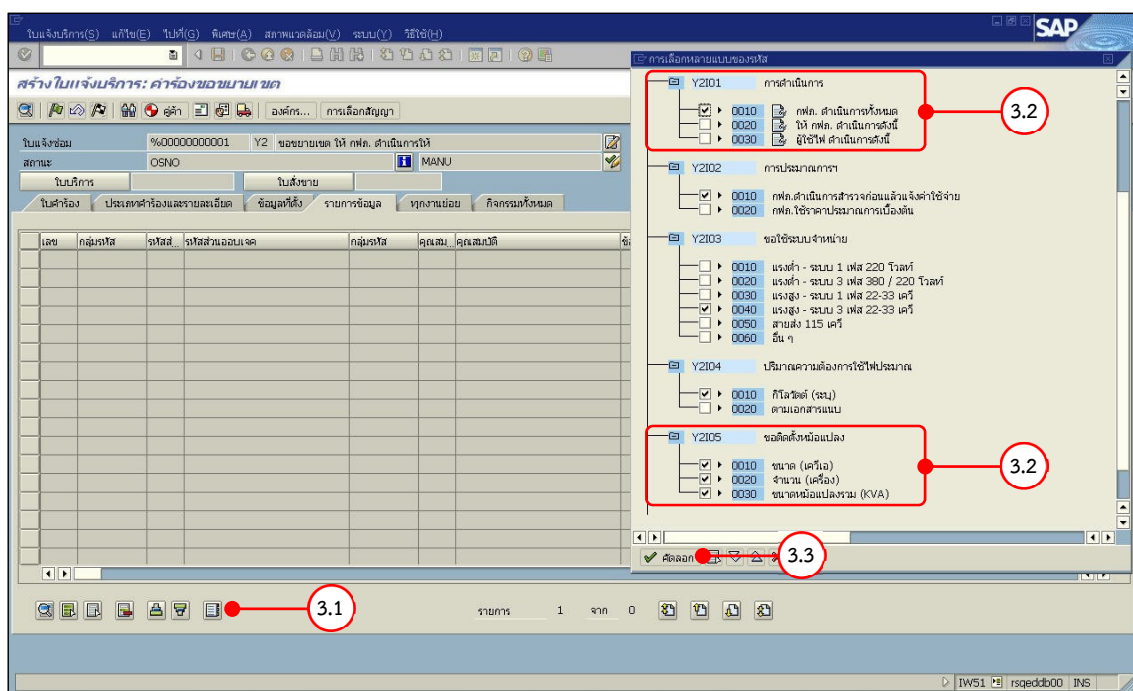

รูปที่ 18 แสดงการลงข้อมูลในคำร้องขอขยายเขต (Y2) (1)


4) ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- การดำเนินการ : (กฟภ. ดำเนินการทั้งหมด, ให้ กฟภ. ดำเนินการ และผู้ใช้ไฟ ดำเนินการ)
- ขนาด (เควีเอ) : (ขนาดหม้อแปลงที่ ผขฟ. ขอติดตั้ง)
- จำนวน (เครื่อง) : (จำนวนหม้อแปลงที่ ผขฟ. ขอติดตั้ง)
- ขนาดหม้อแปลงรวม (KVA) : (ขนาดหม้อแปลงรวมที่ ผขฟ. ขอติดตั้ง)

กรณีคำร้องขอขยายเขต (Y2) นั้น (เช่น งานติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 kVA จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 50 kVA จำนวน 1 เครื่อง รวมขนาดหม้อแปลงรวม 250 kVA) ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ขนาด (เควีเอ) : **100, 50**
- จำนวน (เครื่อง) : **2, 1**
- ขนาดหม้อแปลงรวม (KVA) : **250**

จากนั้นคลิก  เพื่อบันทึกคำร้อง

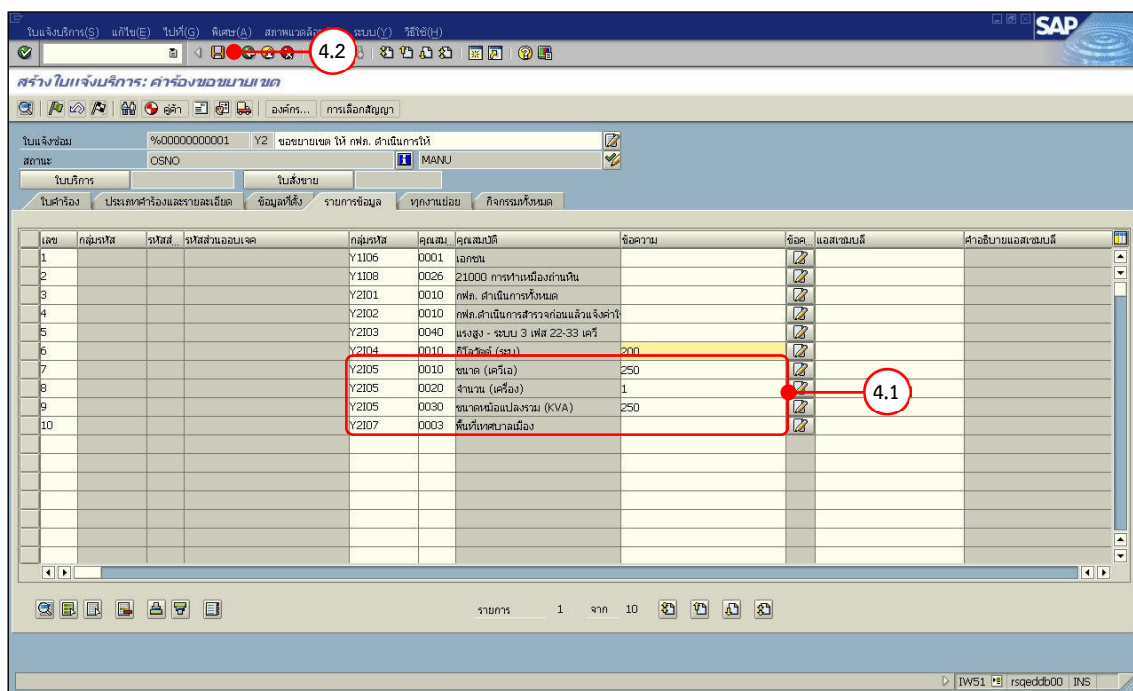


เลข	กลุ่มรหัส	รหัส	รหัสส่วนขยาย	กลุ่มรหัส	คุณสมบัติ	ข้อความ	ชื่อ	เอกสาร	คำอธิบายเอกสาร
1				Y1106	0001	เลือก			
2				Y1108	0026	21000 การทำเหมืองถ่านหิน			
3				Y2101	0010	กฟภ. ดำเนินการทั้งหมด			
4				Y2102	0010	กฟภ. ดำเนินการสำรวจก่อนแล้วแจ้งทำ			
5				Y2103	0040	แรงสูง - ระบบ 3 เฟส 22-33 เควี			
6				Y2104	0010	ติดตั้ง (รวม)	200		
7				Y2105	0010	ขนาด (เควีเอ)	250		
8				Y2105	0020	จำนวน (เครื่อง)	1		
9				Y2105	0030	ขนาดหม้อแปลงรวม (KVA)	250		
10				Y2107	0003	พื้นที่เทศบาลเมือง			

รูปที่ 19 แสดงการลงข้อมูลในคำร้องขอขยายเขต (Y2) (2)

5.1.2 การระบุข้อมูลงานก่อสร้างในคำร้องงานขยายเขต (Y2)


- 1) เข้าสู่ระบบ SAP และเรียกใช้งาน T-Code : CJ20N เพื่อเรียกดูข้อมูลงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 20
- 2) คลิก  เพื่อระบุหมายเลข WBS จากนั้นคลิก 

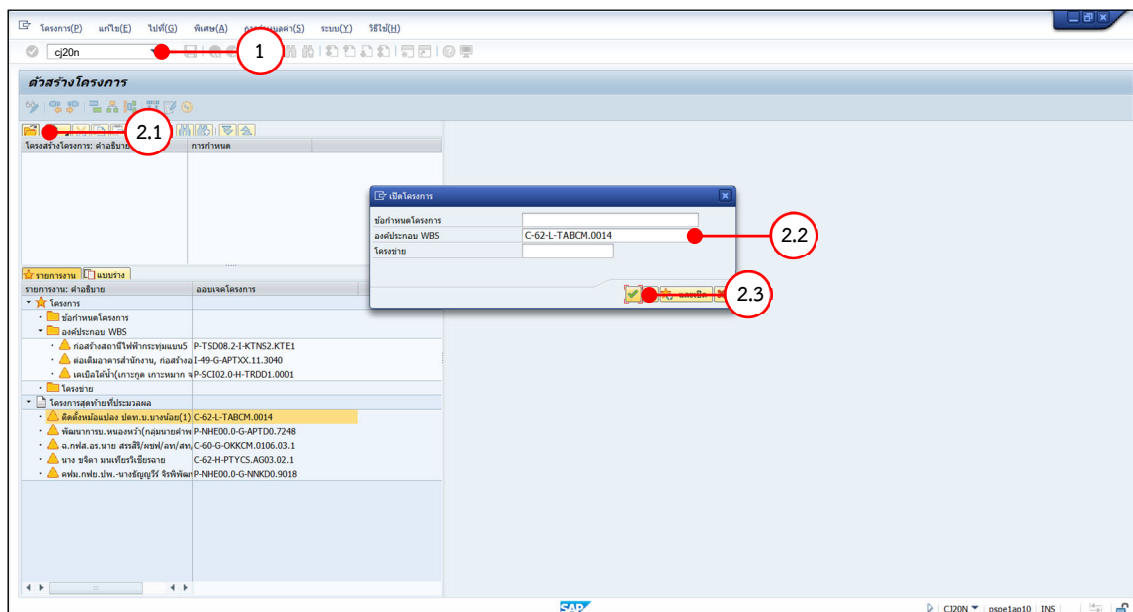

รูปที่ 20 แสดงการลงข้อมูลในข้อมูลการก่อสร้างของงานขยายเขต (1)

- 3) เลือกแท็บ “ข้อมูล1” จากนั้นเพิ่มข้อมูลในฟิลด์ ดังนี้

- เลขที่แผนผัง : ระบุหมายเลขแผนผังประมาณการงานก่อสร้าง
- เลขที่อนุมัติปม : ระบุเลขที่หนังสือที่อนุมัติแบบประมาณการ ลงนามโดย ผจก.
- วันที่อนุมัติปม : ระบุวันที่หนังสือที่อนุมัติแบบประมาณการ ลงนามโดย ผจก.
- วันที่อนุมัติกส : ระบุวันที่หนังสือที่อนุมัติก่อสร้างงานขยายเขต ลงนามโดย ผจก.

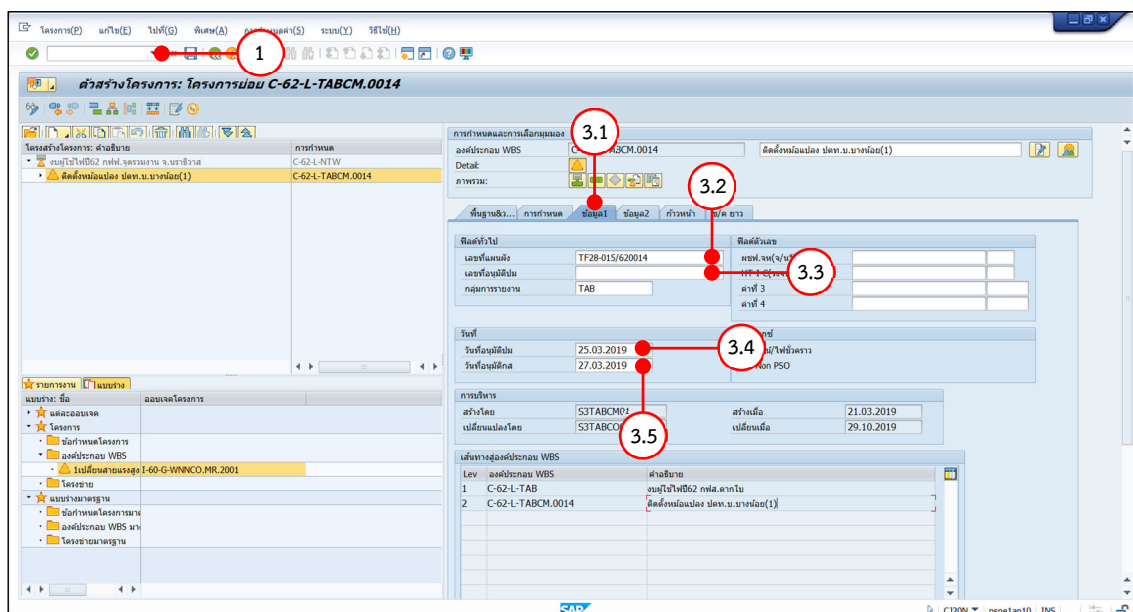

รูปที่ 21 แสดงการลงข้อมูลในข้อมูลการก่อสร้างของงานขยายเขต (2)

4) เลือกแท็บ “ข้อมูล2” จากนั้นเพิ่มข้อมูลในฟิลด์ ดังนี้

- เลขที่คำร้อง : ระบุมหายเลขคำร้องงานขยายเขต (Y2)

[illegible]

รูปที่ 22 แสดงการลงข้อมูลในข้อมูลการก่อสร้างของงานขยายเขต (3)

5) เลือกแท็บ “พื้นฐาน&วันที่” จากนั้นเพิ่มข้อมูลในฟิลด์ ดังนี้

- BscStart : ระบุนหมายเลขคำร้องงานขยายเขต (Y2)

- Bsc Fin : ระบหมายเลขคำร้งงานขยายเขต (Y2)

- ActStart : ระบุวันที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ตามรายงาน ZPSF004 (สถานะ B1)
(จัดสรรบ-ยังไม่เปิดงาน)

- Act.Fin : ระบุวันที่อนุมัติจ่ายไฟ (สถานะ D2) (งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จ่ายไฟ)

รูปที่ 23 แสดงการลงข้อมูลในข้อมูลการก่อสร้างของงานขยายเขต (4)

6) คลิก  เพื่อบันทึกข้อมูล

6. ติดต่อเรา

6.1	นายพิทยา	ชลศิริ	นรค.6	ผสจ.	กรท.(ก1)		(31)10364		087-5072277
6.2	นายหาญชัย	จิ๋วอง	วศก.5	ผสจ.	กบว.(ภ3)		9334		088-2242495
6.3	นายสุรพันธุ์	กุลเสวตร์	นรค.5	ผบท.	กบว.(ภ3)		9336		083-0757205
6.4	นายสุรสิทธิ์	น้อยมหาไวย	นรค.4	ผสจ.	กรท.(ก2)		(32)10364		083-2755718