



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายรังสรรค์ ศรีหทัย

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001397377 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 52/3 ม.7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.71131426 , 100.96182355 เบอร์โทร 0898340552

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายรังสรรค์ ศรีหทัย บ้านเลขที่ 52/3 ม.7 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไประบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 15.8 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอให้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายรังสรรค์ ศรีหทัย เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 30 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และดอมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0041.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 20,160.94 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,160.94 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ผ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ A50 | 2564



(นายชาวลิต โตเจริญ)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.



หมายเหตุ


สถานที่ใช้ไฟ 52/3 ม.7 ต.บางเคย อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 089-8340552

รายละเอียดงาน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 30 เมตร

- บักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และค่อมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 , 1 ต้น

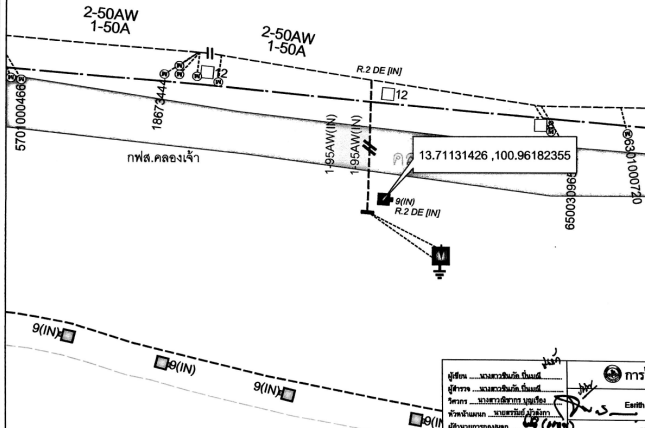

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มกริด 9 เมตร	1 ต้น
□	เสาเข็ม คอกริด 0.25x0.25x4.5	1 ต้น
⊞	เสาเข็มโกลน	ต้น
—	สายแรงดัน 115 kV ชนิด	ม.
—	สายแรงดัน 22.33 kV ชนิด	ม.
—	สายแรงดัน ชนิด 95AW	30 ม.
→	สายดิน	ทุก
⌋	สายดิน L.T.	1 ทุก
⌋	สายดิน L.T.	1 ทุก
⌋	Disconnecting Switch	ทุก
⌋	Load Break SF6	ทุก
⌋	Load Break	ทุก
⌋	Dropout Fuse	ทุก
⌋	หม้อแปลง เกร็ด	เกร็ด
+	Capacitor	ทุก
⌋	Router	ทุก

ผู้ยื่น องค์การไฟฟ้าฯ		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox	ไฟฟ้าแบบ 1-3, 200
ผู้รับ องค์การไฟฟ้าฯ			แบบพิเศษ 1-3, 200
ผู้ดำเนินการ องค์การไฟฟ้าฯ			แบบพิเศษ 1-3, 200
ผู้ดำเนินการ องค์การไฟฟ้าฯ			แบบพิเศษ 1-3, 200
ชื่อโครงการ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	แบบพิเศษ 1-3, 200