



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ - ๑ มีค. ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวสุวัตตรา ม่วงสี
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องดิบบ์

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001398385 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 49/6 ม.1 ต.คลองหลวงแขวงต่าง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.70325458 ,100.86029652 เบอร์โทรศัพท์ 0835420063

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟาระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบทำหน่ายแรงต่ำให้ดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตามเดิม(ถ้ามี),แม็ปเปล่ง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟส.สาขาเมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินการถอนอุปกรณ์จัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟก.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟก.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวสุวัตตรา ม่วงสี บ้านเลขที่ 49/6 ม.1 ต.คลองหลวงแขวงต่าง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟก. รับไฟระบบ 22 เก维. จากสถานีคลองหวาง 2 ฟีดเดอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 22.4 กม.

2.2 มีรายງบประมาณ 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เพส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สายดู ก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวสุวัตตรา ม่วงสี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงดึงภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมทุ่มอนุวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0049.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงดึงภายนอก	18,468.63	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,468.63	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานตามด้วยแล้ว.

(นายศรีสมัย บัวลังกา)

พ.บ.ส.กฟส.คลจ.


- อภิปรัชตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๑๗๖/๒๕๖๔

(นายวิริยะ เจริญศรีชูภูล)

ผอ กฟส.คลจ.

- ๙ มี. ๒๕๖๔

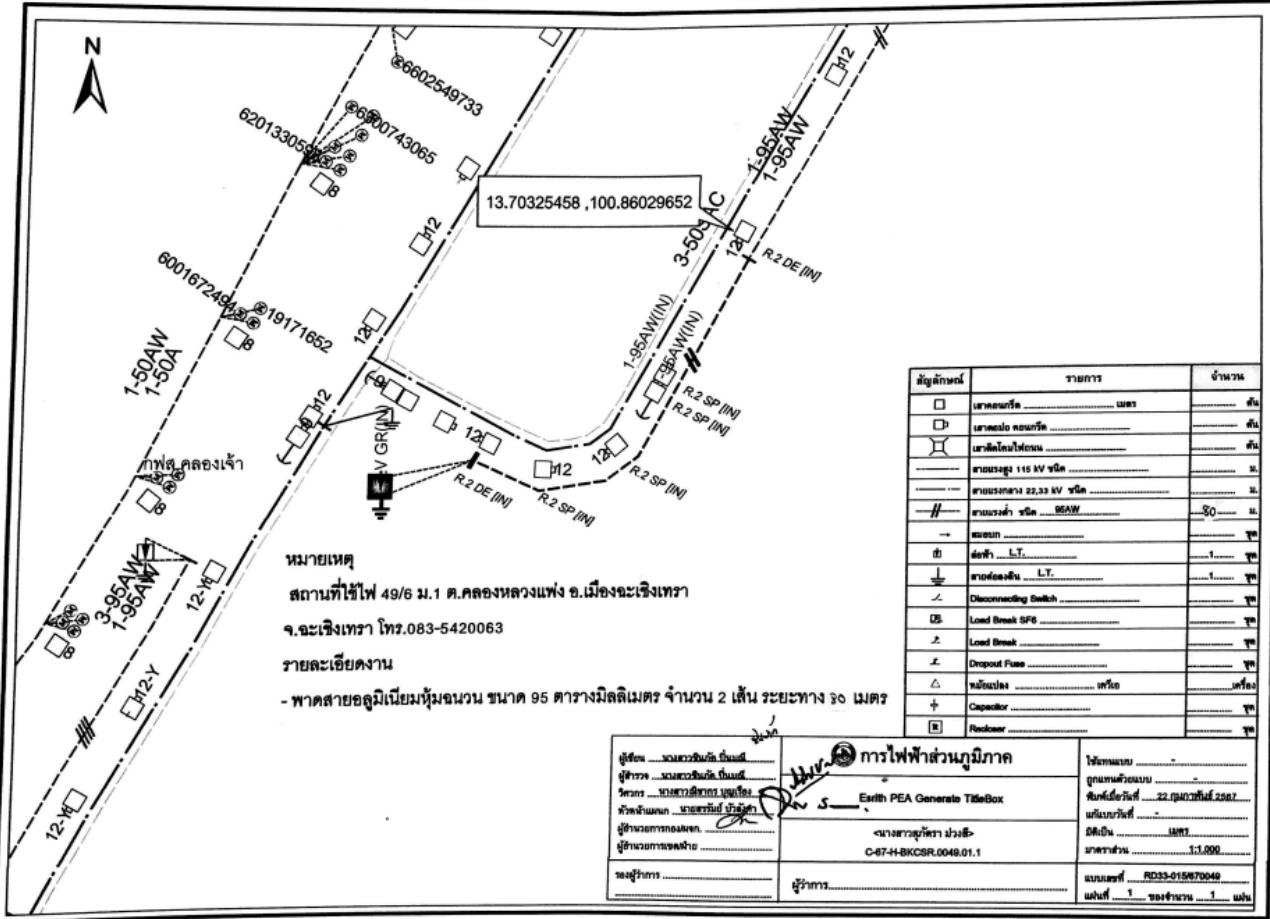

ผู้ดูแล วันเดชชัย บันนา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไฟฟ้าแอลไฟฟ์
ผู้ติดต่อ วนิดา บันนา		ถนนพหลโยธิน 22 หมู่ 1 ปี 2007
โทรศัพท์ 083-5420063		พื้นที่ดินที่ดิน
อีเมล์		เบอร์โทรศัพท์ 038-111000
ผู้ดูแลการก่อสร้าง		แบบที่ RD33-0115070049
ผู้ดูแลเอกสารที่ดิน		ผู้ดูแล 1 ชื่อผู้ดูแล 1 นาม
หมายเหตุ		

Earth PEA Generate TitleBox

นางสาวกานดา ประเวช
C-87-HBKCSR.0048.01.1

แบบที่ RD33-0115070049
ผู้ดูแล 1 ชื่อผู้ดูแล 1 นาม