



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๙ มิ.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสำราญ แก้วมณีวงศ์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001406547 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.746394, 100.969536 เบอร์โทร 094-9450596

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสำราญ แก้วมณีวงศ์ บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3.7 กม.

2.2 มีราษฎรออาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสำราญ แก้วมณีวงศ์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0075.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	18,771.16 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,771.16 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๖๖๖/๒๖๖๖



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๑ มีค. ๒๕๖๖

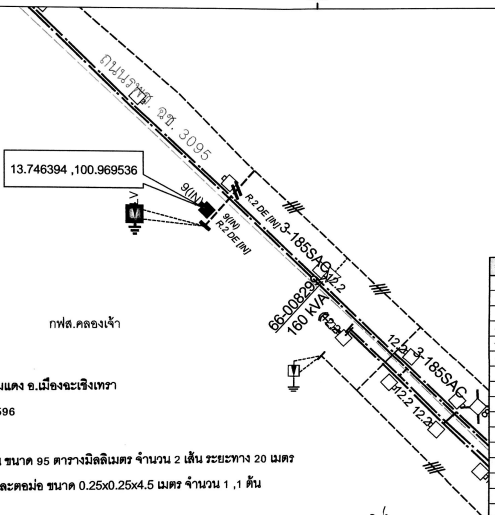

กฟส.คลองเจ้า

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาถนนกิโล UNIT	1 ค
	เสาถนน ๑๐๐กิโล	1 ค
	เสาไฟฟ้า ๑๐๐/๒๐๐ โวลต์	1 ค
	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	1 ค
	สายแรงดัน 22.33 KV ชนิด	1 ค
	สายแรงดัน ๖๖๐ KV ชนิด SEAW	20 ค
→	สายลม	1 ค
๒	สายฟ้า L.T.	1 ค
	สายไฟฟ้าลัด L.T.	1 ค
	Disconnecting Switch	1 ค
	Load Break Switch	1 ค
	Drop Break	1 ค
	Dropout Fuse	1 ค
	หม้อแปลง เคาน์	1 ค
	Capacitor	1 ค
	Resistor	1 ค

- ปีกเสา คอกร ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

ผู้เขียนนางสาวจินกัณธ์ ปิ่นมณี
ผู้สำรวจนางสาวจินกัณธ์ ปิ่นมณี
วิทยากรนางสาวจิราภรณ์ บุญศิริ
หัวหน้าแผนกนายสมรพันธ์ วัชรวิทย์
ผู้อำนวยการกองฯ/ก.
ผู้อำนวยการเขตฯ/ว.

๖.๖.๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Earth PEA Generate TitleBox

<ຄຳຂວັນ ແກ້ວເພື່ອງ>

C-67-H-BKCSR.0075.01.1

ผู้ว่าราชการ

ไฟล์ภาพแบบ

ดูเกณฑ์ด้วยแบบ

วันที่บันทึก _____ 28 กุมภาพันธ์ 2567

แบบฟอร์มวันที่

1:1,000

10-11-2015

แบบเลขที่ RD33-015870075