

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก (02.1)


- พาดสายลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 75 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2,2 ต้น

เงินลงทุน

2.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0108.02.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

- แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	<u>47,930.42</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<u>3,355.13</u>	บาท
ผู้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>51,285.55</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

หน.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1034 | 2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ **• 7 พ.ค. 2567**

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางกาญจนา สุภะ

เรียน

ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001422401 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 52/11 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.69279602 ,100.91849868 เบอร์โทร 0838868739

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางกาญจนา สุภะ บ้านเลขที่ 52/11 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 21.9 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2


3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางกาญจนา สุภะ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

หมายเหตุ
สถานที่ใช้ไฟ 52/11 ม.6 ต.คลองปรัง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.083-8868739
รายละเอียดงาน

จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 75 เมตร
- บักเสา คอว ขนาด 9 เมตร และคอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2 ,2 ต้น

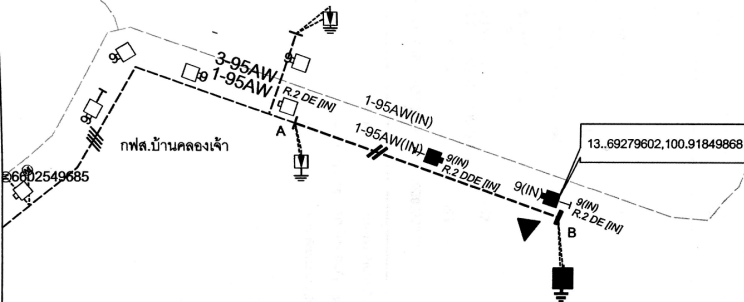

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 9 เมตร	2 ต้น
□	เสาคอม่อ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	2 ต้น
⊞	เสาติดโคมไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95 AW	75 ม.
→	หมอบก LT.	2 ชุด
⊞	ยึดฟ้า LT.	1 ชุด
⊞	สายต่อลงดิน LT.	1 ชุด
⊞	Disconnecting Switch	ชุด
⊞	Load Break SF6	ชุด
⊞	Load Break	ชุด
⊞	Dropout Fuse	ชุด
△	หม้อแปลง เครื่อง	เครื่อง
+	Capacitor	ชุด
⊞	Recloser	ชุด

ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการเขต.....	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Esrith PEA Generate TitleBox <นางกาญจนา สุภา> C-67-H-BKCSR.0108.02.1	ไร่ทาบแบบ ฐานแท่นค้ำยันแบบ สืบค้นเมื่อวันที่ แก้ไขเมื่อวันที่ ผลิตเป็น มาตรฐาน แบบเลขที่ แผนที่
---	--	--