



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางวันเพ็ญ สกุลเผือก
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) ๒

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001356897 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 39/3 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.8036450 ,100.9462856 เบอร์โทร 0819041782

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางวันเพ็ญ สกุลเผือก บ้านเลขที่ 39/3 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเตอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางวันเพ็ญ สกุลเผือก เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4, 4 ต้น

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0090.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

73,823.60 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

73,823.60 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1090/2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๙ พ.ค. ๒๕๖๔



หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 39/3 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0819041782 (ผู้ประกอบการ)

รายละเอียดงาน


**งานต่อเนื่อง A - B - C - D

จุด C - D

- พาดสายออลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร

- บิ๊กเส้า คอว ขนาด 9 เมตร และค่อม ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

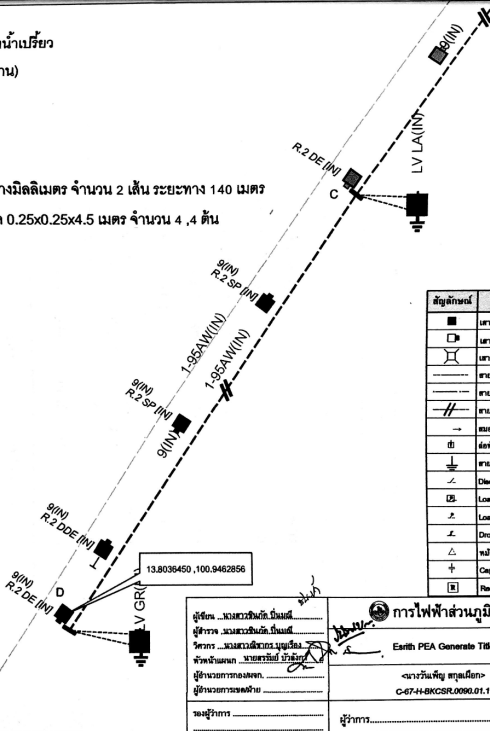

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 9 เมตร	4 ต้น
□	เสาค่อม คอนกรีต 0.25x0.25x4.5	4 ต้น
⌋	เสาดีโคมโพเนน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	140 ม.
→	สมบอก	1 ชุด
⌋	ยึดฟ้า L.T.	1 ชุด
⌋	สายส่งลงดิน L.T.	1 ชุด
⌋	Disconnecting Switch	ชุด
⌋	Load Break SF6	ชุด
⌋	Load Break	ชุด
⌋	Dropout Fuse	ชุด
⌋	หม้อแปลง	เครื่อง
⌋	Capacitor	ชุด
⌋	Packdoor	ชุด

ผู้เขียน ...นางสาววิมล นิ่มนงค์ ผู้สำรวจ ...นางสาววิมล นิ่มนงค์ วิศวกร ...นางสาววิมล นิ่มนงค์ เจ้าหน้าที่แผนก ...นางสาววิมล นิ่มนงค์ ผู้อำนวยการกองฯ. ผู้อำนวยการเขตฝ่าย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Easith PEA Generate TitleBox <นางวันเพ็ญ สกุลเมื่อน> G-67-H-BKCSR.0090.01.1	ใต้ถนนแบบ - ถูกแทนด้วยแบบ - สืบค้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ฉบับฉบับวันที่ - 00 เป็น เมตร มาตราส่วน 1:1,000
อนุมัติการ ผู้ว่าราชการ	ผู้ว่าราชการ	แบบเลขที่ RD33-015/870090 แผนที่ 1 ของจำนวน 1 แผนที่