



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ 29 พ.ค. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์เจริญ
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ค.)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001430949 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 33/1 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.76394128 ,101.00733904 เบอร์โทร 0875879954

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟฟ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ CO1.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟฟ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ CO3.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์เจริญ บ้านเลขที่ 33/1 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟฟ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทาง ประมาณ 6.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์เจริญ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

ต้นทุนลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0126.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

21,869.70 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

21,869.70 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๑๕๔๕ | ๒๕๖๔



นายเชาวลิต โตเจริญ

ซจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.

หมายเหตุ

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 33/1 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร.087-5879954


รายละเอียดงาน

*** งานต่อเนื่อง A-B-C-D-E

จุด G-H

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 10 เมตร

- บีกเสา คอว ขนาด 9 เมตร และคอกบ่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

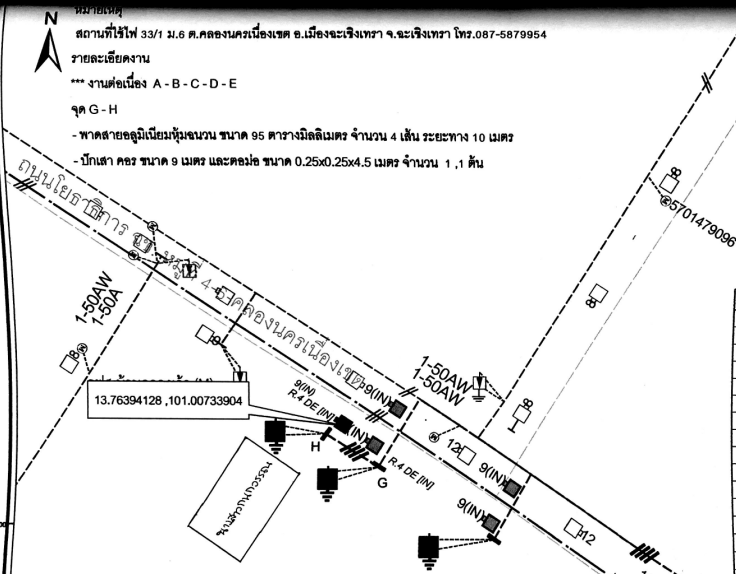

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาถนนกริด 9 เมตร	1 ต้น
	เสาตอม่อ คอกบ่อ 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
	เสาตัดโค้งไฟฟ้า	ต้น
	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
	สายแรงกลาง 22,33 KV ชนิด	ม.
	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	10 ม.
	หมอบอก	ชุด
	ลัดฟ้า L.T.	1 ชุด
	สายต่อลงดิน L.T.	1 ชุด
	Disconnecting Switch	ชุด
	Load Break SF6	ชุด
	Load Break	ชุด
	Dropout Fuse	ชุด
	หม้อแปลง	เครื่อง
	Capacitor	ชุด
	Recloser	ชุด

ผู้จัดทำ: นางสาวชินกิต ชื่นมณี ผู้สำรวจ: นางสาวชินกิต ชื่นมณี วิศวกร: นางสาวฉัตรภากร บุญเรือง หัวหน้าแผนก: นายสรณันท์ บัวสีลัง ผู้อำนวยการกองกลาง: ช.ร.ก. (ช.) (ช.ร.) ผู้อำนวยการเขตฝ่าย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Easith PEA Generate TitleBox <นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์เจริญ> C-67-H-BKCSR.0126.01.1	ไฟฟ้าแบบ ถูกแทนด้วยแบบ วันที่เขียนที่ 23 พฤษภาคม 2567 แก้ไขแบบวันที่ 01.01.01 มาตราส่วน 1:1,000 แบบเลขที่ R033-015870128 แผนที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
รองผู้ว่าการ ผู้ว่าการ		