



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๑๙ เม.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวนงลักษณ์ อินทร์แบน

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001422400 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 90/3 ม.12 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.77834087 ,100.93770789 เบอร์โทร 0818614328

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวนงลักษณ์ อินทร์แบน บ้านเลขที่ 90/3 ม.12 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิคเตอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวนงลักษณ์ อินทร์แบน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 860 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 11 ,11 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0103.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	<u>146,144.98</u>	บาท
แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	<u>56,870.60</u>	บาท
แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	<u>66,846.40</u>	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>269,861.98</u>	บาท

เงินลงทุน

3.3 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้อิไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0103.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	<u>66,846.40</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<u>4,679.25</u>	บาท
ผู้ใช้อิไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>71,525.65</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ


ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๙๙๙ | ๒๕๖๙



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

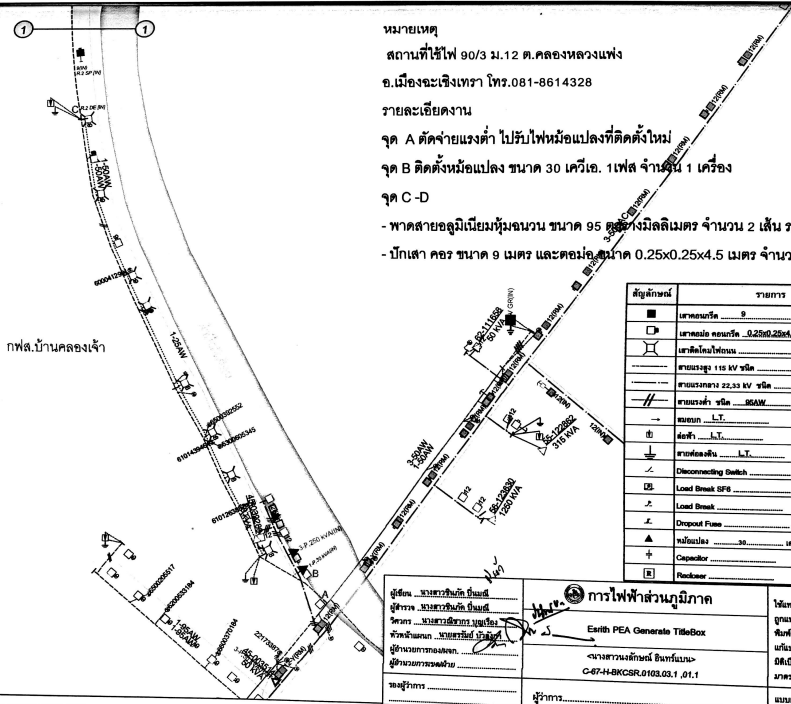

หมายเหตุ
สถานที่ใช้ไฟ 90/3 ม.12 ต.คลองหลวงแพ่ง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา โทร.081-8614328

รายละเอียดงาน

จุด A ตัดจ่ายแรงต่ำ ไปรับไฟหม้อแปลงที่ติดตั้งใหม่

จุด B ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เครือ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

จุด C-D

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 คู่สายมีลิตติเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 860 เมตร

- บักเสา คอว ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 11 , 11 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มกริด 9 เมตร	11 ต้น
□	เสาเข็ม คอวกริด 0.25x0.25x4.50	11 ต้น
⊕	เสาเข็ม โคมไฟถนน	ต้น
—	สายแรงสูง 15 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	860 ม.
—	หม้อแปลง L.T.	2 ชุด
—	สวิตช์ L.T.	1 ชุด
—	สายต่อลงดิน L.T.	1 ชุด
—	Disconnecting Switch	ชุด
—	Load Break SFS	ชุด
—	Load Break	ชุด
—	Dropout Fuse	ชุด
—	หม้อแปลง 30 เครือ	1 เครื่อง
—	Capacitor	ชุด
—	Rockner	ชุด

ผู้เขียน : นางสาวจินตนา ชื่นแผ้ว ผู้สำรวจ : นางสาวจินตนา ชื่นแผ้ว วิศวกร : นางสาวฉัตรกร บุญเรือง หัวหน้าแผนก : นายสุรสิทธิ์ วัฒนศิริ ผู้ดำเนินการตรวจสอบ : ผู้ควบคุมการก่อสร้าง : ลงชื่อ/วันที่ : ผู้สำรวจ :	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Exhib PEA Generate TitleBox นางสาวจินตนา ชื่นแผ้ว C-67-H-BKCSR.0103.01.01.1 ผู้สำรวจ :	ใบอนุญาตแบบ - ถูกพบด้วยแบบ - วันที่ได้รับวันที่ 22.02.2024 2567 นักแบบวันที่ - มีค.เป็น เมตร มาตราส่วน 1:2,000 แบบเลขที่ RD33-018470103 แผนที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
---	---	---