



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายบุญเสริม อินแบน
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล) *ล*

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001356898 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 12/2 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.8064975 ,100.94844412 เบอร์โทร 0925652414

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นายบุญเสริม อินแบน บ้านเลขที่ 12/2 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิดเตอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายบุญเสริม อินแบน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปักเสา คอกร ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5,5 ต้น


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0088.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 84,849.35 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,849.35 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทผ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ

ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1048 | ๒๕๖๙



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๙ พ.ค. ๒๕๖๙

หมายเหตุ
- สถานที่ใช้ไฟ 12/2 ม.14 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา โทร.092-5652414


รายละเอียดงาน

**งานต่อเนื่อง A - B - C - D

จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- บิ๊กเส้า คอว ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5 ,5 ต้น

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

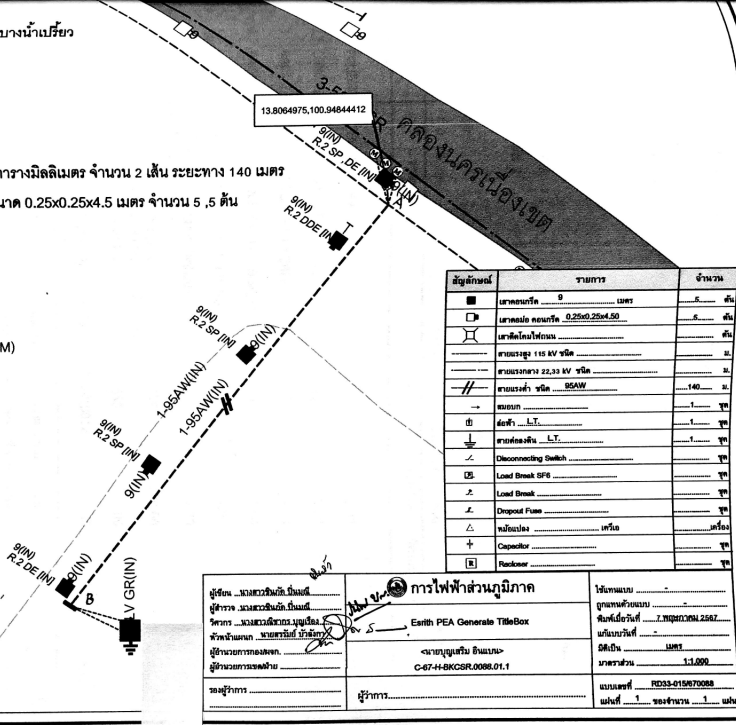

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาตอม่อ ขนาด 9 เมตร	5 ต้น
□	เสาตอม่อ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	5 ต้น
□	เสาตีคอนกรีต	5 ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	140 ม.
→	หมอบก	1 ชุด
⌋	ส่อฟ้า L.T.	1 ชุด
⌋	สายเคเบิล L.T.	1 ชุด
⌋	Disconnecting Switch	1 ชุด
⌋	Load Break SF6	1 ชุด
⌋	Load Break	1 ชุด
⌋	Dropout Fuse	1 ชุด
⌋	หม้อแปลง	เครื่อง
⌋	Capacitor	1 ชุด
⌋	Recloser	1 ชุด

ผู้เขียน ... ผู้สำรวจ ... วิศวกร ... หัวหน้าแผนก ... ผู้ชำนาญการกองผลิต ... ผู้ชำนาญการเขต ...	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Erith PEA Generate TitleBox <นายบุญเสริม อินแบบ> C-67-H-BKCSR.0088.01.1	ไร่ทวนแบบ ... ถูกแทนด้วยแบบ ... พิมพ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แก้ไขวันที่ ... จัดเป็น ... มาตราส่วน 1:1,000
รองผู้ว่าการ ... ผู้ว่าการ ...	ผู้ว่าการ ...	แบบเลขที่ RD33-015670088 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น