



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลอง. ถึง กฟส.คลอง.
เลขที่ ก.2 กฟส.คลอง. (งส.) 247/2564 วันที่ - 1 ก.พ. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า บริษัท รัชดาราช จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.คลอง. ผ่าน รจก.(ล.)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001381515 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 2/26 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.73679 , 100.9573 เบอร์โทร 0809919988

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท รัชดาราช จำกัด บ้านเลขที่ 2/26 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พัดเตอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 5.2 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ บริษัท รัชดาราช จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 90 เมตร


เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0023.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 33,495.94 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,495.94 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลิงกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๘

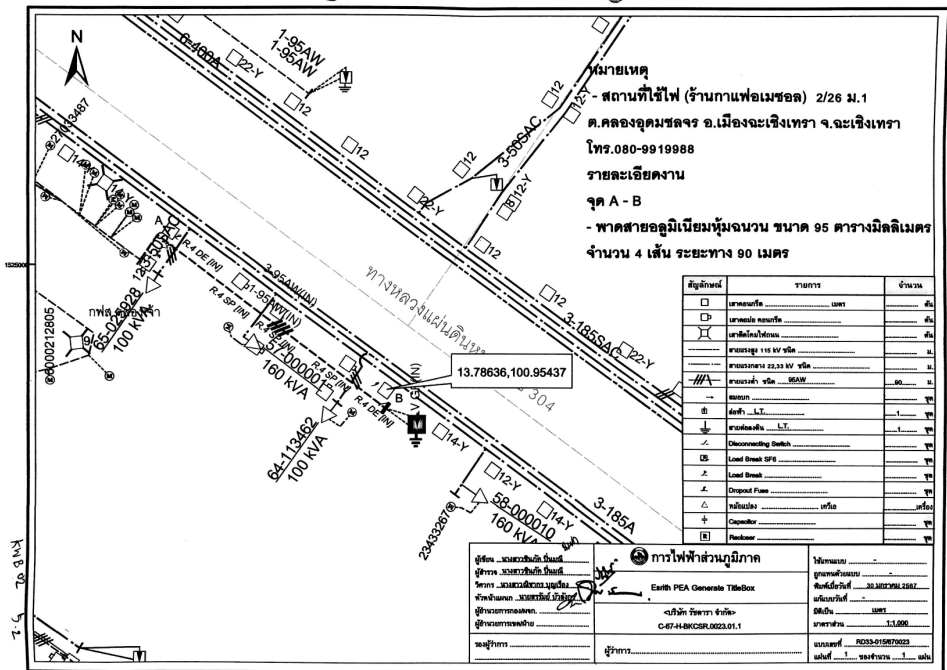

หมายเหตุ
 - สถานที่ใช้ไฟ (ร้านค้าฟอเมซซอล) 2/26 ม.1
 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 โทร.080-9919988
 รายละเอียดงาน
 จุด A - B
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร
 จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 90 เมตร

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
☐	เสาเข็มยึด เมตร	ต้น
☐	เสาเข็ม คานยึด	ต้น
☐	เสาเข็ม โขลน	ต้น
☐	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
☐	สายแรงกลาง 22.5 KV ชนิด	ม.
☐	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	90 ม.
☐	หมอบ	ชุด
☐	สายฟ้า L.T.	1 ชุด
☐	สายต่อเส้น L.T.	1 ชุด
☐	Disconnecting Switch	ชุด
☐	Load Break SF6	ชุด
☐	Load Break	ชุด
☐	Dropout Fuse	ชุด
☐	หม้อแปลง เควีเอ	เครื่อง
☐	Capacitor	ชุด
☐	Recluser	ชุด

ผู้ยื่น ผู้สำรวจ ผู้ตรวจ ผู้ดำเนินการ อนุมัติ อนุมัติ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA General TitleBox -บริษัท วิศวกรรม จำกัด- C-67-44-8KCSPL0023.01.1 ผู้ว่าราชการ.....	ไม้ถนนแบบ ฐานเสาเข็มแบบ ดินใต้เสาเข็ม 30 เมตร x 25 เมตร แบริ่งแบบ ดินชั้น มาตรฐาน 1:1,000 แบบเลขที่ แผ่นที่
--	---	--