



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวหยัน สุวรรณฉวี

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก. (ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001390890 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 70 ม.7 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.711592, 100.924310 เบอร์โทร 0927742259

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวหยัน สุวรรณฉวี บ้านเลขที่ 70 ม.7 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 21.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวหยัน สุวรรณฉวี เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 60 เมตร
- ปักเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และต่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0025.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	69,483.90 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,483.90 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลิงกา)

ทผ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 336/2567



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๘

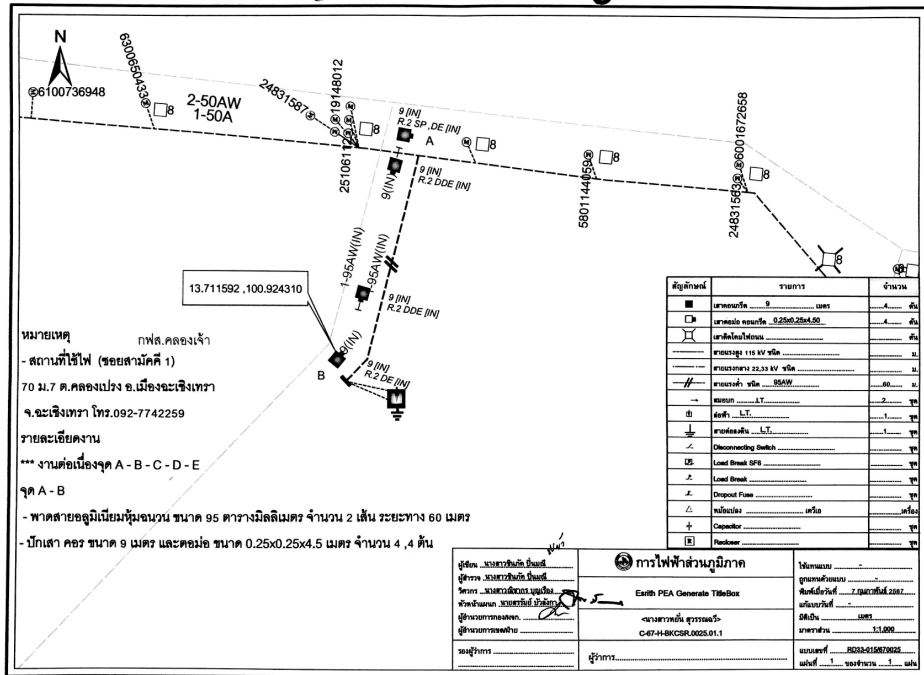

หมายเหตุ กฟส.คลองเจ้า

- สถานีใช้ไฟ (ขอยสามัคคี 1)

70 ม.7 ค.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.092-7742259

รายละเอียดงาน

*** งานต่อเนื่องจุด A - B - C - D - E

จุด A - B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 60 เมตร

- บั๊กเสาคอ ขนาด 9 เมตร และคอมมิอ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มกริด 9 เมตร	4 ต้น
□	เสาเข็ม คสลกริด 0.25x0.25x4.50	4 ต้น
⏏	เสาเข็มโกลไคออน	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ 22.5 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	80 ม.
→	หมอบก L.T	2 ชุด
⏏	สวิตช์ L.T	1 ชุด
⏏	สายต่อสวิตช์ L.T	1 ชุด
⏏	Disconnecting Switch	ชุด
⏏	Load Break SFB	ชุด
⏏	Load Break	ชุด
⏏	Dropout Fuse	ชุด
△	หมอบแปลง เกร็ด	เกร็ด
+	Capacitor	ชุด
⏏	Pushover	ชุด

ผู้จัดทำ : นายสุรพล ชื่นชูพันธ์	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Easith PEA Generate TitleBox นายสุรพล ชื่นชูพันธ์ สุวรรณธรณี C-67-44-BKCSR.0025.01.1	ไฟฟ้าแบบ -
ผู้ตรวจสอบ : นายสุรพล ชื่นชูพันธ์		ดูแบบด้วยแบบ -
วิศวกร : นายสุรพล ชื่นชูพันธ์	พิมพ์เขียววันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567	
ช่างเทคนิค : นายสุรพล ชื่นชูพันธ์	แก้ไขครั้งที่ -	
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง : นายสุรพล ชื่นชูพันธ์	มาตราส่วน 1:1,000	
รอบผู้ทำ :	แบบวันที่ 8033-01587/0025	
	แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น	