



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลอง. ถึง กฟส.คลอง
เลขที่ วันที่ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวพวรรณ แซ่ฟุ้ง
เรียน ผจก.กฟส.คลอง. ผ่าน รจก.(ล.)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001390889 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 125/6 ม.7 ต.คลองปรอง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.71095 ,100.92370 เบอร์โทร 0656376958

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวพวรรณ แซ่ฟุ้ง บ้านเลขที่ 125/6 ม.7 ต.คลองปรอง อ.เมืองฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 21.3 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวพวรรณ แซ่ฟุ้ง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0028.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

18,912.85 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

18,912.85 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทผ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 839/25 67



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๘

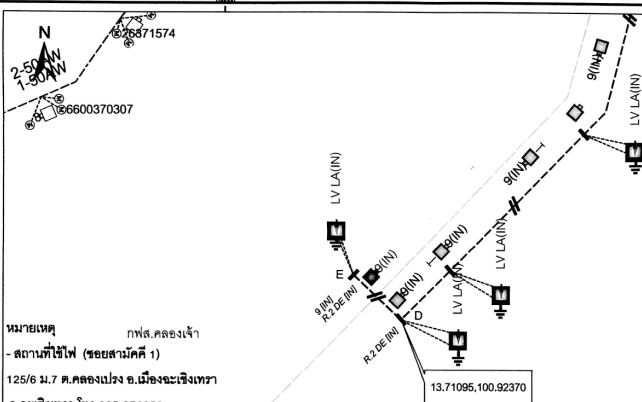

หมายเหตุ กฟส.คลองเจ้า
 - สถานีที่ใช้ไฟ (ขอยสามัคคี 1)
 125/6 ม.7 ต.คลองปรัง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
 จ.ฉะเชิงเทรา โทร.065-376958

รายละเอียดงาน
 *** งานต่อเนื่องจุด A - B - C - D - E

จุด D - E
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
 - บีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และดอมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาท่อนกริด 9 เมตร	1 ต้น
□	เสาตอม่อ คอนกรีต 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
⏏	เสาติดตั้งไฟส่องสว่าง	ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.
—	สายแรงกลาง 22.5kV ชนิด	ม.
—	สายแรงต่ำ ชนิด 95AW	20 ม.
—	ฉนวน	ชุด
⏏	สวิตช์ L.T.	1 ชุด
⏏	สายเฟดลงดิน L.T.	1 ชุด
⏏	Disconnecting Switch	ชุด
⏏	Load Break SF6	ชุด
⏏	Load Break	ชุด
⏏	Dropout Fuse	ชุด
⏏	หม้อแปลง	เครื่อง
⏏	Capacitor	ชุด
⏏	Recluser	ชุด

ผู้เขียน: งามสาร ชื่นรัก ปิ่นมณี ผู้ตรวจ: งามสาร ชื่นรัก ปิ่นมณี วิศวกร: งามสาร ชื่นรัก ปิ่นมณี หัวหน้าแผนก: งามสาร ชื่นรัก ปิ่นมณี ผู้อำนวยการกองช่าง: ผู้อำนวยการเขต: รองผู้ว่าการ:	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Eairth PEA Generate TitleBox <งานสารสนเทศ แผนที่> C-67-H-BKCSR.0028.01.1	ไฟฉายแบบ อุปกรณ์เครื่องมือ วันที่สำรวจ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เก็บแบบวันที่ 01.01 เมตร มาตรฐาน 1.1.202 แบบเลขที่ K033-015K7000 แผนที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น
---	---	---