



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.
วันที่ 7 พ.ค. 2567

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวศรีธัญญาทิพย์ ผังรักษ์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001419302 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 15/2 ม.14 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.77815939 , 100.99030483 เบอร์โทร 0615919396

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวศรีธัญญาทิพย์ ผังรักษ์ บ้านเลขที่ 15/2 ม.14 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 พีดเตอร์ 10 อยู่ห่าง จากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5.7 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวศรีธัญญาทิพย์ ผังรักษ์ เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และดอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0107.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

78,912.20 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

78,912.20 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/1041/2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)


ผจก.กฟส.คลจ.

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๔

N
 หมายเลข 15/2 ม.14 ต.คลองนครเนื่องเขต
 ต.เมืองจะเจียงเทรา จ.จะเจียงเทรา โทร.061-5919396
 รายละเอียดงาน

จุด A - B

- พาดสายขุดมีเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
- บีกเสา คอรั ขนาด 9 เมตร และคอรั ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

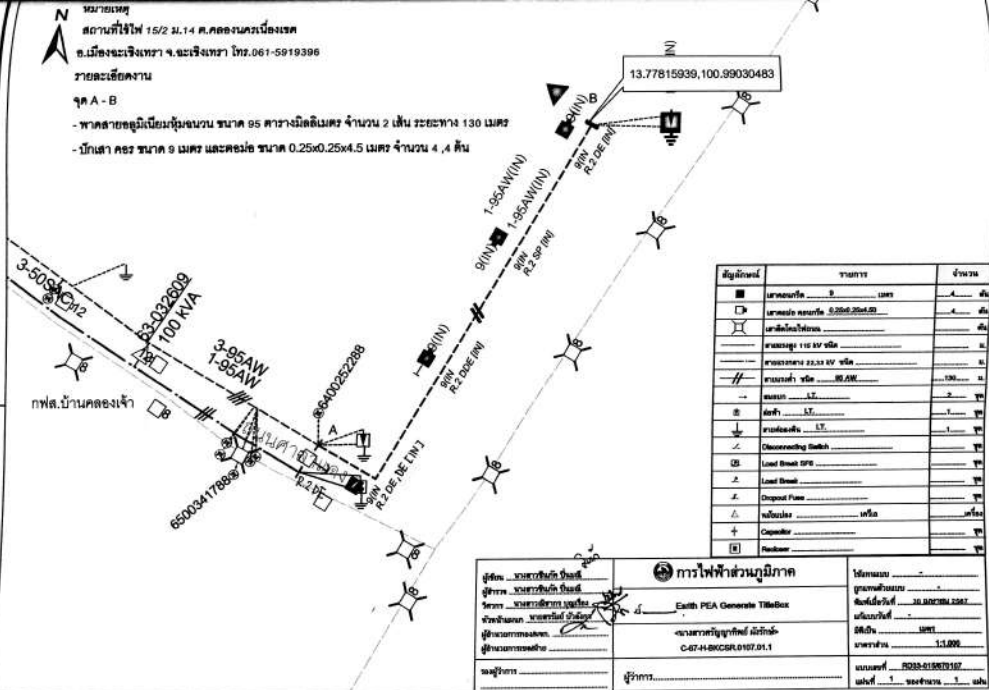

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาขนาด 9 เมตร	4 ต้น
□	เสาขนาด คอรั 0.25x0.25x4.5	4 ต้น
⊕	สายเคเบิลไฟฟ้า	2 เส้น
—	สายเคเบิล 115 KV ชนิด	2 เส้น
—	สายเคเบิล 22.5 KV ชนิด	2 เส้น
//	สายเคเบิล ชนิด 80 AW	130 เมตร
→	สายเคเบิล LT	2 เมตร
⊕	สายเคเบิล LT	1 เมตร
⊕	สายเคเบิล LT	1 เมตร
⊕	Disconnecting Switch	1 ตัว
⊕	Load Breaker	1 ตัว
⊕	Load Break	1 ตัว
⊕	Dropout Fuse	1 ตัว
⊕	พylon	4 ต้น
⊕	Capacitor	1 ตัว
⊕	Reducer	1 ตัว

ผู้รับ: บริษัท ช.การช่าง จำกัด ผู้รับ: บริษัท ช.การช่าง จำกัด วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEA Generate TitleBox วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง C-67-41-SKCSR.0107.01.1	วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง
วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง	วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง	วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง วิศวกร: วิศวกร ช.การช่าง