



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ วันที่ - 8 ส.ค. 2567
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวสุมาลี หวังเกษม
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ค)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001457201 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 13/7 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.72535192,100.94238936 เบอร์โทร 0899930739

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวสุมาลี หวังเกษม บ้านเลขที่ 13/7 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเตอร์ 10 อยู่ ห่างจาก สถานีฯ ระยะทาง ประมาณ 28.8 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวสุมาลี หวังเกษม เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.50$ เมตร จำนวน 1,1 ต้น


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0165.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 36,056.72 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,056.72 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 2086 / 2564



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

model. BNC = การไหลเวียนของเงินภายในประเทศ

/ 30/01/2019

064768849 / เลขที่ใบแจ้ง 0173790273 / วันที่ออกการพิชิต

ค่าเช่าที่ดิน	22,832.72
ค่าแรง	6,877.00
ค่ารถขนส่ง	2,063.00
ค่าขนส่ง	1,132.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	1,835.00
ค่าค้ำยันการ ขนส่งในบริเวณที่รับ	1,717.00
	36,056.72

5 ค่าเบ็ดเสร็จ	1,635.00
6 ค่าลดหนี้การค้า	1,717.00
รวมเงินคงค้าง	36,056.72

6.00

ทพ.บส.



หมายเหตุ

- สถานที่ใช้ไฟ 13/7 ม.9 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา


จ.ฉะเชิงเทรา โทร.089-9930739

รายละเอียดงาน (งานต่อเนื่อง)

จุด A-B

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร

- บีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และค่อม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

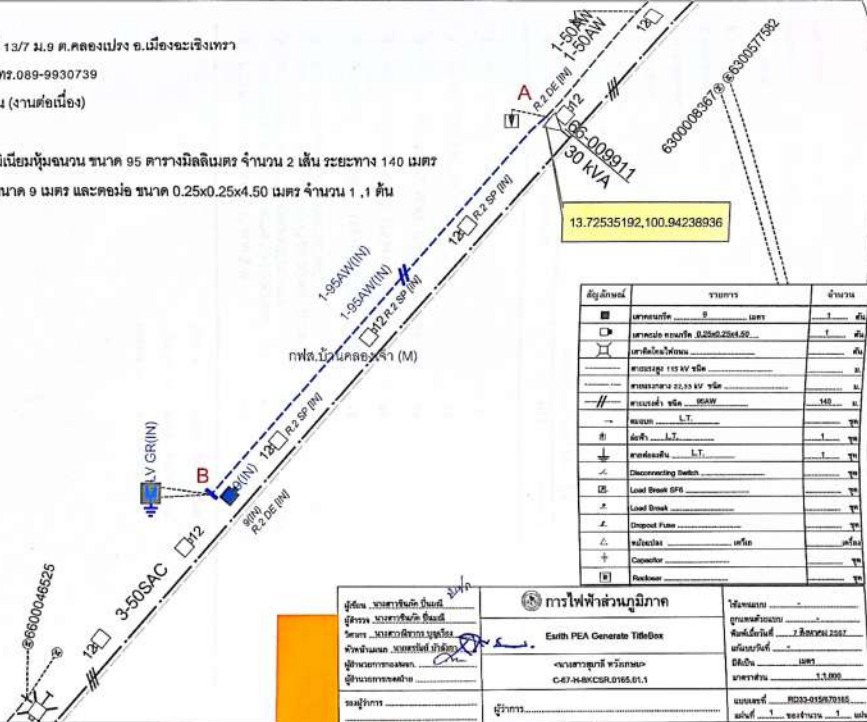

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาเข็มกีด 9 เมตร	1 ต้น
□	เสาเข็ม คอเข็มกีด 0.25x0.25x4.50	1 ต้น
⌋	สายเคเบิลไฟฟ้า	ต้น
—	สายเคเบิล 115 KV ชนิด	ต้น
—	สายเคเบิลขนาด 22.55 KV ชนิด	ต้น
—	สายเคเบิล 35KV	140 ต้น
—	สายเคเบิล L.T.	ต้น
—	สายเคเบิล L.T.	1 ต้น
—	สายเคเบิล L.T.	1 ต้น
—	Disconnecting Switch	ต้น
—	Load Break SF6	ต้น
—	Load Break	ต้น
—	Dropout Fuse	ต้น
—	ขั้วต่อสาย	หัว
+	Capacitor	ต้น
—	Rockner	ต้น

ผู้ยื่น : บริษัท พลังงาน		ใช้แทนแบบ
ผู้รับ : บริษัท พลังงาน		แบบฉบับแบบ
ผู้รับ : บริษัท พลังงาน	Earth PEA Generate TitleBox	วันที่รับวันที่ 7 สิงหาคม 2567
ผู้รับ : บริษัท พลังงาน	«งานเอกสารที่ พรกมณ»	ฉบับรวมวันที่
ผู้รับ : บริษัท พลังงาน	C-67-H-8XC6R.0165.01.1	ปีฉบับ
ผู้รับ : บริษัท พลังงาน		ภาคส่วน
รวมผู้รับ	ผู้รับ	แบบเลขที่
		ฉบับที่ 1 ของจำนวน 1 ฉบับ