


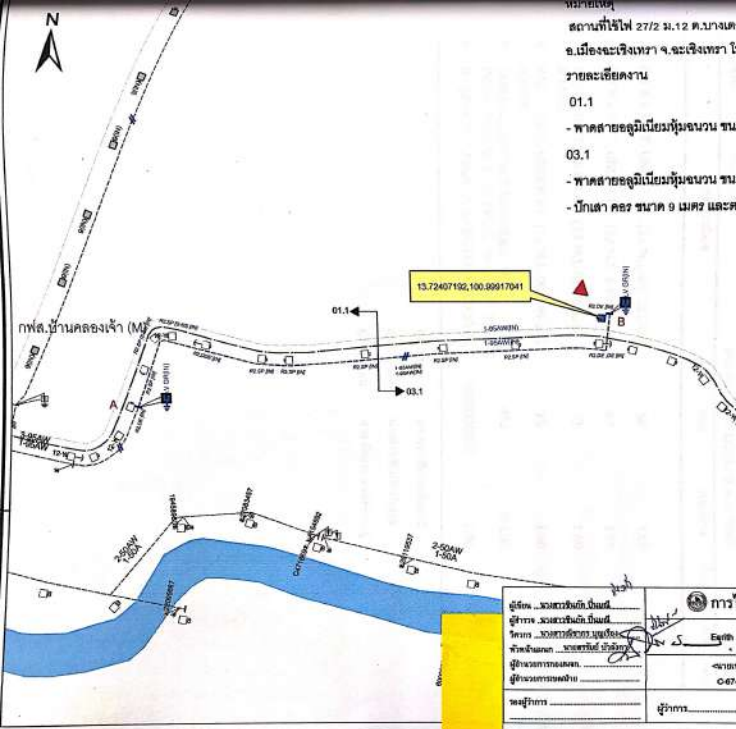

- บั๊กเตา คอว ขนาด 9 เมตร และคอวมือ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 คัน

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายลมบก (.....) เมตร	 ชิ้น
	สายลมบก ต่อลมฟ้า (.....)	 ชิ้น
	สายลัดลัดลมฟ้า (.....)	 ชิ้น
	สายลมฟ้า 115 KV ชนิด	 ชิ้น
	สายลมฟ้า 22.5 KV ชนิด	 ชิ้น
	สายลมฟ้า ชนิด 95AW	300 ชิ้น
	สายลมฟ้า	 ชิ้น
	ลวดฟ้า L.T.	 ชิ้น
	สายลัดลัดลมฟ้า L.T.	 ชิ้น
	Disconnecting Switch	 ชิ้น
	Load Break Switch	 ชิ้น
	Load Break	 ชิ้น
	Dropout Fuse	 ชิ้น
	ขั้วลัดลัดลมฟ้า, เพล็ค	 ชิ้น
	Capacitor	 ชิ้น
	Rockover	 ชิ้น

เลขที่หนังสือ: RD33-015670119

ຍັກກາ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 20 พ.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายเทพฤทธิ์ โกไศยกานนท์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001427358 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 27/2 ม.12 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.72407192 ,100.99917041 เบอร์โทร 0830300342

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขาเมืองฉะเชิงเทราพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายเทพฤทธิ์ โกไศยกานนท์ บ้านเลขที่ 27/2 ม.12 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายเทพฤทธิ์ โกไศยกานนท์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 300 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1 ,1 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0119.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	24,889.60	บาท
แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	19,507.01	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,396.61	บาท

เงินลงทุน

3.3 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0119.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	19,507.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,365.49	บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,872.49	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรณ์ย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/11๔๙ / ๒๕๖4



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.