



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ - 3 ก.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายอนุชา แสงสุวรรณ

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001466866 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 22/3 ม.7 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.7453147, 100.98280488 เบอร์โทร 0991295600

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นายอนุชา แสงสุวรรณ บ้านเลขที่ 22/3 ม.7 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเตอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายอนุชา แสงสุวรรณ เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0182.01.1

3.6 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

11,639.86 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

11,639.86 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัทย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 2244 | 2564



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๔

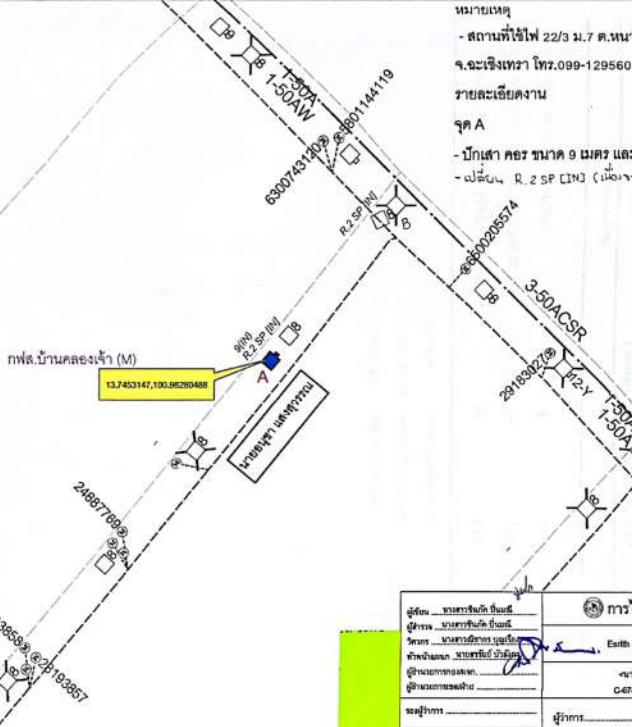

- ผลิต R.2 SP [IN] (เนื่องจากทำรถ) จด B

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
[Symbol]	สายเคเบิล.....ม.	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล สายเคเบิล 0.25x0.25x4.50	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล สายเคเบิล.....ม.	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล สายเคเบิล 115 KV รหัส.....	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล สายเคเบิล 22.5 KV รหัส.....	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล สายเคเบิล.....รหัส.....	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล.....	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล.....	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล.....	ม.
[Symbol]	สายเคเบิล.....	ม.
[Symbol]	Disconnecting Switch.....	ม.
[Symbol]	Load Break SF ₆	ม.
[Symbol]	Load Break.....	ม.
[Symbol]	Circuit Breaker.....	ม.
[Symbol]	Transformer.....	ม.
[Symbol]	Capacitor.....	ม.
[Symbol]	Resistor.....	ม.

ผู้เขียน นางสาวจินกัก ปิ่นมณี
 ผู้สำรวจ นางสาวจินกัก ปิ่นมณี
 วิศวกร นางสาวจิรากร บุญใจ
 หัวหน้าแผนก นายสมานย์ บัวมิ่ง
 ผู้อำนวยการกองช่าง, _____
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง _____

รวมผู้ให้การ _____



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Esri® PEA General TitleBox

◀(4) 05/17/2017▶

C-67-44-BKCSL01B2.01.

Signature _____

ស្ថានភាពសាមញ្ញ

วันที่ _____ 2 กันยายน 2562 _____

หน้าปกที่ _____

DATE _____ 1997

จำนวน..... 1,100

RD33-015870182
