



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) ๕๖๕๒/๕๖๖๔

วันที่ 11 ต.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางพรทิพย์ นุปผาโรจน์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001483966 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 20/16 ม.17 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.809721,100.960937 เบอร์โทร 0819082756

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นางพรทิพย์ นุปผาโรจน์ บ้านเลขที่ 20/16 ม.17 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ อยู่ใน โครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 พิดเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7.6 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางพรทิพย์ นุปผาโรจน์ เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0207.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

96,716.13 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

96,716.13 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์

พชง.7 ผบส. 82-๒๒.๓๕.


11 ต.ค. 2567

- อนุมัติตามเสนอ



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

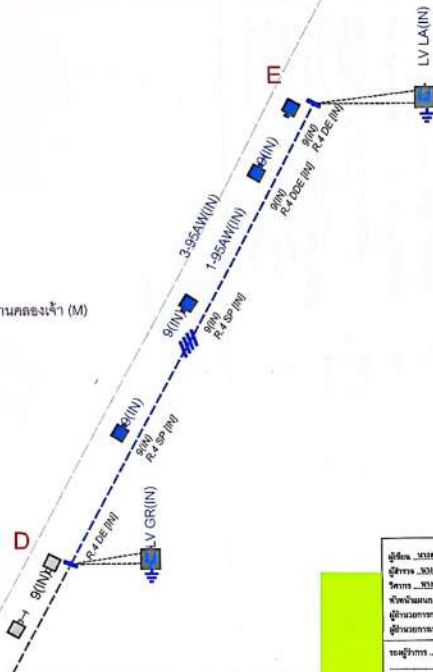

- ปีกเสา คอว ขนาด 9 เมตร และคอก่อ ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร จำนวน 4 ,4 ต้น

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายเคเบิล 0 _____ OHMS	4 ชิ้น
	สายเคเบิล คอนเดนเซอร์ 0.25x0.25x4.50 _____	4 ชิ้น
	สายเคเบิล 115 KV ชนิด _____	1 ชิ้น
_____	สายเคเบิล 22,33 KV ชนิด _____	1 ชิ้น
	สายเคเบิล ชนิด 95AW _____	140 ชิ้น
→	สายเคเบิล 0V-02 _____	1 ชิ้น
⊕	สายเคเบิล L.T. _____	1 ชิ้น
	สายเคเบิล L.T. _____	1 ชิ้น
	Disconnecting Switch _____	1 ชิ้น
	Load Break 12% _____	1 ชิ้น
	Load Break _____	1 ชิ้น
	Dropout Fuse _____	1 ชิ้น
	ตัวเก็บประจุ _____ หน่วย _____	1 หน่วย
	Capacitor _____	1 ชิ้น
	Resistor _____	1 ชิ้น

[illegible]