



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

เลขที่

ถึง กฟส.คลจ.
วันที่ 17 ก.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายประสิทธิ์พร คำภีร์

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001476585 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 34/9 ม.1 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.74260164,101.01481902 เบอร์โทร 0895418446 ,0879404604

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณานุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายประสิทธิ์พร คำภีร์ บ้านเลขที่ 34/9 ม.1 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 08 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 1.7 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายประสิทธิ์พร คำภีร์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

- 3.1 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
 - ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
- 3.2 แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก
 - รื้อถอนหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
- 3.3 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 240 เมตร

เงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0189.01.1

- 3.4 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	283,866.64 บาท
แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	3,782.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	10,918.55 บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	267.00 บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	6,589.73 บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	305,423.92 บาท

เงินลงทุน

- 3.5 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า C-67-H-BKCSR.0189.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก(คิด 50%)	6,589.73 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	461.28 บาท
ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,051.01 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัพย์ บัวลังกา)
ทพ.บส.กฟส.คลจ.

อนุมัติตามเสนอ


ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ 2363/2564



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๔

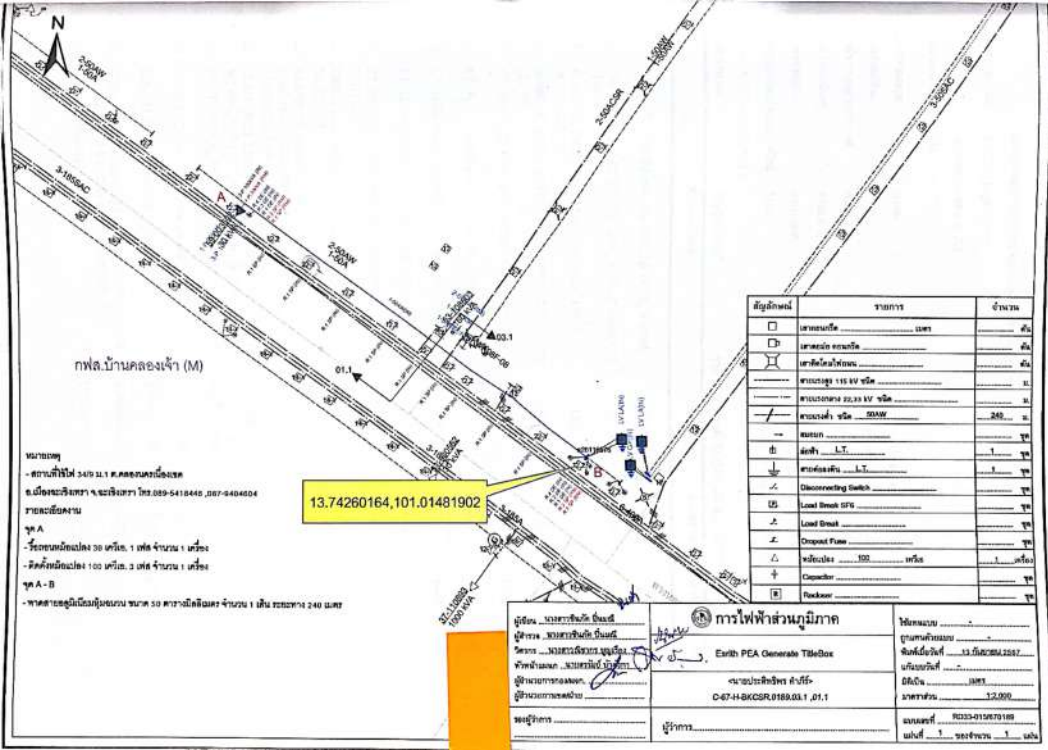

MARTINE

- ๑.เมืองฉะเชิงเทรา ๑.ฉะเชิงเทรา โทร.089-5418448 ,067-9404804

98A

- วิจัยระบบหมักแอมโมเนีย 30 ลิตร/เช. 1 แห่ง จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งระบบหมักแอมโมเนีย 100 ลิตร/เช. 3 แห่ง จำนวน 1 แห่ง

99 A-B

- พาดสายชนิดมีฉนวนหุ้มแบบ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 240 เมตร

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายทองแดง มม.	ตัว
	สายทองแดง ทองแดง มม.	ตัว
	สายทองแดง ทองแดง มม.	ตัว
.....	สายทองแดง 15 KV ชนิด	ตัว
.....	สายทองแดง 22.5 KV ชนิด	ตัว
	สายทองแดง ชนิด 240	ตัว
.....	สายทองแดง	ตัว
	สายดิน 1	ตัว
	สายดินชนิด 1	ตัว
	Disconnecting Switch	ตัว
	Load Break SF6	ตัว
	Load Break	ตัว
	Output Fuse	ตัว
	ขั้วไฟฟ้า 100 1	ตัว
	Capacitor	ตัว
	Resistor	ตัว

[illegible]