



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ. ถึง กฟส.คลจ.
เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลอง บริษัท เอกธิดา จำกัด
เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล.)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001454042 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่บ้านเอกสิริ หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.0988892151

2) รายละเอียด

2.1 บริษัท เอกธิดา จำกัด ที่อยู่ บริเวณ หมู่บ้านเอกสิริ หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 ฟีดเดอร์ 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7.6 กม.

2.2 มีความประสงค์จะขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 3 เฟส 4 สาย

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตให้ บริษัท เอกธิดา จำกัด เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

4) วิธีดำเนินการ

4.1 แผนก่อสร้างแรงสูงภายนอก 02.1


- ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร และต่อม่อขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 4,4 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 50 เมตร

เงินลงทุน

5.1 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า (02.1) โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

-	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	69,601.99	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,872.14	บาท
	ผู้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,474.13	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัญย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คสจ.

ก.2 กฟส.คสจ.(ผบส.)/๑๕๑๙/๒๖๖๔


อนุมัติตามเสนอ



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คสจ.

- ๒ ก.ย. ๒๕๖๔

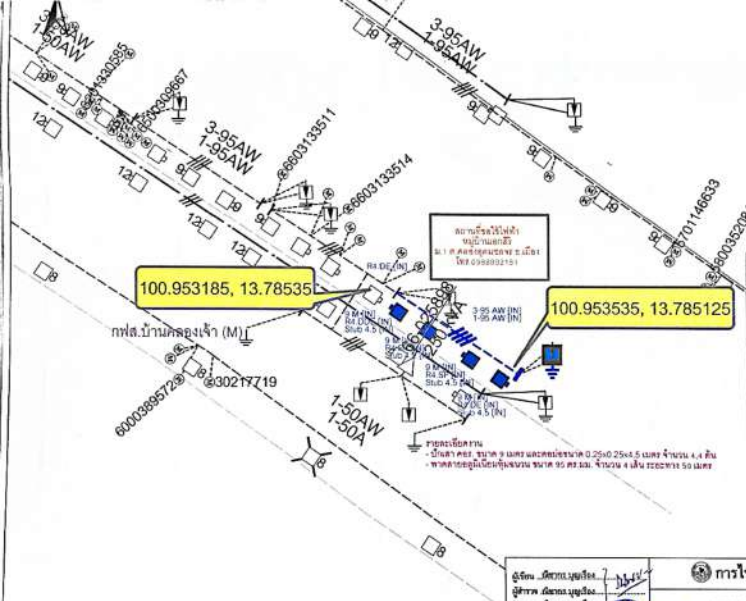

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาตอม่อ ๑ เมตร	4 ต้น
	เสาตอม่อ ขนาด ๑.25x0.25x4.50	4 ต้น
	เสาตอม่อ 115 KV ชนิด	๑
	สายแรงดัน 22.5 KV ชนิด	๑
	สายแรงดัน ชนิด ๑๕.5KV	๑
	หม้อแปลง	๑
	สวิตช์ 1T	1
	สายต่อสวิตช์ 1T	1
	Disconnecting Switch	๑
	Load Break SFB	๑
	Load Break	๑
	Dropout Fuse	๑
	ชนิดแรงดัน 500 KV	1
	Capacitor	๑
	Packover	๑

ผู้รับมอบหมายงาน ผู้สำรวจ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Erath PEA General Title Box กฟส.บ้านคลองเจ้า รหัส: ๖๖1๖๖ C-67-44-BKCSR.0186.02.1	ใ้พิมพ์แบบ ใ้พิมพ์แบบ ใ้พิมพ์แบบ ใ้พิมพ์แบบ ใ้พิมพ์แบบ ใ้พิมพ์แบบ
	100.953185, 13.78535 100.953535, 13.785125	29 สิงหาคม 2567 1:1,000