



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) 3030/๑๗๖๙

ถึง กฟส.คลจ.

วันที่ 26 พ.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายชัยวุฒิ ชุม在香港

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001504953 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 32/1 ม.5 ต.หนองแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 13.7305613 ,100.9847206 เบอร์โทร 0828795288

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ถูกใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเนื่องด้วยระบบจำหน่ายแรงต่ำ ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถาวร), หรือแปลง(ถาวร) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟส.สาขาเมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินการอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟก.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟก.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

๒) รายละเอียด

2.1 นายชัยวุฒิ ชุม在香港 บ้านเลขที่ 32/1 ม.5 ต.หนองแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟก. รับไฟระบบ 22 เก维. จากสถานีคลองขวาง 2 พีดเดอร์ 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4.6 กม.

2.2 มีรายภาระค้ายรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิตอร์ขนาด 3 เพส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน อาศัยๆ คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายชัยวุฒิ ชุม在香港 เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนก่อสร้างแรงด้ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมทุ่มอนุวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปั๊กเสา ค้อร ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.50$ เมตร จำนวน 2 ,2 ตัน

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0257.01.1

4.2 เงินลงทุน กฟก.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงด้ำภายนอก	35,621.61	บาท
กฟก.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,621.61	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
คำใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนา ลายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ผพ.บส.


อนุมัติตามเสนอ



(นายชวัญชัย นำมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

กฟส.บ้านคือของเจ้า (M)

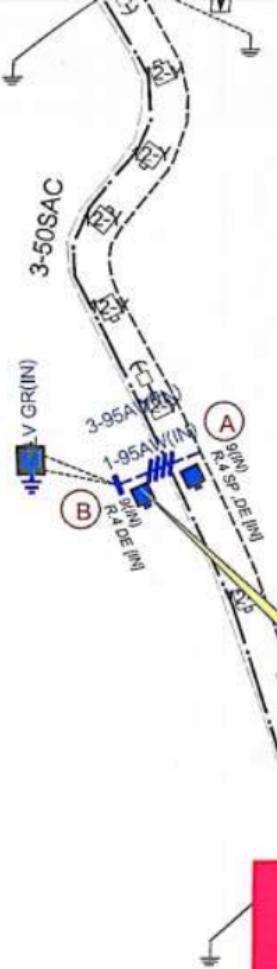

หมายเหตุ

- สถานที่ที่ไฟ 32/1 ม.5 ต.หนองแมedly อ.เมืองจังหวัดเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.082-8795288

รายละเอียดงาน

ๆ A - B

- พากสายอุดมีน้ำมันอนวน ขนาด 95 ตารางเมตร ลิตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

- ปักเสา คอก ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.50$ เมตร จำนวน 2,2 ตัน

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาหอดูด 9 เมตร	2 ตัน
□	เสาหอดูด 0.25x0.25x4.50	2 ตัน
◇	เสาหอดูดไม่ติด	1ตัน
—	สายส่ง 115 KV สาย	4
—	สายส่ง 22.53 KV สาย	4
■■■	ตัวบรรจุ ชั้น 950W	20 ชั้น
→	สายลม	1ชั้น
↑	เสา LT.	1 ชั้น
↓	เสาหอดูด LT.	1 ชั้น
↔	Disconnecting Switch	1ชั้น
□	Load Break SF6	1ชั้น
△	Load Break	1ชั้น
△	Dropout Fuse	1ชั้น
△	ผู้ตัด	1ชั้น
+	Capacitor	1ชั้น
□	Recluse	1ชั้น

ผู้รับ: นางสาวอรุณี บัวบาน ผู้รับ: JOHN SAWATI BUA BAN ผู้รับ: นางสาวอรุณี บัวบาน ที่อยู่: บ้านบัวบาน หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ผู้รับเอกสาร: _____ ผู้รับเอกสารอีเมล: _____
ผู้รับ: _____ ผู้รับ: _____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Earth PEA Generate TitleBox

เอกสารที่ ชุดที่ 1
C-07-H-BKCSR.0257.01.1

ผู้ลงนาม: _____	ผู้ลงนาม: _____
ผู้ลงนาม: _____	ผู้ลงนาม: _____