



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมอุปกรณ์งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-นายศิริศักดิ์ สลักเพชร

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

ตามอนุมัติเลขที่ ก.๒ กช.(บต.)๑๗๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นายศิริศักดิ์ สลักเพชร เลขที่ WBS : C-๕๙-H-KCHCM๐๐๓๙ ซึ่งทางผู้ใช้ไฟได้ชำระเงินค่าขยายเขตตามใบเสร็จเลขที่ F๒๙๑๑๐๕๙๑๒๑๕๐๐๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับหนังสือเลขที่ ก.๒ กช.(กป.)๑๘๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จาก พชง.ผกบ.กฟส.อ.เกาะช้าง(ช่างควบคุมงาน) แจ้งอุปกรณ์ตามประมาณการไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ดังนั้น เพื่อให้งานขยายเขตดังกล่าวนี้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟผ.

ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง จึงขออนุมัติเพิ่มเติมอุปกรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

หิน/ปูน/ทราย เทคอนกรีตรอบเสาไฟฟ้า

จำนวน ๑ ต้น

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟครั้งนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๓,๙๐๒.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เป็นเงิน ๒๗๓.๑๔ บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

เป็นเงิน ๔,๑๗๕.๑๔ บาท

(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์)

ทั้งนี้ ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ติดต่อกับทางผู้ใช้ไฟแล้ว ทางผู้ใช้ไฟยินดีชำระเงินในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมดและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ กฟผ. ทั้งนี้ได้แนบประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างานมาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ก.๒ กช.(บต.) ๑๕๓๓ / ๒๕๕๙

อนุมัติตามเสนอ



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.กช.
๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นายศิริศักดิ์ สลักเพชร
บ้านสลักเพชร ม.๕ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายศิริศักดิ์ สลักเพชร
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านสลักเพชร
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๕ เมตร ระยะทางขยายเขต

ประมาณ ๑๗ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๑๐๒ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๗ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิรทลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้


แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๑๐,๐๙๖.๖๒	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๐,๐๙๖.๖๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน	๗๐๖.๗๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๘๐๓.๓๘	บาท

(หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามบาทสามสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)๑๗/ร.๓ /๒๕๕๙

อนุมัติ

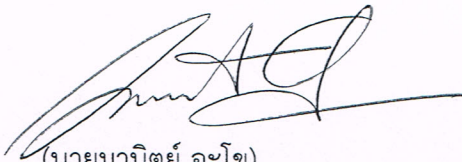

(นายมานิตย์ อะไย)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
ด ๓ ๖.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท ทริปปิเลทรี โปรดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
บ้านไก่อแบ้ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๙๗๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท ทริปปิเลทรี โปรดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไก่อแบ้
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๖๐ เมตร ระยะทางขยาย

เขตประมาณ ๒๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๑๘๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๑x๒๐๐ มม.(๑x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๒,๕๔๔.๔๓

บาท

รวมเป็นเงิน

๒๕,๔๔.๔๓

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน

๑๗๘.๑๑

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น


๒,๗๒๒.๕๔

บาท

(สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๑๓๑๕ /๒๕๕๙

อนุมัติ

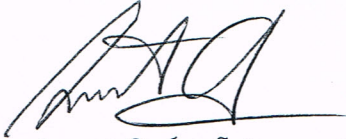

(นายมานิตย์ อະไย)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-น.ส.ลดาวัลย์ ขนรกุล
บ้านไก่แบ้ เลขที่ ๑๐/๑๖ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผกก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๐๖๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟชื่อ น.ส.ลดาวัลย์ ขนรกุล อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๑๖ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด มอบอำนาจให้ นายพิสิฐ หลักทองไชย บัตรประชาชนเลขที่ ๓๒๒๐๓๐๐๕๖๕๘๓ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอตติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้ในกิจการรีสอร์ท บ้านไก่แบ้ บ้านเลขที่ ๑๐/๑๖ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าแหลมงอบ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒๖.๙ ก.ม.

๒. ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและดำเนินการติดตั้ง โดยมี นายพิสิฐ หลักทองไชย ระดับ สามัญ วิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง ตามอนุมัติเลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๓. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีการดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

๑.๑. แผนกแรงสูงภายใน

() ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน ๒ ต้น พร้อมอุปกรณ์นั่งร้านและเทคอนกรีตรอบ
โคนเสา,เทคอนกรีตคานนั่งร้าน

() ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทโคนเสาไฟจำนวน ๑ ต้น

(/) ติดตั้งคอนคอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. (ต้นปักอาร์ม) จำนวน ๒ ท่อน
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

() ติดตั้งลูกถ้วยแขวนต้นปักอาร์ม จำนวน - ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

() พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง - ม.

๑.๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

() รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(นำกลับไฟใช้งาน

(/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

(/) ผู้ใช้ไฟ ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเอง

๑.๓. แผนกแรงต่ำภายใน

() ปักเสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น

() ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด

() ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ

() ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด

() ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

๑.๔. แผนกคาปาซิเตอร์

() ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด - กิโลวาร์ จำนวน - เครื่อง
ตามลำดับ

๑.๕. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

() พาดด้วยสายขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - ม.

() ติดตั้งที่จับลูกกรอกพร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด

() ติดตั้งชุดโคมไฟถนนหลอดโซเดียม ขนาด ๑ x ๗๐ วัตต์ จำนวน - ชุด

() ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด

() ติดตั้งชุดควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จำนวน - ชุด

รวมเงิน ๑๒,๘๔๒.๕๑ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ ๕๐ %)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.จำนวน - ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
- () ปีกเสา ตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๖ x ๐.๓๖ x ๔.๕๐ ม.จำนวน - ต้น
- () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน ๒ ท่อน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ -

ม.

- () รื้อถอนคอนคอร.๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชุดสเปเซอร์

๒.๒. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(จากรื้อถอน)
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นปักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๒.๓. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () รื้อถอน เหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง ๑ ชุด (นำกลับไปใช้งาน)
- () ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น
- () ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง ๑ ชุด (จากรื้อถอน)

๒.๔. รื้อถอนแรงต่ำ

- () เสา ขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- () แร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) จำนวน ๑ ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)
- () สายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง -

ม. (นำกลับไปใช้งาน)

- () มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) , ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน - เครื่อง ตามลำดับ (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๕. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- (/) ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด(จากงานรื้อ

ถอน)

- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

รวมเงิน _____ - บาท

๓. ค่าธรรมเนียม

๓.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท


๔. สรุปค่าใช้จ่าย

๔.๑. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (คิดตามขนาดหม้อแปลง)			
๓๑๕. เควีเอ.๗ละ ๑๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก		-	บาท
๔.๓. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน <u>หัก</u> ค่าสำรวจ ออกแบบงานขยายเขต ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ - ลว. -	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเงินในส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ (- ๕,๐๐๐.๐๐)
	เป็นเงิน	๑๒,๘๔๒.๕๑	บาท
๔.๔. ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๕. ค่าบริการHotline	เป็นเงิน	๒๓,๙๖๒.๕๐	บาท
๔.๖. ค่าแรงสับเปลี่ยนขนาด ซีที แรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๑๕,๓๐๕.๐๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘,๐๗๑.๓๕	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้อไฟ		๑๒๓,๓๗๖.๓๖	บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓๐ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ขอใช้ไฟเป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๓๑๕. เควีเอ.๗ละ ๔๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

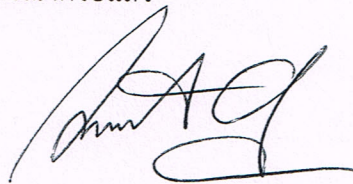

(นายมานิตย์ อะโฮ)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๗๖๕ /๒๕๕๙
อนุมัติ



(นายวัชรชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟผ.ตราด

