

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.สมุทรสาคร.....โทร...๐๓๔-๘๒๐๙๒๖-๗

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบ จำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ (๓๘๐/๒๓๐ โวลต์) ๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ (ราย) เกิน ๒ วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕ วันทำการ (ราย)						
	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
		๑๗	๑๑	๘	๓๖	
		๐	๐	๐	๐	
	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
		๔๔๒	๔๕๔	๓๒๒	๑๒๑๘	
		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.สมุทรสาคร.....โทร.....๐๓๔-๘๒๐๙๒๖-๗

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๑	๒	๐	๓	
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๒๒	๑๘	๑๕	๕๕	
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี)						
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
ภายใน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๑๗	๑๙	๒๙	๖๕	
เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟภ.สมุทรสาคร.....โทร...๐๓๔-๘๒๐๙๒๖-๗

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๒.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน						
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๓๐ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	
๓.๓.๒ การจ่ายเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๒๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๒๐ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	๑๐๐.๐%	

ใบแจ้งหนี้ / ใบแนบบิลกำกับภาษี เลขที่ ลว.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับคือ : ที่ 00231
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่ 1062 ถนนวิเชียรโชฎก
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
วันที่ : 09/10/2560
เลขที่ใบแจ้งรายการชำระ : 9007969642
เลขที่ใบส่งขาย : 3000580441
เลขที่ใบคำร้อง : 120000689060

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1018849064

เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 91000687052 ลูกหนี้งานขยายเขต

ชื่อ (Customer) : องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

ที่อยู่ (Address) : ม.5 ซอยศรีผ่อง ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise Addr) :

รายการ/DESCRIPTIONS	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก หมายเลขงาน C-60-I-SMNCS.0431.02.1	1	74,141.00
2 ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน หมายเลขงาน C-60-I-SMNCS.0431.02.2	1	31,923.00
ค่าสินค้า/บริการ		106,064.00
หักส่วนลด		0.00
รวมเป็นเงิน		106,064.00
ภาษี 7 %		7,424.48
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปด บาท สี่สิบแปด สตางค์)	รวม	113,488.48



สำหรับ กฟภ. เท่านั้น
091000687052

ลงชื่อ.....

(นายสมเจตน์ ชะวัง)
.....

ทส.ปบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทส.ปค.


ตำแหน่ง..... ๘ ต.ค. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

- โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายใน วันที่ 09/10/2560
- เมื่อชำระเงินตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งมิฉะนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

จัดพิมพ์ เวลา : 15.42 น. วันที่ 09/10/2560

F537656010090001



ที่ สค ๓๒๒๐๓/๒๕๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ๔

ถนนเอกชัย อำเภอเมืองฯ สค ๓๕๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผังบริเวณขอยยคลองจำปาที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๒. ภาพถ่ายบริเวณขอยยคลองจำปา

๓. ผังบริเวณขอยยศรีม่วงที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๔. ภาพถ่ายบริเวณขอยยศรีม่วง

จำนวน ๑ ชุด

๕๐. 431 ๗

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

15 ๕.๐. ๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด มีความประสงค์ที่จะขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณขอยยศรีม่วง และบริเวณขอยยคลองจำปา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้นและได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เตรียมการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนได้รับประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งเจ้าหน้าที่ช่วยสำรวจพร้อมกับช่างไฟฟ้าของ อบต.บางน้ำจืดในบริเวณที่จะดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สุพรรณ มานะวิทยาการ)

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

กองช่าง

โทร .-๐๓๔-๔๑๐๖๘๐ -๓ ต่อ ๒๐๓

๒๕๐๔-๐๑๕/๖๐๐๙๕๑ จ.ป.๑.

๒๕๐๔-๐๑๕/๖๐๐๙๕๒ ๘/๖๐๑

☐ รจก.(ท)	☒ ทศ.บด.
☐ รจก.(อ)	☐ ทศ.มต.
☒ รจก.(ด)	☐ ทศ.ปบ.
☐ วศก.๔	☐ ทศ.กส.
☐ อบก.๔	☐ ทศ.วค.
☐ อบก.๘	☐ ทศ.บย.
☐ พรก.๘	☐ ทศ.คค.
☐ อบก.	☐ ทศ.บพ.
☐ ทบด.	☐ กรมการฯ
☐ ททท.(จป.)	☐ อื่นๆ.....

☐ เก็บรักษา	☐ ภาระงานด้วย
☐ เก็บรักษาและถือปฏิบัติต่อไป	
☒ เก็บรักษาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
☐ เก็บรักษาและประชาสัมพันธ์	

(นายสมเจตน์ อธิวงษ์)

รจก.(ด) วิชาการแทน

ผจก.กฟผ.สค.ชั้น ๑

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/ สค.(บค) ๑๙๖๘ /๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑
๑๐๖๒ ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด

อ้างถึง หนังสือรับที่ สค.(บค) ๔๓๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด หมู่ ๕ ซอยศรีมั่ง ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ พิจารณาแล้วยินดีดำเนินการให้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๙.๐๐ เมตร ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๓.๕๐ เมตร
จำนวนอย่างละ ๓ ต้น , ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.
ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

๒. แผนกไฟถนน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
ติดตั้งโคมไฟฟาส่องสว่างชนิด High Pressure Sodium ขนาด ๗๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ขอเรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
เงิน ๑๑๓,๔๘๘.๔๘ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บ
เพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยกเว้นแผนกไฟถนน เป็นทรัพย์สินของท่านที่ต้องดูแลและบำรุงรักษาเอง และกรุณานำเงินค่าใช้จ่ายไปชำระที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร ในวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ ะวังจุ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๘๒ ๐๙๒๙

๒๗
๓๐/๘/๖๐
(นางท พุคศรี)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.สมุทรสาคร ชั้น ๑

ถึง ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร ชั้น ๑

เลขที่ ก.๓.สค.(บค)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตจำหน่ายให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.๕ ซอยศรีผ่อง

เรียน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น ๑

ตามหนังสือรับที่ สค.(บค) ๔๓๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอให้ กฟจ.สมุทรสาคร พิจารณา ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.๕ ซอยศรีผ่อง ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น สรุปการพิจารณา ดังนี้

รายละเอียด

๑. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำจืด ม.๕ ซอยศรีผ่อง ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๒. สภาพภูมิประเทศ ที่ราบปกติ เข้าปฏิบัติงานได้สะดวกเห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒ ทุกแผนก
๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากผู้ใช้ไฟทั้งหมด
๔. แผนผังแบบเลขที่ RF๐๔-๐๑๕/๖๐๐๓๕๒ (เอกสารแนบ ๑)
๕. ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน (เอกสารแนบ ๒)
๖. หนังสือคำร้องขอขยายเขต , หลักฐานประกอบขอขยายเขต (เอกสารแนบ ๓)
๗. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑.๕ เควีเอ. หมายเลข PEA ๔๖-๐๐๙๖๗๕ ระยะห่างประมาณ ๔๘๐ เมตร

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก
 - ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๓.๕๐ เมตร จำนวนอย่างละ ๓ ต้น , ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
๒. แผนกไฟถนน
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟฟาส่องสว่างชนิด High Pressure Sodium ขนาด ๗๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด

การลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๑. งบผู้ใช้ไฟสมทบบางส่วน (๐*๑๐๐*๐) | ๐.๐๐ บาท |
| ๒. งบผู้ใช้ไฟ | |
| [/] แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑) | ๗๔,๑๔๑.๐๐ บาท |
| [/] ไฟถนน (๐๒.๒) | ๒๔,๕๕๖.๐๐ บาท |

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/...

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

[/] กำไรขั้นต้น (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) (๐๒.๒)

๗,๓๖๗.๐๐ บาท

[] ค่าบริการต่อไฟแบบฮอตไลน์

๐.๐๐ บาท

๔. รวมเป็นเงิน [ข้อ ๑ + ๒ + ๓]

๑๐๖,๐๖๔.๐๐ บาท

๕. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน [ข้อ ๔ x ๗%]

๗,๔๒๔.๔๘ บาท

จะต้องเรียกเก็บจากผู้ที่ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น [ข้อ ๔ + ข้อ ๕]

๑๑๓,๔๘๘.๔๘ บาท

งบในการขยายเขต

[] งบสำรองจ่ายในการติดตั้งมิเตอร์

- บาท

[] งบลงทุน โครงการขยายเขตฯ (ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%)

- บาท

ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวกำหนดเป็นราคา ๒ เดือน ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการขอติดตั้งมิเตอร์ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ โดยวัสดุอุปกรณ์แผนกแรงสูงภายนอก แผนกหม้อแปลงภายนอก และแผนกแรงต่ำภายนอก เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ยกเว้นแผนกหม้อแปลงภายใน และแผนกไฟถนนเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟที่ต้องดูแลรักษาเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

(นายสมเจตน์ ฮะวังจู)

ผ.บ.ป. ปฏิบัติหน้าที่ ผ.บ.ค.กฟจ.สค.ชั้น ๑

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่ ก.๓.สค.(บค) ๑๕๖๕ / ๒๕๖๐

อนุมัติ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน อ.บ.ก.๓

เพื่อโปรดทราบ

((นายสมเจตน์ ฮะวังจู)

ผ.บ.ป. ปฏิบัติหน้าที่ ผ.บ.ค.กฟจ.สค.ชั้น ๑

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

(นายสมเจตน์ ฮะวังจู)

ผ.บ.ป. ปฏิบัติหน้าที่ ผ.บ.ค.กฟจ.สค.ชั้น ๑

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน

RF04-015/600352

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น _____
 37,697 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

โดยให้ _____ ผจก. กฟจ.สมุทรสาคร _____ เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ _____ กฟจ.สมุทรสาคร
 ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ใช้ไฟ ผู้ใช้ไฟต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
 จึงดำเนินการได้

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ
 (นายสมเจตน์ ชะวังจู)

ตำแหน่ง _____
 ทด.ปบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทส.บค.
 ๑๖ / ๕.๑. / ๕๕๖๐

ลงชื่อ _____ ผู้ขออนุมัติ

(นายสมเจตน์ ชะวังจู)

ตำแหน่ง _____
 ทส.ปบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทส.บค.
 ๑๖ / ๕.๑. / ๕๕๖๐

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

งานที่ 429 เลขที่แบบ RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง
 ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
 จังหวัด สมุทรสาคร

*** ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ ***		
- ระบบจำหน่ายภายนอก (02.1)		
1. แรงต่ำภายนอก	74,141.00	บาท
รวมเงิน	74,141.00	บาท
- ระบบจำหน่ายภายใน (02.2)		
1. ไฟถนน	24,556.00	บาท
รวมเงิน	24,556.00	บาท
- กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)(02.2)		
1. กำไรขั้นต้น	7,367.00	บาท
2. % ลดกำไร	0.00	%
3. จำนวนเงินที่ลดราคา	0.00	บาท
4. กำไรสุทธิ	7,367.00	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	106,064.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	7,424.48	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	113,488.48	บาท

หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขอให้คิดค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ กฟภ. ที่กำหนด นอกโปรแกรมประมาณการ ฯ

ผู้สำรวจ นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม
 ผู้ประมาณการ นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม
 ผู้ตรวจสอบ นายสมเจตน์ สะวังจุ

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

งานที่ 429 เลขที่แบบ RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง
 ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอบางน้ำจืด จังหวัด สมุทรสาคร

*** รายละเอียดแสดงการคิดกำไรขั้นต้น (คิดเฉพาะงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ)***

แผนกงาน	ต้นทุน (บาท)	% กำไรขั้นต้น (%)	กำไรขั้นต้น (บาท)	หมายเหตุ
- ก่อสร้างแผนกแรงสูง	0.00	30.00 %	0.00	
- ก่อสร้างแผนกหม้อแปลง	0.00	0.00 %	0.00	
- ก่อสร้างแผนกแรงต่ำ	0.00	30.00 %	0.00	
- ก่อสร้างแผนกคาปาซิเตอร์	0.00	0.00 %	0.00	
- ก่อสร้างแผนกมิเตอร์	0.00	30.00 %	0.00	
- ก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	24,556.00	30.00 %	7,366.80	
- งานรื้อถอน ฯ	0.00	30.00 %	0.00	
- งานอุปกรณ์ป้องกัน ฯ	0.00	0.00 %	0.00	
รวม	24,556.00		7,366.80	
กำไรขั้นต้น			7,367 บาท	

ผู้สำรวจ นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม
 ผู้ประมาณการ นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม
 ผู้ตรวจสอบ นายสมเจตน์ สะวังจุ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

เรียน ผจก. กฟจ.สมุทรสาคร


ตามที่ กฟจ.สมุทรสาคร ได้มอบให้ ผบค. กฟจ.สมุทรสาคร ดำเนินการก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

RF04-015/600352

แผนก : แรงต่ำภายนอก		งบ : ผู้ใช้ไฟ	หมายเลขงาน : 230210/99104/___/031/60		
รายการ		ประมาณการ	% ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
- ค่าแรง	(บาท)	19,433	100 %	19,433	-
- ค่าควบคุมงาน	(บาท)	5,830	100 %	5,830	-
- ค่าขนส่ง	(บาท)	1,999	100 %	1,999	-
- ค่าเบ็ดเตล็ด	(บาท)	3,362	100 %	3,362	-
รวม	(บาท)	30,624		30,624	-

แผนก : ไฟถนน		งบ : ผู้ใช้ไฟ	หมายเลขงาน : 230310/99104/___/034/60		
รายการ		ประมาณการ	% ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
- ค่าแรง	(บาท)	3,956	100 %	3,956	-
- ค่าควบคุมงาน	(บาท)	1,187	100 %	1,187	-
- ค่าขนส่ง	(บาท)	816	100 %	816	-
- ค่าเบ็ดเตล็ด	(บาท)	1,114	100 %	1,114	-
รวม	(บาท)	7,073		7,073	-

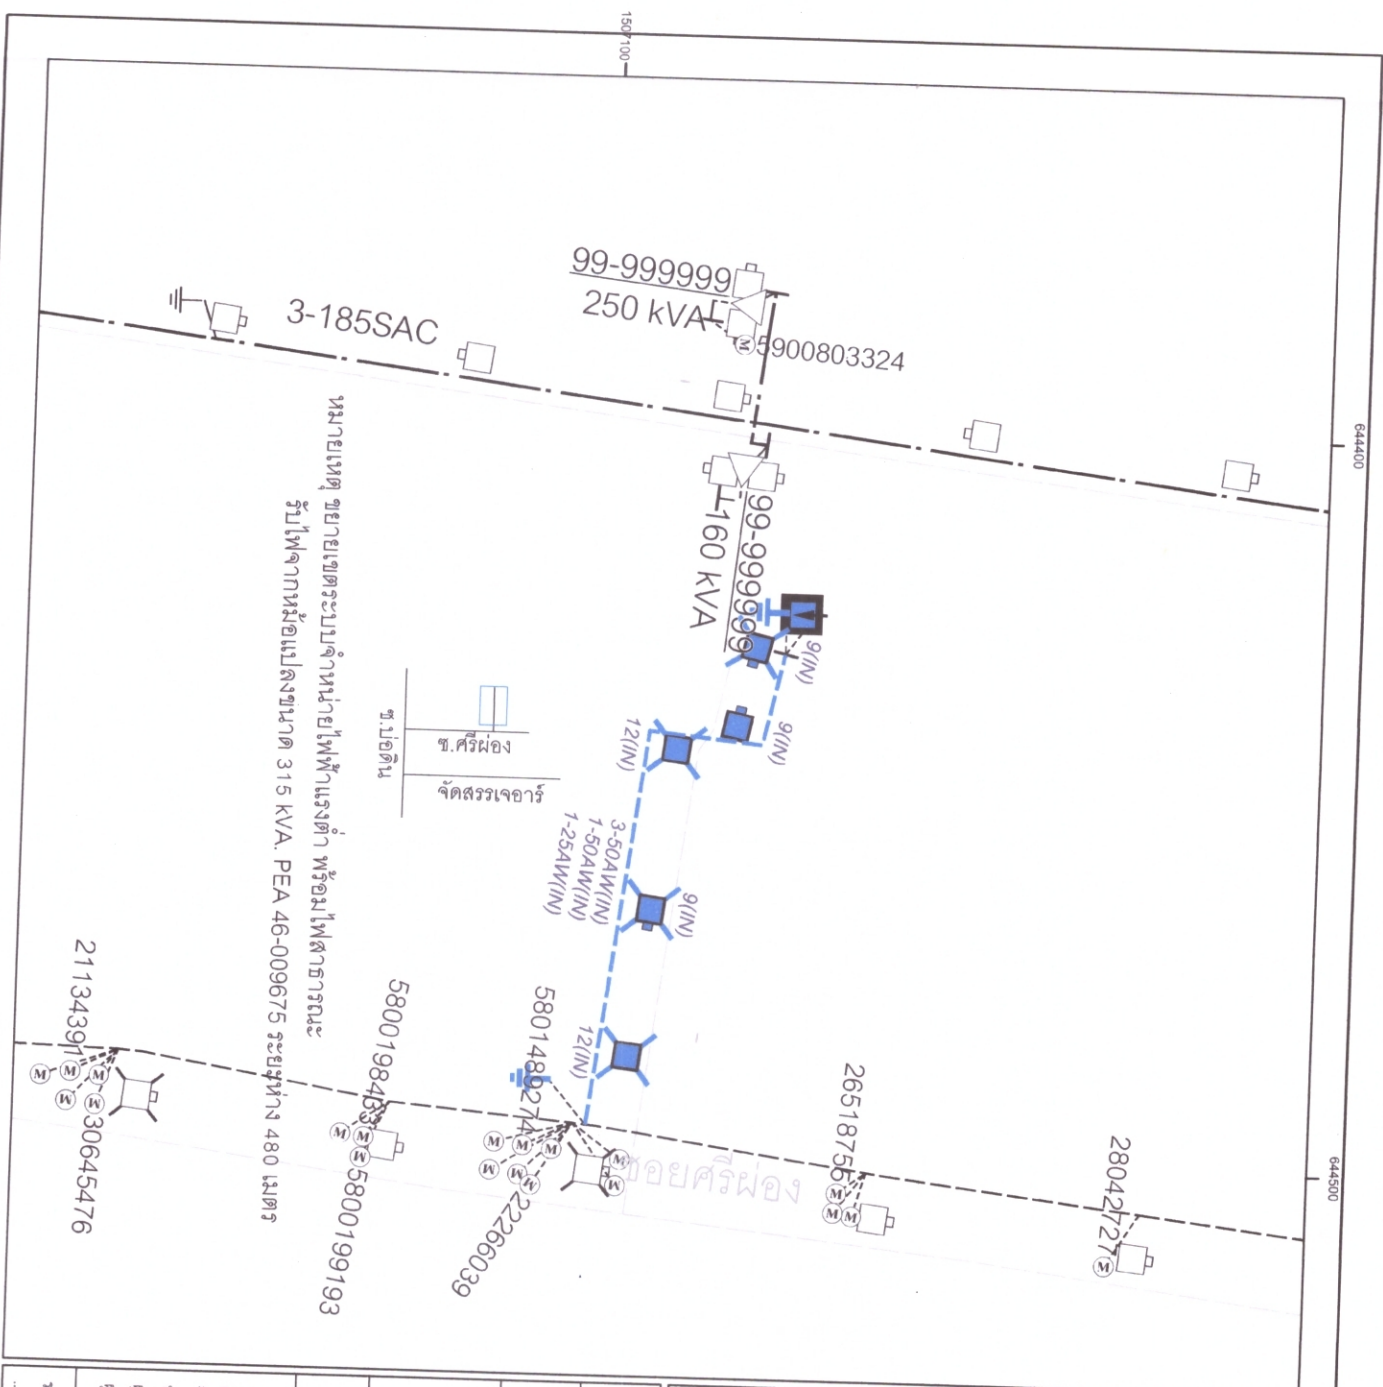

หม้ายเขต ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 315 kVA. PEA 46-009675 ระยะห่าง 480 เมตร

ข. ศร. ผ่อง
ข. ศร. ผ่อง

21134391

5801480274
22266039

5800198483
5800199193

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนผังขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

กฟอ.สมุทรสาคร - อบต.บางน้ำจืด น.5 ซอยศรีผ่อง

ผู้ว่าการ.....

ผู้เขียน.....
ผู้ตรวจสอบ.....
หัวหน้าแผนก.....
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง.....
ผู้ดำเนินการตรวจสอบ.....

รองผู้ว่าการ.....

แบบเลขที่ RF04-015/600352

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

สัญลักษณ์ รายการ จำนวน

■	เสาถนนกริด	 9 . 12..... เมตร	 3 , 2.....	คัน
□	เสาถนนคอนกรีต	 0.25*3.5.....	 3.....	คัน
□	เสาติดตั้งโคมไฟถนน	 HPS 70 W.....	 4.....	คัน
□	สายแรงสูง 115 kV ชนิด			ม
□	สายแรงกลาง 22.33 kV ชนิด			ม
□	สายแรงต่ำ ชนิด	 25 AW, 50AW.....	 80 , 80.....	ชุด
□	หม้อแปลง			ชุด
□	สายฟ้า	 LT.....	 4.....	ชุด
□	สายต่อลงดิน	 LT.....	 2.....	ชุด
□	Disconnecting Switch			ชุด
□	Load Break SFG			ชุด
□	Load Break			ชุด
□	Dropout Fuse			ชุด
□	หม้อแปลง	 เครื่อง		ชุด
□	Capacitor			ชุด
□	Recloser			ชุด

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 3 / 1)

ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ชื่องานย่อย LT1.

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------|
| 1. การลงทุน | งบผู้ใช้ไฟ | 5. การตัดต้นไม้ | ไม่มี |
| 2. ทรัพย์สิน | กฟภ. | 6. ระยะทางตัดต้นไม้ | 0.00 ก.ม. |
| 3. ค่าแรงพาดสาย | กรณีที่ 2 | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้ | ไม่มี |
| 4. ค่าแรงอื่น ๆ | กรณีที่ 2 | 8. การขนส่ง | แบบปกติ |

16 สิงหาคม 2560

: DATA DETAIL REPORT

ที่	รายละเอียด	รหัส	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1.	TAPE,ELECTRICAL,PVC,PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	---	8.00	-	-
2.	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	4	3.00	-	-
3.	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	5	2.00	-	-
4.	CONCRETE STUB, 1X(.25X.25X3.50 M.)	25	3.00	-	-
5.	RACK 4 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE	175	1.00	-	-
6.	RACK 4 INST. ON LT. POLE, DE 50-70 SQ.MM.	178	4.00	-	-
7.	RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), DE 50-70 SQ.MM.	186	2.00	-	-
8.	RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), DDE 50-70 SQ.MM.	189	1.00	-	-
9.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	450	380.00	-	-
10.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 50-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 50-95 SQ.MM.	533	-5.00	-	-
11.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	539	16.00	-	-
12.	LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 PH 4 W	557	1.00	-	-
13.	LT. GROUNDING CONNECTION	559	1.00	-	-
14.	TIE WIRE,AL 4 MM.	657	0.82	-	-

ผู้สำรวจ : นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม

ผู้ประมาณการ : นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ : นายสมเจตน์ สะวังจุ

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 3 / 1)

ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีม่วง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ชื่องานย่อย LT1.

16 สิงหาคม 2560

CONSTRUCTION(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
*** NEW MATERIAL ***					
** CONDUCTOR&ACCESSORY **					
1.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	02070002	420.00 m.	9,618.00	877.80
2.	TAPE,ELECTRICAL,PVC,PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	02180001	19.00 roll	125.40	
3.	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	02200000	0.46 kg.	79.12	
4.	TIE WIRE,AL 4 MM.	02200002	1.00 kg.	145.00	
5.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	02300102	17.00 pcs.	297.50	
6.	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 SQ.MM.	02310001	32.00 pcs.	572.80	4,000.00
7.	COMPOUND,ELECTRICAL CONTACT AID	09080000	0.17 kg.	26.48	
** GUYING **					
8.	WIRE,STEEL STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404	01100004	41.00 m.	1,336.60	
9.	ROD,GROUND,60X60X5 MM. 2 M.LONG	01220002	2.00 set	828.00	870.00
10.	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	01220123	6.00 ea	247.20	450.00
11.	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	01230000	1.00 set	7.69	
12.	CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20X2500 MM.TIS.216	08040001	2.00 each	51.60	
** HARDWARE **					
13.	BOLT,MACHINE M.16X170 MM.	01110201	14.00 set	324.80	
14.	BOLT,MACHINE M.16X200 MM.	01110202	4.00 set	101.20	
15.	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	01110203	12.00 set	380.40	
16.	BOLT,STUB M.24X600 MM.	01160000	9.00 set	1,620.00	

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 3 / 1)

ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ชื่องานย่อย LT1.

16 สิงหาคม 2560 CONSTRUCTION(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
17.	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52X52X4.5 MM.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258 ** INSULATOR **	01180100	20.00 pcs.	93.00	
18.	INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227	03030000	36.00 pcs.	777.60	
19.	RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 MM.(4X8") ** POLE&STUB **	03130002	9.00 each	2,403.00	2,475.00
20.	POLE,CONCRETE, 9 M.LONG	00010002	3.00 each	6,510.00	3,630.00
21.	POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	00010004	2.00 each	10,220.00	2,810.00
22.	STUB,PRESTRESSED CONCRETE, 0.25X0.25 M. 3.50 M.LONG ** TRANSFORMER **	00020001	3.00 each	3,540.00	3,975.00
23.	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 KA.	04000300	3.00 set	681.00	345.00
รวมเงิน(ค่าวัสดุ , ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่ (บาท)				39,986	19,433
รวมเงิน (ค่าวัสดุ , ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)				39,986	19,433
ค่าควบคุมงาน	30 % ของค่าแรง	(	19,433)		5,830
ค่าขนส่ง	5 % ของค่าวัสดุ	(	39,986)		1,999
ค่าเบ็ดเตล็ด	5 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(	67,248)		3,362
ค่าดำเนินการ	5 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(	70,610)		3,531
รวมเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)					74,141

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 3 / 1)

ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ชื่องานย่อย LT1.

16 สิงหาคม 2560

CONSTRUCTION(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
-----	------------	-----------	-------------	----------	-----------

- หมายเหตุ 1.ใช้ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 24 เม.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม

ผู้ประมาณการ : นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ : นายสมเจตน์ สะวังจุ

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 6 / 1)
 ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
 จังหวัด สมุทรสาคร
 ชื่องานย่อย SL1.

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------|
| 1. การลงทุน | งบผู้ใช้ไฟ | 5. การตัดต้นไม้ | ไม่มี |
| 2. ทรัพย์สิน | ผู้ใช้ไฟ | 6. ระยะทางตัดต้นไม้ | 0.00 ก.ม. |
| 3. ค่าแรงพาดสาย | กรณีที่ 2 | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้ | ไม่มี |
| 4. ค่าแรงอื่น ๆ | กรณีที่ 2 | 8. การขนส่ง | แบบปกติ |

16 สิงหาคม 2560

: DATA DETAIL REPORT

ที่	รายละเอียด	รหัส	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 16-70 SQ.MM.	---	4.00	-	-
2.	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR TANGENT	43	1.00	-	-
3.	CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE, INSULATOR DE 25-35 SQ.MM.	44	4.00	-	-
4.	CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12 M.), INSULATOR DE 25-35 SQ.MM.	46	4.00	-	-
5.	CABLE.AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	69	100.00	-	-
6.	HIGH PRESSURE SODIUM LUM. 70 W.(8-9 M.) TYPE 1,3(OR 4)/SA4-015/43001	105	2.00	-	-
7.	HIGH PRESSURE SODIUM LUM. 70 W.(12, 12.20 M.) TYPE 1,3(OR 4)/SA4-015/43001	110	2.00	-	-
8.	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 KA.	240	1.00	-	-

ผู้สำรวจ : นายเจตน์วรุตม์ จันทน์เพิ่ม
 ผู้ประมาณการ : นายเจตน์วรุตม์ จันทน์เพิ่ม
 ผู้ตรวจสอบ : นายสมเจตน์ สะวังจุ

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 6 / 1)

ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ชื่องานย่อย SL1.

16 สิงหาคม 2560

CONSTRUCTION(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
*** NEW MATERIAL ***					
** CONDUCTOR&ACCESSORY **					
1.	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293	02070000	110.00 m.	1,397.00	176.00
2.	CONDUCTOR,CU,NFYW 0.6/1 KV. 2.5 SQ.MM. 25 DQ.MM. TIS.293	02089954	32.00 m.	219.84	
3.	TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	02180001	4.00 roll	26.40	
4.	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	02200000	0.20 kg.	34.40	
5.	TIE WIRE,AL 4 MM.	02200002	0.04 kg.	5.80	
6.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 16-70 SQ.MM.	02300101	4.00 pcs.	62.80	
7.	CONNECTOR,DEAD END,AL 25-35 SQ.MM.	02310000	8.00 pcs.	112.80	1,000.00
8.	CONNECTOR,COMPRESSION H-TYPE,MAIN AL,25-50 SQ.MM.TAP AL OR CU 2.5-6 SQ.MM.	02320001	8.00 pcs.	37.76	
9.	COMPOUND,ELECTRICAL CONTACT AID	09080000	0.12 kg.	18.69	
** GUYING **					
10.	CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20X2500 MM.TIS.216	08040001	4.00 each	103.20	
** HARDWARE **					
11.	BOLT,MACHINE M.16X170 MM.	01110201	5.00 set	116.00	
12.	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	01110203	8.00 set	253.60	
13.	BOLT,MACHINE M.16X300 MM.	01110204	4.00 set	152.00	
14.	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52X52X4.5 MM.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	01180100	17.00 pcs.	79.05	
** INSULATOR **					
15.	INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS	03030000	9.00 pcs.	194.40	

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกไฟฟ้าสาธารณะ)

เลขที่แผนผัง RF04-015/600352 เขต 3 ภาค กลาง (รหัสงาน 429 / 6 / 1)

ชื่องาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ม.5 ซอยศรีผ่อง หมู่ที่ 5 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร

ชื่องานย่อย SL1.


16 สิงหาคม 2560

CONSTRUCTION(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน
53-2)TIS.227					
16.	CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2 TIS.227	03130100	9.00 pcs.	473.40	1,125.00
** LIGHTING **					
17.	STREET LIGHTING SET,HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 220 V.1X70 W.ACCESSORIES & PHOTOELECTRIC CONTROL SWITCH	07010301	4.00 set	12,800.00	1,540.00
** TRANSFORMER **					
18.	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 K.A.	04000300	1.00 set	227.00	115.00
รวมเงิน(ค่าวัสดุ , ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่ (บาท)				16,314	3,956
รวมเงิน (ค่าวัสดุ , ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)				16,314	3,956
ค่าควบคุมงาน	30 % ของค่าแรง	(	3,956)		1,187
ค่าขนส่ง	5 % ของค่าวัสดุ	(	16,314)		816
ค่าเบ็ดเตล็ด	5 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(	22,273)		1,114
ค่าดำเนินการ	5 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(	23,387)		1,169
รวมเงิน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)					24,556

- หมายเหตุ 1.ใช้ราคามาตรฐานวัสดุ กฟผ. ประจำวันวันที่ 24 เม.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม
ผู้ประมาณการ : นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่ม
ผู้ตรวจสอบ : นายสมเจตน์ ยะวังจุ

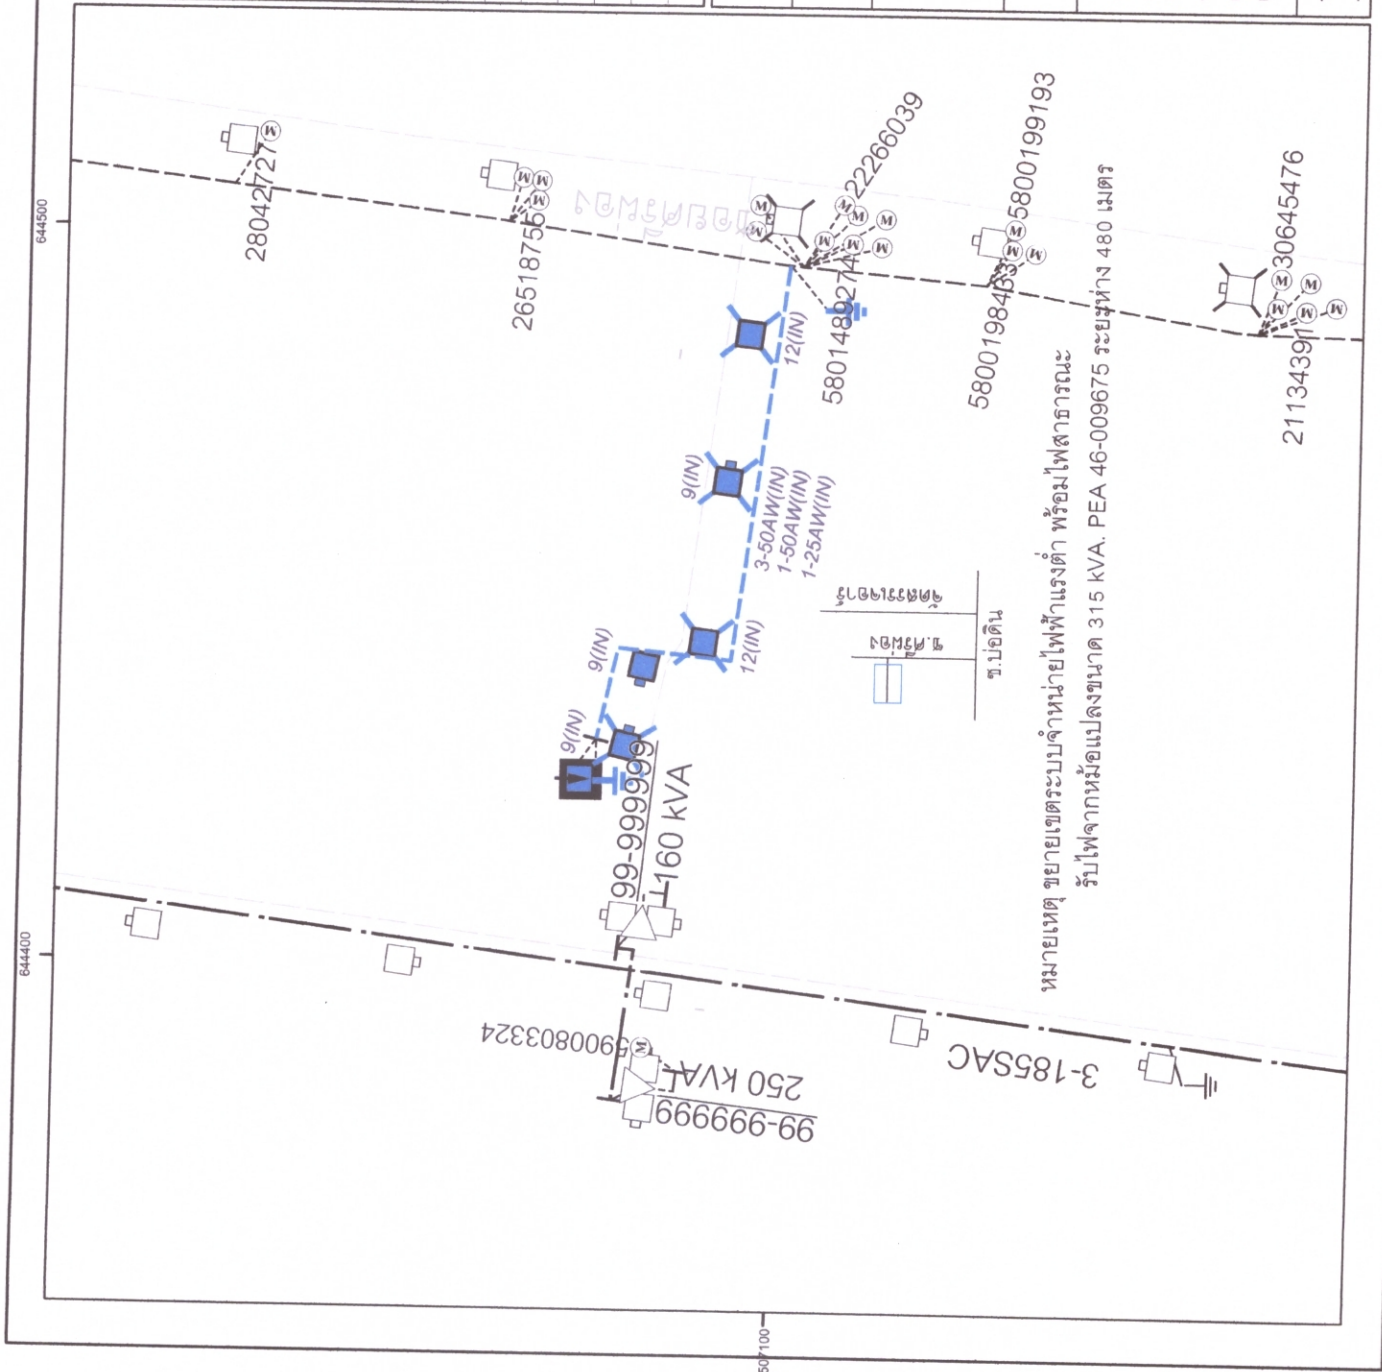

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
■	เสาคอนกรีต 9 , 12..... เมตร	3 , 2..... ต้น
□	เสาขม่อ คอนกรีต 0.25*3.5.....	3..... ต้น
□	เสาติดตั้งไฟถนนHPS 70 W.....	4..... ต้น
—	สายแรงสูง 115 KV ชนิด	ม.....
—	สายแรงกลาง 22.33 KV ชนิด	ม.....
→	สายแรงต่ำ ชนิด25 AW, 50AW.....	80 , 80..... ชุด
→	สมอบก	ชุด.....
⌋	กล่องไฟLT.....	4..... ชุด
⌋	สายต่อลงดินLT.....	2..... ชุด
⌋	Disconnecting Switch	ชุด.....
⌋	Load Break SF6	ชุด.....
⌋	Load Break	ชุด.....
⌋	Dropout Fuse	ชุด.....
△	หม้อแปลง เครื่อง	เครื่อง.....
+	Capacitor	ชุด.....
⌋	Recloser	ชุด.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนผังขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

กฟช. สมุทรสาคร - อบต.บางน้ำจืด ม.5 ชอยศรีนง

ผู้ว่าการ.....

ผู้เขียน	ใช้แบบ
ผู้สำรวจ	ถูกแทนด้วยแบบ
วิศวกร	พิมพ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
หัวหน้าแผนก	แก้ไขแบบวันที่
ผู้อำนวยการกอง/ผลก	นิติเป็น
ผู้อำนวยการเขตฝ่าย	มาตรฐาน 1:1,000

รองผู้ว่าการ	แบบเลขที่ RF04-015/600352
.....	แผ่นที่ 1..... ของจำนวน 1..... แผ่น

หมายเหตุ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมเสาสาธารณะ
รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 315 kVA. PEA 46-009675 ระยะห่าง 480 เมตร